

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3719 A

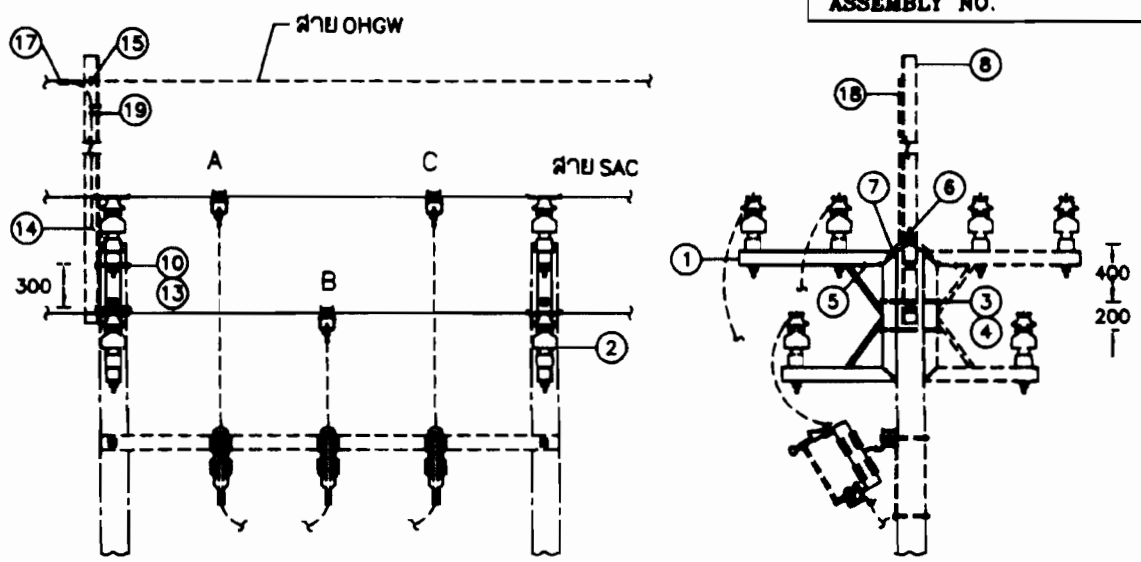

แบบที่ I การประกอบเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง 1-2 วงจร
TYPE I AERIAL CABLE SUPPORT BRACKET ASSEMBLY 1-2 CIRCUIT
(สำหรับโครงสร้างเคเบิลอากาศพาดบนเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งและไม่มีสายสะพาน)

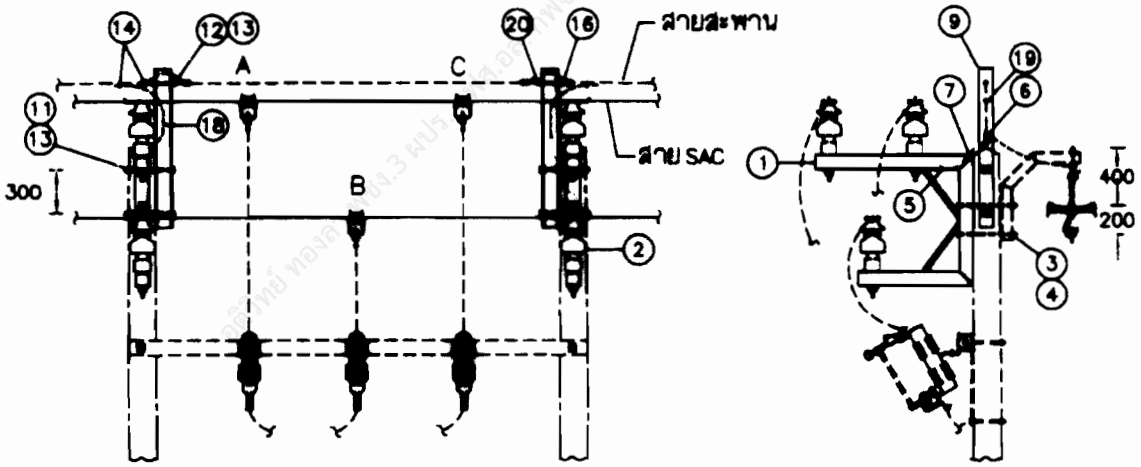


แบบที่ II การประกอบเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง 1 วงจร และสเปเซอร์ 1 วงจร
TYPE II AERIAL CABLE SUPPORT BRACKET ASSEMBLY 1 CIRCUIT WITH SPACER 1 CIRCUIT
(สำหรับต้นก่อนเข้านั่งร้านหม้อแปลงและสายประธานเป็นเคเบิลอากาศพาดบนสเปเซอร์)

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...วิทยว. เชื้อสิงห์... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 12 ส.ค. 2556	เขียนเสร็จวันที่ 2 ส.ค. 2556 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV กรณีเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง MAIN LINE ASSEMBLY ON PLATFORM TRANSFORMER 3 PHASE 33 KV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET	แบบเลขที่ SA2-015/56003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3719 A

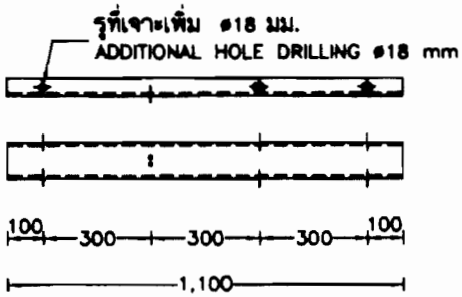

รายละเอียด A
DETAIL A

⑨ เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 100x50x5 มม. (1010000100) ตัดเหลือความยาว 1,100 มม.

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	การประกอบสายประธาน (MAIN LINE ASSEMBLY)			
1	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางมุมโค้ง BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CORNER SUPPORT	1	1	1020440112
2	ลูกถ้วยแขวนหรือลูกถ้วยแขวนก้านตรง 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 33 kV, TYPE AS REQUIRED	3	3	1030010003 1030010102 1030010103 1030000003
3	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm	4	4	1010110205
4	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	4	4	1010180100
5	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	1	2	1010230000
6	แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. CLAMP, DOUBLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	1	2	1010230012
7	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก. 404 WIRE STEEL STRANDED, 25 mm^2 TIS 404	ม. 0.5 m	ม. 0.5 m	1010100002
B	การประกอบรับสายล่อฟ้า (ถ้าต้องการ) (OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET ASSEMBLY (IF REQUIRED))			
8	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม. ตาม มอก. 116 ตารางที่ 3 OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, ANGLE STEEL, 65x65x6 mm, 2.25 m LONG, TIS 116, TABLE 3	1	–	1010010003
9	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 1,100 มม. มอก. 116 ดูรายละเอียด A STEEL, CHANNEL 100x50x5 mm, 1,100 mm LONG, TIS 116 SEE DETAIL A	–	2	1010000100

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...วิทยา. เรืองสิงห์... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา เรืองสิงห์ หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 ส.ค. 2556	เขียนเสร็จวันที่ 2 ส.ค. 2556 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV กรณีเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางมุมโค้ง MAIN LINE ASSEMBLY ON PLATFORM TRANSFORMER 3 PHASE 33 KV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET	แบบเลขที่ SA2-015/56003 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3719 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	จำนวน REQ'D II	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
B	การประกอบรับสายล่อฟ้า (ถ้าต้องการ) (OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET ASSEMBLY (IF REQUIRED))			
10	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm	2	–	1010110203
11	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm	–	4	1010110205
12	สลักห่วงกลม M 16x200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm	–	2	1010140001
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	2	4	1010180100
14	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	1	14	1010230000
15	กราวด์วายร์แคลมป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	–	1010230205
16	กายทิมเบิล สำหรับสายลวดเหล็กตีเกลียว 50-95 ตร.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL STRANDED WIRE 50-95 mm^2	–	4	1010210304
17	แคลมป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. CLAMP, DOUBLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	1	–	1010230012
18	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก. 404 WIRE STEEL STRANDED, 25 mm^2 TIS 404	ม. 2 m	ม. 2 m	1010100002
19	ลวดผูกอลูมิเนียมกลม ขนาด Ø4 มม. TIE WIRE, Al, ø4 mm	กก. 0.04 kg	กก. 0.04 kg	1020200002
20	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	–	2	1010180001

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG.NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	โครงสร้างเสาระบบจำหน่าย 22-33 kV จำนวน 1 วงจร และ 2 วงจร สำหรับพาดสายเคเบิลอากาศบนลูกถ้วยแขวน หรือลูกถ้วยแขวนก้านตรง 22-33 kV, 1&2 CIRCUIT DISTRIBUTION POLE STRUCTURE FOR SPACE AERIAL CABLE (SAC) STRINGING ON LINE-POST OR PIN-POST INSULATOR	SA2-015/47001 SA2-015/47002	8255 8256
2	การติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ที่มีกับดักเสิร์จที่ตัวถังหม้อแปลง ระบบ 33 kV ขนาด 50-500 kVA บนนั่งร้าน 3-PHASE TRANSFORMER INSTALLATION WITH SURGE ARRESTER ON TANK 33 KV, 50-500 KVA, ON PLATFORM	SA2-015/55009	3718 A

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ...วิทยา... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร วิทยา ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 22 ส.ค. 2556	เขียนเสร็จวันที่ 2 ส.ค. 2556 แก้แบบวันที่ .....
	การประกอบสายประธานบนนั่งร้านหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 33 kV กรณีเหล็กดอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	มิติเป็น ...มิลลิเมตร... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	MAIN LINE ASSEMBLY ON PLATFORM TRANSFORMER 3 PHASE 33 KV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET	แบบเลขที่ SA2-015/56003 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น