

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. C B C 5 A

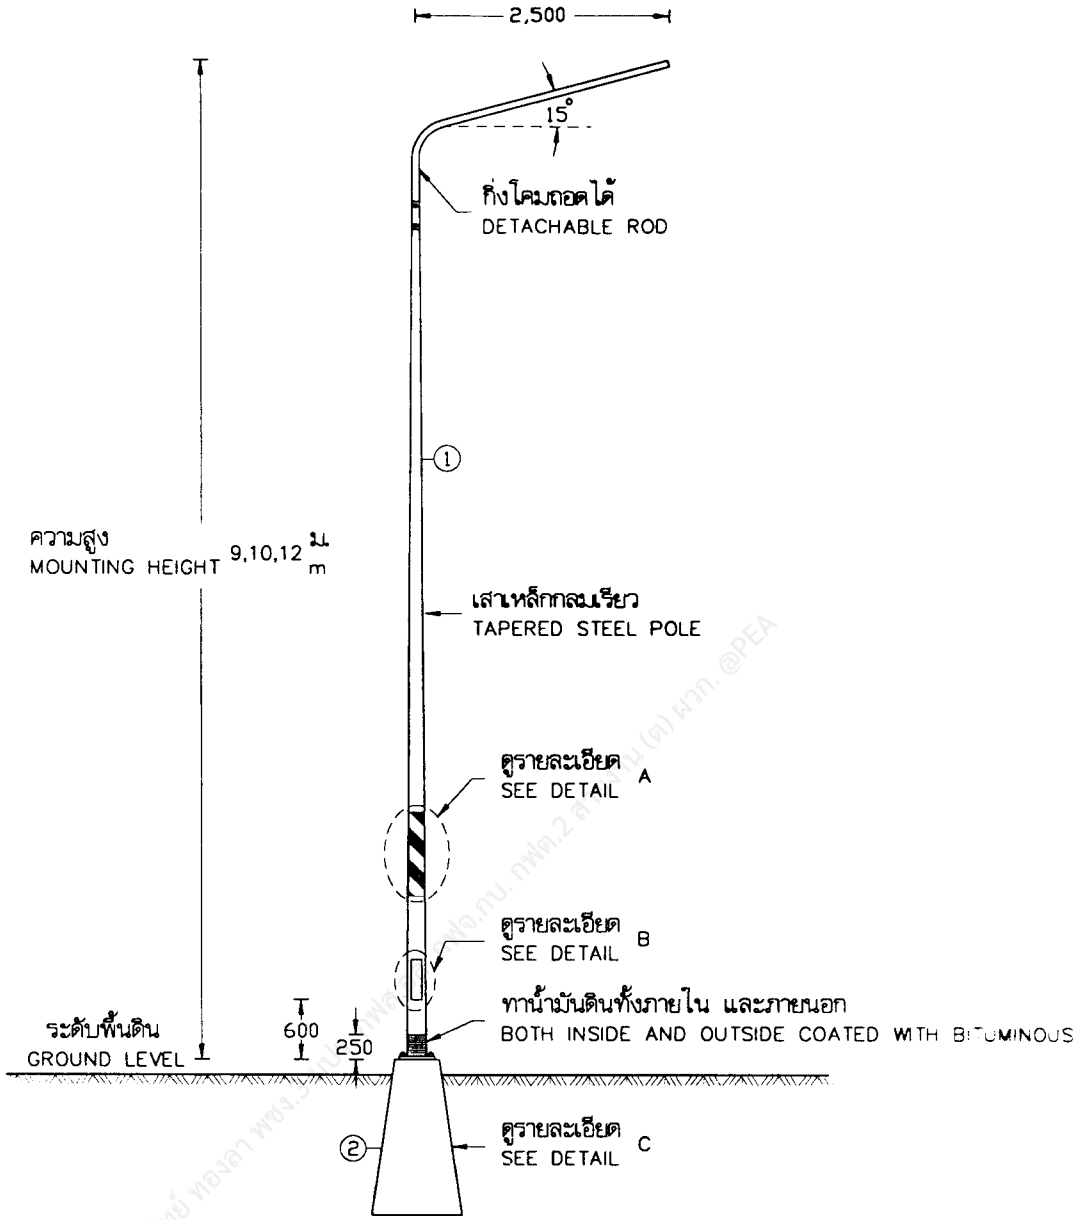

แบบที่ I กิ่งเดี่ยว
TYPE I SINGLE ARM

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 13 ม.ค. 2548
ผู้เขียน พงษ์ศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 21 ก.พ. 2548	แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 21 ก.พ. 2548	การติดตั้งเสาไฟถนนชนิดเสาเหล็กเรียว TAPERED STEEL STREET LIGHTING POLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/48001 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 8 0 5 A

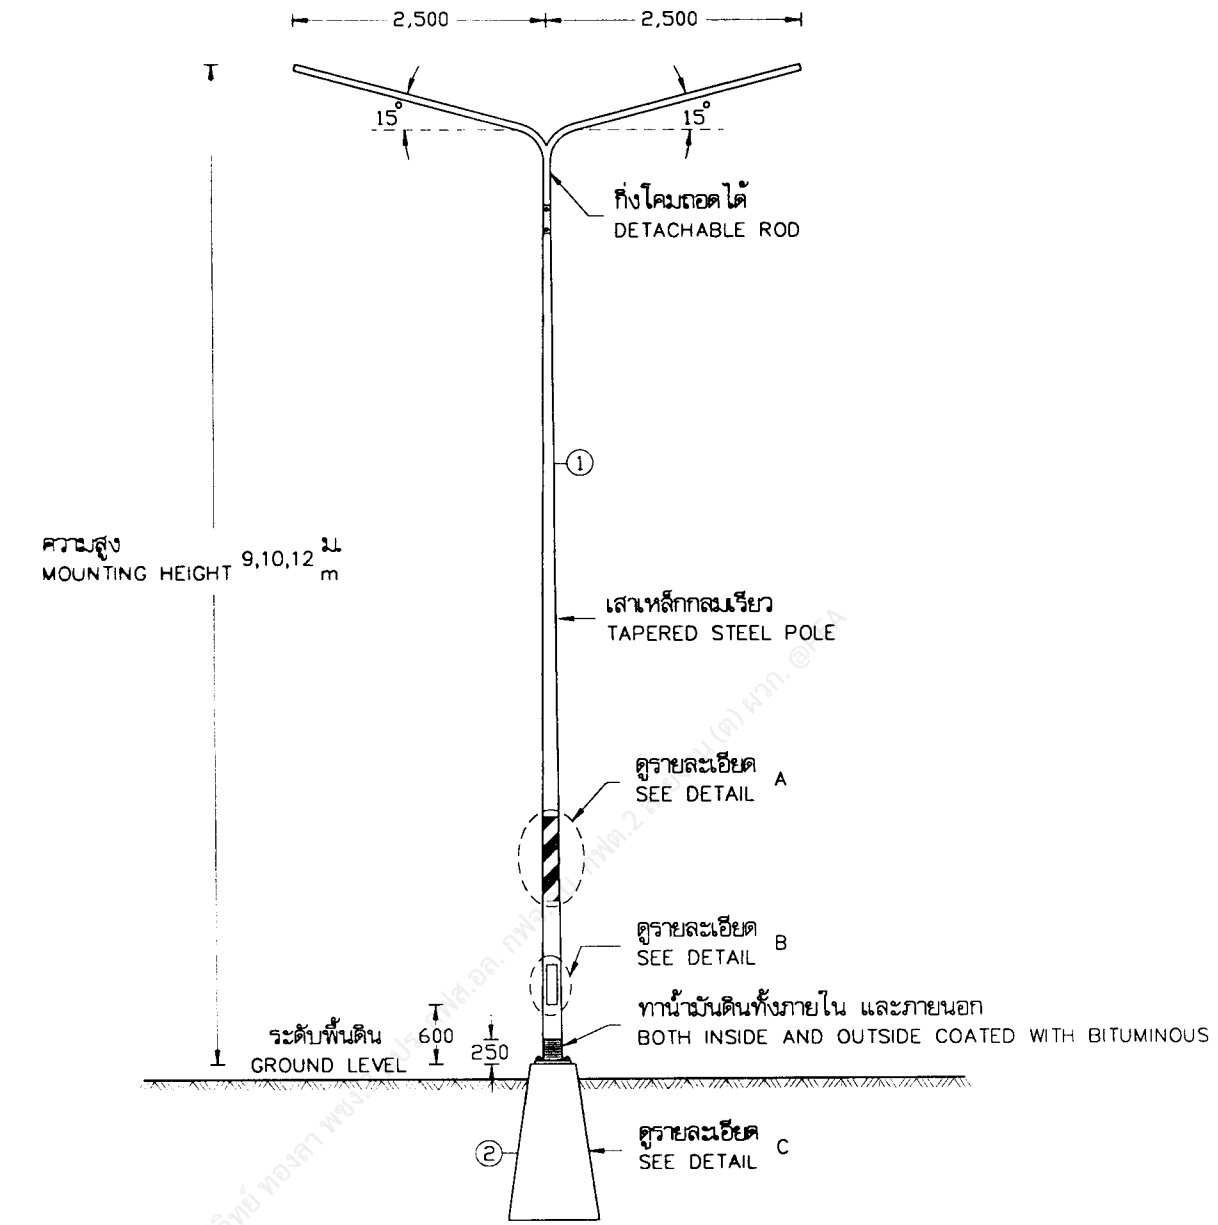


แบบที่ TYPE II กิ่งคู่ DOUBLE ARM

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 13 ม.ค. 2548 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 21 กพ 2548	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า 21 กพ 2548	การติดตั้งเสาไฟถนนชนิดเสาเหล็กเรียว TAPERED STEEL STREET LIGHTING POLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/48001 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

ASSEMBLY NO. C 8 0 5 A

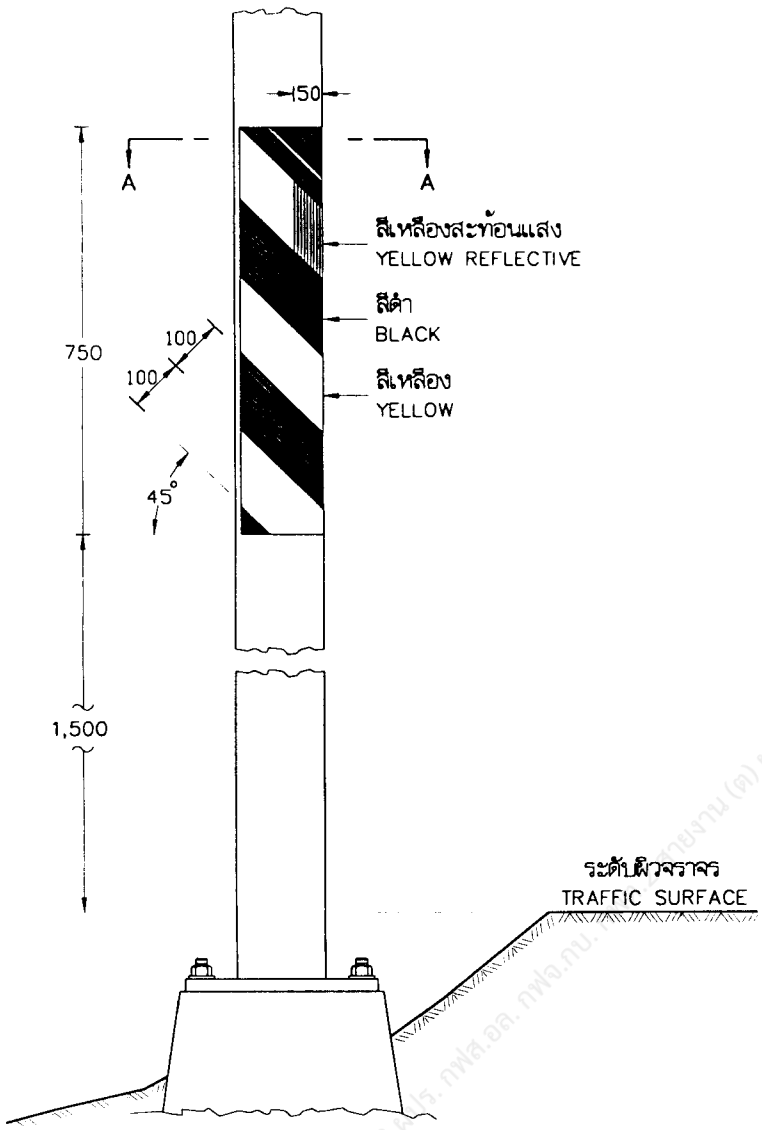


รายละเอียด DETAIL A

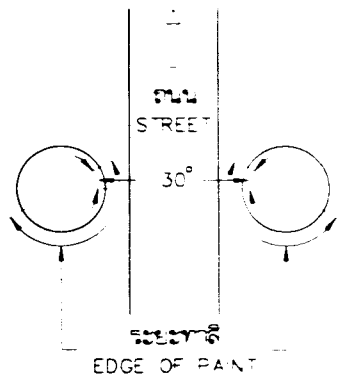

สำหรับไฟถนนแบบที่ I
FOR TYPE

ระยะทาสี
EDGE OF PAINTING

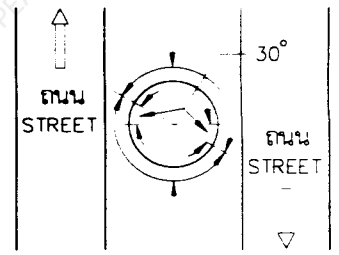

ระยะทาสี
EDGE OF PAINT
สำหรับไฟถนนแบบที่ II
FOR TYPE

รูปตัด SECTION A-A

ข้อแนะนำ

1 สีสำหรับทาเสาไฟถนนให้ใช้สีน้ำมันอย่างดี


2 การทาสีให้ทาเพียงครึ่งวงกลม และทาเป็นแนวเฉียงลงสู่ผิวการจราจร ยกเว้นเสาไฟถนนแบบที่ II ให้ทาโดยรอบโดยแบ่งทาทีละครึ่งวงกลมหันเข้าหาถนนแต่ละด้าน

3 ให้ทาสีเฉพาะเสาไฟถนนที่ต้องปักใกล้ขอบถนน หรือทางหลวงที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุ

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้ทดแทน ลูกแทนโดยแบบ เขียนแล้วเสร็จวันที่ 13 มค. 2548
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก	ผู้ว่าการ 21 กพ 2548	แก้ไขครั้งที่ มิถุนายน มาตราส่วน
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งเสาไฟถนนชนิดเสาเหล็กเรียว TAPERED STEEL STREET LIGHTING POLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/48001 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

21 กพ 25-

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 8 0 5 A

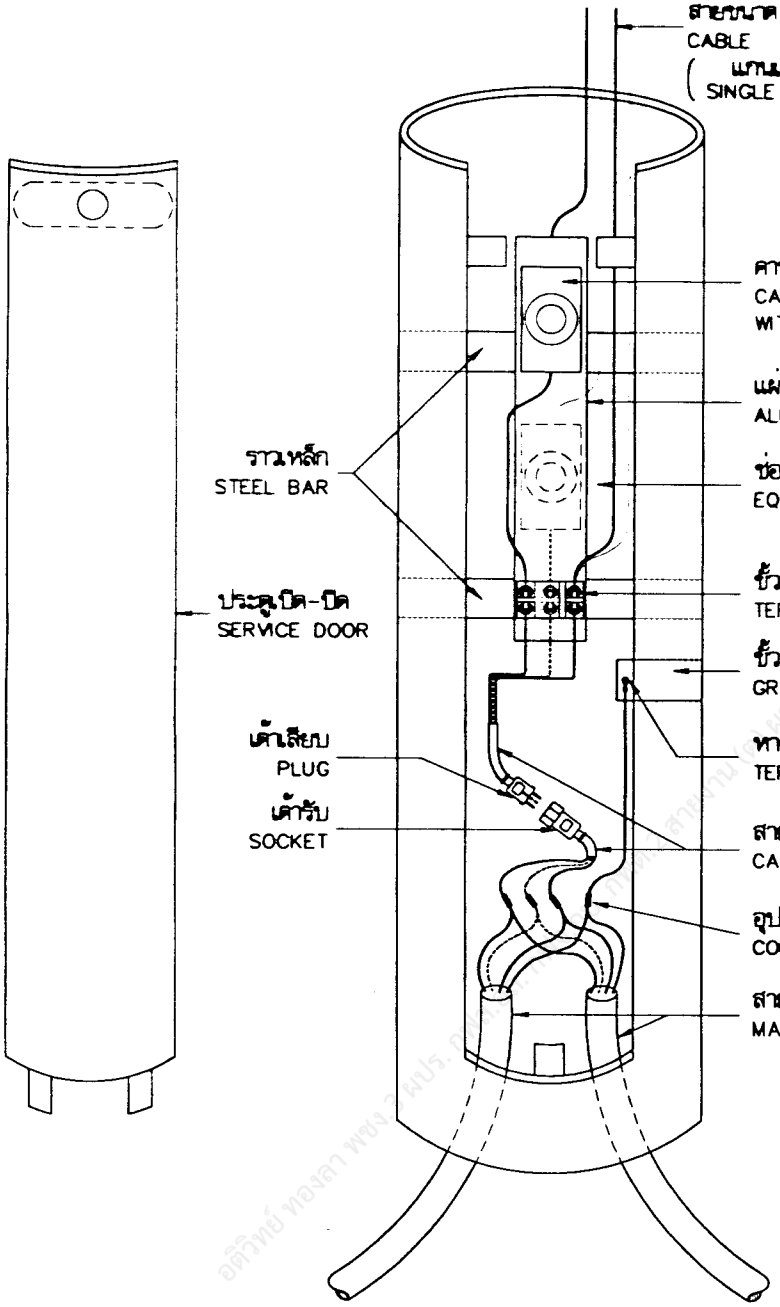



รายละเอียด B
DETAIL

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 21 ก.พ. 2548	เขียนเสร็จวันที่ 13 ม.ค. 2548 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งเสาไฟถนนชนิดเสาเหล็กเรียว	
	TAPERED STEEL STREET LIGHTING POLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/480C แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

21 ก.พ. 2548

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0805A

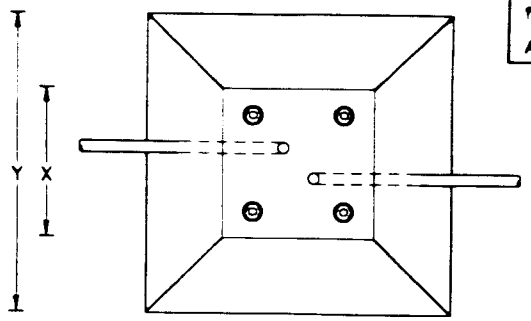

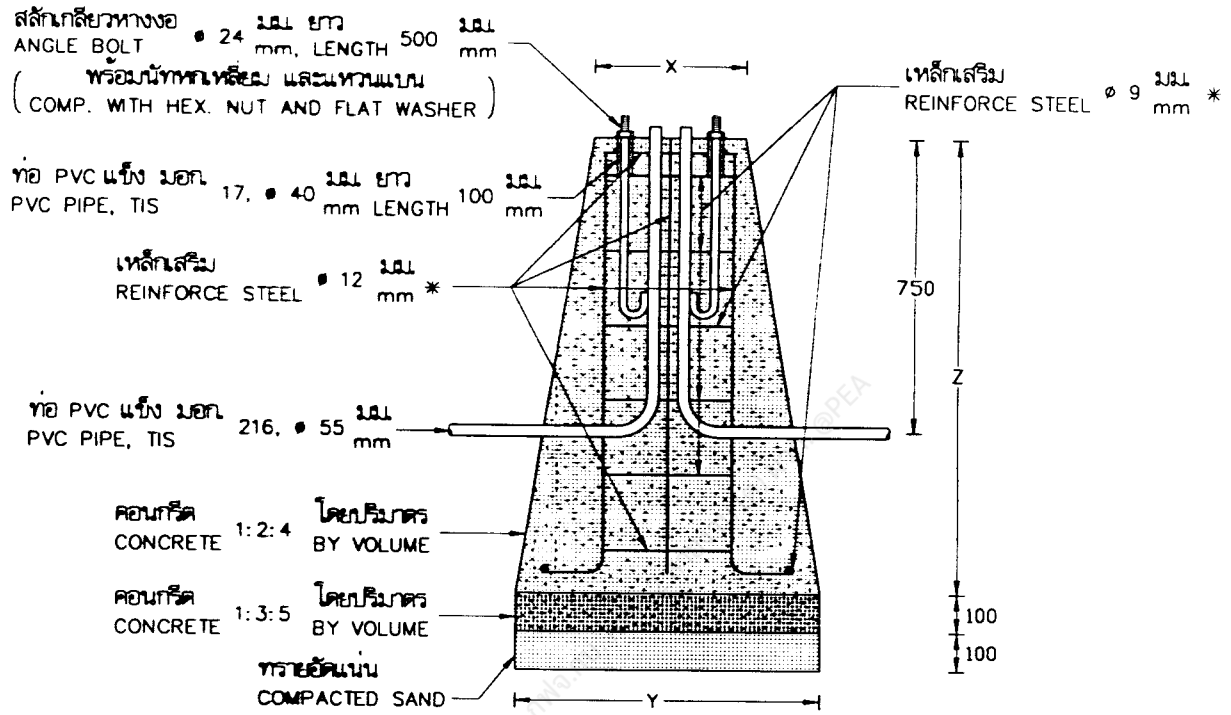

วัสดุเลขที่ MAT. NO.	สำหรับเสาขนาด (ม) FOR POLE SIZE (m)	"X" (ม) (m)	"Y" (ม) (m)	"Z" (ม) (m)
07000400	9.00	0.40	0.80	1.20
07000401	10.00	0.45	0.90	1.20
07000402	12.00	0.50	1.00	1.20


* ใช้เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ USE ROUND BARS CLASS SR-24 ตาม มอก. TIS 20

รายละเอียด DETAIL C ฐานคอนกรีต CONCRETE FOUNDATION .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 21 ก.พ. 2548	เขียนเสร็จวันที่ 13 ม.ค. 2548 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งเสาไฟถนนชนิดเสาเหล็กเรียว	
	TAPERED STEEL STREET LIGHTING POLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/43001 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

21 ก.พ. 2548

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0805A

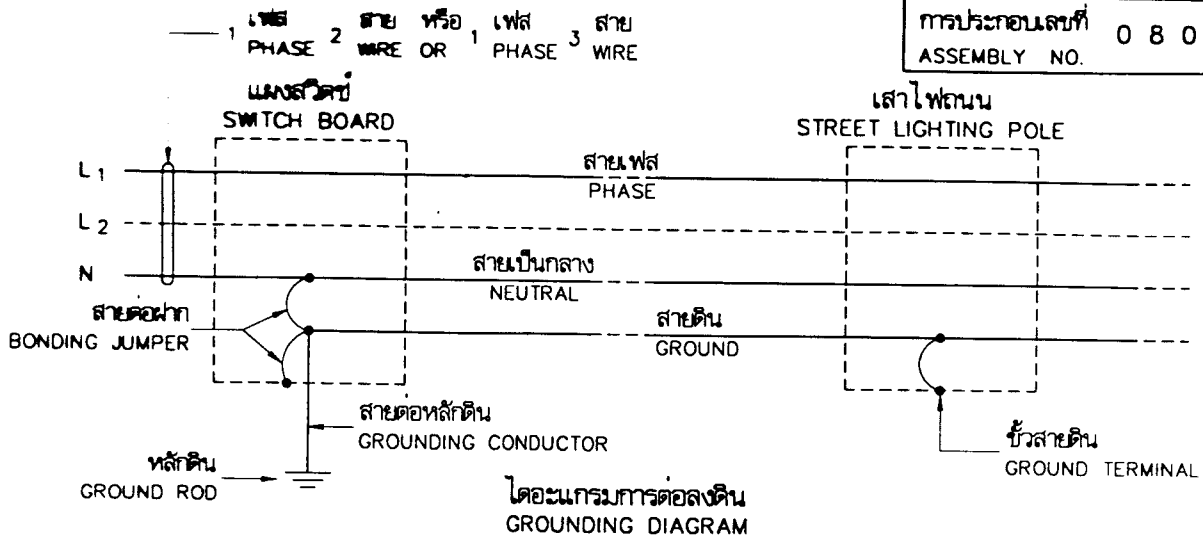

ไดอะแกรมการต่อลงดิน
GROUNDING DIAGRAM

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาไฟถนนชนิดเสาเหล็กเรียวพร้อมก้างโคม และอุปกรณ์ประกอบ ขนาดตามต้องการ STREET LIGHTING POLE, TAPERED STEEL, WITH DETACHABLE ROD AND ACCESSORIES SIZE AS REQUIRED	1	07000200-5
2	ฐานคอนกรีตสำหรับเสาไฟถนนชนิดเสาเหล็กเรียว ขนาดตามต้องการ หรือฐานคอนกรีตตามแบบของกรมทางหลวง CONCRETE FOUNDATION FOR TAPERED STEEL STREET LIGHTING POLE SIZE AS REQUIRED OR CONCRETE FOUNDATION DESIGNED BY THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS	1	07000400-2

หมายเหตุ

1 อุปกรณ์ประกอบที่ทำจากเหล็ก ต้องอาบสังกะสีตามมาตรฐาน กฟภ.

2 ขนาดของ ดี – คาทริดจ์ฟิวส์ ดูแบบเลขที่ SA4-015/43002 (การประกอบเลขที่ 0813)

ข้อกำหนดการต่อลงดิน

1 สายต่อหลักดิน (ติดตั้งในท่อร้อยสาย) และสายต่อฝากใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตร.มม.

2 จุดต่อสายต่อหลักดินเข้ากับหลักดิน ต้องใช้วิธีเชื่อมด้วยความร้อน (EXOTHERMIC WELDING)

3 หลักดินใช้ ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. (วัสดุเลขที่ 01220002) หรือหลักดินที่ กฟภ. ยอมรับ ทั้งนี้ค่าความต้านทานดินของหลักดิน ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม และยอมให้มีค่าได้ไม่เกิน 25 โอห์ม สำหรับพื้นที่ที่ยากแก่การต่อลงดิน

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 21 ก.พ 2548	เขียนเสร็จวันที่ 13 ม.ค. 2548 แก้แบบวันที่ .....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ..... 21 ก.พ 2548	การติดตั้งเสาไฟถนนชนิดเสาเหล็กเรียว	มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
	TAPERED STEEL STREET LIGHTING POLE INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/48001 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น