

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3903

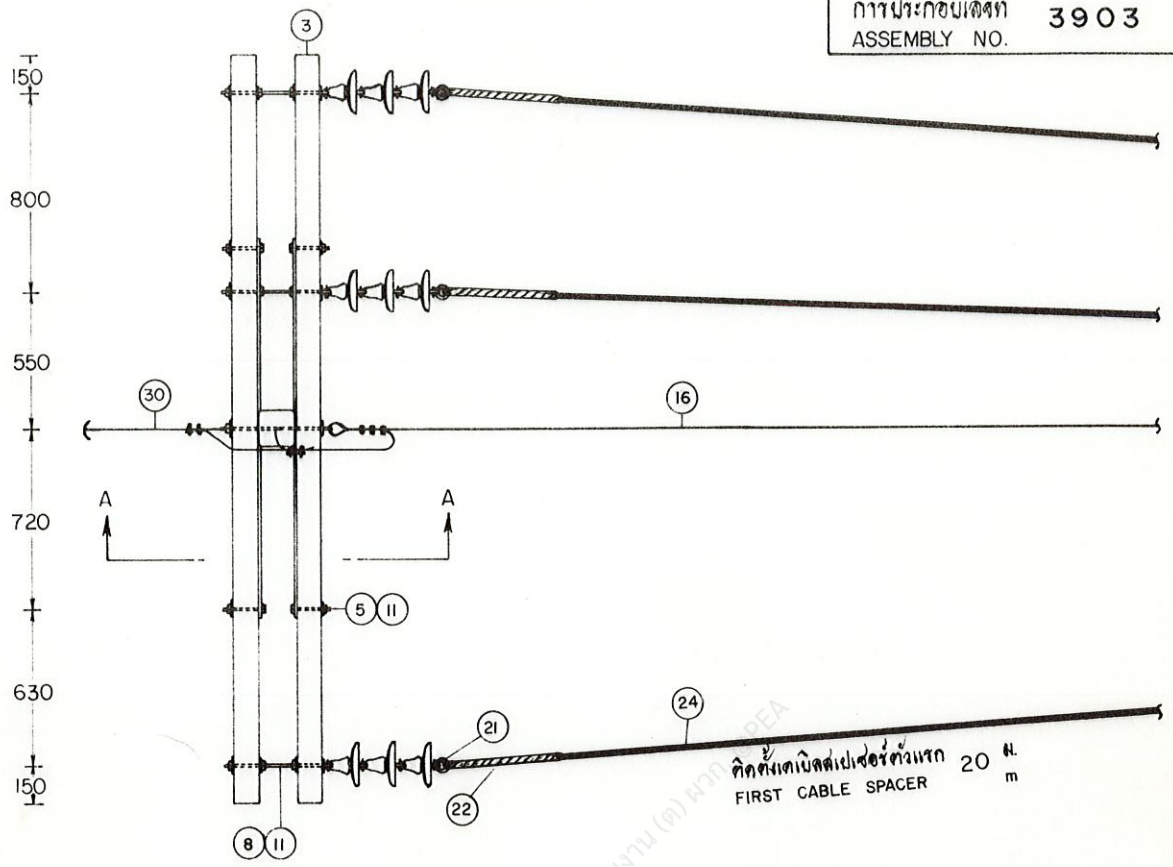

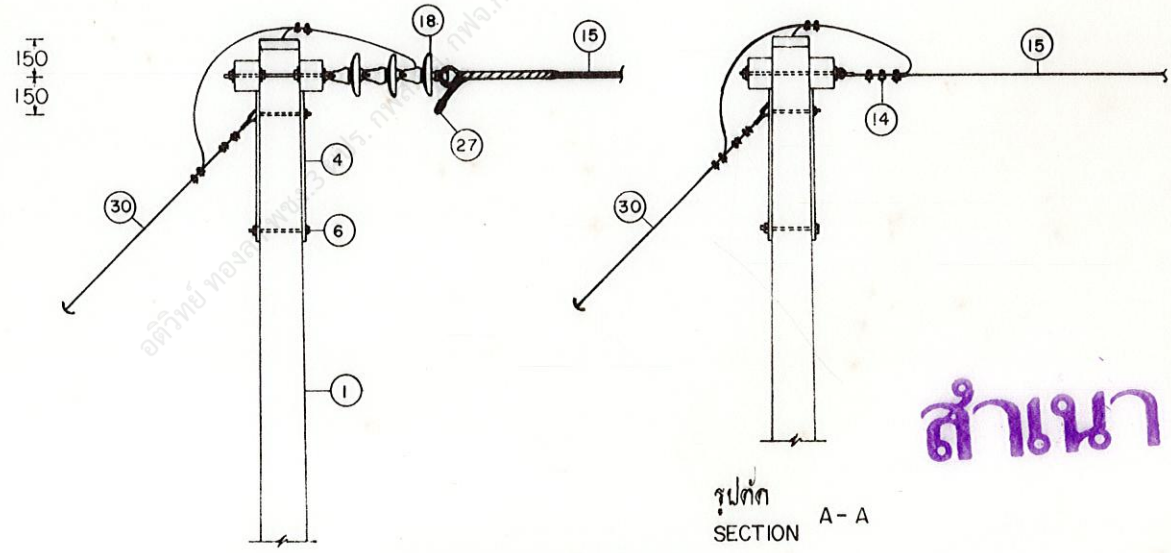


รูปตัด A-A
SECTION A-A


สำเนา

G สำหรับเข้าปลายสายเสาต้นสุดท้าย
FOR DEADEND STRUCTURE

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 4 ส.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1:30
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 12 ก.ย. 23	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การติดตั้งเคเบิลอากาศ ระบบ 33 kV IV สำหรับเข้าปลายสายเสาต้นสุดท้าย	
	33 kV AERIAL CABLE INSTALLATION IV DEADEND STRUCTURE	แบบเลขที่ SAI-015/23079 แผ่นที่ 1 รวมจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3903

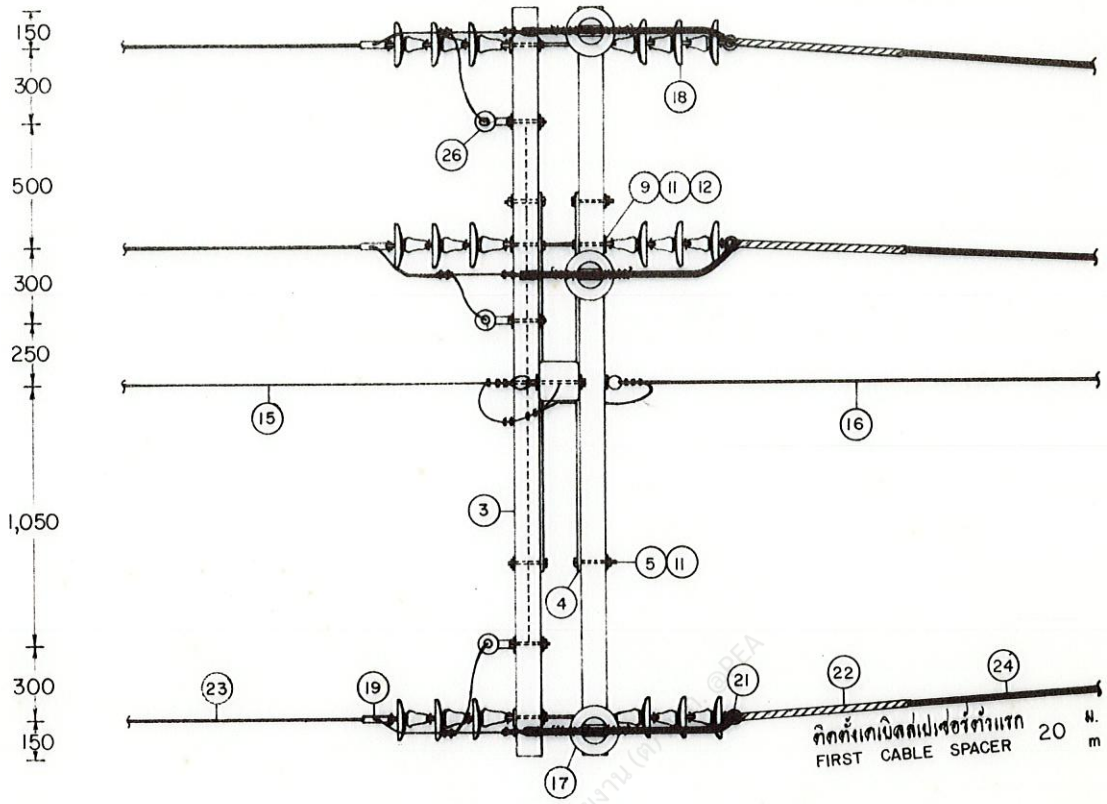

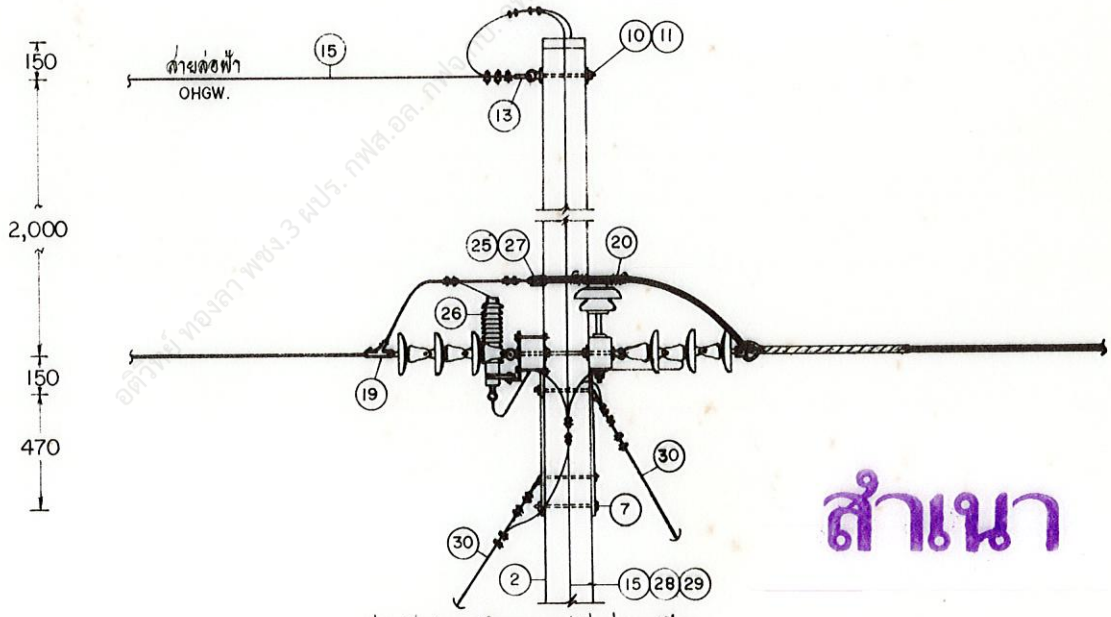

H สำหรับต่อเคเบิลอากาศกับสายเปลือย
FOR JUNCTION AERIAL CABLE AND OVERHEAD LINE

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 4 ส.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1:30
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ การติดตั้งเคเบิลอากาศ ระบบ 33 kV V สำหรับต่อเคเบิลอากาศกับสายเปลือย	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV AERIAL CABLE INSTALLATION V FOR JUNCTION AERIAL CABLE AND OVERHEAD LINE	แบบเลขที่ SAI-015/23079 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

สำเนา

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3903

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D G	จำนวน REQ'D H	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 12 ม. POLE, CONCRETE, 12 m LONG	1	-	00010004
2	เสาคอนกรีต 14 ม. POLE, CONCRETE, 14 m LONG	-	1	00010006
3	ไม้คอนสายแรงสูง ขนาด 100X120X3,000 มม. CROSSARM, WOOD, H.T. 100 X 120 X 3,000 mm	2	2	00100003
4	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40X6X1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 40 X 6 X 1,000 mm	4	2	01200002
5	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	4	4	01110200
6	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	1	-	01110202
7	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	-	1	01110203
8	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 400 mm	4	-	01130000
9	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm	-	4	01130001
10	สลักห่วงกลม M 16 X 200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16 X 200 mm	-	1	01140001
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	18	17	01180100
12	น็อตรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	-	3	01180001
13	กาบทิมเบิลสำหรับสายยึดโยง ขนาด 50-95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50-95 mm^2	1	2	01210304
14	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์โรป คลิ๊ป M 8) CLAMP, SINGLE U-BOLT M 8 (WIRE ROPE CLIP M 8)	5	13	01230000
15	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. ความยาวตามต้องการ มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 25 mm^2 LENGTH AS REQUIRED TIS 404	ม. m	ม. m	01100002
16	ลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. ความยาวตามต้องการ มอก. WIRE, STEEL STRANDED 50 mm^2 LENGTH AS REQUIRED	ม. m	ม. m	01100004
17	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV TIS 279 TYPE C (CLASS 56-3) COMP. WITH PIN	-	3	03000002 03100001
18	ลูกถ้วยแขวน มอก. 354 แบบ ง (แบบ 52-4) INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354 TYPE D (CLASS 52-4)	9	18	03020002
19	สเตรนแคล้มป์สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR Al CONDUCTOR, SIZE AS REQUIRED	-	3	03110100-1
20	ลวดอะลูมิเนียมกลม 4 มม. ความยาวตามต้องการ TIE WIRE, ALUMINIUM 4 mm LENGTH AS REQUIRED	-	ม. m	02200002

สำเนา

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 4 ต.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ การติดตั้งเคเบิลอากาศ ระบบ 33 kV IV สำหรับเข้าปลายสายเสาต้นสุดท้าย V สำหรับต่อเคเบิลอากาศกับสายเปลือย	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV AERIAL CABLE INSTALLATION IV DEADEND STRUCTURE V FOR JUNCTION AERIAL CABLE AND OVERHEAD LINE	แบบเลขที่ SAI-015/23079 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

250

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3903

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D G	จำนวน REQ'D H	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
21	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEADEND	3	3	03140011
22	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ PREFORMED DEADEND , FOR AERIAL CABLE AI SIZE AS REQUIRED	3	3	02260002- 4
23	สายอะลูมิเนียมเปลือย มอก. 85 ขนาด และความยาวตามต้องการ CONDUCTOR, AI, BARE, TIS 85 SIZE AND LENGTH AS REQUIRED	-	ม. m	02010004- 7
24	เคเบิลอากาศอะลูมิเนียม 33 kV ขนาดตามต้องการ CABLE, AERIAL, AI 33 kV SIZE AS REQUIRED	ม. m	ม. m	02050100- 4
25	พี.จี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLTS, AI SIZE AS REQUIRED	-	9	02200001 - 02300104
26	ล่อฟ้า 30 kV 5 กิโลแอมป์ LIGHTNING ARRESTER 30 kV, 5 kA	-	3	04000100
27	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ELECTRICAL SPLICING TAPE, FOR H.T. AERIAL CABLE	1 ม้วน roll	2 ม้วน rolls	02180003
28	หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND, 60 X 60 X 5 mm, 2 m LONG	-	1	01220002
29	ท่อ PVC แข็ง ขนาด 20 X 2,500 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แบบเลขที่ S02-015/19128 PIPE, RIGID PVC, 20 X 2,500 mm COMP. WITH FIXER DWG. NO. S02-015/19128	-	1	08040001
30	สายยึดโยงแบบ GY-32 GUY ASSEMBLY GY - 32	1	2	—

สำเนา

หมายเหตุ

1 ระยะห่างระหว่างเคเบิลสเปเซอร์ตัวแรก กับเสาต้นต่อเชื่อมเคเบิลอากาศกับสายเปลือย เท่ากับ 20 ม.

2 ระยะห่างระหว่างเคเบิลสเปเซอร์ตัวอื่น ไม่เกิน 10 ม.

3 ยกเลิกการติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ในกรณีที่มีล่อฟ้าแรงสูงติดตั้งอยู่แล้วในวงจรที่ ระยะไม่เกิน 50 ม.

NOTES

1 THE DISTANCE BETWEEN THE FIRST CABLE SPACER AND POLE SHALL BE 20 m.

2 THE DISTANCE BETWEEN THE OTHER CABLE SPACERS NOT EXCEED 10 m.

3 OMIT LIGHTNING ARRESTERS, IN CASE THERE ARE EXISTING LIGHTNING ARRESTERS WITHIN 50 m IN THE CIRCUIT.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 4 ส.ค. 23 แก้แบบครั้งที่ มิติเป็น มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ผู้ว่าการ 31 ธ.ค. 12 ก.ย. 23 การติดตั้งเคเบิลอากาศ ระบบ 33 kV IV สำหรับเข้าปลายสายเสาต้นสุดท้าย V สำหรับต่อเคเบิลอากาศกับสายเปลือย 33 kV AERIAL CABLE INSTALLATION IV DEADEND STRUCTURE V FOR JUNCTION AERIAL CABLE AND OVERHEAD LINE	แบบเลขที่ SAI-015/23079 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น