
2607 สำหรับแฟ้ม เอ 2

กากะประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3605

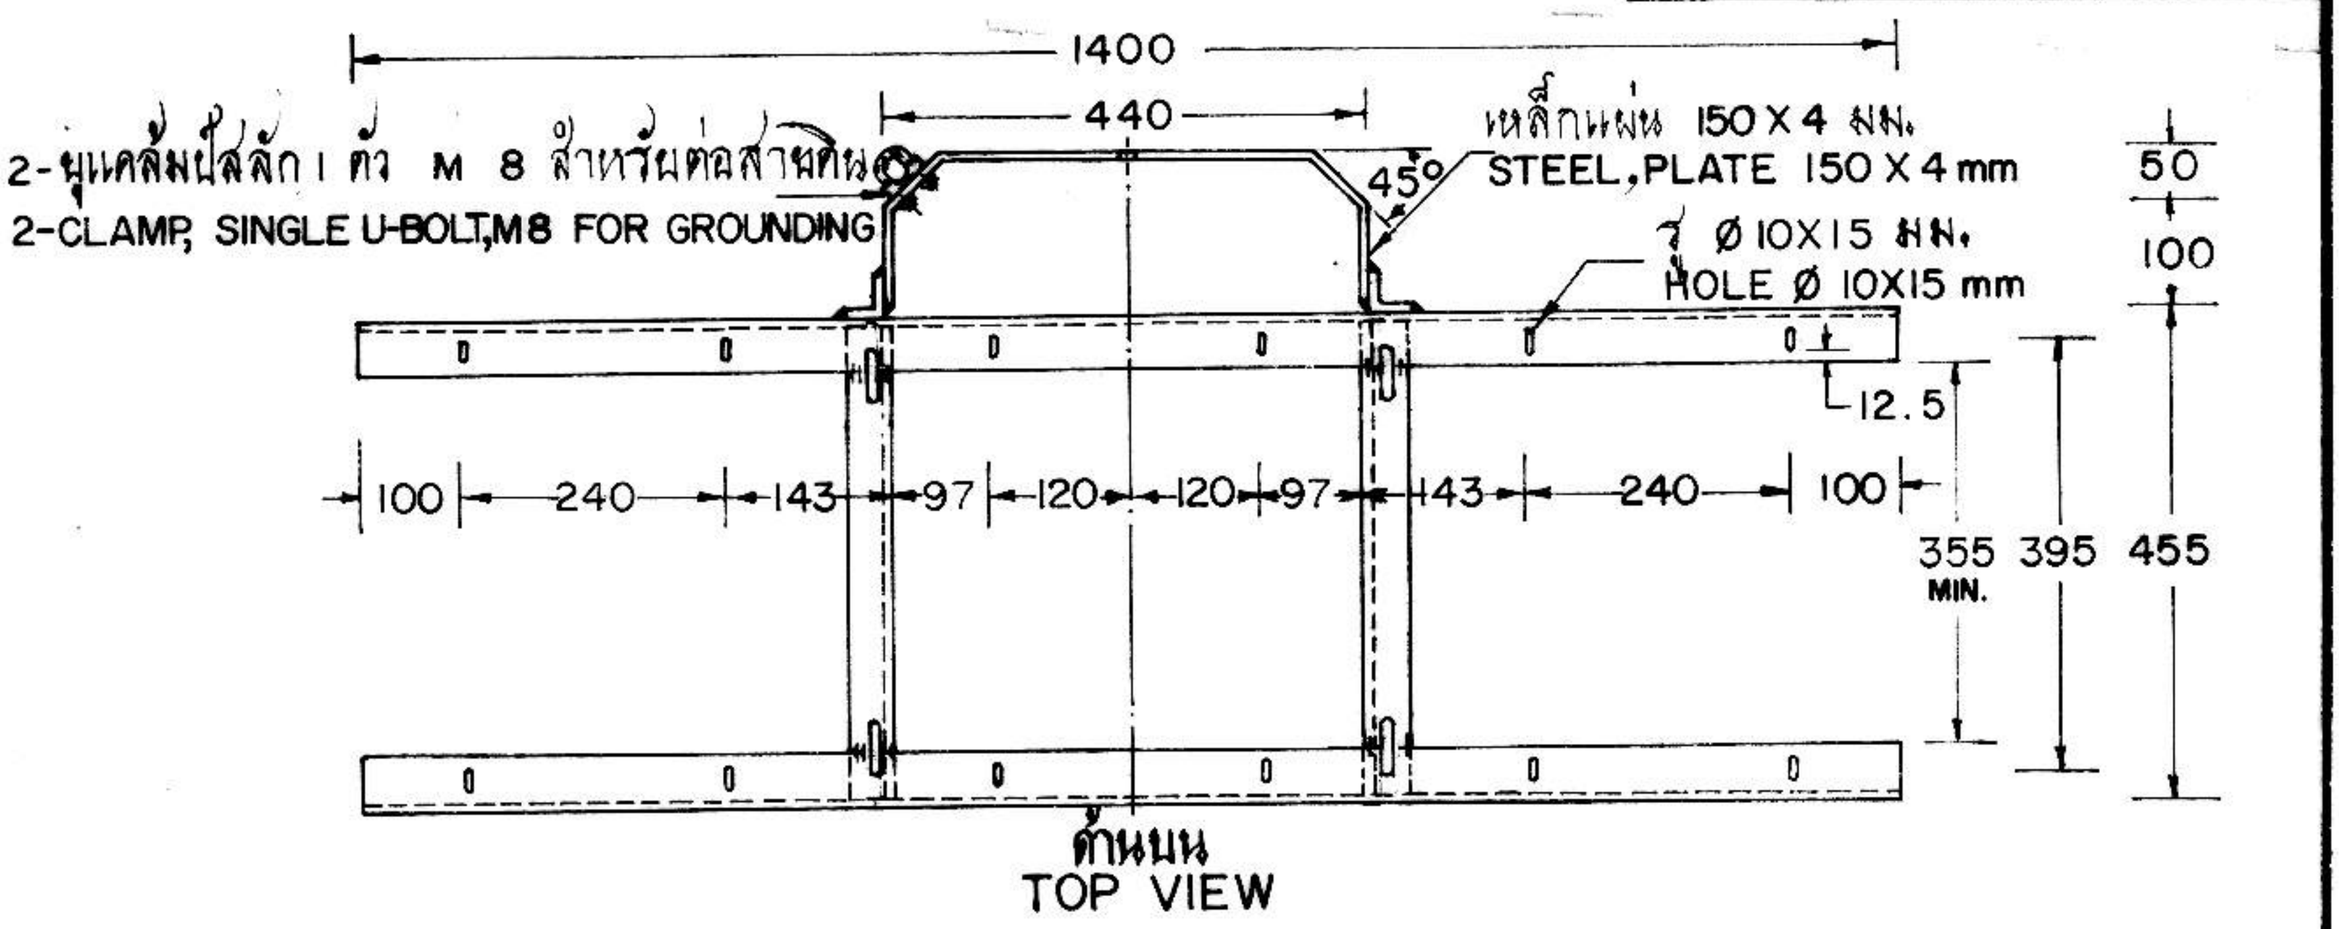

หมายเหตุ 1. ให้ชายสังกะสีหลังจากประกอบ 2 รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 600 กก.

NOTES 1. TO BE GALVANIZED AFTER FABRICATION. 2 ALLOWABLE LOAD 600 kg

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....
ผู้เขียน สมประสงค์	ผู้ว่าการ	ถูกแทนโดยแบบ .....
สถาปนิก		เขียนเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 17
วิศวกร	ที่แขวนตะแปซิเตอร์ 11-33 kV 1X6 ชุดแผนที่ 2	แก้แบบวันที่ 22 มค 19
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มม.
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน 1:12.50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	CAPACITOR HANGER 11-33 kV 1X6 SETS TYPE 2	แบบเลขที่ S02-015/17059
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น