
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 I 5 7

ความเค้นที่ใช้งาน กก./ต.ซม.
ACTUAL WORKING STRESS kg/cm^2

ระยะช่วงเสา ม. SPAN m	ความเค้นสูงสุดที่ใช้งาน MAX.WORKING STRESS	อุณหภูมิขณะชิงสาย ERECTION TEMPERATURE						
		0° C	10° C	20° C	30° C	40° C	50° C	60° C
80	2,800	2,764.99	2,573.75	2,384.13	2,196.64	2,011.99	1,831.17	1,655.54
160	2,800	2,672.34	2,500.98	2,334.65	2,174.31	2,021.02	1,875.86	1,739.84
240	2,800	2,553.16	2,411.29	2,276.58	2,149.52	2,030.45	1,919.55	1,816.84
320	2,800	2,439.63	2,329.20	2,225.55	2,128.58	2,038.12	1,953.92	1,875.69
400	2,800	2,348.48	2,264.87	2,186.39	2,112.80	2,043.81	1,979.17	1,91858
480	2,800	2,281.11	2,217.73	2,157.88	2,101.35	2,047.94	1,997.44	1,949.67
560	2,800	2,232.59	2,183.76	2,137.31	2,093.07	2,050.93	2,010.75	1,972.41

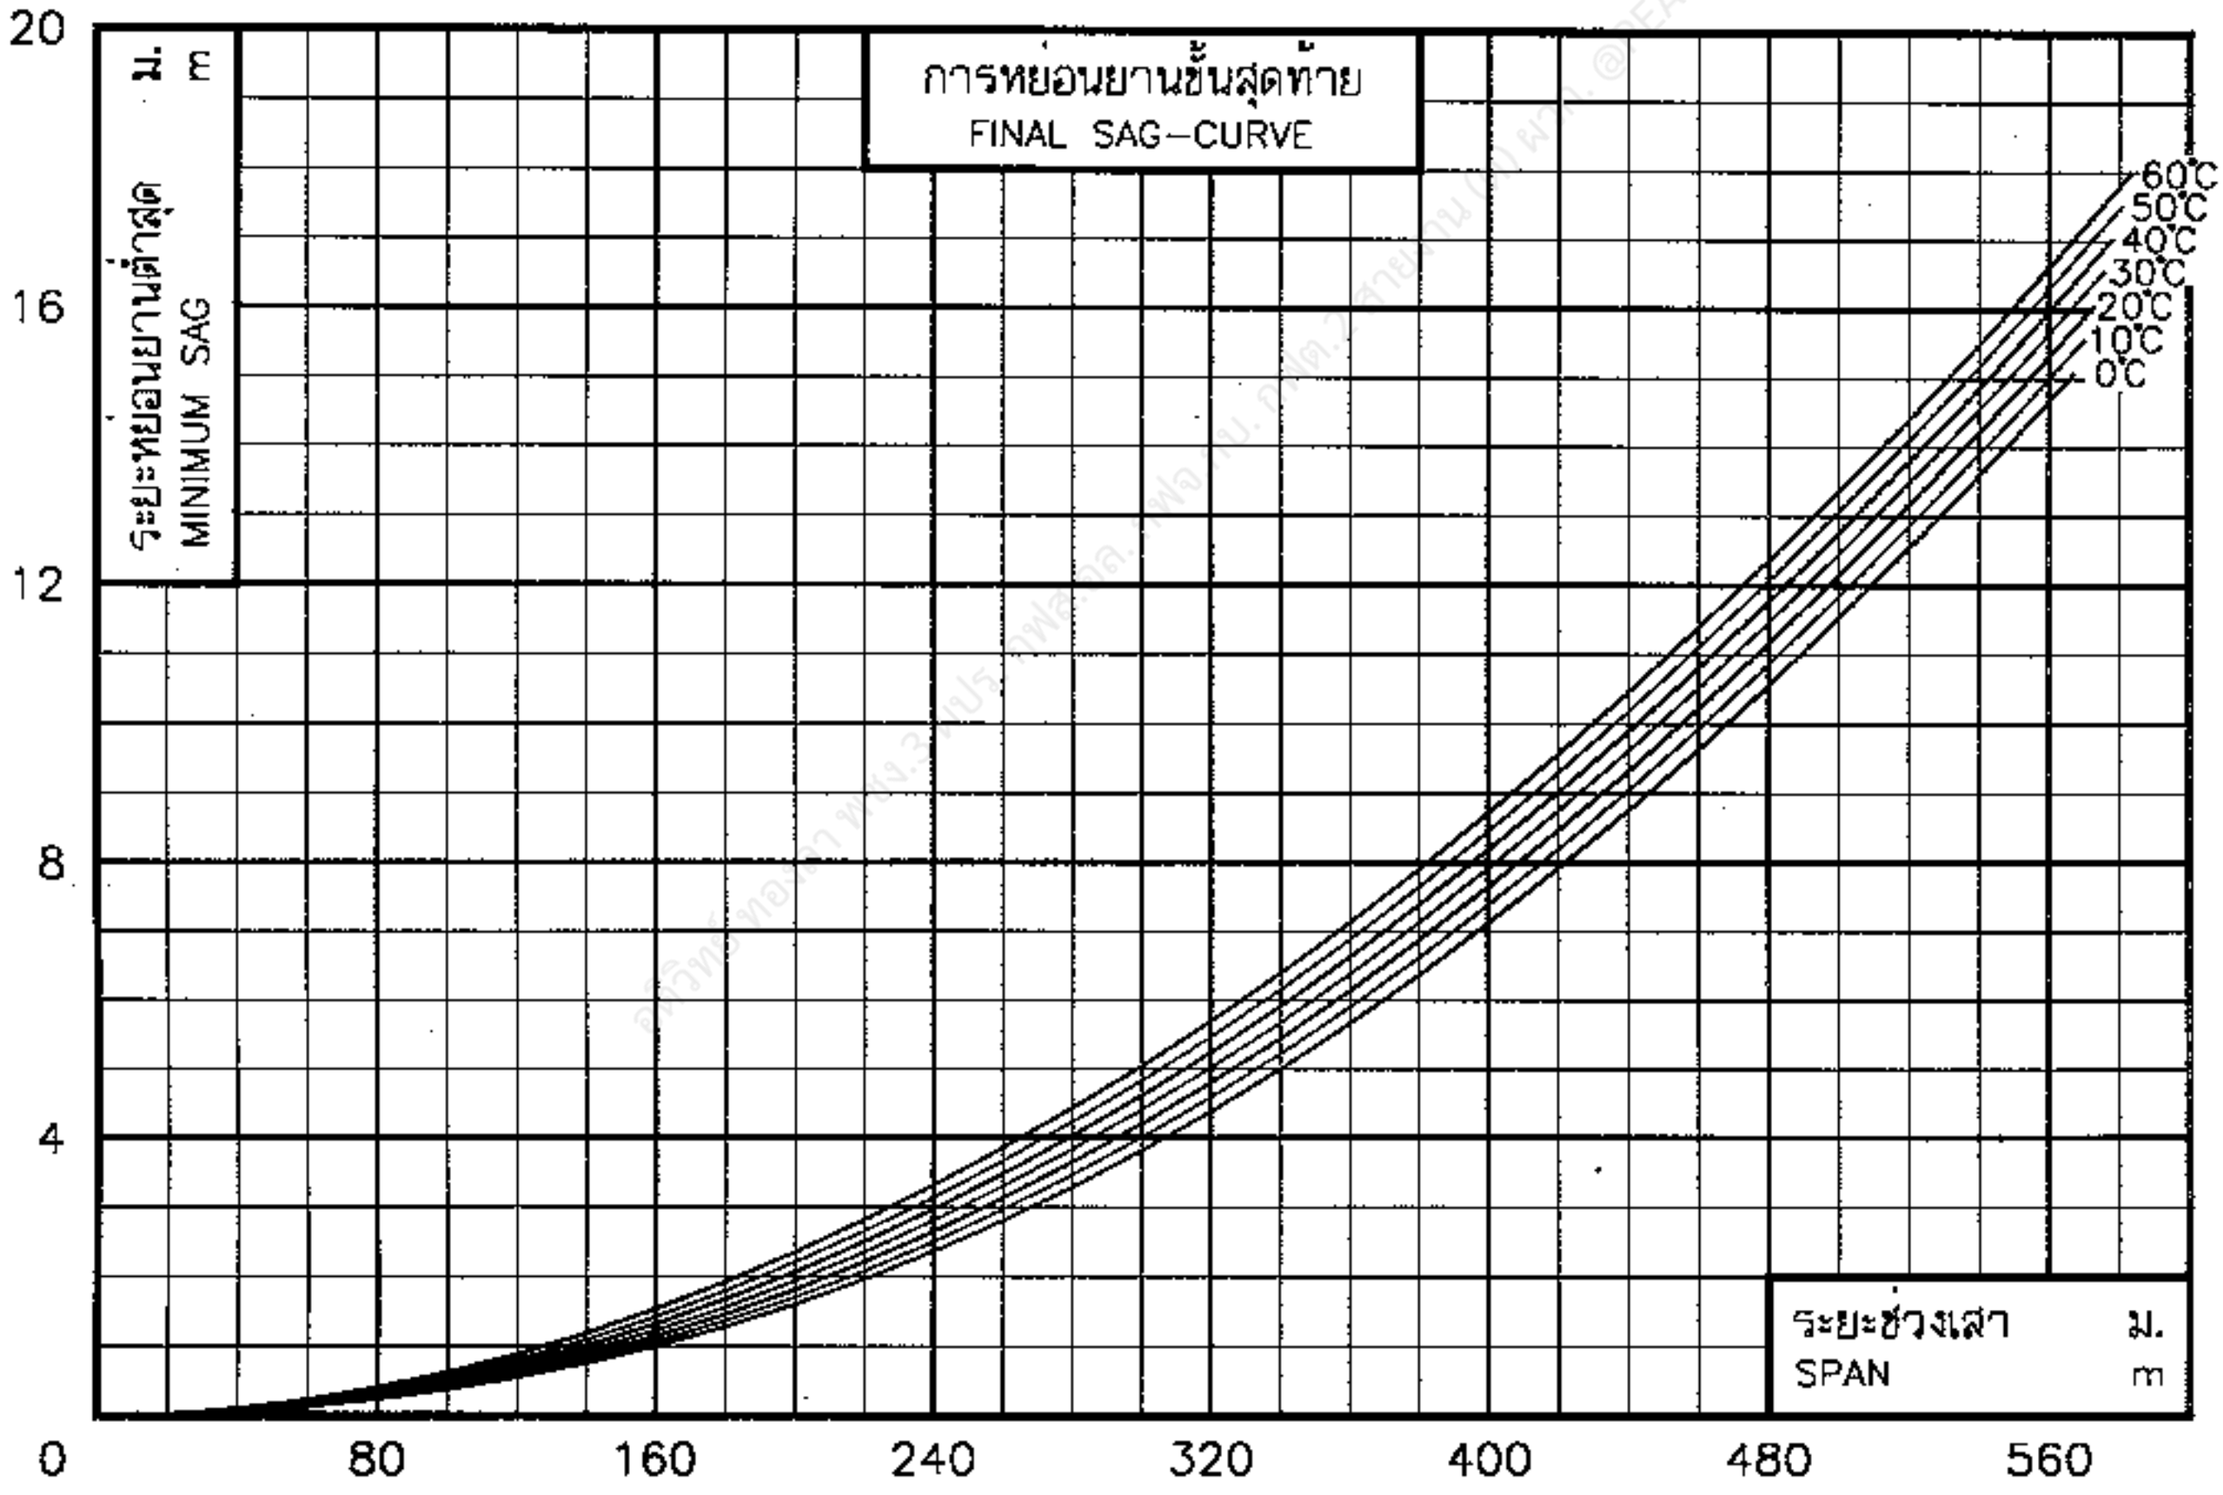

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... 21 ธ.ค. 2541	เขียนเสร็จวันที่ 13 ต.ค. 2541 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการเทคนิคและบริการ	การหย่อนยานของสายลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. SAG–CURVES OF STEEL STRANDED WIRE 50 mm^2	แบบเลขที่ SA1–015/41017 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น

21 ธ.ค. 2541