

การประกอบเลขที่ 5217
ASSEMBLY NO.

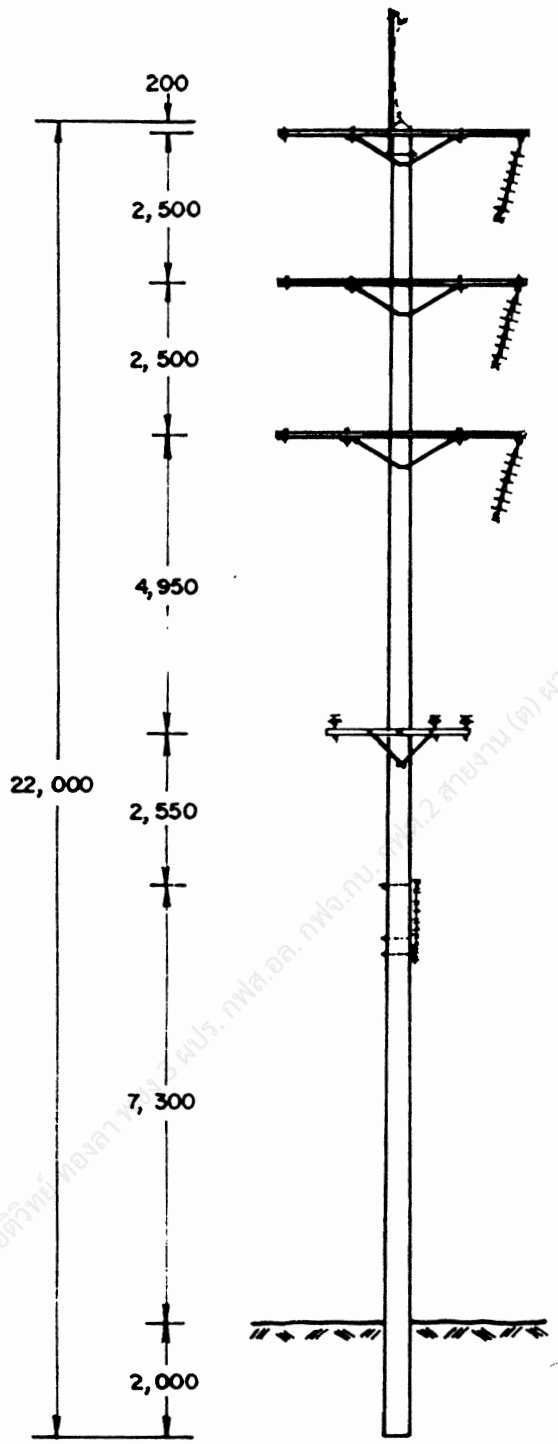



| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ<br>ถูกแทนโดยแบบ |
| ผู้เขียน<br>ผู้สำรวจ<br>วิศวกร<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้จำกัด<br>115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว<br>ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง ก่อนเสาตันเสาปลายสาย<br>แบบ SS-TG-4 | เขียนเสร็จจันที่ 15 ต.ค. 2536<br>แก้แบบจันที่ 27 ก.ค. 38<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน 1 : 125 |
| รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค | 115kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR<br>TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEADEND POLE<br>TYPE SS-TG-4 | แบบเลขที่ SAI-015/36008<br>แผ่นที่ 1 จากจำนวน 3 แผ่น |

การประกอบเลขที่ 5217
ASSEMBLY NO.

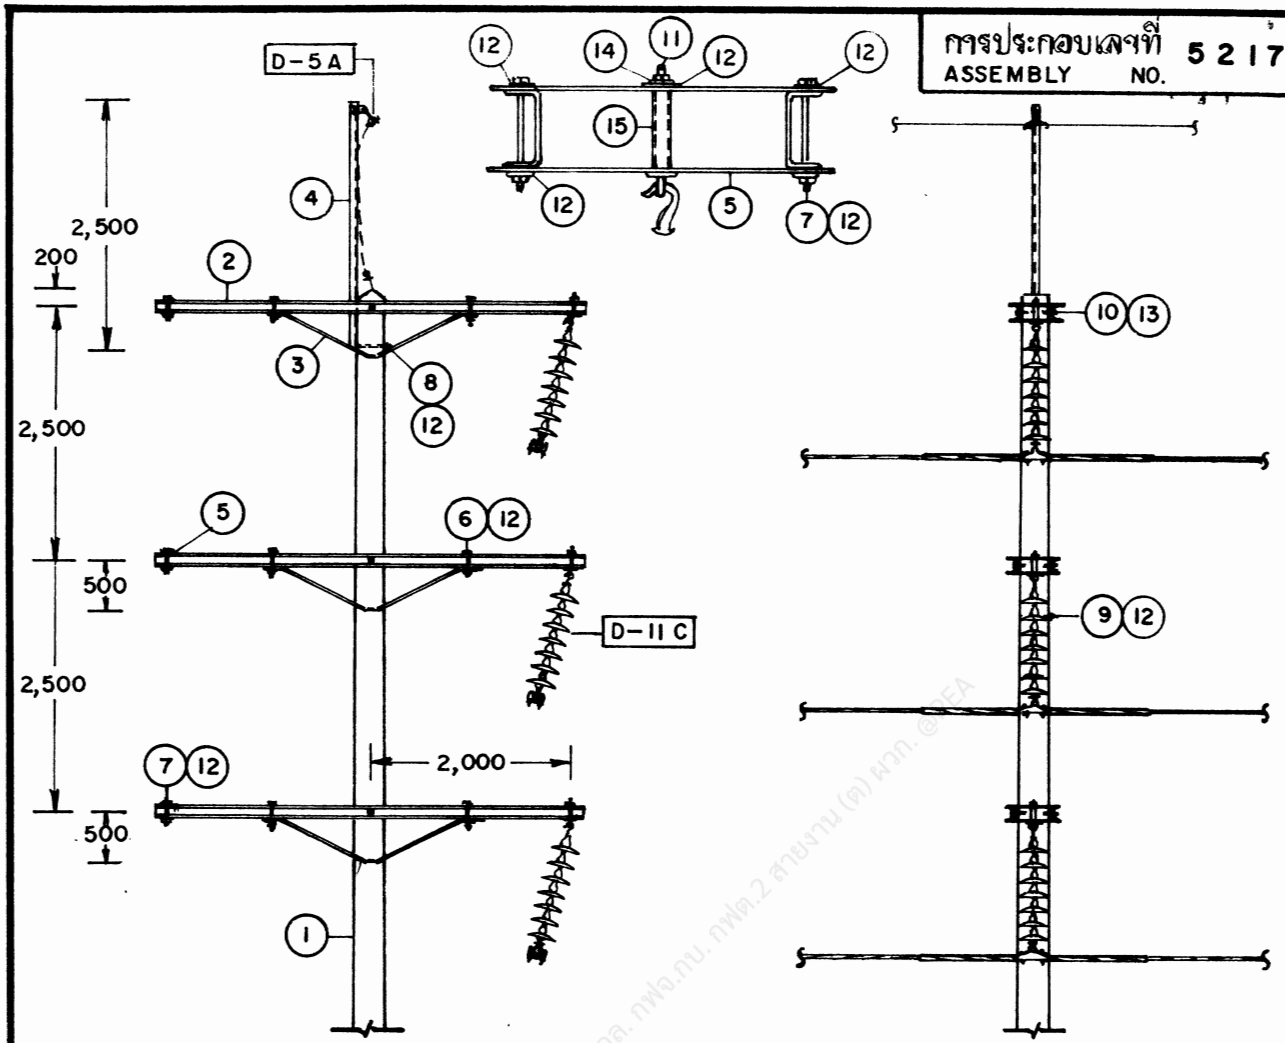


SS-TG-4

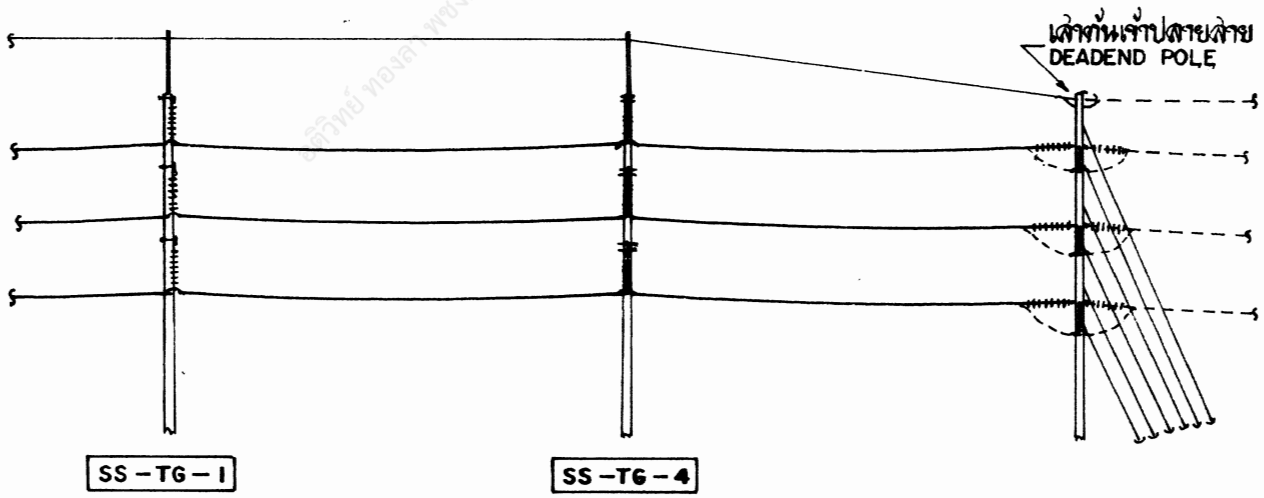


SS-TG-1 SS-TG-4

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ<br>ถูกแทนโดยแบบ |
| ผู้เขียน<br>ผู้สำรวจ<br>ผู้ตรวจ<br>หัวหน้าแผนก<br>ผู้อำนวยการกอง<br>ผู้อำนวยการฝ่าย | ผู้อำนวยการ<br>115 kV วงจรเดียว สายไฟฟ้าเดียว<br>เสาต้นทางทาง ก่อนเสาต้นเร่าปลายสาย<br>แบบ SS-TG-4 | เขียนเสร็จวันที่ 15 ธค. 2536<br>แก้แบบวันที่ 27 กค. 38<br>มิติเป็น มิลลิเมตร<br>มาตราส่วน 1 : 75 |
| รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค | 115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR<br>TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEADEND POLE<br>TYPE SS-TG-4 | แบบเลขที่ SAI-015/36008<br>แผ่นที่ 2 จากจำนวน 3 แผ่น |

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5217

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ'D | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|
| 1 | เสาคอนกรีต 22 ม.<br>POLE, CONCRETE 22 m LONG | 1 | 00010011 (0041) |
| 2 | คอนสายแบบเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100X50X5 มม.ยาว 4.20 ม.มอก. 116<br>CROSSARM, STEEL, CHANNEL 100X50X5 mm 4.20 m LONG TIS 116 | 6 | |
| 3 | เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50X50X6 มม.ความกว้าง 1,800 มม.ดรอป 450มม.<br>BRACE, ANGLE STEEL, 50X50X6 mm, 1,800 mm WIDE, 450 mm DROP | 6 | 00120007 (0119) |
| 4 | เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ยาว 2.50 ม.<br>OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, 2.50 m LONG | 1 | 01010004 (0135) |
| 5 | เหล็กแผ่น ขนาด 6X100X450 มม.<br>PLATE, STEEL, 6X100X450 mm | 12 | 01030002 (0143) |
| 6 | สลักเกลียว M 16X130 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16X130 mm | 12 | 01110200 (0220) |
| 7 | สลักเกลียว M 16X170 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16X170 mm | 12 | 01110201 (0221) |
| 8 | สลักเกลียว M 16X300 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16X300 mm | 3 | 01110204 (0224) |
| 9 | สลักเกลียว M 16X350 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16X350 mm | 2 | 01110205 (0225) |
| 10 | สลักเกลียว M 20X350 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 20X350 mm | 3 | 01110300 |
| 11 | สลักห่วงโอแวล M 16X150 มม.<br>BOLT, OVAL EYE, M 16X150 mm | 3 | 01150000 (0257) |
| 12 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม.รู ø 18 มม.มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258 | 47 | 01180100 (0355) |
| 13 | แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62X62X6 มม.รู ø 22 มม.มอก. 258<br>WASHER, SQUARE, FLAT 62X62X6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258 | 6 | 01180101 (0356) |
| 14 | แหวนสปริง M 16 มอก. 259<br>WASHER, LOCK, M 16, TIS 259 | 3 | 01180301 (0365) |
| 15 | ท่อเหล็ก ขนาด 20 มม.หนา 2.65 มม.ยาว 100 มม.มอก. 277 ประเภท 2<br>PIPE, IRON, DIA. 20 mm I.D., 2.65 mm THICKNESS, 100 mm LONG, TIS 277, TYPE 2 | 3 | 01050000 (0905) |
| | | | |
| D-11C | การประกอบลูกถ้วยแขวน<br>SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY | 3 | |
| D-5A | การต่อสายล่อฟ้า<br>OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION | 1 | |
| D-10A | ฐานรากเสา<br>POLE FOUNDATION | 1 | |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ----------<br>ถูกแทนโดยแบบ ---------- |
| ผู้เขียน ----------<br>ผู้ตรวจ ----------<br>วิศวกร ----------<br>หัวหน้าแผนก ----------<br>ผู้อำนวยการกอง ----------<br>ผู้อำนวยการฝ่าย ---------- | ผู้จ่ากการ ----------<br>115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว<br>เสาต้นทางตรง ก่อนเสาต้นเข้าปลายสาย<br>แบบ SS-TG-4 | เขียนเสร็จจันที่ 15 ธค. 2536<br>แก้แบบจันที่ 27 ก.ค. 38<br>ผิดเป็น ----------<br>มาตราส่วน ---------- |
| รองผู้จ่ากการฝ่ายเทคนิค<br>---------- | 115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR<br>TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEADEND POLE<br>TYPE SS-TG-4 | แบบเลขที่ SAI-015/36008<br>แผ่นที่ 3 รวมจำนวน 3 แผ่น |