การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5662

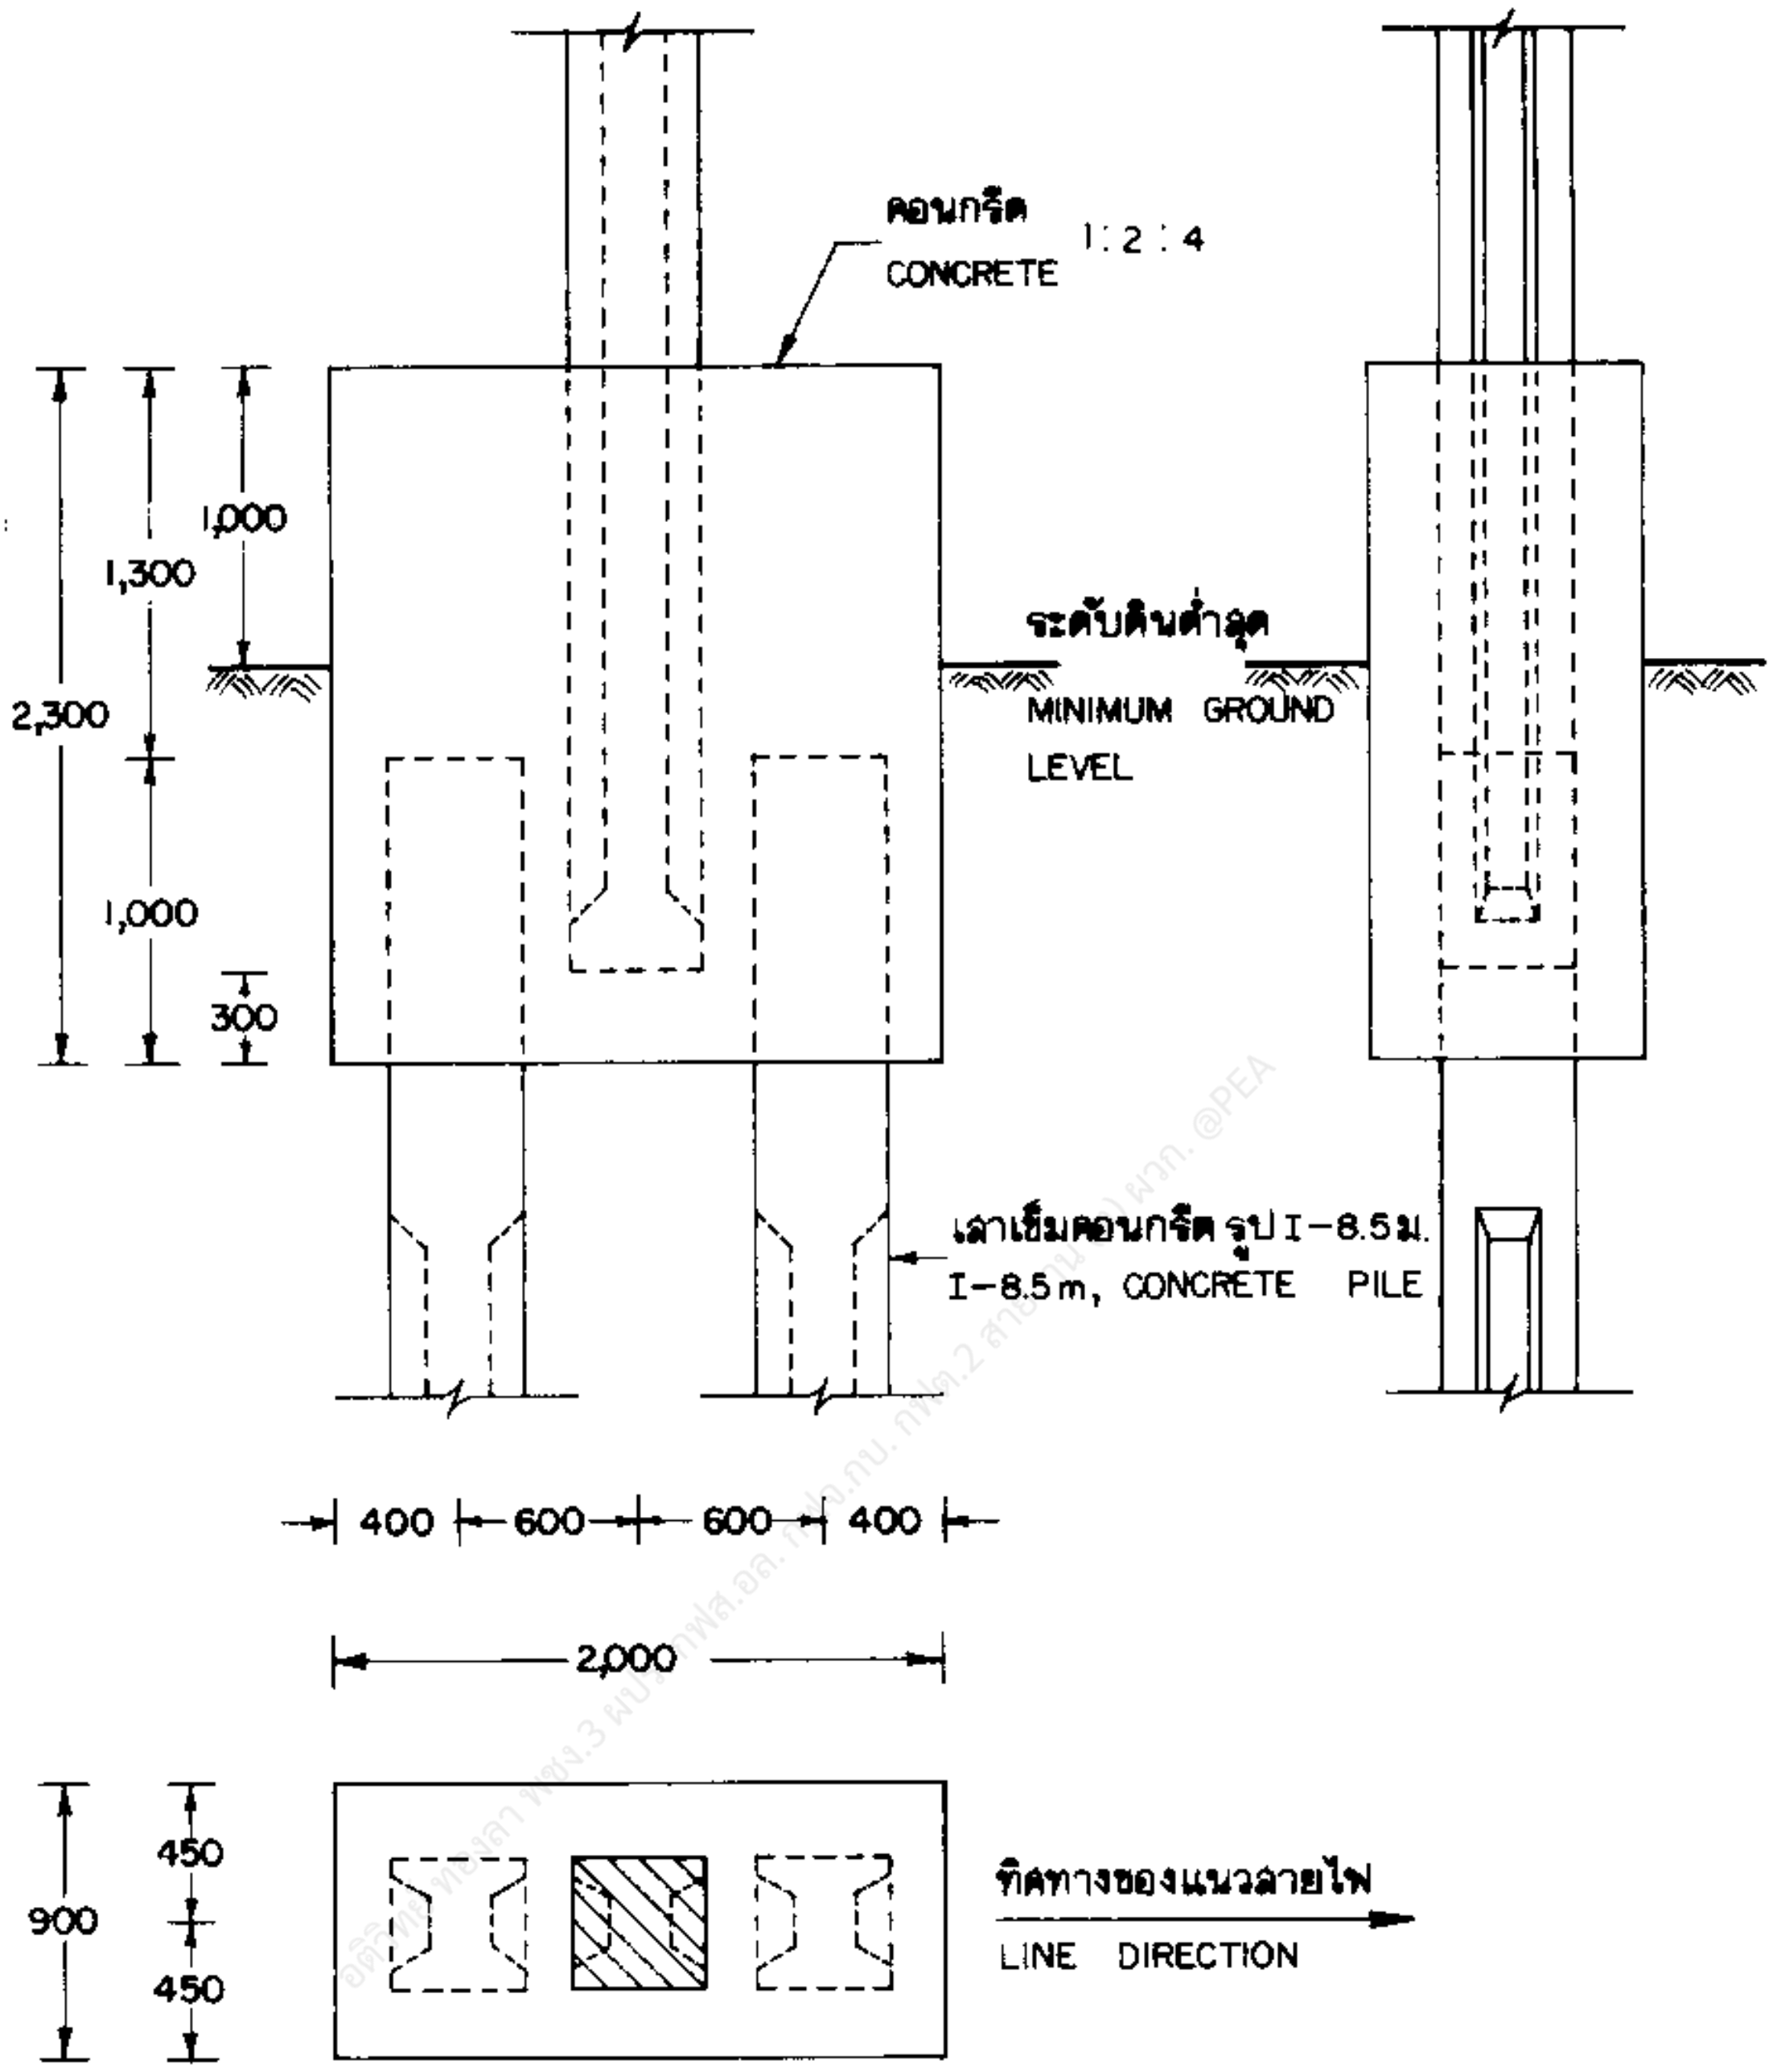
คอนกรีต 1:2:4
CONCRETE
1,000
1,300
2,300
1,000
300
ระดับดินต่ำสุด
MINIMUM GROUND LEVEL
เสาเข็มคอนกรีต รูป I-8.5 ม.
I-8.5 m, CONCRETE PILE
400
600
600
400
2,000
900
450
450
ทิศทางของแนวสายไฟ
LINE DIRECTION

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร.กฟส.อล. กฟฉ.กบ. กฟต.2 [illegible] ผวก. @PEA

หมายเหตุ
1. ใช้ในกรณีทางตรง หรือทางโค้งที่ไม่มีสายยึดโยง
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบ เลขที่ IBI-017/23032 (การประกอบเลขที่ 5901)

NOTES
1. USED FOR STRAIGHT LINE OR NO GUY ANGLE LINE.
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI-017/23032 (ASSEMBLY NO. 5901)

กองโยธาและสถาปัตย์
ฝ่ายแผนการ และงานโยธา

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
~~รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค~~
2 6 ก.ย. 2523

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ๖๑.๓.๒๓

รายละเอียด 10 A
ฐานรากเสา (แบบที่ 1)

DETAIL 10 A
POLE FOUNDATION (TYPE 1)

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –
พิมพ์ครั้งวันที่ 4 ก.ย.23
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1:40
แบบเลขที่ IBI-015/23069
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น