

กิโลวัตต์ – ชั่วโมงมิเตอร์ แผนอัตรา 2 อัตรา
TWO-RATE TARIFF kWh-METER
ML 240 xdm 11.1 ybm 11.1 ybf6 – 1.5/6

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0534

สวิตช์เวลา
TIME SWITCH
KZB 1 ud

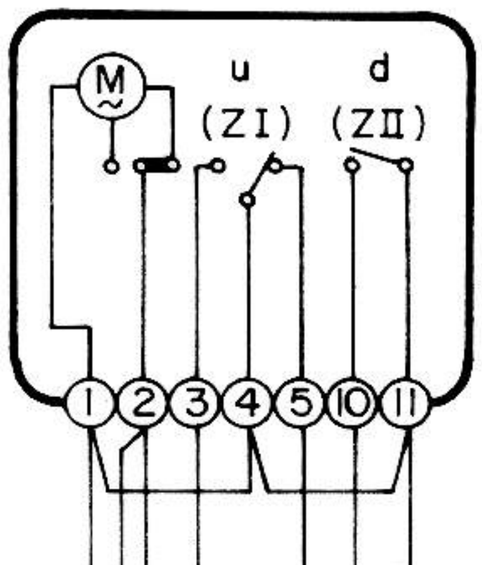

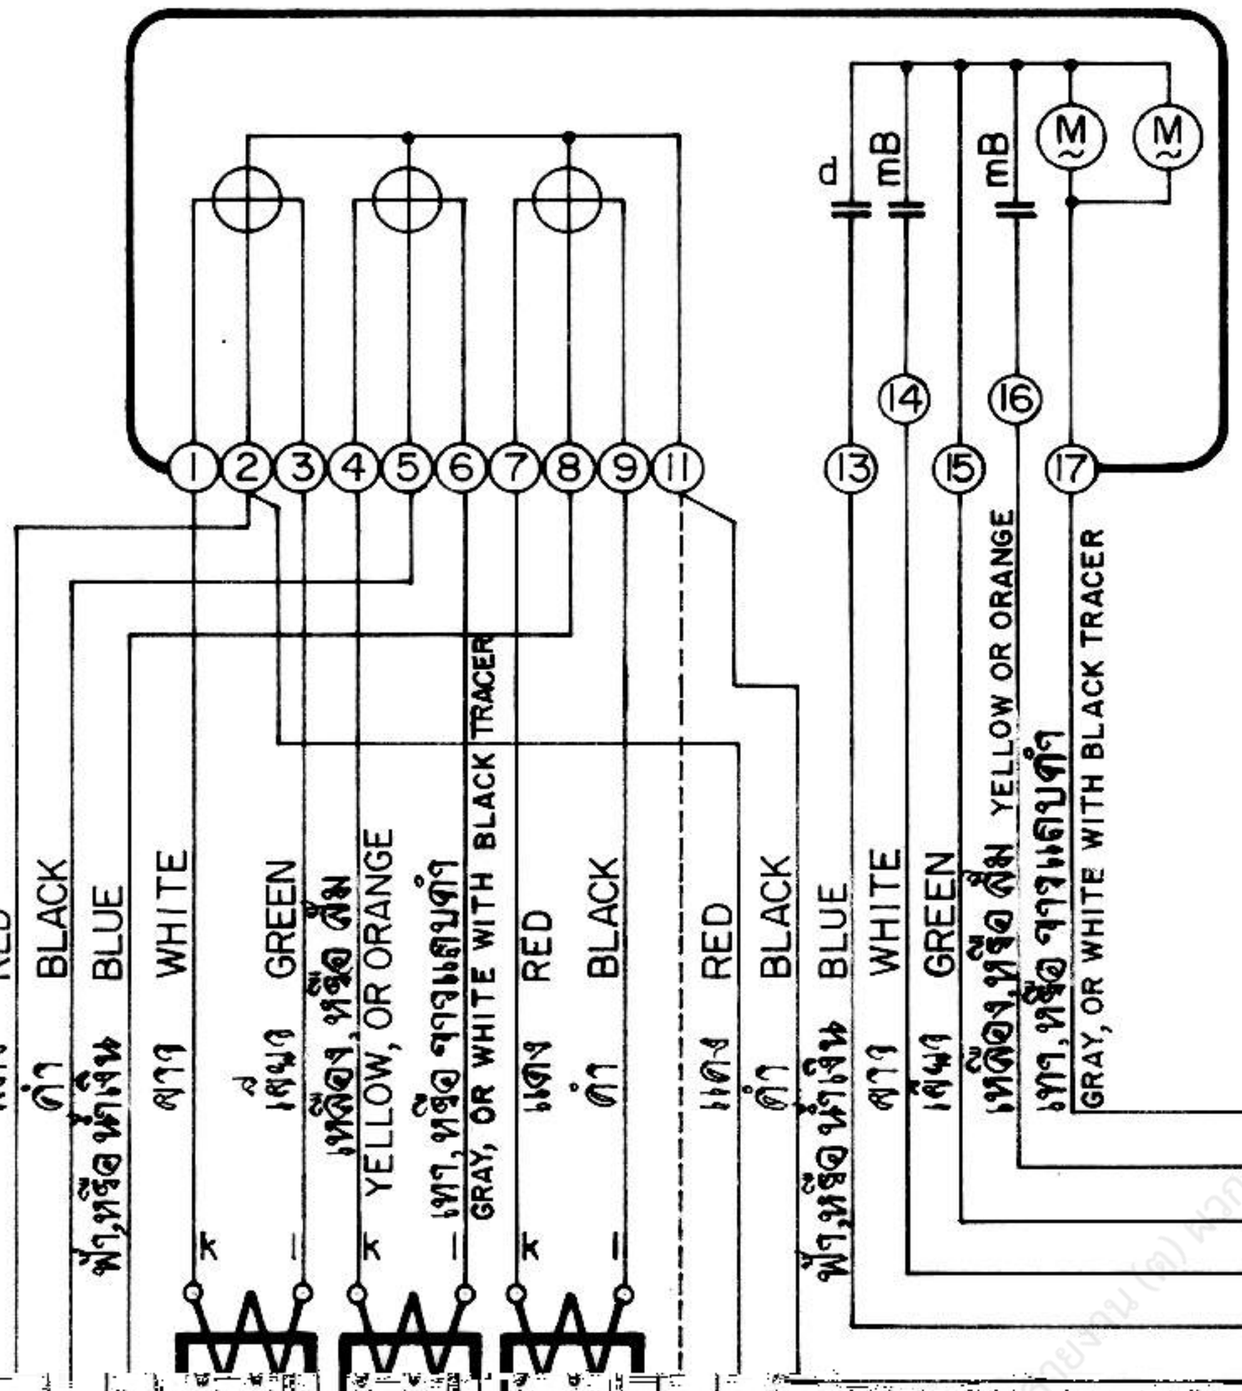

หมายเหตุ 1. การต่อสายตามแผนนี้ใช้สำหรับมิเตอร์ยี่ห้อ LANDIS & GYR LTD. เท่านั้น
2. ใช้สายคอนโทรลเคเบิล 7X2.5 ต.มม. (รัศดุเลขที่ 4275) เป็นสายต่อเข้ามิเตอร์ และ สวิตช์เวลา

NOTES 1. THIS CONNECTION DIAGRAM IS ONLY FOR METER MANUFACTURED BY LANDIS & GYR LTD..
2. USE 7X2.5 mm². CONTROL CABLE FOR METER AND TIME SWITCH CONNECTION.

แผนอ้างอิง REFERENCE DRAWING		แผนเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1.	การต่อลงดิน ระบบแรงสูง และ แรงต่ำ แผ่นที่ 2 และ 4 H.T. AND L.T. EARTHING SYSTEM, SHEETS NO. 2 AND NO. 4	S02-015/23039	9701
2.	วิธีการอ่าน และหาค่ากิโลวัตต์-ชั่วโมง และดีมานด์สูงสุด METHOD OF KILOWATT-HOUR AND MAXIMUM DEMAND READING	SAI-015/25001	0529

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เสนอ
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

แผนที่แสดงการต่อมิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย แผนอัตรา 2 อัตรา
ประกอบ ซี.ที. แรงต่ำ

CONNECTION DIAGRAM OF 3-Ø, 4-W, TWO-RATE TARIFF METER
WITH L.T. CURRENT TRANSFORMERS

ใช้แทนแผน
ถูกแทนโดยแผน
เสนอเสร็จวันที่ 18 ก.พ. 28
แก้แผนวันที่ 8 ก.ค. 31
5 ก.ย. 34
มิติเป็น
มาตราส่วน

แผนเลขที่ SAI-015/28006
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น