การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0109

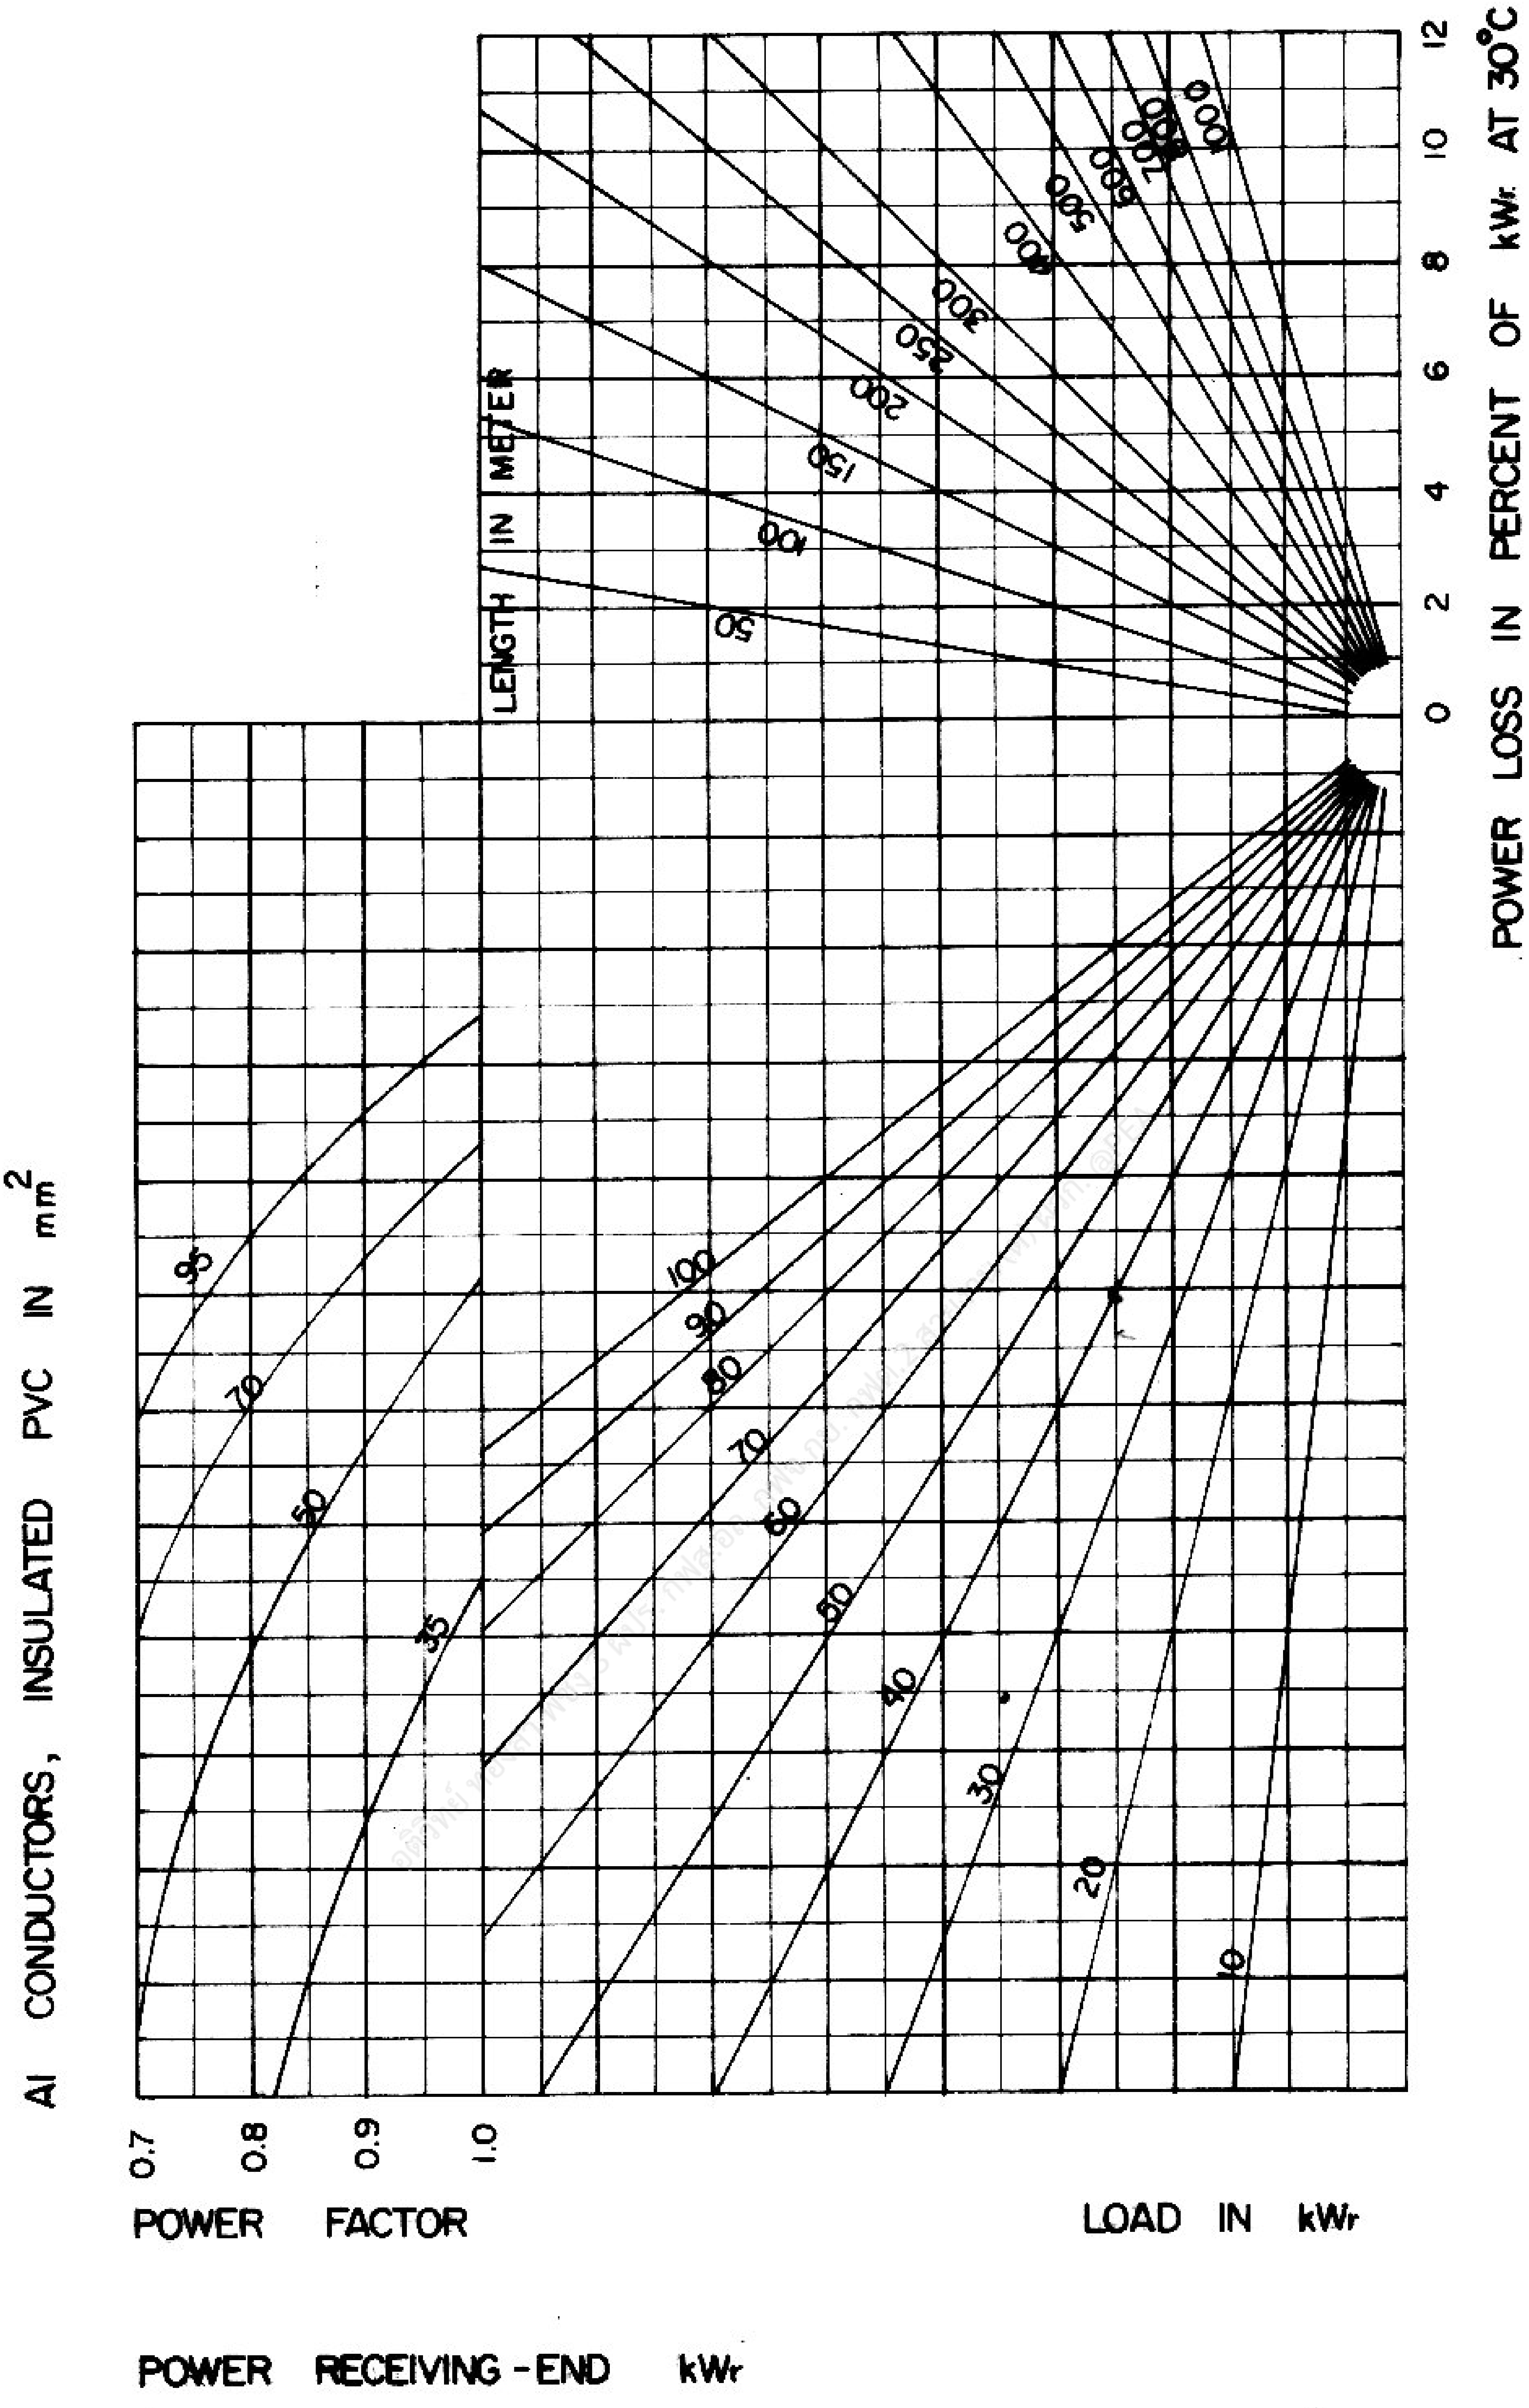

กองแผนการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ
ผู้เขียน [illegible]	ผู้ว่าการ [illegible]	ถูกแทนโดยแบบ
[illegible]	เพาเวอร์ลอสชาร์ท สำหรับระบบ 230/400 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย	เขียนเสร็จวันที่ 19/4/09
วิศวกร [illegible]		แก้แบบวันที่
หัวหน้าแผนก [illegible]		มิติเป็น
ผู้อำนวยการกอง [illegible] 2509		มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่าย[illegible]	POWER LOSS CHART FOR 230/400 VOLTS 3-0, 4-WIRE	แบบเลขที่ 50-015/090145
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น