การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 2 0 9 A

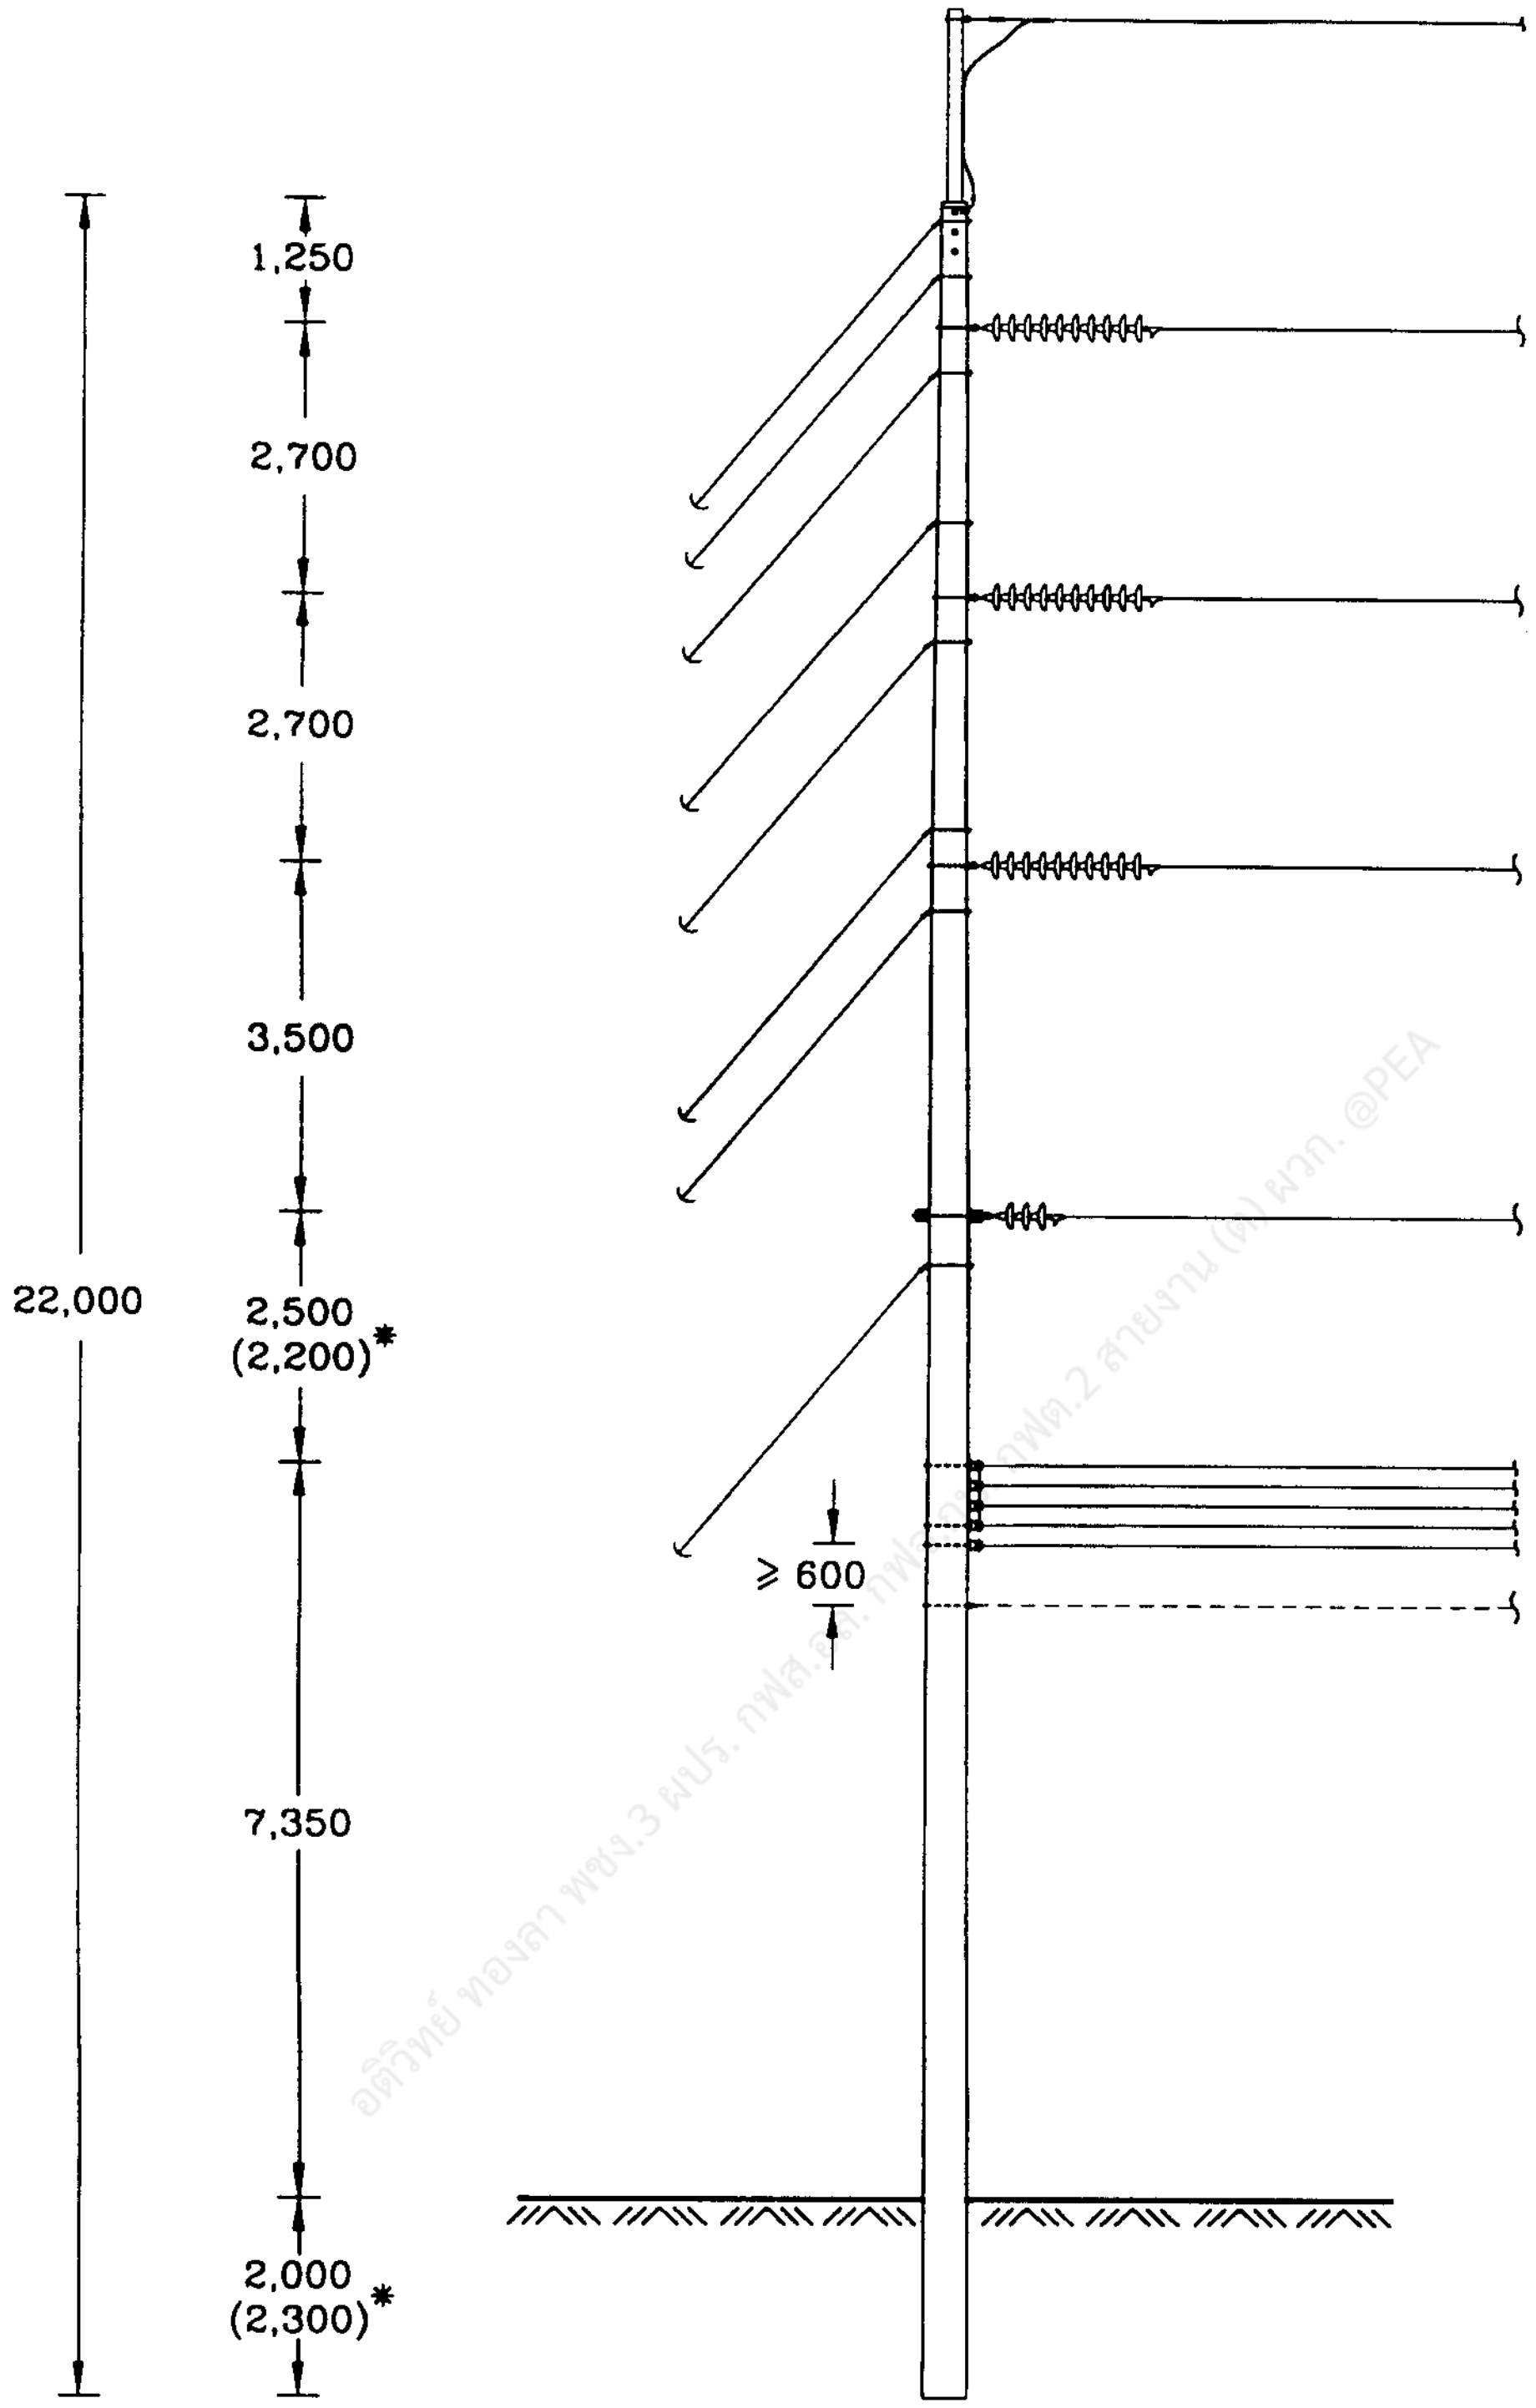

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.[illegible] กฟ[illegible].2 สายงาน (ภ) ผวก. @PEA

* ดูหมายเหตุ 1
SEE NOTE 1

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ...สมชาย...
ผู้สำรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

ผู้ว่าการ ...

รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
...

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว
เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเข้าปลายสาย
แบบ SS-DE-1

26 ก.ค. 2547

115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR
SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), DEADEND STRUCTURE
TYPE SS-DE-1

ใช้แทนแบบ ...
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2547
แก้แบบวันที่ ...
มิติเป็น ...มิลลิเมตร...
มาตราส่วน ...1:125...

แบบเลขที่ SA1-015/47006
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

26 ก.ค. 2547

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5209A

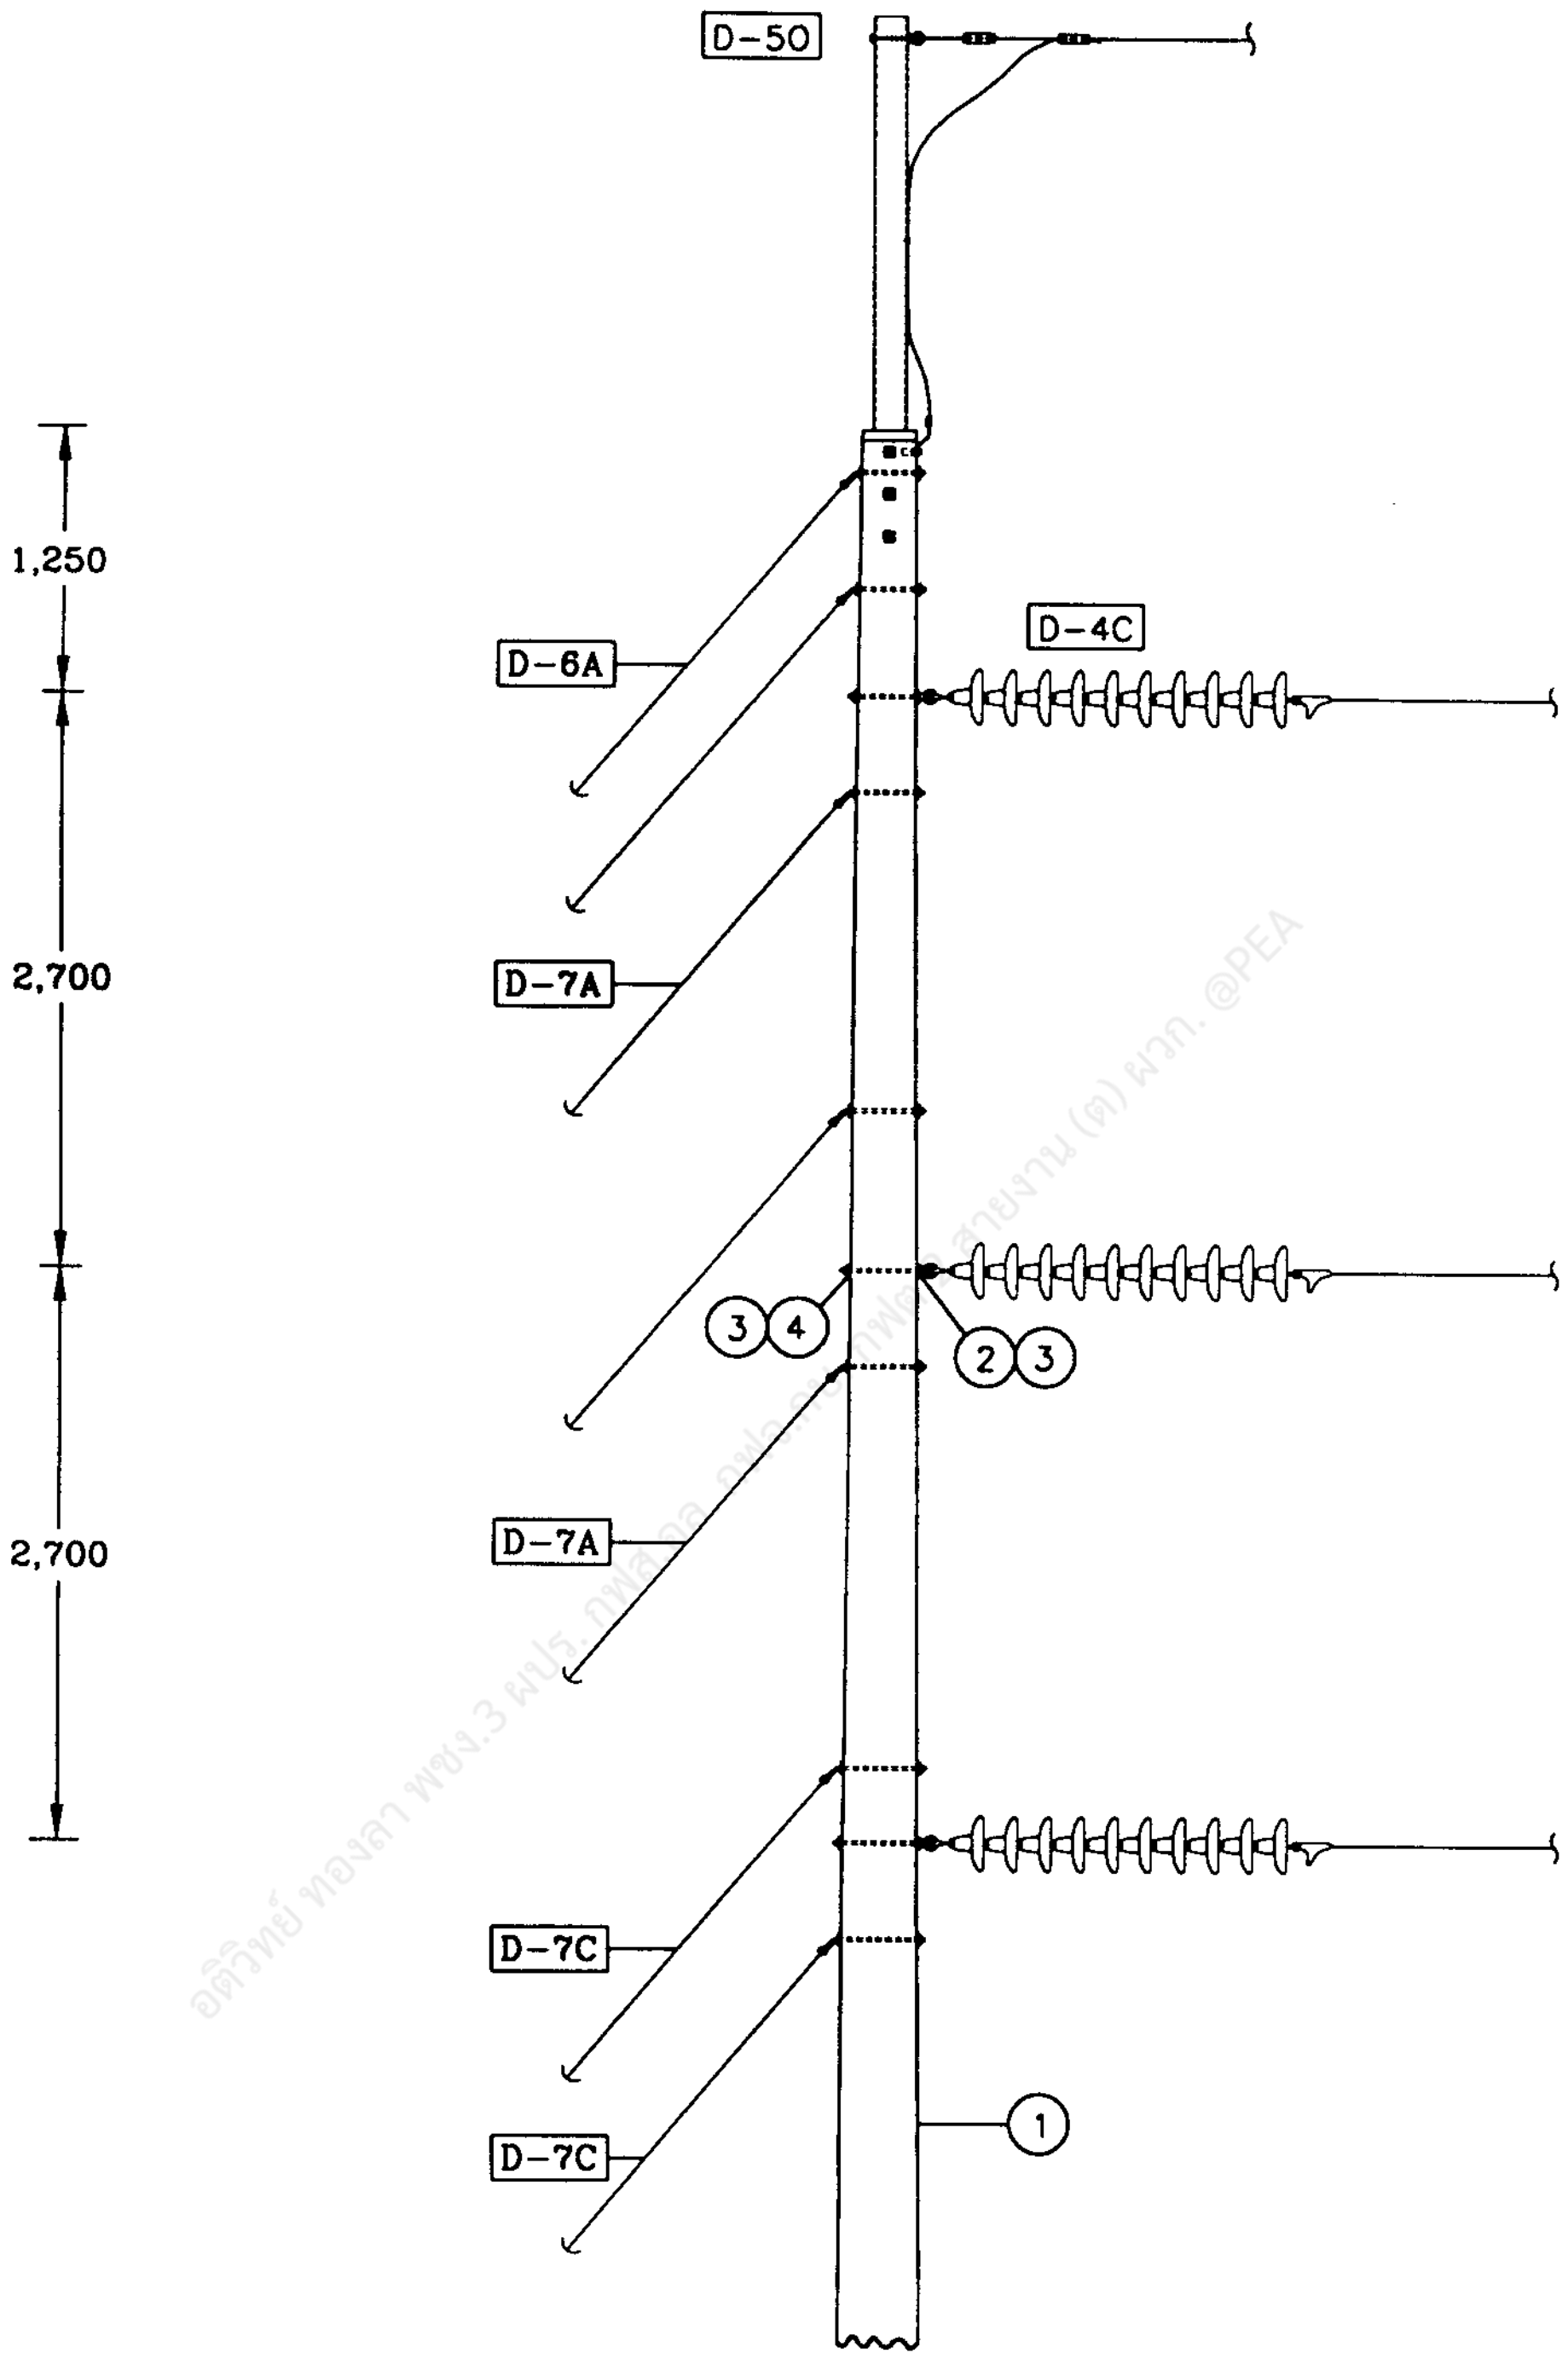

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.
สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ...สมชาย...........
ผู้สำรวจ....................
วิศวกร.....................
หัวหน้าแผนก................
ผู้อำนวยการกอง...............
ผู้อำนวยการฝ่าย...............

ผู้ว่าการ.....................................

รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
....

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว 26 ก.ค. 2547
เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเขาปลายสาย
แบบ SS-DE-1

115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR
SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), DEADEND STRUCTURE
TYPE SS-DE-1

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2547
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ..มิลลิเมตร........
มาตราส่วน ..1:60........
แบบเลขที่ SA1-015/47006
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

26 ก.ค. 2547

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 0 9 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ.D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ยาว 22.00 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE, 22.00 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	1	00010015
2	สลักห่วงโอแวล M 20x350 มม. BOLT, OVAL EYE, M 20x350 mm	3	01150100
3	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม. รู ø22 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø22 mm, TIS 258	6	01180101
4	แหวนสปริง M 20 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 20, TIS 259	3	01180302

รายละเอียด
DETAIL

D-4C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-50	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY	1	
D-6A	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 50 mm^2 GUY ASSEMBLY	1	
D-7A	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm^2 GUY ASSEMBLY	4	
D-7C	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm^2 GUY ASSEMBLY	2	
D-9A	สมอบกคอนกรีต CONCRETE ANCHOR	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	

หมายเหตุ

1.* กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวง ให้ใช้ค่าในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1-015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)
2. ขนาดของสายสื่อสารโทรคมนาคม ให้ดูแบบเลขที่ SA4-015/42018 (การประกอบเลขที่ 8754)

NOTES

1.* IN CASE OF CONSTRUCTION IN HIGHWAY AREA, USE A VALUE IN THE PARENTHESIS, FOR ADDITIONAL DETAIL, SEE DWG NO. SA1-015/43012 (ASSEMBLY NO. 5687) .
2. SIZE OF THE TELECOMMUNICATION CABLE, SEE DRAWING NO. SA4-015/42018 (ASSEMBLY NO. 8754) .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน สมชาย ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว เสาเดี่ยว (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเขาปลายสาย แบบ SS-DE-1 26 ก.ค. 2547	เขียนเสร็จวันที่ 2 มิ.ย. 2547 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR SINGLE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE), DEADEND STRUCTURE TYPE SS-DE-1	แบบเลขที่ SA1-015/47006 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

26 ก.ค. 2547