การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 0 4

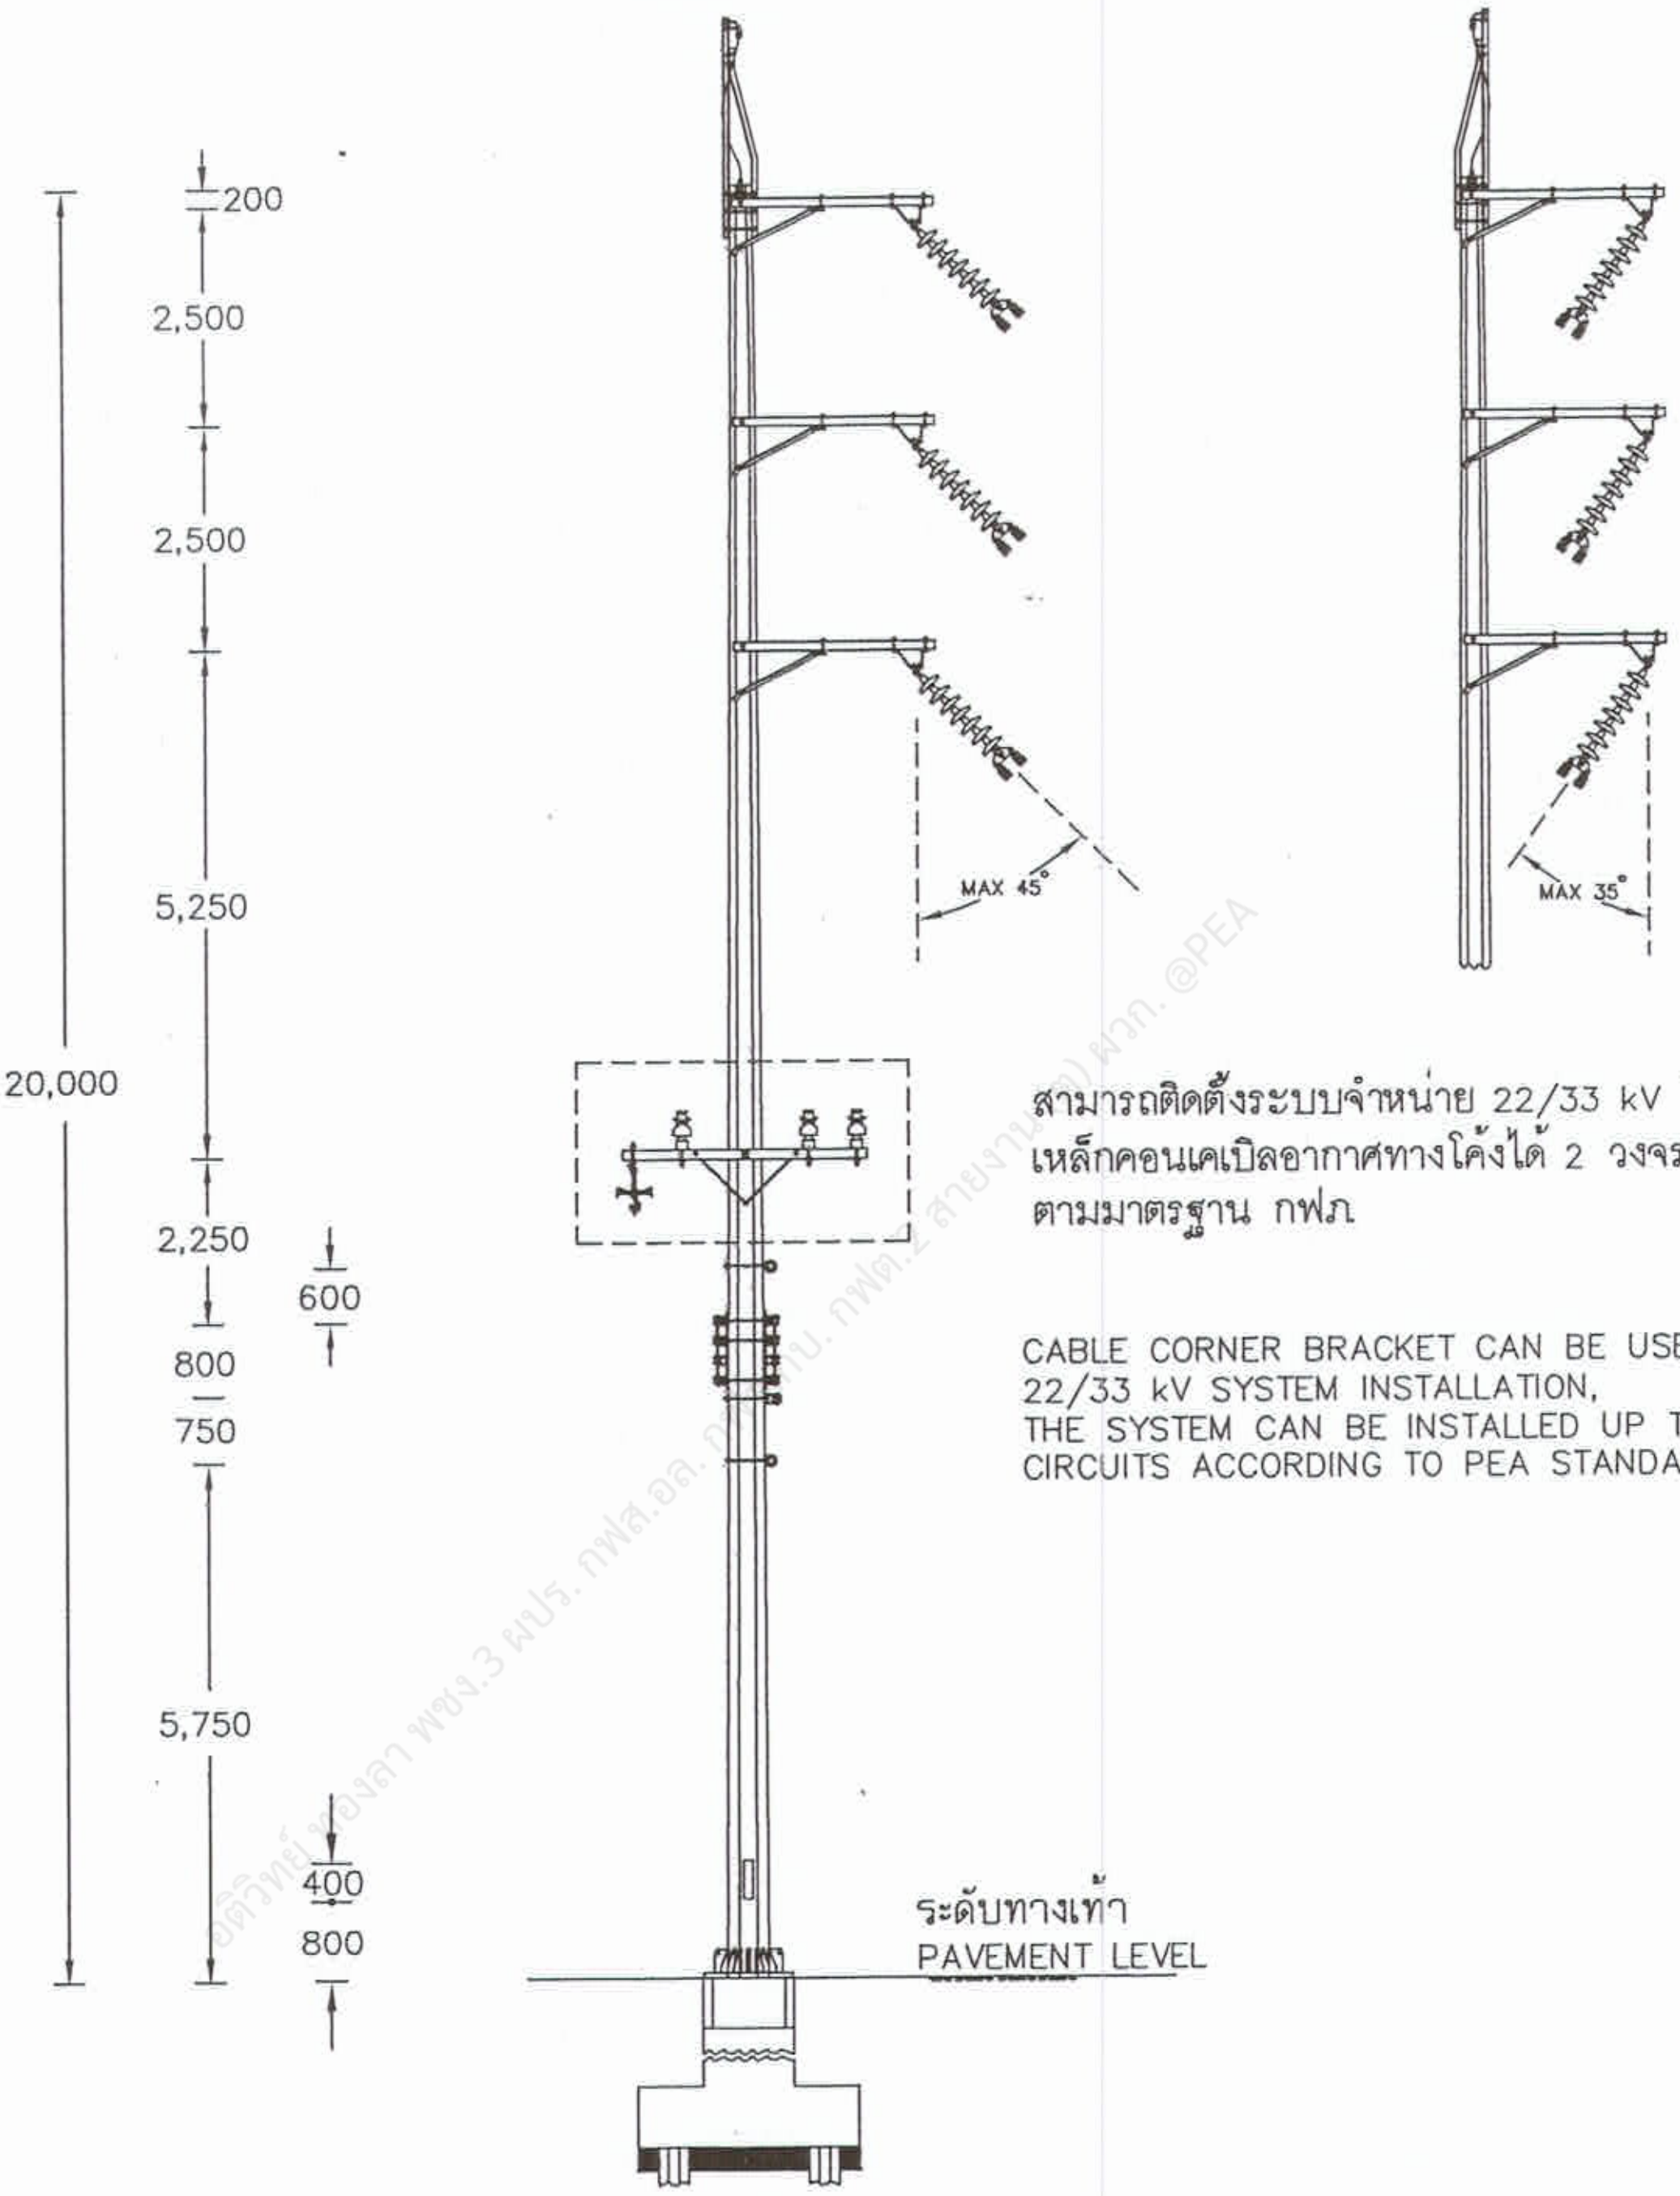
200
2,500
2,500
5,250
20,000
2,250
600
800
750
5,750
400
800
MAX 45°
MAX 35°
ระดับทางเท้า
PAVEMENT LEVEL

สามารถติดตั้งระบบจำหน่าย 22/33 kV โดยใช้
เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งได้ 2 วงจร
ตามมาตรฐาน กฟภ

CABLE CORNER BRACKET CAN BE USED FOR 22/33 kV SYSTEM INSTALLATION, THE SYSTEM CAN BE INSTALLED UP TO 2 CIRCUITS ACCORDING TO PEA STANDARD.

อธิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. [illegible] กฟต.2 สายงาน[illegible] ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 02 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ....บุญเสริม.......... ผู้สำรวจ ......-...... วิศวกร.......บุญเสริม...... หัวหน้าแผนก ..ชำนนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.......................(แทน)........	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่............
	โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV สำหรับทางโค้ง SD-SA-1(MP)	มิติเป็น ...มิลลิเมตร....... มาตราส่วน............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR SMALL ANGLE STRUCTURE TYPE SD-SA-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62005 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 4

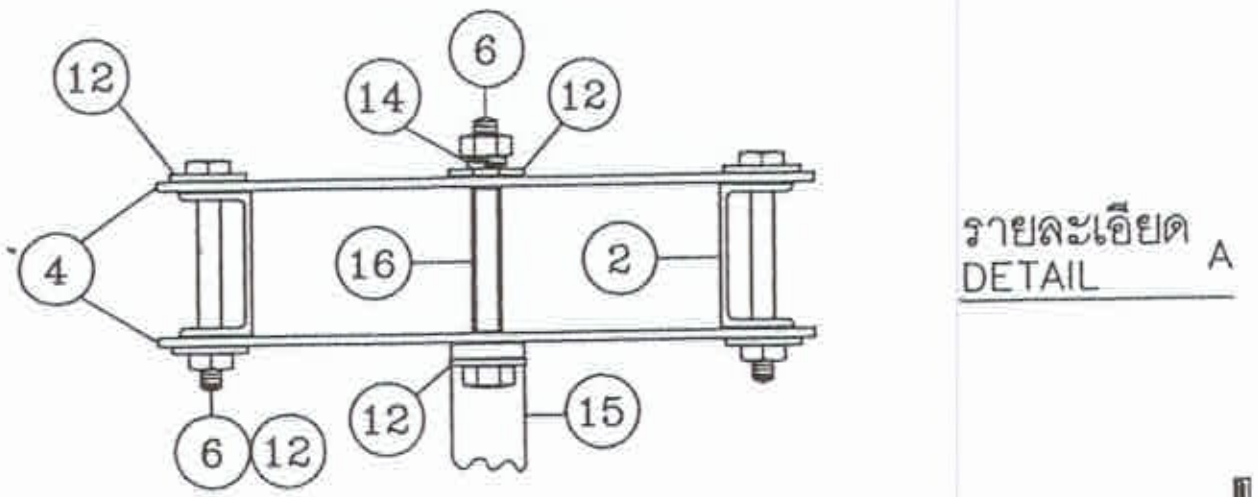

12
6
14
12
4
16
2
6 12
12
15
รายละเอียด DETAIL A

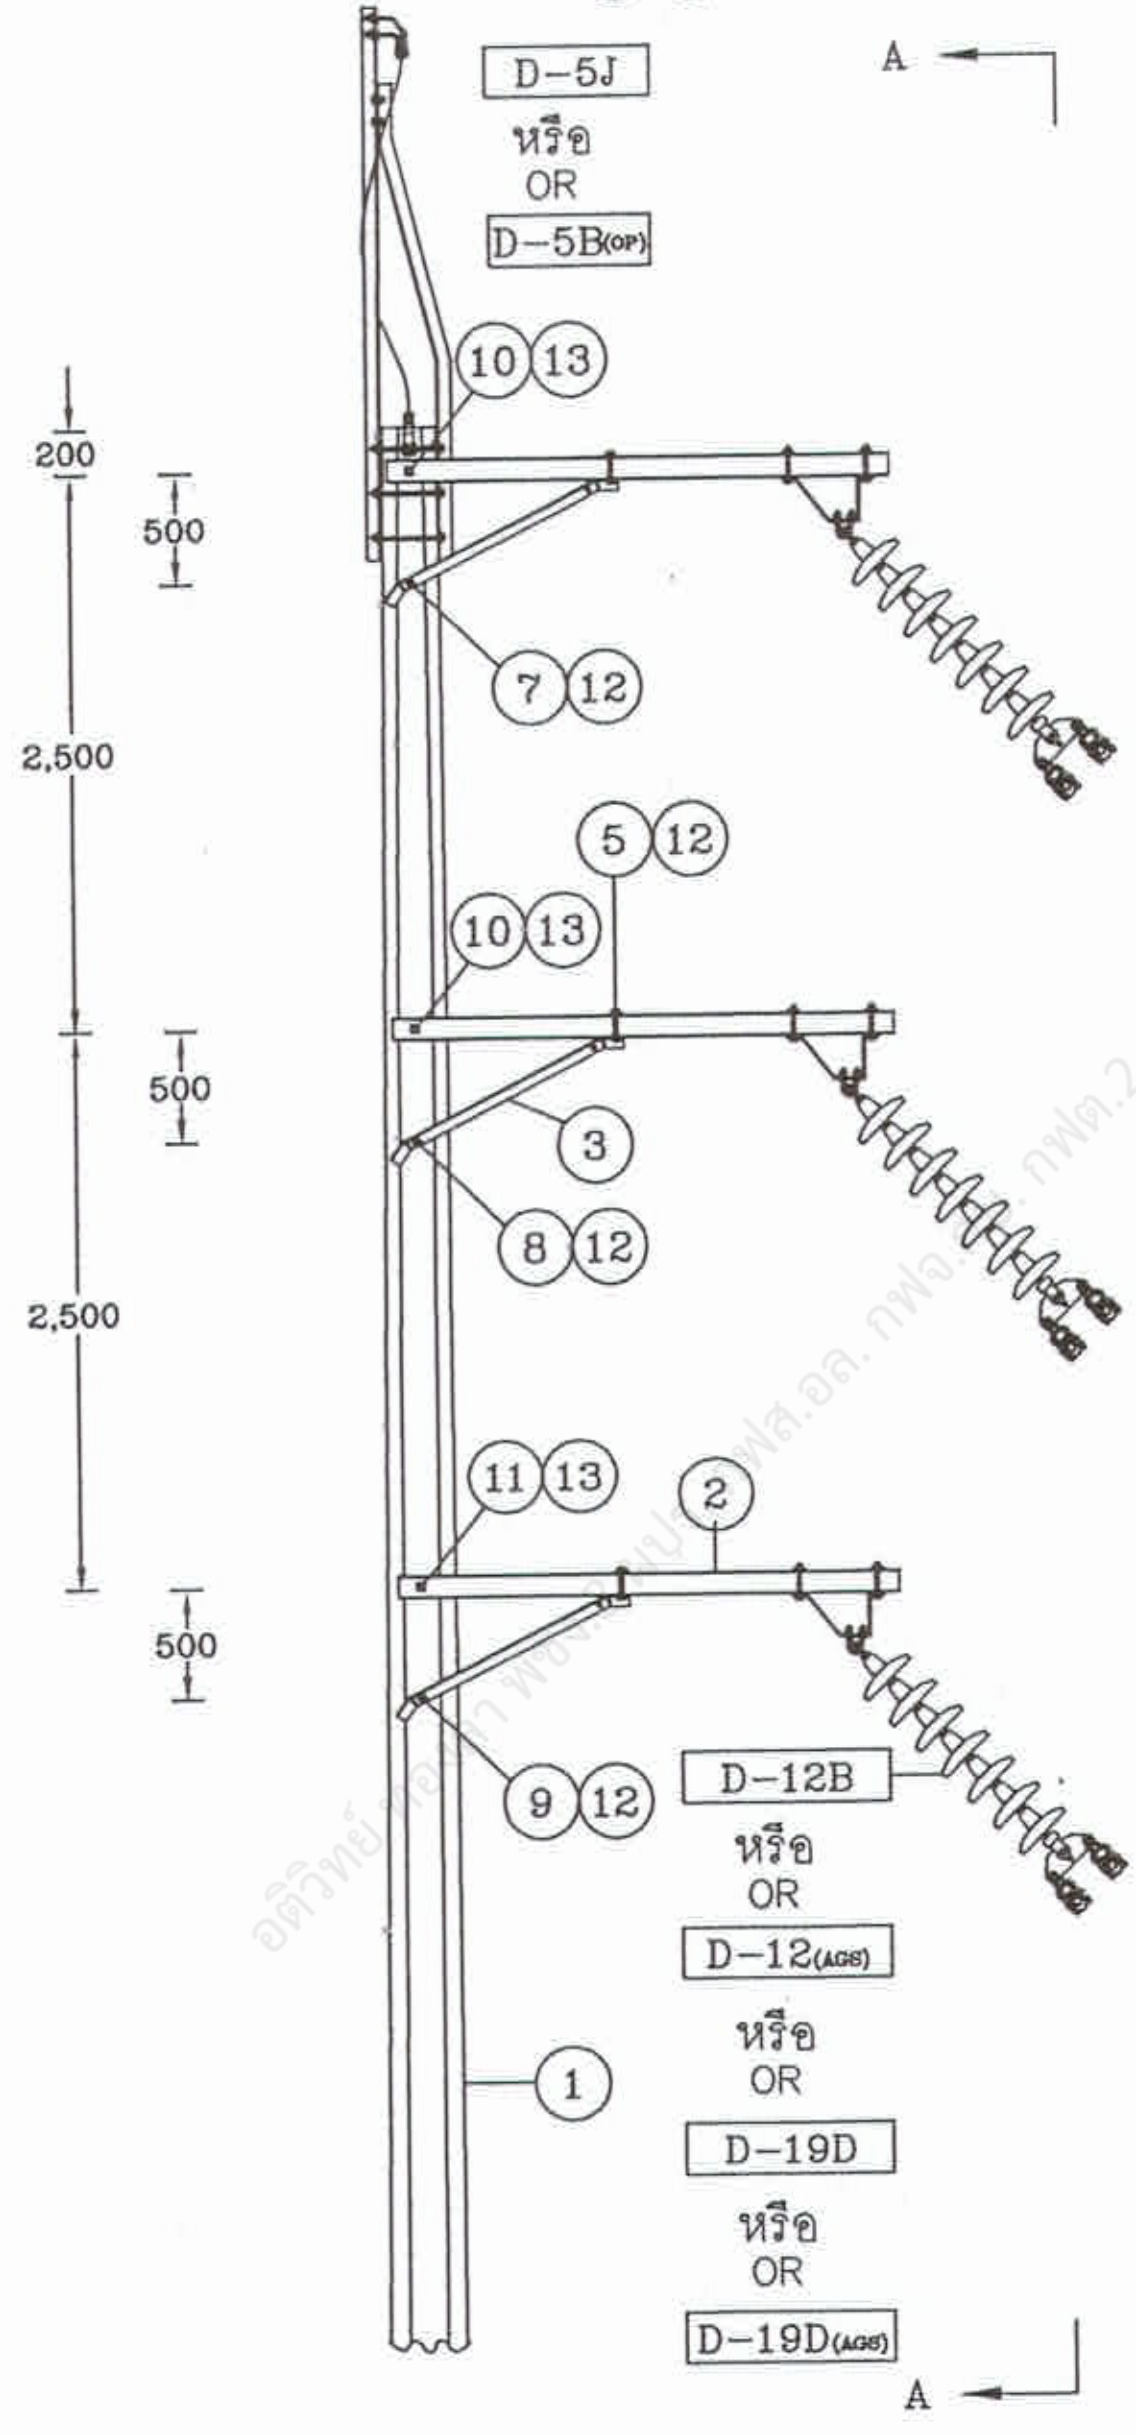

D-5J
หรือ
OR
D-5B(OP)
A
10 13
200
500
7 12
2,500
5 12
10 13
500
3
8 12
2,500
11 13
2
500
9 12
D-12B
หรือ
OR
D-12(AGS)
หรือ
OR
1
D-19D
หรือ
OR
D-19D(AGS)
A

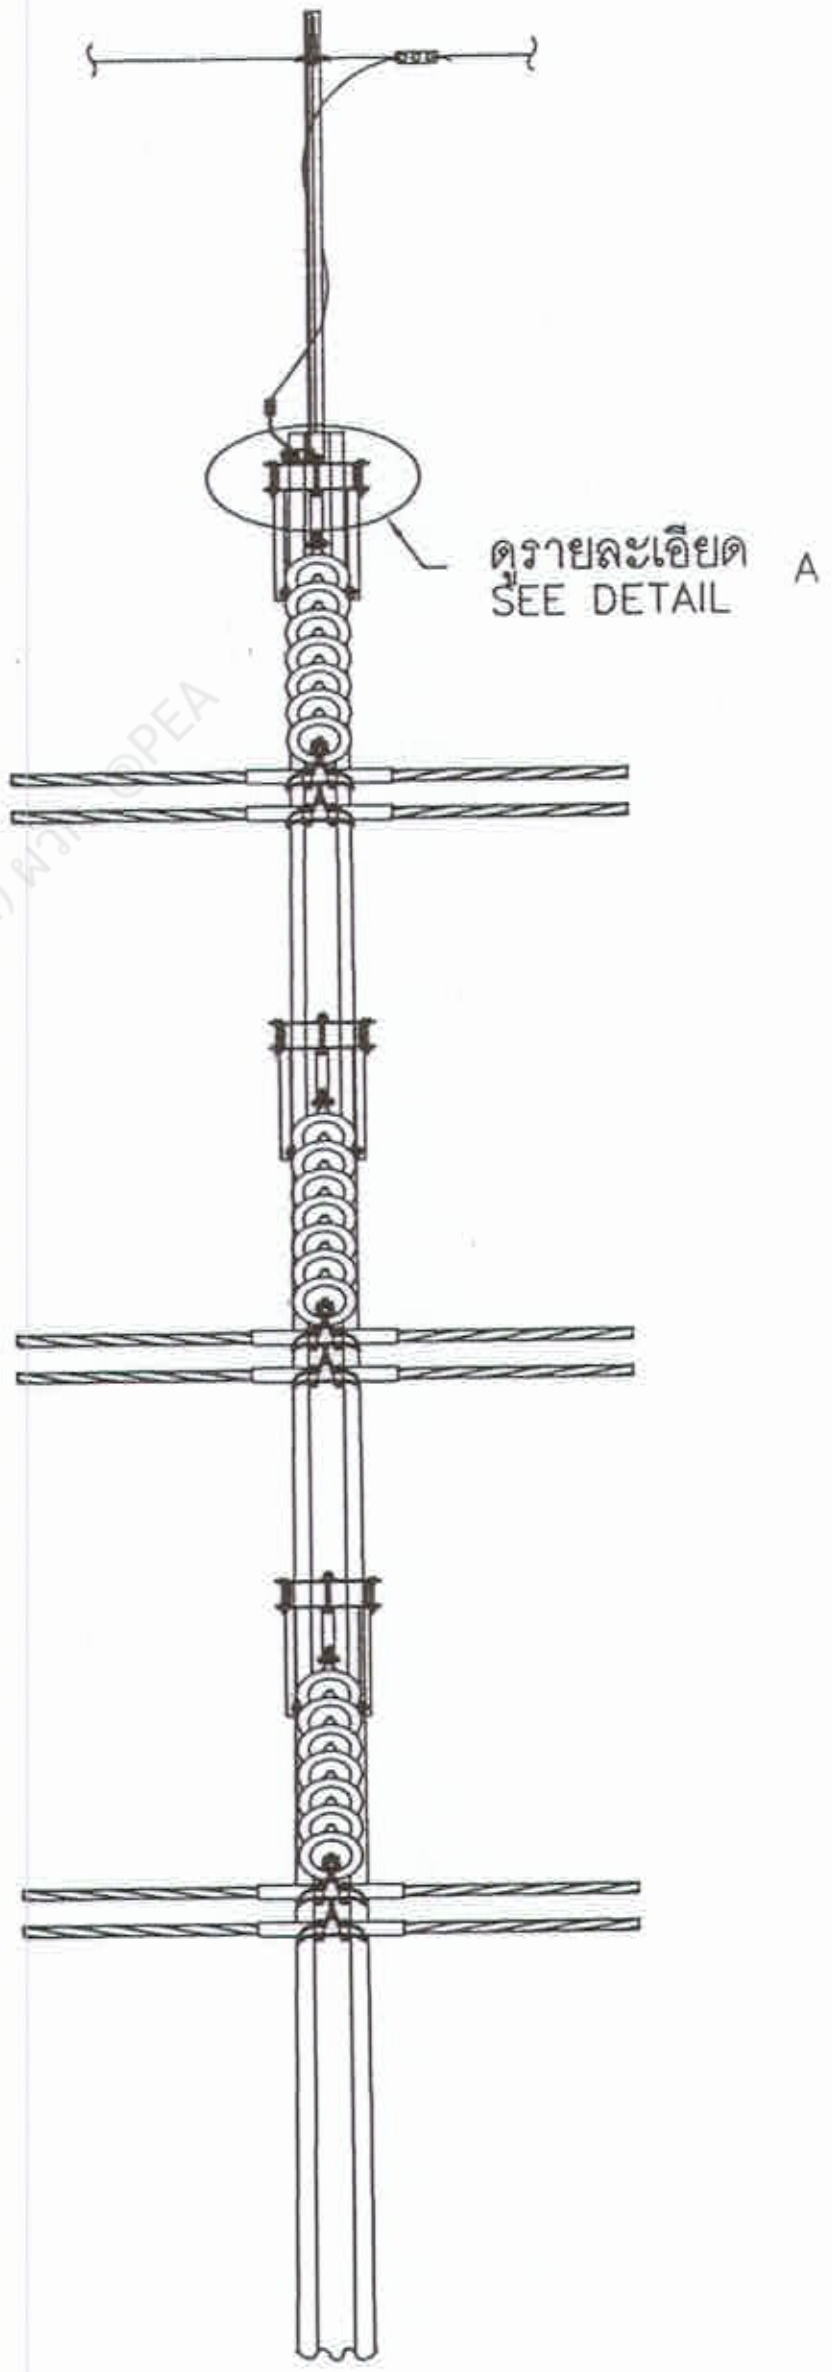

ดูรายละเอียด SEE DETAIL A

รูปตัด SECTION A-A

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 02 ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ .... เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
ผู้เขียน ....บุญเสริม.......... ผู้สำรวจ ......–........ วิศวกร.........บุญเสริม..... หัวหน้าแผนก ..ชำนนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ................................(แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับทางโค้ง SD-SA-1 (MP)	แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น ...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR SMALL ANGLE STRUCTURE TYPE SD-SA-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62005 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ 5904
ASSEMBLY NO. 5904

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม POLE, STEEL, OCTAGONAL 20.00 m LONG	1	1000060001
2	เหล็กรูปรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม มอก 1227 STEEL CHANNEL, 100X50X5 mm, 2,250 mm LONG, TIS 1227	6	1010000100
3	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 1,000 mm LONG	6	1010200009
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100x450 มม PLATE, STEEL 6x100x450 mm	12	1010030002
5	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	6	1010110200
6	สลักเกลียว M 16x170 มม BOLT, MACHINE, M 16X170 mm	18	1010110201
7	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16X300 mm	1	1010110204
8	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE, M 16X350 mm	1	1010110205
9	สลักเกลียว M 16x400 มม BOLT, MACHINE, M 16X400 mm	1	1010110206
10	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20X350 mm	2	1010110300
11	สลักเกลียว M 20x400 มม BOLT, MACHINE, M 20X400 mm	1	1010110301
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	54	1010180100
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258	6	1010180101
14	แหวนสปริง M 16 มอก 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	6	1010180301
15	ที่แขวนลูกถ้วยทางโค้ง BRACKET, CORNER SUSPENSION	3	1030140012
16	ท่อเหล็กขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม มอก.277 ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย PIPE, STEEL, SIZE 20, 100 mm LONG, TIS 277, WITHOUT THREADED END	6	1010050000

กฟจ.กน. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน บุญเสริม
ผู้สำรวจ –
วิศวกร บุญเสริม
หัวหน้าแผนก ชำนนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2 ก.ย. 2562

ผู้ว่าการ (แทน)

โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV
สำหรับทางโค้ง SD-SA-1 (MP)

OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV
FOR SMALL ANGLE STRUCTURE
TYPE SD-SA-1(MP)

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA1-015/62005
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5904

รายละเอียด DESCRIPTION			
D-12B หรือ OR D-12(AGS) หรือ OR D-19D หรือ OR D-19D(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-5J	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
	ฐานรากเสา (ดูแบบที่จัดทำโดยกองบริการงานโยธา (กบย)) POLE FOUNDATION (SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS))	1	
	การต่อลงดิน (ตามแบบเลขที่ SA1-015/56007 และ SA1-015/62002) GROUNDING (SEE DRAWING NO. SA1-015/56007 AND SA1-015/62002)	1	

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/62002
2. หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงระบบสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/59010 (การประกอบเลขที่ 9510)
3. กรณีเป็นโครงสร้างวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วยแขวนดังนี้
   3.1 ชนิดปอร์ซเลนแบบ D-12B หรือ D-12(AGS) เป็น D-2B หรือ D-2(AGS)
   3.2 ชนิดคอมโพสิตแบบ D-19D หรือ D-19D(AGS) เป็น D-19A หรือ D-19A(AGS)
4. การติดตั้ง COMPOSITE FIBRE OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) ให้ดูแบบสำหรับการประกอบสาย OPGW แบบ D-5B(OP) แบบเลขที่ SA1-015/54010

NOTE

1. THE OCTAGONAL STEEL MONOPOLE APPLICATION IN 115 kV IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1-015/62002.
2. RULES FOR HIGH VOLT INSULATOR IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1-015/59010.
3. IN CASE THE SYSTEM IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS), THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY MUST BE CHANGED AS FOLLOW:
   3.1 PORCELAIN TYPE FROM TYPE D-12B OR D-12(AGS) TO D-2B OR D-2(AGS).
   3.2 COMPOSITE TYPE FROM TYPE D-19D OR D-19D(AGS) TO D-19A OR D-19A(AGS).
4. COMPOSITE FIBER OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) INSTALLATION, SEE DRAWING NO. SA1-015/54011 FOR INSTALLATION TYPE D-5B(OP).

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 ก.ค. 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ .... เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
ผู้เขียน ....บุญเสริม......... ผู้สำรวจ ......-........ วิศวกร........บุญเสริม.... หัวหน้าแผนก ..ชำนนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.............................(แทน)........	แก้แบบวันที่........... มิติเป็น .... มาตราส่วน................
	โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับทางโค้ง SD-SA-1 (MP)	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR SMALL ANGLE STRUCTURE TYPE SD-SA-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62005 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น