การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 2 7 4

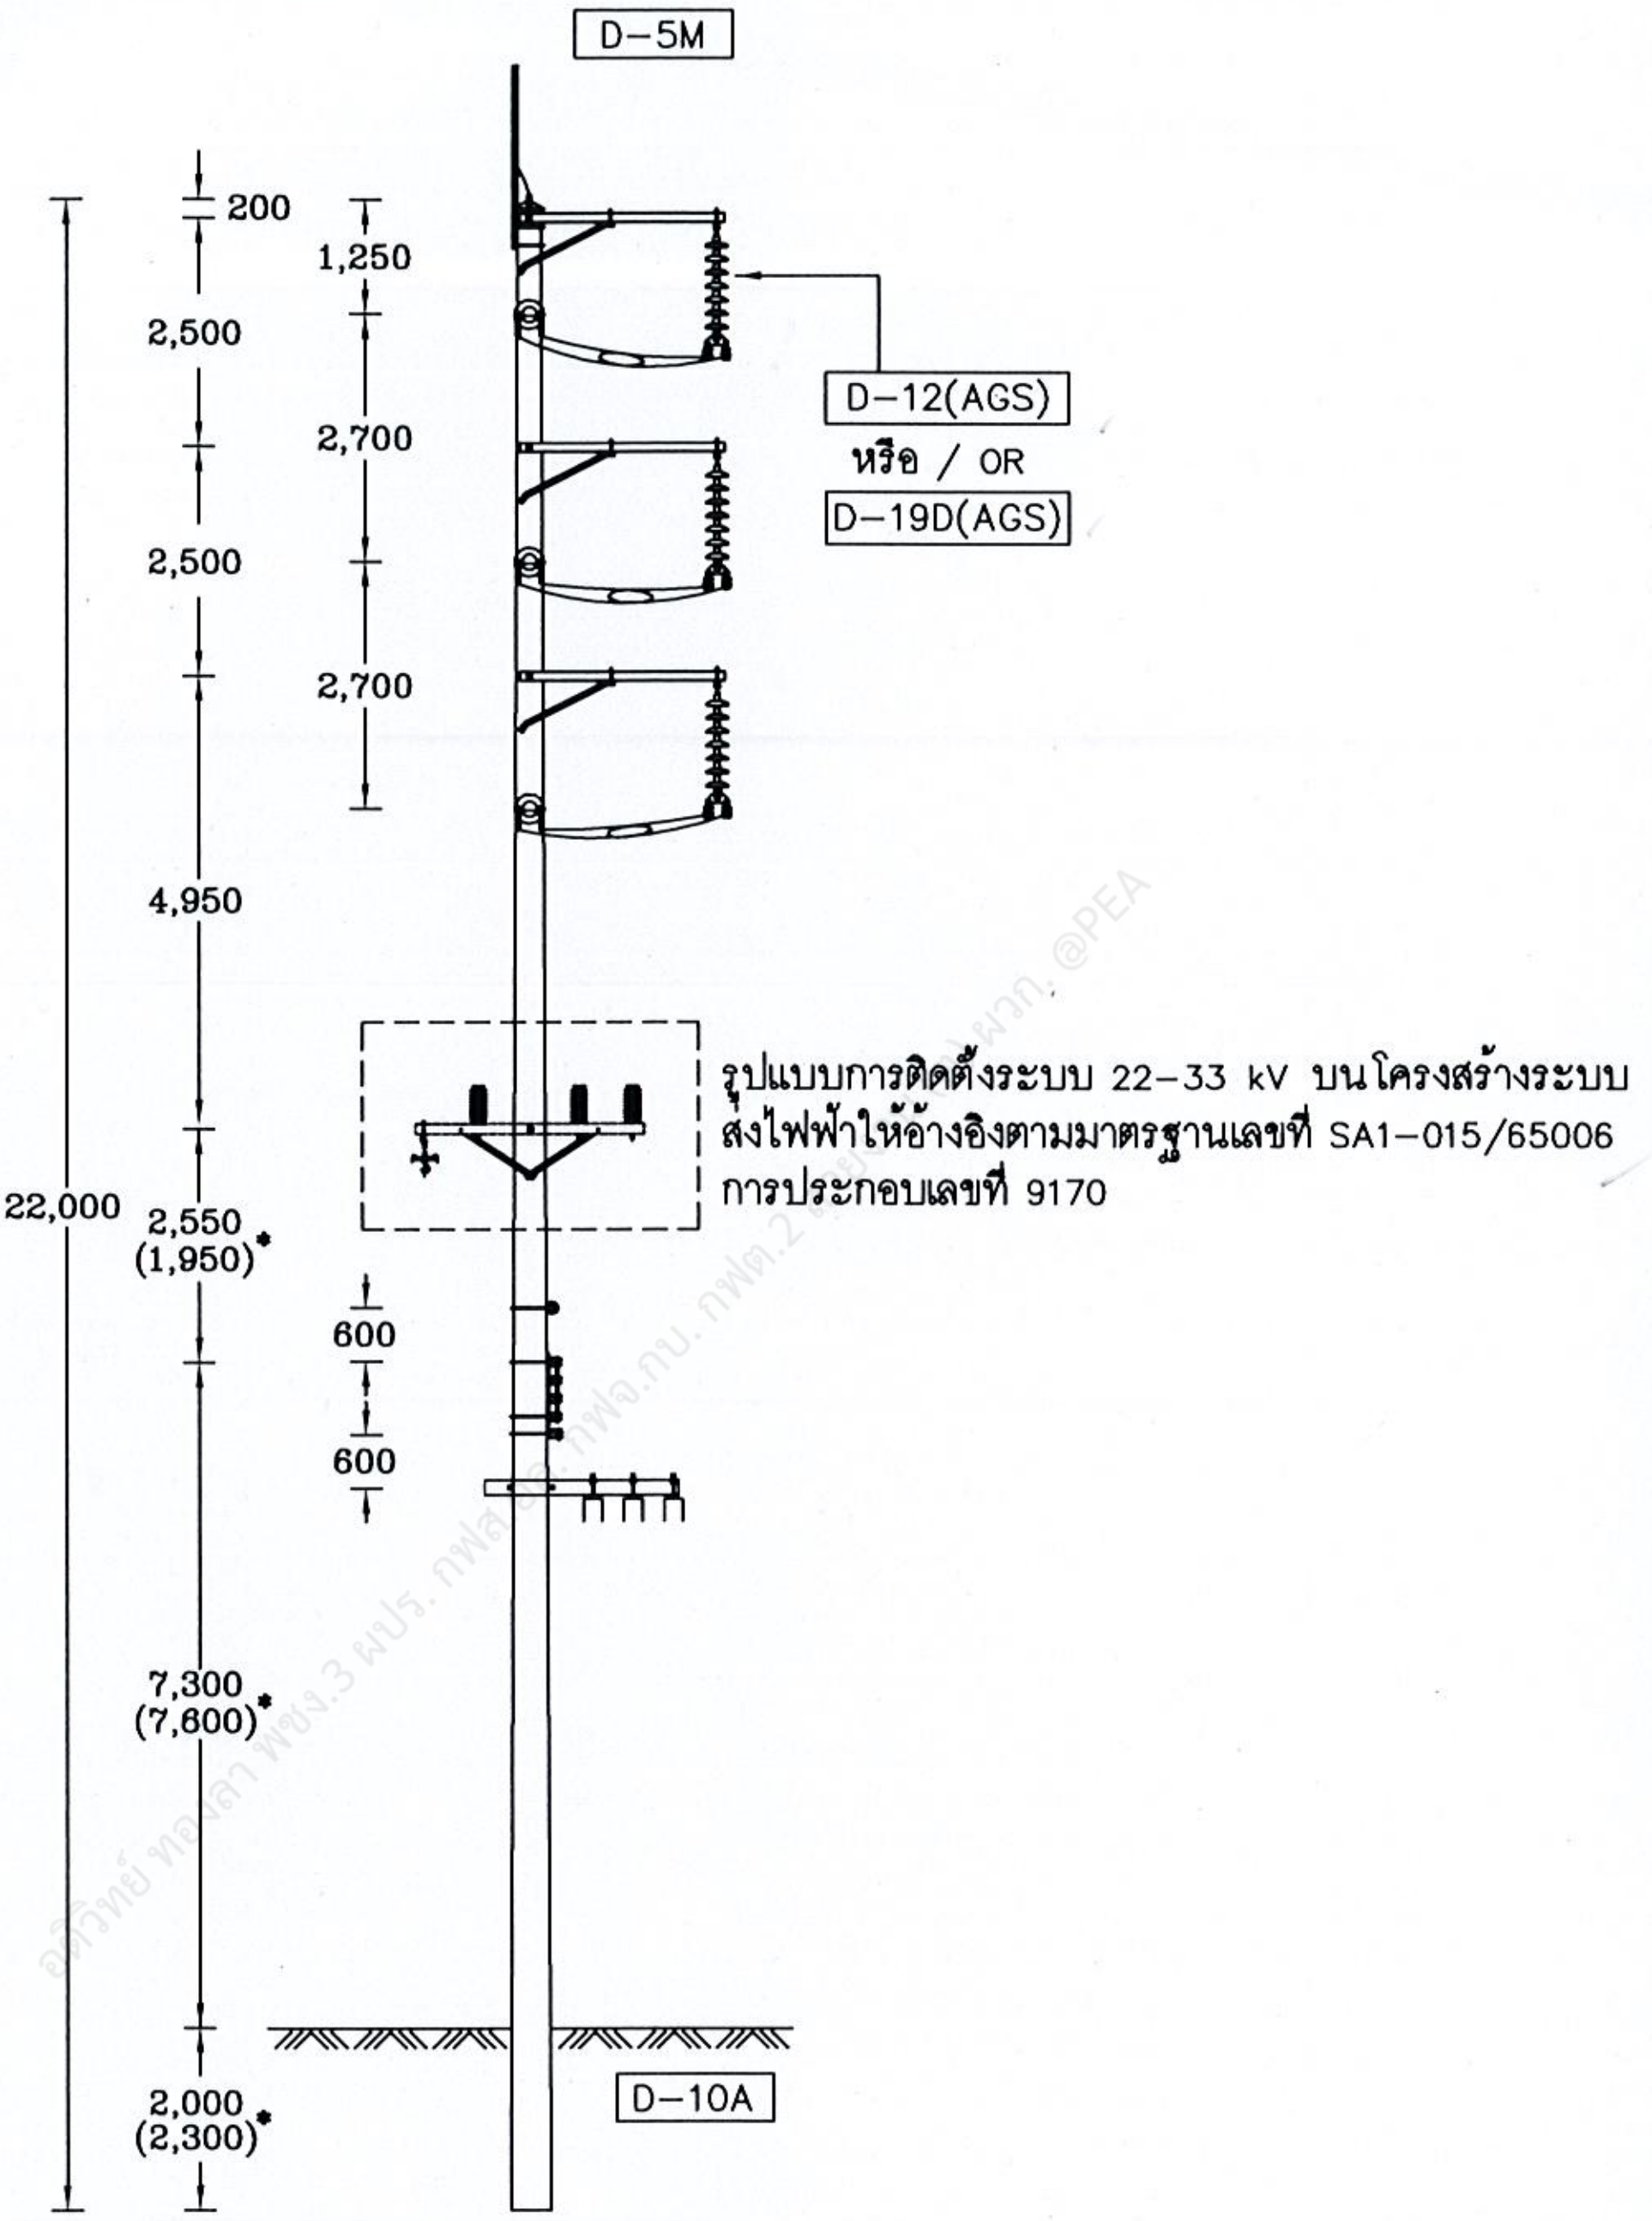

รูปแบบการติดตั้งระบบ 22–33 kV บนโครงสร้างระบบส่งไฟฟ้าให้อ้างอิงตามมาตรฐานเลขที่ SA1-015/65006 การประกอบเลขที่ 9170

* ดูหมายเหตุ 1
SEE NOTE

อภิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อ. กฟจ.กบ. กฟต.2 [illegible] ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน เขมณัฐ ทิมะพันธุ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร เขมณัฐ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–

ผู้ว่าการ (แทน)
28 มิ.ย. 2567

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
สำหรับโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง
แบบ SD-DD-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS
DOUBLE DEADEND STRUCTURE
TYPE SD-DD-3

ใช้แทนแบบ SA1-015/39003 SA1-015/39004
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 4 มิ.ย. 2567
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA1-015/67003
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 2 7 4

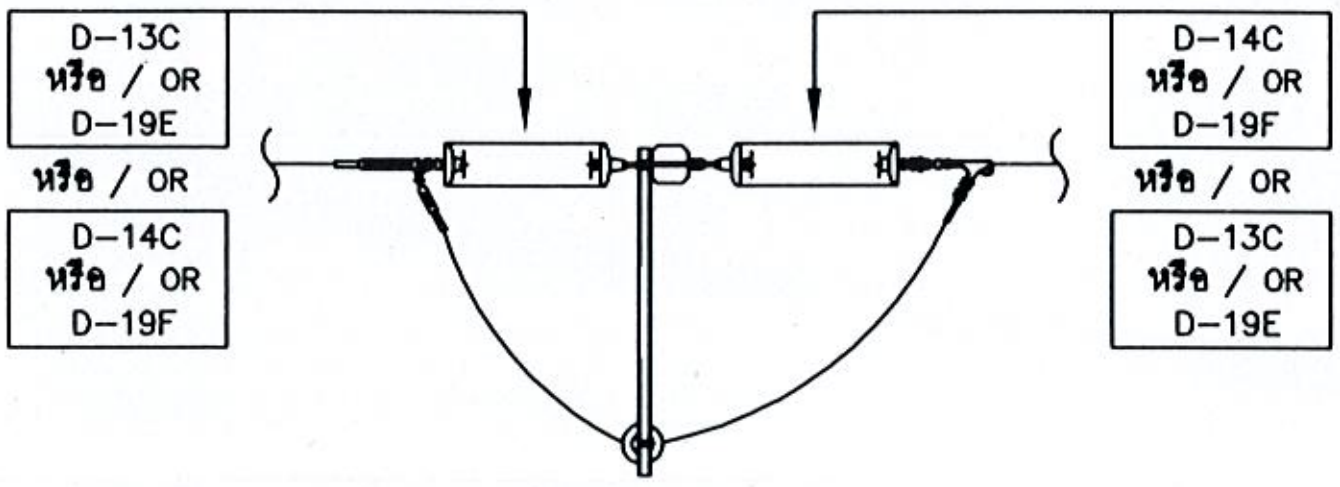

รูปตัด B-B
SECTION

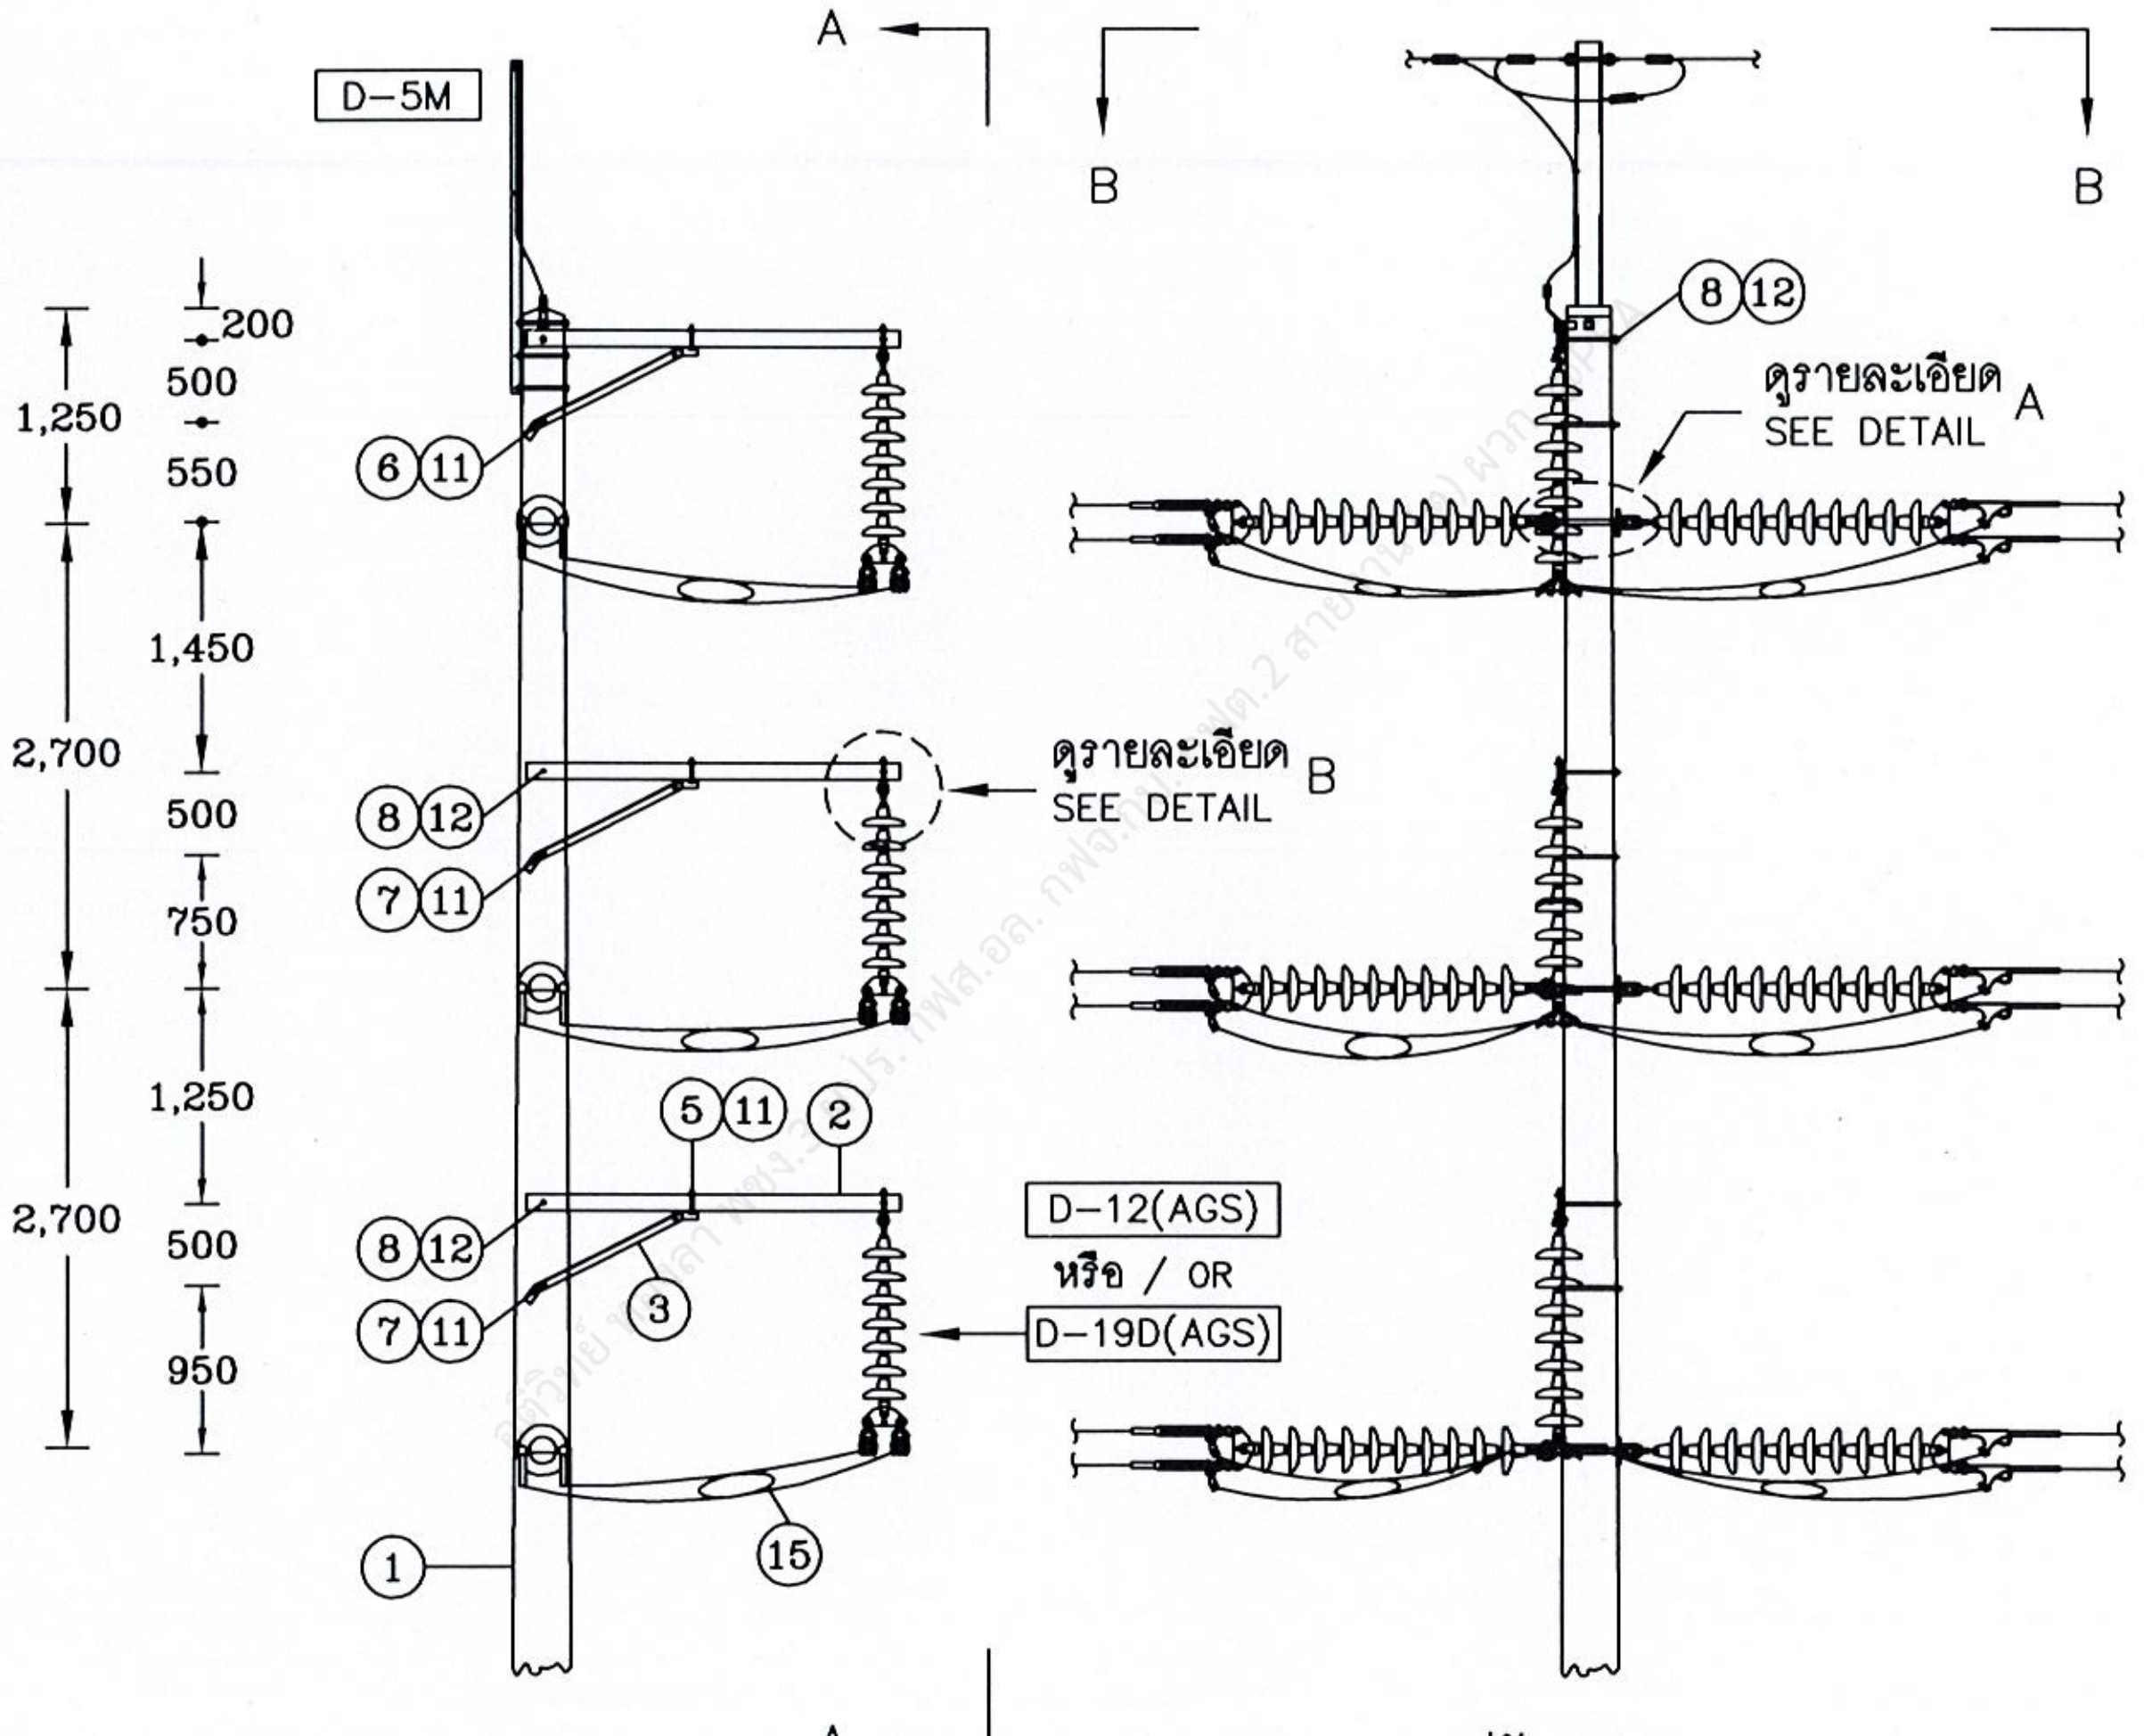

รูปตัด A-A
SECTION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/39003 SA1-015/39004 ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน เขมณัฐ ทิมะพันธุ์ ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... (แทน) 2 8 มิ.ย. 2567 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SD-DD-3	เขียนเสร็จวันที่ 4 มิย 2567 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS DOUBLE DEADEND STRUCTURE TYPE SD-DD-3	แบบเลขที่ SA1-015/67003 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ 5 2 7 4
ASSEMBLY NO.

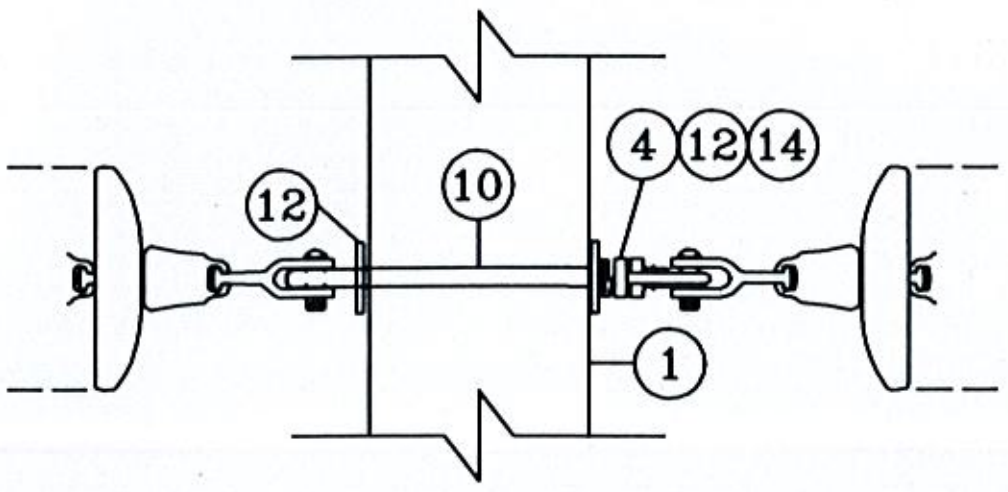

รายละเอียด A
DETAIL



รายละเอียด B
DETAIL

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ยาว 22 ม ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE 22 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	1	1000010016
2	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5x7.5 มม ยาว 2,250 มม STEEL CHANNEL, 100x50x5x7.5 mm, 2,250 mm LONG	3	1010000100
3	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm. 1,000 mm LONG	3	1010200009
4	อายเล็ท สำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	3	1010180002
5	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	3	1010110200
6	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1	1010110204
7	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	2	1010110205
8	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20x350 mm	3	1010110300
9	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม BOLT, OVAL EYE, M 16x150 mm	3	1010150000
10	สลักห่วงโอแวล M 20x350 มม BOLT, OVAL EYE, M 20x350 mm	3	1010150100
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	18	1010180100
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62x62x6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258	12	1010180101
13	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3	1010180301
14	แหวนสปริง M 20 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 20, TIS 259	3	1010180302
15	ปรีฟอร์มแยกสาย สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ตร.มม SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED, FOR AL 400 mm^2	6	1020240000

กฟส.อล. กฟจ.กย. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน เขมณัฐ ทีฆะพันธุ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร เขมณัฐ
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ (แทน)
2 6 มิ.ย. 2567

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
สำหรับโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง
แบบ SD-DD-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS
DOUBLE DEADEND STRUCTURE
TYPE SD-DD-3

ใช้แทนแบบ SA1-015/39003 SA1-015/39004
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 4 มิย 2567
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –
แบบเลขที่ SA1-015/67003
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 2 7 4

รายละเอียด DETAIL			
D-12(AGS) หรือ/OR D-19D(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	3	
D-13C หรือ/OR D-19E	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	3	
D-14C หรือ/OR D-19F	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	3	
D-5M	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	

หมายเหตุ

1.* กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวงให้ใช้ค่าระยะห่างตามแนวดิ่งในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1-015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)
2. กรณีงานก่อสร้างใหม่ หรืองานปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่โล่ง บริเวณที่เป็นร่องลมพายุพัดผ่าน หรือบริเวณพื้นที่ที่มีสถิติเสาระบบส่งไฟฟ้าล้ม เนื่องจากพายุฤดูร้อน พายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง สามารถเลือกใช้งานเสาคอนกรีตขนาด 22.00 เมตร โมเมนต์ใช้งาน 25 ตัน-เมตร (รหัสพัสดุ 1000010018) แทนเสา 18 ตัน-เมตร (รหัสพัสดุ 1000010016) ได้
3. โครงสร้างนี้กำหนดให้ออกแบบใช้งานในช่วงทางตรงที่ต้องการเข้าปลายสายสองข้าง
4. โครงสร้างนี้ กรณีติดตั้งด้วยรูปแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เรียกชื่อว่า SS-DD-3
5. กรณีติดตั้งด้วยรูปแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วย คือ
   จากการประกอบ D-12(AGS) หรือ D-19D(AGS) เป็น D-2(AGS) หรือ D-19A(AGS)
   จากการประกอบ D-14C หรือ D-19F เป็น D-4C หรือ D-19C
   จากการประกอบ D-13C หรือ D-19E เป็น D-3C หรือ D-19B
   โดยการเลือกใช้ชนิดลูกถ้วย อ้างอิงตามแบบเลขที่ SA1-015/62009 (การประกอบเลขที่ 9510)

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน เขมณัฐ ทิมะพันธุ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ (แทน)
28 มิ.ย. 2567

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
สำหรับโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง
แบบ SD-DD-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS
DOUBLE DEADEND STRUCTURE
TYPE SD--DD-3

ใช้แทนแบบ SA1-015/39003 SA1-015/39004
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 4 มิย 2567
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน -

แบบเลขที่ SA1-015/67003
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 2 7 4

NOTES

1.* IN CASE OF CONSTRUCTING IN HIGHWAY AREA, USE THE VERTICAL CLEARANCE IN PARENTHESIS. FOR ADDITIONAL DETAIL, SEE DWG NO. SA1-015/43012 (ASSEMBLY NO. 5687).
2. IN THE CASE OF NEW CONSTRUCTION OR RECONSTRUCTION IN OPEN SPACE, STRONG GALE AND STORM AREA, OR STATISTICAL AREA OF POLES FALLING DUE TO SUMMER STORMS, THUNDERSTORMS, AND STRONG GUSTS, SHALL BE USED 22.00 M CONCRETE POLES WORKING MOMENT 25 T-m (MAT NO. 1000010018) INSTEAD OF 18 T-m POLES (1000010016).
3. THIS STRUCTURE SHALL BE USED IN TENGENT FOR WITH DOUBLE DEADEND.
4. SS-DD-3 IS CALLED WHEN THIS STRUCTURE IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR.
5. IN CASE OF SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR(SS) , INSULATOR ASSEMBLYS ARE CHANGED FROM
ASSEMBLY D-12(AGS) OR D-19D(AGS) TO D-2(AGS) OR D-19A(AGS).
ASSEMBLY D-13C OR D-19E TO D-3C OR D-19B
ASSEMBLY D-14C OR D-19F TO D-4C OR D-19C
BY TYPE OF INSULATOR CAN BE CHOOSED ACCORDING TO DWG NO. SA1-015/62009
(ASSEMBLY NO.9510)

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/39003 SA1-015/39004 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน เขมณัฐ ทิมะพันธุ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 2 8 มิ.ย. 2567	เขียนเสร็จวันที่ 4 มิย 2567 แก้แบบวันที่
	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SD-DD-3	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS DOUBLE DEADEND STRUCTURE TYPE SD-DD-3	แบบเลขที่ SA1-015/67003 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น