การประกอบเลขที่ **0210 A**
ASSEMBLY NO.

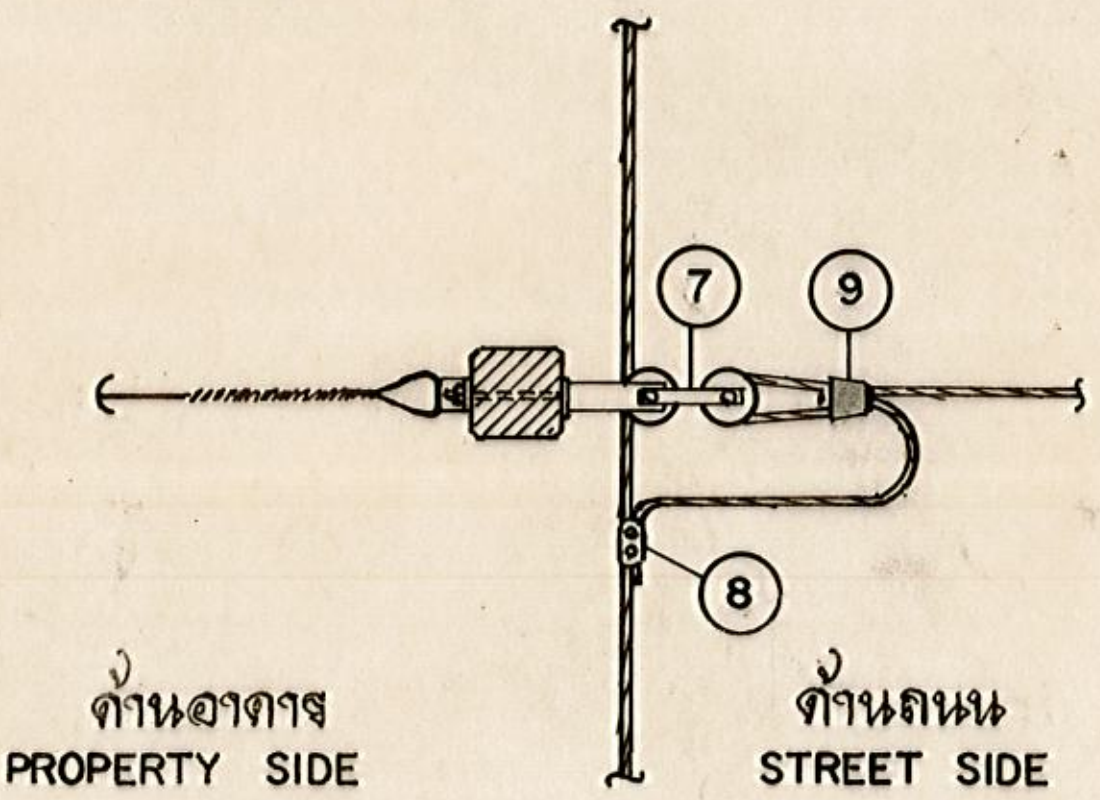

N – สายเป็นกลาง
NEUTRAL LINE

A, B, C – สายเฟส
PHASE LINE

L – สายดับไฟถนน
STREET LIGHTING LINE

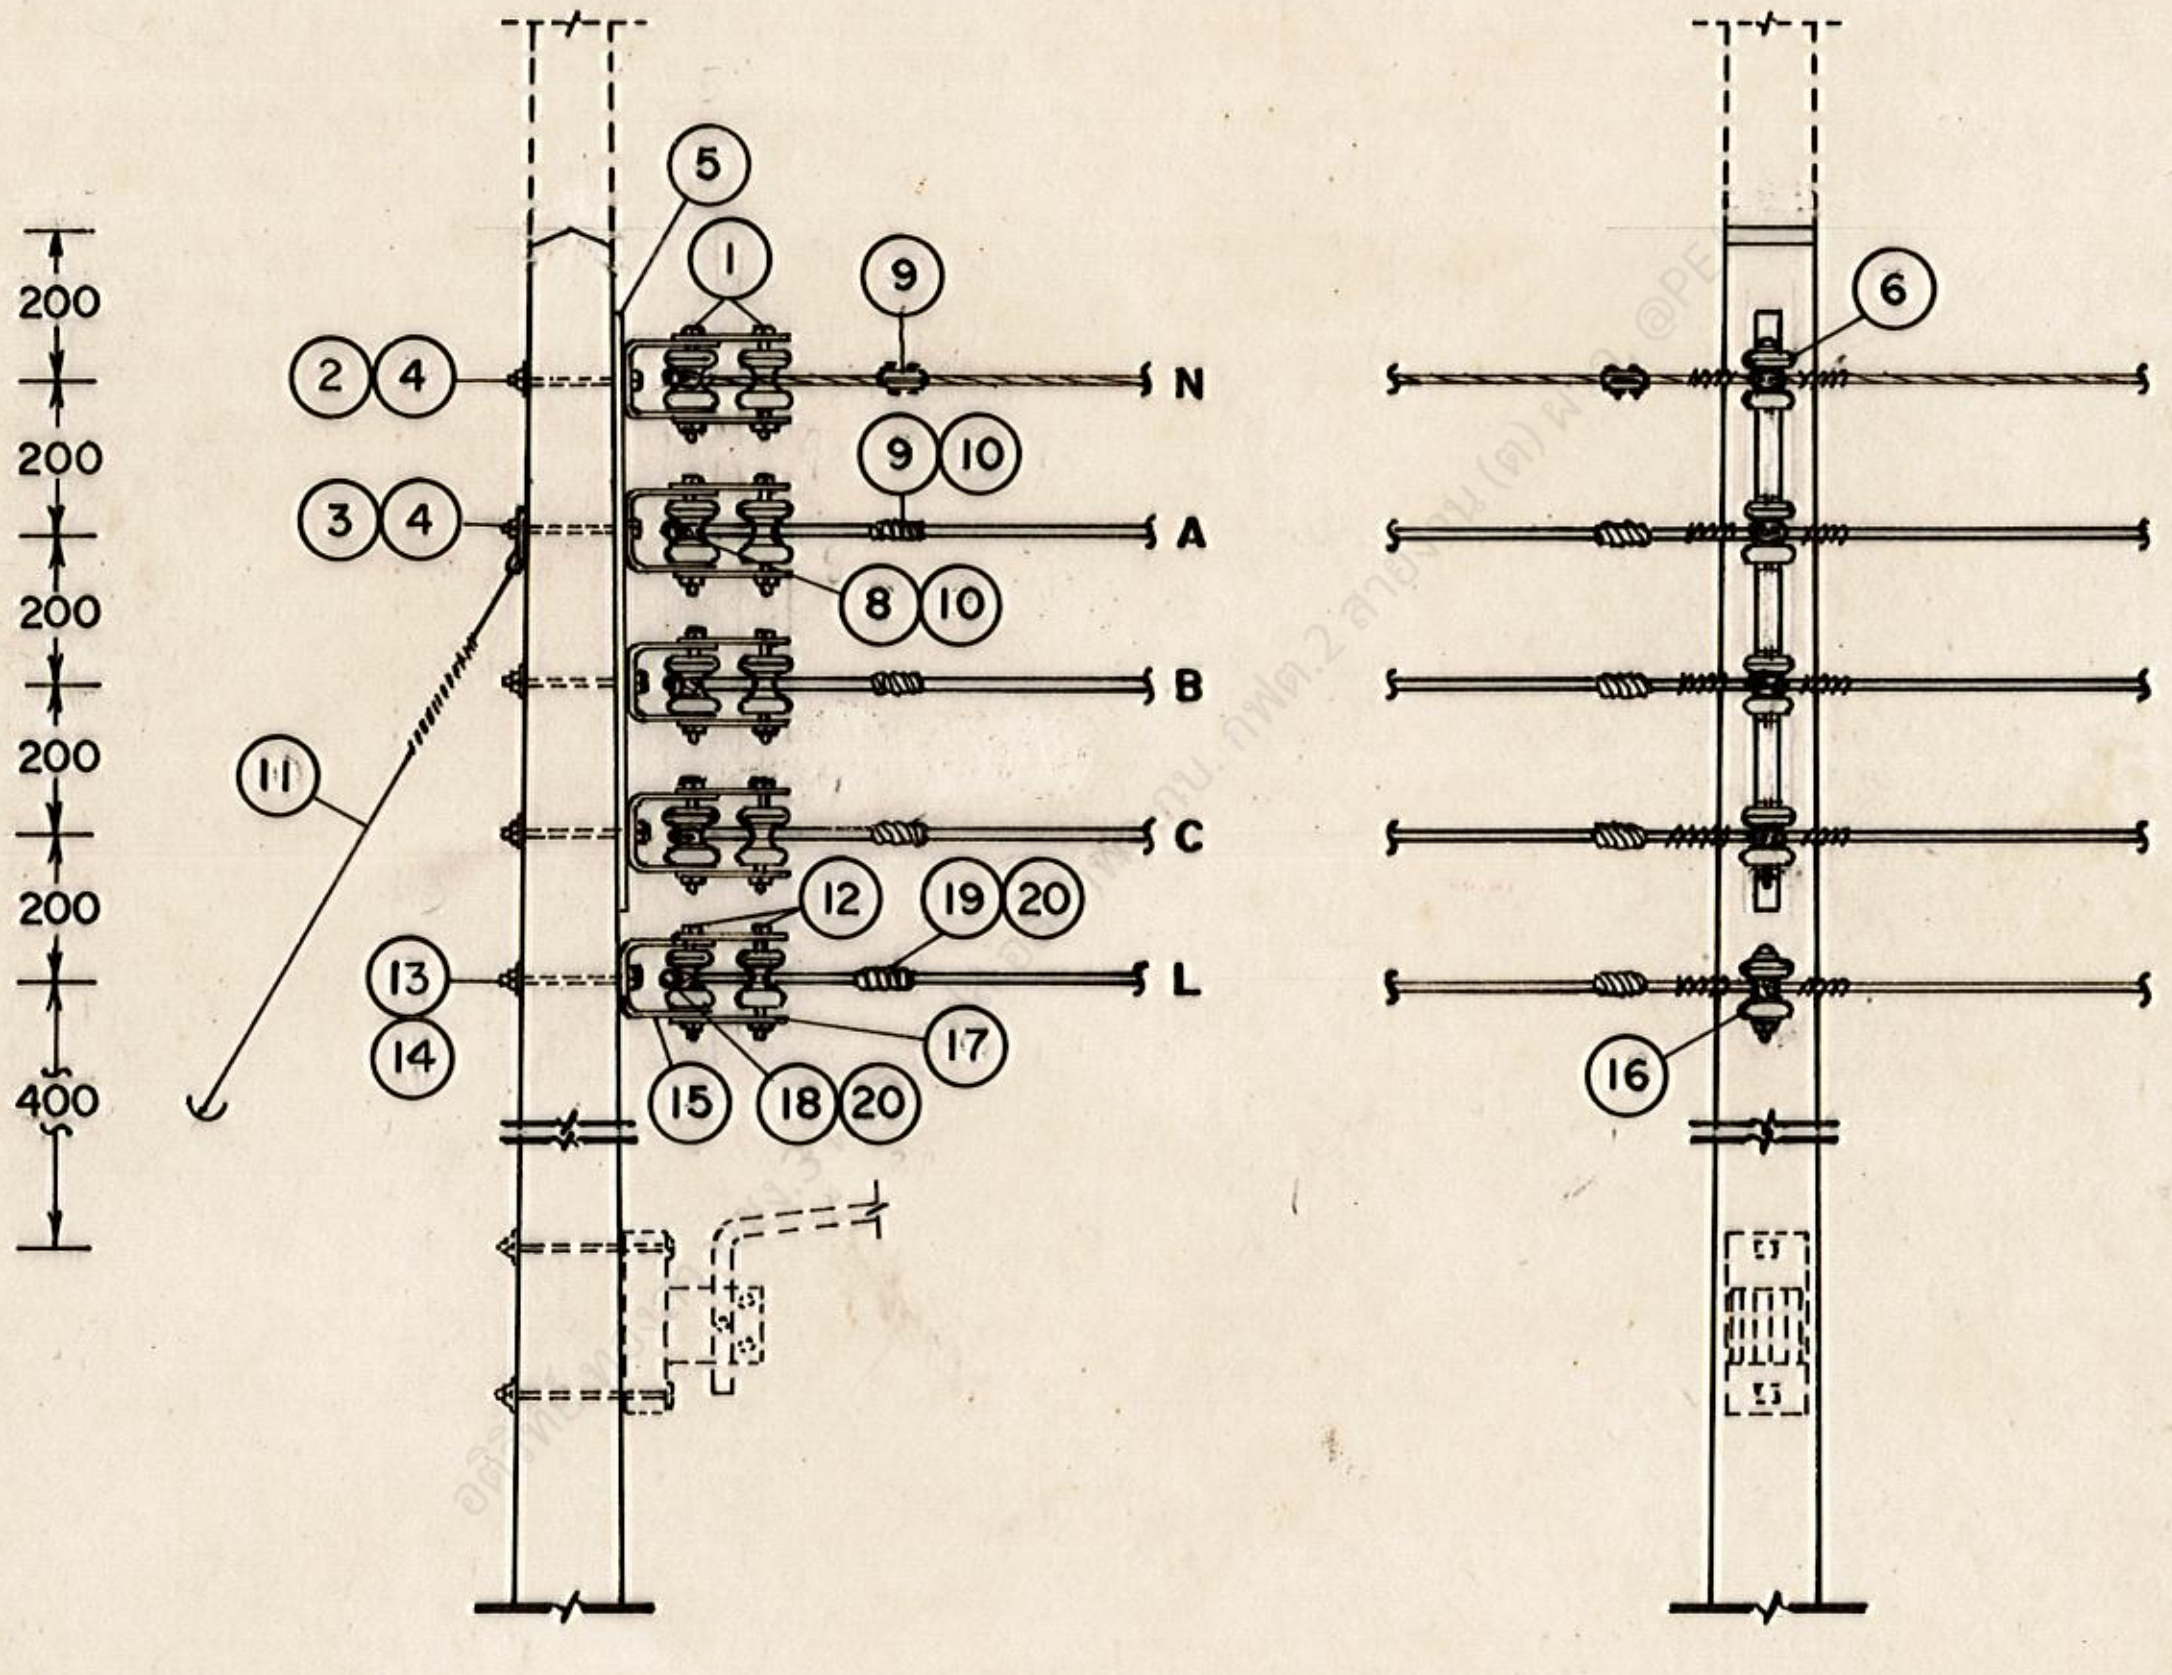

แบบที่ 4
TYPE

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 16 ต.ค. 34 การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. สำหรับการต่อแยกสาย (แบบที่ 4)	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 34 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 20
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE FOR TAP LINE (TYPE 4)	แบบเลขที่ SAI-015/34025 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

- 8 ต.ค. 2534

* สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม.
FOR 12 m CONCRETE POLE

การประกอบเลขที่ / ASSEMBLY NO. **0210 A**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16X130 มม. BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	8	01110200
2	สลักเกลียว M 16X170 มม. (M 16X250 มม.*) BOLT, MACHINE, M 16X170 mm (M 16X250 mm*)	4	01110201 (01110203)
3	สลักเกลียว M 16X200 มม. (M 16X300 มม.*) BOLT, MACHINE, M 16X200 mm, (M 16X300 mm*)	4	01110202 (01110204)
4	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52X52X4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	3	01180100
5	แร็ค 4X200 มม. แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL, 4X200 mm, EXTENDED BACK	1	03130002
6	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T., TIS 227, TYPE **B** (CLASS 53-2)	8	03030000
7	เหล็กแผ่น 6X30X150 มม. PLATE STEEL, 6X30X150 mm	8	—
8	พี.จี.คอนเนคเตอร์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, Al, SIZE AS REQUIRED	4	02300102-3
9	คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, DEADEND, Al; SIZE AS REQUIRED	4	02310000-2
10	PVC เทปกว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม.ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386		02180001 or 02180002
11	การประกอบสายยึดโยง GY-02 GUY ASSEMBLY GY-02	1	—
	สำหรับการติดตั้งสายดับไฟถนน FOR STREET LIGHTING INSTALLATION		
12	สลักเกลียว M 16X130 มม. BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	1	01110200
13	สลักเกลียว M 16X170 มม. (M 16X250 มม.*) BOLT, MACHINE, M 16X170 mm (M 16X250 mm*)	1	01110201 (01110203)
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52X52X4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	1	01180100
15	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอก มอก. 227 (แบบ 53-2) CLEVIS, STEEL FLAT, FOR INSULATOR, TIS 227 (CLASS 53-2)	1	03130100
16	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T., TIS 227, TYPE **B** (CLASS 53-2)	2	03030000
17	เหล็กแผ่น 6X30X150 มม. PLATE STEEL, 6X30X150 mm	2	—
18	พี.จี.คอนเนคเตอร์ สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT, Al 25-95 mm^2	1	02300102
19	คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอะลูมิเนียม 25-35 ต.มม. CONNECTOR, DEADEND, Al 25-35 mm^2	1	02310000
20	PVC เทปกว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม.ต่อจุด) มอก. 386 PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386		02180001 or 02180002

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

(แทน)

- 8 ต.ค. 2534

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้จัดการ 16 ต.ค. 34

การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม.
สำหรับการต่อแยกสาย
(แบบที่ 4)

SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE
FOR TAP LINE
(TYPE 4)

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 34
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/34025
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ / ASSEMBLY NO. **0210 A**

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	เหล็กแผ่น สำหรับเข้าปลายสาย 2 สาย และต่อแยกสาย STEEL PLATE FOR 2 L.T. DISTRIBUTION LINE DEADENDING AND TAP LINE	SAI-015/22030	**0105**
2	การประกอบคอนเนคเตอร์ และปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับสายแรงต่ำ DEADEND CONNECTOR AND PREFORMED DEADEND ASSEMBLY, FOR L.T. LINES	SAI-015/22015	**9528**
3	การประกอบ พี.จี. คอนเนคเตอร์ P.G. CONNECTOR ASSEMBLY	SAI-015/21032	**9558**

หมายเหตุ

1 การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม. สำหรับการต่อแยกสาย แบบที่ 1, แบบที่ 2 และแบบที่ 3; ดูแบบเลขที่ SAI-015/21046 (การประกอบเลขที่ **0210**)

2 การเข้าปลายสายแรงต่ำสามารถเลือกใช้ ลวดอะลูมิเนียมได้อีกแบบหนึ่ง ตามแบบเลขที่ SAI-015/21006 (การประกอบเลขที่ **9529**)

NOTES

1 SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE, FOR TAP LINE, TYPE 1, TYPE 2 AND TYPE 3; SEE DRAWING NO. SAI-015/21046 (ASSEMBLY NO. **0210**) .

2 FOR L.T. LINES DEADENDING CAN BE ALTERNATELY USED WITH ALUMINIUM TIE WIRE AS DRAWING NO. SAI-015/21006 (ASSEMBLY NO. **9529**) .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน สมทอ.
ผู้สำรวจ
วิศวกร สมพงษ์
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้จัดการ ๑๖ ต.ค. 34

การติดตั้งแร็คแรงต่ำกับเสาคอนกรีต 9 ม.
สำหรับการต่อแยกสาย
(แบบที่ 4)

SECONDARY RACK INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE
FOR TAP LINE
(TYPE 4)

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ย. 34
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/34025
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น

-8 ต.ค. 2534 (แทน)