
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3108

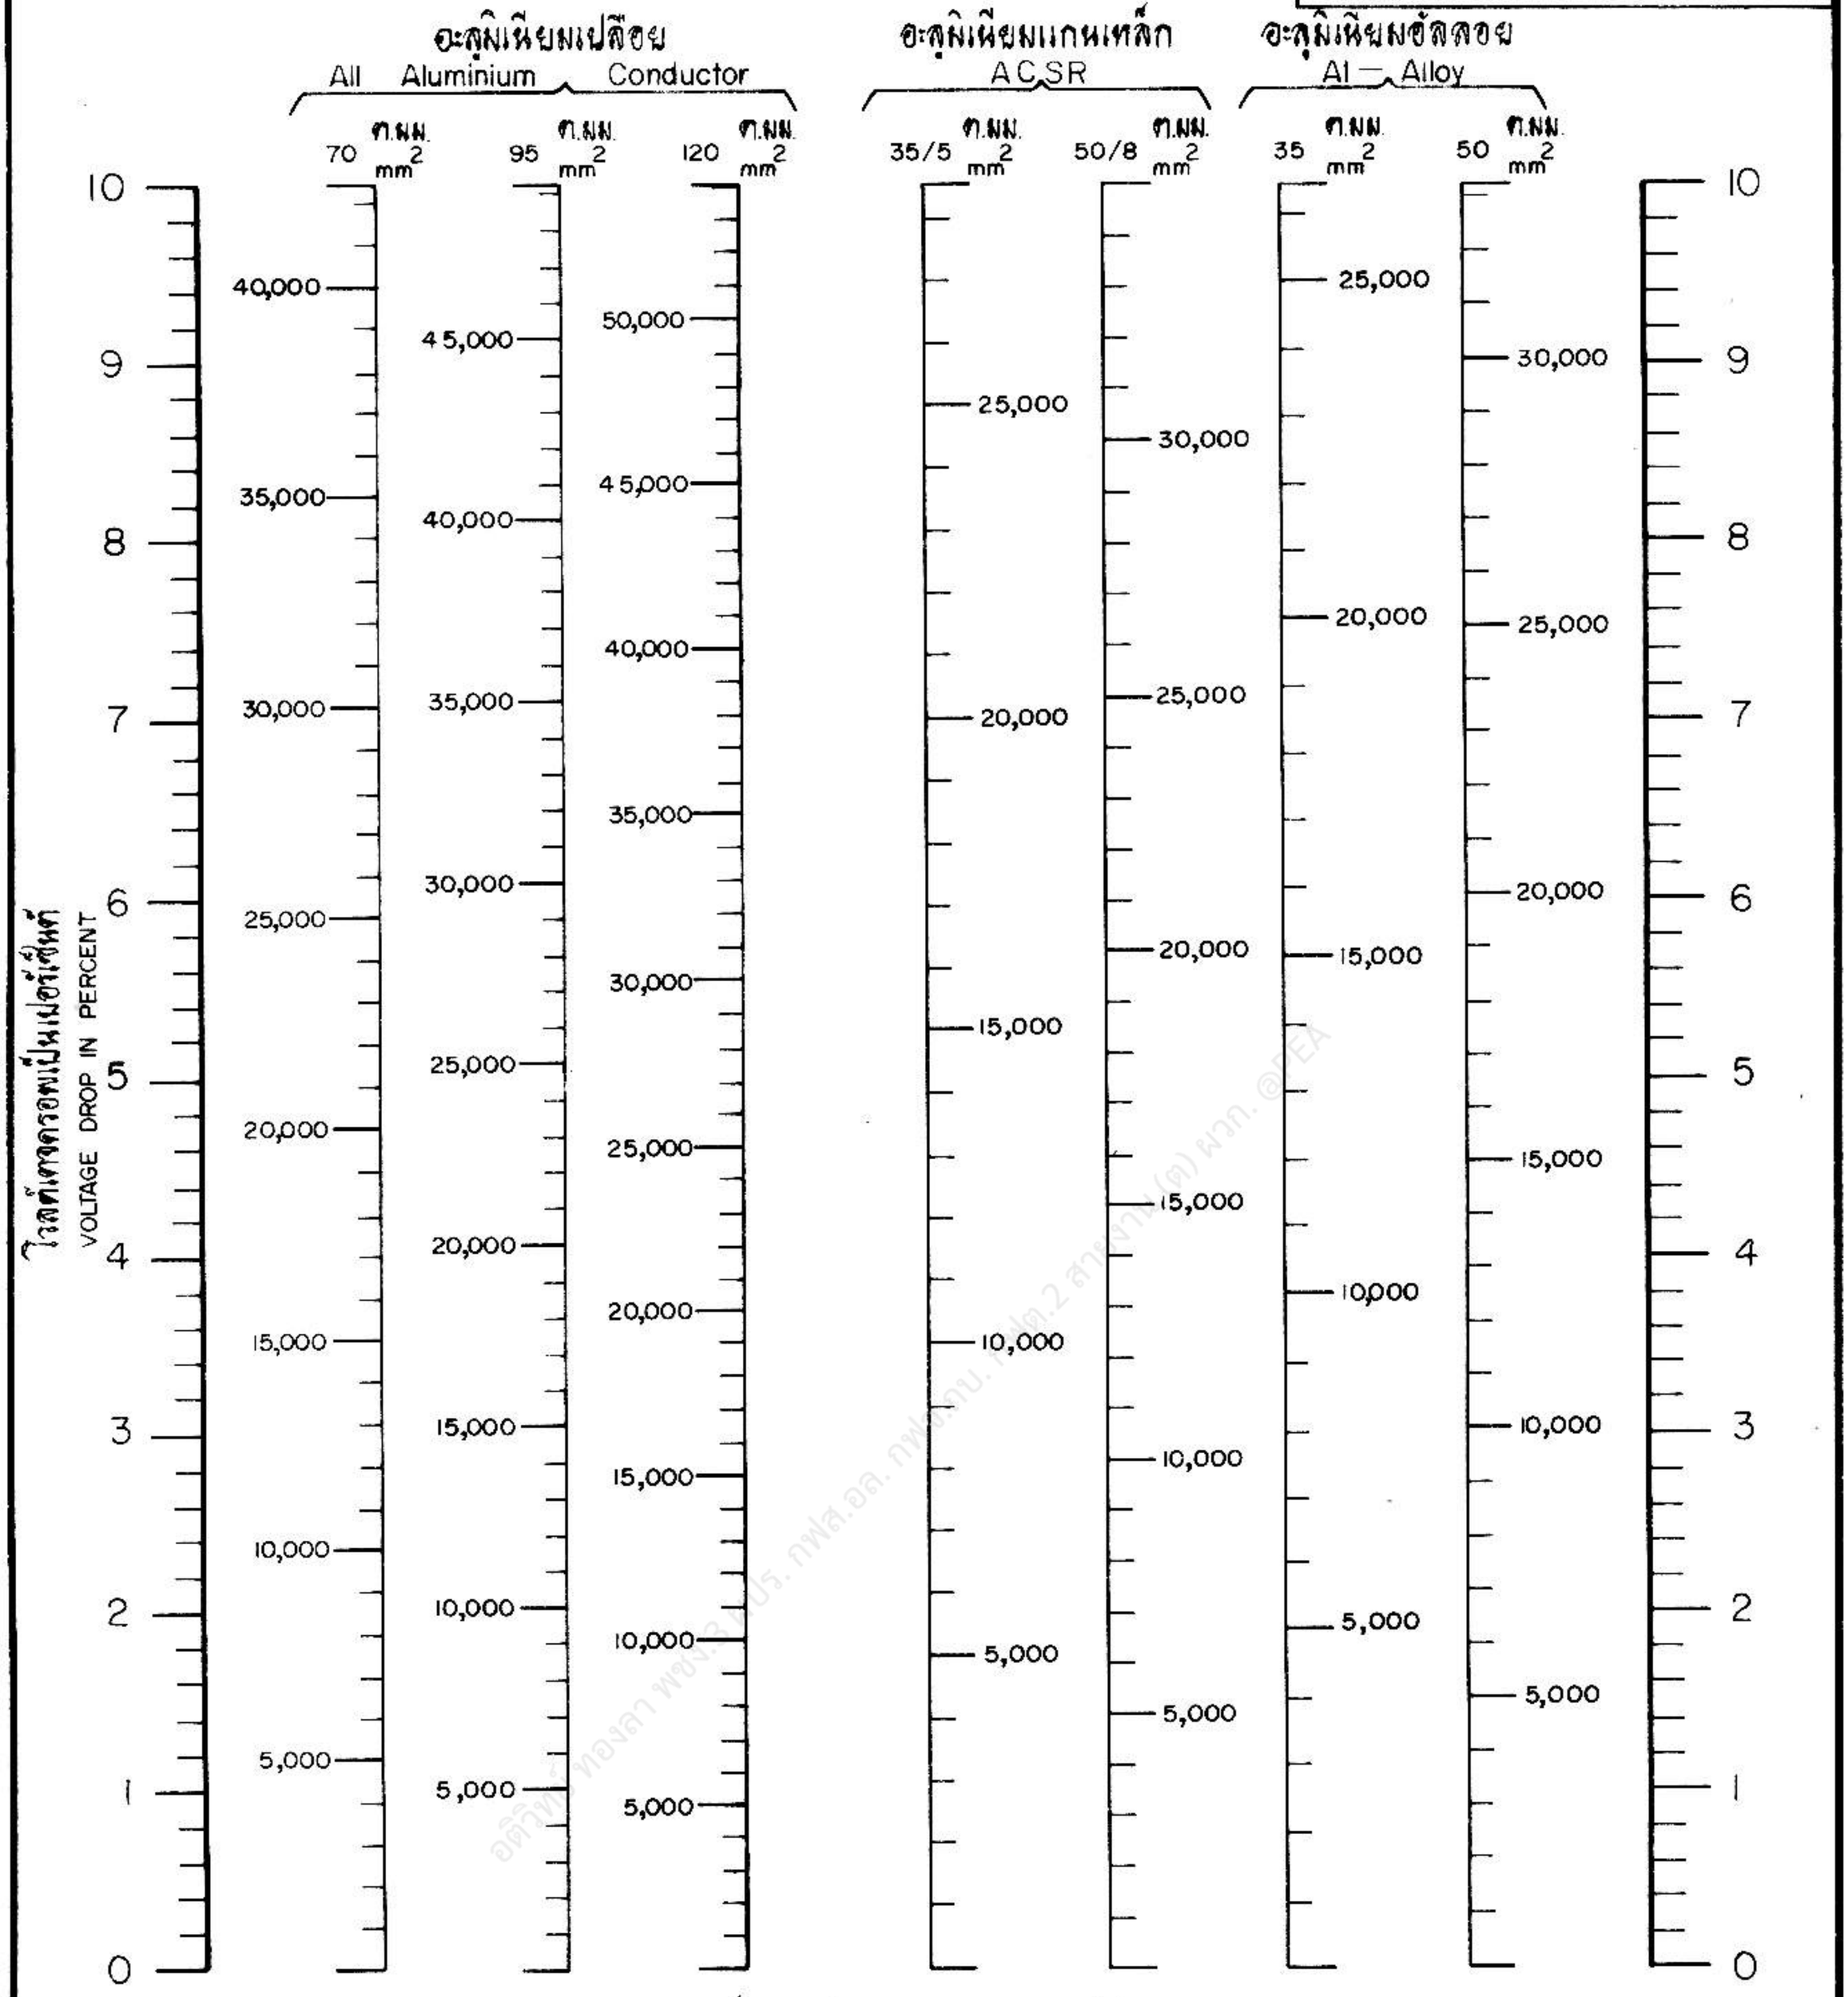

IMPEDANCE CALCULATION

$$Z_g = r_c + 0.00159\,f + j\,0.004657\,f \log_{10} \frac{2160\sqrt{\frac{\rho}{f}}}{GMR}$$

let ρ = earth resistivity = 100 ohm - meter

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เรียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จ่ากาช 12 ต.ค. 2520 โวลต์เทจดรอพสารทา ระบบ 1 เฟส 19 kV	เขียนเสร็จวันที่ 27 ก.ย. 20 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้จ่าการฝ่ายเทคนิค	VOLTAGE DROP CHART 1-PHASE 19 kV SYSTEM	แบบเลขที่ SAI-015/20019 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น