
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0513

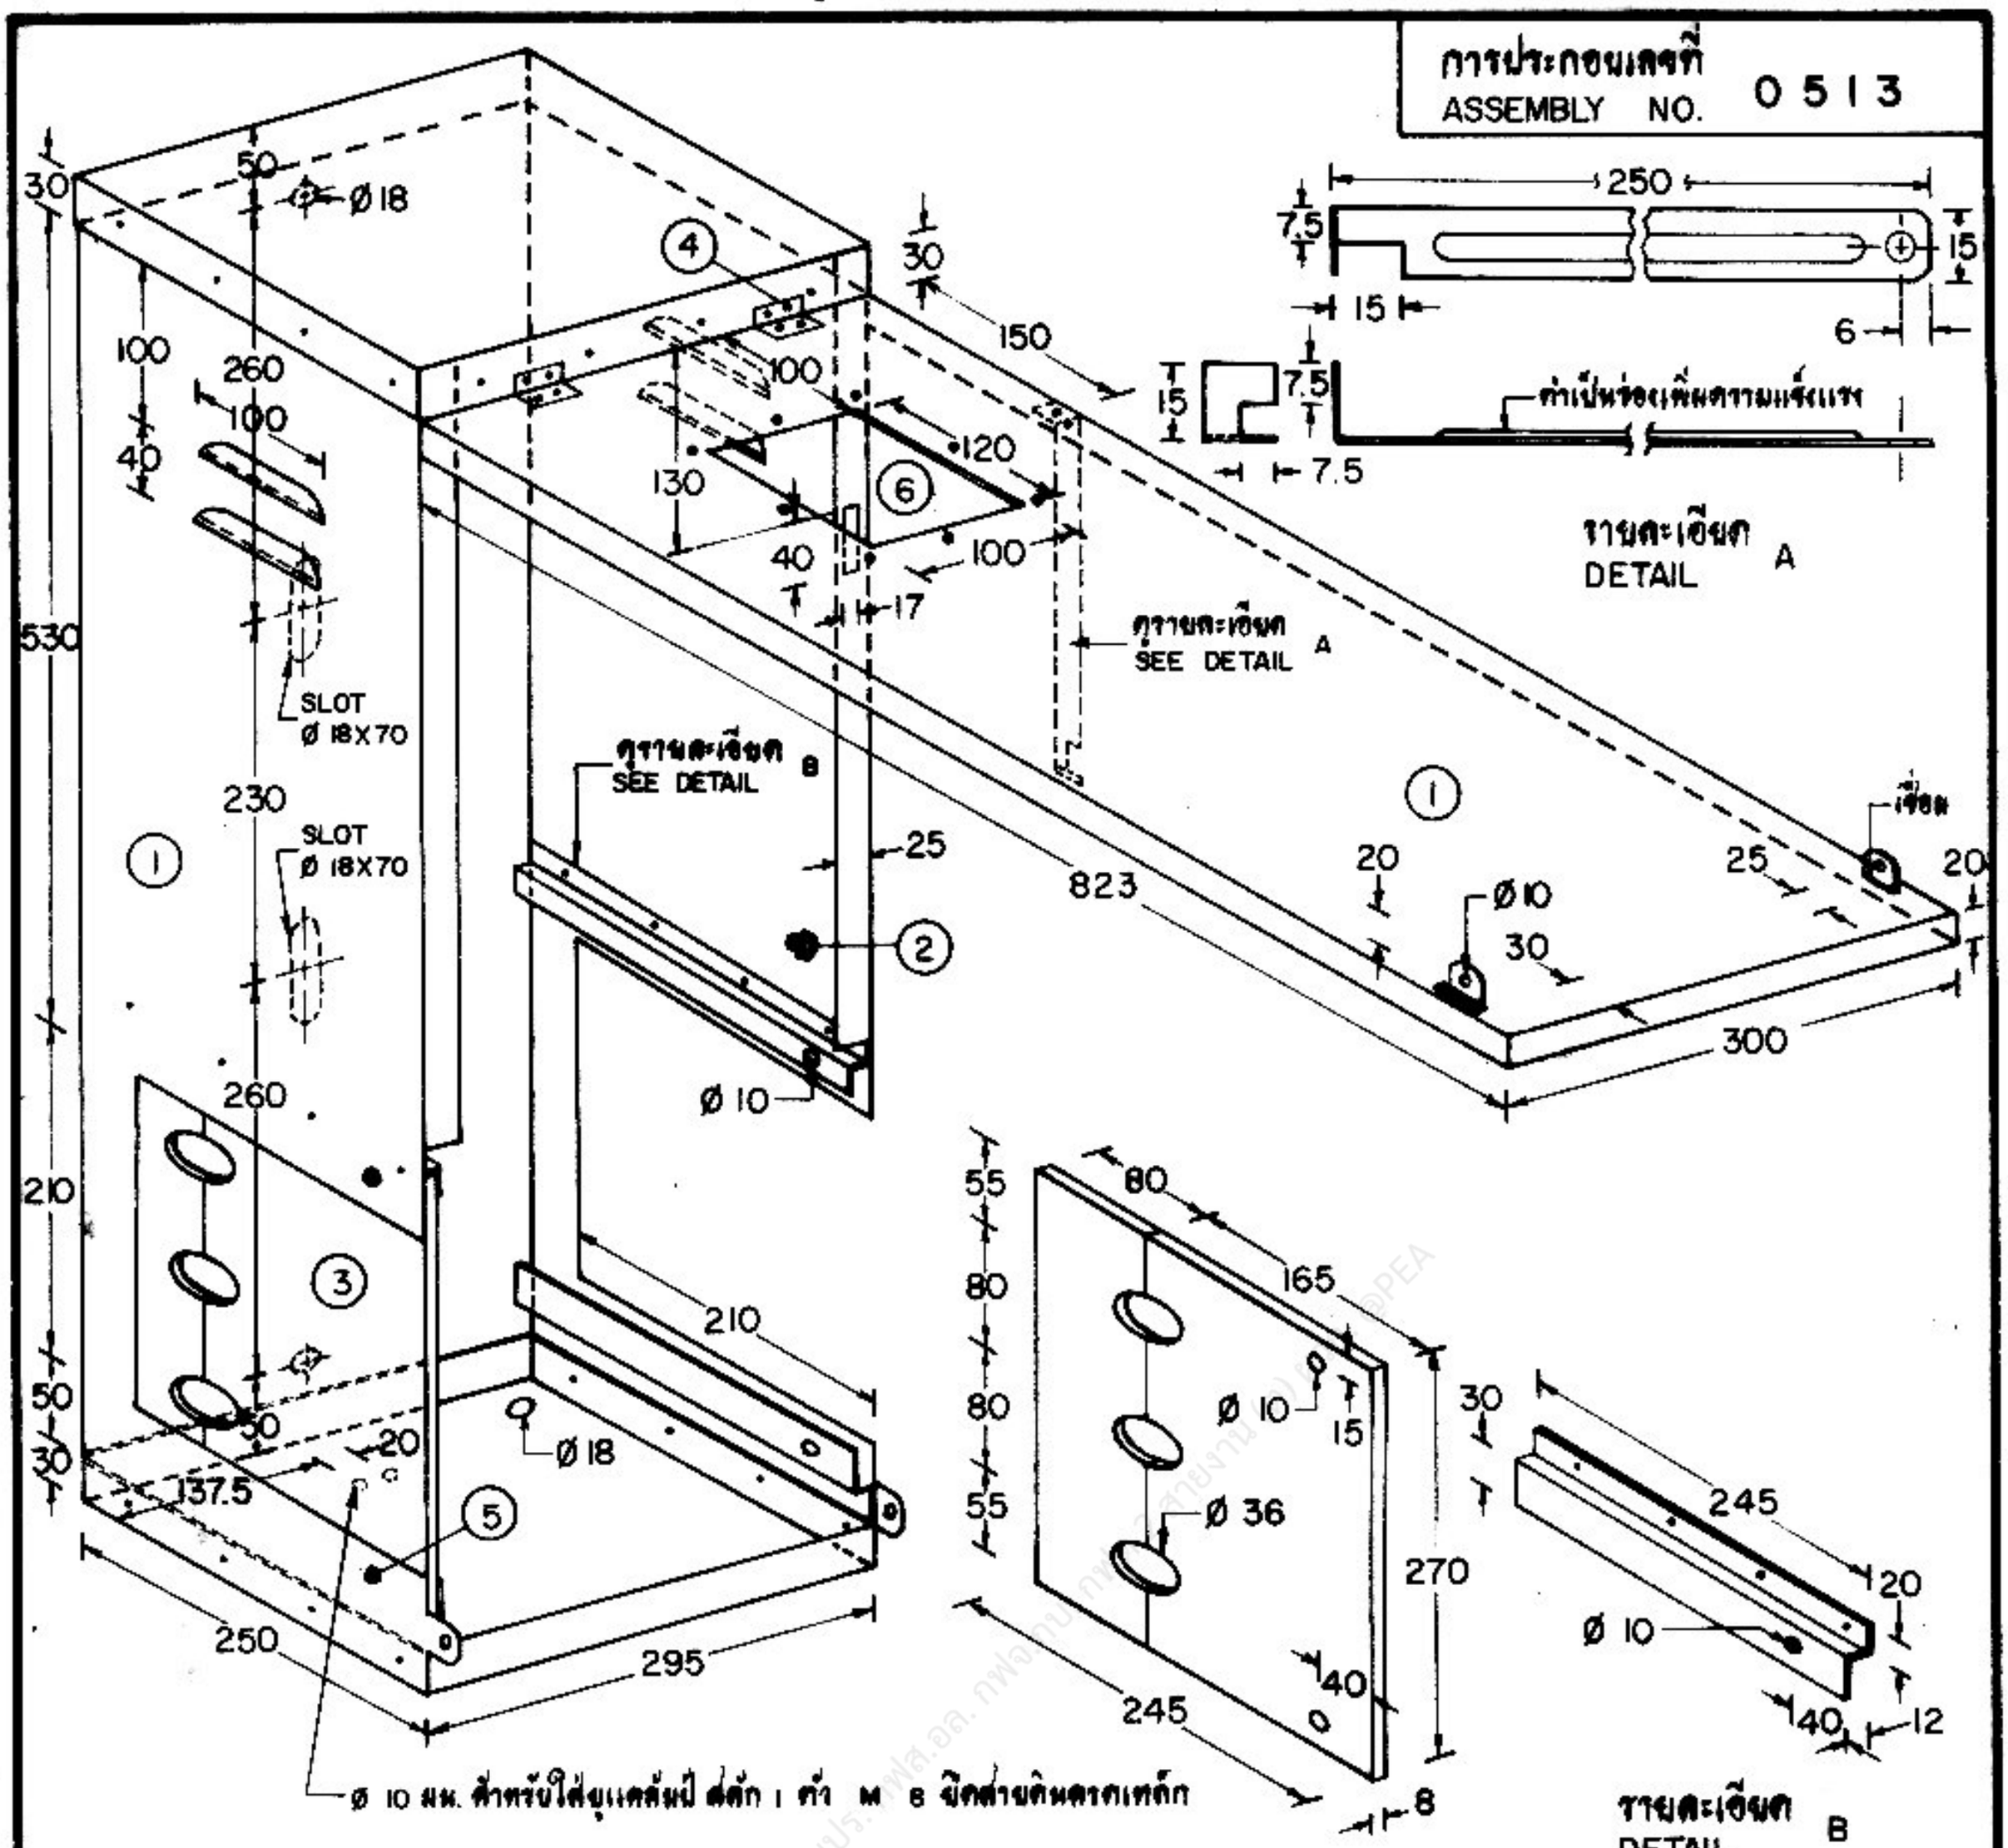

1. ตู้ทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี ความหนาระบุ 1.2 มม. (BWG. 18) มอก. 50-2516
2. ขั้วยึดสายดินจับสายทองแดง 4-16 ต.ม.ม. ประกอบด้วยส่วนรูทองเหลือง พร้อมน็อต 2 ตัว
3. แผ่นแบ็คเกอร์ไลท์ (BAKELITE) หรือไฟเบอร์ทนความร้อน หนา 8 มม. (5/16") ตัดและเจาะตามรูป
4. บานพับทองเหลือง และหมุดย้ำแบนไม่เป็นสนิม
5. สต๊ดเกลียว M 8X25 มม. พร้อมแหวนกลม 2 ตัว และน็อตเกลียว
6. หน้าต่างพลาสติกใสทนความร้อน (ARCYLIC) หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ส่วนที่ตัดขอบและเจาะรูบนแผ่นเหล็ก ให้ทาทับด้วยสีกันสนิม สีเทาอ่อน

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ.....
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 15 ส.ค. 2522 ตู้สำหรับติดตั้งมิเตอร์ พร้อม CT. แรงต่ำ	เขียนเสร็จวันที่ 30 ก.ค. 22 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 7.5
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค 15 ส.ค. 2522	STEEL CABINET FOR METER WITH LOW TENSION CURRENT TRANSFORMER	แบบเลขที่ SAI-015/22041 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น