การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0506

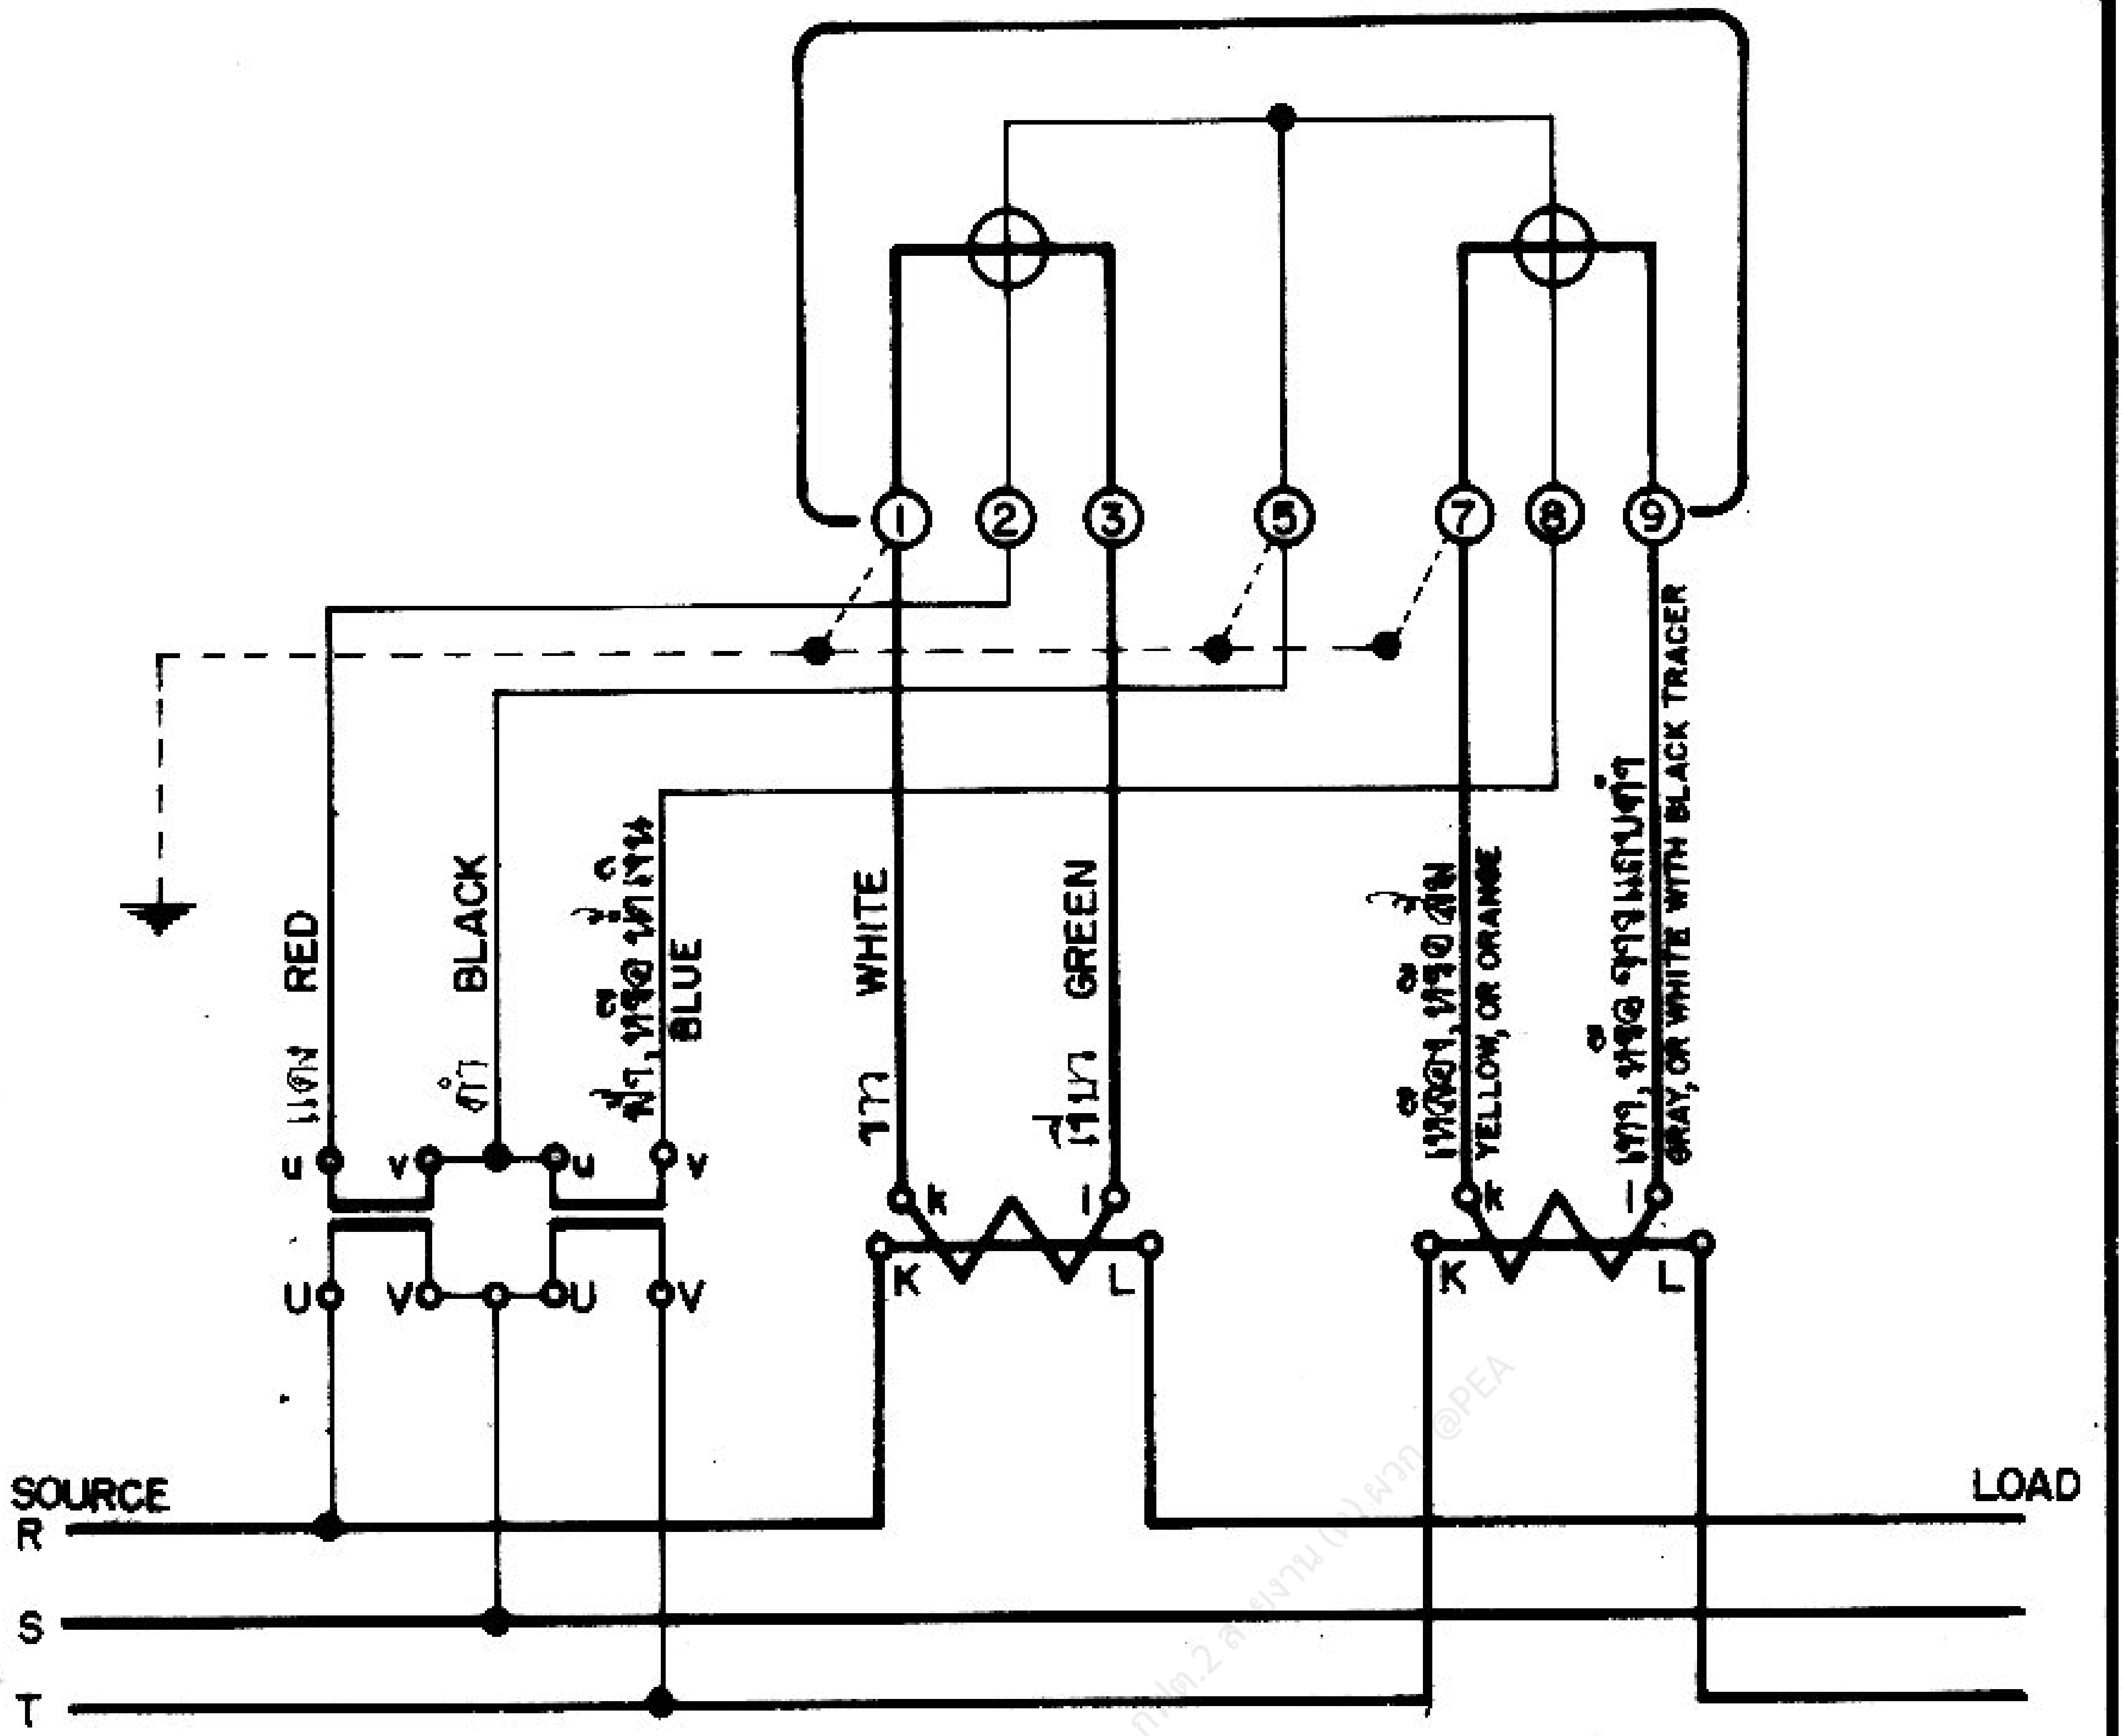

หมายเหตุ

1. การต่อสายตามแผนผังนี้ใช้สำหรับมิเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ AEG และ LANDIS & GYR LTD. เท่านั้น ส่วนการต่อสายเข้ามิเตอร์อื่นๆ ให้ดูตามแผนผังที่แนบมากับมิเตอร์นั้นๆ และสีของคอนโทรลเคเบิลให้ถือตามแบบนี้

2. ใช้สายคอนโทรลเคเบิล 7 X 2.5 ต.มม.

NOTES

1. THE CONNECTION DIAGRAM AS SHOWN ARE ONLY METERS MANUFACTURED BY AEG AND LANDIS & GYR LTD. FOR CONNECTION DIAGRAM. OF ANY TYPE SEE DIAGRAM ATTACHES TO THE METER AND COLOUR CORRESPOND TO STANDARD ABO

2. USE CONTROL CABLE SIZE 7 X 2.5 mm^2.

กองวิศวกรรม

ผู้เขียน
ลอกลายพิมพ์
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

25 ก.พ. 2516

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

รหัสสีของคอนโทรลเคเบิล
สำหรับมิเตอร์ แรงสูง 11-33 kV

COLOUR CODE OF CONTROL CABLE
FOR 11-33 kV H.T. METER

ใช้แทนแบบ ๕-AQ187
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 31 ม.ค. 16
แก้แบบวันที่ 5 ก.ย. 34
ผิดเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ S02-015/16005

แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น