การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5664

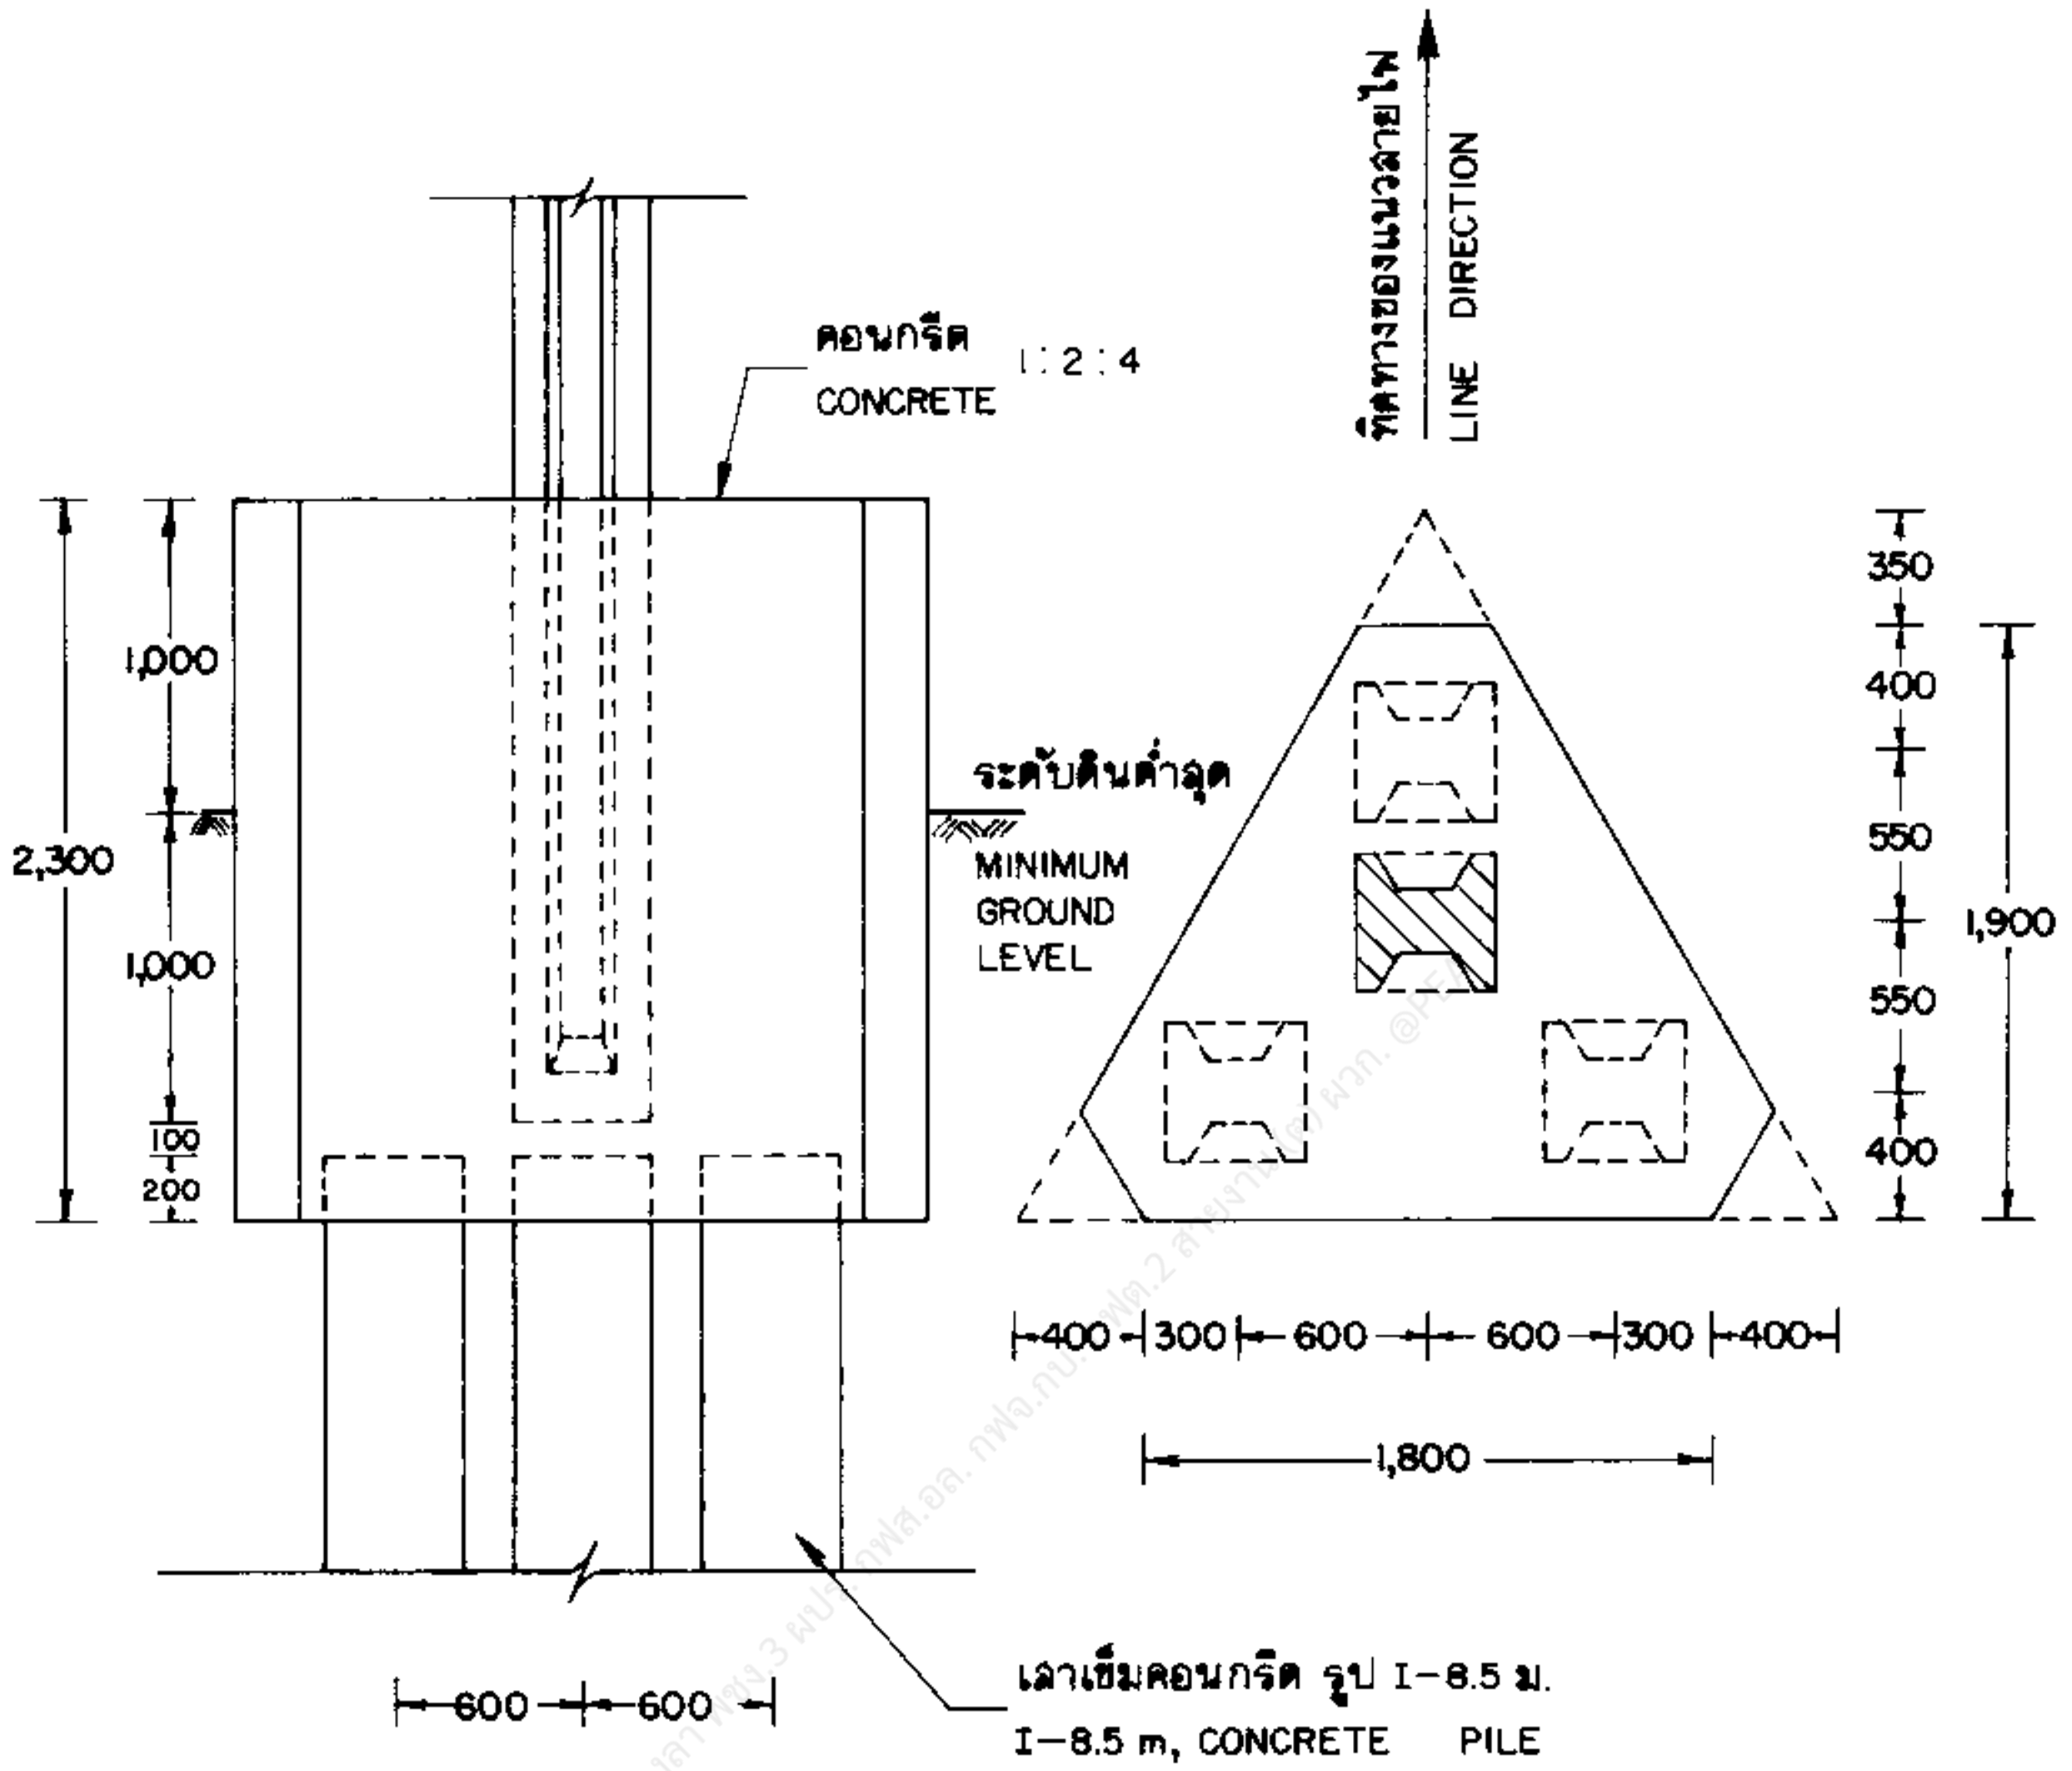
ทิศทางของแนวสายไฟ
LINE DIRECTION
คอนกรีต
CONCRETE 1 : 2 : 4
2,300
1,000
1,000
100
200
ระดับดินต่ำสุด
MINIMUM GROUND LEVEL
350
400
550
550
400
1,900
400
300
600
600
300
400
1,800
600
600
เสาเข็มคอนกรีต รูป I–8.5 ม.
I–8.5 m, CONCRETE PILE

หมายเหตุ
1. ใช้ในกรณีทางโค้งที่มีสายยึดโยง
2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบเลขที่ IBI–017/23031 (การประกอบเลขที่ 5903)

NOTES
1. USED FOR ANGLE LINE WITH GUY.
2. SEE ADDITIONAL DETAILS IN DWG. NO. IBI–017/23031 (ASSEMBLY NO. 5903)

กองโยธาและสถาปัตย์ ฝ่ายแผนการ และงานโยธา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 6 ...... 23.	เขียนเสร็จวันที่ 4 ก.ย.23 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 40
	รายละเอียด 10 A ฐานรากเสา (แบบที่ 3)	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL 10 A POLE FOUNDATION (TYPE 3)	แบบเลขที่ IBI–015/23071 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 1 แผ่น