การประกอบเลขที่ 2425
ASSEMBLY NO. 3423

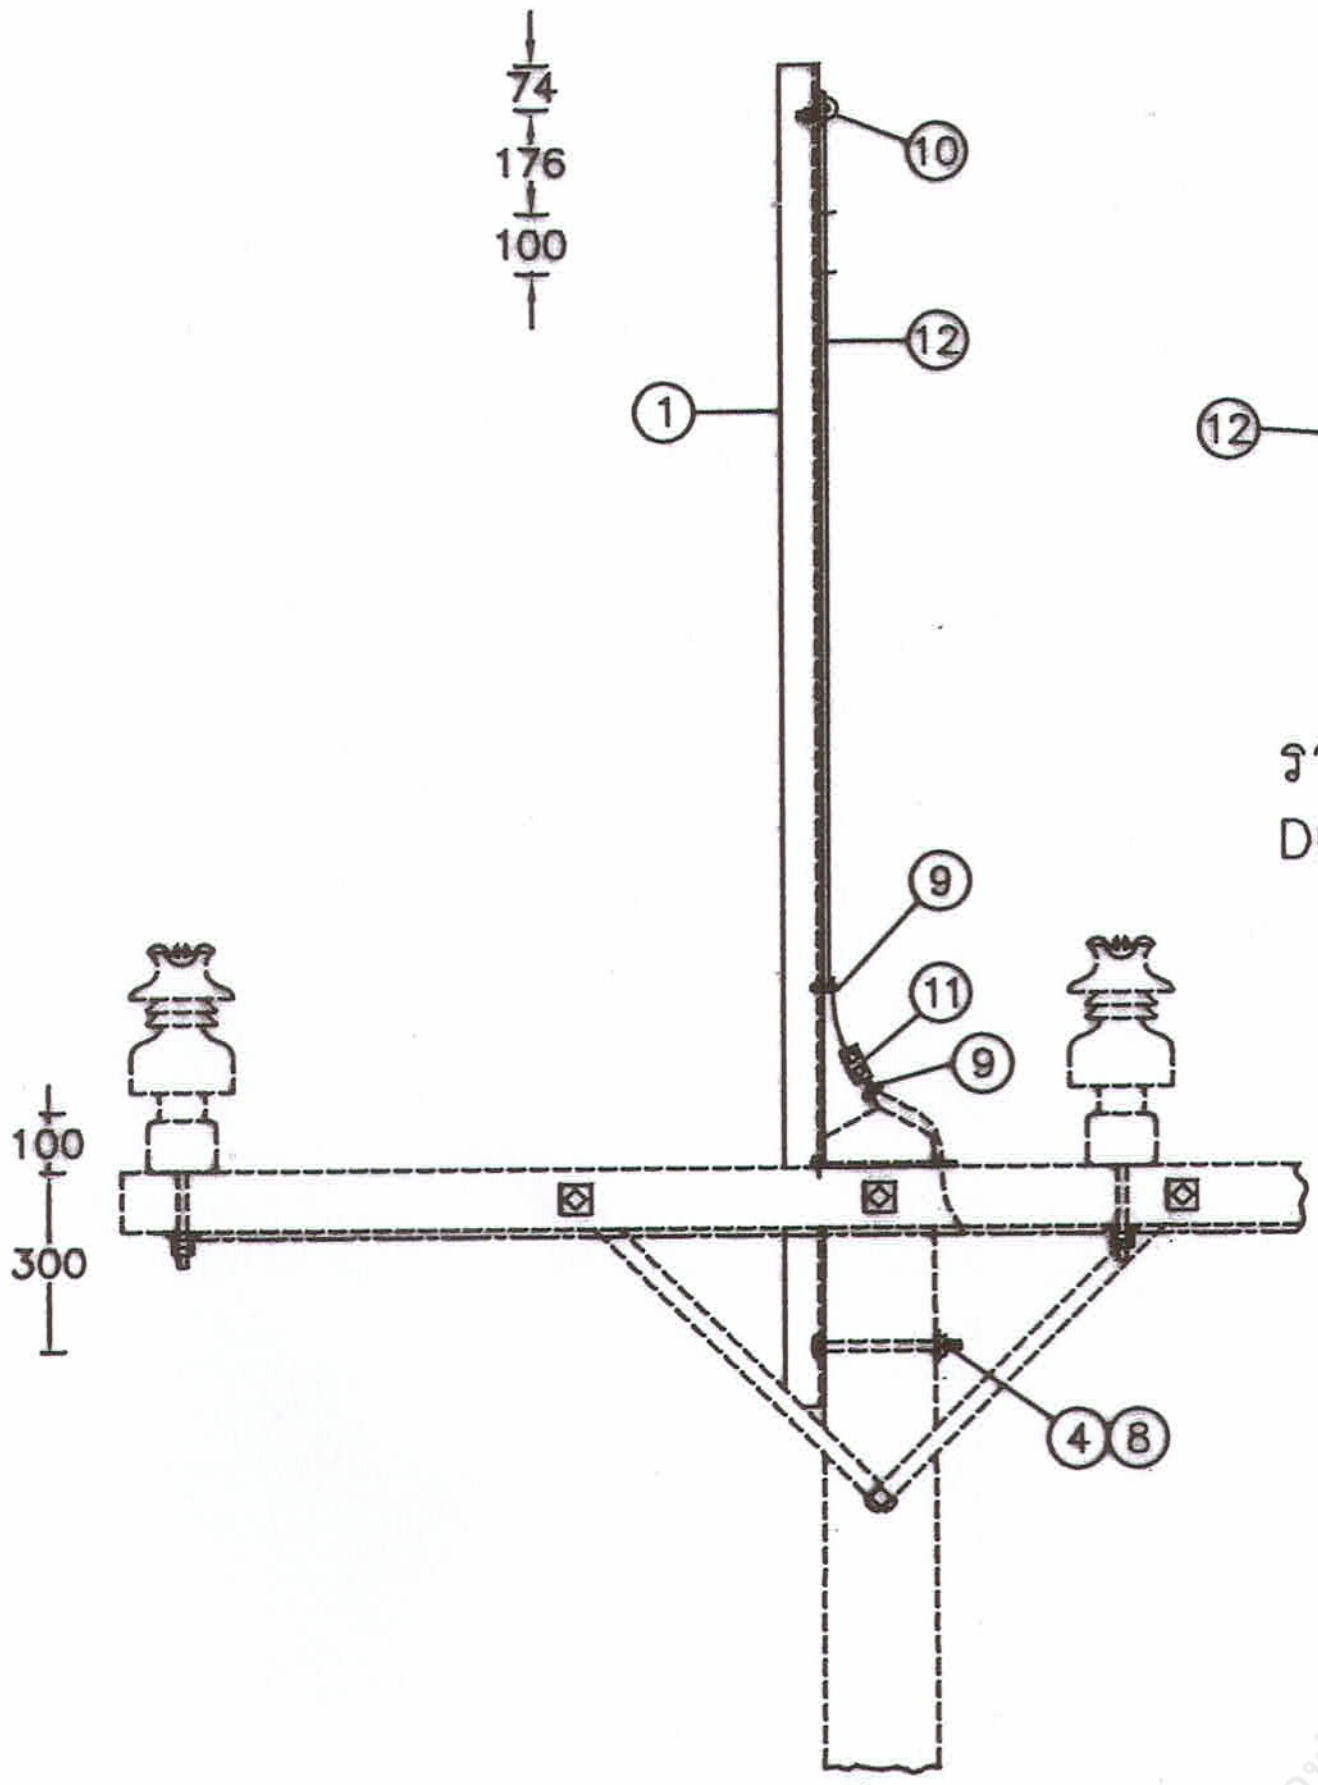

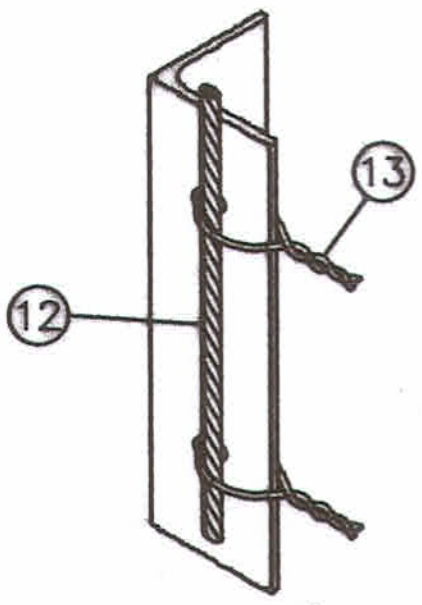

รายละเอียด A
DETAIL

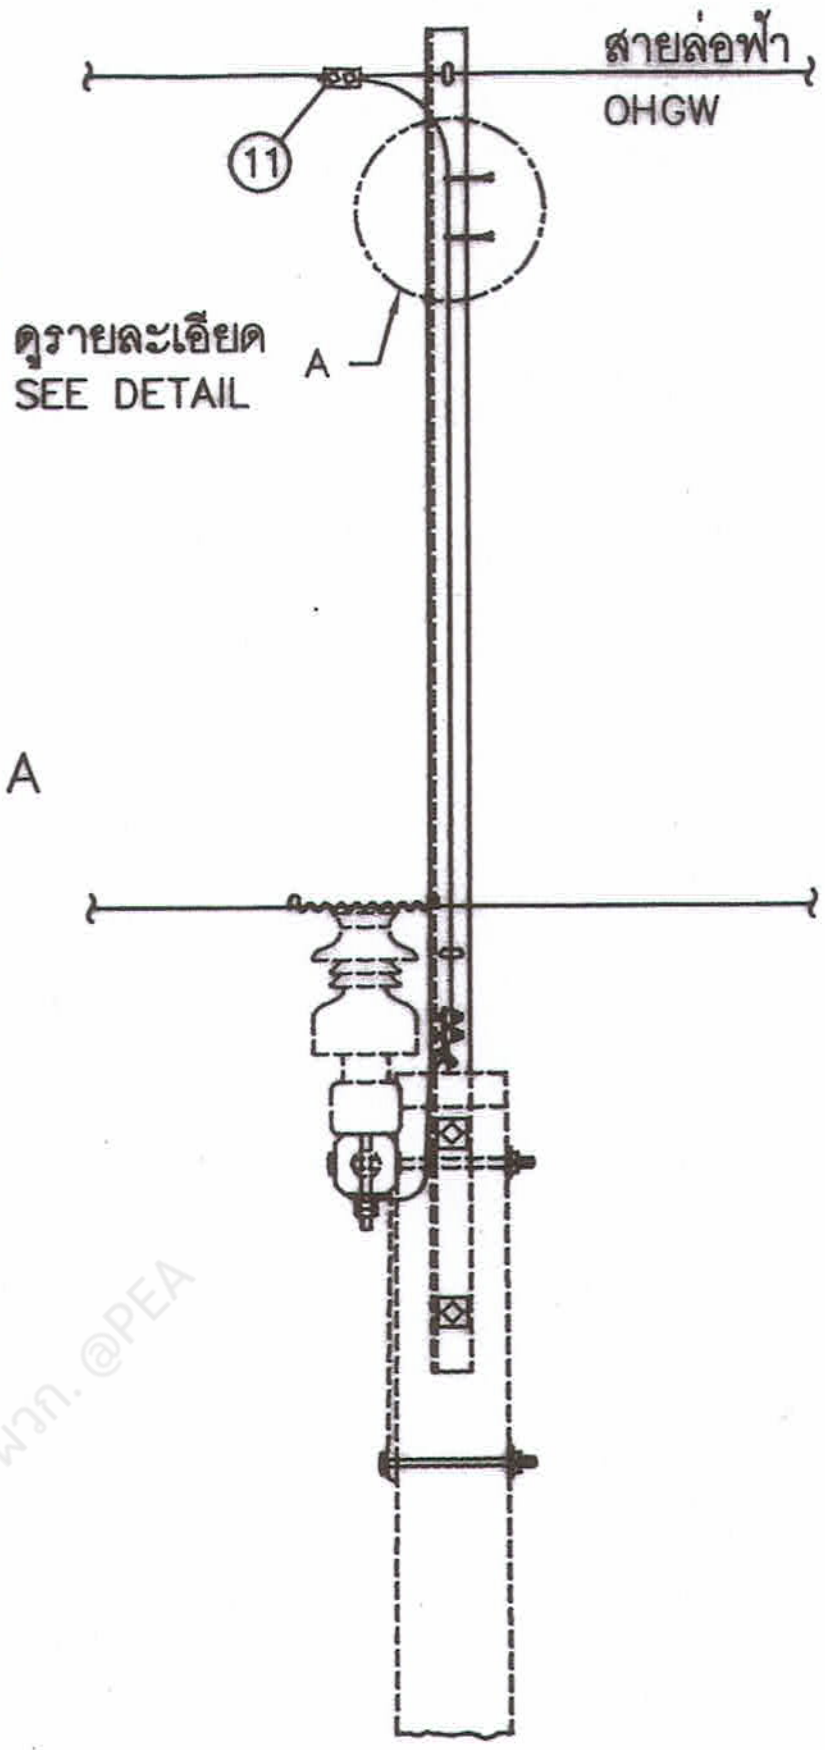

เสาคอนกรีต
CONCRETE POLES

12.00,12.20,14.00,14.30,16.00 ม.
m

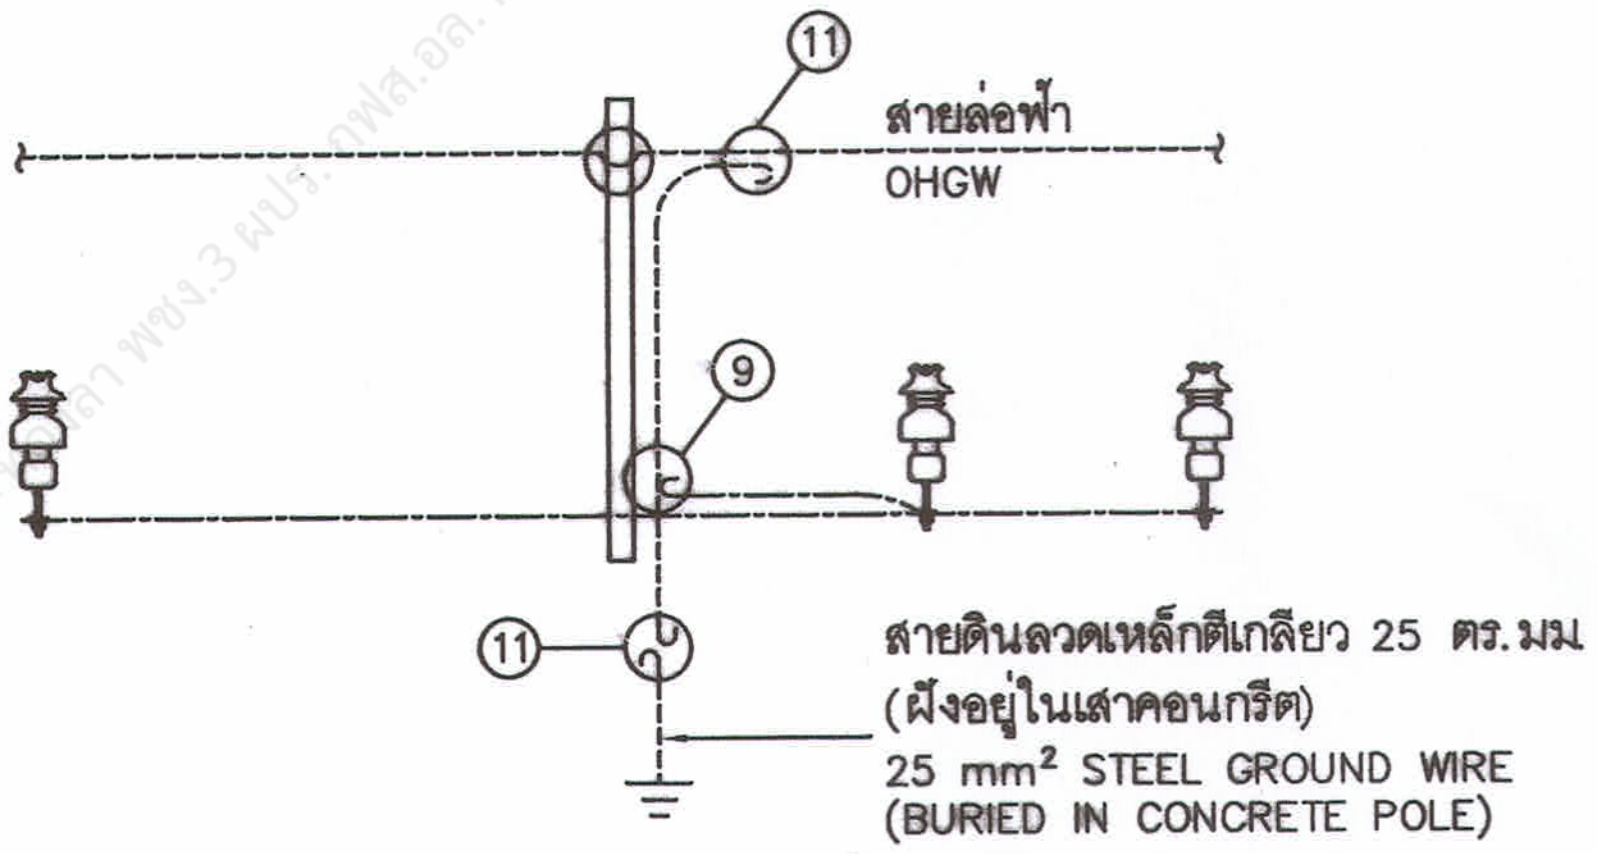

ไดอะแกรมแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM
สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางตรง 0°–5°
FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5°

อติวิทย์ [illegible] พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.[illegible] กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก (แทน)
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 2562 (แทน)

การติดตั้งสายล่อฟ้า
สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION FOR
22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM

ใช้แทนแบบ SA2–015/50016
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 62
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –

แบบเลขที่ SA2–015/62007
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2425
ASSEMBLY NO. 3423

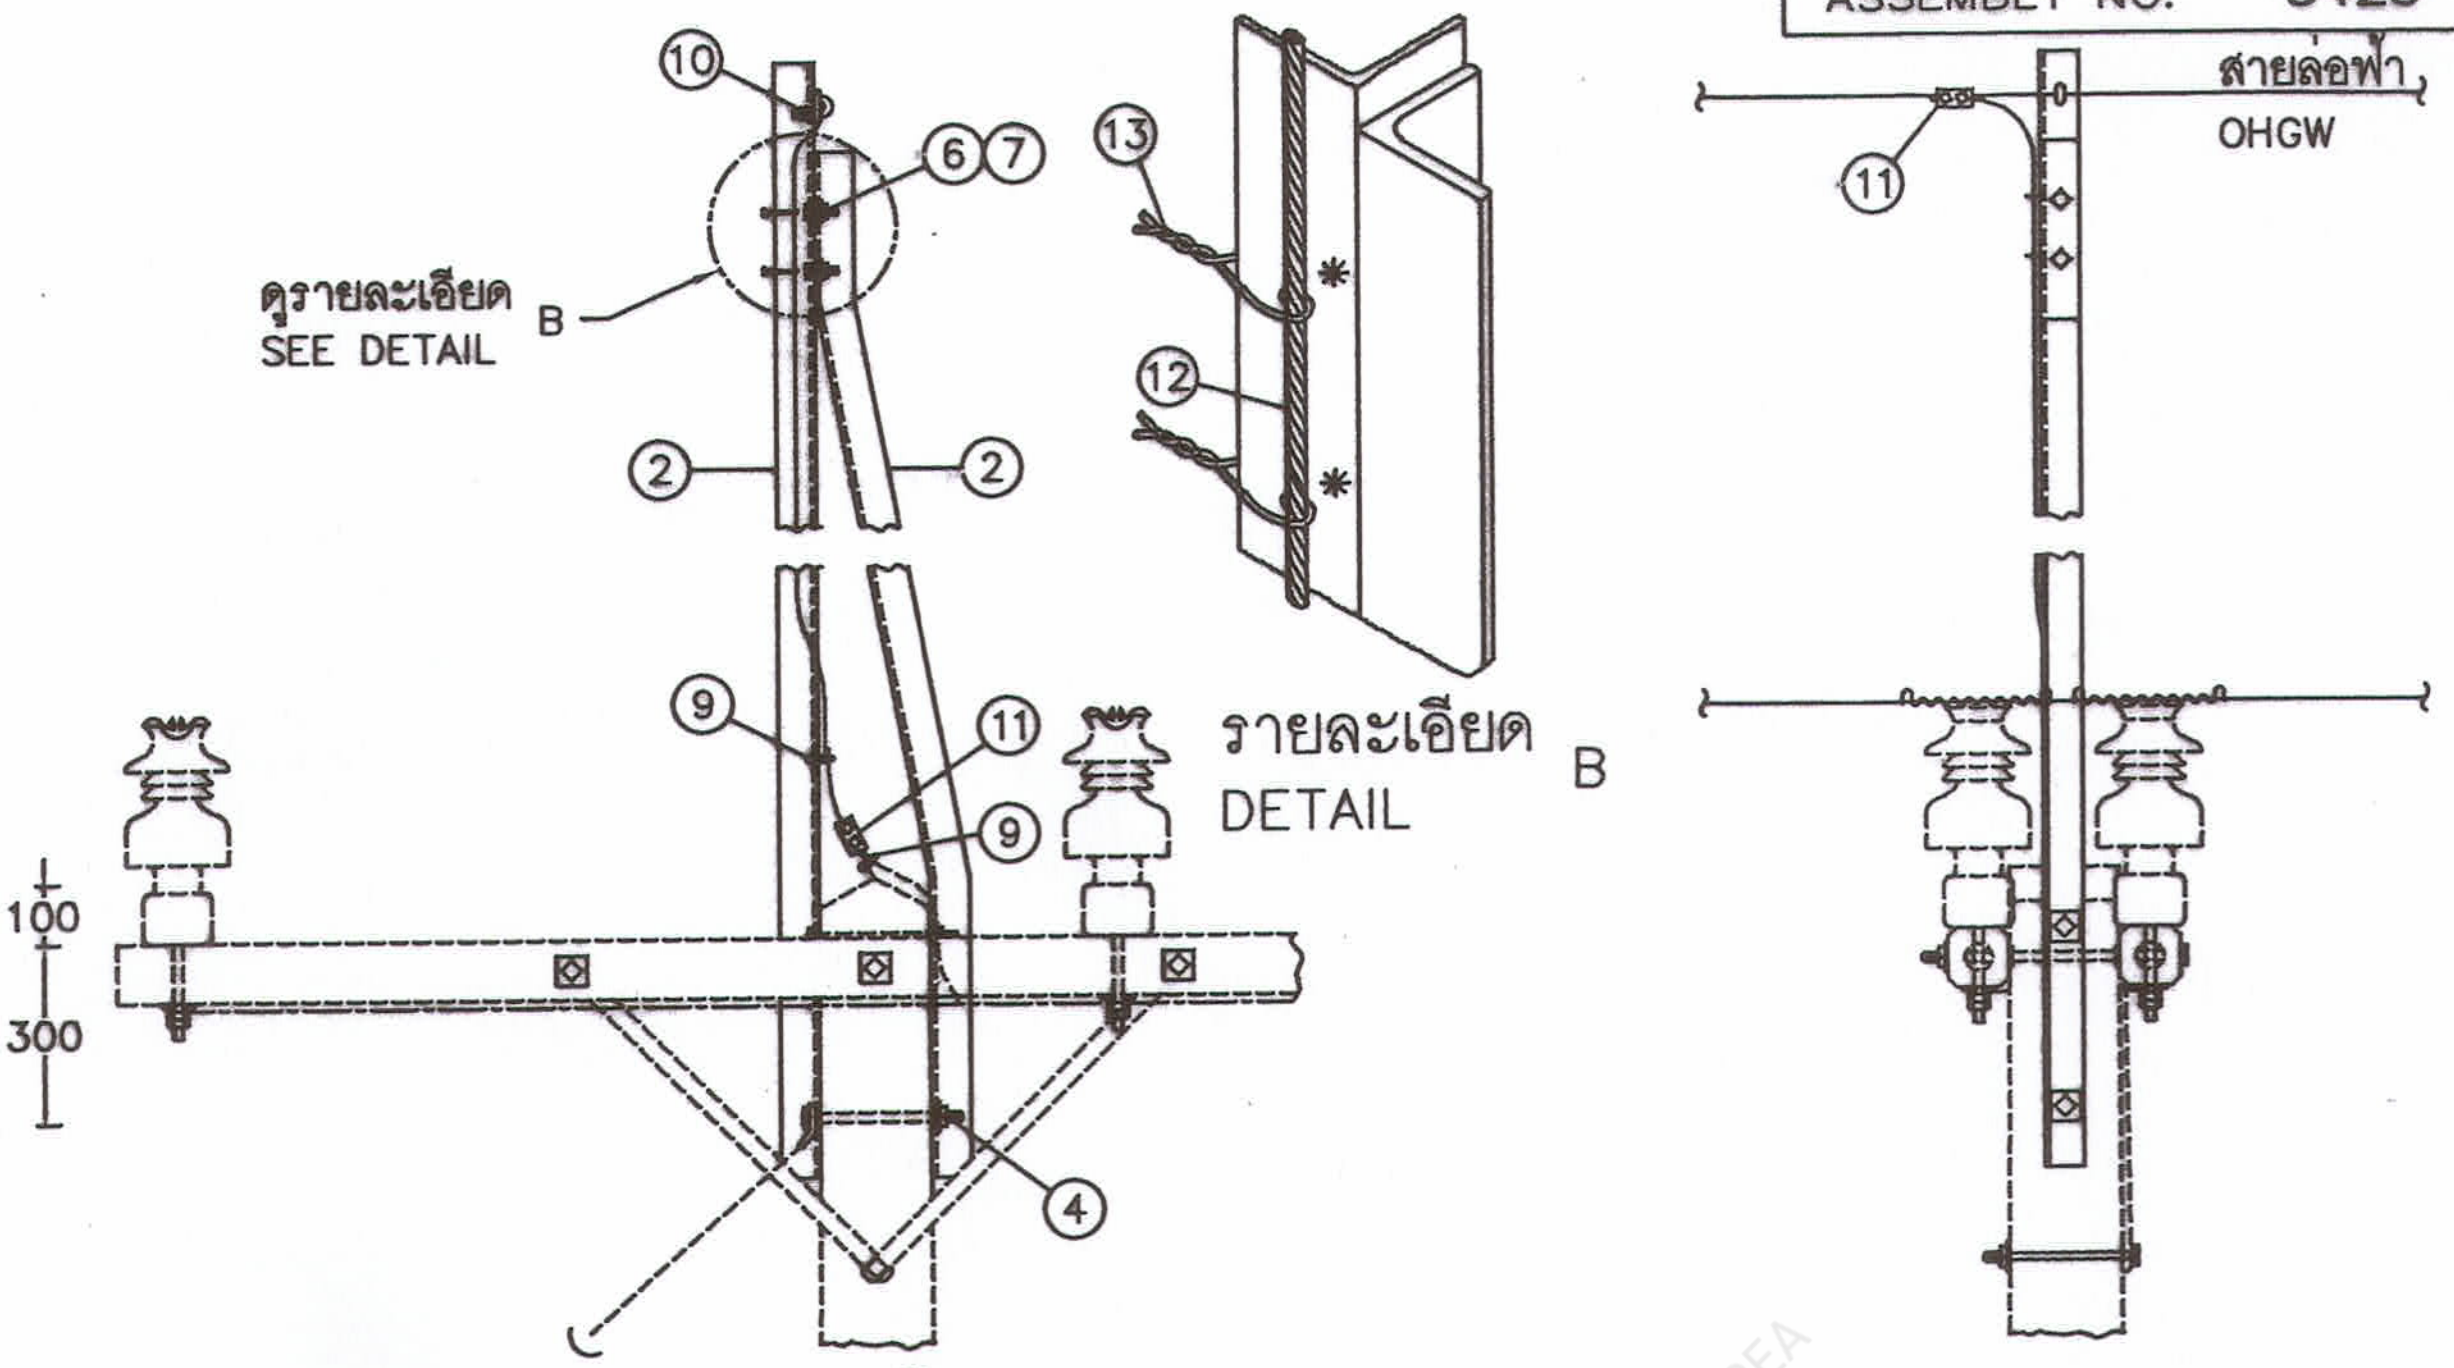

เสาคอนกรีต
CONCRETE POLES 12.00,12.20,14.00,14.30,16.00 ม
m

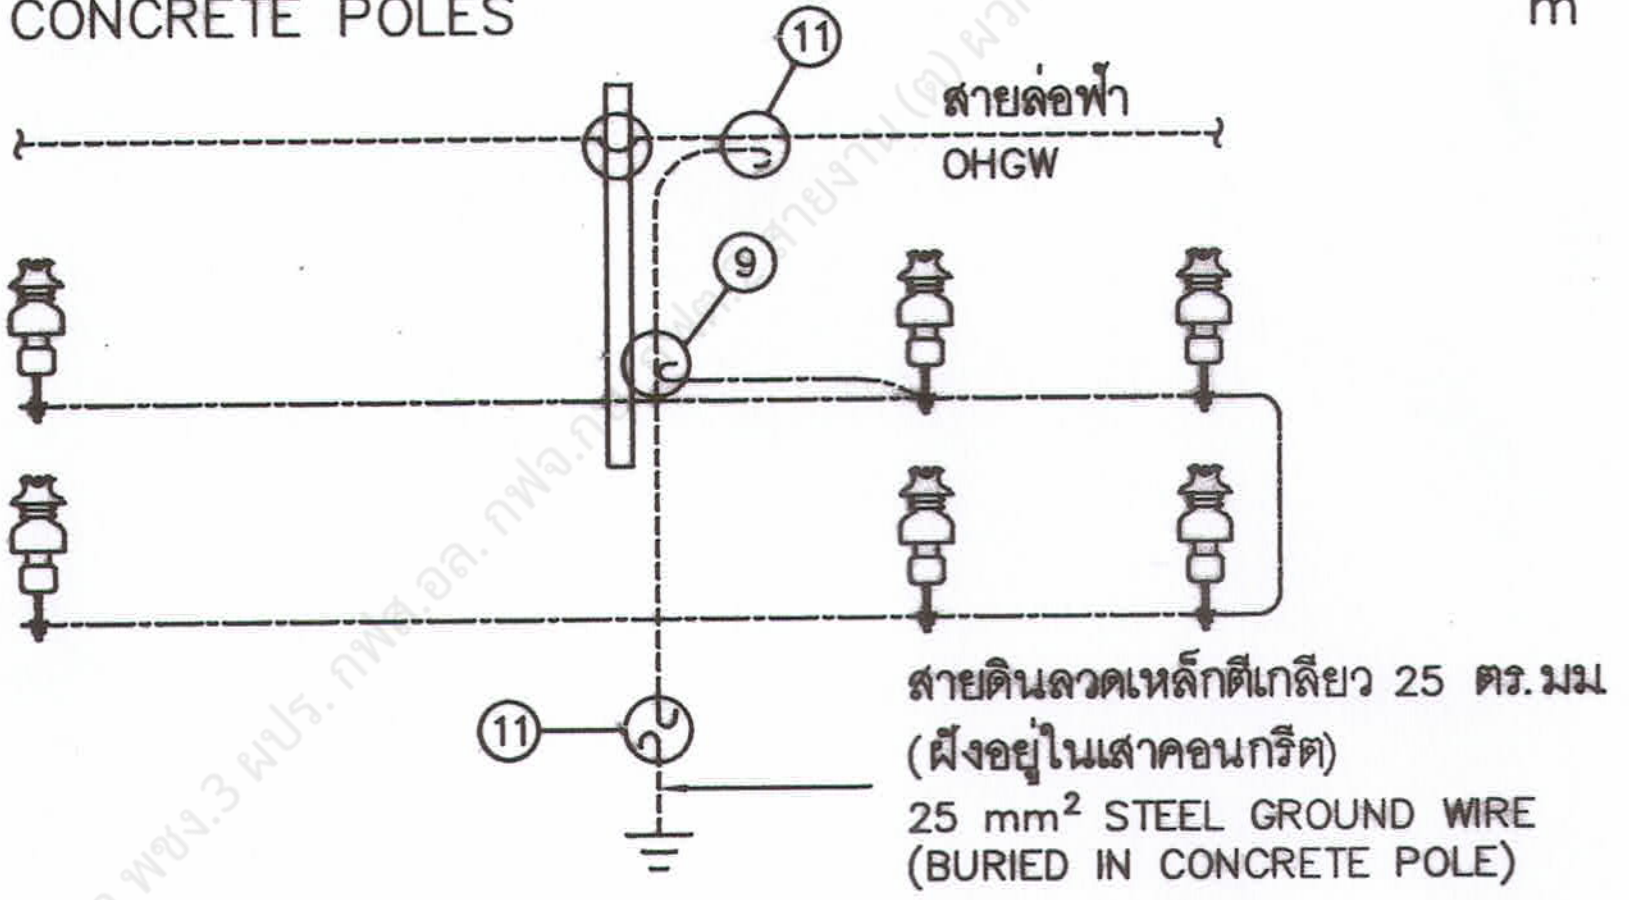

ไดอะแกรมแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

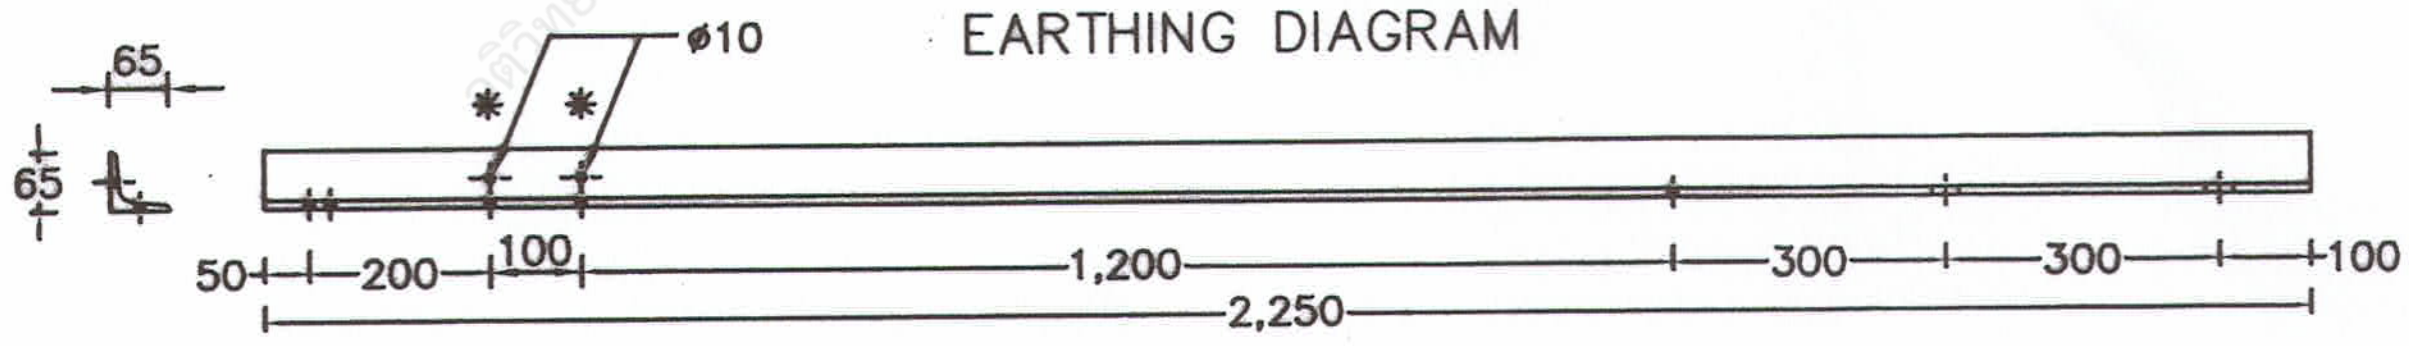

② *เจาะรูเพิ่มพิเศษ สำหรับเหล็กฉากขนาด 65x65x6 มม ยาว 2.25 ม รุ่นเก่า
SPECIAL DRILLING FOR ANGLE STEEL 65x65x6 mm, 2.25 m LONG OLD MODEL

II สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางโค้ง 5°–30° (แบบที่ 1)
FOR SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30° (TYPE 1)

ดิศวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กพส. อล. กฟจ. [illegible] สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA2-015/50016
ถูกแทนโดยแบบ.............

ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ
ผู้สำรวจ.............
วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ
หัวหน้าแผนก (แทน)
ผู้อำนวยการกอง.............
ผู้อำนวยการฝ่าย.............

ผู้ว่าการ............. 1 8 พ.ย. 2562 (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 62
แก้แบบวันที่.............
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน –

การติดตั้งสายล่อฟ้า
สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION FOR
22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM

แบบเลขที่ SA2-015/62007
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่	2425
ASSEMBLY NO.	3423

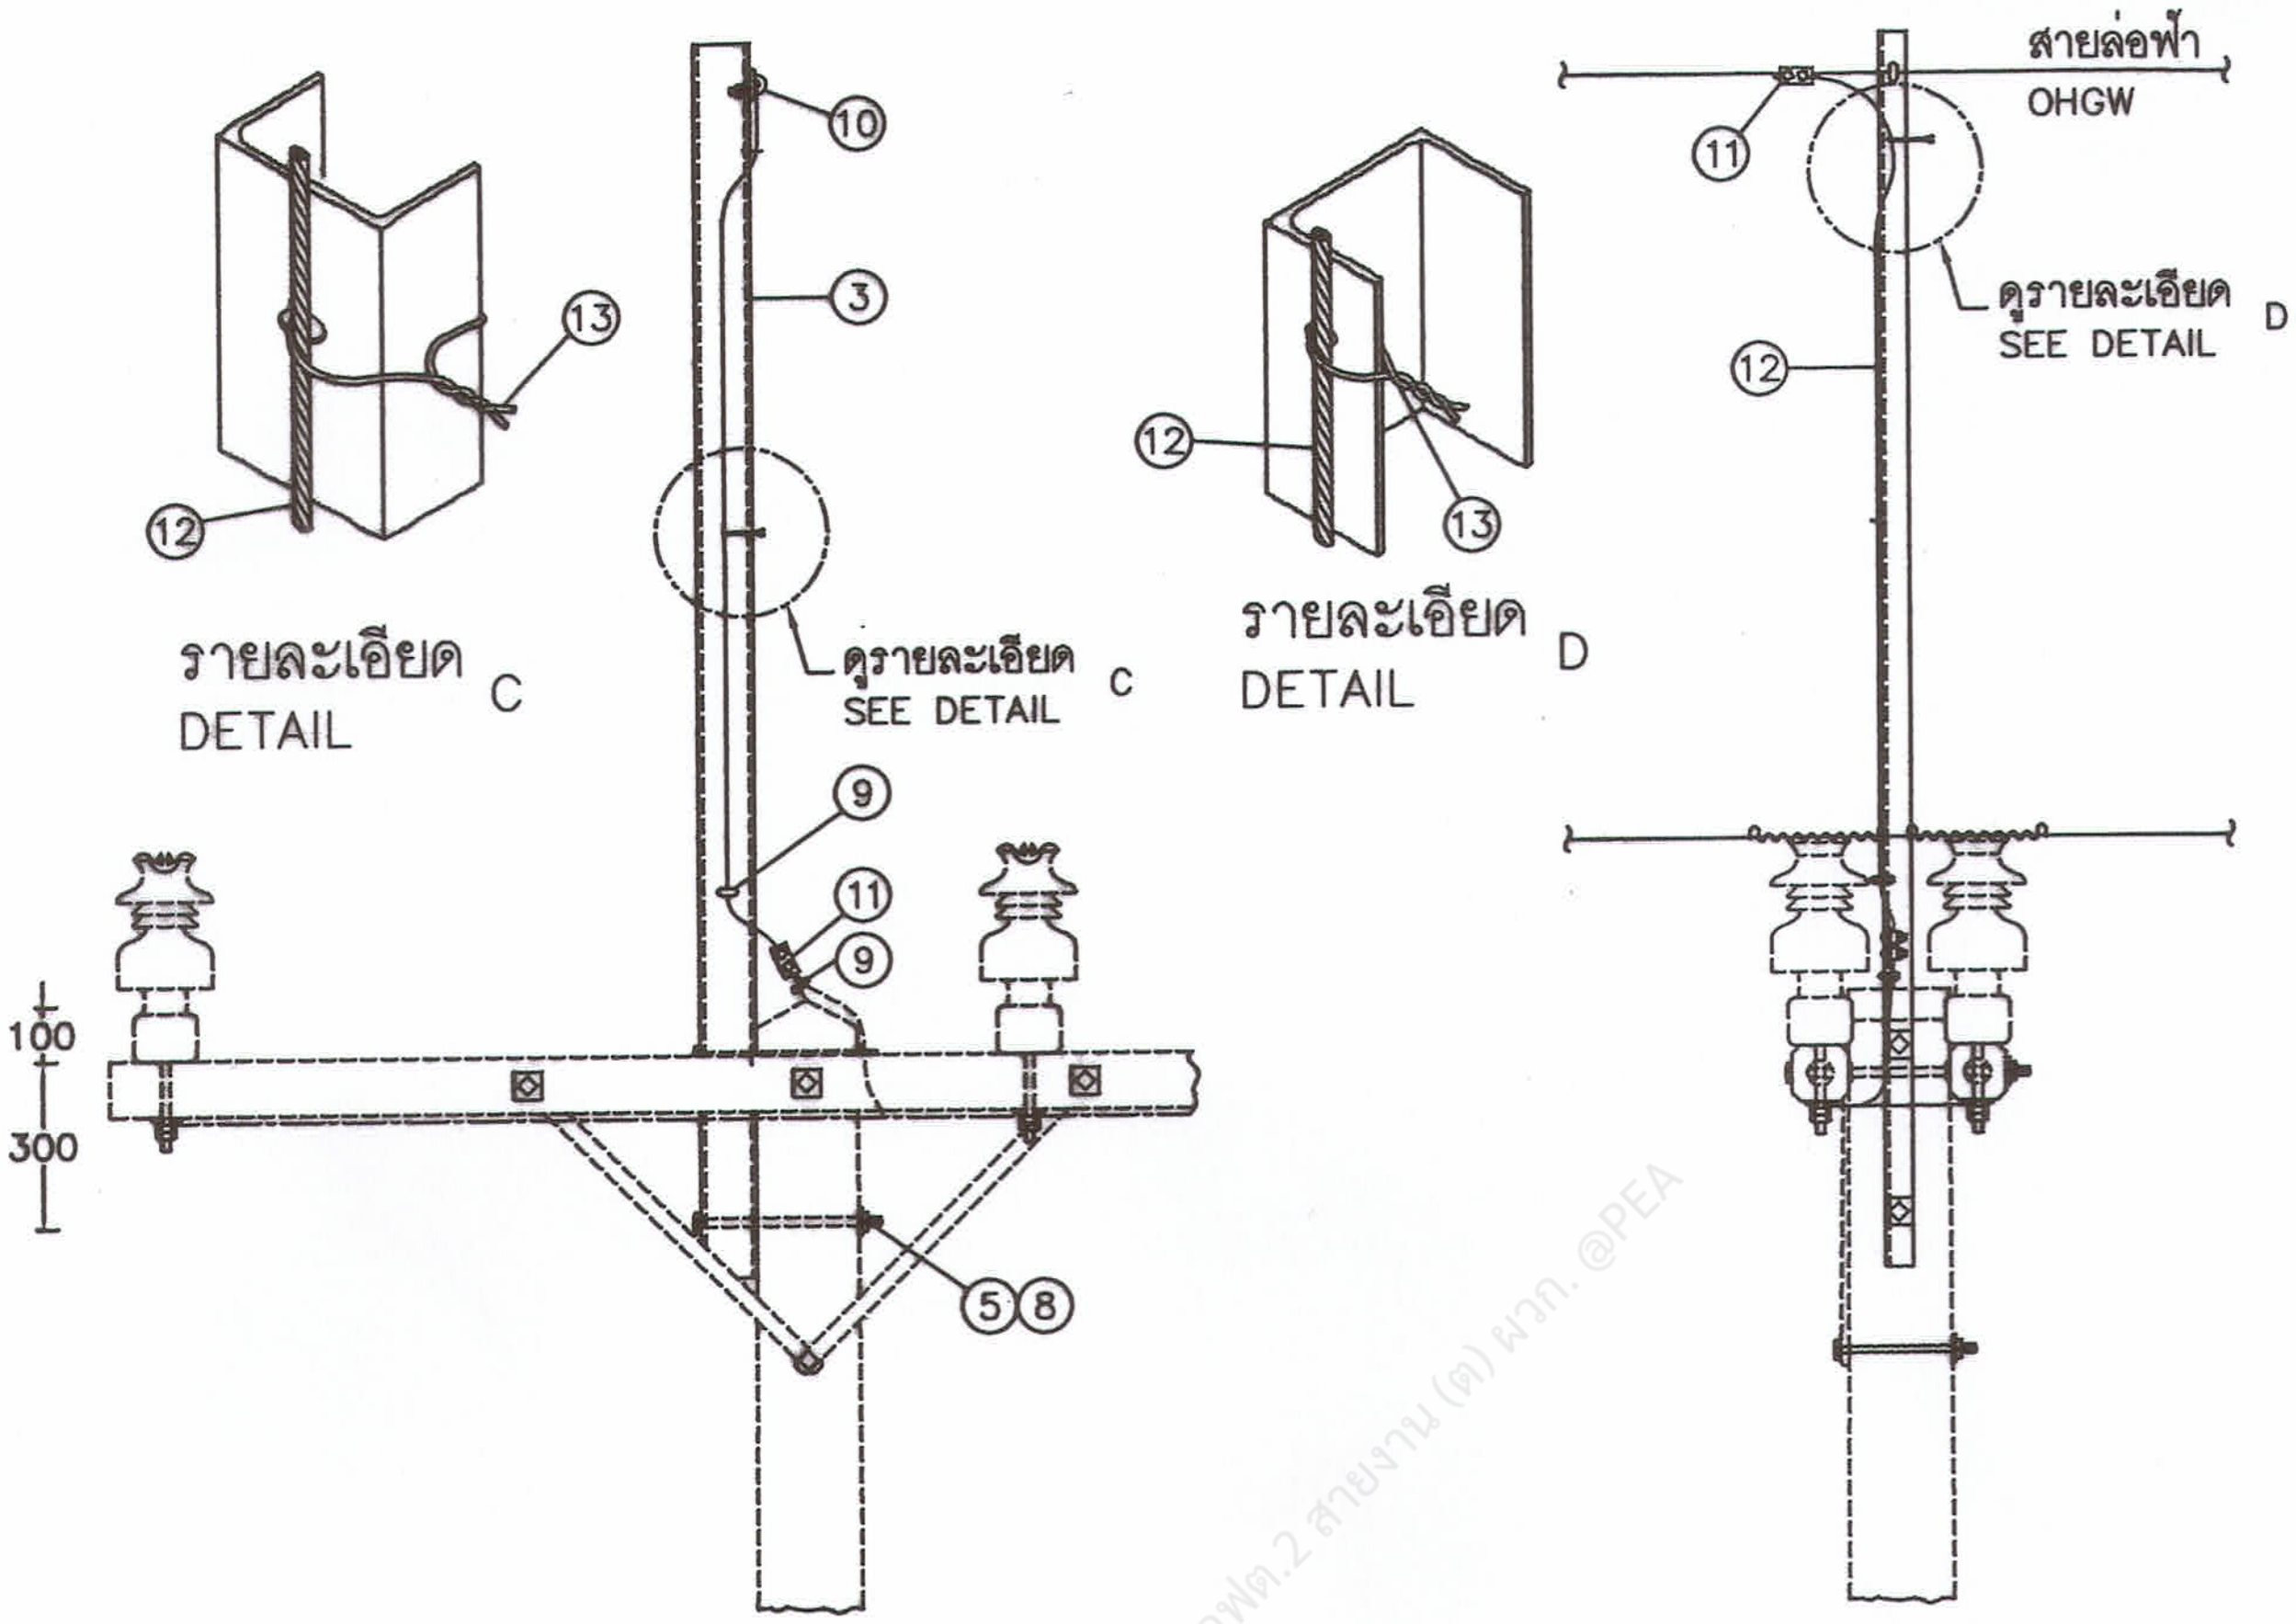

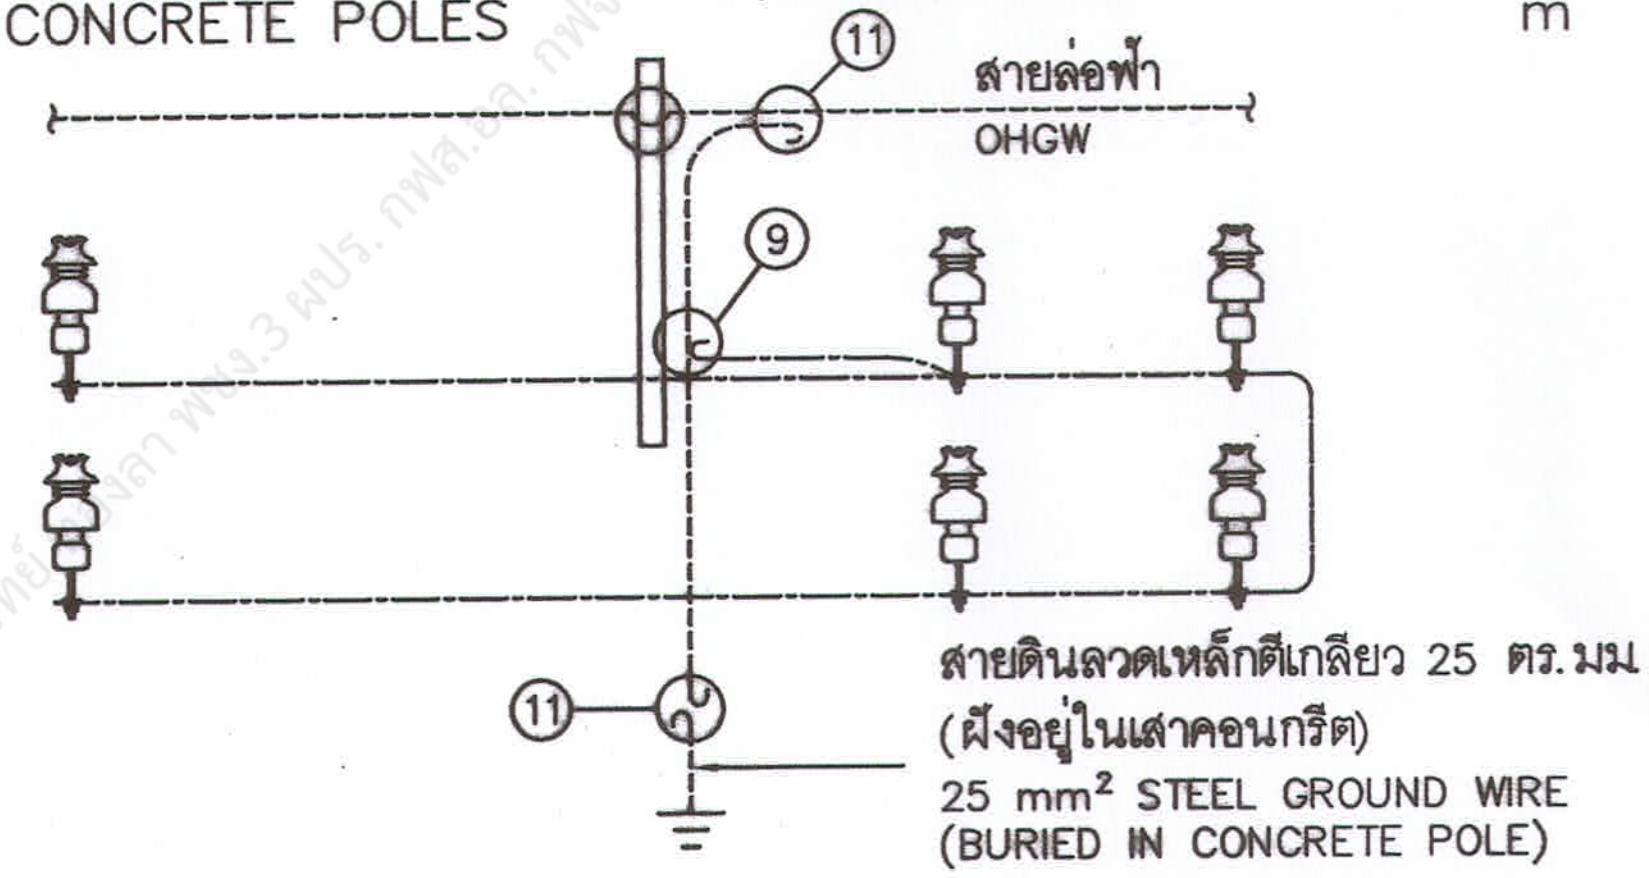

อดิวิทย์ [illegible] พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.ธบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

ไดอะแกรมแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

III สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางโค้ง 5°–30° (แบบที่ 2)

FOR SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30° (TYPE 2)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2–015/50016 ถูกแทนโดยแบบ..............
ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ ผู้สำรวจ.............. วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ หัวหน้าแผนก (แทน) ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ.............. (แทน) 18 พ.ย. 2562 การติดตั้งสายล่อฟ้า สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 62 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION ON 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2–015/62007 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2425 3423

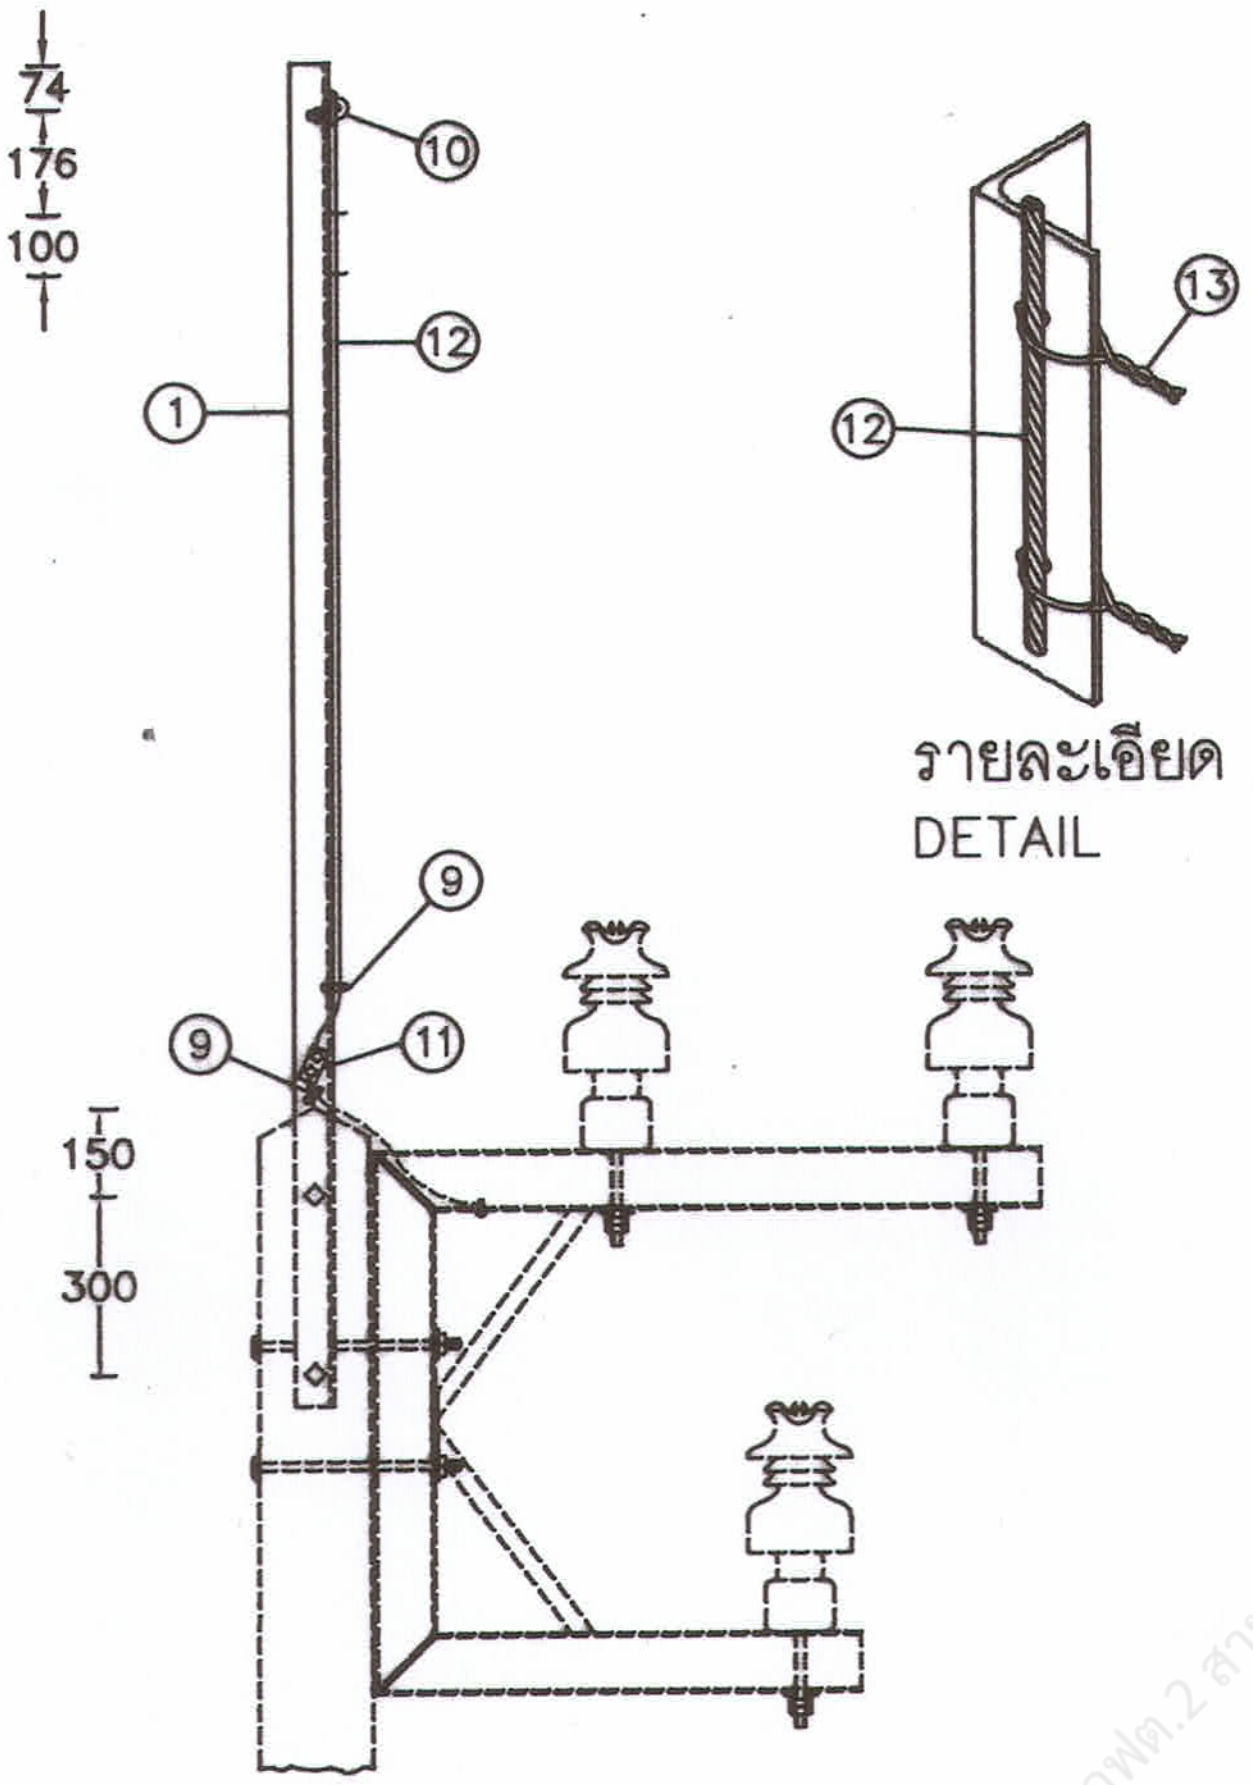

รายละเอียด E
DETAIL

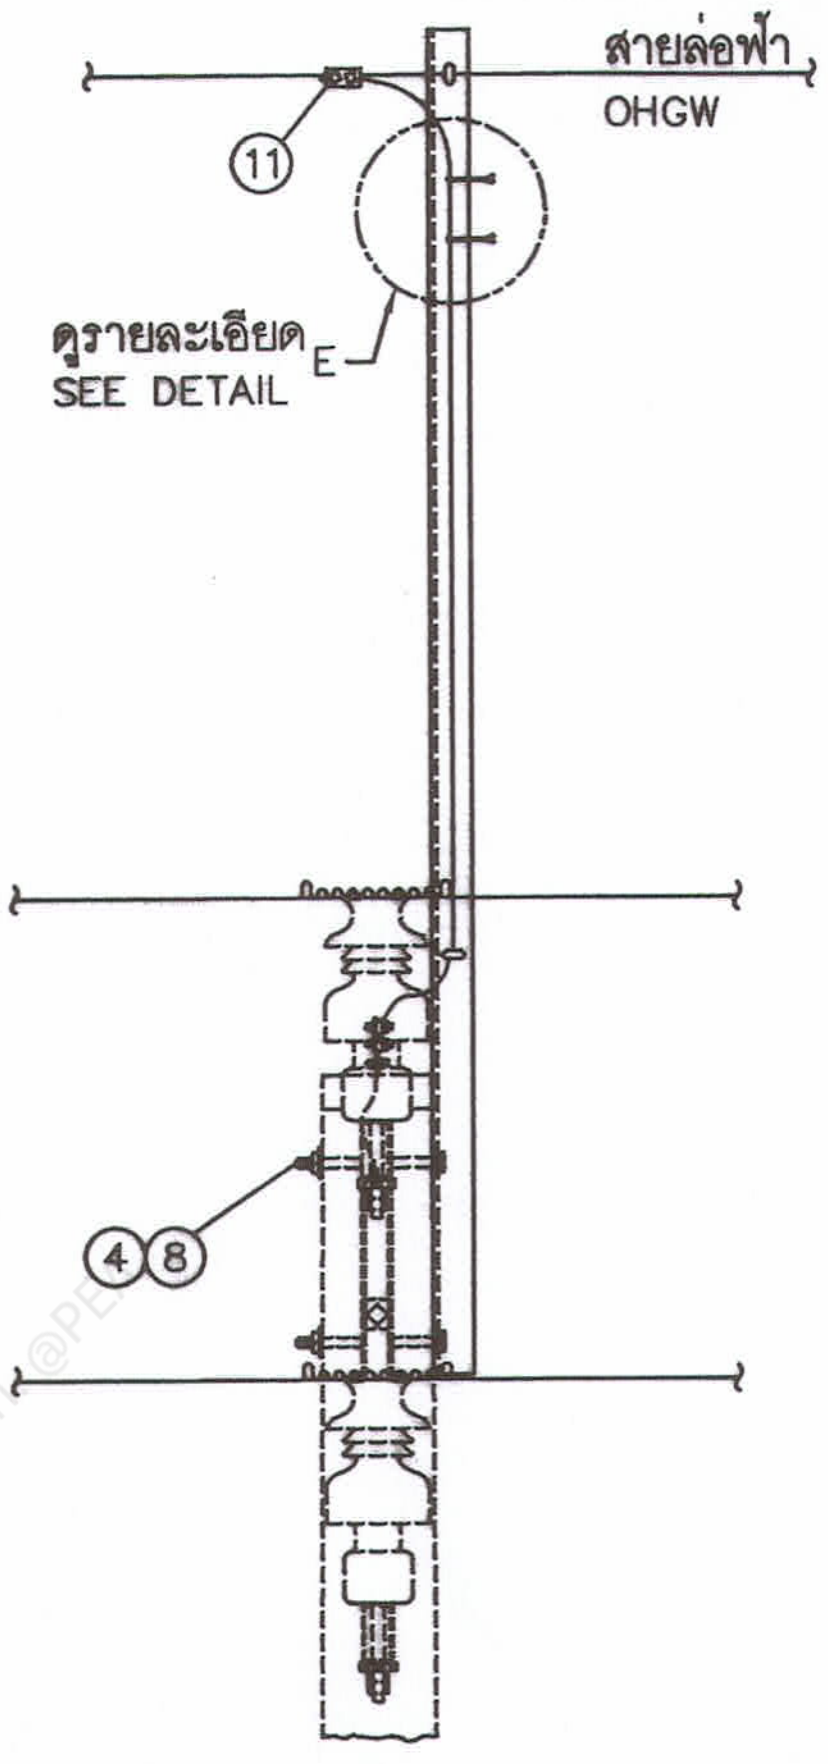

เสาคอนกรีต
CONCRETE POLES

12.00,12.20,14.00,14.30,16.00 ม.
m

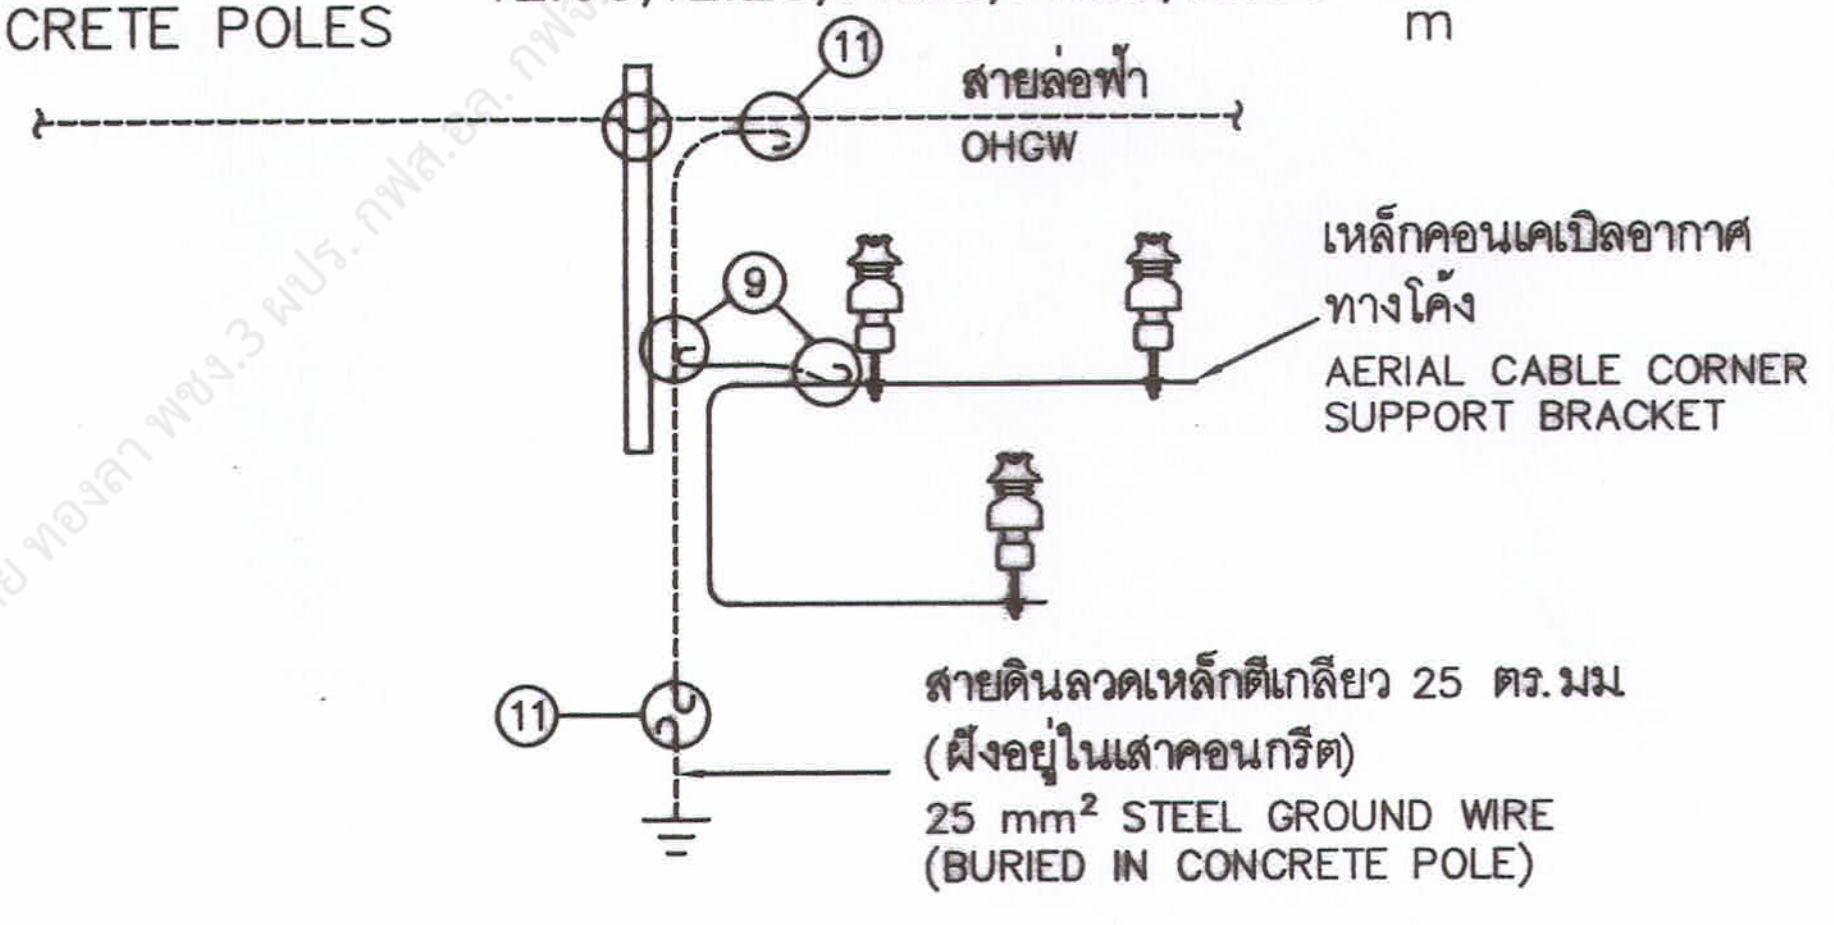
11
สายล่อฟ้า
OHGW
9
เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง
AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET
11
สายดินลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม
(ฝังอยู่ในเสาคอนกรีต)
25 mm² STEEL GROUND WIRE
(BURIED IN CONCRETE POLE)

ไดอะแกรมแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM

IV สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางตรง 0°–5°
FOR TANGENT STRUCTURE 0°–5°

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.ธล. กฟจ.ธน. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวภ @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/50016 ถูกแทนโดยแบบ..............
ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ ผู้สำรวจ.............. วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ หัวหน้าแผนก ... (แทน) ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ.............. (แทน) 28 พ.ย. 2562	เขียนเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 62 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
	การติดตั้งสายล่อฟ้า สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/62007 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2425 3423

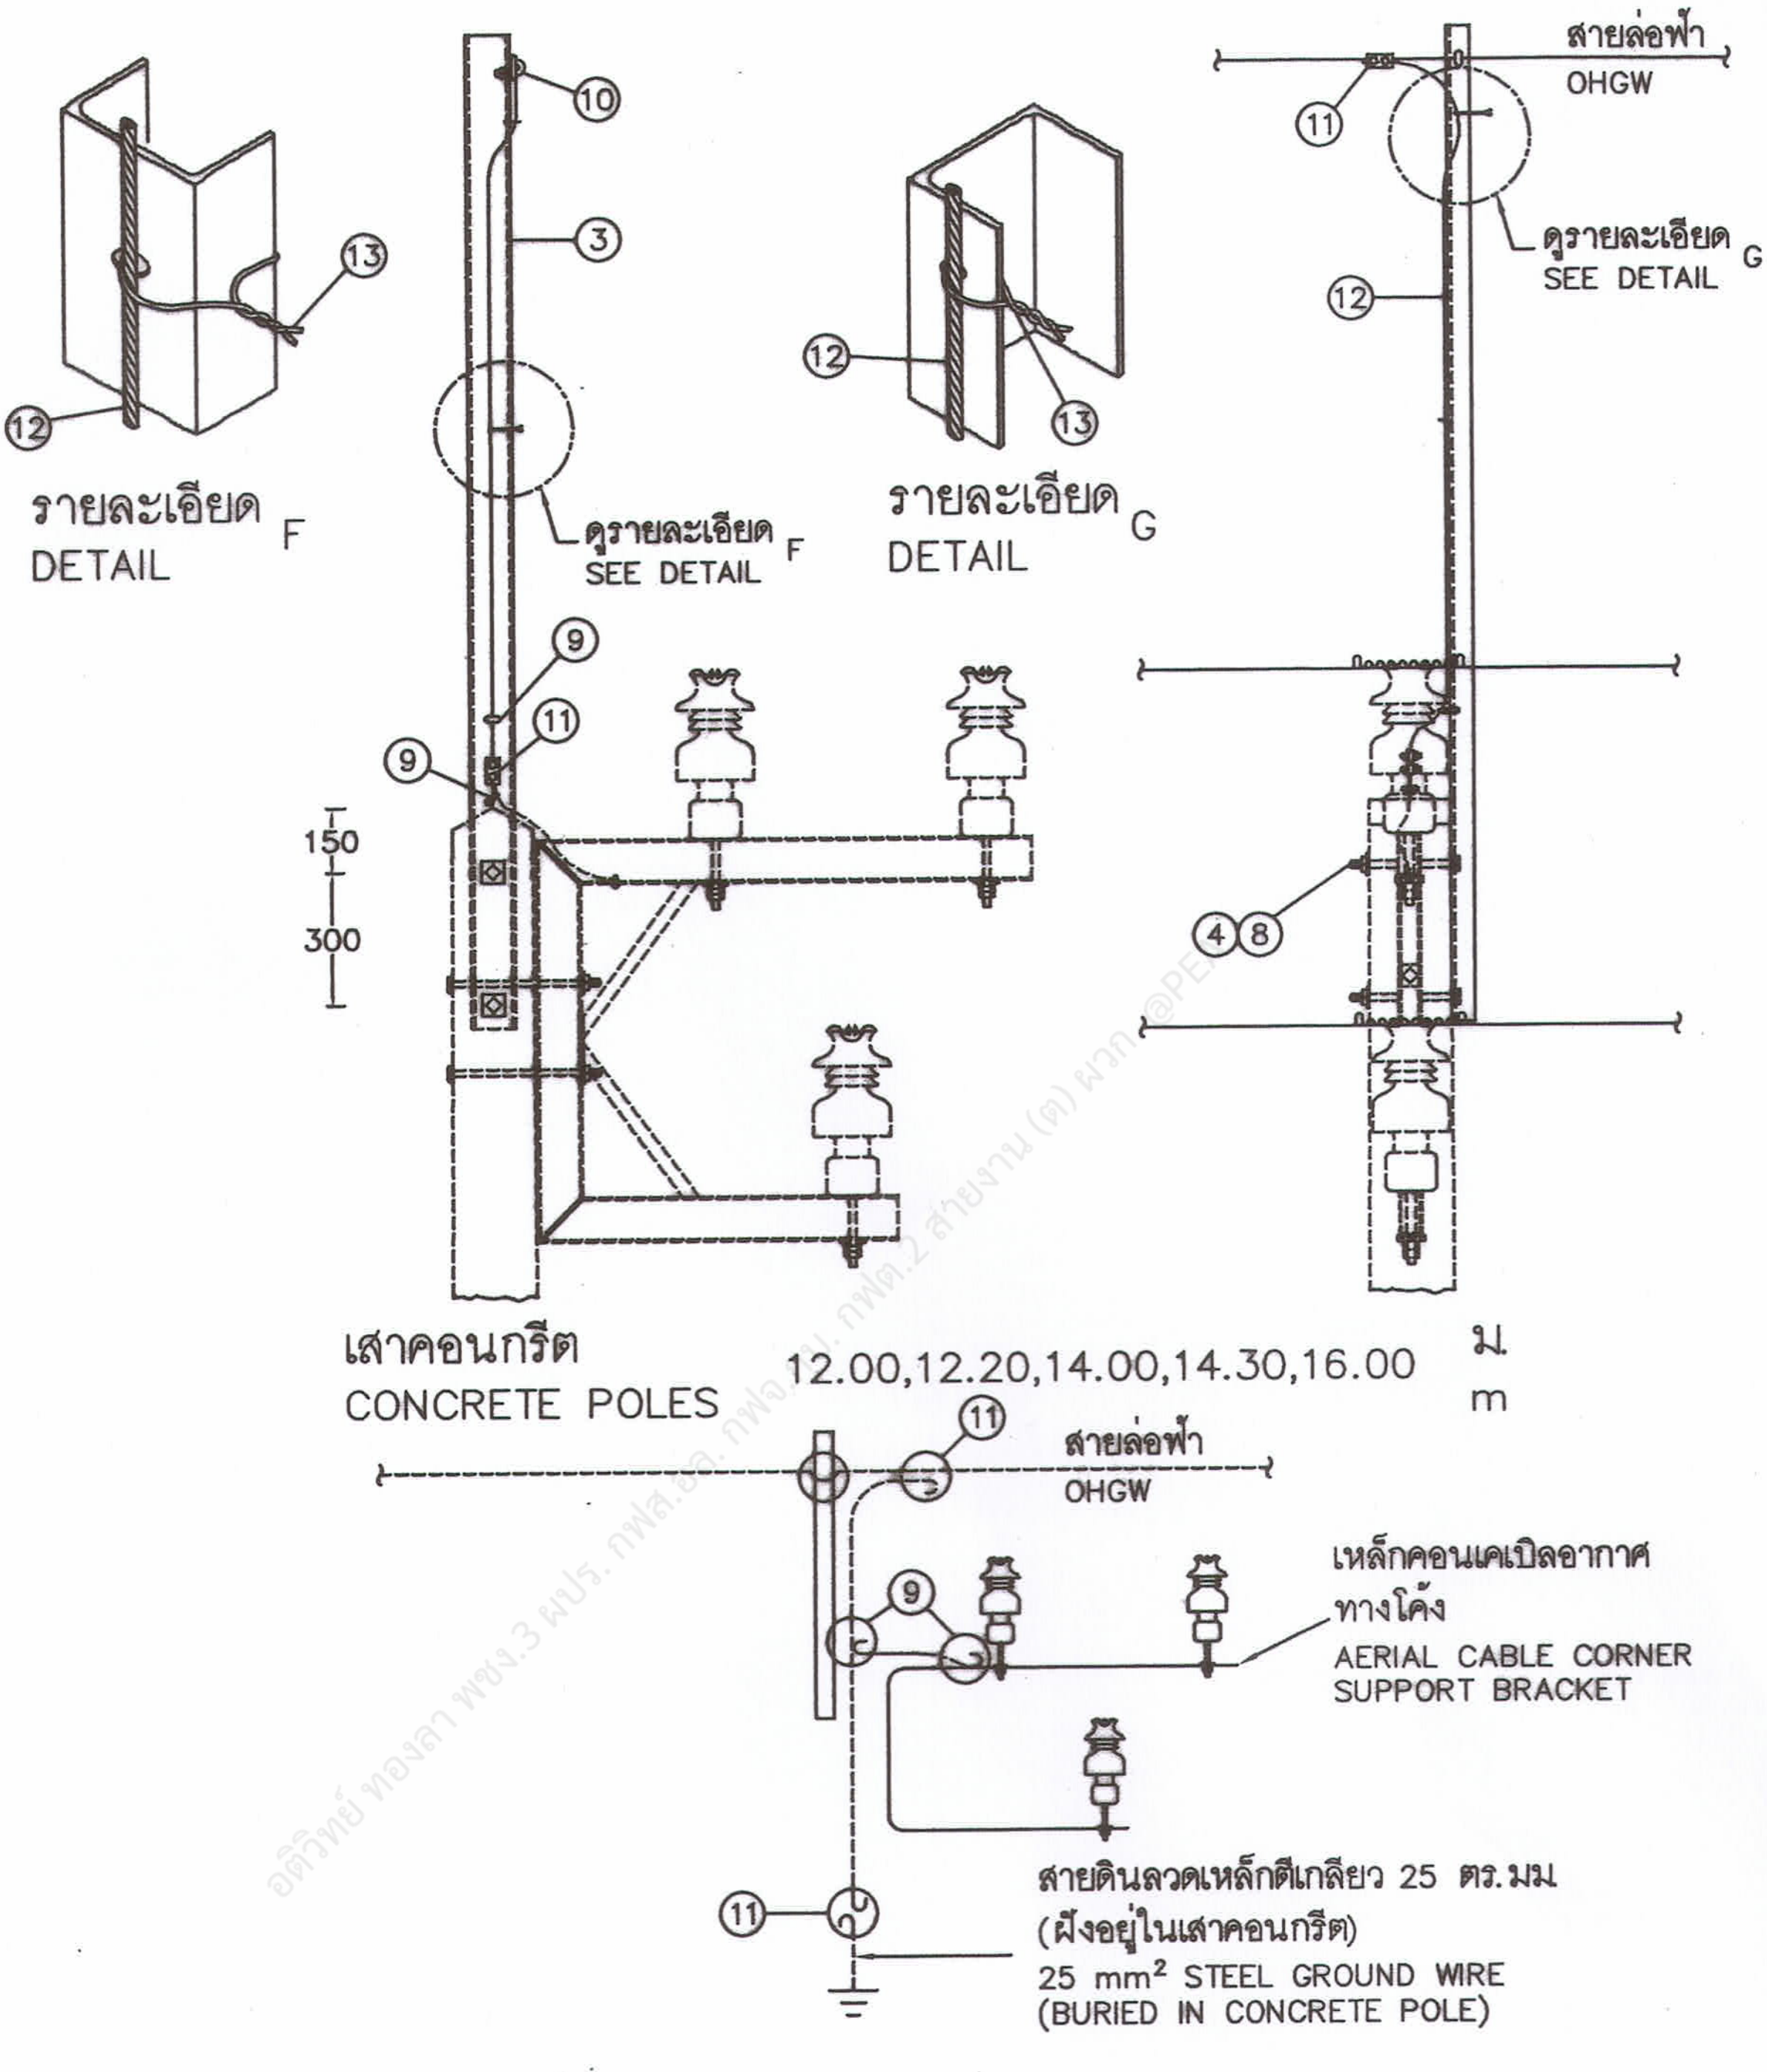

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.ธล. กฟจ.ธน. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวภ @PEA

ไดอะแกรมแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM
V สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางโค้ง 5°–30°
FOR SMALL ANGLE STRUCTURE 5°–30°

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2–015/50016 ถูกแทนโดยแบบ............... เขียนเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 62
ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ ผู้สำรวจ............... วิศวกร ณธรรศ พุทธานุ หัวหน้าแผนก (แทน) ผู้อำนวยการกอง............... ผู้อำนวยการฝ่าย...............	ผู้ว่าการ............... (แทน) 28 พ.ย. 2562 การติดตั้งสายล่อฟ้า สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV	แก้แบบวันที่............... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2–015/62007 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2425 3423

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	V	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ขนาด 65x65x6 มม ยาว 2.25 ม มอก. 1227 ตารางที่ 3 OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, ANGLE STEEL, 65x65x6 m, 2.25 m LONG, TIS 1227 TABLE 3	1	–	–	1	–	1010010003
2	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขนาด 65x65x6 มม ยาว 2.25 ม และ 2.10 ม มอก. 1227 ตารางที่ 3 OVERHEAD GROUND WIRE CORNER BAYONET, ANGLE STEEL, 65x65x6 m, 2.25 m AND 2.10 m LONG, TIS 1227 TABLE 3	–	1	–	–	–	1010010002
3	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2.25 ม มอก. 1227 ตารางที่ 6 OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STEEL, 100x50x5 m, 2.25 m LONG TIS 1227 TABLE 6	–	–	1	–	1	1010000100
4	สลักเกลียว M 16x250 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.00, 12.20, 14.00, 16.00 ม BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.00, 12.20, 14.00, 16.00 m CONCRETE POLE	2	2	–	2	2	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE						1010110204
5	สลักเกลียว M 16x350 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.00, 12.20, 14.00, 16.00 ม BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.00, 12.20, 14.00, 16.00 m CONCRETE POLE	–	–	2	–	–	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE						1010110206
6	สลักเกลียว M 12x35 มม BOLT, MACHINE, M 12x35 mm	–	2	–	–	–	1010110100
7	แหวนสปริง ขนาด 12 มม มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, 12 mm TIS 259	–	2	–	–	–	1010180300
8	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	2	–	2	2	2	1010180100
9	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์โร้ปคลิฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	2	2	2	2	2	1010230000
10	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	1	1	1	1010230205
11	แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม (ดูหมายเหตุ) CLAMP, DOUBLE BOLTS FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm² (SEE NOTE)	2	2	2	2	2	1010230012
12	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm², TIS 404	ม 2 m	ม 2 m	ม 2 m	ม 2 m	ม 2 m	1010100002
13	ลวดอะลูมิเนียมกลม ขนาด ø 4 มม TIE WIRE, Al, ø 4 mm	กก 0.04 kg	กก 0.04 kg	กก 0.04 kg	กก 0.04 kg	กก 0.04 kg	1020200002

หมายเหตุ

กรณีไม่มีแคล้มป์สลัก 2 ตัว สามารถใช้ยูแคล้มป์สลัก 1 ตัว จำนวน 2 ตัว แทนได้

NOTE

IN CASE ABSENCE OF DOUBLE BOLTS CLAMP, TWO UNITS OF SINGLE U-BOLT CLAMP CAN BE USED INSTEAD.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/50016 ถูกแทนโดยแบบ................
ผู้เขียน ณธรรศ พุทธานุ ผู้สำรวจ................ วิศวกร ณเชรษฐ์ พุทธานุ หัวหน้าแผนก (แทน) ผู้อำนวยการกอง................ ผู้อำนวยการฝ่าย................	ผู้ว่าการ................ (แทน) 18 [illegible] 2562 การติดตั้งสายล่อฟ้า สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV	เขียนเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 62 แก้แบบวันที่................ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OVERHEAD GROUND WIRE INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/62007 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น