การประกอบเลขที่ 5693
ASSEMBLY NO. 5693

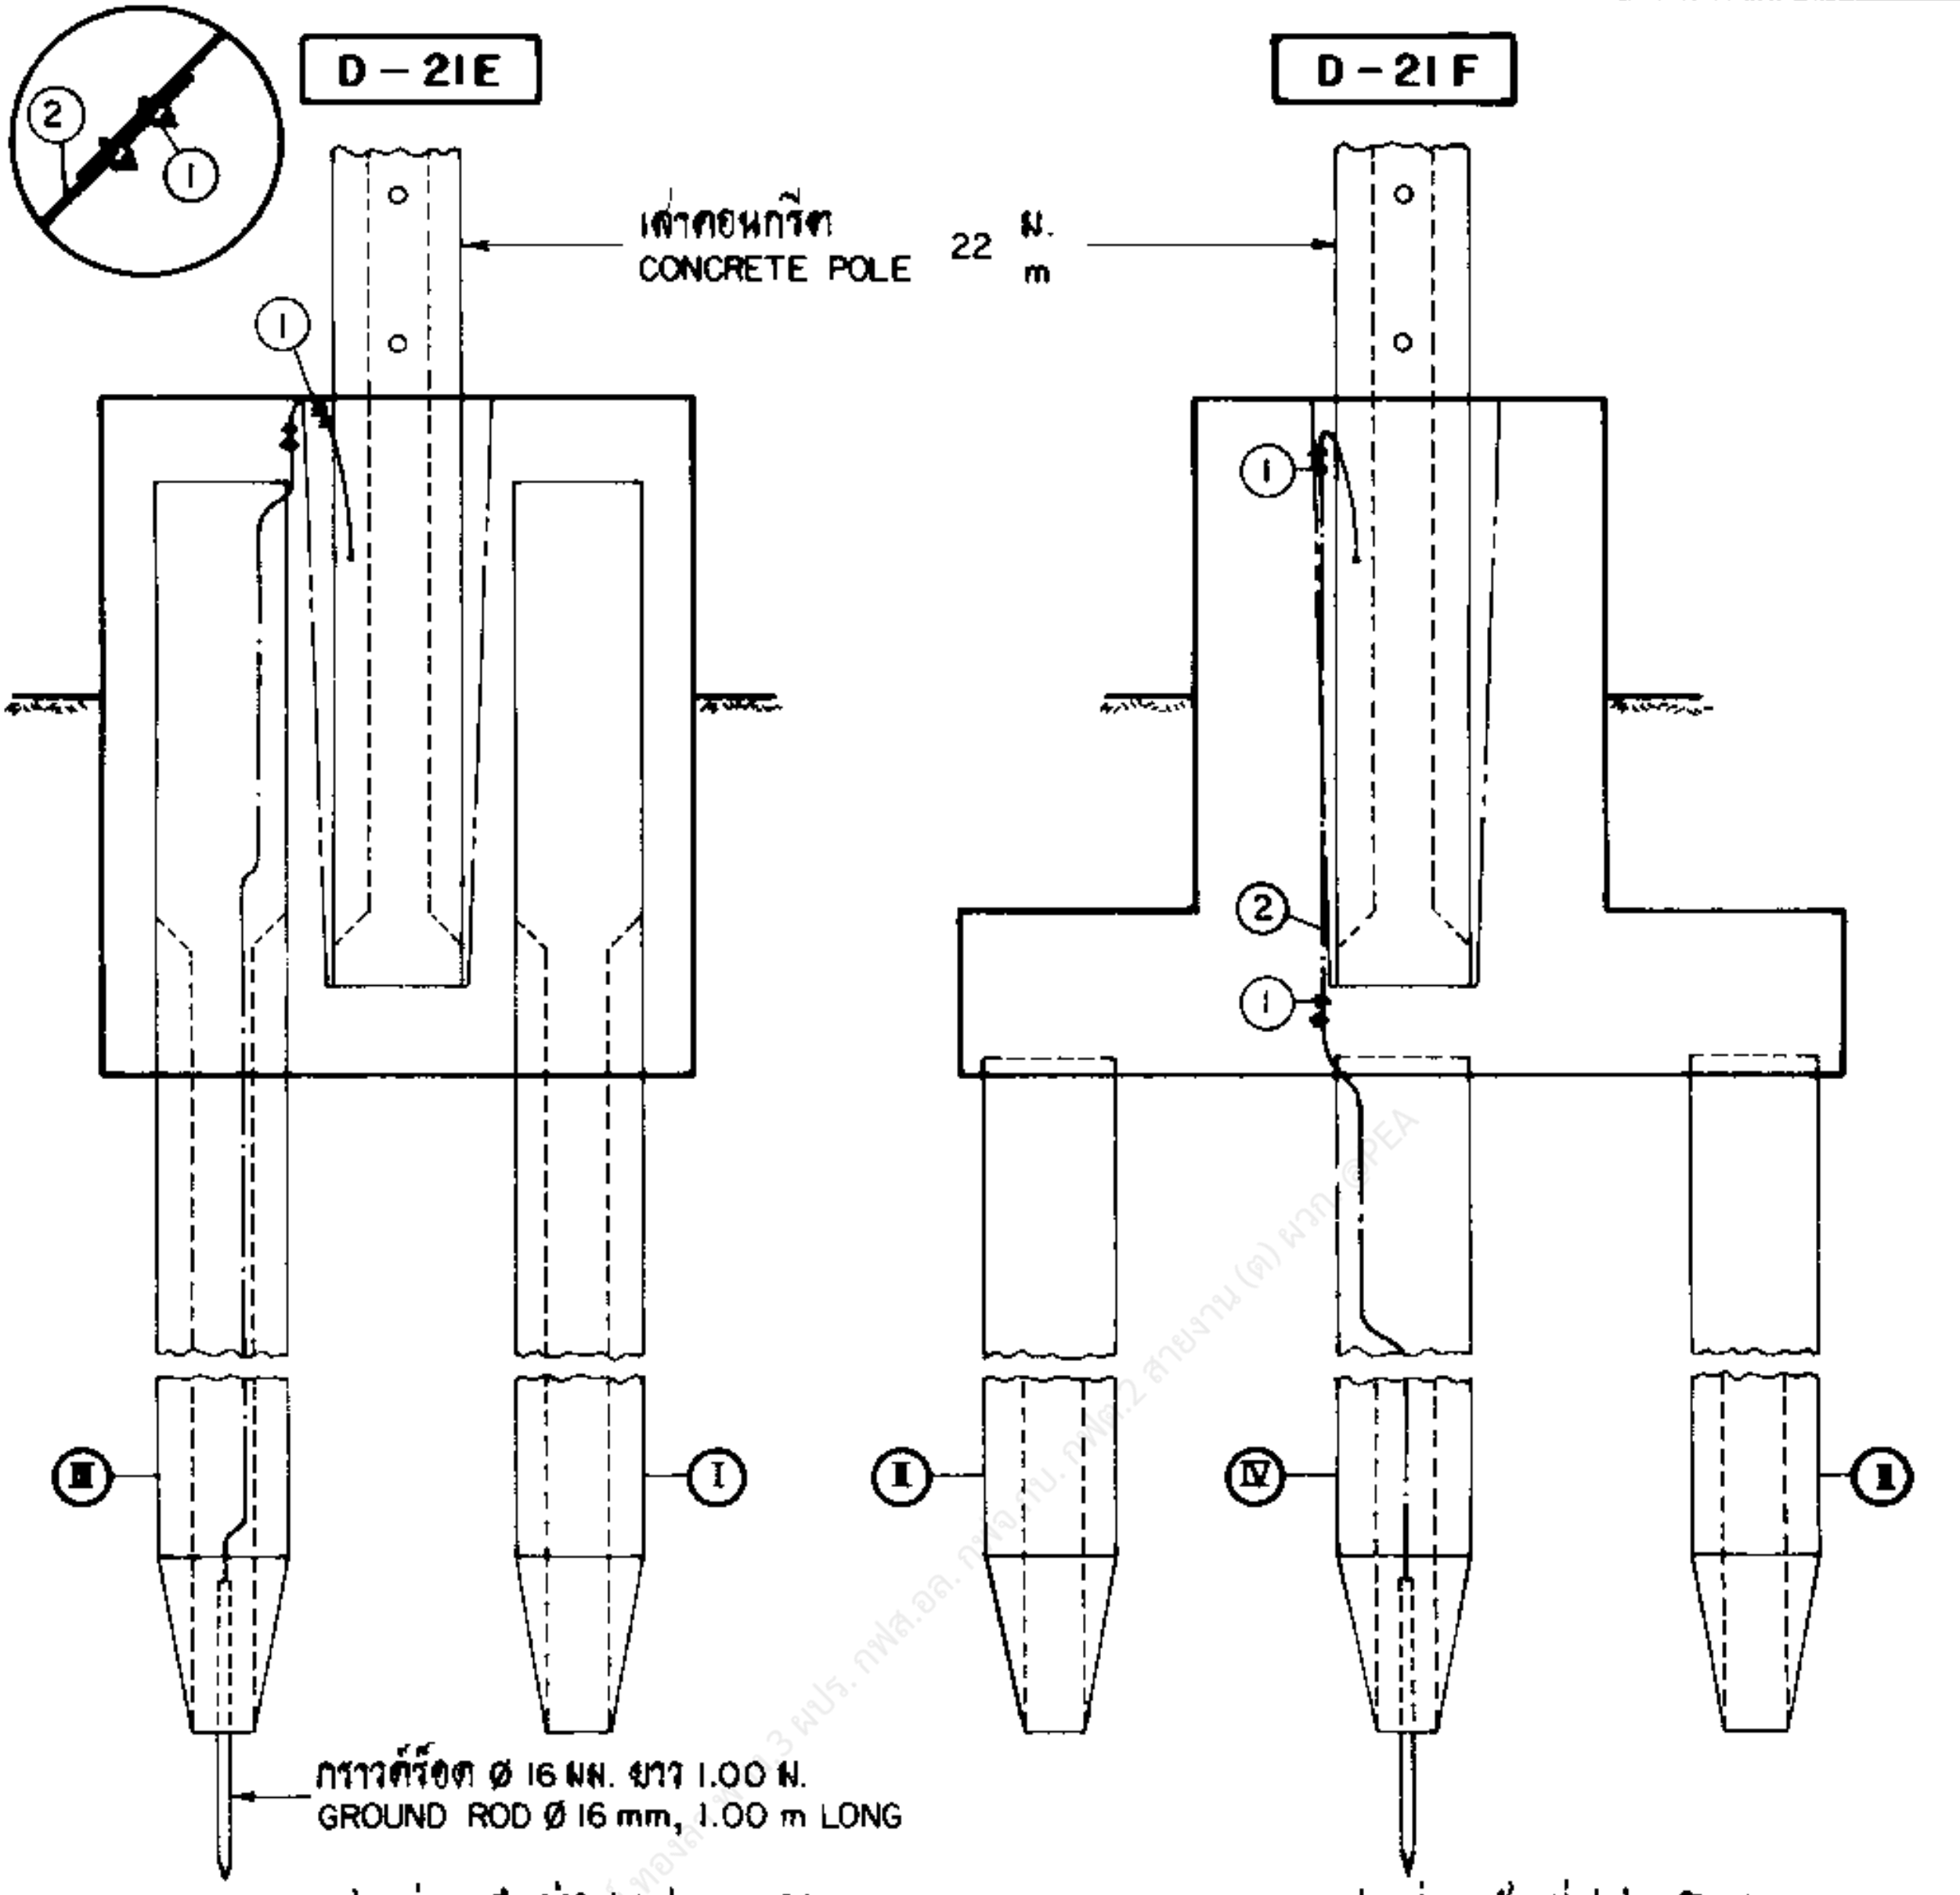
D – 21E
D – 21F
เสาคอนกรีต 22 ม.
CONCRETE POLE 22 m
①
②
I
II
III
IV
กราวด์ร็อด Ø 16 มม. ยาว 1.00 ม.
GROUND ROD Ø 16 mm, 1.00 m LONG

ฐานรากเสาเดี่ยวต้นที่ไม่มีสายยึดโยง
SINGLE POLE FOUNDATION FOR NO GUYING

ฐานรากเสาเดี่ยวต้นที่มีสายยึดโยง
SINGLE POLE FOUNDATING FOR GUYING

I	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด PRESTRESSED CONCRETE PILE	0.44 X 0.44 X 8.50	ม. m	ประเภท CLASS	1
II	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด PRESTRESSED CONCRETE PILE	0.44 X 0.44 X 8.50	ม. m	ประเภท CLASS	2
III	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด PRESTRESSED CONCRETE PILE	0.44 X 0.44 X 8.50	ม. m	ประเภท CLASS	3
IV	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด PRESTRESSED CONCRETE PILE	0.44 X 0.44 X 8.50	ม. m	ประเภท CLASS	4

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ...... ถูกแทนที่โดยแบบ......
ผู้เขียน...... ผู้ตรวจ...... วิศวกร...... หัวหน้าแผนก...... ผู้อำนวยการกอง...... ผู้อำนวยการฝ่าย......	ผู้ว่าการ...... รายละเอียดที่ 21 การต่อลงดิน	เขียนเสร็จวันที่ 4 ส.ค.31 แก้แบบวันที่...... มิติเป็น — มาตราส่วน......
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	DETAIL NO. 21 GROUNDING	แบบเลขที่ SAI-015/31062 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

5

D - 216

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5693**

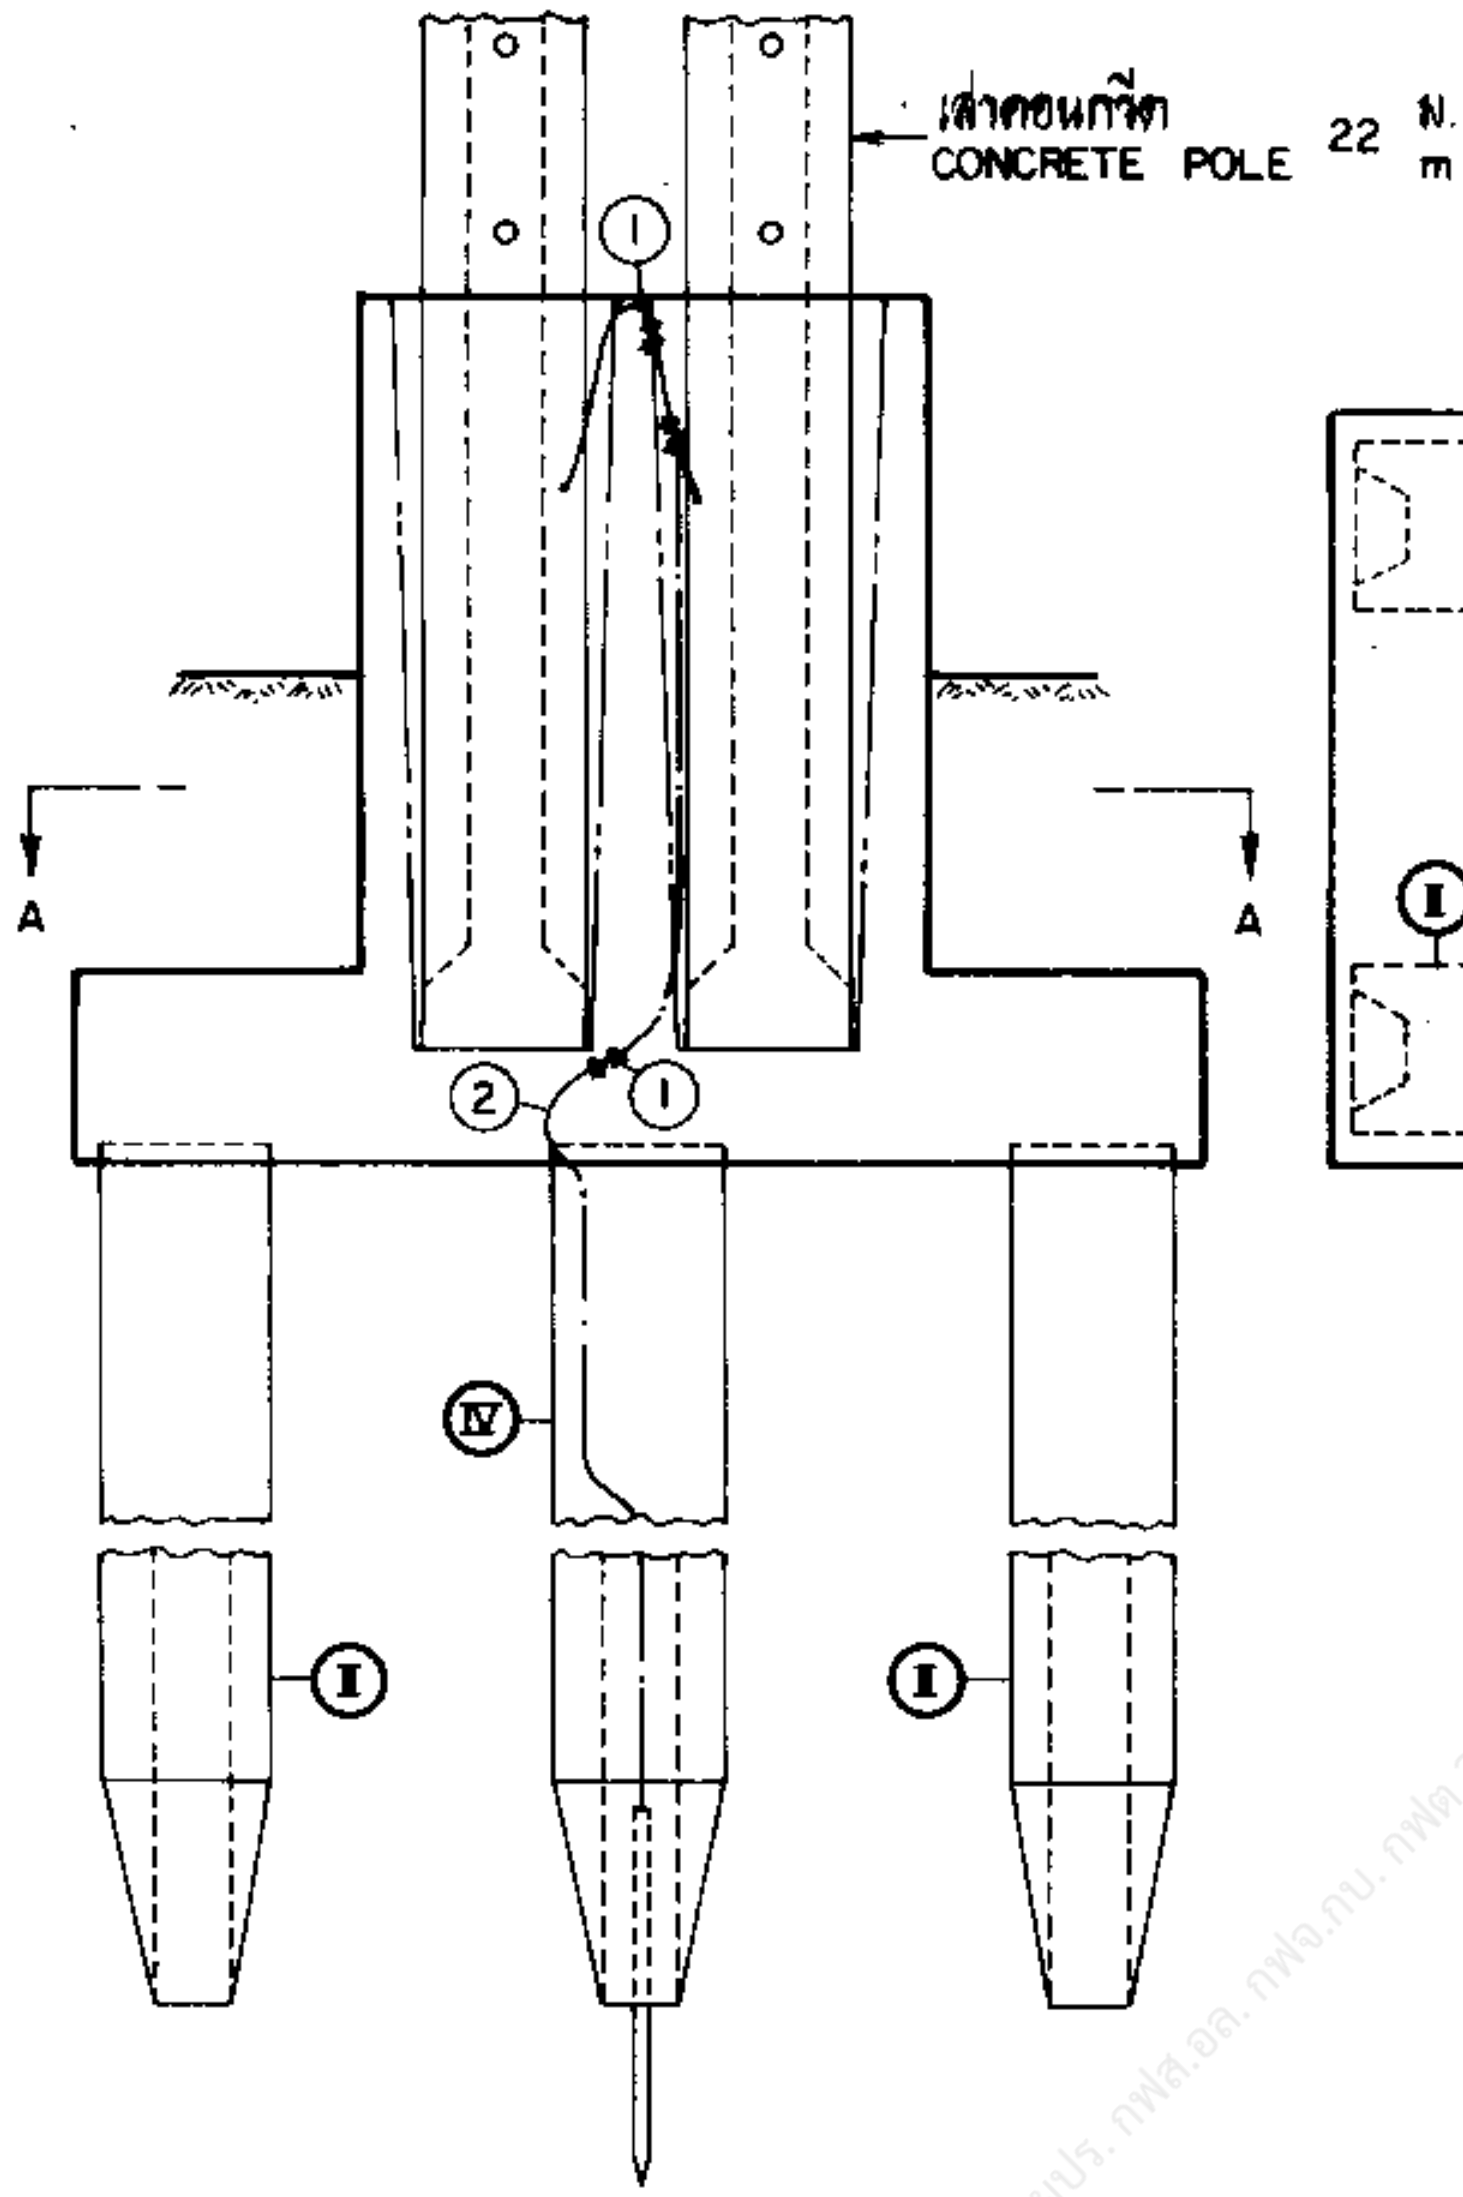

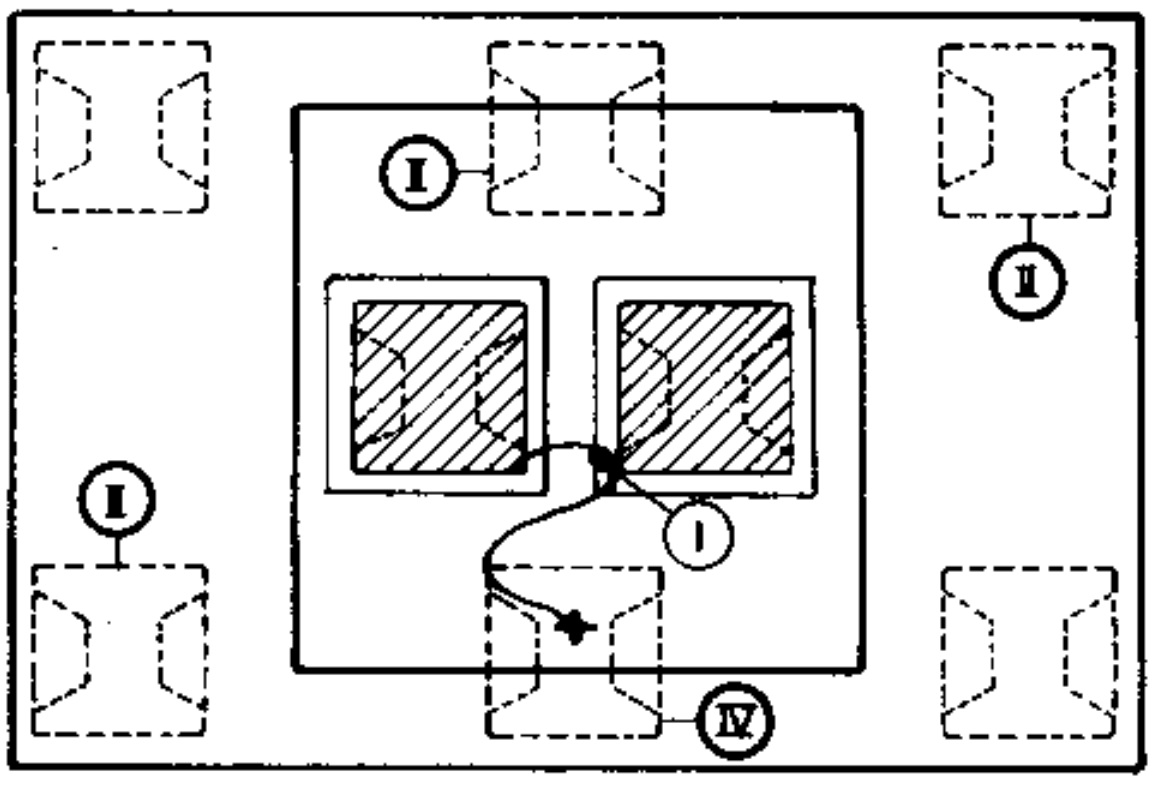

รูปตัด
SECTION A-A

ฐานเสาคู่

ฐานรากเสาคู่
DOUBLE POLE FOUNDATION

อติวิทย์ [illegible] พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D			รหัสพัสดุเลขที่ MAT. NO.
		E	F	G	
1	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โรป คลิ๊พ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	4	4	6	01230000 (0165)
2	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404	1 ม. m	2 ม. m	2 ม. m	01100004 (0163)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

รายละเอียดที่ 21
การต่อลงดิน

DETAIL NO. 21
GROUNDING

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 4 ต.ค. 31
แก้แบบวันที่
พิกัดเป็น —
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SAI-015/31062
แผ่นที่ 2 จากจำนวน 2 แผ่น