การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5691

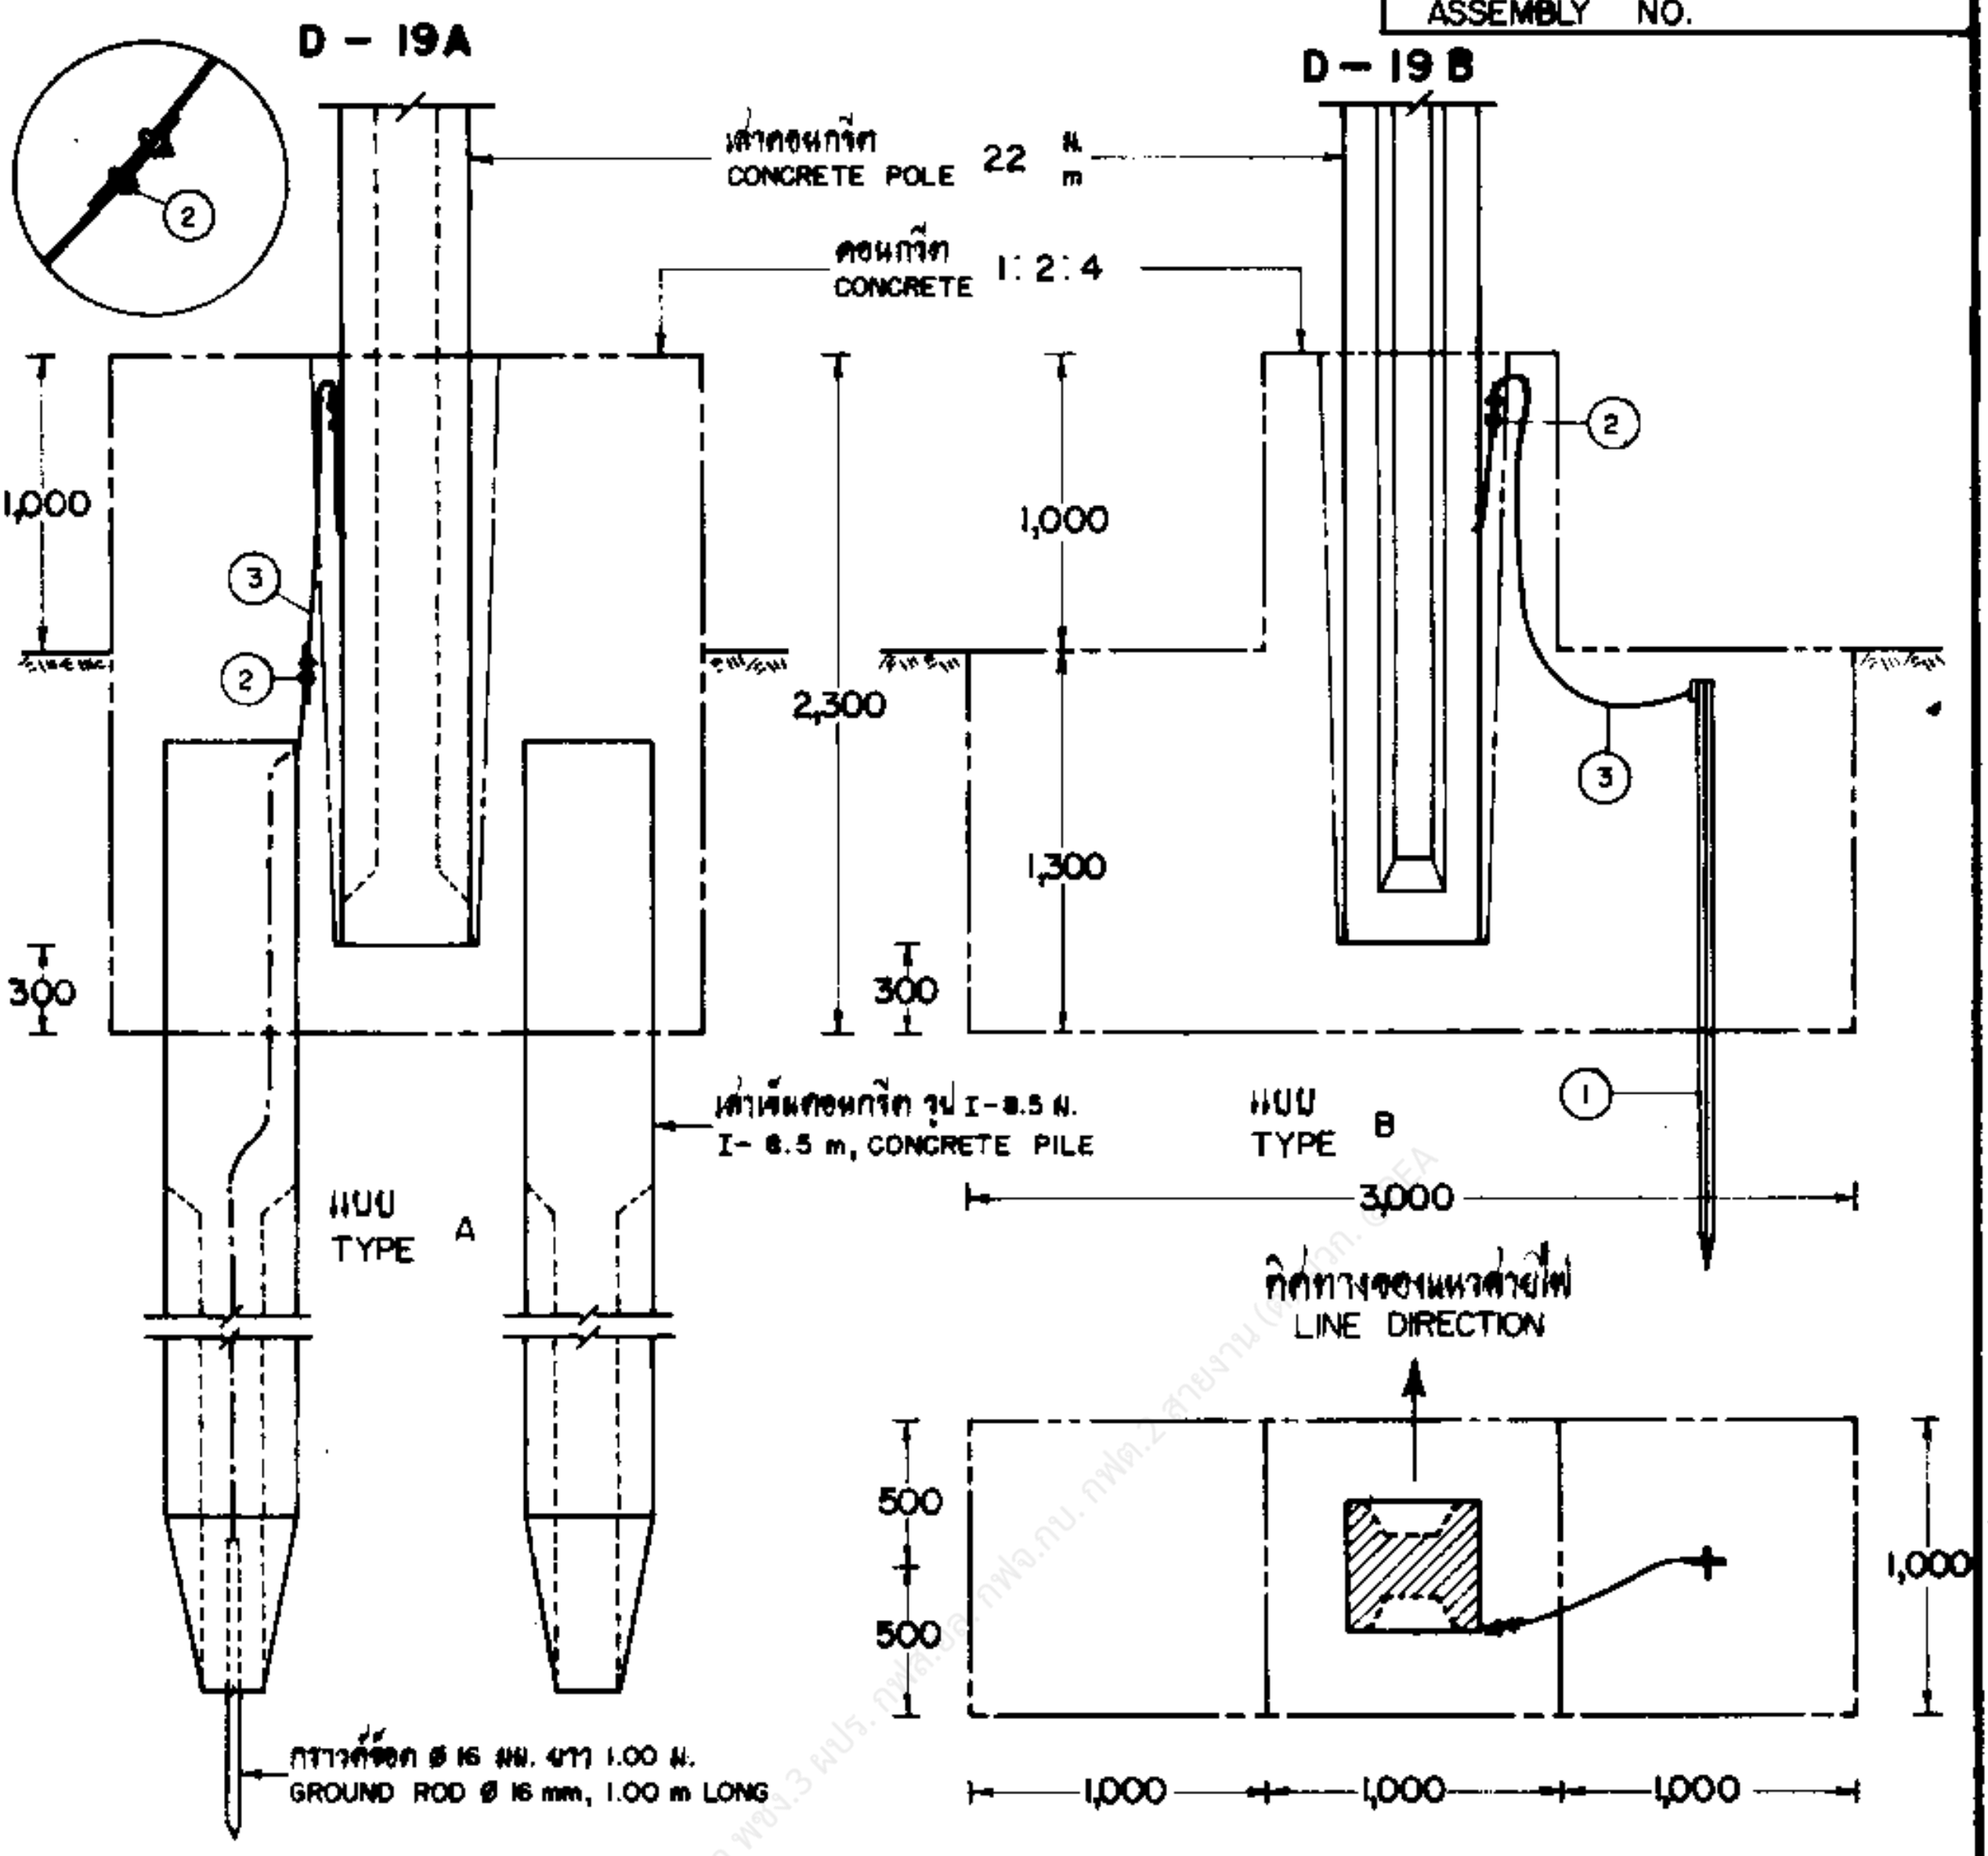

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่<br>ITEM | รายละเอียด<br>DESCRIPTION | จำนวน REQ'D<br>A | <br>B | วัสดุเลขที่<br>MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กราวด์ร็อด 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2,000 มม.<br>ROD, GROUND 60 X 60 X 5 mm, 2,000 mm LONG | – | 1 | 01220002<br>(1228) |
| 2 | ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โรป คลิป)<br>CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 ( WIRE ROPE CLIP ) | 4 | 2 | 01230000<br>(0165) |
| 3 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED 50/7 $mm^2$ TIS 404 | 2 ม. m | 2 ม. m | 01100004<br>(0183) |

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

12 ก.พ. 2524

รายละเอียดที่ 19
การต่อลงดิน

DETAIL NO.19
GROUNDING

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 15 ธ.ค. 23
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 40
แบบเลขที่ SAI-015/23089
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

- 9 ก.พ. 2524

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟฉ.กน. กฟฉ.2 สายงาน (ดภก.) ©PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5691

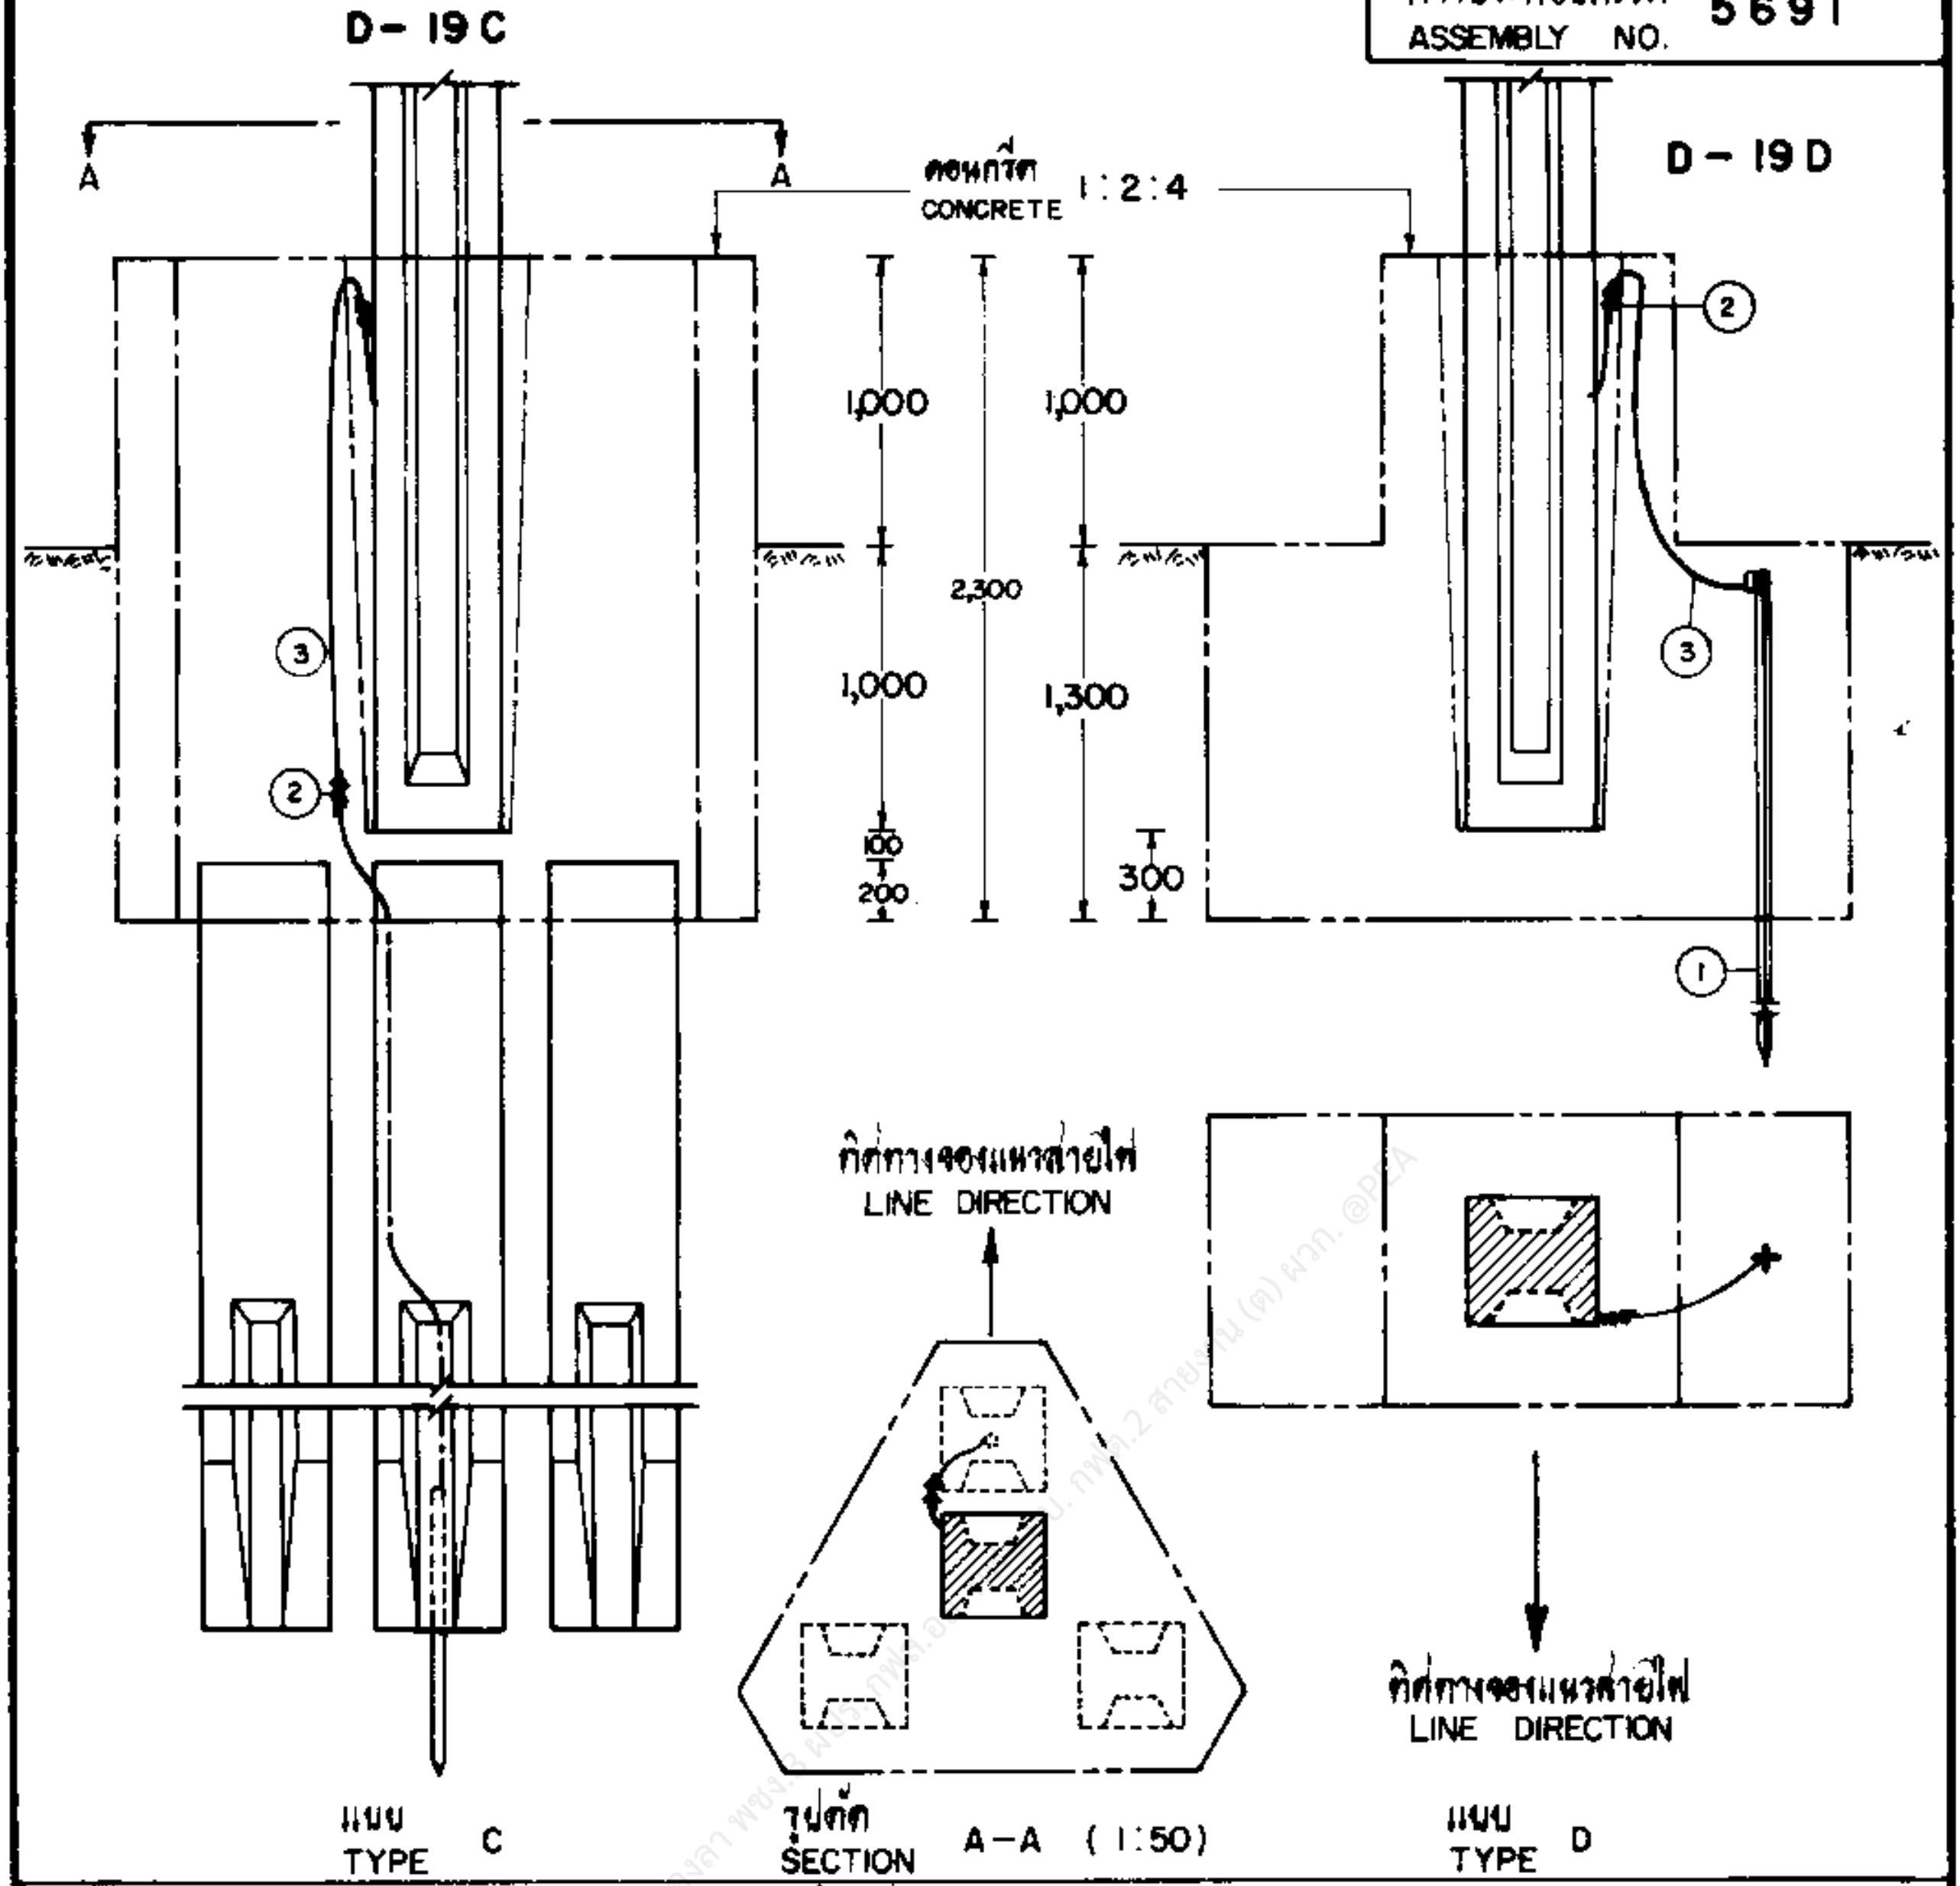

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่<br>ITEM | รายละเอียด<br>DESCRIPTION | จำนวน REQ'D<br>C | <br>D | รหัสพัสดุเลขที่<br>MAT. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กราวด์ร็อด 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2,000 มม.<br>ROD, GROUND 60 X 60 X 5 mm, 2,000 mm LONG | – | 1 | 01220002<br>(1228) |
| 2 | ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โร้ป คลิ๊พ)<br>CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 ( WIRE ROPE CLIP ) | 4 | 2 | 01230000<br>(0165) |
| 3 | ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404<br>WIRE, STEEL STRANDED 50/7 $mm^2$ TIS 404 | 2 ม./m | 2 ม./m | 01100004<br>(0183) |

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค
- 9 ก.พ. 2524

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ
12 ก.พ. 2524

รายละเอียดที่ 19
การต่อลงดิน

DETAIL NO. 19
GROUNDING

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 15 ธ.ค. 23
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 40
แบบเลขที่ SAL-015/23089
แผ่นที่ 2 ของทั้งหมด 2 แผ่น