


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5303

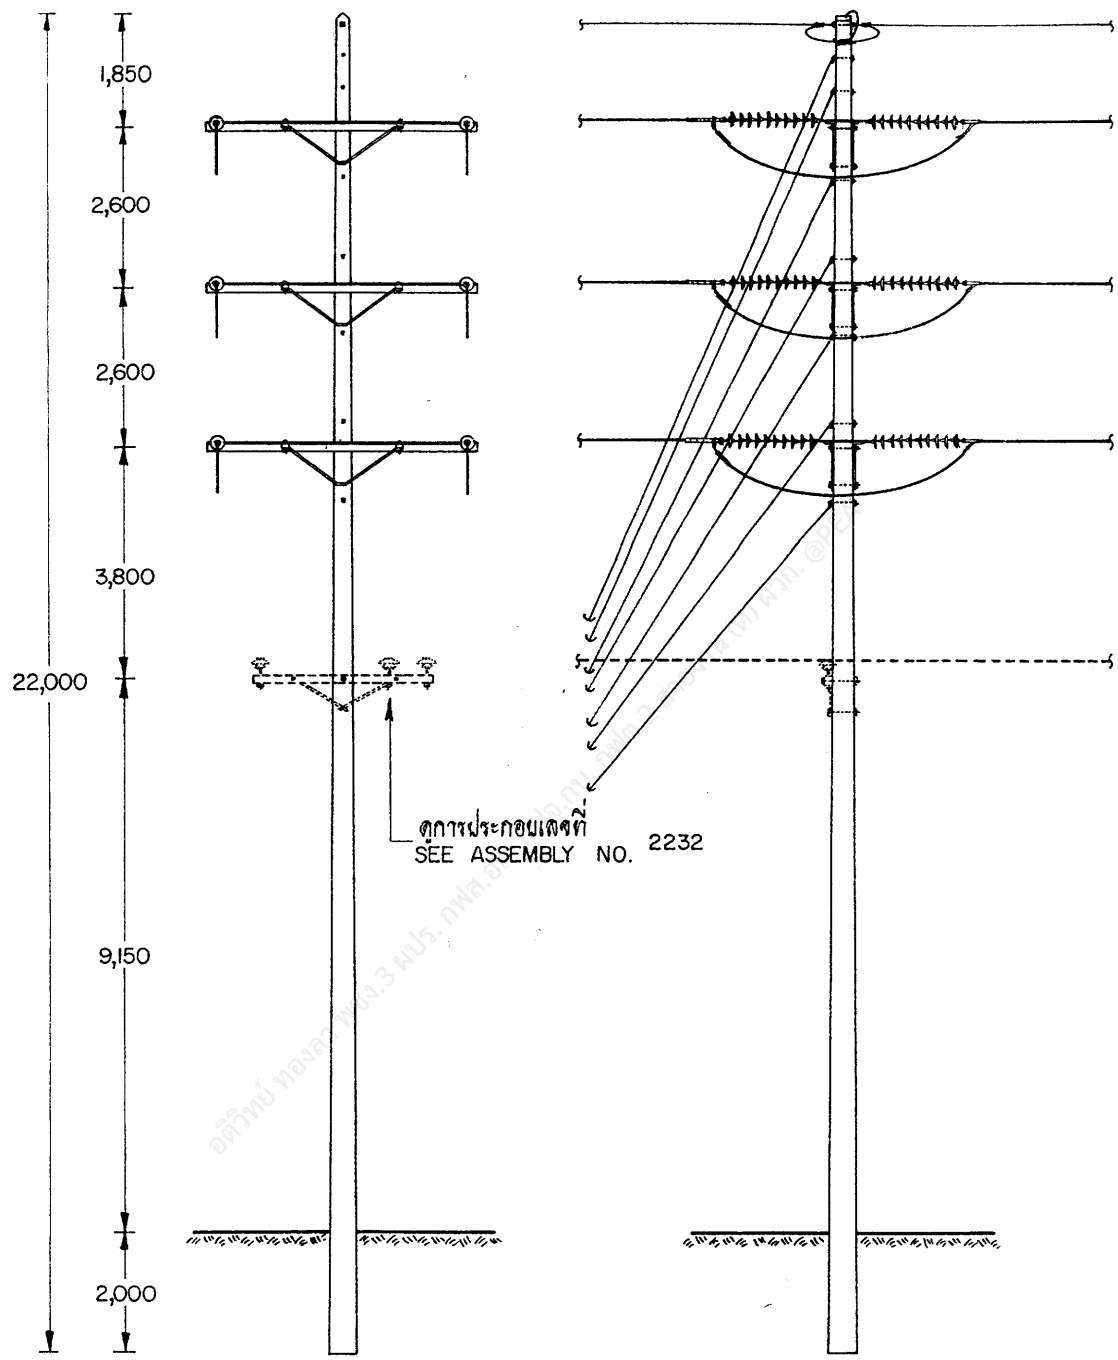


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ชื่อแทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 31 ธ.ค. 30	เขียนเสร็จวันที่ 26 ต.ค. 25 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 125
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว โครงสร้างเข้าปลายสายสองข้าง แบบเสาเดี่ยว แบบ DS - DD - 1	
	115 kV DOUBLE CIRCUIT, SINGLE CONDUCTOR SINGLE POLE, DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE DS - DD - 1	แบบเลขที่ SAI-015/25021 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5303

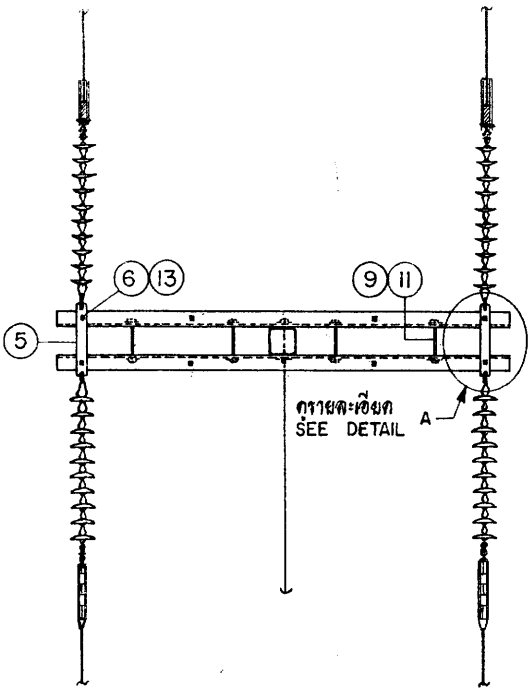


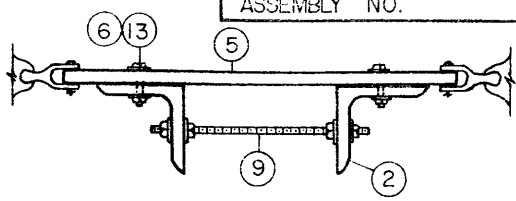

รายละเอียด A
DETAIL A

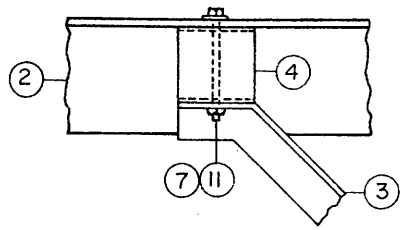

รายละเอียด B
DETAIL B

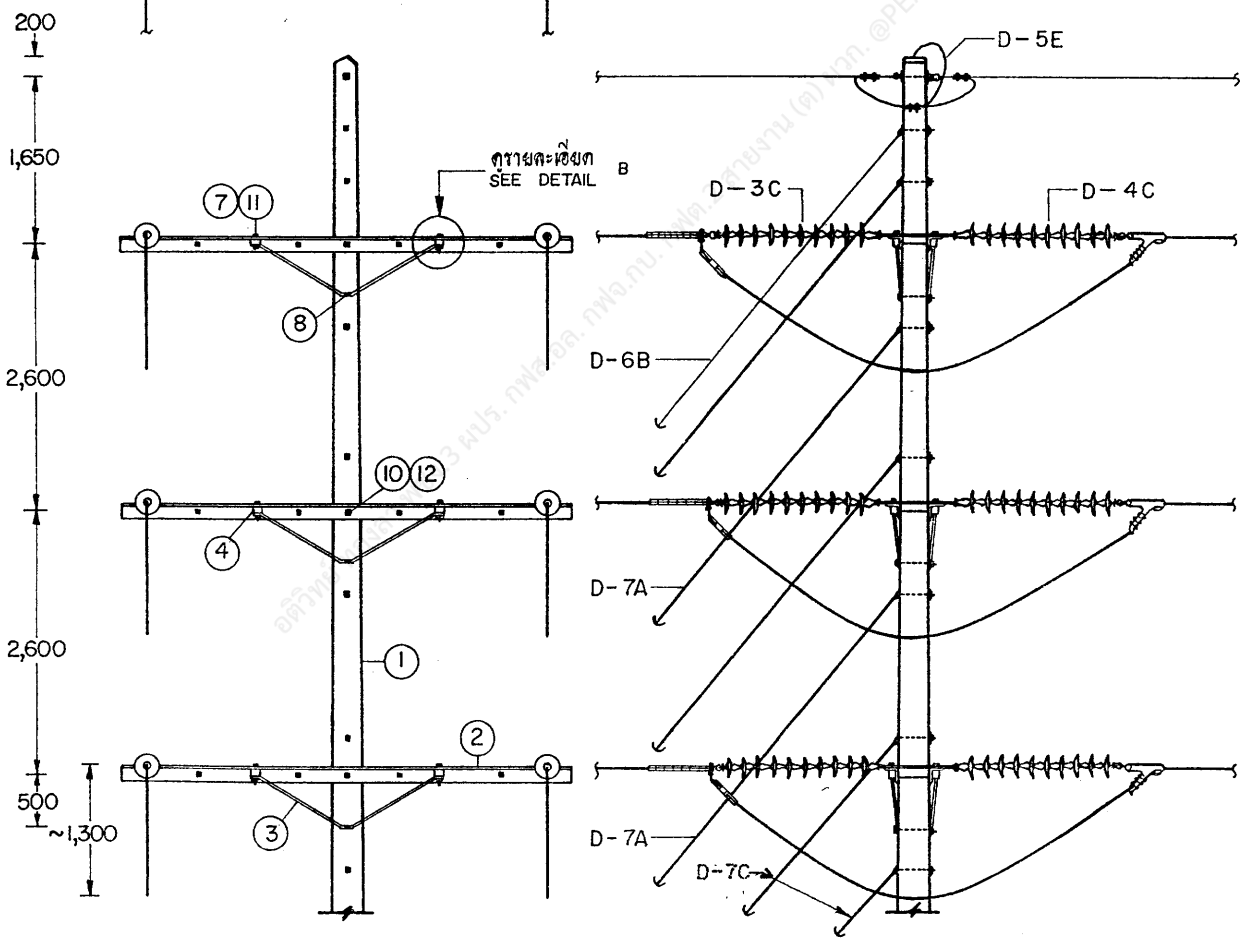

หมายเหตุ ให้จัดระยะหย่อนผ่านของสาย ช่วงต่อระหว่างคอนสาย มีระยะประมาณ 1.30 ม.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 30 พ.ย. 25	เขียนเสร็จวันที่ 26 ต.ค. 25 แก้แบบวันที่ 15 ก.ย. 40 มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 75
ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว โครงสร้างเจ้าปลายสายสองข้าง แบบเสาเดี่ยว แบบ DS - DD - 1	
	115 kV DOUBLE CIRCUIT, SINGLE CONDUCTOR SINGLE POLE, DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE DS - DD - 1	แบบเลขที่ SAI-015/25021 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

23 พ.ย. 25

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5303

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	1	0001001I (0041)
2	คอนสายแบบเหล็กฉาก ขนาด 150 X 100 X 12 มม. ยาว 4.50 ม. CROSSARM, STEEL ANGLE 150 X 100 X 12 mm, 4.50 m LONG	6	00120002 (6001)
3	เหล็กฉากรับคอนสาย 50 X 50 X 6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. BRACE, ANGLE STEEL 50 X 50 X 6 mm, 1,800 mm WIDE 450 mm DROP	6	01200007 (0119)
4	ท่อเหล็ก ขนาด 100 X 50 X 3.2 มม. ยาว 100 มม. ADAPTER, TUBE, RECTANGULAR STEEL, 100 X 50 X 3.2 mm, 100 mm LONG	12	01050200 (6004)
5	เหล็กแผ่นยึดสองปลาย ขนาด 12 X 100 X 760 มม. PLATE, STEEL, DOUBLE ARMING 12 X 100 X 760 mm	6	01030102 (6006)
6	สลักเกลียว M 16 X 75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE, M 16 X 75 mm COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS	12	01110400 (0236)
7	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	12	01110201 (0221)
8	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	3	01110205 (0225)
9	สลักเกลียวตลอด M 16 X 400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16 X 400 mm	12	01120000 (0243)
10	สลักเกลียว M 20 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 20 X 400 mm	3	01110301 (0233)
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS. 258	60	01180100 (0355)
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62 X 62 X 6 mm HOLE Ø 22 mm TIS 258	6	01180101 (0356)
13	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	12	01180301 (0365)

กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 30 พ.ย. 25 115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว โครงสร้างเข้าปลายสายสองช่วง แบบเสาเดี่ยว แบบ DS - DD - 1	เขียนแล้วเมื่อ 26 ต.ค. 25 แก้แบบครั้งที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV DOUBLE CIRCUIT, SINGLE CONDUCTOR SINGLE POLE, DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE DS - DD - 1	แบบเลขที่ SAI-015/25021 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5303

	รายละเอียด DETAIL			
	D-3C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	6	
	D-4C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	6	
	D-5E	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
	D-6B	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 50 mm^2 GUY ASSEMBLY	1	
	D-7A	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm^2 GUY ASSEMBLY	4	
	D-7C	การประกอบสายยึดโยงลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm^2 GUY ASSEMBLY	2	
	D-9B	สมอบกคอนกรีต ตามแบบเลขที่ IBI-015/240027 (การประกอบเลขที่ 5652) CONCRETE ANCHOR ACCORDING TO DWG. NO. IBI-015/240027 (ASSEMBLY NO. 5652)	1	
*	D-10A	ฐานรากเสา ตามแบบเลขที่ IBI-015/240025 (การประกอบเลขที่ 5668) POLE FOUNDATION ACCORDING TO DWG. NO. IBI-015/240025 (ASSEMBLY NO. 5668)	1	

* ฐานรากเสา คอร. 22 ม. แบบเสาเดี่ยว ใช้ในกรณีทางโค้งที่มีสายยึดโยง รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบเลขที่ IBI-017/240011 (การประกอบเลขที่ 5908)

หมายเหตุ

โครงสร้างตามแบบนี้ ใช้สำหรับการพาดสายสองวงจรบนเสาต้นเดียวกัน เพื่อเข้าปลดสายสายแล้ว SLACK SPAN เข้าในช่วงถัดไป และยังใช้เป็นโครงสร้างที่เสาต้นทางโค้ง โดยตัดรายการชุดสายยึดโยง ทั้งนี้ข้อกำหนดการใช้งาน ต้องพิจารณาเฉพาะ เป็นแห่งๆไป

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ผู้เรียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ 30 พ.ย. 25 115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าเดี่ยว โครงสร้างเข้าปลดสายสายสองวง แบบเสาเดี่ยว แบบ DS - DD - I 115 kV DOUBLE CIRCUIT, SINGLE CONDUCTOR SINGLE POLE, DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE DS - DD - I	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 26 ต.ค. 25 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน แบบเลขที่ SAI-015/25021 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น