
การประกอบเลขที่ 3109
ASSEMBLY NO.

ขนาดต่างๆ ของสายอะลูมิเนียมเปลือย
SIZE OF ALL ALUMINIUM CONDUCTORS

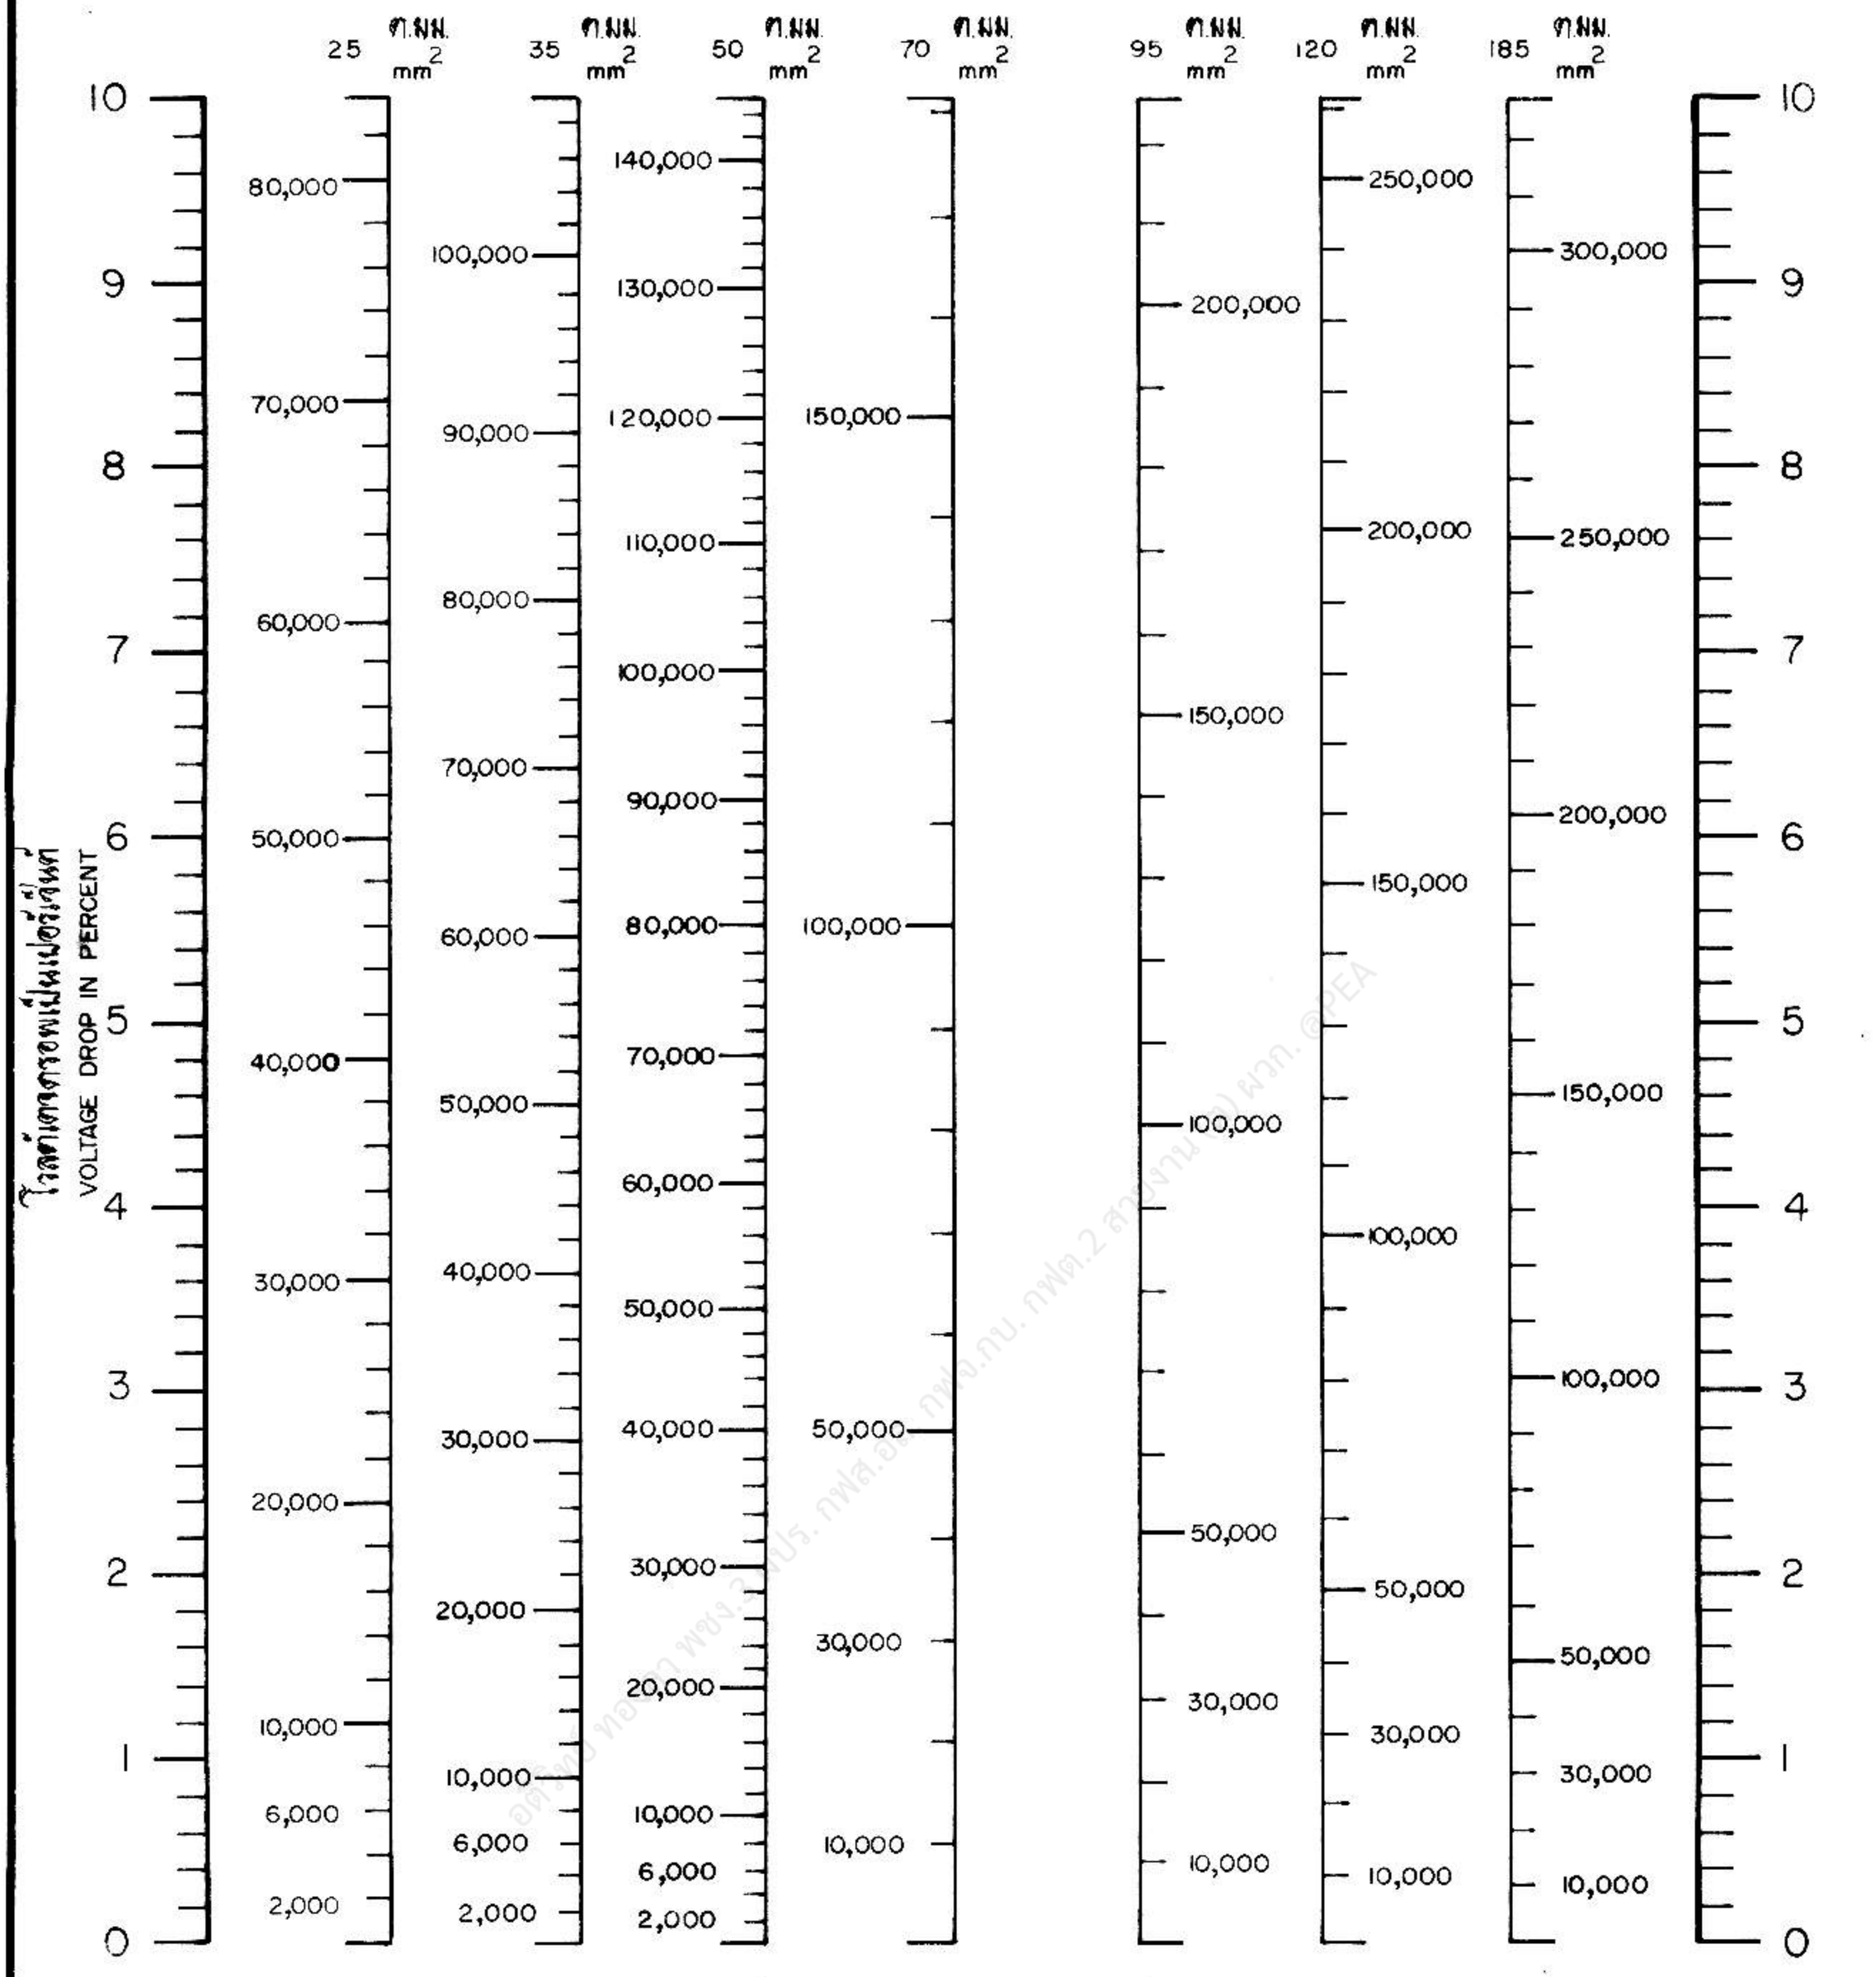

ค่า kVA – ก.น. (ระบบ 3 เฟส)

kVA – km SCALES (3-PHASE SYSTEM)


FOR VOLTAGE DROP : PLACE STRAIGHTEDGE PERPENDICULAR TO kVA–km SCALES AT PREDETERMINED kVA-km FOR PROPER CONDUCTOR SIZE AND READ VOLTAGE DROP IN PERCENT.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ S02-015/16046 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 12 ตุลาคม 2520 โวลต์เตจดรอพซ่ารัท ระบบ 33 kV สายอะลูมิเนียมเปลือย	เขียนเสร็จจันที่ 27 ก.ย.20 แก้แบบจันที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	VOLTAGE DROP CHART 33 kV SYSTEM ALL ALUMINIUM CONDUCTORS	แบบเลขที่ SA1-015/20018 แผ่นที่ 1 จากจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ 3109
ASSEMBLY NO.

ขนาดต่าง ๆ ของสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก

SIZE OF ALUMINIUM CONDUCTORS, STEEL REINFORCED (ACSR)

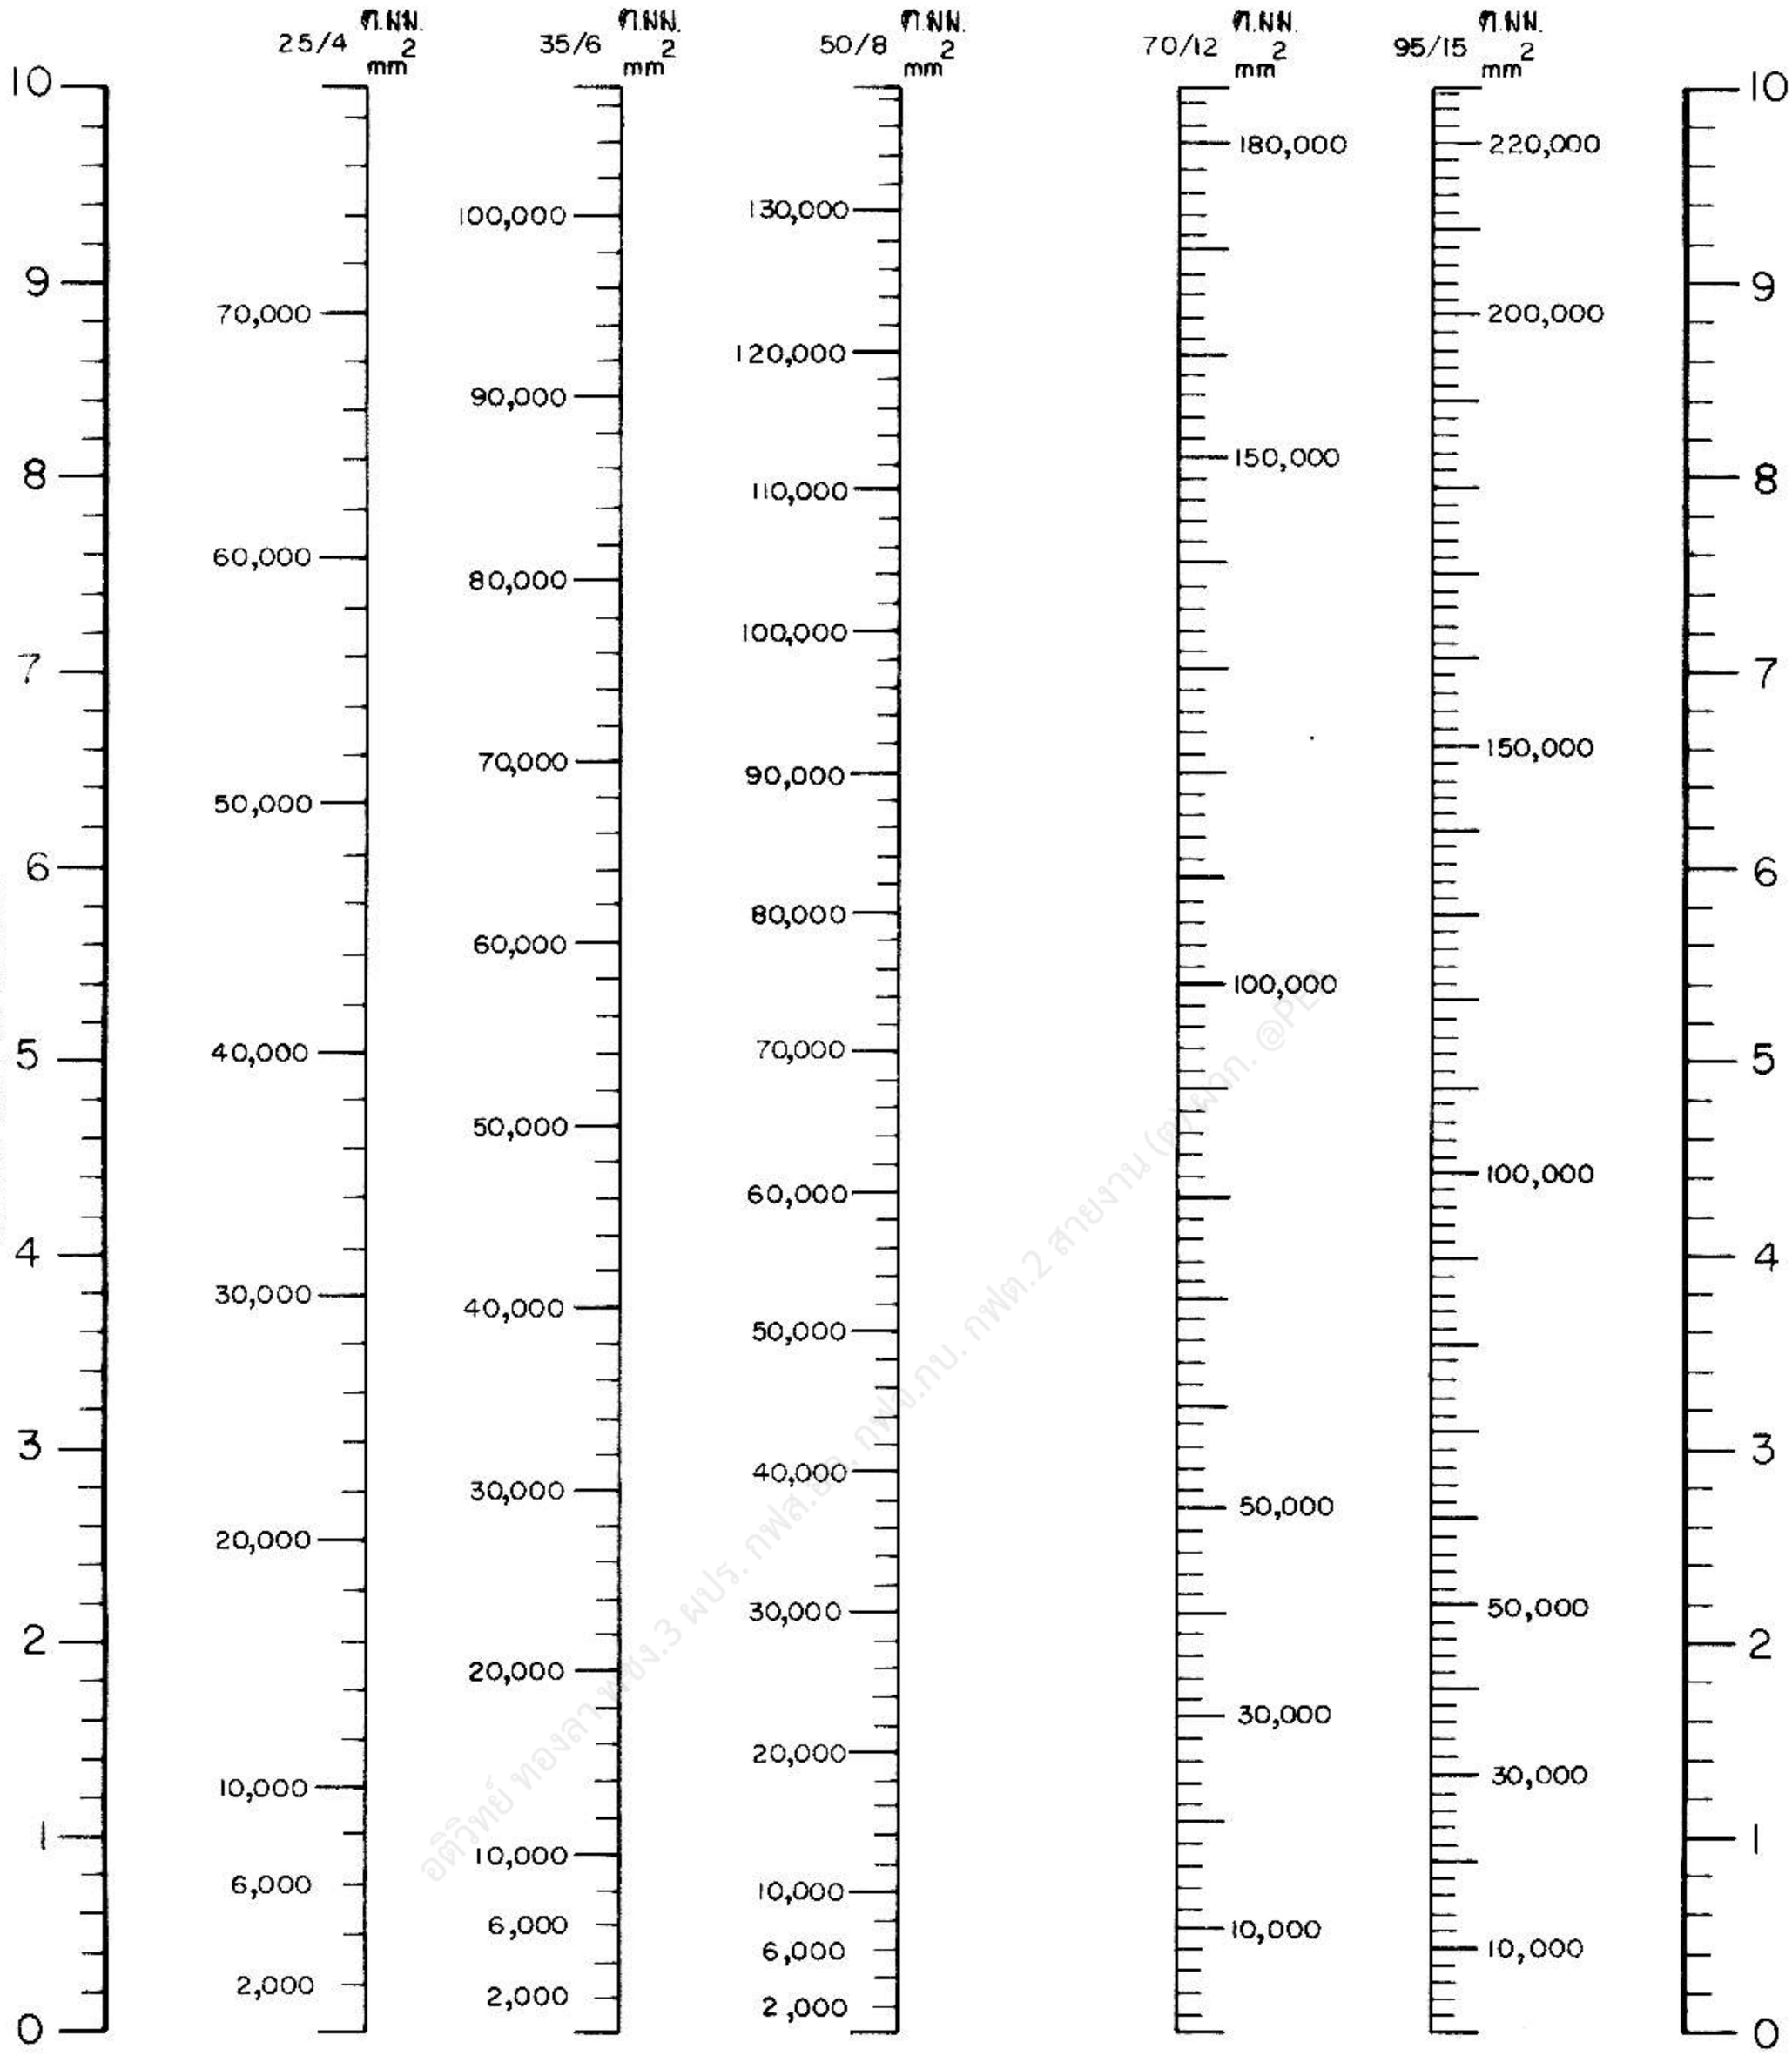

ค่า kVA – ก.น. (ระบบ 3 เฟส)


kVA – km SCALES (3-PHASE SYSTEM)

POWER FACTOR : THE LOAD POWER FACTOR IS 0.85

กองจัดส่งกระจายไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายจัดส่งกระจาย ผู้เขียน ผู้ตรวจ จัดส่งกระ หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ 12 ต.ค. 2526 โวลต์เตจดรอพสำรับ ระบบ 33 kV สายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก VOLTAGE DROP CHART 33 kV SYSTEM ALUMINIUM CONDUCTORS, STEEL REINFORCED	ชื่อแทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนแล้วเสร็จวันที่ 27 ก.ย. 20 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มาตราส่วน แบบเลขที่ SAI-015/20018 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ 3109
ASSEMBLY NO.

ขนาดต่าง ๆ ของสายอะลูมิเนียมอัลลอย
SIZE OF ALUMINIUM ALLOY CONDUCTORS

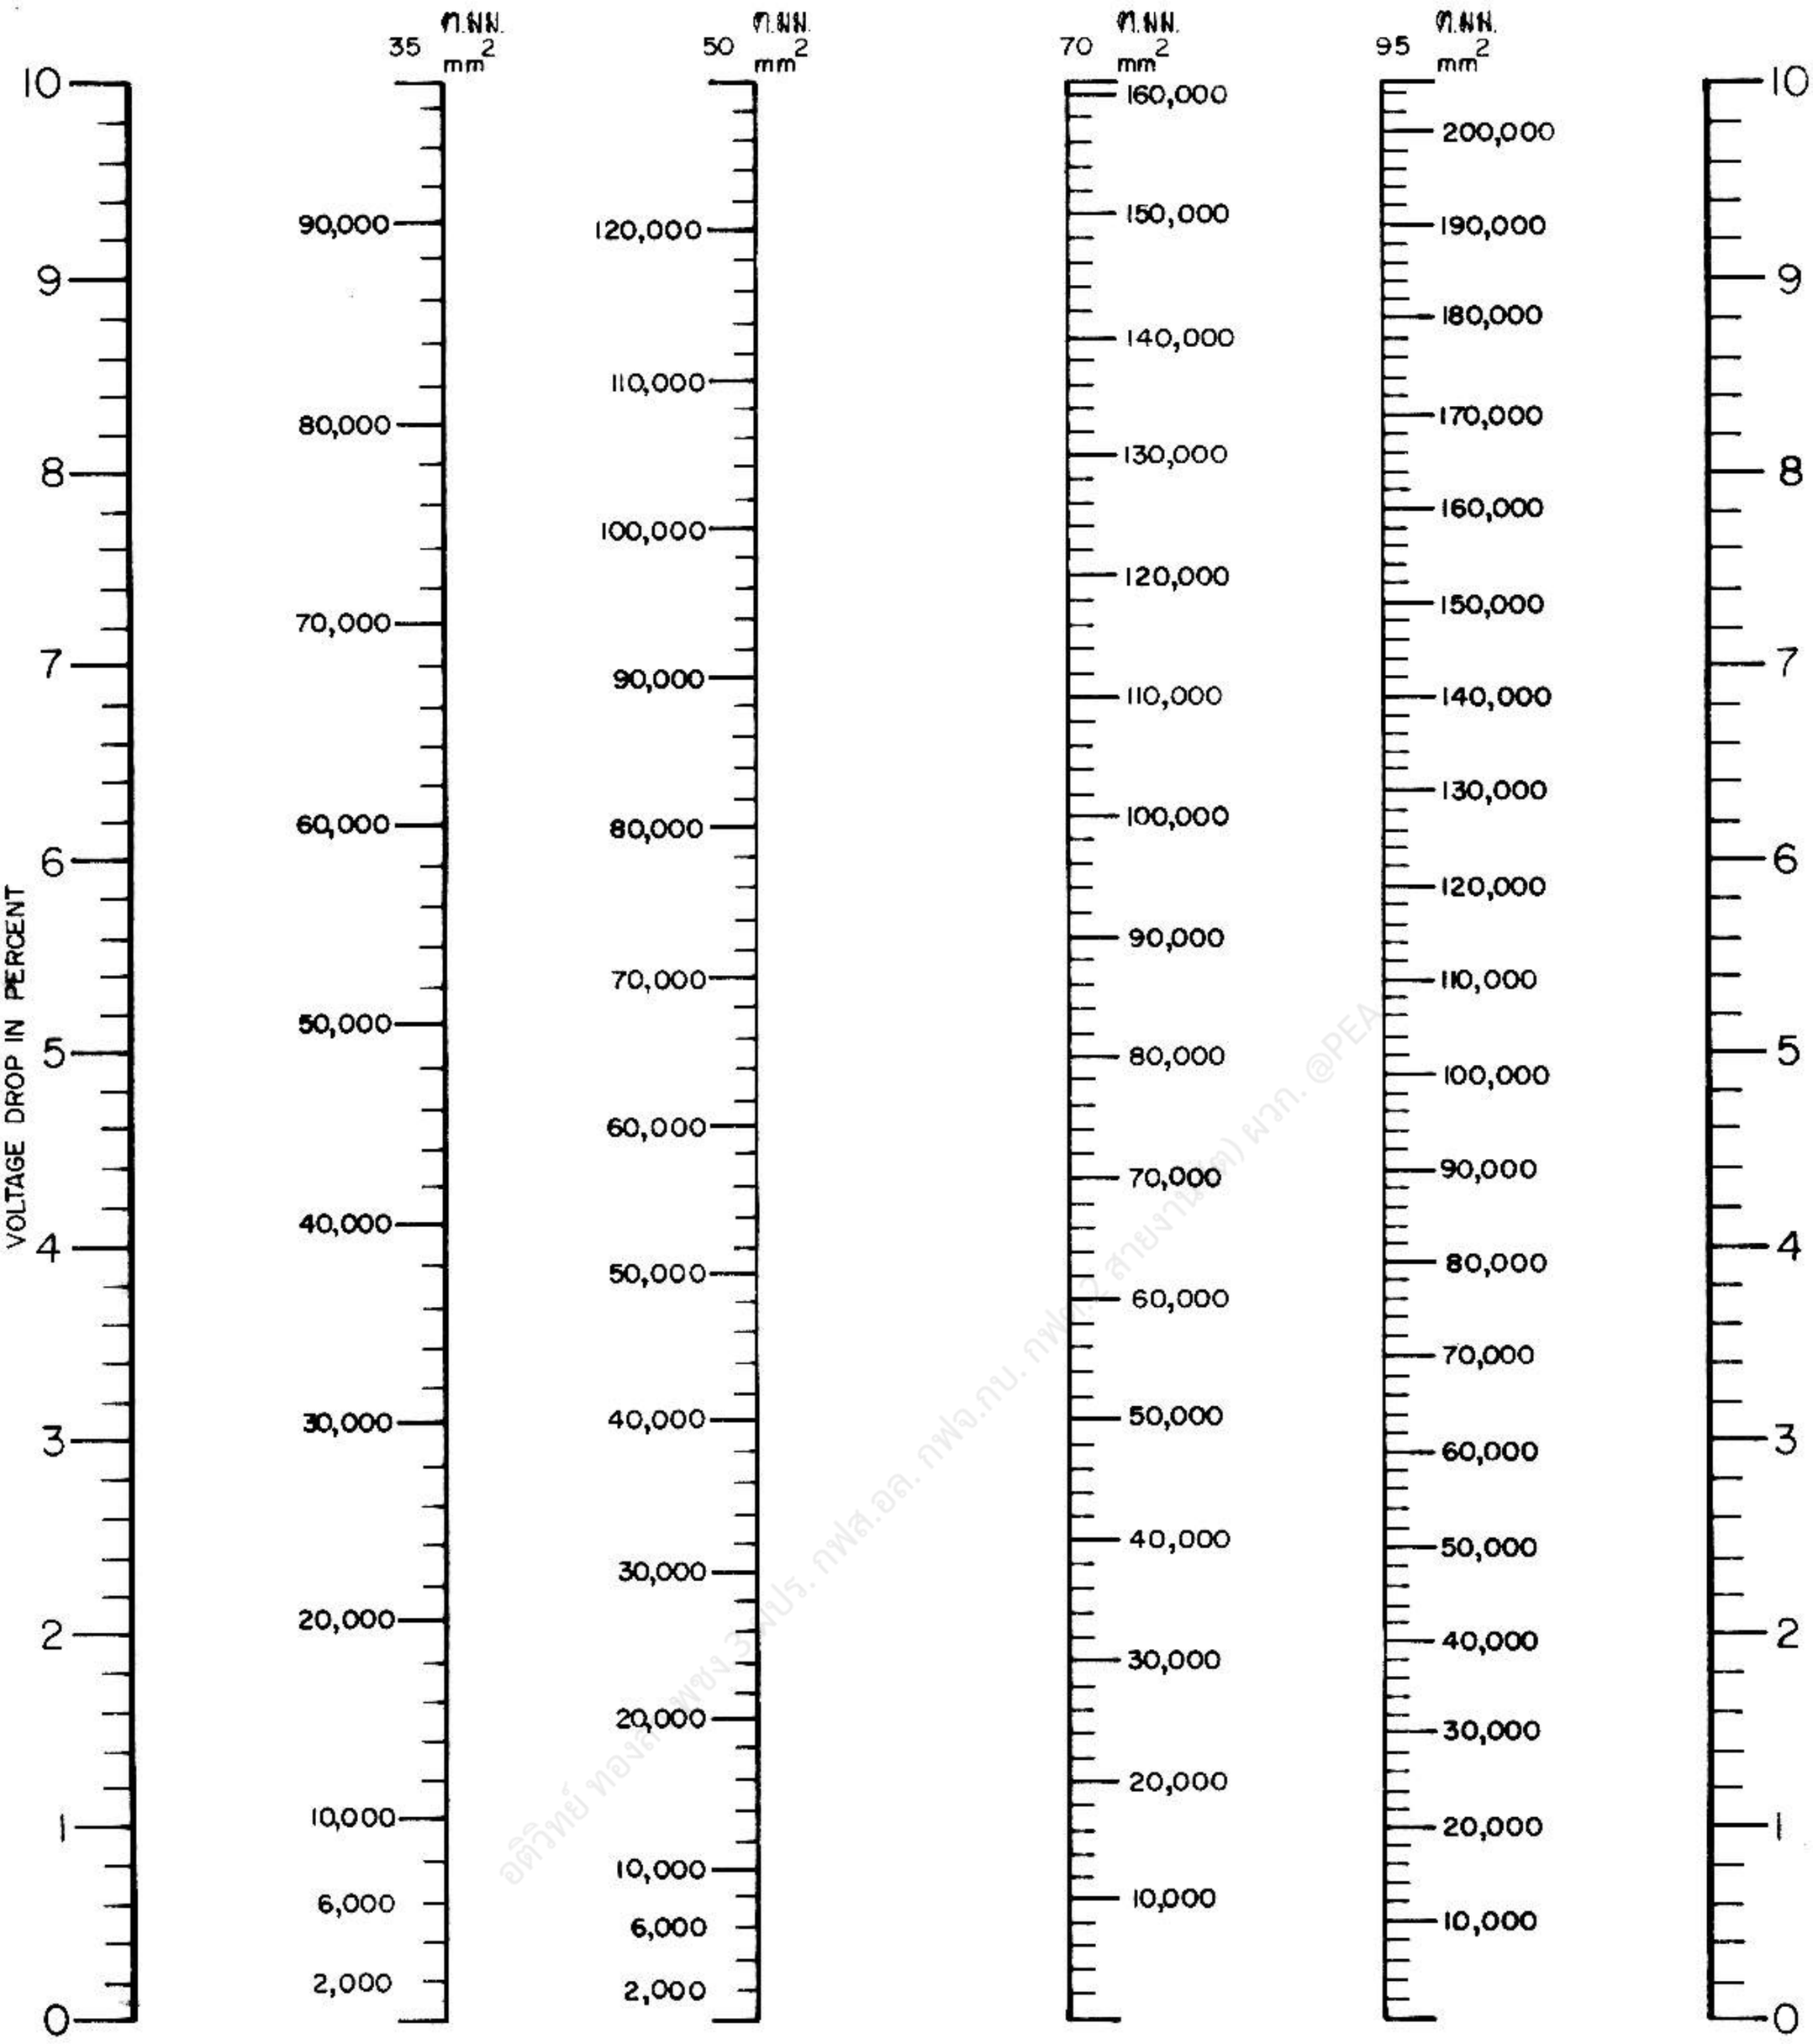

ค่า kVA – ก.ม. (ระบบ 3 เฟส)
kVA – km SCALES (3-PHASE SYSTEM)

VOLTAGE DROP CALCULATION

$$\% \text{ Voltage Drop} = \frac{kVA \times km\ (R \cos\theta + X \sin\theta)}{10\ (kV)^2}$$

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 27 ก.ย. 20
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้จ่ากการ 12 ต.ค. 2520 โวลต์เตจดรอพซาร์ท ระบบ 33 kV สายอะลูมิเนียมอัลลอย	แก้แบบครั้งที่ มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้จ่ากการฝ่ายเทคนิค	VOLTAGE DROP CHART 33 kV SYSTEM ALUMINIUM ALLOY CONDUCTORS	แบบเลขที่ SAI-015/20018 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น