

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 2 8 9

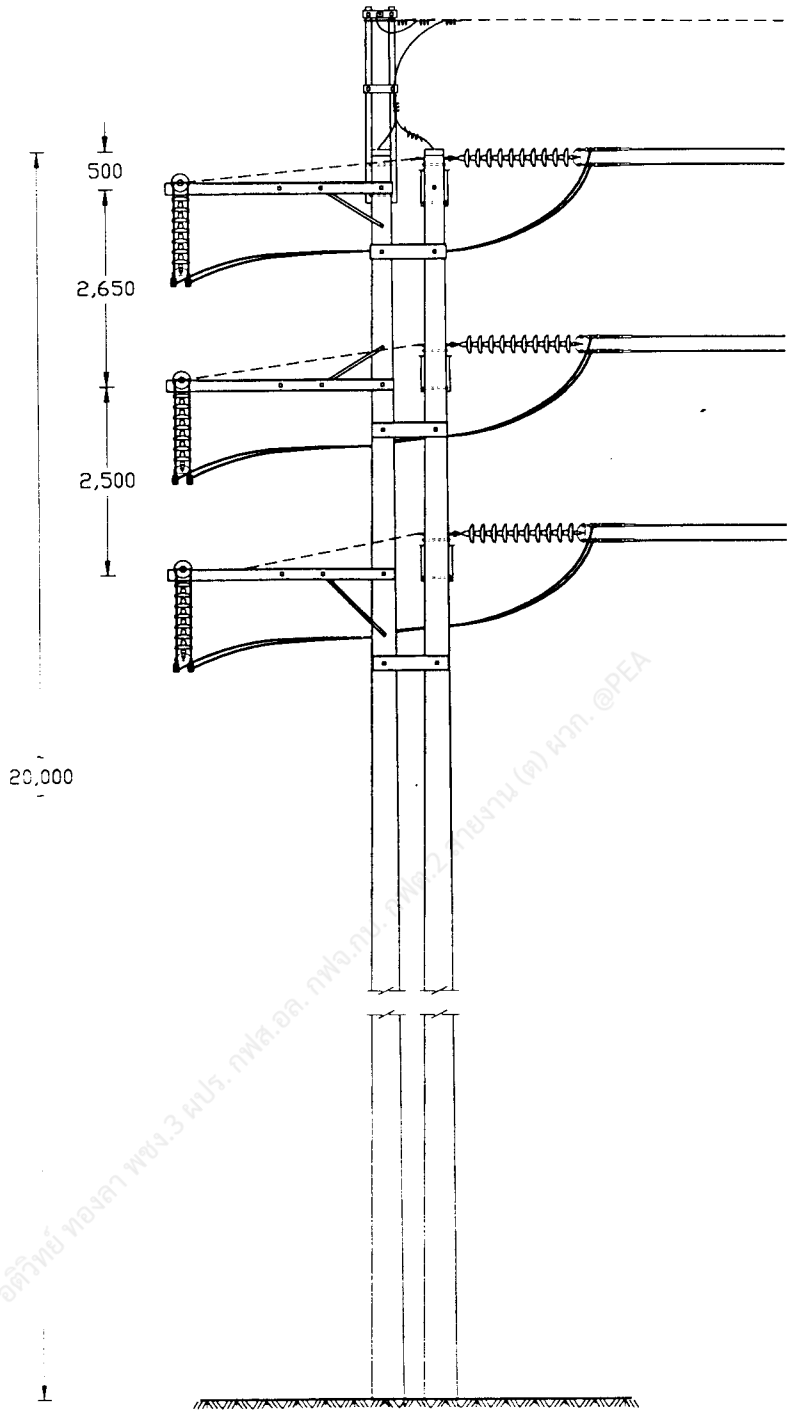

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 20 ก.ย. 2544 แก้แบบวันที่
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 115 kV วงจรเดียว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับทำมุม 90° แบบ SD-LA-3	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:100
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DOUBLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE TYPE SD-LA-3	แบบเลขที่ SA1-015/44016 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5289

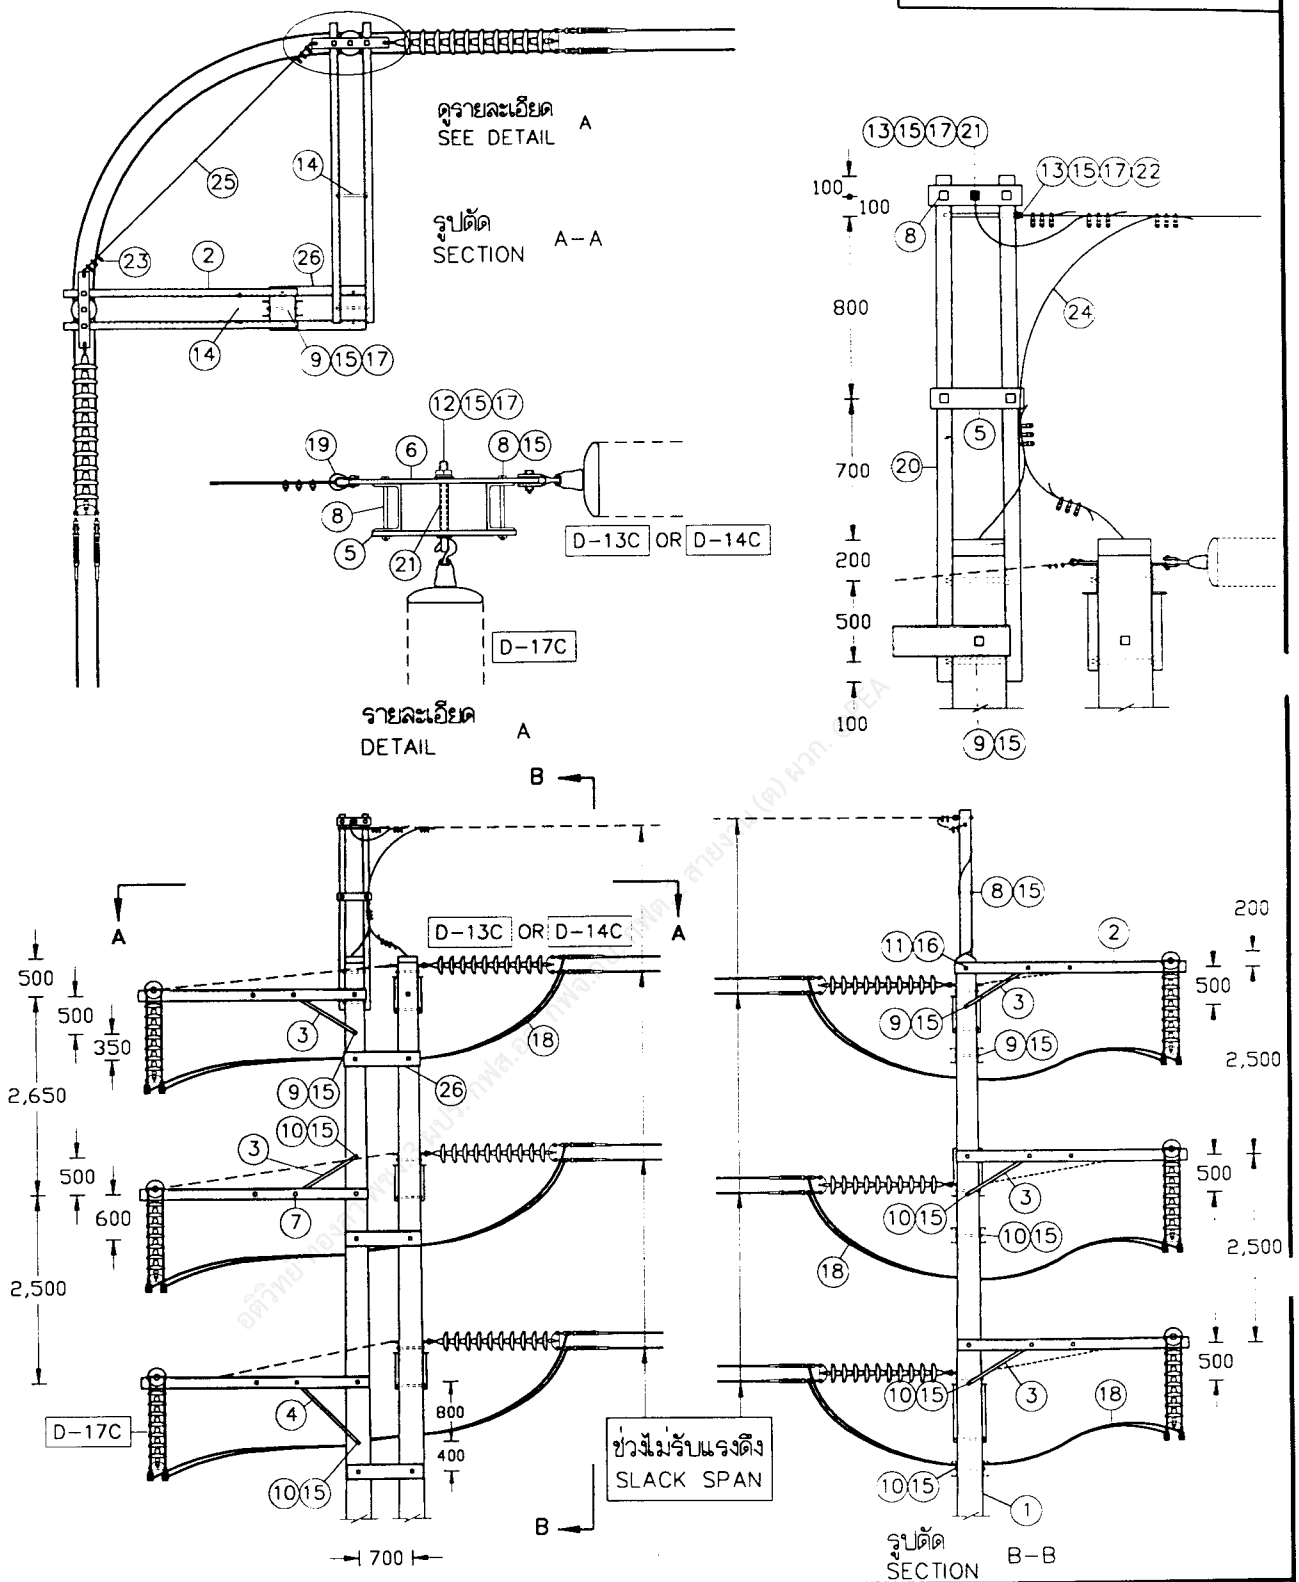

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริลมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 20 ก.ย. 2544 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:100
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับทางโค้ง 90° แบบ SD-LA-3 115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DOUBLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE TYPE SD-LA-3	แบบเลขที่ SA1-015/44016 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5289

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	2	00010011
2	คอนสายแบบเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x9 มม. ยาว 3.00 ม. มอก. 1227 CROSSARM, STEEL CHANNEL, 150x75x9 mm, 3.00 m LONG TIS 1227	12	00120004
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 40x6x1,000 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM, 40x6x1,000 mm	10	01200002
4	เหล็กประกับคอน ขนาด 50x10x1,280 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM, 50x10x1,280 mm	2	——
5	เหล็กแผ่น ขนาด 6x100x450 มม. PLATE, STEEL, 6x100x450 mm	10	01030002
6	แผ่นเหล็กยึ่นสองปลาย ขนาด 12x100x760 มม. PLATE, STEEL, DOUBLE ARMING, 12x100x760 mm	6	01030102
7	สลักเกลียว M 16x75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE, M 16x75 mm, COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS	12	01110400
8	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	16	01110202
9	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	6	01110204
10	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	8	01110205
11	สลักเกลียว M 20x350 มม. BOLT, MACHINE, M 20x350 mm	6	01110300
12	สลักห่วงโอแวล M 16x200 มม. BOLT, OVAL EYE, M 16x200 mm	6	01150001
13	สลักห่วงธรรมดาเดี่ยว M 16x350 มม. BOLT, STRAND EYE, M 16x350 mm	2	01210200
14	สลักเกลียวตลอด M 16x400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16x400 mm	6	01120000
15	แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	70	01180100
16	แหวนสี่เหลี่ยมแบน ขนาด 62x62x6 มม. รู ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258	6	01180101
17	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	8	01180301
18	ปรีฟอร์มแยกสาย SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED	6	02240000
19	ทิมเบิลเคลวิล สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEADEND	6	03140011
20	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม. มอก. 1227 OVERHEAD GROUND WIRE, STEEL CHANNEL, 150x75x6.5 mm, 2,500 mm LONG TIS 1227	2	——

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาคู่สำหรับทางโค้ง 90°
แบบ SD-LA-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
DOUBLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE
TYPE SD-LA-3


ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 20 ก.ย. 2544
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA1-015/44016
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5289

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL


ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
21	ท่อเหล็ก ขนาด ø20 มม. ยาว 150 มม. PIPE, STEEL ø20 mm, 150 mm LONG	7	——
22	ท่อเหล็ก ขนาด ø20 มม. ยาว 250 มม. PIPE, STEEL ø20 mm, 250 mm LONG	1	——
23	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 ไวร์โร้ป คลิฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	36	01230000
24	ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 35 ต.มม. WIRE, STEEL STRANDED, SIZE 35 mm^2	3 ม. m	01100003
25	ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 50 ต.มม. WIRE, STEEL STRANDED, SIZE 50 mm^2	16 ม. m	01100006
26	เหล็กรูปรางน้ำ 200x80x7.5 มม ยาว 1,000 มม. STEEL CHANNEL 200x80x7.5 mm, 1,000 mm LONG	6	01000400
D-13C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLE	3	
D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLE	3	
D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLE	6	
D-10B	กรณีดอกเลาเข็ม ก่อสร้างฐานรากเลาตามแบบเลขที่ IB2-011/42007 หรือ กรณีไม่ดอกเลาเข็ม ก่อสร้างฐานรากเลาตามแบบเลขที่ IB2-011/42005	1	

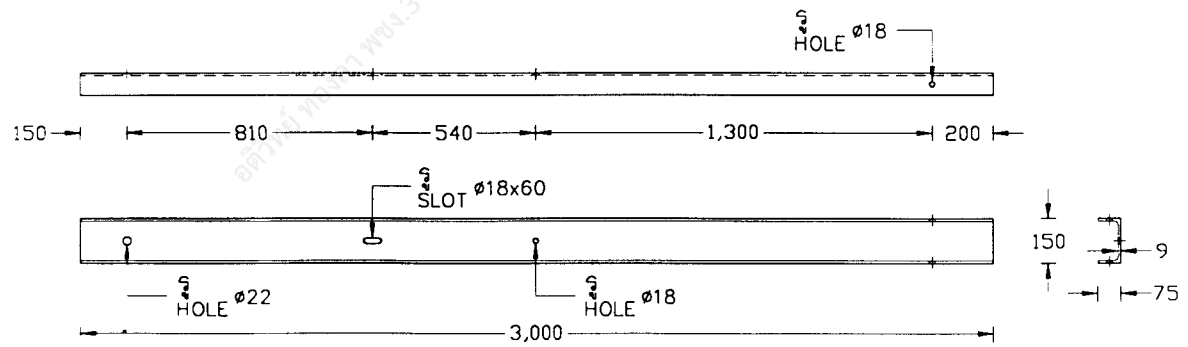

วัสดุลำดับที่ MATERIAL ITEM ②


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 20 ก.ย. 2544 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่ลำหรับทางโค้ง 90° แบบ SD-LA-3	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DOUBLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE TYPE SD-LA-3	แบบเลขที่ SA1-015/44016 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5289

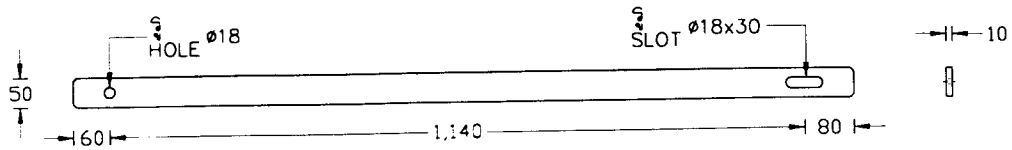

(ดัดแปลงจากเหล็กประกับ วัสดุเลขที่ 01200003 ได้
MAY BE MADE FROM BRACE MAT. NO. 01200003)

วัสดุลำดับที่
MATERIAL ITEM ④

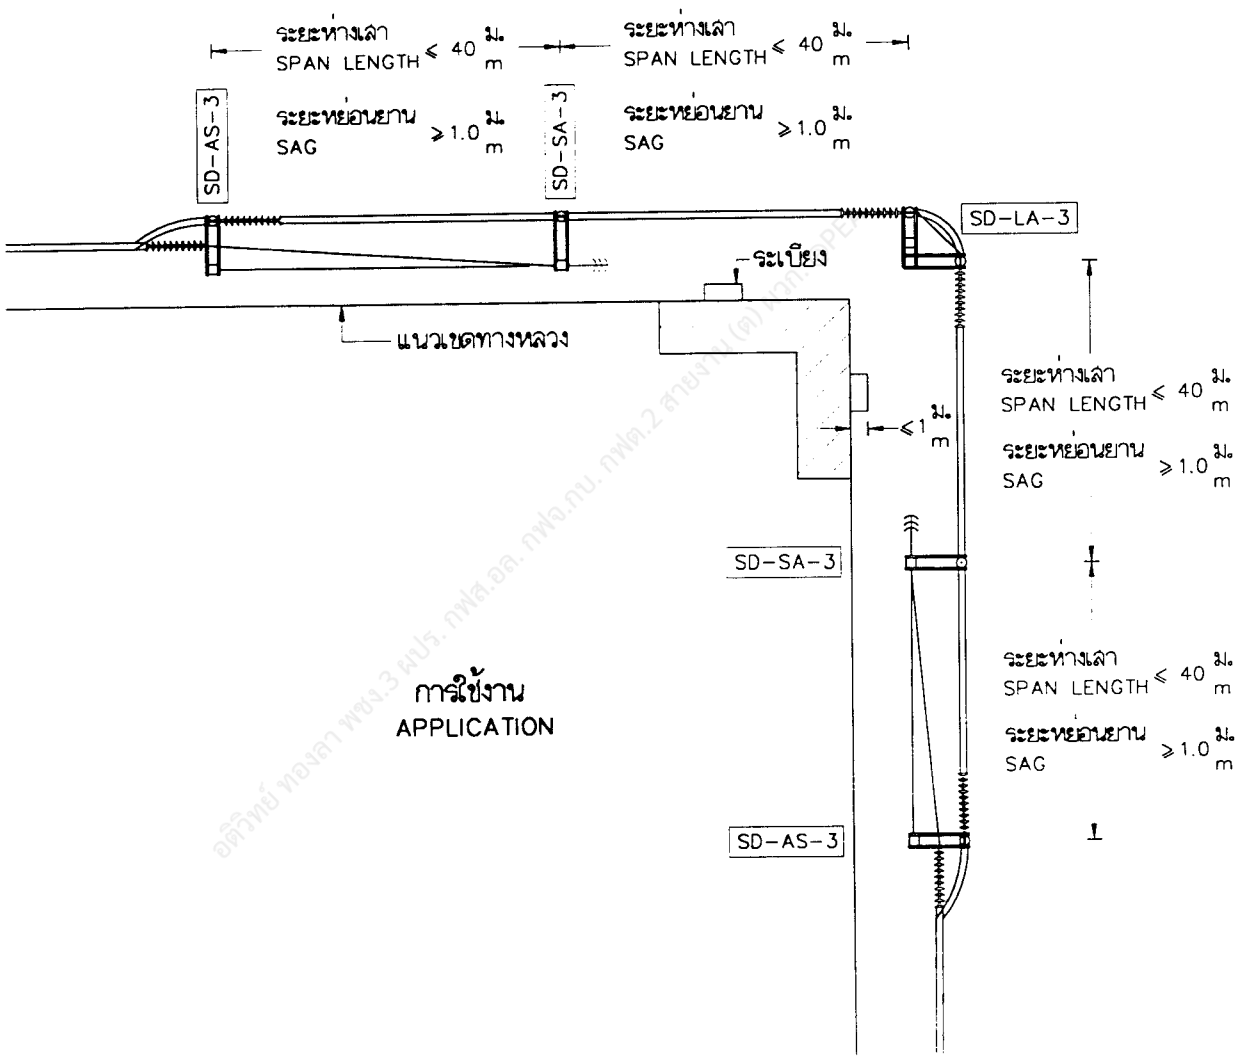

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 20 กันยายน 2544 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน
ผู้เขียน หยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาคู่สำหรับทางโค้ง 90° แบบ SD-LA-3	
	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DOUBLE POLE, 90° ANGLE STRUCTURE TYPE SD-LA-3	แบบเลขที่ SA1-015/44016 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น