

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5262

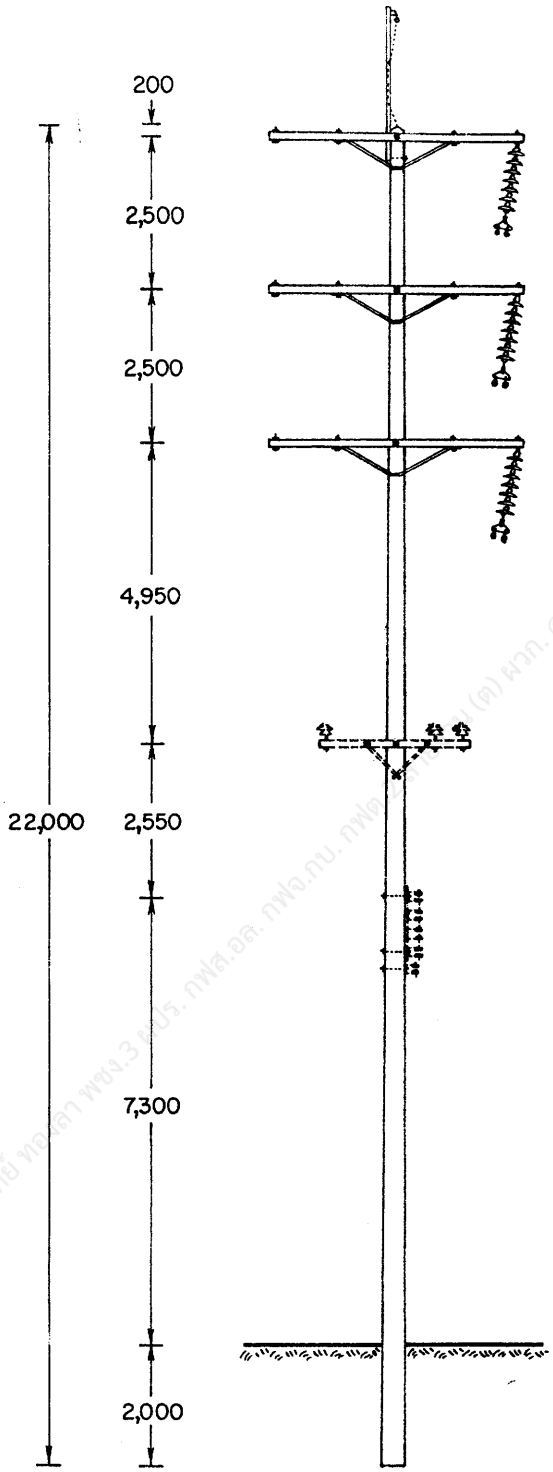


SD - TG - 2

กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาต้นทางตรงก่อนเสาต้นเข้าปลายสาย แบบ SD - TG - 2	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 31 แก้แบบครั้งที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 125
ของผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR TANGENT STRUCTURE, ADJACENT TO DEADEND POLE TYPE SD - TG - 2	แบบเลขที่ SAI-015/31060 แผ่นที่ 1 จากจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ 5262
ASSEMBLY NO.

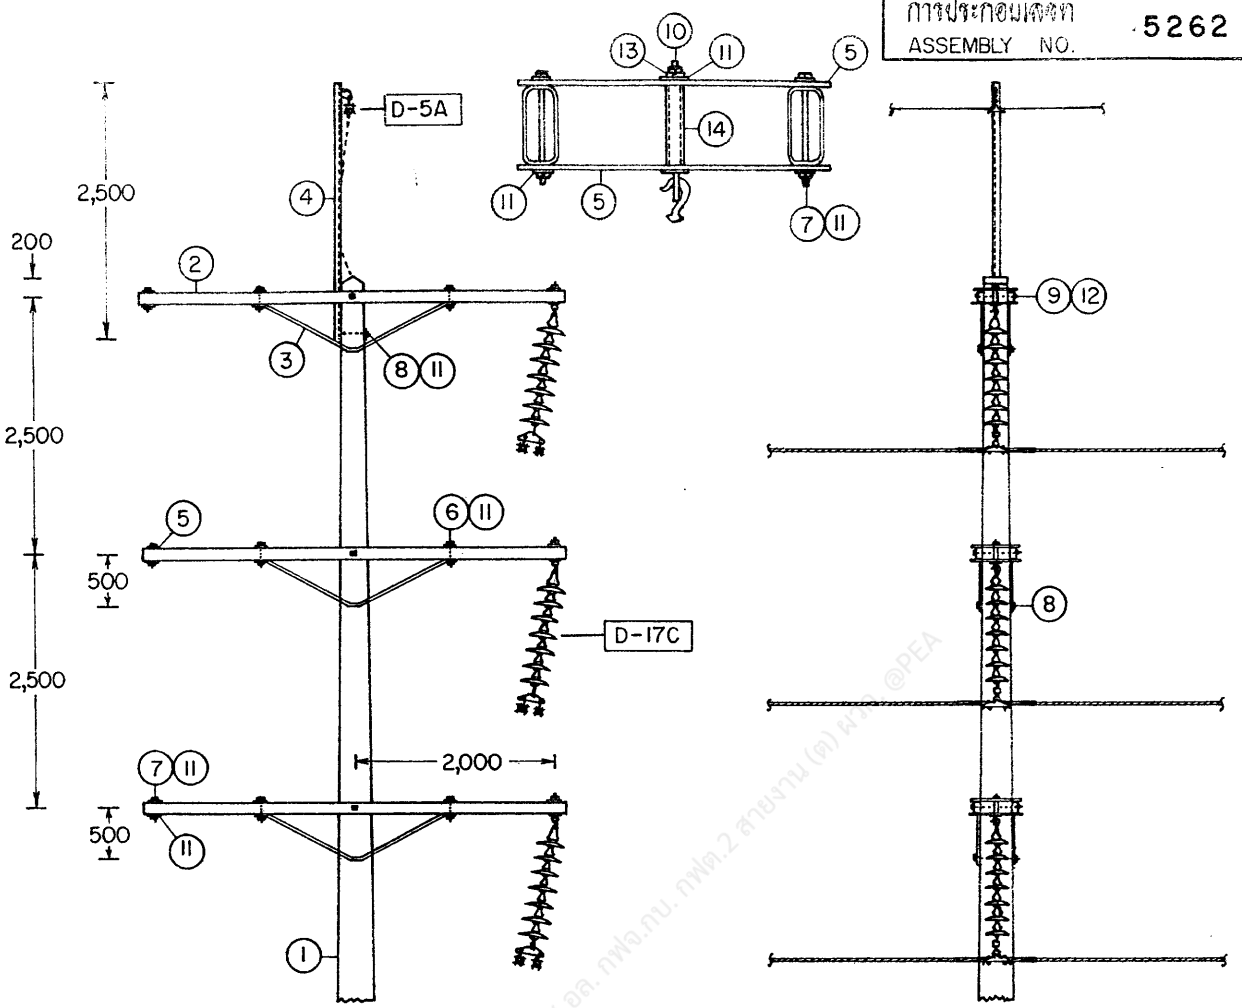

SD-TG-2

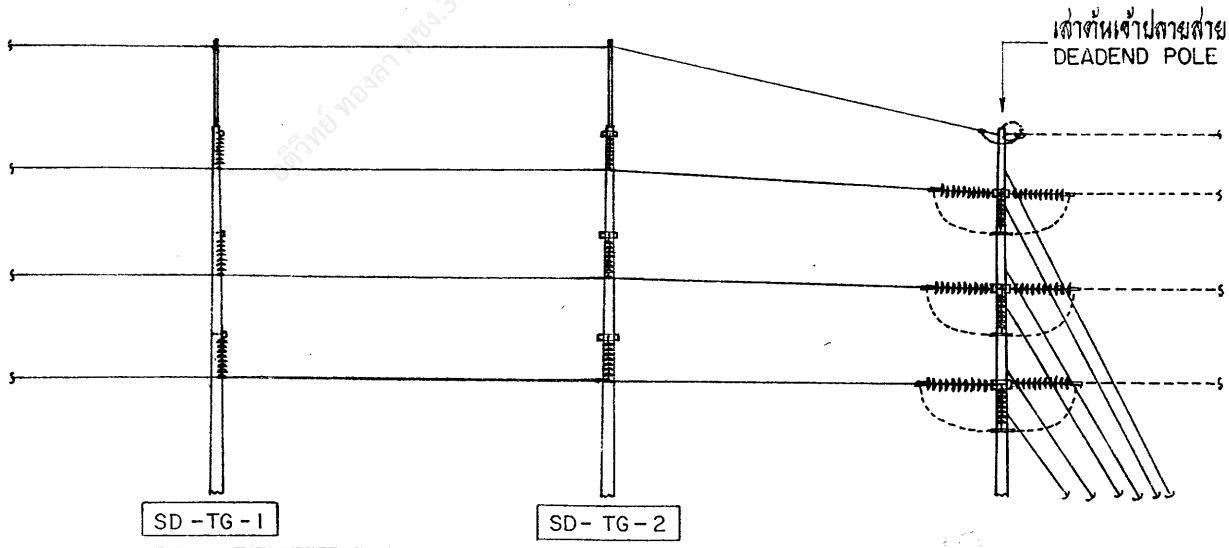

กองวิศวกรรมไฟฟ้า และเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาต้นทางตรงก่อนเสาต้นเข้าปลายสาย แบบ SD-TG-2 115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR TANGENT STRUCTURE, ADJACENT TO DEADEND POLE TYPE SD-TG-2	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 31 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1:75 แบบเลขที่ SAI-015/31060 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5262

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	1	00010011 (0041)
2	คอนสายแบบเหล็ก ขนาด 100 X 50 X 3.2 มม. ยาว 4.20 ม. CROSSARM, STEEL, 100 X 50 X 3.2 mm, 4.20 m LONG	6	00120001 (0116)
3	เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50 X 50 X 6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. BRACE, ANGLE STEEL, 50 X 50 X 6 mm, 1,800 mm WIDE, 450 mm DROP	6	01200007 (0119)
4	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ยาว 2.50 ม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, 2.50 m LONG	1	01010004 (0135)
5	เหล็กแผ่น ขนาด 6 X 100 X 450 มม. PLATE, STEEL, 6 X 100 X 450 mm	12	01030002 (0143)
6	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	12	01110200 (0220)
7	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	12	01110201 (0221)
8	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	5	01110205 (0225)
9	สลักเกลียว M 20 X 450 มม. BOLT, MACHINE, M 20 X 450 mm	3	01110302 (0234)
10	สลักห่วงโอแวล M 16 X 150 มม. BOLT, OVAL EYE, M 16 X 150 mm	3	01150000 (0257)
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	44	01180100 (0355)
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62 X 62 X 6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	6	01180101 (0356)
13	แหวนล่อปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3	01180301 (0365)
14	ท่อเหล็ก ขื่อขนาด 20 มม. หนา 2.65 มม. ยาว 100 มม. มอก. 277 ประเภท 2 PIPE, IRON, DIA. 20 mm I.D., 2.65 mm THICKNESS, 100 mm LONG, TIS 277, TYPE 2	3	01050000 (0905)

รายละเอียด DETAIL

D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-5A	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 31. 29 พ.ย. 32

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาต้นทางตรงก่อนเสาต้นเข้าปลายสาย
แบบ SD - TG - 2

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TANGENT STRUCTURE, ADJACENT TO DEADEND POLE
TYPE SD-TG - 2

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 18 ส.ค. 31
แก้แบบวันที่
มิติเป็น —
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/31060
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น