

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0708

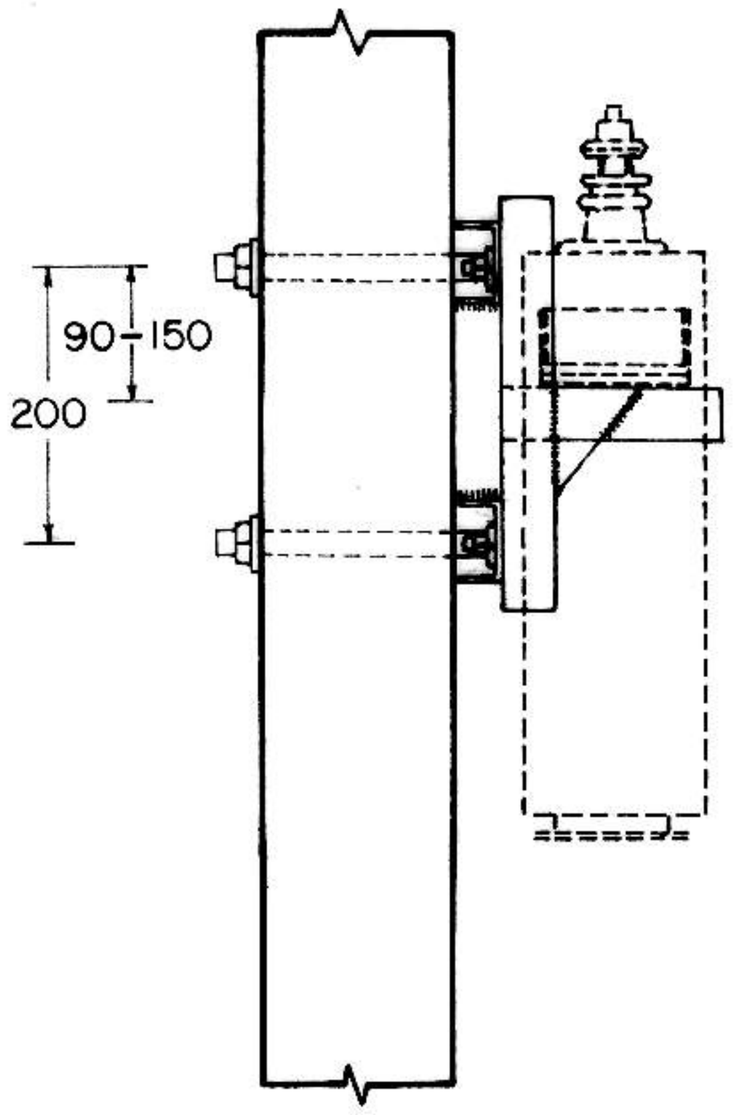

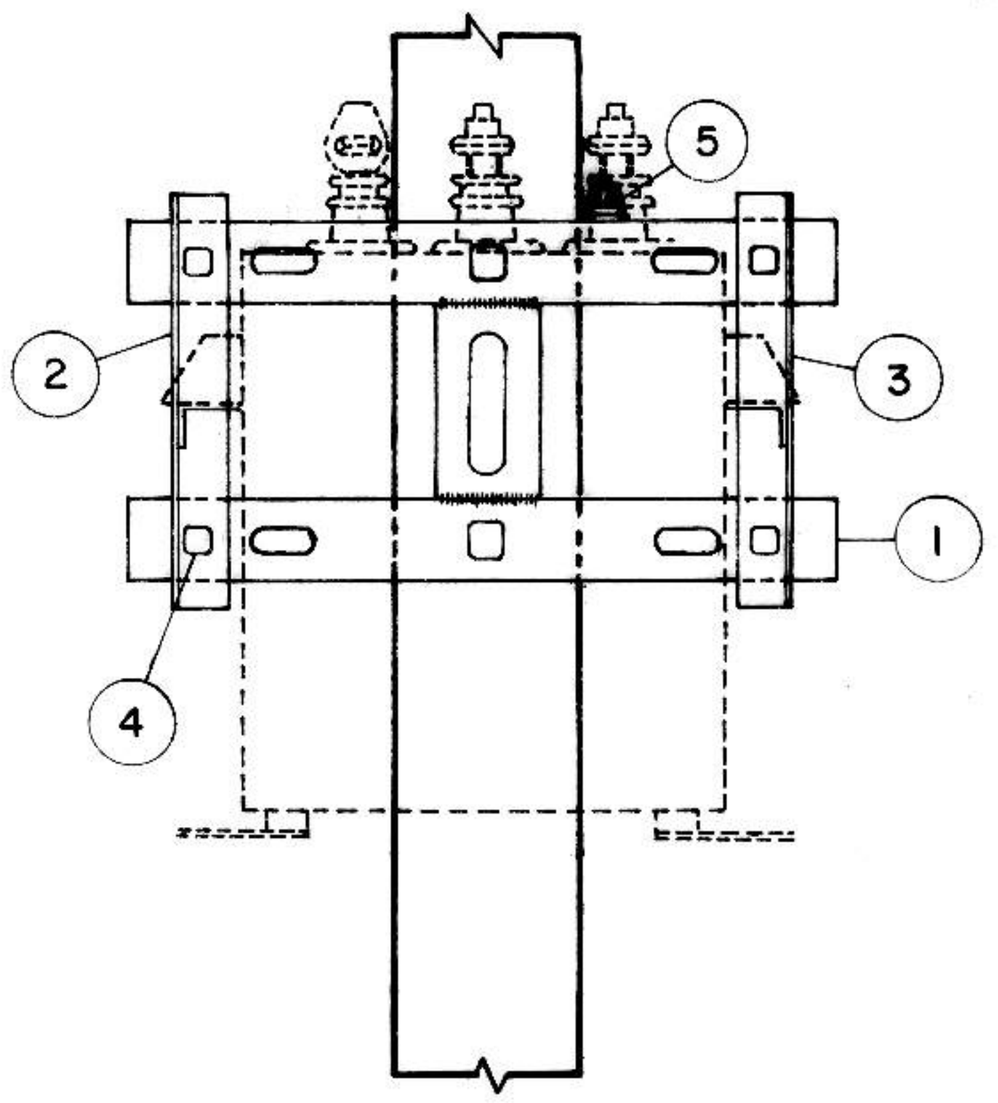


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL


ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ชิ้น A ทำด้วยเหล็กรูปรางน้ำ ชนิดผลิตเย็น ขนาด 60 X 30 X 2.3 มม. PART NO. A MADE OF LIGHT CHANNEL STEEL 60 X 30 X 2.3 mm	1	—
2	ชิ้น B ทำด้วยเหล็กฉาก ขนาด 40 X 40 X 3 มม. PART NO. B MADE OF STEEL ANGLE 40 X 40 X 3 mm	1	—
3	ชิ้น C ทำด้วยเหล็กฉาก ขนาด 40 X 40 X 3 มม. PART NO. C MADE OF STEEL ANGLE 40 X 40 X 3 mm	1	—
4	สลักเกลียว M 12 X 35 มม. พร้อมแหวนสปริง BOLT, MACHINE, M 12 X 35 mm COMPLETE WITH LOCK WASHER	4	01110100 01180300
5	ยูแคลมป์ สลักเดี่ยว M 8 (ไวร์ โรป คลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	1	01230000

กฟภ.2 สายงาน (ค) ผวก. @PEA


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 5 ม.ค. 21 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 10
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ที่แขวนคะแปซิเตอร์แรงต่ำ ก การประกอบที่แขวนคะแปซิเตอร์ L.T. CAPACITOR HANGER A CAPACITOR HANGER ASSEMBLY	แบบเลขที่ SA1-015/21003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น


การเจาะกองเลขที่ ASSEMBLY NO. 0708

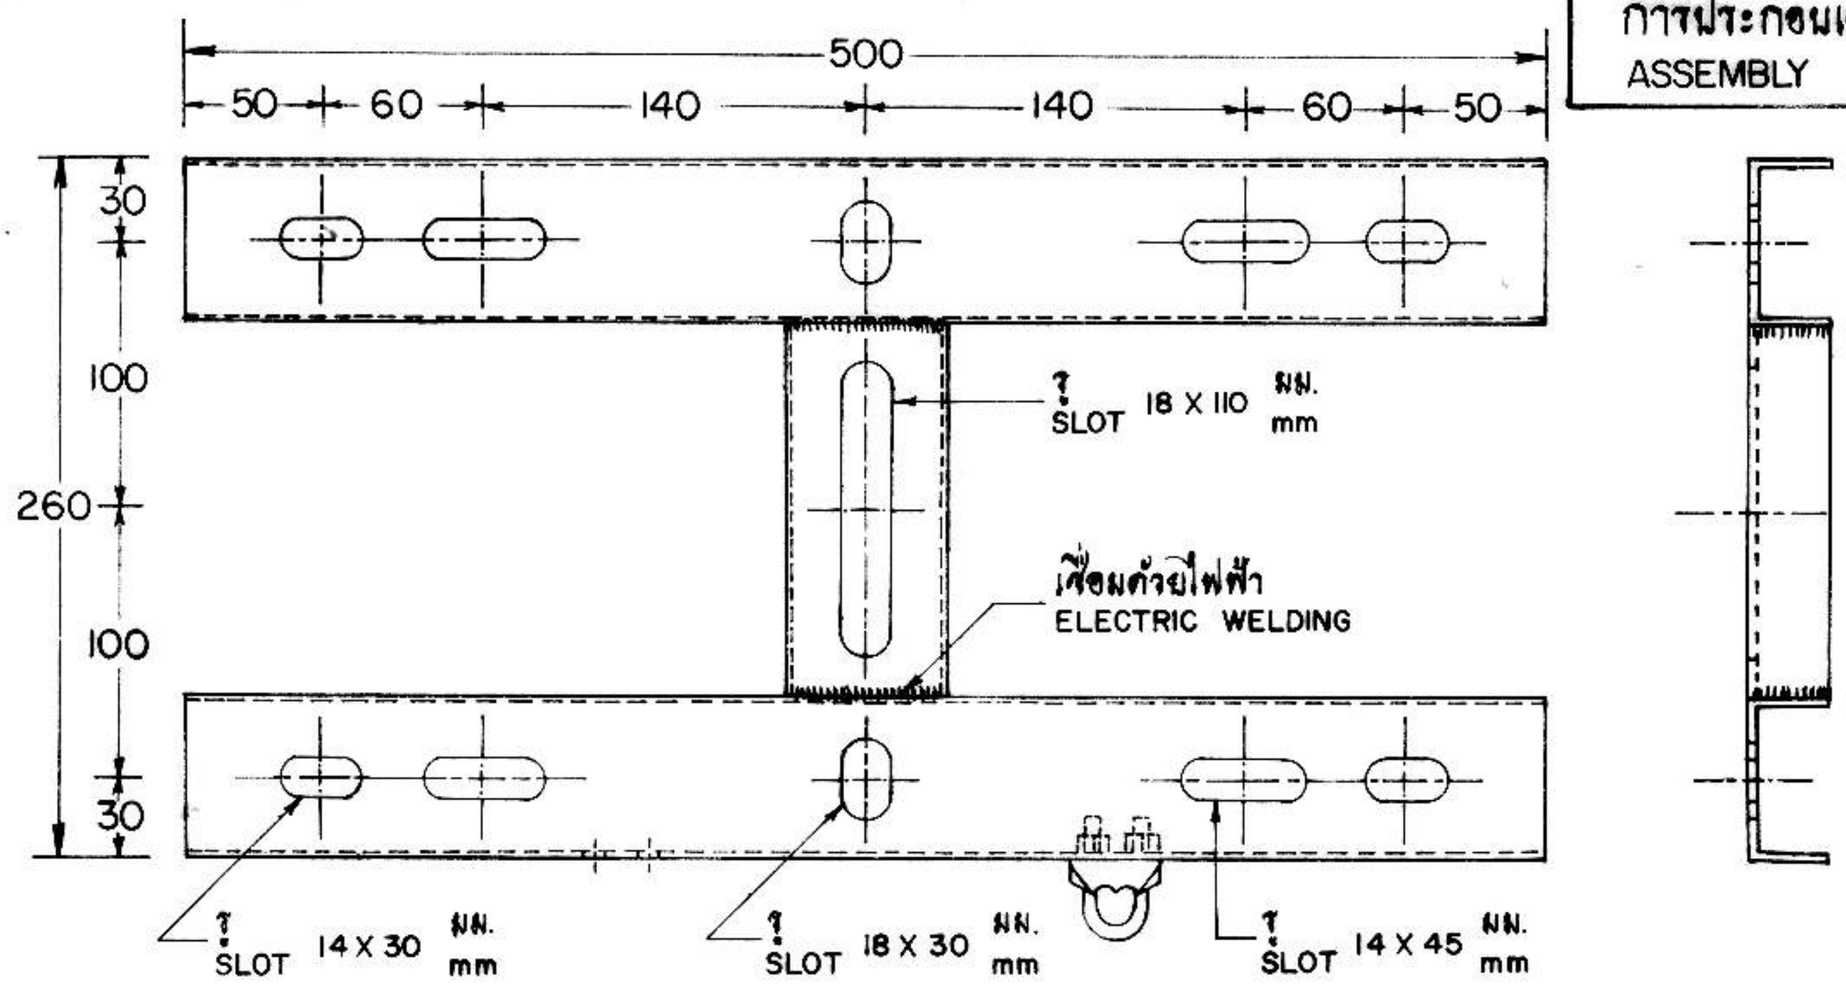

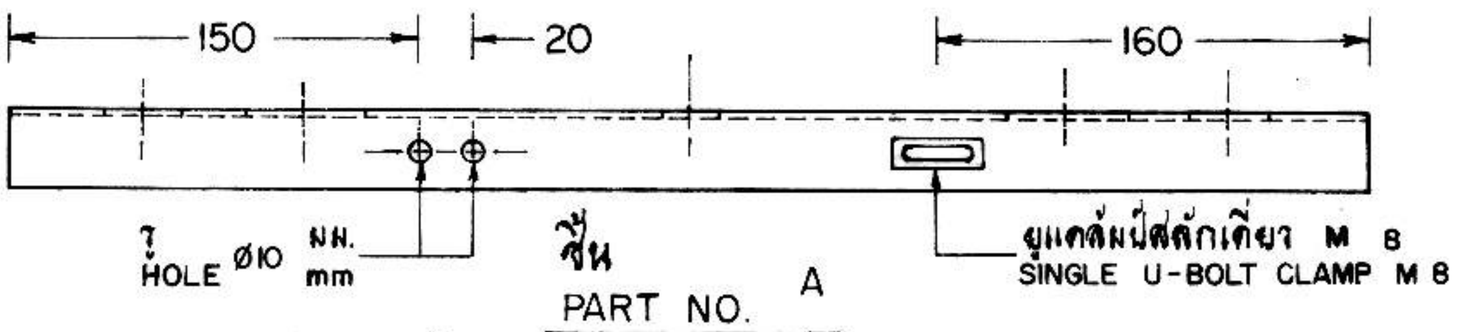



ชิ้น PART NO. A

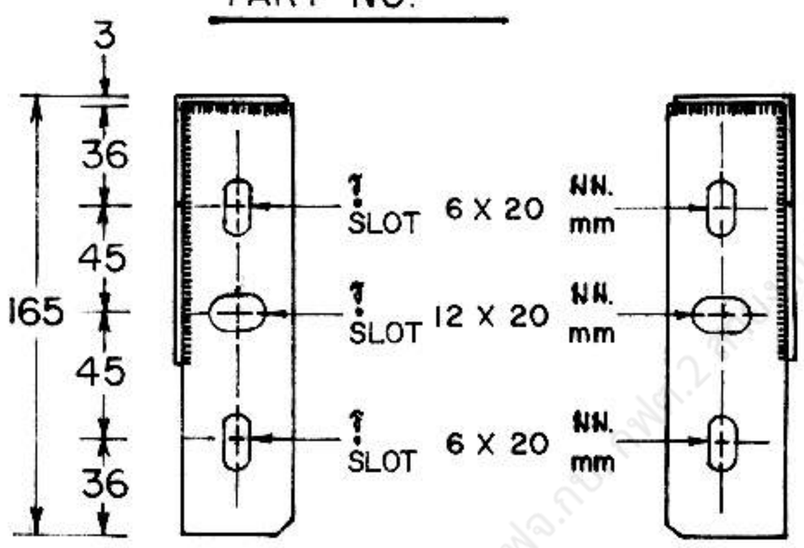

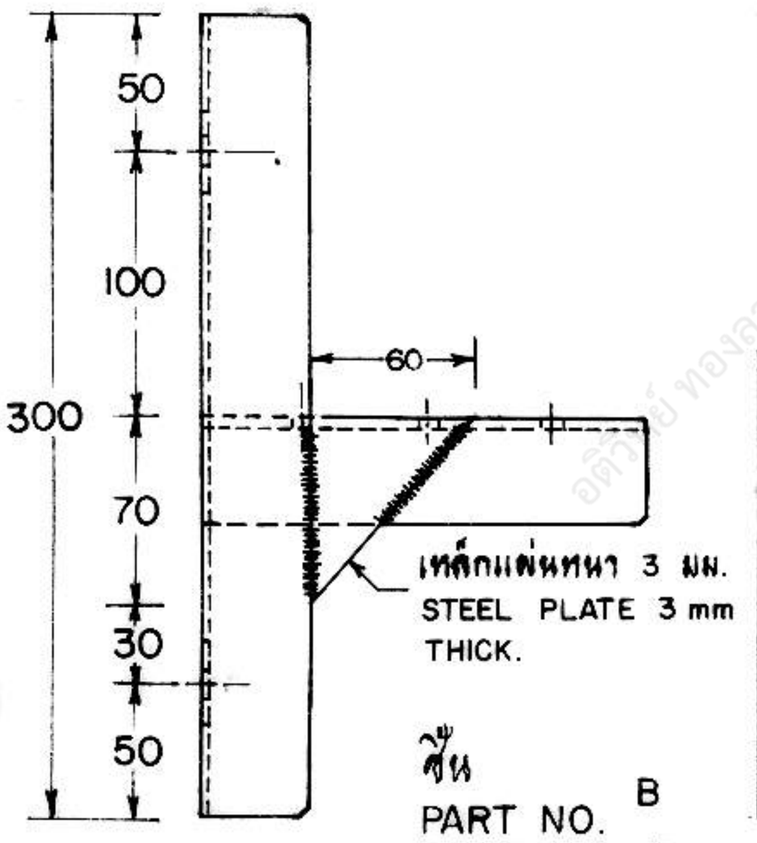

ชิ้น PART NO. B

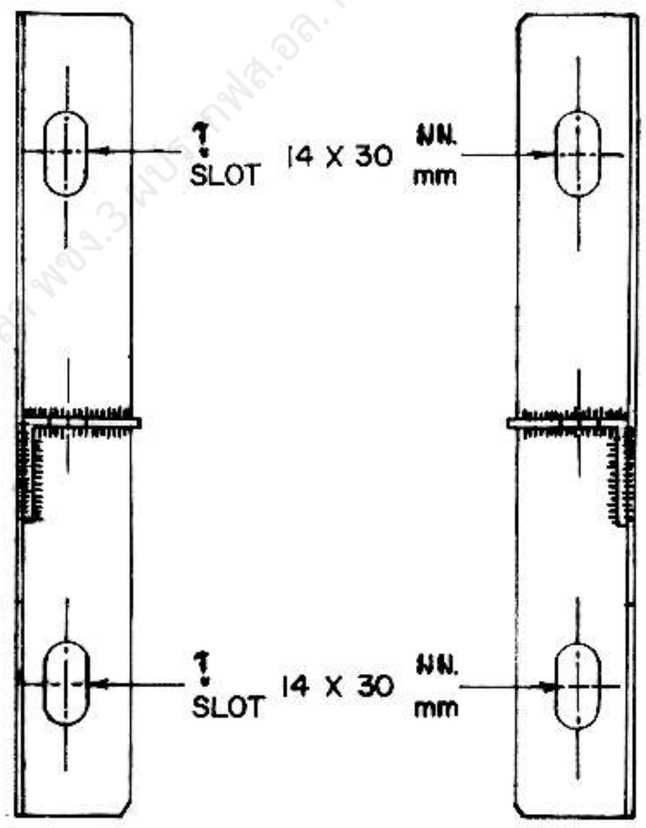

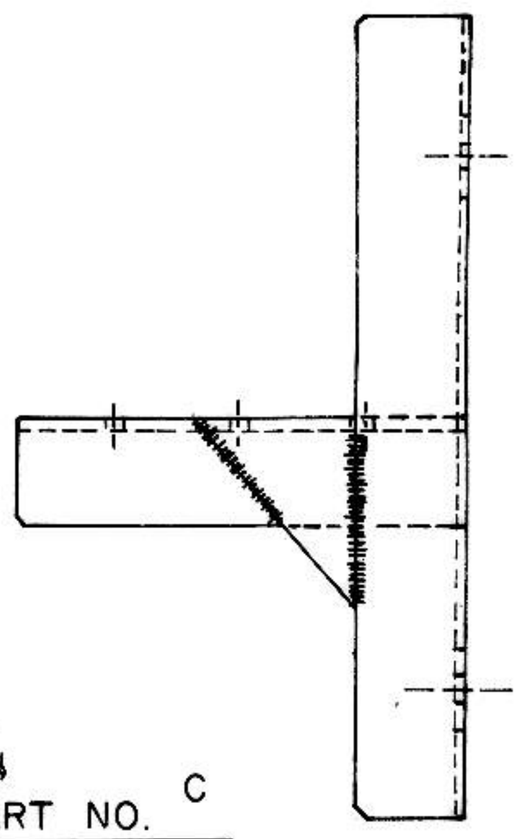

ชิ้น PART NO. C

หมายเหตุ ให้อาบสังกะสีหลังเจาะกอง NOTE TO BE GALVANIZED AFTER FABRICATION.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 16 พ.ค. 21	เขียนเสร็จวันที่ 5 ม.ค. 21 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 5
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ที่แจวนคะแปซิเตอร์แรงต่ำ จ รายละเอียดที่แจวนคะแปซิเตอร์	
	L.T. CAPACITOR HANGER B DETAIL OF CAPACITOR HANGER	แบบเลขที่ SAI-015/21003 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น