การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5428

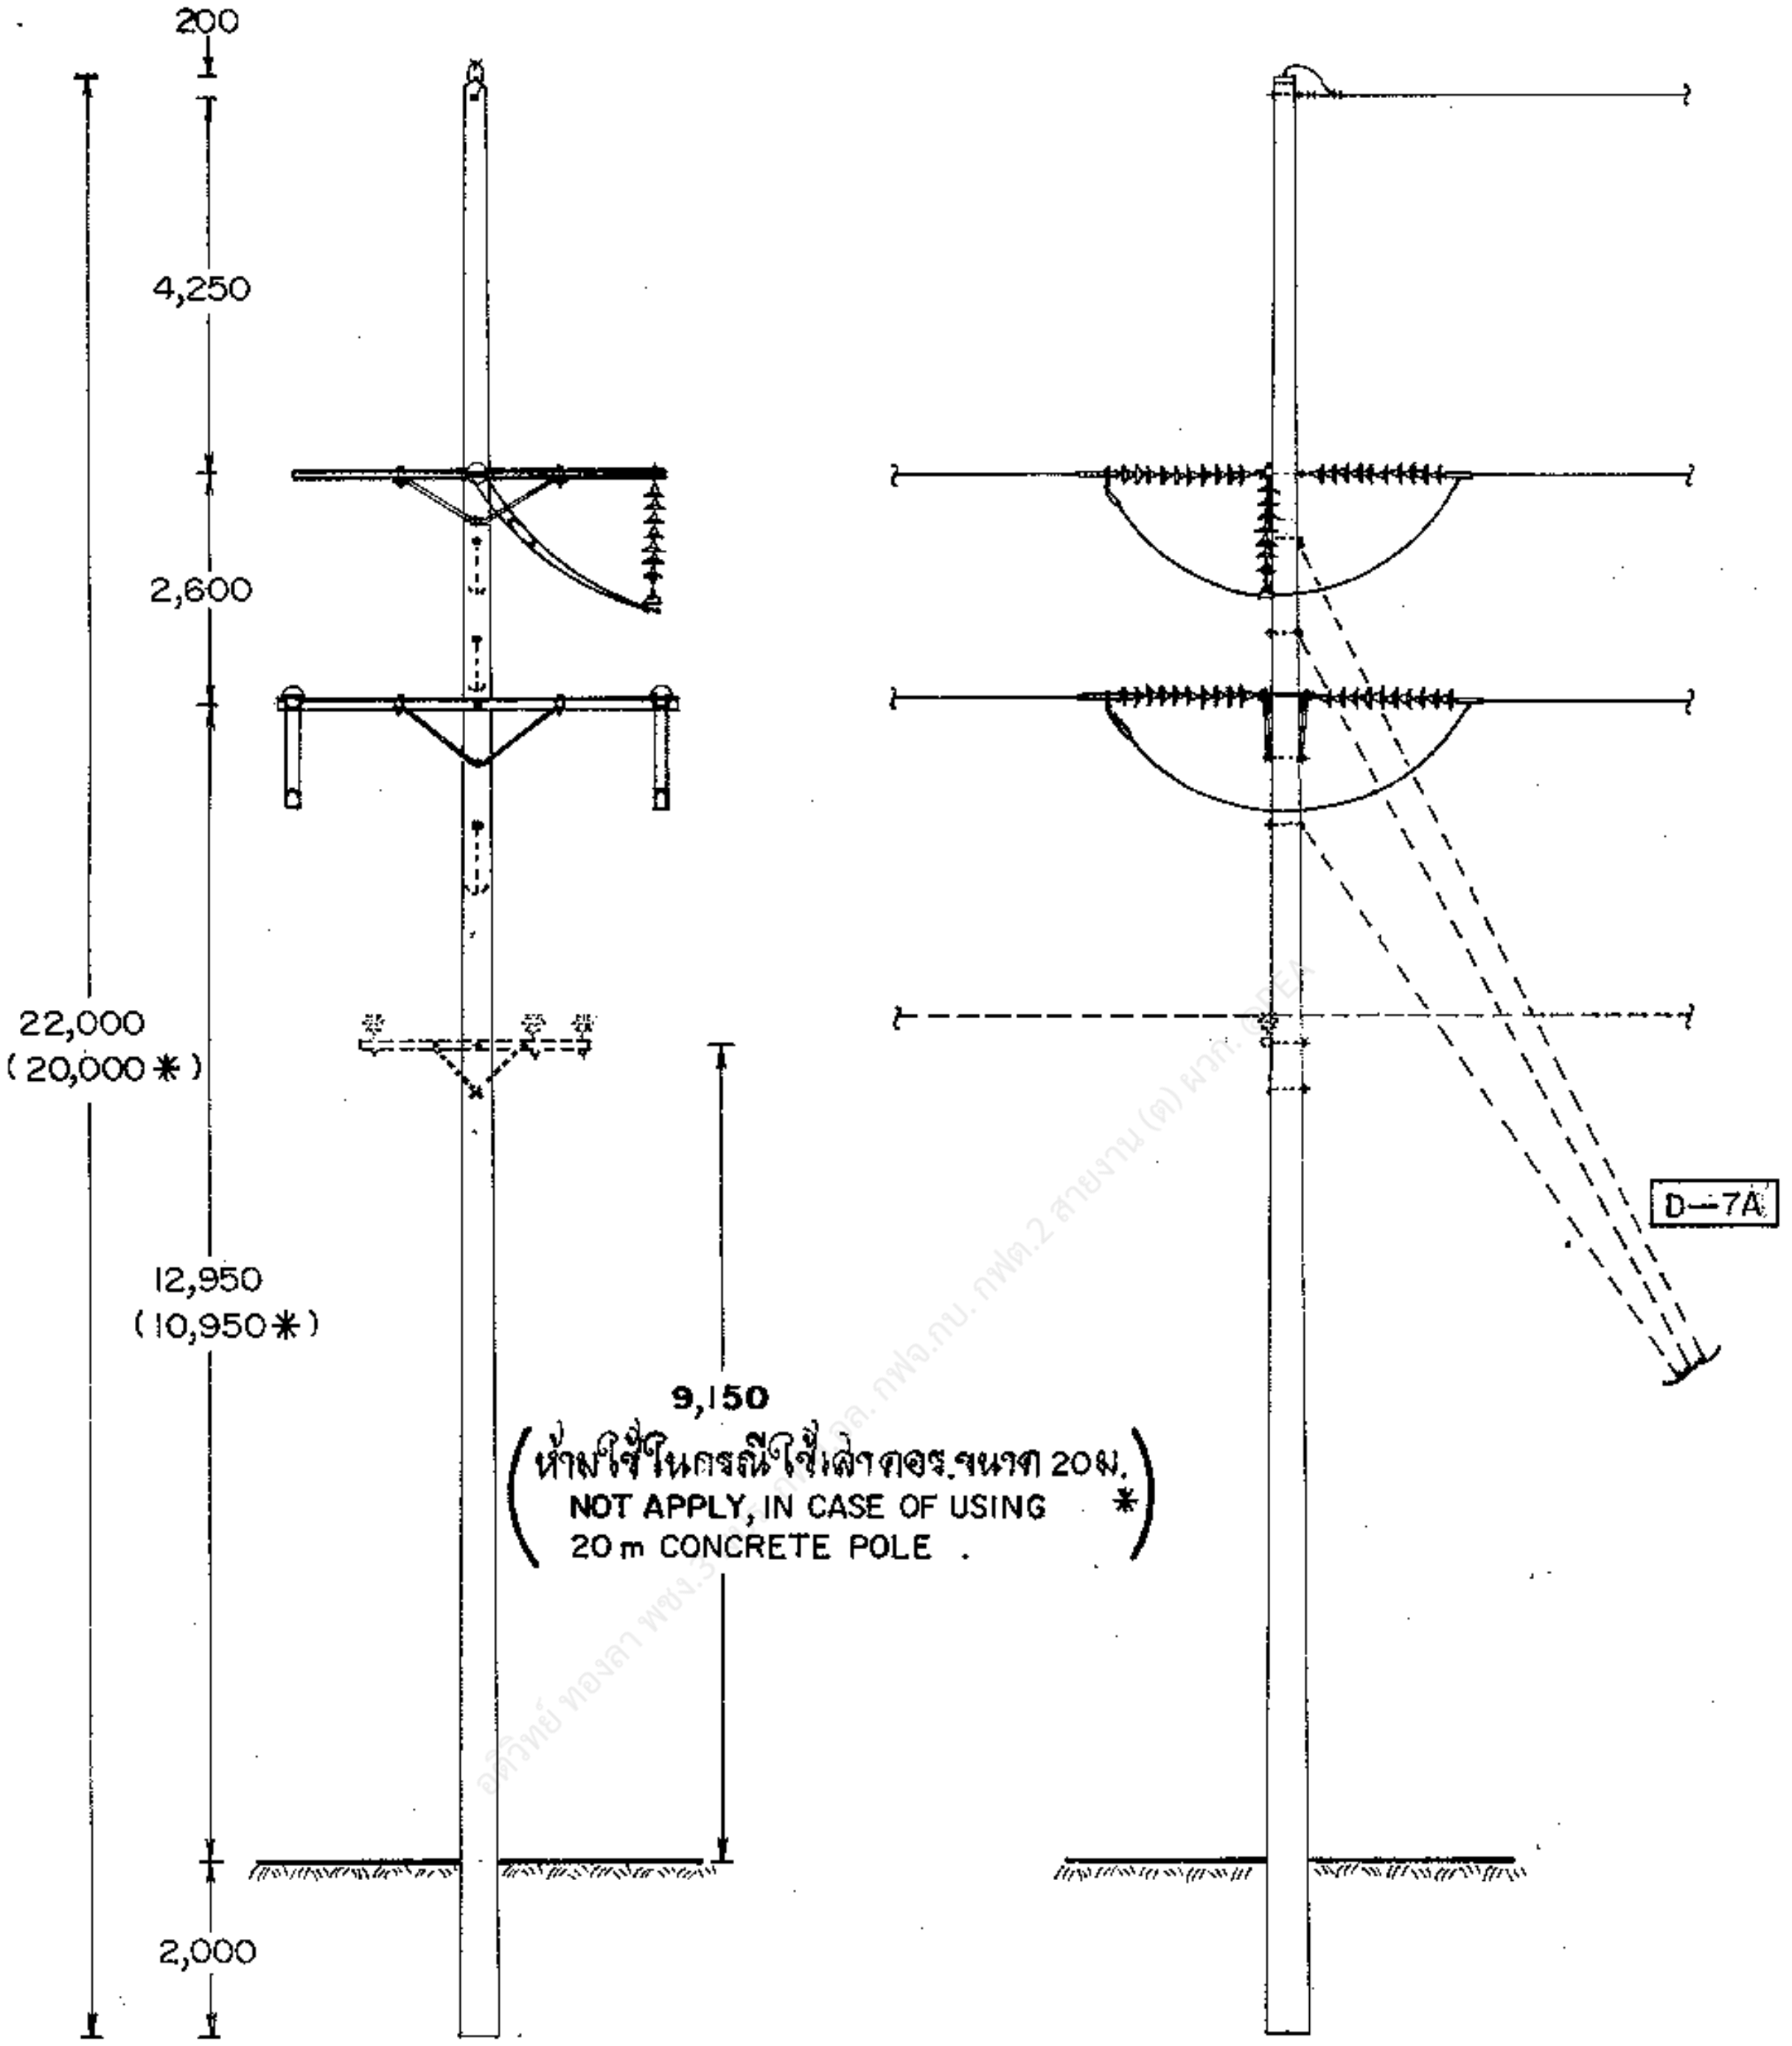
200
4,250
2,600
22,000
(20,000*)
12,950
(10,950*)
2,000
9,150
(ห้ามใช้ในกรณีใช้เสา คอร. ขนาด 20 ม.
NOT APPLY, IN CASE OF USING 20 m CONCRETE POLE . *)
D-7A

กรณีใช้เสา คอร. ขนาด 20 ม. (เมื่อต้องการลดระดับสายให้ต่ำลงอีก)
* IN CASE OF USING 20 m CONCRETE POLE
(FOR MORE DECREASING HEIGHT OF CONDUCTOR)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาสำหรับลดระดับความสูงการพาดสาย
แบบ SD-DH-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
DECREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE
TYPE SD-DH-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนที่โดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 17 ส.ค. 31
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:125
แบบเลขที่ SAI-015/31063
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5428

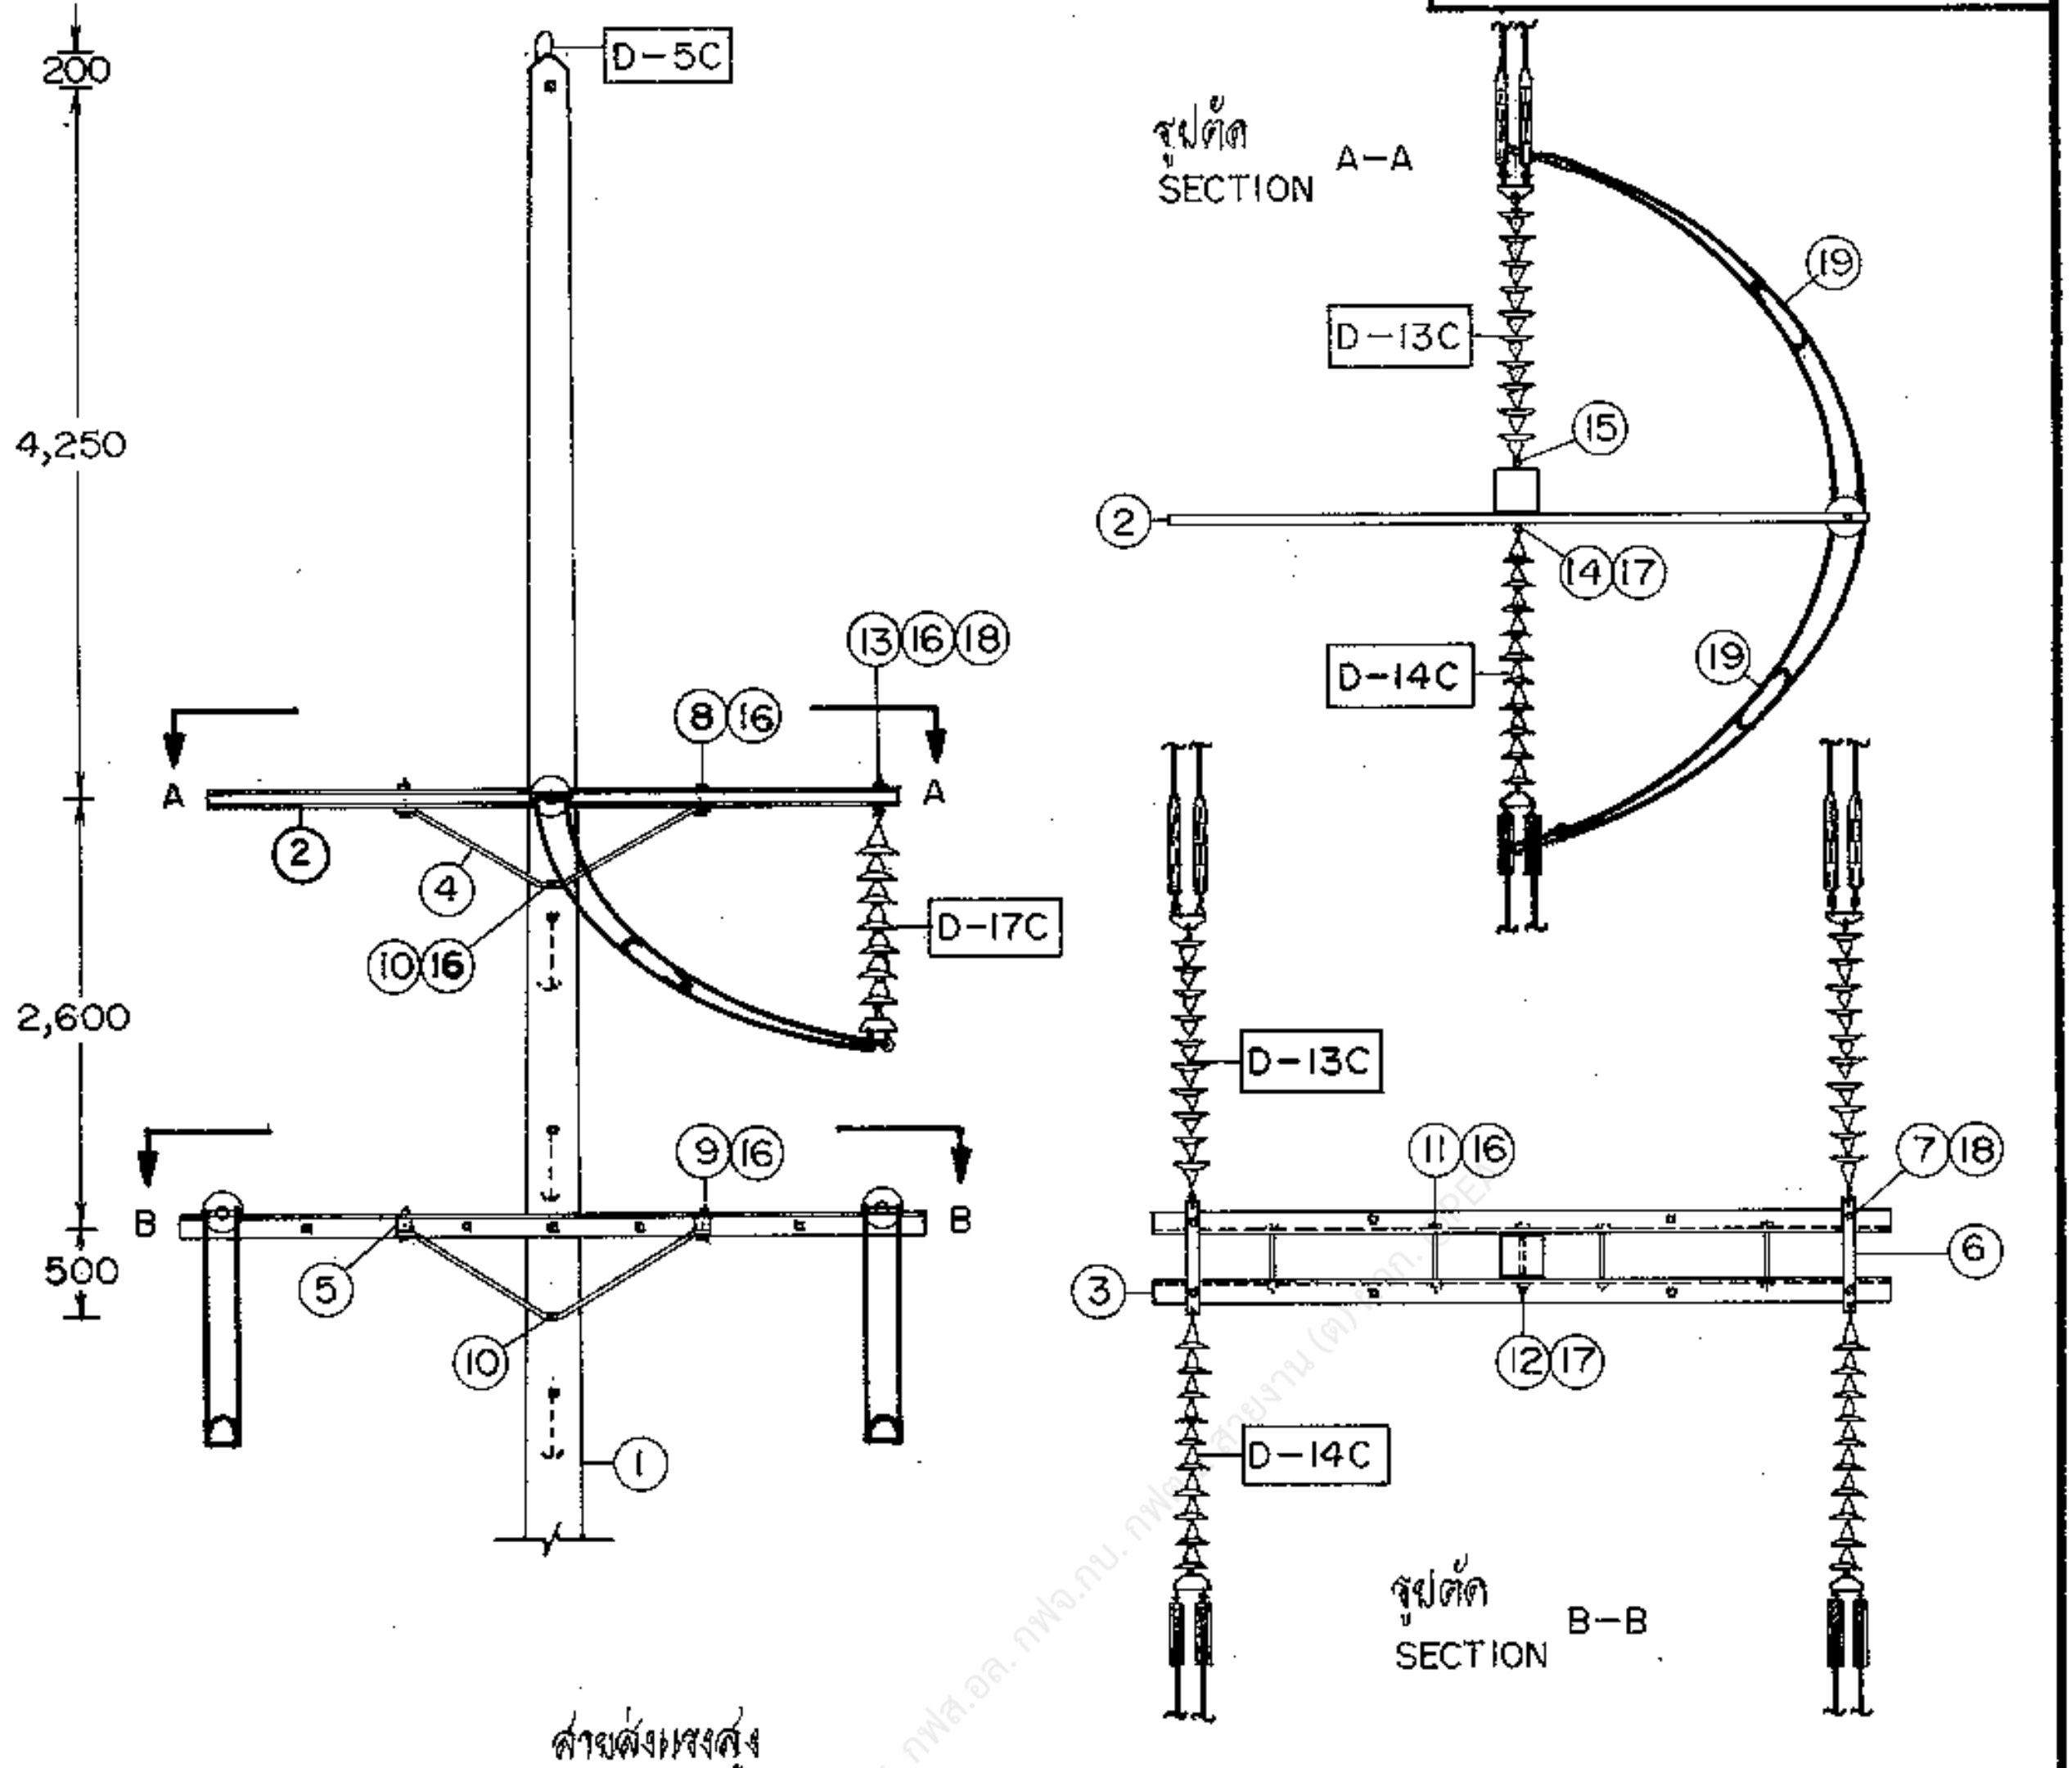
200
4,250
2,600
500
D-5C
13 16 18
8 16
A
A
2
4
10 16
D-17C
9 16
B
B
5
10
1
รูปตัด SECTION A-A
D-13C
19
15
2
14 17
D-14C
19
D-13C
11 16
7 18
6
3
12 17
D-14C
รูปตัด SECTION B-B

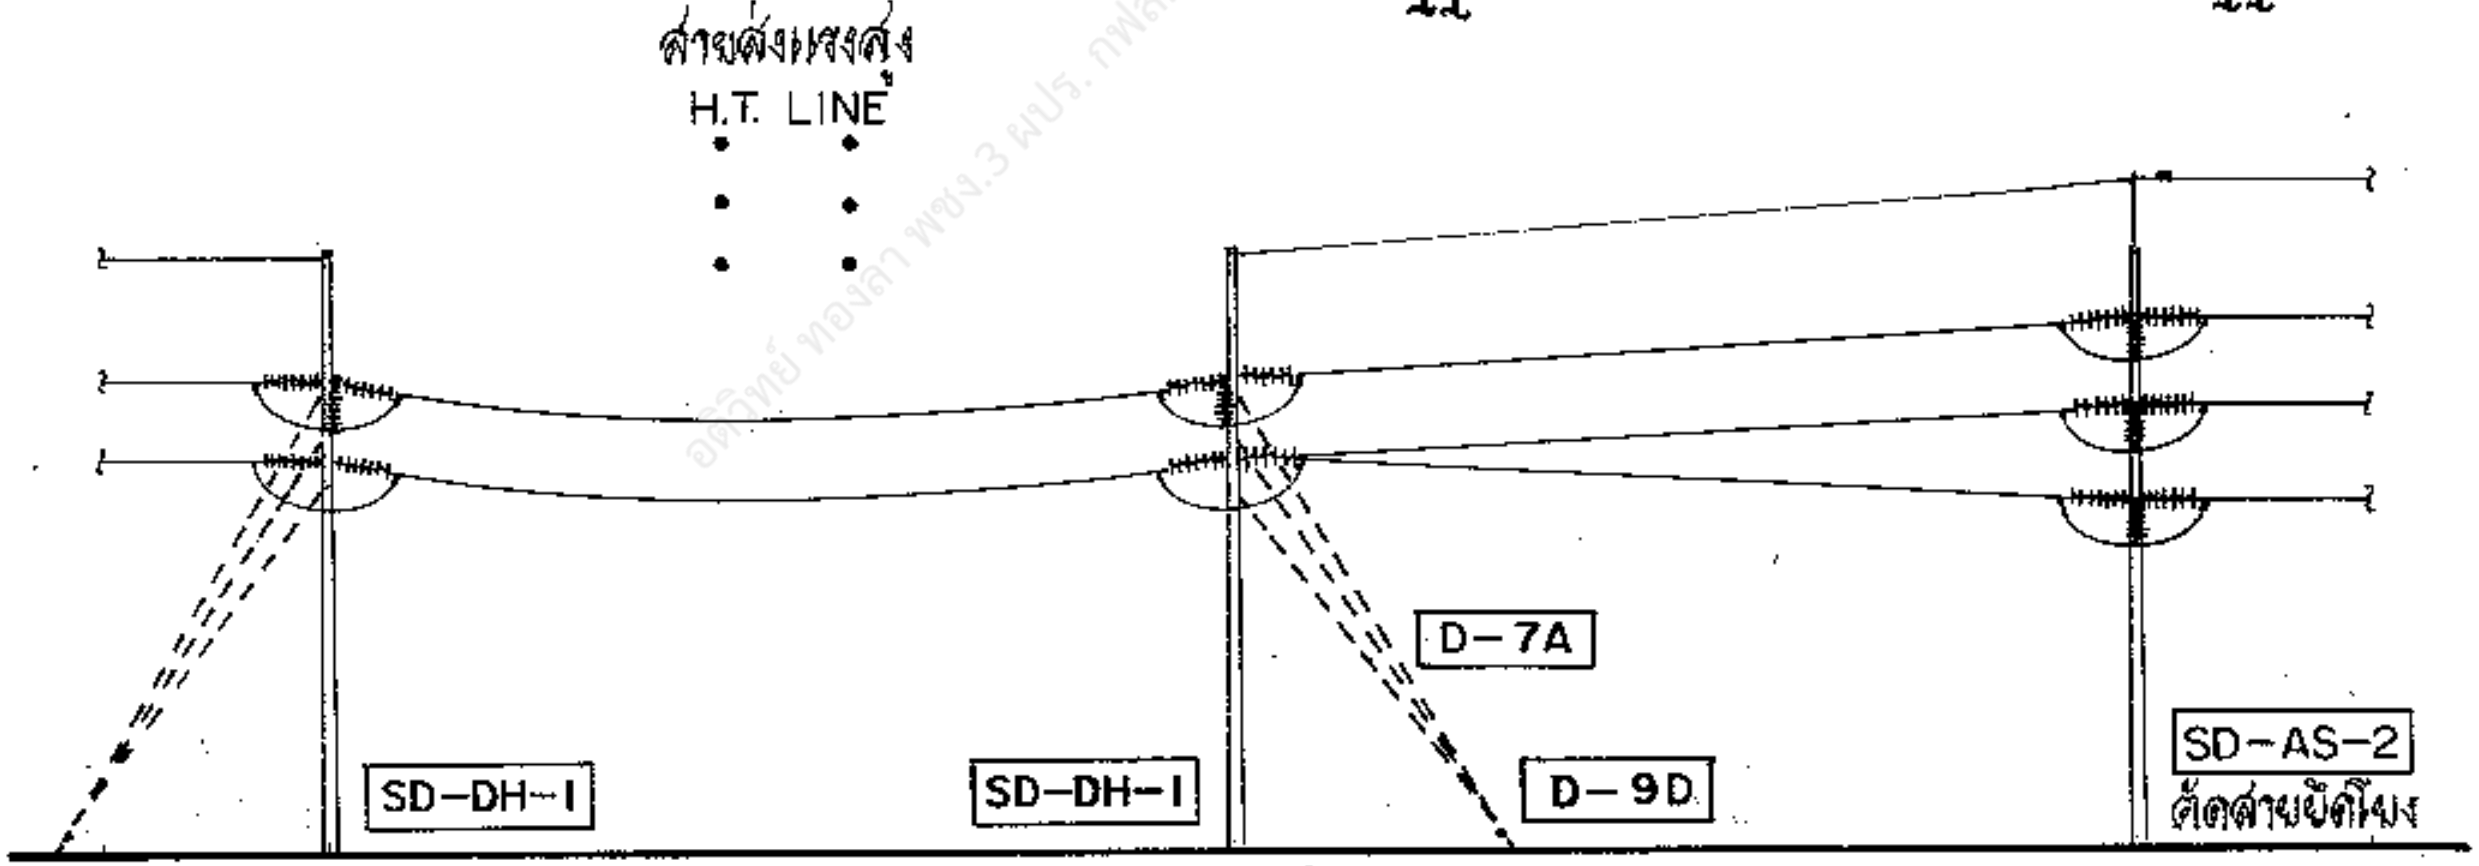
สายส่งแรงสูง
H.T. LINE
D-7A
SD-DH-1
SD-DH-1
D-9D
SD-AS-2
ตัดสายยึดโยง

ลักษณะการใช้งาน
(APPLICATION)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาสำหรับลดระดับความสูงการพาดสาย
แบบ SD-DH-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
DECREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE
TYPE SD-DH-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 17 สค. 31
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:75

แบบเลขที่ SAI-015/31063
แผ่นที่ 2 จากจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5428

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	1	00010011 (0041)
2	**คอนสายแบบเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100X50X5 มม. ยาว 4.20 ม. มอก. 116** **CROSSARM, STEEL, CHANNEL 100X50X5 mm 4.20 m LONG TIS 116**	1	-
3	คอนสายแบบเหล็กฉาก ขนาด 150X100X12 มม. ยาว 4.50 ม. CROSSARM, STEEL ANGLE, 150X100X12 mm, 4.50 m LONG	2	00120002 (6001)
4	เหล็กฉากรับคอนสาย 50X50X6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอพ 450 มม. BRACE, ANGLE STEEL 50X50X6 mm, 1,800 mm WIDE, 450 mm DROP	3	01200007 (0119)
5	ท่อเหล็ก ขนาด 100X50X3.2 มม. ยาว 100 มม. ADAPTER, TUBE, RECTANGULAR STEEL, 100X50X3.2 mm, 100 mm LONG	4	01050200 (6004)
6	แผ่นเหล็กยึดสองปลาย ขนาด 12X100X760 มม. PLATE, STEEL, DOUBLE ARMING, 12X100X760 mm	2	01030102 (6006)
7	สลักเกลียว M 16X75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE, M 16X75 mm COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS	4	01110400 (0236)
8	สลักเกลียว M 16X130 มม. BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	2	01110200 (0220)
9	สลักเกลียว M 16X170 มม. BOLT, MACHINE, M 16X170 mm	4	01110201 (0221)
10	สลักเกลียว M 16X350 มม. BOLT, MACHINE, M 16X350 mm	2	01110205 (0225)
11	สลักเกลียวตลอด M 16X400 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, M 16X400 mm	4	01120000 (0243)
12	สลักเกลียว M 20X450 มม. BOLT, MACHINE, M 20X450 mm	1	01110302 (0234)
13	สลักห่วงโอเวล M 16X150 มม. BOLT, OVAL EYE, M 16X150 mm	1	01150000 (0257)
14	สลักห่วงโอเวล M 20X350 มม. BOLT, OVAL EYE, M 20X350 mm	1	01150100 (0260)
15	อายเล็ท สำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	1	01180002 (0346)
16	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	25	01180100 (0355)
17	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62X62X6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62X62X6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	4	01180101 (0356)
18	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	5	01180301 (0365)
19	ปรีฟอร์มแยกสาย SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED	4	02240000 (0918)

3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 17 ส.ค. 31 แก้แบบวันที่ มิติเป็น — มาตราส่วน —
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสาสำหรับลดระดับความสูงการพาดสาย แบบ SD-DH-1	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR DECREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE TYPE SD-DH-1	แบบเลขที่ SA1-015/31063 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5428**

รายละเอียด DETAIL			
D-13C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	1	
D-5C	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-7A	การประกอบยึดโยง ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. STEEL STRANDED WIRE 95 mm^2, GUY ASSEMBLY		
D-9D	สมอบกคอนกรีต CONCRETE ANCHOR		

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสาสำหรับลดระดับความสูงการพาดสาย
แบบ SD-DH-1

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
DECREASING HEIGHT OF CONDUCTOR STRINGING STRUCTURE
TYPE SD-DH-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 17 ส.ค. 31
แก้แบบวันที่
มิติเป็น —
มาตราส่วน —

แบบเลขที่ SAI-015/31063
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น