

การประกอบเลขที่	2328
ASSEMBLY NO.	3917

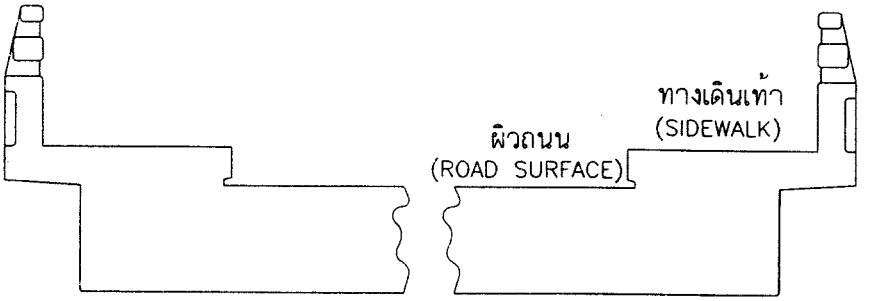

แบบ II
TYPE

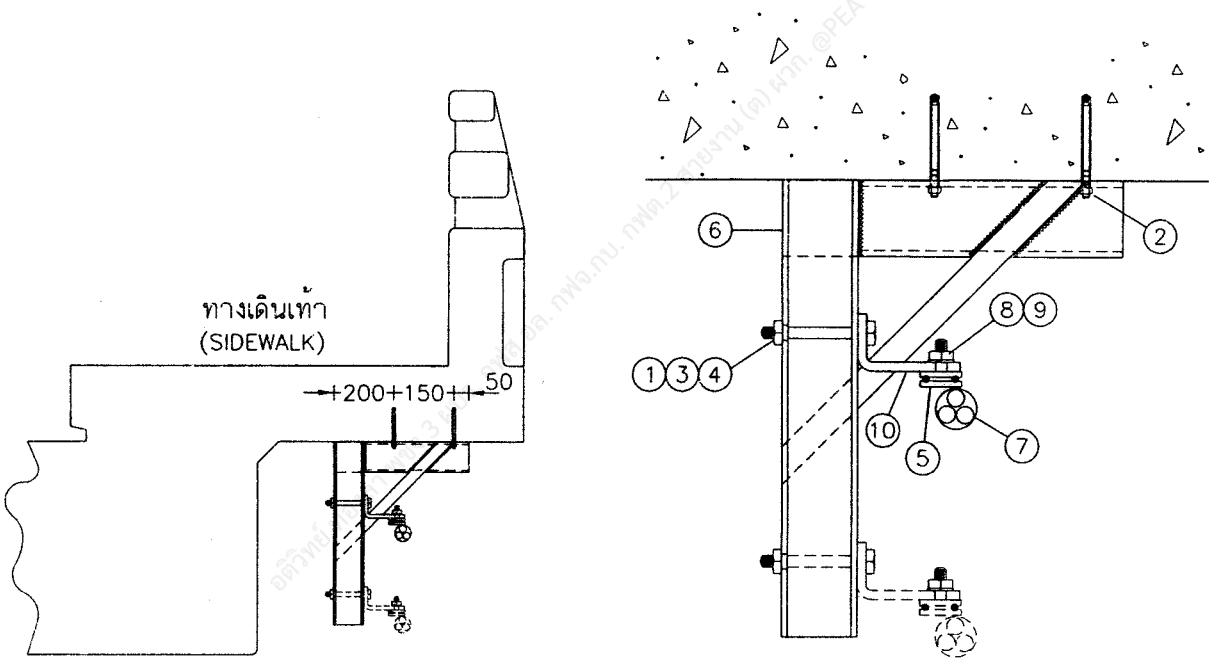


รายละเอียดแบบ II
DETAIL TYPE

Copy

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Supphakit Boonrueng ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:50, 1:25, 1:10
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 kV และ 33 kV เกาะกับสะพาน แบบ II (ใต้ทางเดินเท้าแคบ) 22 kV AND 33 kV, TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION ATTACHED TO THE BRIDGE TYPE II (UNDER NARROW SIDEWALK)	แบบเลขที่ SA2-015/52010 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่	2328
ASSEMBLY NO.	3917

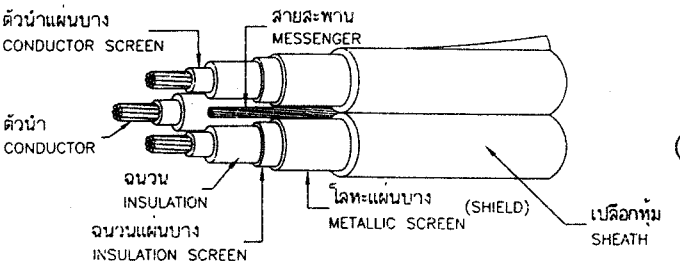

⑦ สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว
TWISTED AERIAL CABLE

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
* 1	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	1	1010110201
2	สลักเกลียวพร้อมพุกเคมี ขนาด M 10 ความยาวแท่งเกลียว 125 มม. พร้อมแหวนสปริง BOLT WITH CHEMICAL ANCHOR, M 10, THREAD LENGTH 125 mm COMP. WITH SPRING WASHER	2	1010110050
* 3	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ¢ 18 mm, TIS 258	1	1010180100
* 4	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, M 16 TIS 259	1	1010180301
* 5	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT	1	1020440102
6	โครงเหล็กสำหรับแขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว แบบ SBT-1 SUPPORT BRACKET FOR TWISTED AERIAL CABLE TYPE SBT-1	1	-
7	สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ขนาดและความยาวตามต้องการ TWISTED AERIAL CABLE, SIZE AND LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020050200-4 1020050300-4
* 8	สลักเกลียว M 12x150 มม. BOLT, MACHINE, M 12x150 mm	1	1010110101
* 9	แหวนรองแบบสปริง M 12 มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, M 12 TIS 259	1	1010180300
* 10	ที่แขวนสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว น้ำหนัก ≈ 1 กก./ชิ้น MESSENGER HANGER : WEIGHT APPROX. 1 kg/pcs.	1	1010180300

* จำนวนวัสดุสำหรับการติดตั้ง 1 วงจร * MATERIAL FOR 1 CIRCUIT INSTALLATION

หมายเหตุ

1. สายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 240 ต.มม. ประกอบด้วยเคเบิล 3 เส้น และสายสะพาน 1 เส้น มีน้ำหนัก ≈ 6.85 กก./ม. เส้นผ่านศูนย์กลางรวมวงนอก ≈ 10.5 ซม.
2. วัสดุลำดับที่ 2 สลักเกลียวมีชั้นคุณภาพ 5.8 อาบสังกะสีด้วยวิธีจุ่มร้อน (HOT DIP GALV.) สามารถรับแรงดึง (TENSILE) ได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม เช่น ผลิตภัณฑ์ HILTI หรือ RAMSET หรือเทียบเท่า
3. โครงเหล็ก (วัสดุลำดับที่ 6) มีน้ำหนักประมาณ ≈ 10 กก. ติดตั้งไปกับสะพานทุกระยะ 10 ม. หรือไม่เกิน 30 ม.
4. เมื่อติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียวแล้ว ระยะหย่อนยานต่ำสุดของสาย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและสายตรงที่มีระยะหย่อนยานสูงสุดต้องอยู่ไม่ต่ำกว่าท้องสะพาน

NOTES

1. THE CONDUCTOR SIZE OF TWISTED AERIAL CABLE IS NOT EXCEED 240 mm^2 CONSIST OF 3 CABLES AND 1 MESSENGER, WEIGHT APPROX. 6.85 kg/m, OVER ALL DIAMETER APPROX. 10.5 cm .
2. MAT ITEM 2 BOLT (ANCHOR) MADE OF STEEL, STRENGTH GRADE 5.8, HOT DIP GALV. STEEL AND SHALL BE TAKE TENSILE NOT LESS THAN 800 kg SUCH AS HILTI OR RAMSET OR EQUIVALENT.
3. SUPPORT BRACKET (ITEM 6) ATTACH TO THE BRIDGE AT EVERY 10 m INTERVAL OR NOT MORE THAN 30 m, WEIGHT APPROX. 10 kg .
4. WHEN THE CABLES ARE INSTALLED, THE MINIMUM SAG OF CABLE SHALL BE ACCORDING TO STANDARD AND THE MAXIMUM SAG OF CABLE BUT SHALL NOT BE LOWER THAN THE BOTTOM OF BRIDGE BEAM.

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน Suppakit Boonreung ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว 22 kV และ 33 kV เกาะกับสะพาน แบบ II (ใต้ทางเดินเท้าแคบ)	เขียนเสร็จวันที่ 18 ต.ค. 2553 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวางแผน และพัฒนาระบบไฟฟ้า	22 kV AND 33 kV, TWISTED AERIAL CABLE INSTALLATION ATTACHED TO THE BRIDGE TYPE II (UNDER NARROW SIDEWALK)	แบบเลขที่ SA2-015/52010 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น