การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0549

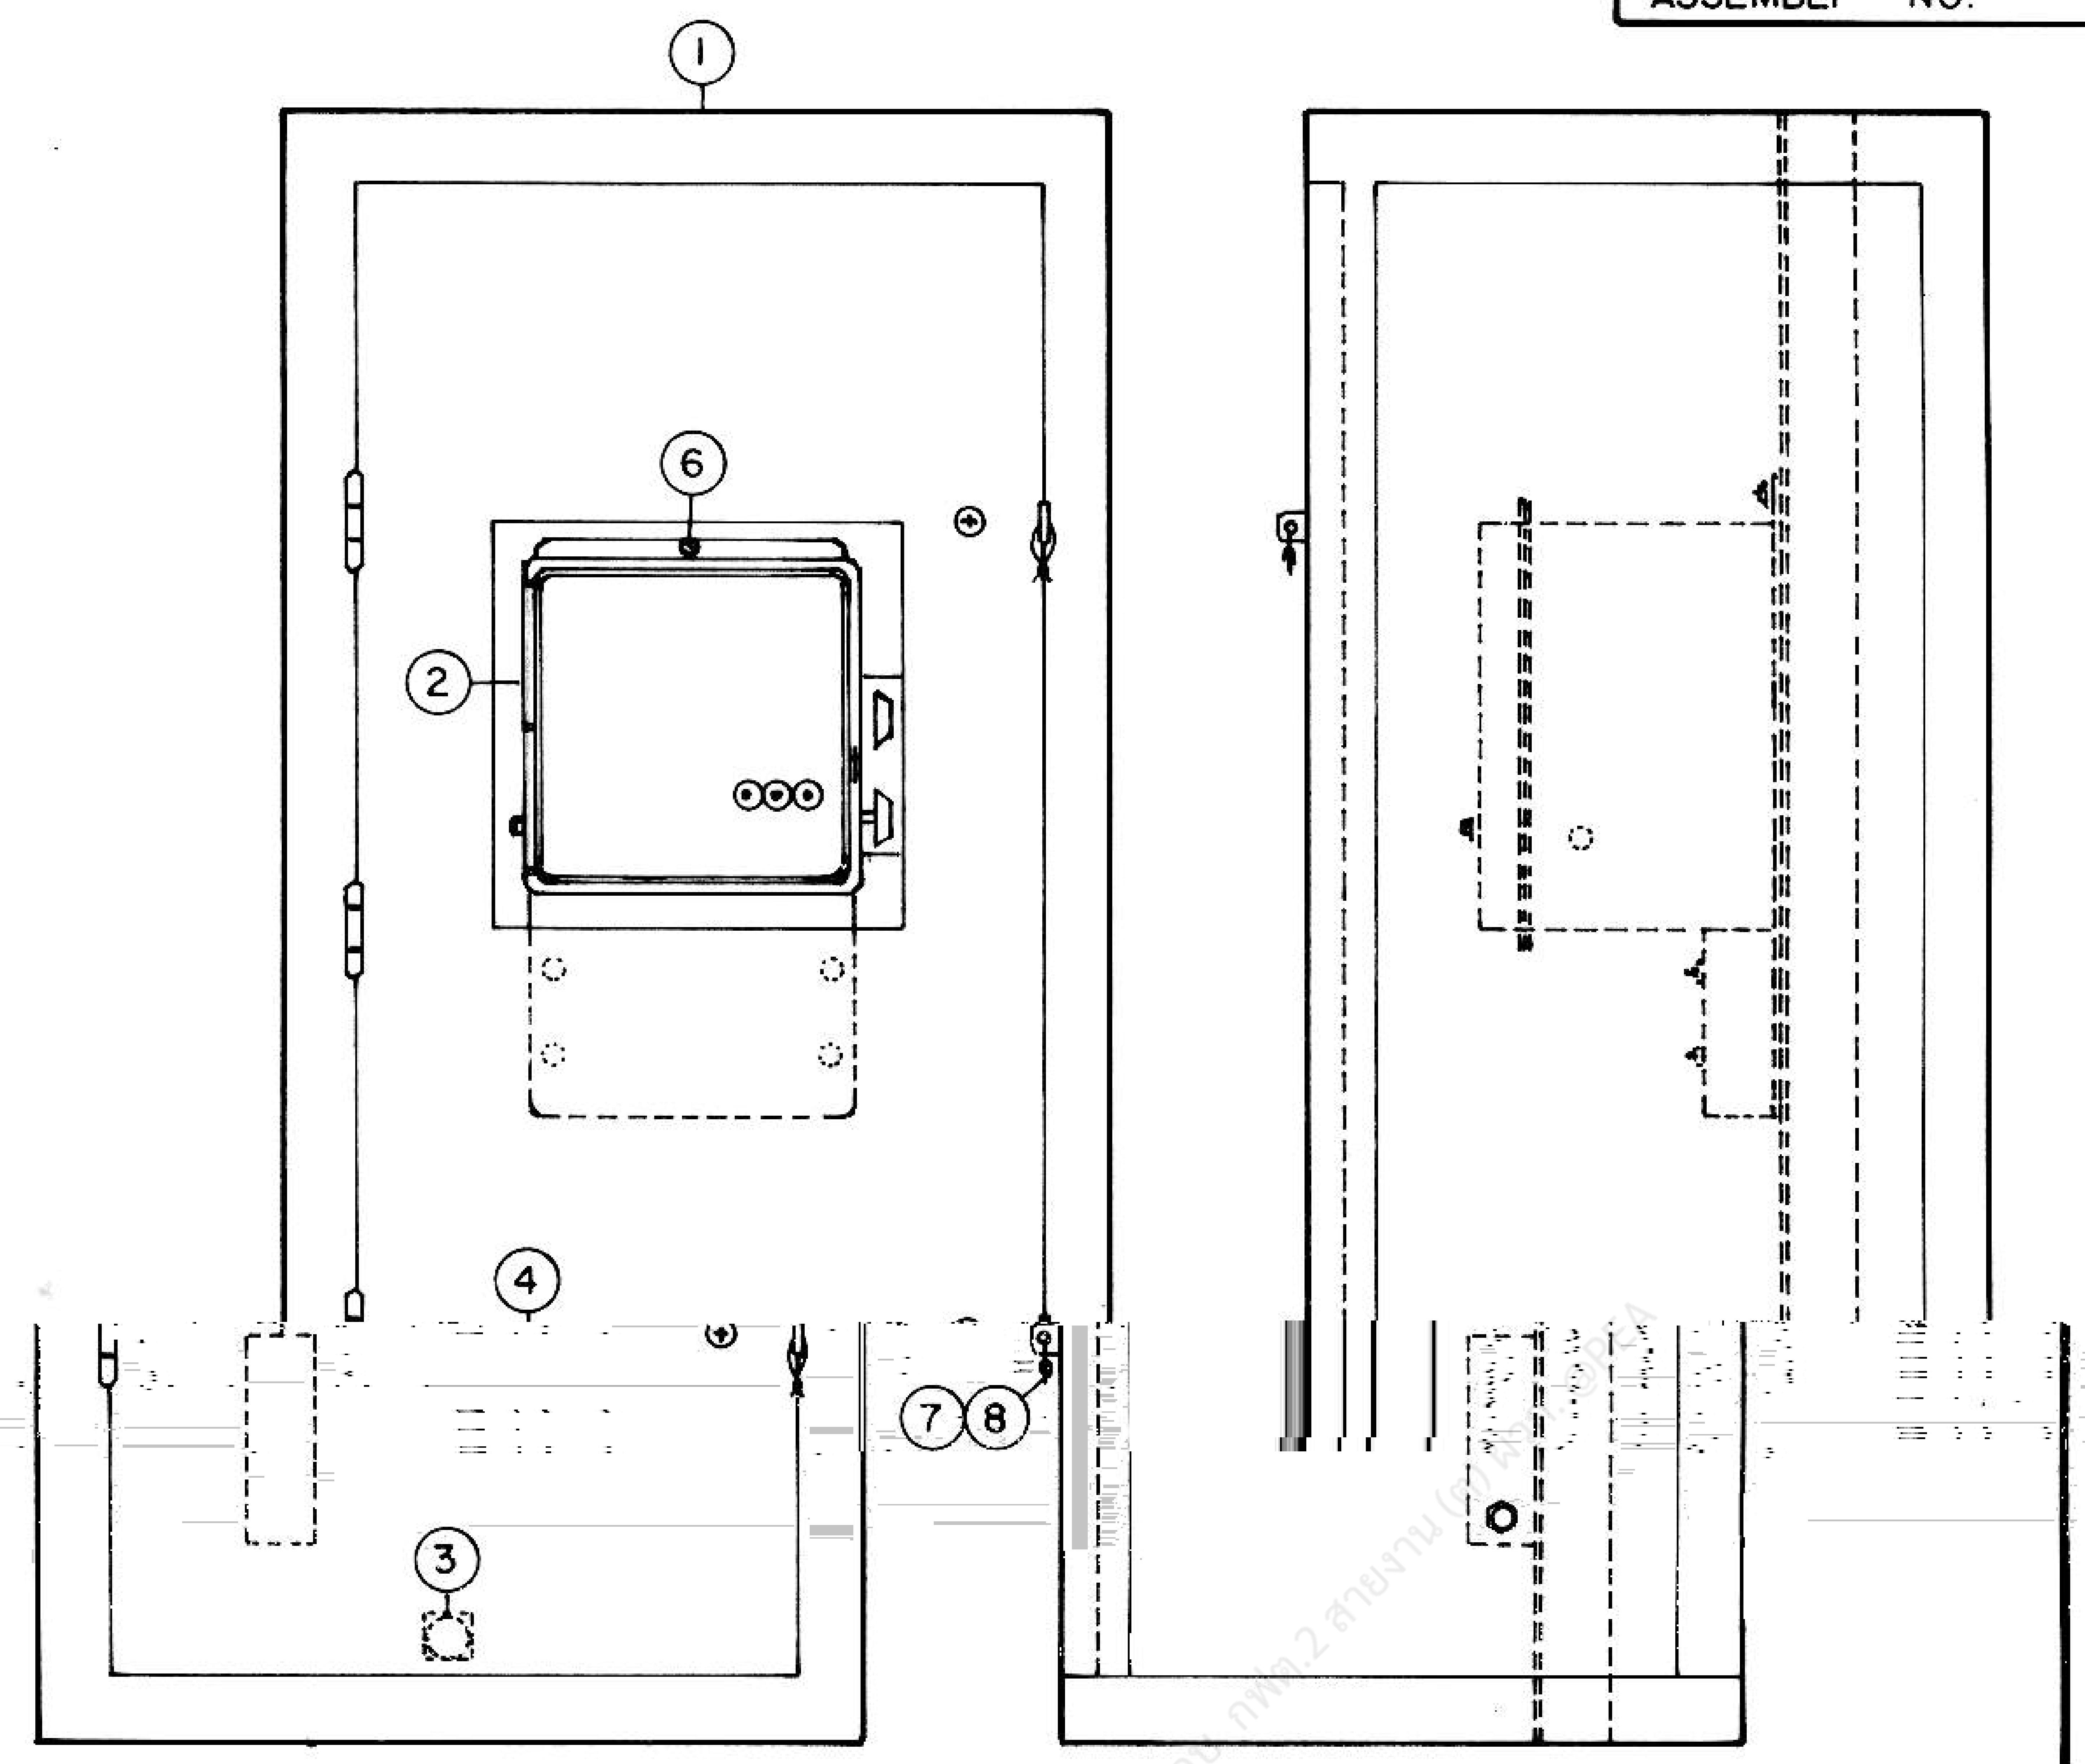

มายเหตุ

ตู้ใส่เทเลเคานติ้งอินสทรูเมนท์ ให้เลือกติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสม เช่น ภายในห้องควบคุมของสถานีไฟฟ้า และให้ต่อลงดินด้วย

ทรานสมิตติ้งวัตต์อาวร์มิเตอร์ ให้ติดตั้งที่เสาต้นติดตั้ง พีที. และ ซีที.

NOTES

1 TELECOUNTING INSTRUMENT CABINET SHALL BE INSTALLED AT APPROPRIATE AREA SUCH AS IN CONTROL ROOM OF SUBSTATION AND SHALL BE GROUNDED .

2 TRANSMITTING WATTOUR METER SHALL BE INSTALLED ON PT. AND CT.'S POLE .

วกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

น

วร

ร ศักดิ์พงษ์

้าแผนก ศักดิ์พงษ์

ายการกอง

รายการฝ่าย

งผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

4 ส.ค. 2537

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 5 ส.ค. 2537 ผวภ.

การติดตั้งเทเลเคานติ้งอินสทรูเมนท์ 22-33 kV
ในตู้ใส่เทเลเคานติ้งอินสทรูเมนท์

ASSEMBLY OF 22-33 kV TELECOUNTING INSTRUMENT
IN TELECOUNTING INSTRUMENT CABINET

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.ค. 37
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA4-015/37021
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0549

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	วัสดุเลขที่ MAT. NO.	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ตู้ใส่เทเลเคานติงอินสทรูเมนท์ CABINET, FOR TELECOUNTING INSTRUMENT	1	
2	เทเลเคานติงอินสทรูเมนท์ TELECOUNTING INSTRUMENT	1	06000600
3	ฐานฟิวส์ ใช้ภายในอาคาร พร้อมคาร์ทริดจ์ฟิวส์ 5 แอมป์ FUSE BASE, INDOOR TYPE, WITH CARTRIDGE FUSE 5 A	1 ชุด set	
4	กล่องต่อสายไฟฟ้า 600 โวลต์ สำหรับสายทองแดง ขนาด 2.5-4 ต.มม. TERMINAL BLOCK FOR COPPER CABLE 600 V, SIZE 2.5-4 mm^2	1 ชุด set	
5	สายทองแดงหุ้มฉนวน PVC 750 โวลต์ 70°C ขนาด 2.5 ต.มม. CABLE, Cu, PVC-INSULATED, 750 V, 70 °C, 2.5 mm^2	ม. m	
6	ตะปูเกลียวชุบโครเมียม ขนาด 15 มม. SCREW, CHROME-PLATED, SIZE 15 mm	3	
7	ตะกั่วตีตรามิเตอร์ SEALING LEAD, FOR WATTHOUR METER	2	06100004
8	ลวดร้อยตราตะกั่ว SEALING WIRE	2	06100005

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. NO.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.
1	แผนผังแสดงการต่อรีโมทมิเตอริงอิควิปเมนท์ REMOTE METERING EQUIPMENT CONNECTION DIAGRAM	SA4-015/37020	

อดิศักดิ์ ทองลา พชง.3 [illegible] กฟจ. กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ -5.ส.ค. 2537 ผวภ.

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร สิทธิพงษ์
หัวหน้าแผนก สิทธิพงษ์
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค
เม ทิพเครือ
4 ส.ค. 2537

การติดตั้งเทเลเคานติงอินสทรูเมนท์ 22-33 kV ในตู้ใส่เทเลเคานติงอินสทรูเมนท์

ASSEMBLY OF 22-33 kV TELECOUNTING INSTRUMENT IN TELECOUNTING INSTRUMENT CABINET

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.ค. 37
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA4-015/37021
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น