

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5432

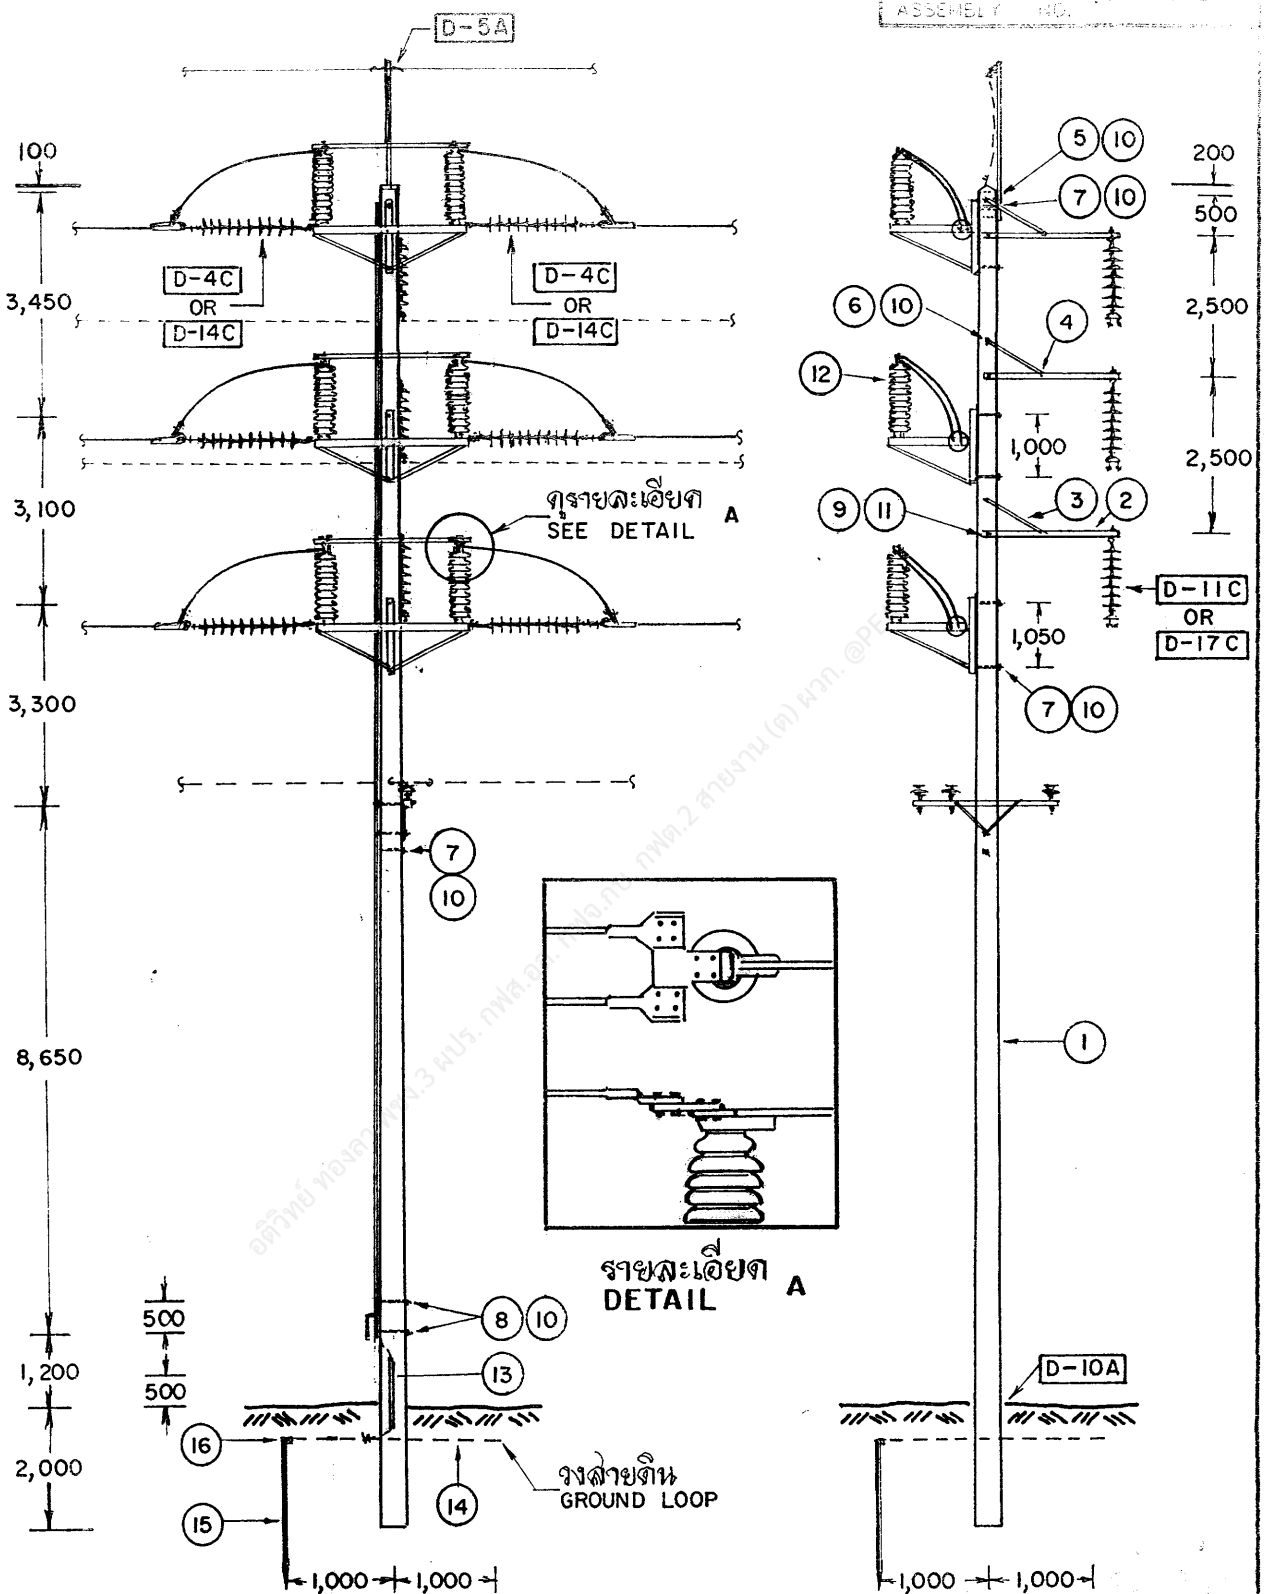

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน	ผู้ว่าการ ..... 31 มี.ค. 2528	เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 38
ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ การติดตั้งสวิตช์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิตช์) แบบ SD-SW-3	แก้ แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 125
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION TYPE SD-SW-3	แบบเลขที่ SAI-015/38003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

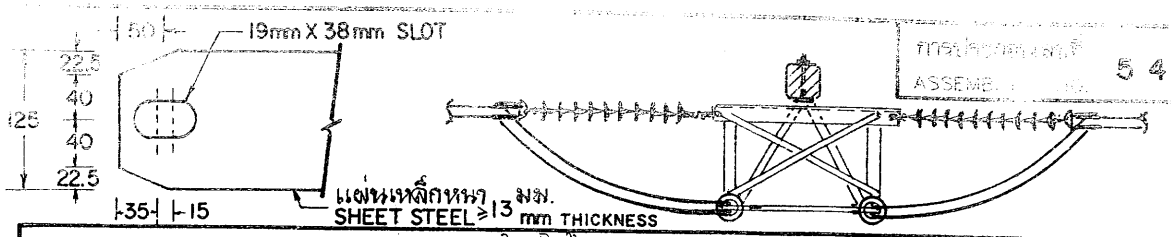

การประกอบเลขที่ ASSEMB... NO. 5432

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT'L NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE CONCRETE 22 m LONG	1	00010011 (0041)
2	เหล็กคอนแบบท้ายแขวน ขนาด C 100X50X5 มม.ยาว 2.25 ม.มอก. 116 STEEL ALLEY ARM C100X50X5 mm, 2.25 m LONG, TIS 116	3	01000100 (6015)
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 40X6X1,000 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM, 40X6X1,000 mm	3	01200002 (0121)
4	สลักเกลียว M 16X75 มม. BOLT, MACHINE M 16X75 mm	3	01110400 (0236)
5	สลักเกลียว M 16X300 มม. BOLT, MACHINE M 16X300 mm	2	01110204 (0224)
6	สลักเกลียว M 16X350 มม. BOLT, MACHINE M 16X350 mm	3	01110205 (0225)
7	สลักเกลียว M 16X450 มม. BOLT, MACHINE M 16X450 mm	7	01120001 (0244)
8	สลักเกลียว M 16X500 มม. BOLT, MACHINE M 16X500 mm	2	01120002 (0245)
9	สลักเกลียว M 20X400 มม. BOLT, MACHINE M 20X400 mm	3	01110301 (0233)
10	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู ø 18 มม.มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm HOLE ø 18 mm, TIS 258	14	01180100 (0355)
11	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62X62X6 มม. รู ø 22 มม.มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62X62X6 mm HOLE ø 22 mm, TIS 258	3	01180101 (0356)
12	เอร์เบรคสวิทช์ 3ขา 115kV 1,200A เปิดในแนวนอนพร้อมก้านโยกสวิทช์ ฉนวนและอุปกรณ์ติดตั้ง SWITCH, AIR BREAK, TRIPLE POLE, 115 kV, 1,200 A, HORIZONTAL-OPENING COMPLETE WITH MOUNTING ASSESSORIES	1	04060200 (1556)
13	ท่อ PVC แข็ง ขนาด ø 20X1,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø 20X1,000 mm, COMP. WITH FIXINN ACCESS	1	08040001 (3285)
14	สายทองแดงเปลือย 50 ตมม. มอก.64 CONDUCTOR, CU, SIZE 50 mm TIS 64	11 ม.	02000005 (0504)
15	หลักดิน ทำด้วยเหล็กเคลือบทองแดง GROUND ROD, COPPER-CLAD STEEL	1	01220007 (1232)
16	การต่อลงดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน GROUND CONNECTION, WELDING SYSTEM	2	—

รายละเอียด
DETAIL

D-4C or D-14C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	6
D-11C or D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3
D-5A	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNCATION	1

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ...
ผู้สำรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค
...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ... 31 มี.ค. 2526

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
การติดตั้งสวิตช์ตัดตอนลำมขา (แอร์เบรคสวิตช์)
แบบ SD-SW-3

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION
TYPE SD-SW-3

ใช้แทนแบบ ...
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 38
แก้ แบบวันที่ ...
มิติเป็น —
มาตราส่วน —

แบบเลขที่ SAI-015/38003
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น