การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 9

D – 5

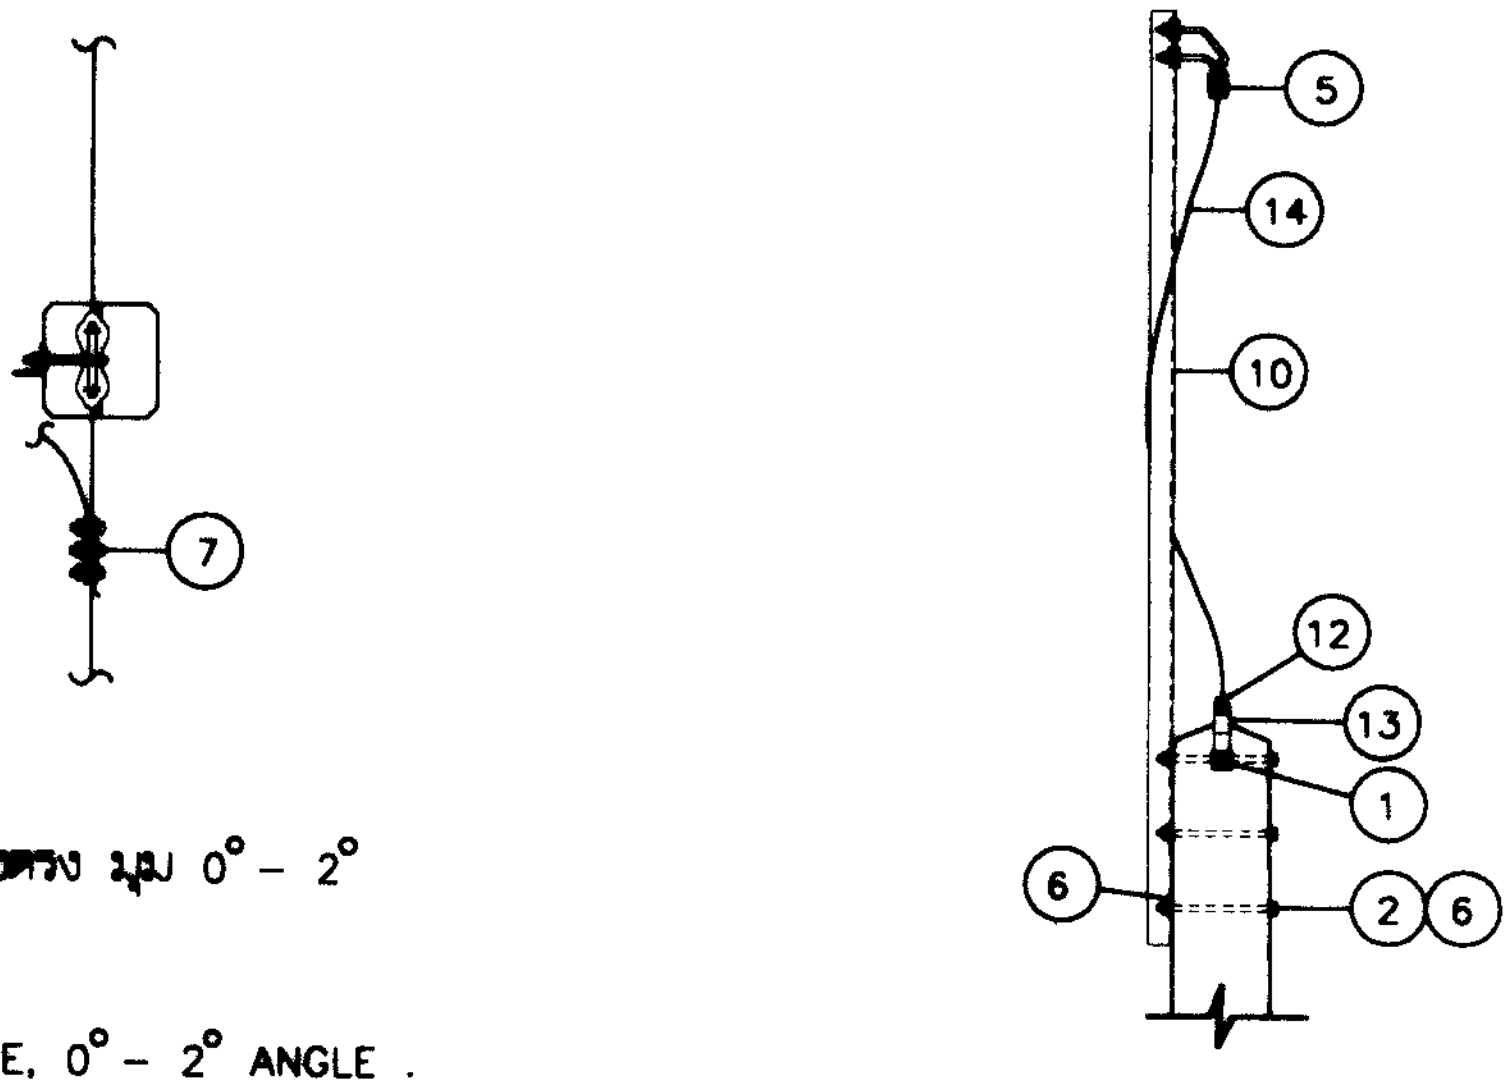

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางตรง มุม 0° – 2°

APPLICATION

FOR TANGENT STRUCTURE, 0° – 2° ANGLE .

D – 5 I

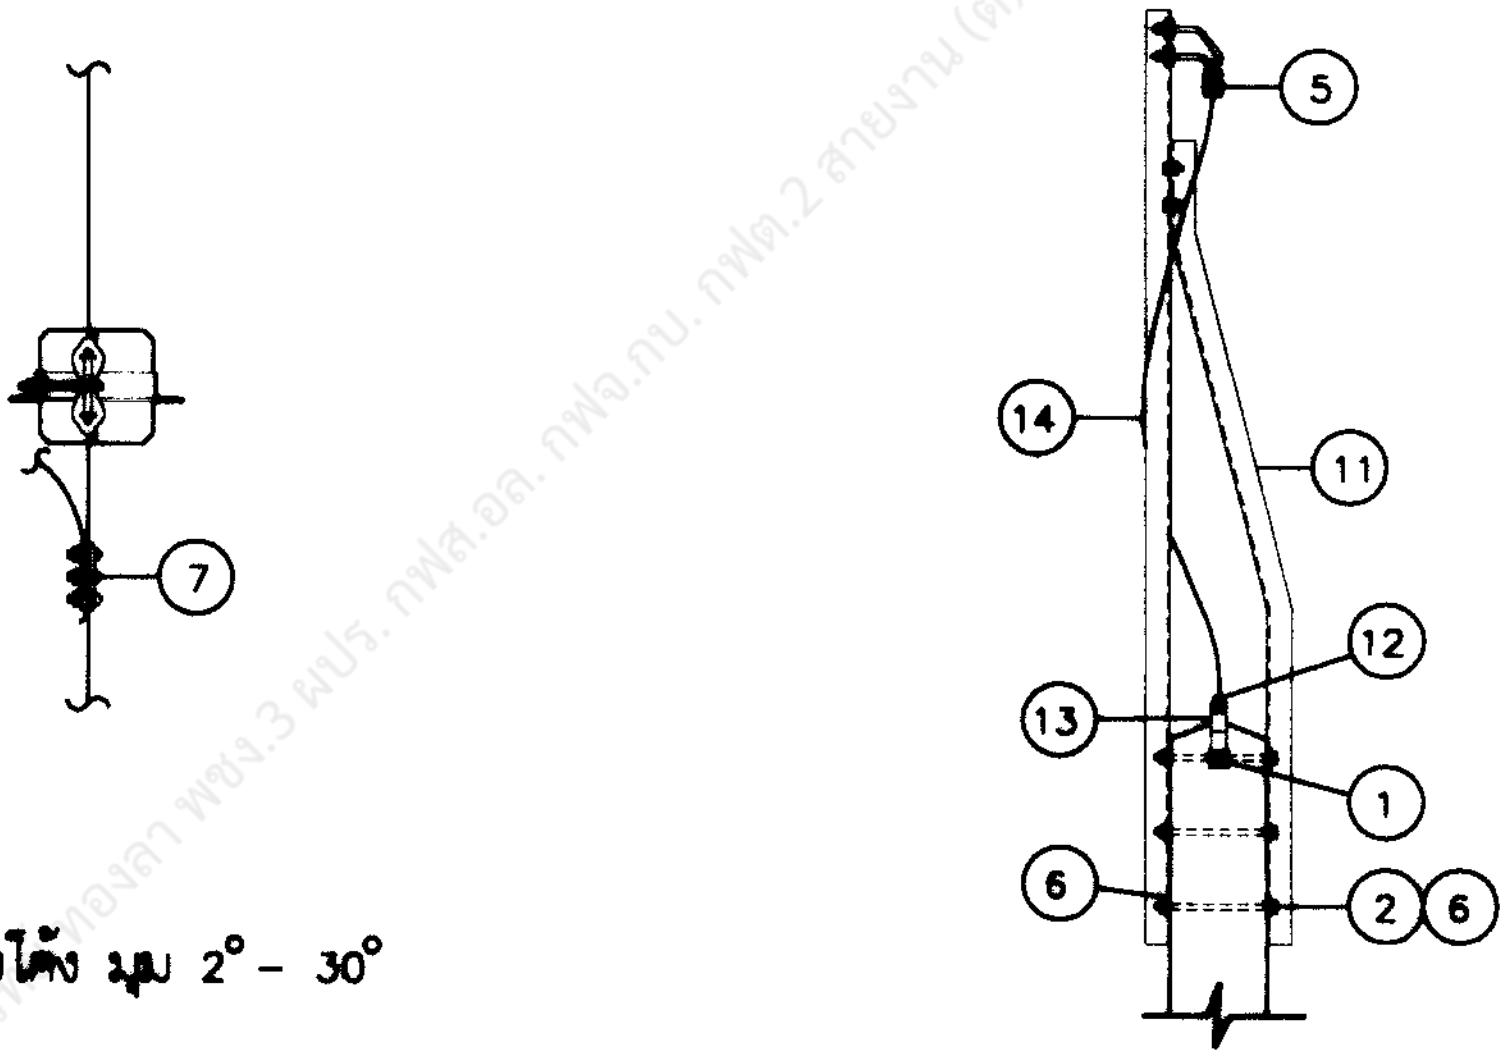

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางโค้ง มุม 2° – 30°

APPLICATION

FOR ANGLE STRUCTURE, 2° – 30° ANGLE .

อดิวิ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กน. กฟฉ.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

D – 5 J

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..สมชาย.......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547 การประกอบสายล่อฟ้า สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา	เขียนเสร็จวันที่ 22 มี.ค. 2547 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน.....1:40.........
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL. NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แบบเลขที่ SA1-015/47001. แผ่นที่ .1. ของจำนวน .3. แผ่น

20 พ.ค. 2547

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 6 2 9

D – 5



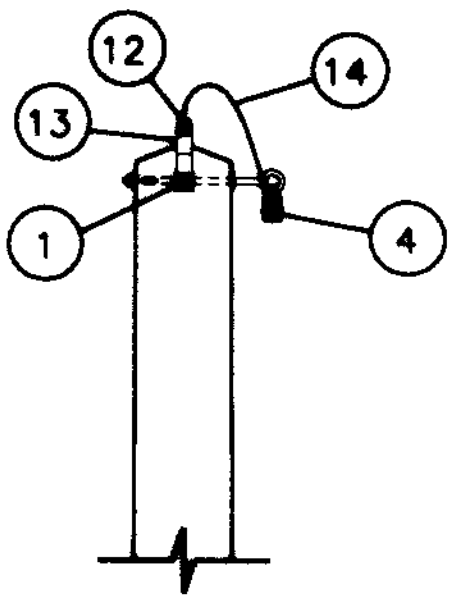

ลักษณะการใช้งาน

1. สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางตรง มุม 0° – 2°
2. สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางโค้ง มุม 2° – 30°

APPLICATION

1. FOR TANGENT STRUCTURE, 0° – 2° ANGLE .
2. FOR ANGLE STRUCTURE, 2° – 30° ANGLE .

D – 5 K

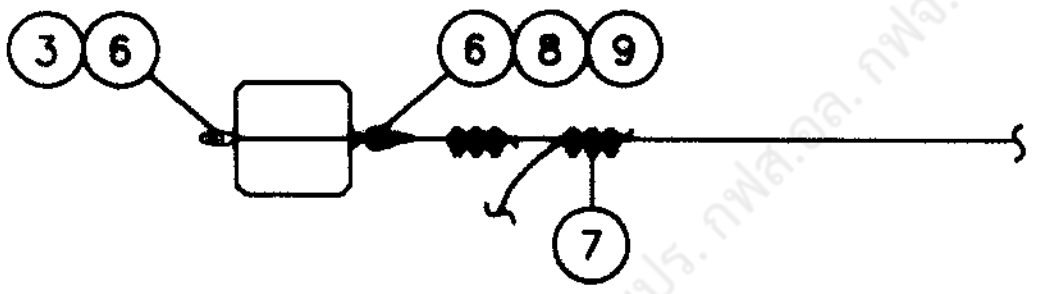

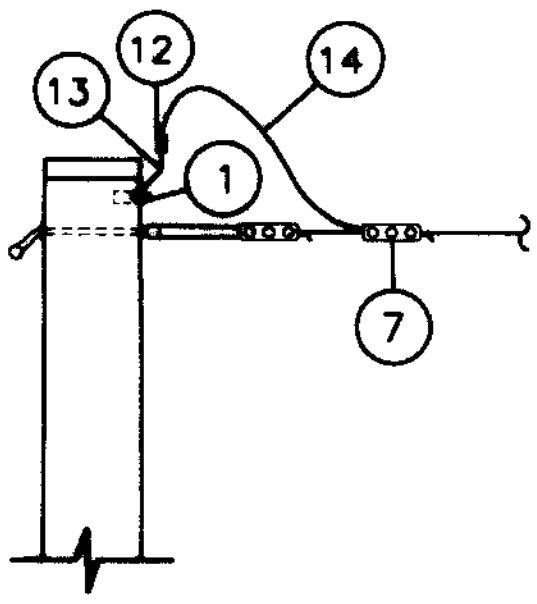

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสาย

APPLICATION

FOR DEADEND STRUCTURE .

D – 5 L

[illegible] ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.ถล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน ...สมชาย...
ผู้ตรวจ ...
วิศวกร ...
หัวหน้าแผนก ...
ผู้อำนวยการกอง ...
ผู้อำนวยการฝ่าย ...

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

ผู้ว่าการ ...

รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547
การประกอบสายล่อฟ้า
สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา

DETAIL. NO. 5
OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY
FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE

ใช้แทนแบบ ...
ถูกแทนโดยแบบ ...
เขียนเสร็จวันที่ 22 มี.ค. 2547
แก้แบบวันที่ ...
มิติเป็น ...มิลลิเมตร...
มาตราส่วน ...1:40...
แบบเลขที่ SA1-015/47001.
แผ่นที่ .2. ของจำนวน .3. แผ่น

20 พ.ค. 2547

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 2 9

D – 5

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D				วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		I	J	K	L	
1*	สลักเกลียว M 12x50 มม. BOLT, MACHINE, M 12x50 mm	1	1	1	1	01110101
2	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	3	3	–	–	01110204
3	สลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว 45° M 16x350 มม. BOLT, STRAND EYE, SINGLE 45°, M 16x350 mm	–	–	–	1	01210200
4	กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP, FOR CONCRETE POLE	–	–	1	–	01230202
5	กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP, FOR BAYONET	1	1	–	–	01230203
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	6	6	–	2	01180100
7	แคล้มป์สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ตร.มม. CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 35 mm^2	1	1	1	2	01230003
8**	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	–	–	–	1	01180001
9**	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ตร.มม. GUY THIMBLE, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	–	–	–	1	01210304
10	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม. STEEL ANGLE, OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, 65x65x6 mm., 2,500 mm. LONG	1	–	–	–	01010004
11	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 2,500 มม. STEEL ANGLE, OVERHEAD GROUND WIRE CORNER BAYONET, 65x65x6 mm., 2,500 mm. LONG	–	1	–	–	01010005
12*	จุดต่อสายดินกับแผ่นเหล็ก แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND STEEL PLATE	1	1	1	1	——
13*	แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา PLATE, STEEL, FOR OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	1	1	1	01030006
14*	ลวดเหล็กตีเกลียว 35 ตร.มม. มอก. 404 ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE, 35 mm^2, TIS 404, LENGTH AS REQ'D	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	01100003

หมายเหตุ

1.* กรณีเป็นเสา คอร. 22 ม. รุ่นเก่าที่ไม่มีกราวด์เพลทในเสา ให้ตัดรายการที่ 1 , 12 , 13 และ 14 ออก
2.** ใช้ทิมเบิ้ลอายนัท M 16 (วัสดุเลขที่ 01180003) จำนวน 1 ตัวต่อจุด แทนเป็นอีกแบบหนึ่งได้

NOTE

1.* IN CASE OF 22 m CONCRETE POLE WITHOUT GROUND PLATE IN POLE, ITEM NO.1, 12, 13 AND 14 SHALL BE OMITTED .
2.** ALTERNATIVELY, USING NUT, EYE, THIMBLE M 16 (MAT.NO. 01180003) 1 UNIT/POINT .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...สมชาย.......... ผู้ตรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547 การประกอบสายล่อฟ้า สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา	เขียนเสร็จวันที่ 22 มี.ค. 2547 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL. NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แบบเลขที่ .SA1-015/47001. แผ่นที่ .3. ของจำนวน .3. แผ่น

20 พ.ค. 2547