
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0525

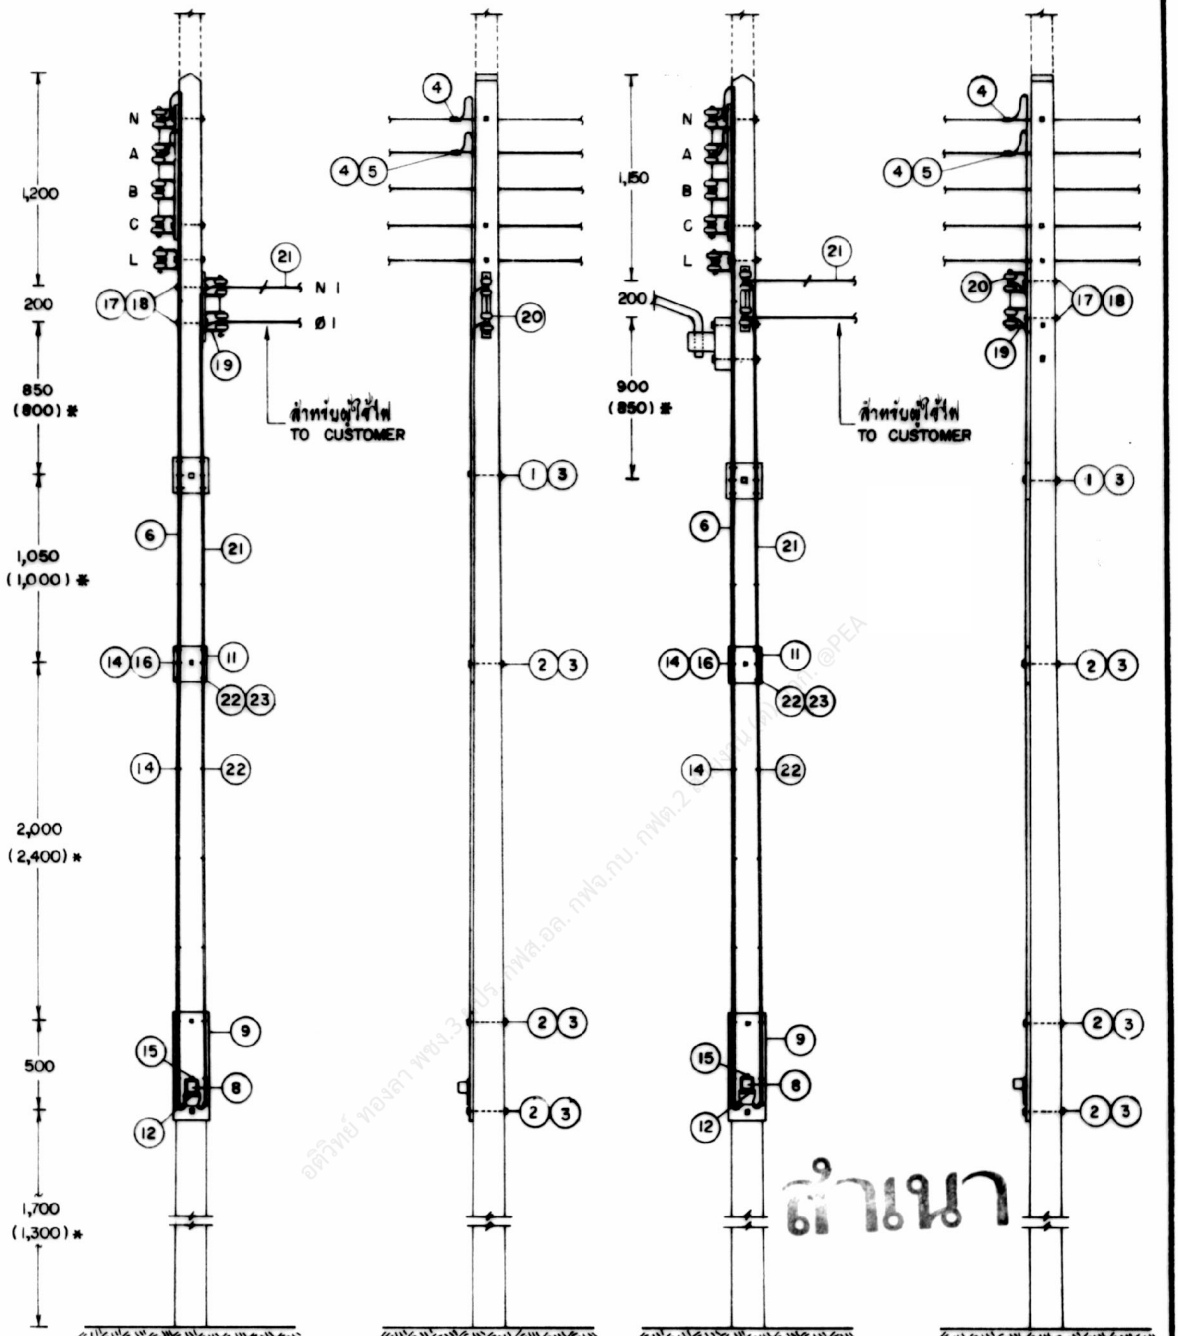


* สำหรับเสาคอนกรีต 9 ม. รุ่นเก่า ที่เจาะรูตามแบบเลขที่ I40-021/130159
FOR OLD 9 m CONCRETE POLE ACCORDING TO DWG. NO. I40-021/130159

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ ..... เขียนเสร็จวันที่ 27 มิ.ย.23
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 13 มิ.ย. 2523	แก้แบบวันที่ 8 ก.พ.26 มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 40
ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาด 3-5 แอมป์ บนเสาคอนกรีต 9 ม. 1 จำนวน 1 เที่ยง	แบบเลขที่ SAI-015/23072 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 6 แผ่น
	3-5 A, 1-Ø, 220 V METER INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE 1 1 UNIT	

สำเนา

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0525

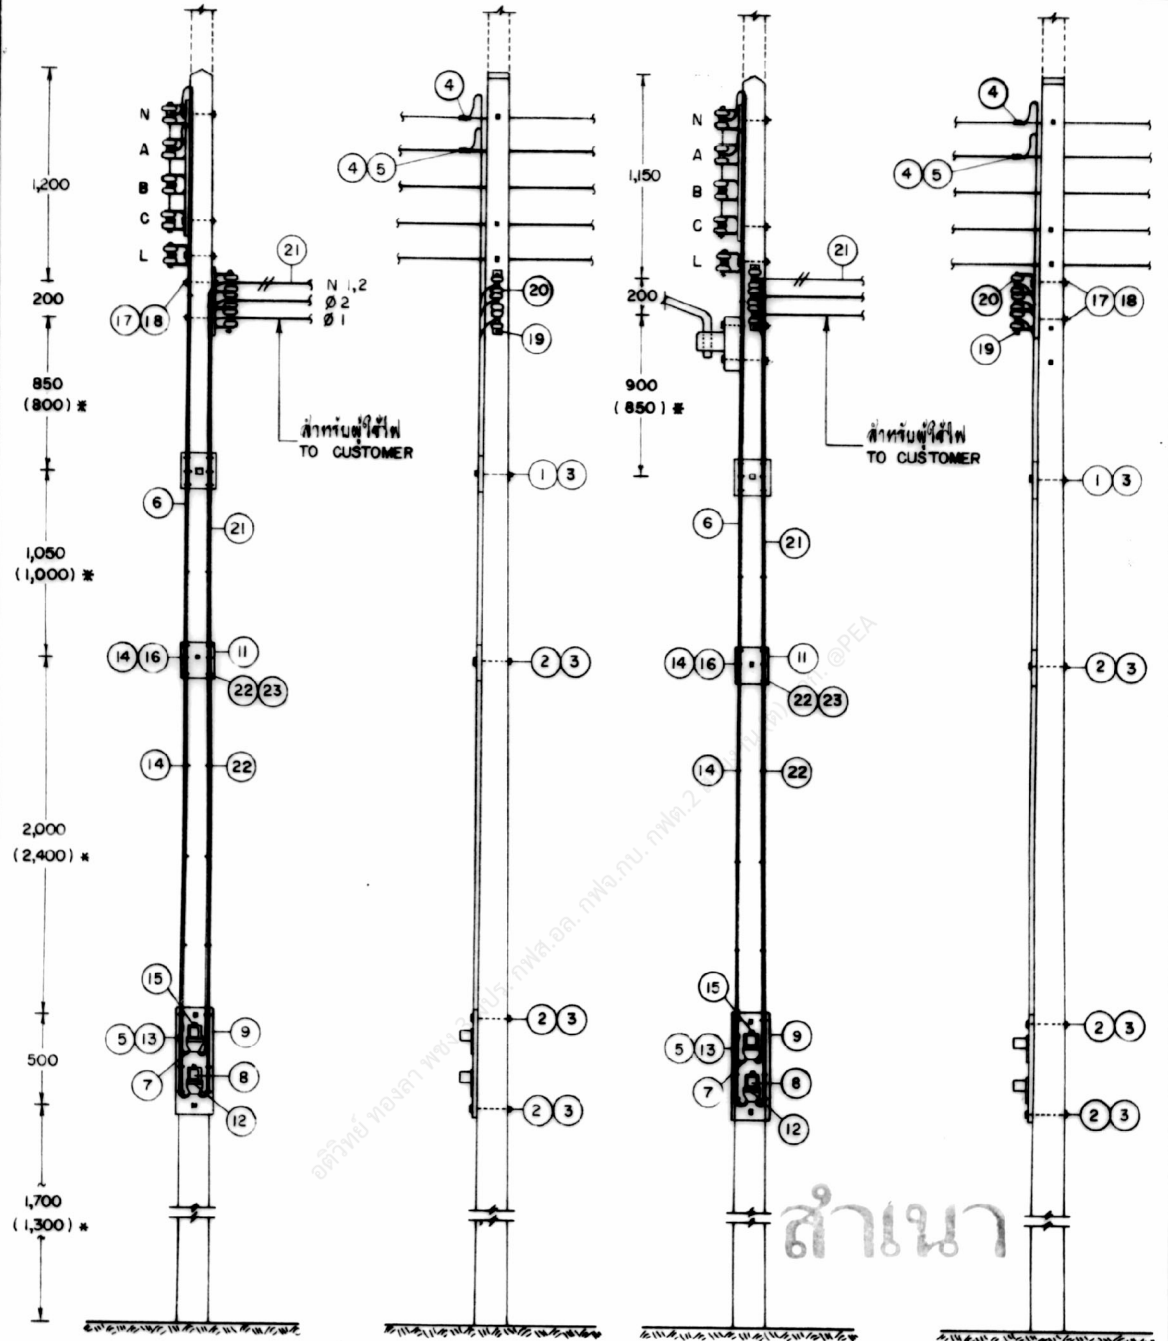

แบบที่ TYPE 1


แบบที่ TYPE 2

* สำหรับเสาคอนกรีต 9 ม. รุ่นเก่า ที่เจาะรูตามแบบเลขที่ I40-021/130159
FOR OLD 9 m CONCRETE POLE ACCORDING TO DWG. NO. I40-021/130159

สำเนา

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ 18 พฤศ 2523 การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาด 3-5 แอมป์ บนเสาคอนกรีต 9 ม. 2 จำนวน 2 เครื่อง 3-5 A, 1-Ø, 220V METER INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE 2 2 UNITS	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 27 มิ.ย. 23 แก้แบบวันที่ 8 ก.ย. 26 มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 40 แบบเลขที่ SAI-015/23072 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0525

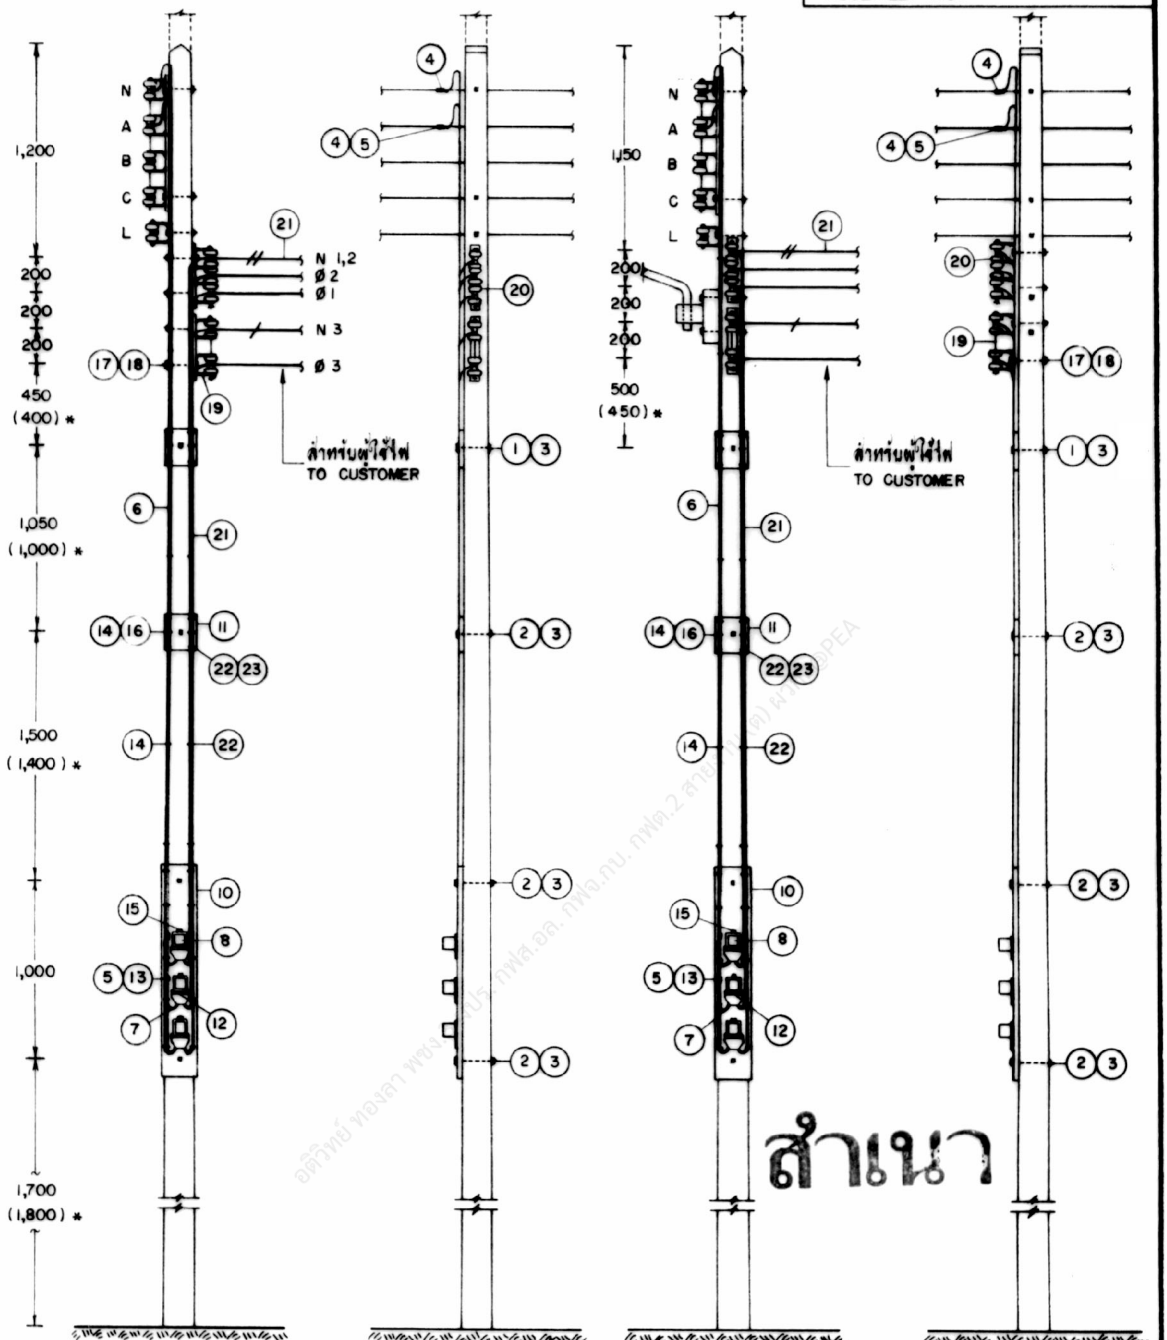

แบบที่ TYPE 1


แบบที่ TYPE 2

* สำหรับเสาคอนกรีต 9 ม. รุ่นเก่า ที่เจาะรูตามแบบเลขที่ I40-021/130159
FOR OLD 9 m CONCRETE POLE ACCORDING TO DWG. NO. I40-021/130159

สำเนา

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนแบบครั้งที่ 27 มิ.ย. 23 แก้แบบครั้งที่ 8 ก.ย. 26
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 13 เม.ย. 2523 การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาด 3-5 แอมป์ บนเสาคอนกรีต 9 ม. 3 จำนวน 3 เครื่อง	มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 40
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	3-5 A, 1-Ø, 220 V METER INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE 3 3 UNITS	แบบเลขที่ SAI-015/23072 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0525

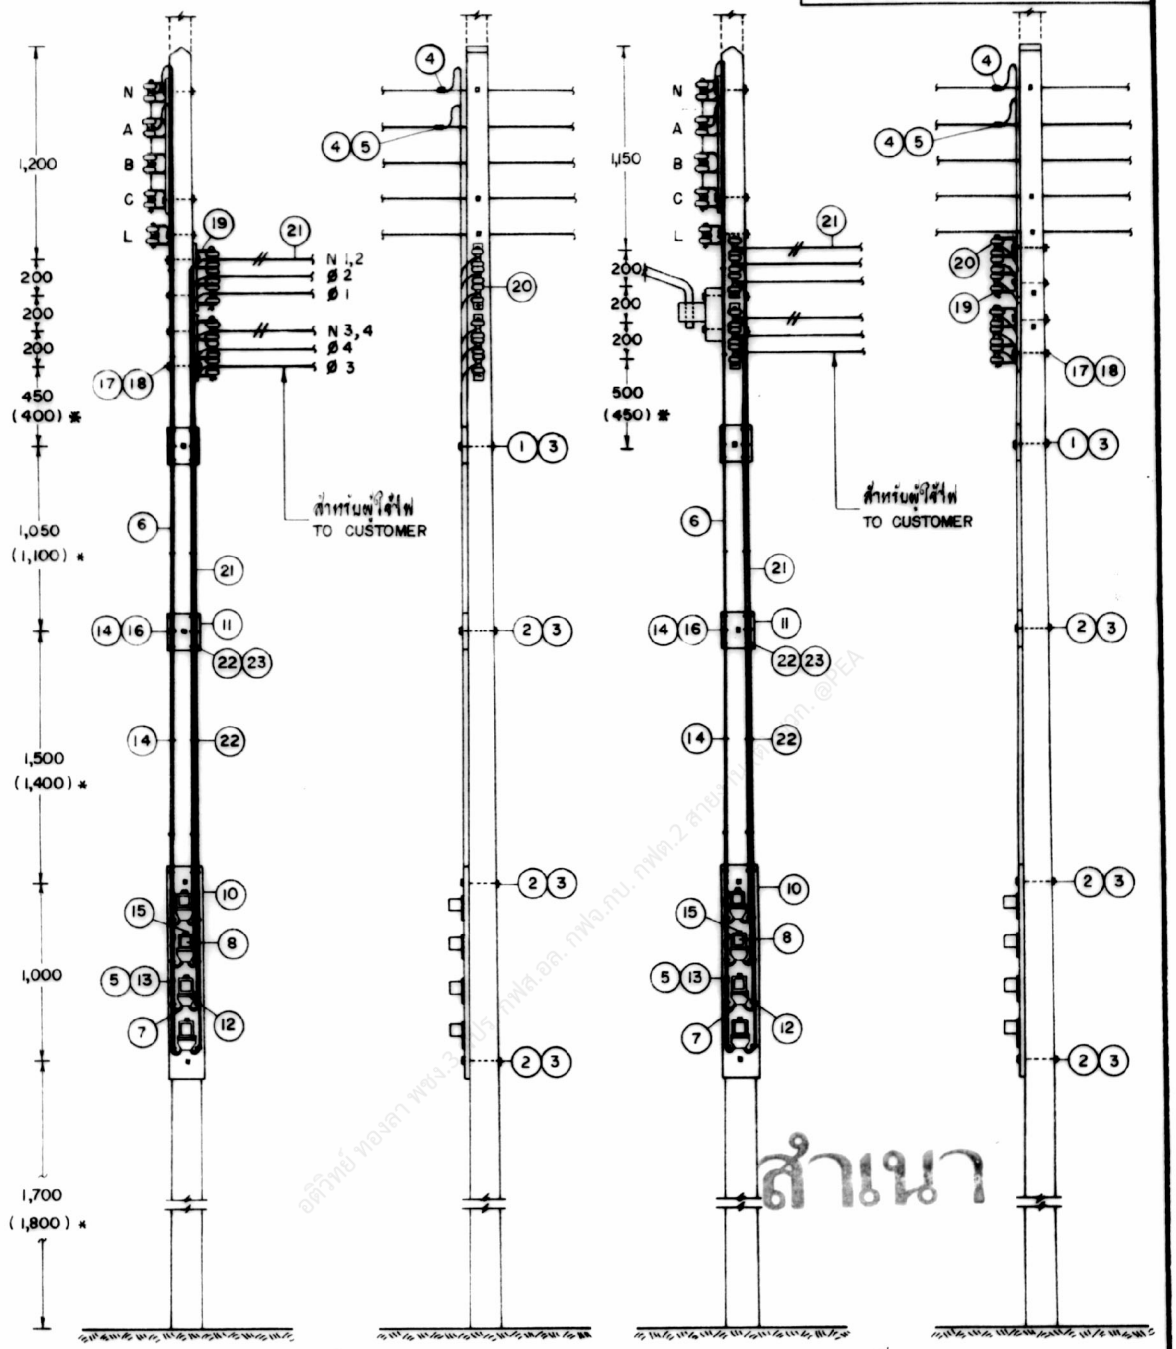

แบบที่ TYPE 1

แบบที่ TYPE 2

* สำหรับเสาคอนกรีต 9 ม. รุ่นเก่า ที่เจาะรูตามแบบเลขที่ I40-021/130159
FOR OLD 9 m CONCRETE POLE ACCORDING TO DWG. NO. I40-021/130159

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้วาการ 13 พ.ย. 2523 การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาด 3-5แอมป์ บนเสาคอนกรีต 9 ม. 4 จำนวน 4 เครื่อง	เขียนเสร็จวันที่ 27 มิ.ย. 23 แก้แบบวันที่ 8 ก.ย. 26 มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 40
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	3-5 A, 1-Ø, 220 V METER INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE 4 4 UNITS	แบบเลขที่ SAL-015/23072 แต่นที่ 4 ของจำนวน 6 แต่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0525

บัญชีวัสดุในส่วนที่ กฟภ. ลงทุน
BILL OF MATERIAL FOR PEA.

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D 1	2	3	4	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	1	1	1	1	01110202
	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	1	1	1	1	01110203
2	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	3	3	3	3	01110203
	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	3	3	3	3	01110204
3	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52X52X4.5 mm, HOLE Ø 18 mm TIS 258	8	8	8	8	01180100
4	พี.จี. คอนเนคเตอร์ หรือคอนเนคเตอร์อัดแบบ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 16-70 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, OR COMPRESSION TYPE, Al 16-70 mm²	2	2	2	2	02300101
5	PVC เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด (มอก. 386) PVC TAPE, 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	5 ม. m	7 ม. m	9 ม. m	11 ม. m	02180001 or 02180002
6	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนเข้ามิเตอร์แรงต่ำ 0.6/1 kV 16 ต.มม. CONDUCTOR, NAYY OR NAY, Al 0.6/1 kV, 16 mm²	13 ม. m	13 ม. m	13 ม. m	13 ม. m	02070101
7	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนเข้ามิเตอร์แรงต่ำ 0.6/1 kV 10 ต.มม. CONDUCTOR, NAYY OR NAY, Al 0.6/1 kV, 10 mm²	—	0.8 ม. m	1.6 ม. m	2.4 ม. m	02070100
8	วัตต์อาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ ใช้ภายนอก METER, WATTHOUR, SINGLE-PHASE, 2-WIRE 220 V, WEATHER PROOF	1	2	3	4	0600000-1
9	แป้นไม้รองรับมิเตอร์ไสเกลี้ยง ขนาด 60 X 20 X 2 ซม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 60 X 20 X 2 cm	1	1	—	—	—
10	แป้นไม้รองรับมิเตอร์ไสเกลี้ยง ขนาด 120 X 20 X 2 ซม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 120 X 20 X 2 cm	—	—	1	1	—
11	แป้นไม้สำหรับยึดสายเข้า และออกจากมิเตอร์ ไสเกลี้ยง ขนาด 20 X 20 X 2 ซม. CABLE PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 20 X 20 X 2 cm	2	2	2	2	—
12	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (ดูตัวอย่างด้านล่าง) NUMBER OF CUSTOMER	1	2	3	4	—
13	พี.จี. คอนเนคเตอร์สลักเดี่ยว หรือคอนเนคเตอร์อัดแบบ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาด 10-16 ต.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, SINGLE BOLT, OR COMPRESSION TYPE, Al MAIN 16 mm² TAP OFF 10 mm²	—	2	4	6	02300201 or 02320000
14	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1X10 มม.) ช่วงระยะ 50 ซม. CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1X10 mm) AT 50 cm INTERVALS	2 ม. m	2 ม. m	3 ม. m	3 ม. m	02200000
15	ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15-20 มม. SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15-20 mm	3	6	9	12	
16	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. Ø 1 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE 15-20 mm LONG Ø 1 mm TIS 113	24	24	40	40	

ตัวอย่างหมายเลขผู้ใช้ไฟ — แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 15 X 100 มม. หนา 0.5 มม.

รู Ø 3.5 มม.

322/1 • 25271

ใช้ตีตอกตัวเลข ขนาดความสูง 10 มม. ตอก แล้วทาด้วยสีดำ ตามรอยตัวเลข

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ 13 พ.ย. 2523 การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาด 3-5 แอมป์ บนเสาคอนกรีต 9 ม. 3-5 A, 1-Ø, 220 V METER INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเล่าจ้างวันที่ 27 มิ.ย. 23 แก้แบบวันที่ 8 ก.ย. 26 มิติเป็น ผาราจ่วน แบบเลขที่ SAI-015/23072 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 6 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0525

บัญชีวัสดุในส่วนของผู้ใช้ไฟ
BILL OF MATERIAL FOR CUSTOMER

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D 1	2	3	4	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
17	สลักเกลียว M 16 X 200 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 200 mm	2	2	4	4	01110202
	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12 ม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm, FOR 12 m CONCRETE POLE	2	2	4	4	01110203
18	แหวนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52X52X4.5 mm, HOLE Ø 18 mm TIS 258	2	2	4	4	01180100
19	แร็ค 2 X 200 มม. แบบหล่งยืน RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL, 2 X 200 mm, EXTENDED RACK	1	1	2	2	03130000
20	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ข (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.I. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	2	3	5	6	03030000
21	สายอะลูมิเนียม หรือสายทองแดงหุ้มฉนวน PVC 750 โวลต์ 75° ซ. CABLE, Al OR Cu, PVC-INSULATED, 750 V, 75° C					02070100
22	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียม 1X10 มม.) ช่วงระยะ 50 ซม. CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1X10 mm) AT 50 cm INTERVALS	3 ม. m	3 ม. m	6 ม. m	6 ม. m	02200000
23	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. Ø 1 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND MILD STEEL WIRE 15-20 mm LONG Ø 1 mm TIS 113	24	24	40	40	

ข้อแนะนำในการติดตั้งแร็คแรงต่ำรับสายทลังมิเตอร์

ในกรณีที่ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ จำนวน 3 หรือ 4 เครื่อง ในตราวเดียวกัน สามารถพิจารณาใช้แร็ค 4 X 200 มม. (วัสดุเลขที่ 03130002) แทนแร็ค 2 X 200 มม. วัสดุลำดับที่ 19 ได้ โดยลดจำนวนสลักเกลียว วัสดุลำดับที่ 17 คงเหลือ 2 ชุด และลดจำนวนแหวนสี่เหลี่ยมวัสดุลำดับที่ 18 คงเหลือ 2 อัน

ข้อแนะนำในการจัดทำเข็มขัดรัดสายด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1X10 มม.

— ถ้าเป็นสายเข้ามิเตอร์ ขนาด 3-5 แอมป์ จำนวน 1-4 เครื่อง ใช้ลวดอะลูมิเนียมแบน 1 X 10 มม. ยาว 10 ซม. ต่อหนึ่งจุด
— ถ้าเป็นสายออกจากมิเตอร์ จำนวน 1-2 เครื่อง ——"—— ยาว 15 ซม. ——"——
— ถ้าเป็นสายออกจากมิเตอร์ จำนวน 3-4 เครื่อง ——"—— ยาว 20 ซม. ——"——

สำเนา

หมายเหตุ

1. แบบนี้เหมาะสมสำหรับก่อสร้างในบริเวณเมือง หรือย่านชุมชน
2. การเข้าปลายสายอะลูมิเนียมหุ้มพีวีซี. สีฟ้า และสายทองแดงหุ้มฉนวน ดูแบบเลขที่ SAI-015/21006 และ SAI-015/21005
3. การติดตั้งมิเตอร์บนแป้นของมิเตอร์ ดูแบบเลขที่ SAI-015/23071 (การประกอบเลขที่ 0524)

NOTES

1. THIS CONSTRUCTION DRAWING IS SUITABLE FOR URBAN AREA.
2. SKY BLUE PVC INSULATED ALUMINIUM CONDUCTOR AND INSULATED COPPER CONDUCTOR DEAD-ENDING SEE DWG. NO. SAI-015/21006 AND SAI-015/21005.
3. METER INSTALLATION ON METER PLATE SEE DWG. NO. SAI-015/23071. (ASSEMBLY NO. 0524)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้ทดแทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 13 พ.ย. 2523	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 27 มิ.ย. 23 แก้แบบวันที่ 8 ก.ย. 26 มิติเป็น มาตราส่วน
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	การติดตั้งมิเตอร์ 1 เฟส 220 โวลต์ ขนาด 3-5 แอมป์ บนเสาคอนกรีต 9 ม. 3-5 A, 1-Ø, 220V METER INSTALLATION ON 9 m CONCRETE POLE	แบบเลขที่ SAI-015/23072 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 6 แผ่น