
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5403

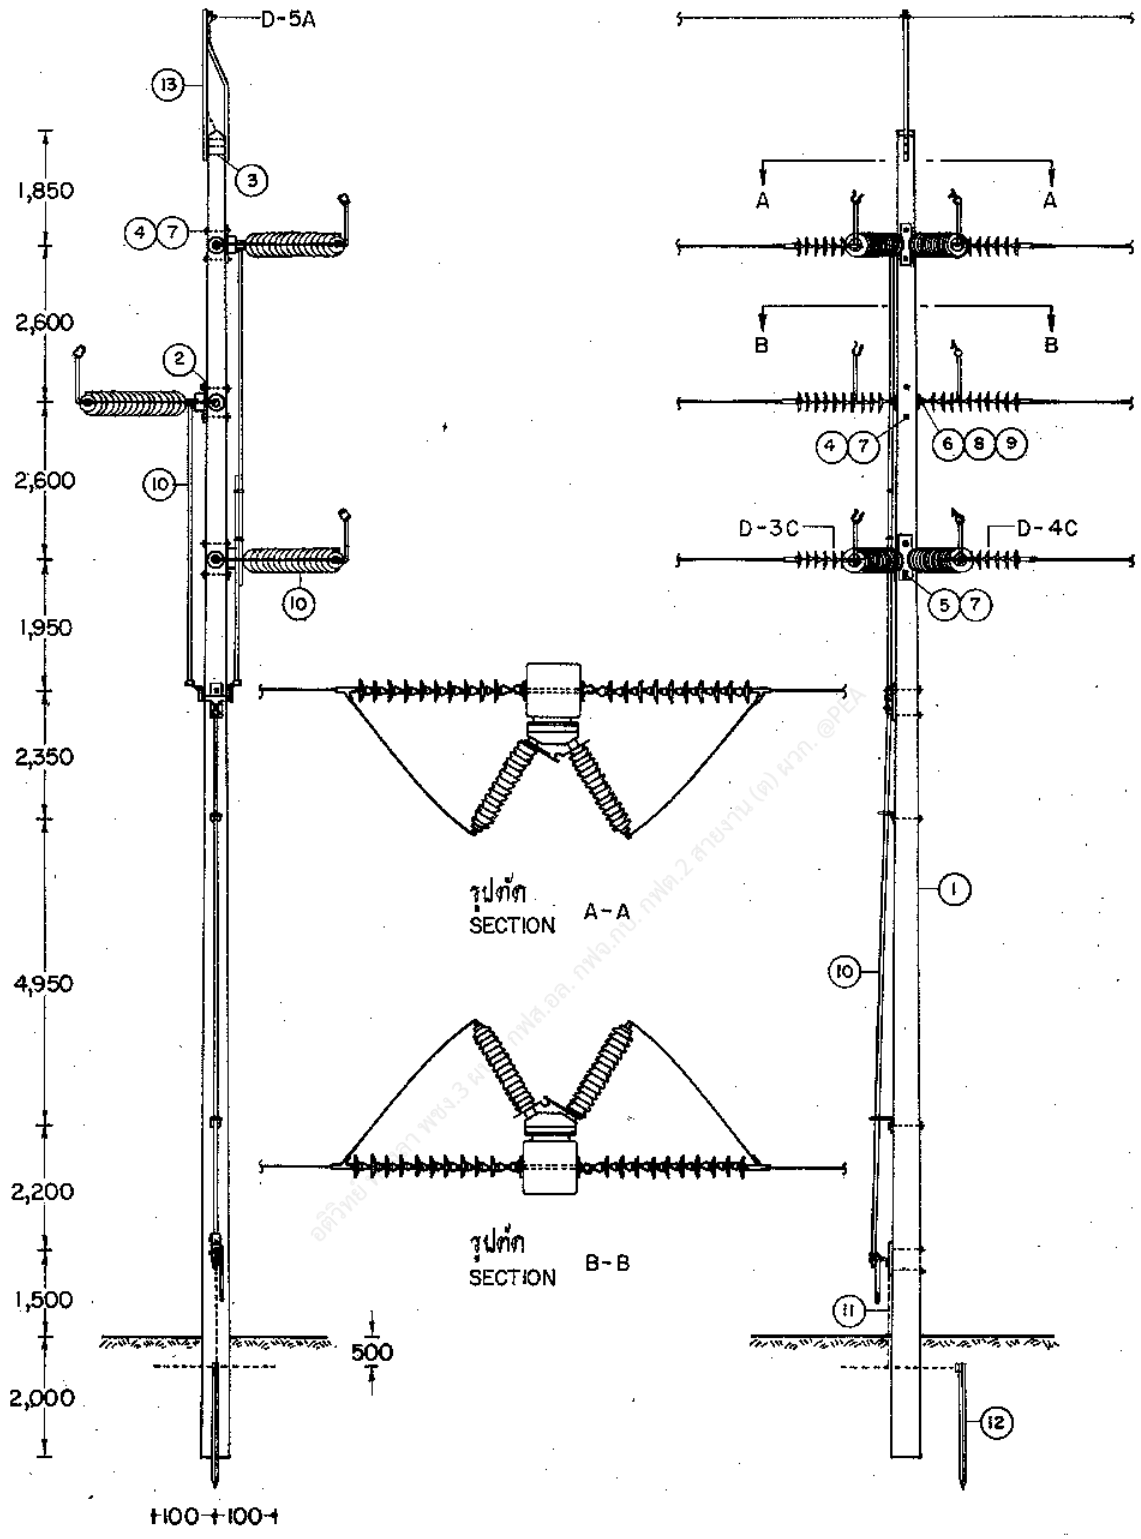

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนที่โดยแบบ เขียนแล้วเสร็จวันที่ 4 ม.ค. 23 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มม. มาตราส่วน 1 : 125
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก หัวหน้ากอง ผู้อำนวยการฝ่าย รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ผู้ว่าการ 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว การติดตั้งสวิทช์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิทช์) แบบ SS-SW-1 115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION TYPE SS-SW-1	แบบเลขที่ SAI-015/23021 แผ่นที่ 1 รองจำนวน 2 แผ่น

19 ม.ค. 2523

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5403

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	1	0001001 (0041)
2	เหล็กรูปรางน้ำ 125 X 65 X 6 มม. ยาว 600 มม. ตาม มอก. 116-2517 STEEL CHANNEL 125 X 65 X 6 mm, 600 mm LONG ACC. TO TIS. 116-2517	3	—
3	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	3	01110205 (0225)
4	สลักเกลียว M 16 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 400 mm	4	01110206 (0226)
5	สลักเกลียว M 16 X 450 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 450 mm	2	01110207 (0227)
6	สลักห่วงโอแวล M 20 X 350 มม. BOLT, OVAL EYE M 20 X 350 mm	3	01150101 (0261)
7	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52X52X4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	6	01180100 (0355)
8	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62X62X6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62 X 62 X 6 mm HOLE Ø 22 mm TIS 258	6	01180101 (0356)
9	อายเล็ทสำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	3	01180002 (0346)
10	สวิทช์ตัดตอนสามขา ระบบ 115 kV พิกัดตามต้องการ พร้อมก้านโยกสวิทช์ อุปกรณ์ยึด และต้นโยก 115 kV TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH RATED AS REQ'D COMP. WITH ROD DRIVE AND	1 ชุด set	04060201 (1557)
11	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด แบบเลขที่ S02-015/19166 STEERING LAYER WIRE, STEEL STRAND 50/7 mm² COMP. WITH FIXING ACCESS. DWG. NO. S02-015/19166	12 ม. m	01100004 (0183)
12	หลักดิน 60 X 60 X 5 มม. ยาว 2 ม. ROD, GROUND 60 X 60 X 5 mm, 2 m LONG	1	01220002 (1228)
13	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง OVERHEAD GROUND WIRE CORNER BAYONET	1	01010005 (0136)

รายละเอียด
DETAIL

D-3C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-4C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-5A	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว
การติดตั้งสวิทช์ตัดตอนสามขา (แอร์เบรคสวิทช์)
แบบ SS-SW-1

115 kV SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR
TRIPLE POLE AIR BREAK SWITCH INSTALLATION
TYPE SS-SW-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 4 มี.ค. 23
แก้แบบวันที่
นิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/23021
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น

19 มี.ค. 2523