การประกอบเลขที่ **5615**
ASSEMBLY NO.

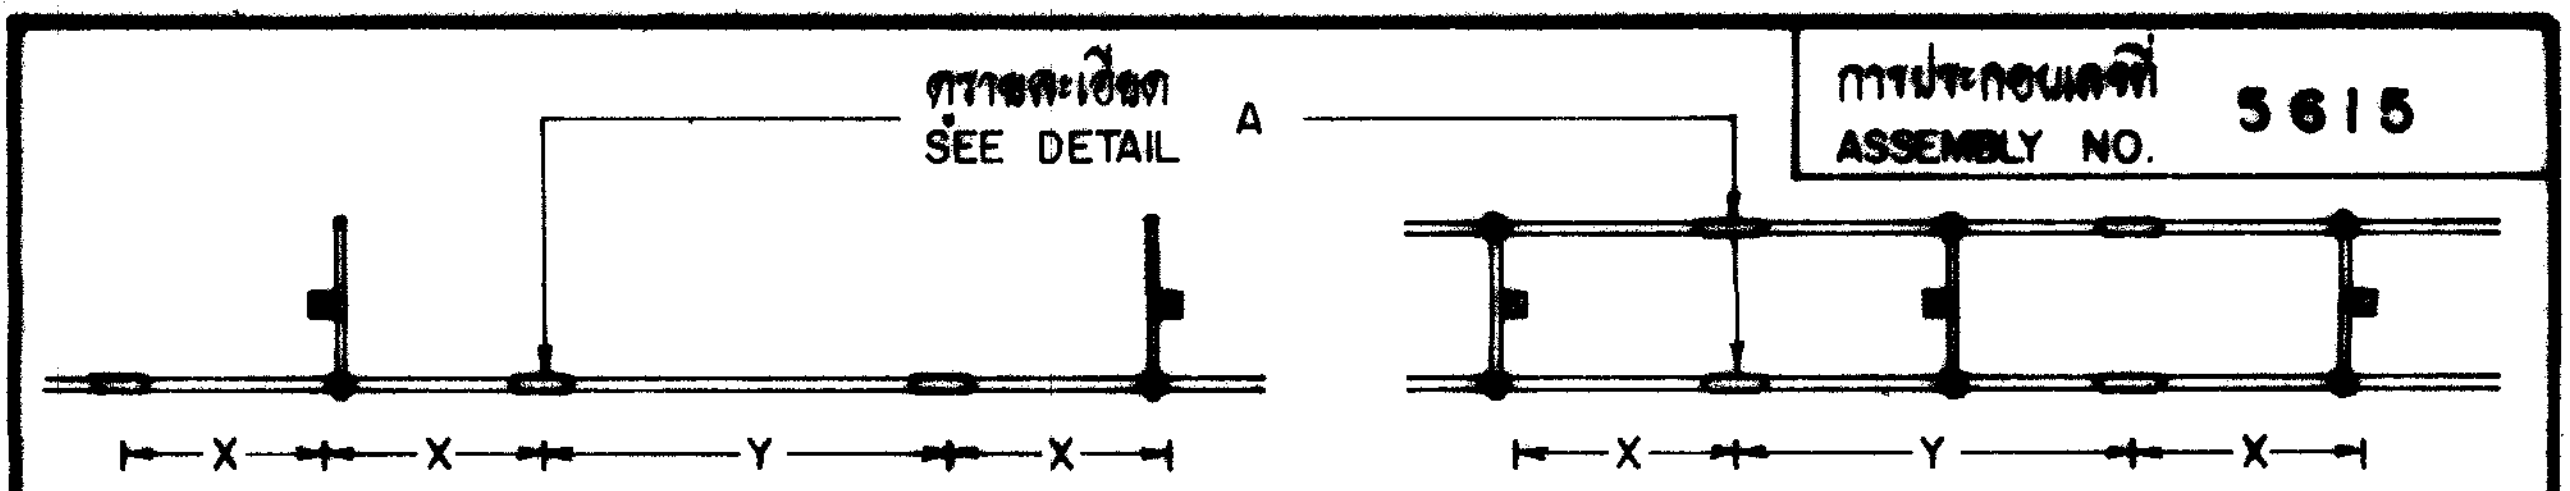

X = 20-25 ม./m

Y = มากที่สุด MAX. 50 ม./m.

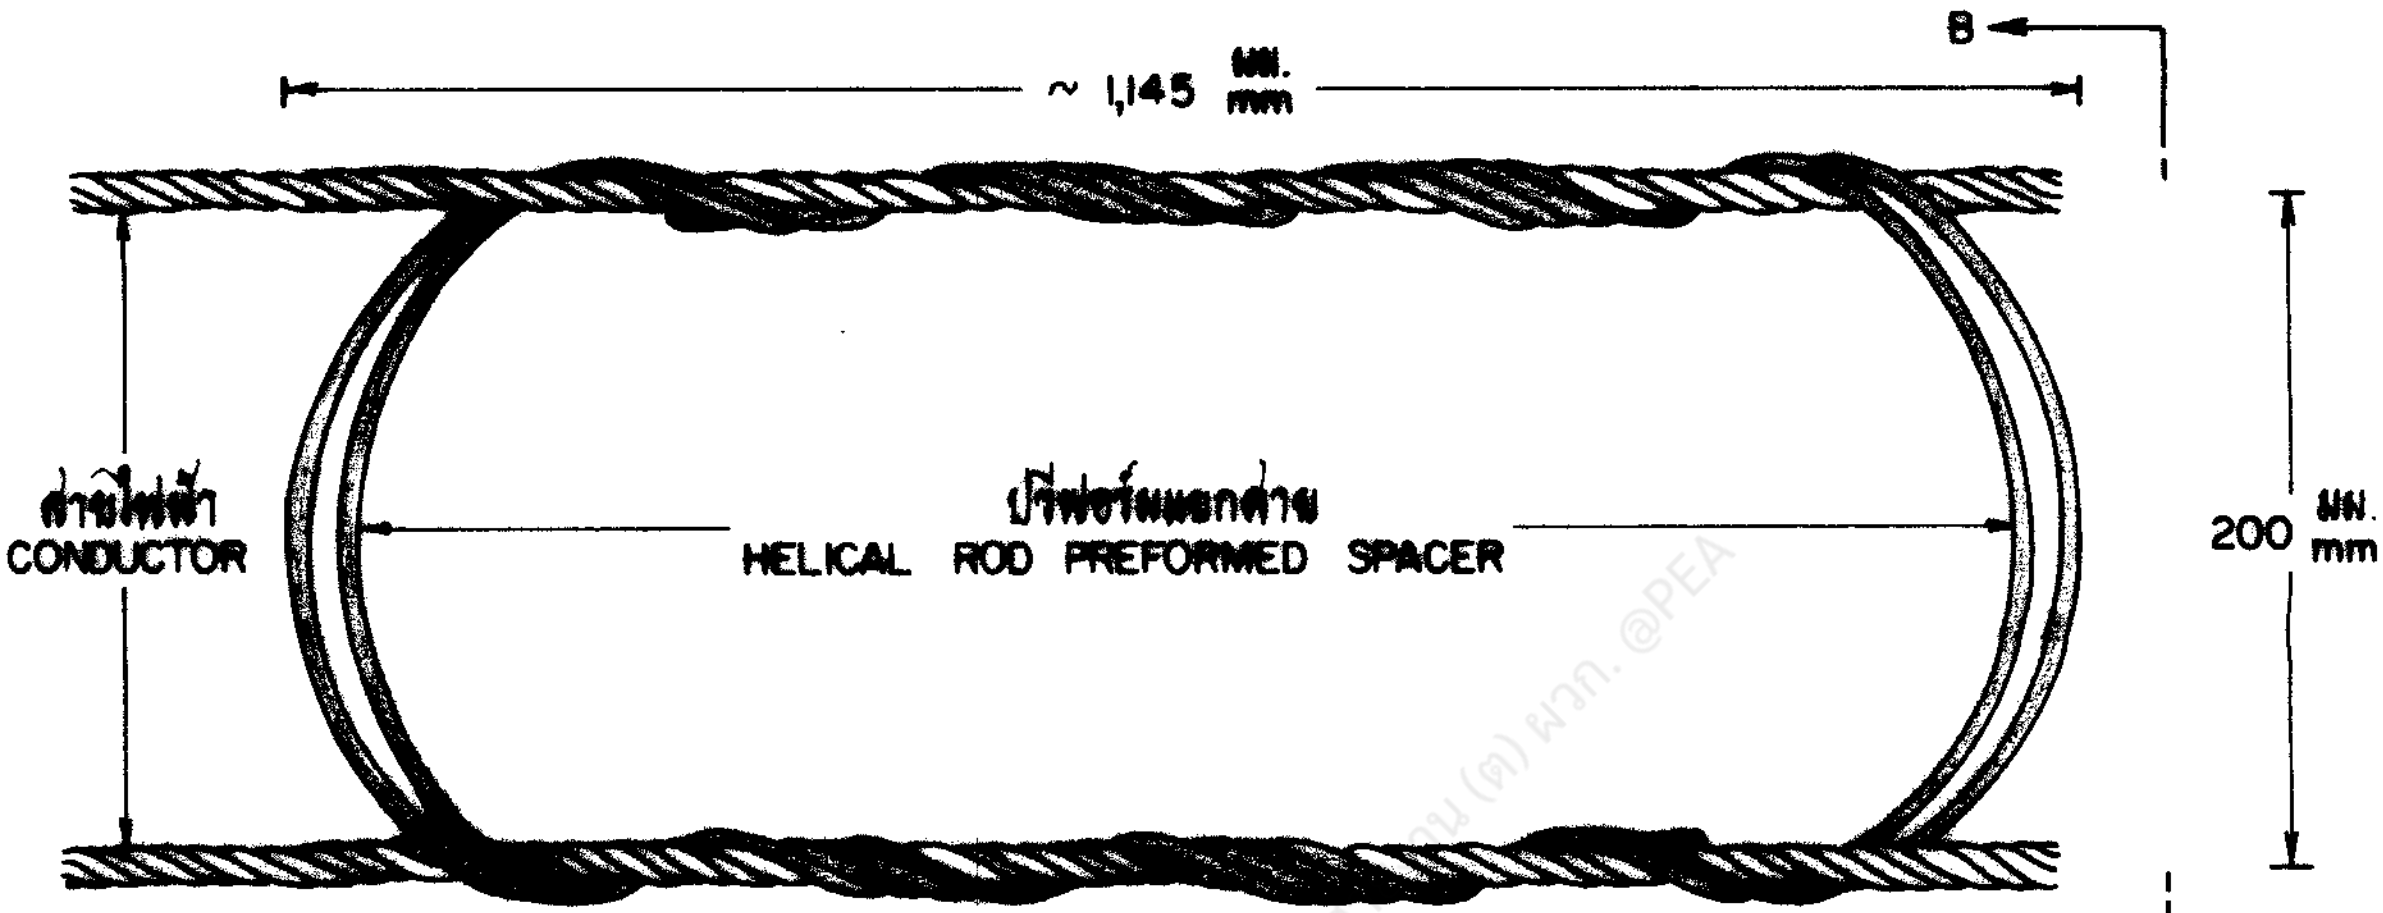

รายละเอียด A
DETAIL



รูปตัด
SECTION B - B

หมายเหตุ

1. ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้าคู่ เท่ากับ 200 มิลลิเมตร
2. ปรีฟอร์มแยกสาย ให้ติดตั้งในสายไฟฟ้าคู่ ทุกช่วงระยะสูงสุดไม่เกิน 50 เมตร
3. ทุกช่วงเสา ให้ติดตั้งปรีฟอร์มแยกสายในสายไฟฟ้าคู่ อย่างน้อย 1 จุด

NOTES

1. THE SPACING BETWEEN CENTERS OF BUNDLE CONDUCTORS SHALL BE 200 mm .
2. PREFORMED SPACER ON BUNDLE CONDUCTOR SHALL BE PLACED AT A MAXIMUM INTERVAL OF 50 METERS.
3. AT LEAST ONE PREFORMED SPACER IS ALWAYS APPLIED IN EACH SPAN OF BUNDLE CONDUCTOR .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนที่โดยแบบ .... เขียนเสร็จวันที่ 16 ก.ย. 31 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น — มาตราส่วน ....
ผู้เขียน .... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... การประกอบติดตั้งปรีฟอร์มแยกสาย ที่สายไฟฟ้าคู่	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	HELICAL ROD PREFORMED SPACER INSTALLATION ON BUNDLE CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1-015/31070 แผ่นที่ 1 จากจำนวน 1 แผ่น

15 [illegible] 2532