การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5687 A

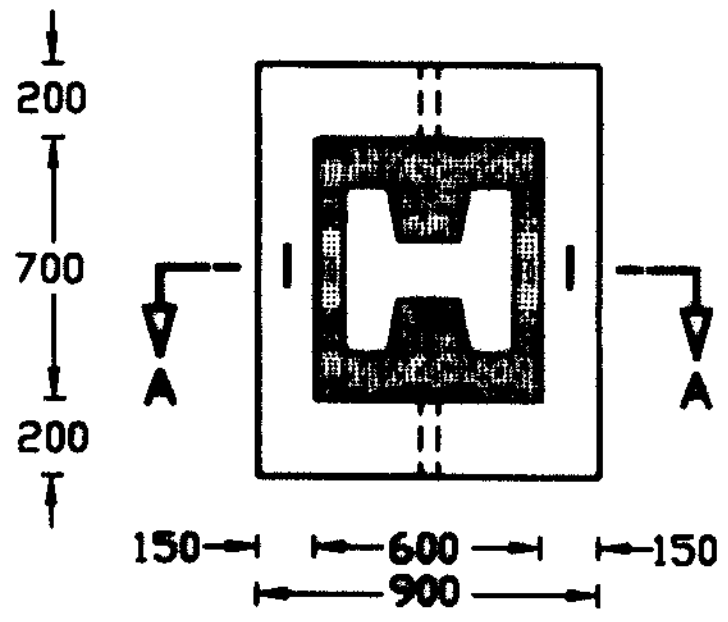

กรณีไม่มีสายยึดโยง ดูแบบเลขที่ IB2-011/45004
WITHOUT GUY SEE DWG. NO. IB2-011/45004

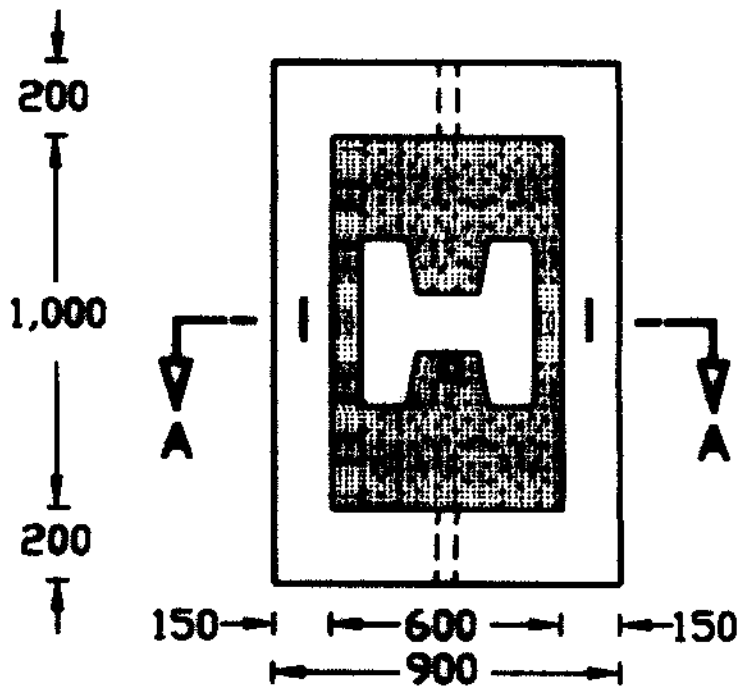

กรณีมีสายยึดโยง ดูแบบเลขที่ IB2-011/45006
WITH GUY SEE DWG. NO. IB2-011/45006

**ใช้กรณีทางตรงหรือทางโค้ง**
**USE FOR STRAIGHT OR ANGLE LINE**

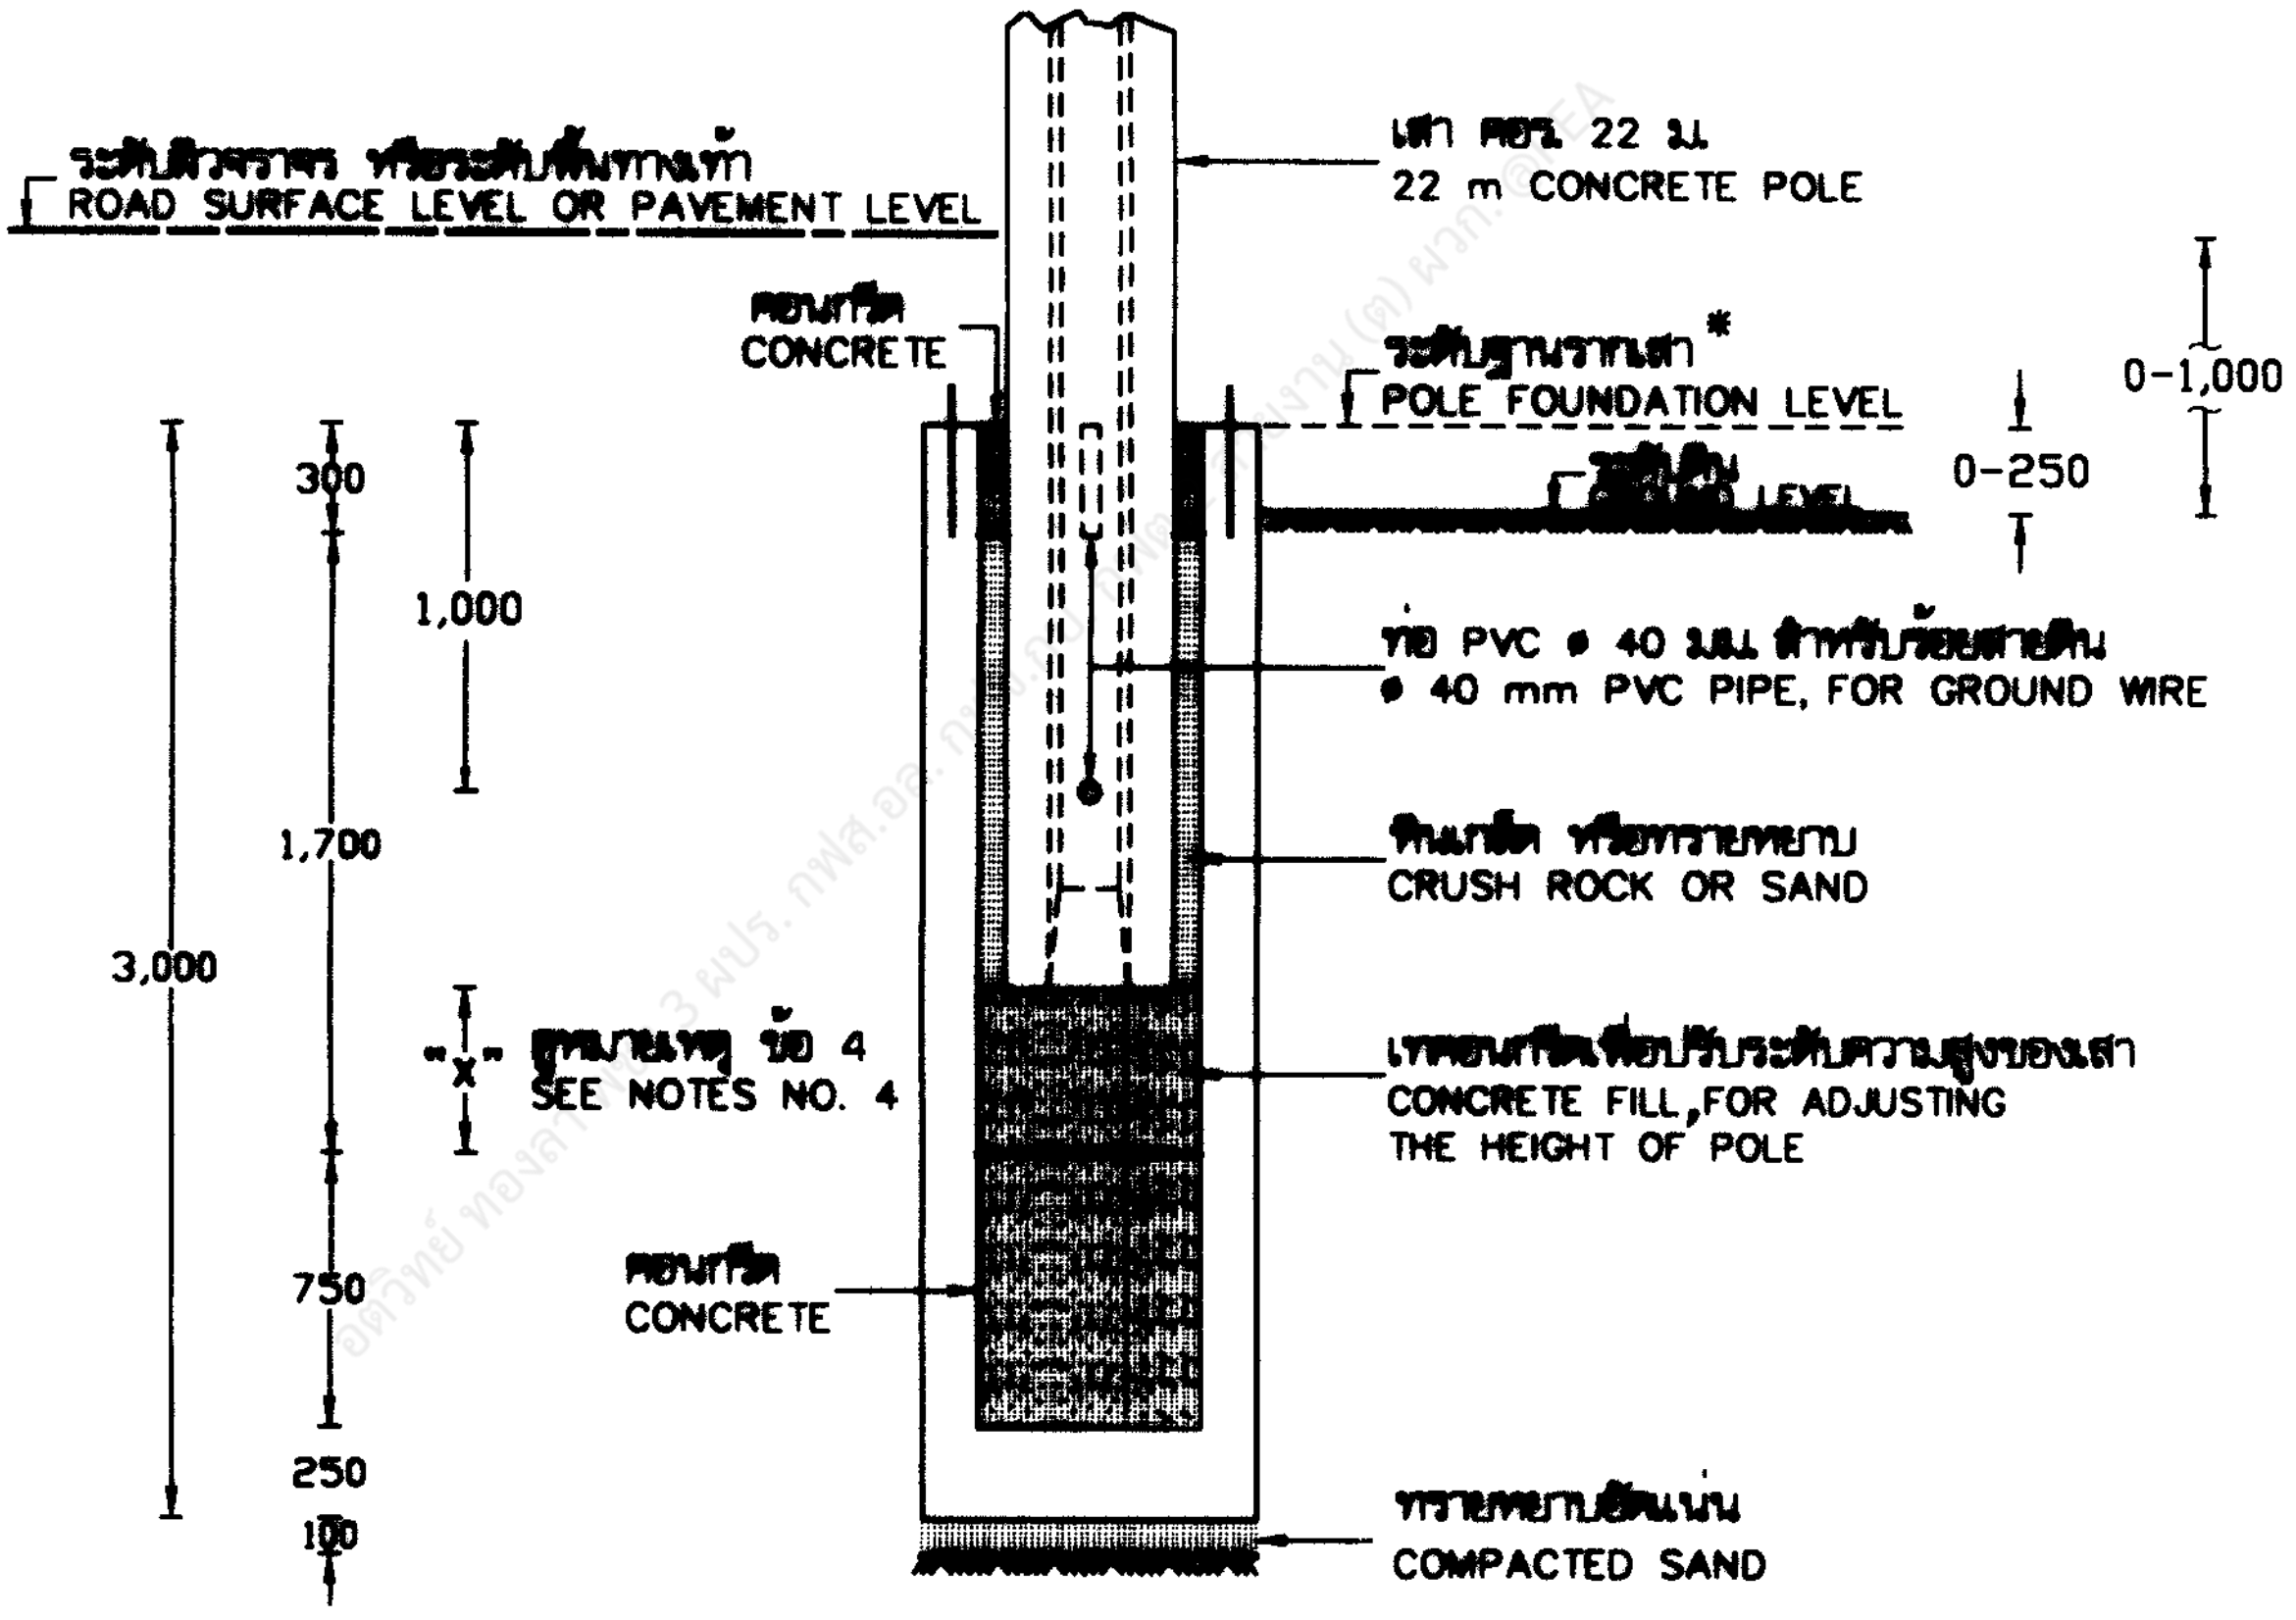

รูปตัด
SECTION A-A

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน ..สมชาย..........
ผู้ตรวจ ..........
วิศวกร ..........
หัวหน้าแผนก ..........
ผู้อำนวยการกอง ..........
ผู้อำนวยการฝ่าย ..........

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ..........

รายละเอียดที่ 10 A 23 ก.ย. 2547
ฐานรากเสา ( แบบที่ 17 ชนิดสำเร็จรูป )

DETAIL 10 A
POLE FOUNDATION ( TYPE 17 , PRECAST TYPE )

ใช้แทนแบบ SA1-015/46012
ถูกแทนโดยแบบ ..........
เขียนเสร็จวันที่ 10 ส.ค. 2547
แก้แบบวันที่ ..........
หน่วยเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1:40
แบบเลขที่ SA1-015/47018
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

23 ก.ย. 2547

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 5687 A |

**หมายเหตุ**

1 ฐานรากนี้ใช้ในกรณีดินสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตั้งแต่ 12 ตัน / ตารางเมตรขึ้นไป

2 ใช้กรณีมีพื้นทางเท้าแล้วหรือพื้นที่ก่อสร้างฐานรากเสามีระดับต่ำกว่าระดับผิวจราจร 0.00-1.00 ม.

3* ดูข้อกำหนดการติดตั้งฐานรากเสาในเขตทางหลวง ตามแบบเลขที่ SA1-015/43012 (การประกอบเลขที่ 5887)

4 ระยะ "X"= 450 มม. สำหรับการก่อสร้างฐานรากเสาในพื้นที่ทางหลวงที่ไม่มีทางเท้า ส่วนพื้นที่อื่นๆ ระยะ "X"= 0 มม.

**NOTES**

1 THIS FOUNDATION IS USED IN CASE ALLOWABLE SOIL BEARING CAPACITY OF 12 TON/m$^2$ OR MORE .

2 IN CASE OF HAVING PAVEMENT OR GROUND SURFACE LEVEL IS BETWEEN 0.00–1.00 m. LOWER THAN ROAD SURFACE LEVEL .

3* SEE RECOMMENDATION,FOR POLE FOUNDATION INSTALLATION IN HIGHWAY AREA, DWG. NO. SA1-015/43012 (ASSEMBLY NO. 5687) .

4 THE "X" IS 450 mm HEIGHT FOR FOUNDATION CONSTRUCTION IN HIGHWAY AREA WHICH HAVE NO PAVEMENT, OTHER AREA THE "X" IS ZERO .

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กน. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

| | | |
|---|---|---|
| กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ SA1-015/46012<br>ถูกแทนโดยแบบ ............ |
| ผู้เขียน ..สมชาย..........<br>ผู้ตรวจ ..................<br>วิศวกร ..................<br>หัวหน้าแผนก ..............<br>ผู้อำนวยการกอง ..........<br>ผู้อำนวยการฝ่าย .......... | ผู้ว่าการ ..............................<br>23 ก.ย. 2547<br>รายละเอียดที่ 10 A<br>ฐานรากเสา ( แบบที่ 17 ชนิดสำเร็จรูป ) | เขียนเสร็จวันที่ .10. ส.ค. 2547.<br>แก้แบบวันที่ ............<br>มิติเป็น ............<br>มาตราส่วน ............ |
| รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า<br>.............................. | DETAIL 10 A<br>POLE FOUNDATION ( TYPE 17 , PRECAST TYPE ) | แบบเลขที่ .SA1-015/47018.<br>แผ่นที่ .2. ของจำนวน .2. แผ่น |

23 ก.ย. 2547