

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2324 3913

1 การติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์กับคอนสาย
CABLE SPACER INSTALLATION WITH CROSSARM

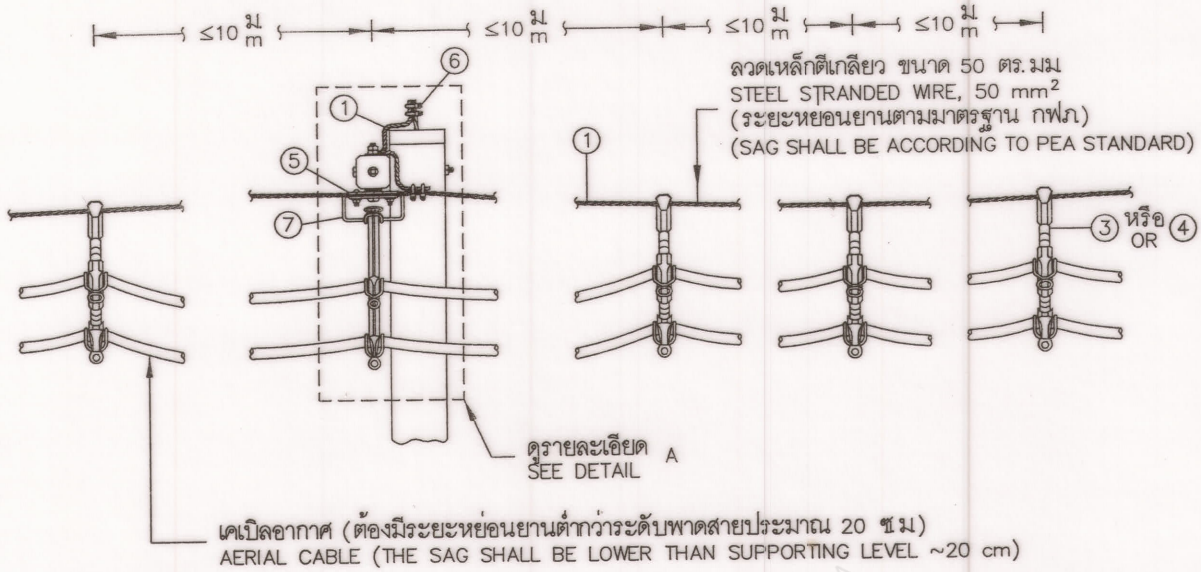

ระยะห่างในการประกอบติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ ทุกระยะ 10 ม
INTERVAL BETWEEN EACH CABLE SPACER SHALL BE 10 m

2 การติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์กับเหล็กคอนเคเบิลอากาศ
CABLE SPACER INSTALLATION WITH AERIAL CABLE SUPPORT BRACKET

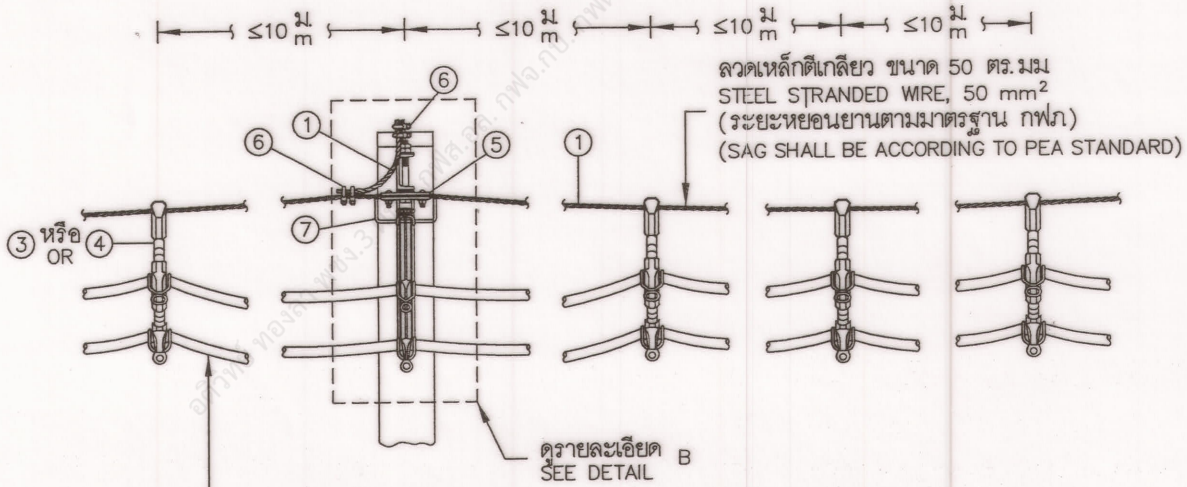


ระยะห่างในการประกอบติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ ทุกระยะ 10 ม
INTERVAL BETWEEN EACH CABLE SPACER SHALL BE 10 m

สำเนา


กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/46017 SA1-015/23080 SO2-015/16021
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 5 มิ.ย. 256 (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ – เขียนแล้วจันที่ 1 มี.ค. 62 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การประกอบ และการติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ CABLE SPACER ASSEMBLY AND INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/62003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่	2324
ASSEMBLY NO.	3913

3 การติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์กับเสาต้นสุดท้าย
CABLE SPACER INSTALLATION AT DEADEND POLE

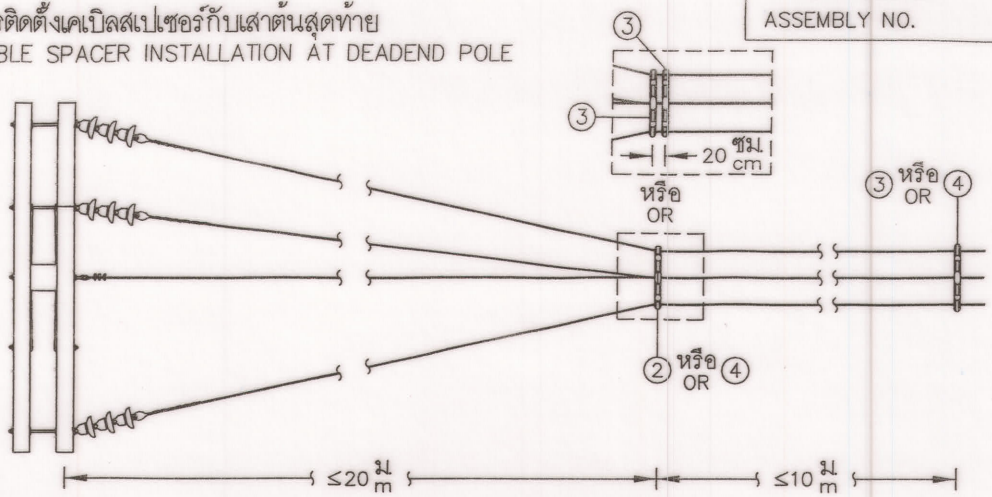


ระยะห่างในการประกอบติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ตัวแรกกับเสาต้นสุดท้าย ไม่เกิน 20 ม
DISTANCE BETWEEN THE CABLE SPACER AND DEADEND POINT SHALL NOT EXCEED 20 m



ดูรายละเอียดตามตาราง
SEE DETAILS IN THE TABLE


เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดพอร์ซเลน
CABLE SPACER, PORCELAIN

หรือ OR

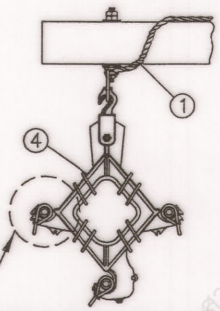


เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน พร้อมตะขอเหล็ก
CABLE SPACER, POLYETHYLENE WITH IRON HOOK

หรือ OR

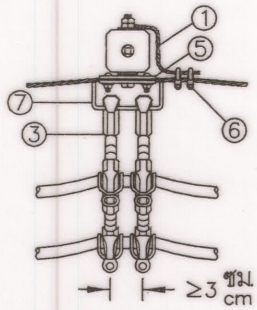

เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน
CABLE SPACER, POLYETHYLENE


รายละเอียด A
SEE DETAIL A

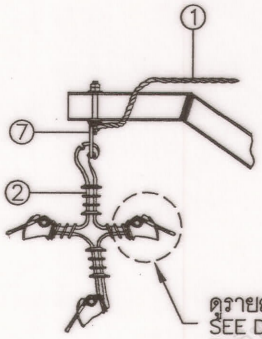

ดูรายละเอียดตามตาราง
SEE DETAILS IN THE TABLE


เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดพอร์ซเลน
CABLE SPACER, PORCELAIN

หรือ OR

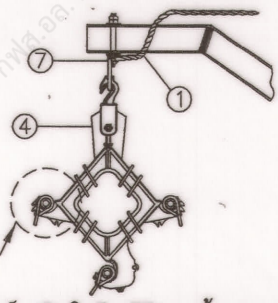

เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน พร้อมตะขอเหล็ก
CABLE SPACER, POLYETHYLENE WITH IRON HOOK

หรือ OR

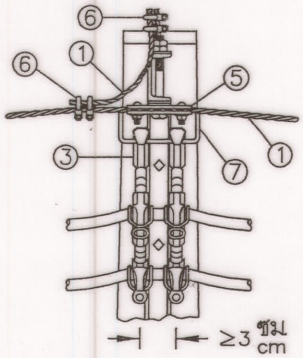

เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน
CABLE SPACER, POLYETHYLENE

รายละเอียด B
SEE DETAIL B

หมายเหตุ
NOTES


1. กรณีติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ใต้คอน ให้ติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดโพลีเอทีลีนพร้อมตะขอเหล็กจำนวน 1 ชุด
   IN CASE OF CABLE SPACER INSTALLATION WITH CROSSARM OR AERIAL CABLE SUPPORT BRACKET, USE 1 PORCELAIN CABLE SPACER OR POLYETHYLENE WITH IRON HOOK CABLE SPACER .
2. กรณีเคเบิลสเปเซอร์ตามข้อ 1. ขาดแคลน ให้ติดตั้งโดยใช้เคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทีลีน จำนวน 2 ชุด
   IN CASE CABLE SPACERS IN NOTE 1. ARE OUT OF STOCK, USE 2 POLYETHYLENE CABLE SPACER INSTEAD .

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/46017 SA1-015/23080 S02-015/16021
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก (แทน) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 5 มิ.ย. 2562	ถูกแทนโดยแบบ – เขียนแสร็จวันที่ 1 มี.ค. 62 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
	การประกอบ และการติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	CABLE SPACER ASSEMBLY AND INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/62003 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น





การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2324 3913

4 อุปกรณ์ประกอบของเคเบิลสเปเซอร์ ที่ระยะช่วงเสา
CABLE SPACER AND ACCESSORIES AT SPAN

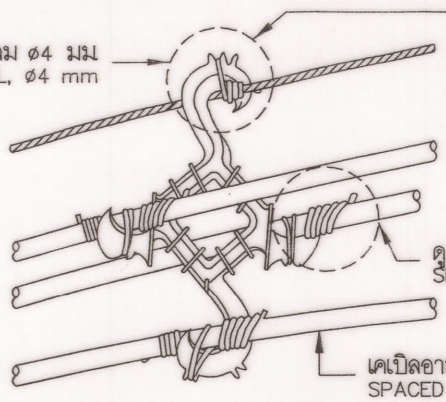

รูปแสดงการประกอบเคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน
POLYETHYLENE CABLE SPACER ASSEMBLY

ตารางการผูกสาย
TYING METHOD TABLE

รูปแบบ MODELS	วิธีผูก TYING METHOD	อุปกรณ์จับยึด MATERIALS
วิธีหลัก MAIN METHOD 	–	กิ๊บล็อก GRIP LOCK – วัสดุเลขที่ MAT. NO. –
วิธีหลัก MAIN METHOD 	–	ห่วงรัดสาย SNAP TIE วัสดุเลขที่ MAT. NO. 1020440119
วิธีเผื่อเลือก ALTERNATIVE METHOD 	พันวนรอบสเปเซอร์ TIE AROUND SPACER  ดูแบบเลขที่ SA2-015/61009 การประกอบเลขที่ 9575 SEE DWG. NO. SA2-015/61009 ASSEMBLY NO. 9575	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน ø4 มม COVERED TIE WIRE, AL, ø4 mm วัสดุเลขที่ MAT. NO. 1020200003 สำเนา

อภิชัย ทองดา พชง.3 ผปร. กฟส.อด. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @MEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/46017 SA1-015/23080 SO2-015/16021
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ – วิศวกร หัวหน้าแผนก (แทน) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 1 มี.ค. 62 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การประกอบ และการติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ CABLE SPACER ASSEMBLY AND INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/62003 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2324 3913

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 50/7 mm² TIS 404	1010100004
2	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดพอร์ชเลน CABLE SPACER, PORCELAIN	1020440006 or 1020440007
3	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน CABLE SPACER, POLYETYLENE	1020440000
4	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน พร้อมตะขอเหล็ก CABLE SPACER, POLYETYLENE WITH IRON HOOK	1020440008
5	กายแคล้มป์สลัก 3 ตัว CLAMP, GUY, TRIPLE BOLT	1020440102
6	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT M 8	1010230000
7	ห่วงแขวนเคเบิลสเปเซอร์ LINK, CABLE SPACER	1020440103

แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG. No.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY No.
การหย่อนยานของลวดเหล็กตีเกลียว 50 ตร.มม. แขวนสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม. 22 kV 3 เส้น SAG-CURVES OF STEEL STRANDED WINE 50 mm² CARRYING 3x50 mm² 22 kV AERIAL CABLE .	SA1-015/34004	9432
การหย่อนยานของลวดเหล็กตีเกลียว 50 ตร.มม. แขวนสายเคเบิลอากาศ 185 ตร.มม. 22 kV 3 เส้น SAG-CURVES OF STEEL STRANDED WINE 50 mm² CARRYING 3x185 mm² 22 kV AERIAL CABLE .	S02-015/19172	9425
การหย่อนยานของลวดเหล็กตีเกลียว 50 ตร.มม. แขวนสายเคเบิลอากาศ 50 ตร.มม. 33 kV 3 เส้น SAG-CURVES OF STEEL STRANDED WINE 50 mm² CARRYING 3x50 mm² 33 kV AERIAL CABLE .	SA1-015/34001	9429
การหย่อนยานของลวดเหล็กตีเกลียว 50 ตร.มม. แขวนสายเคเบิลอากาศ 185 ตร.มม. 33 kV 3 เส้น SAG-CURVES OF STEEL STRANDED WINE 50 mm² CARRYING 3x185 mm² 33 kV AERIAL CABLE .	SA1-015/34003	9431

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/46017 SA1-015/23080 S02-015/16021
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ – วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี หัวหน้าแผนก (แทน) ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 5 พ.ย. 2562	ถูกแทนโดยแบบ – เขียนเสร็จวันที่ 1 มี.ค. 62 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น – มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	การประกอบ และการติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ CABLE SPACER ASSEMBLY AND INSTALLATION	แบบเลขที่ SA2-015/62003 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น