การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **5615**

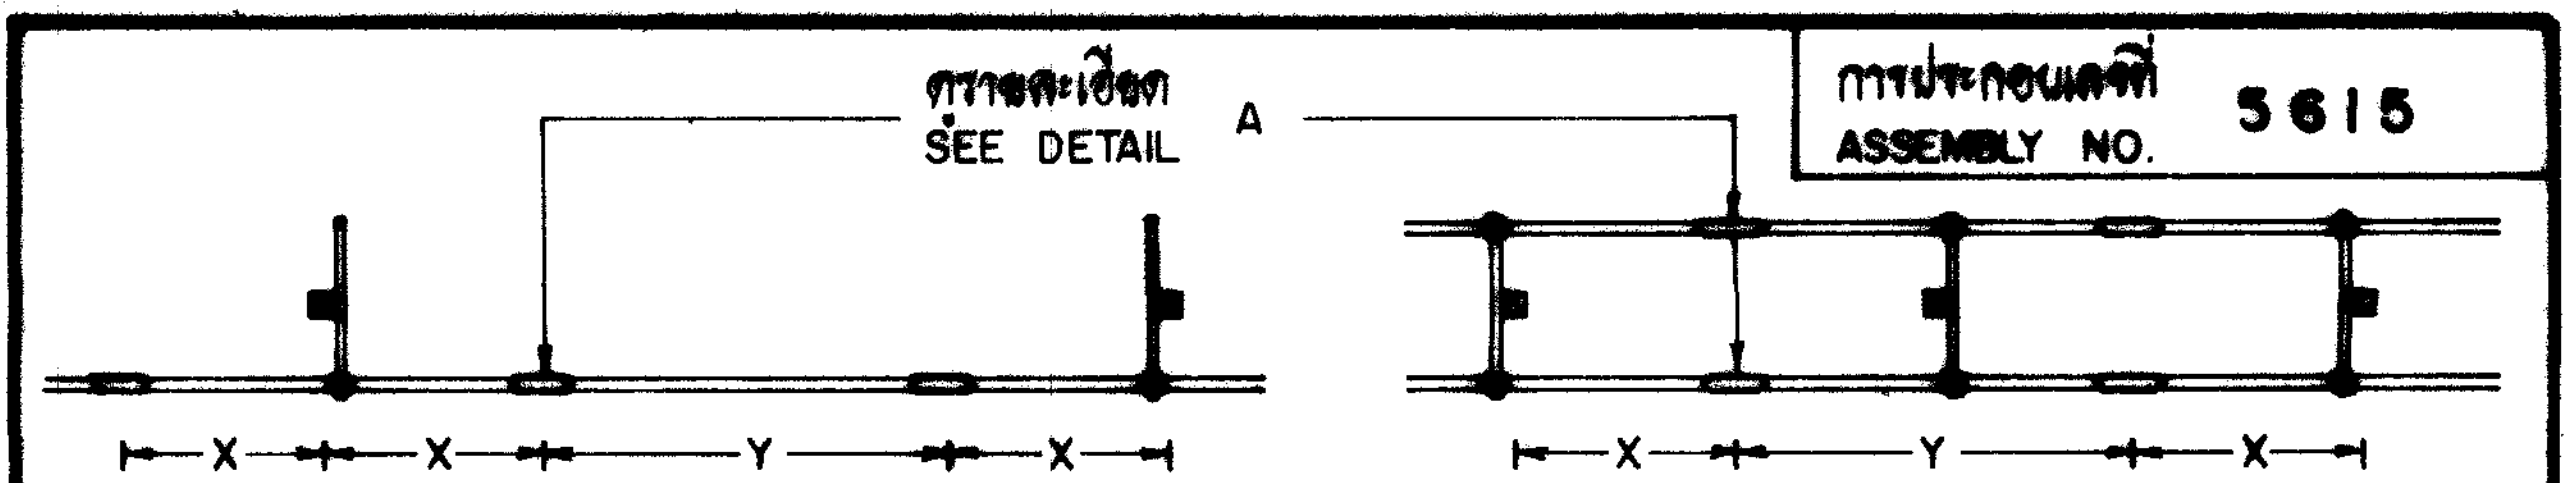

X = 20-25 ม. / m

Y = มากที่สุด / MAX. 50 ม. / m

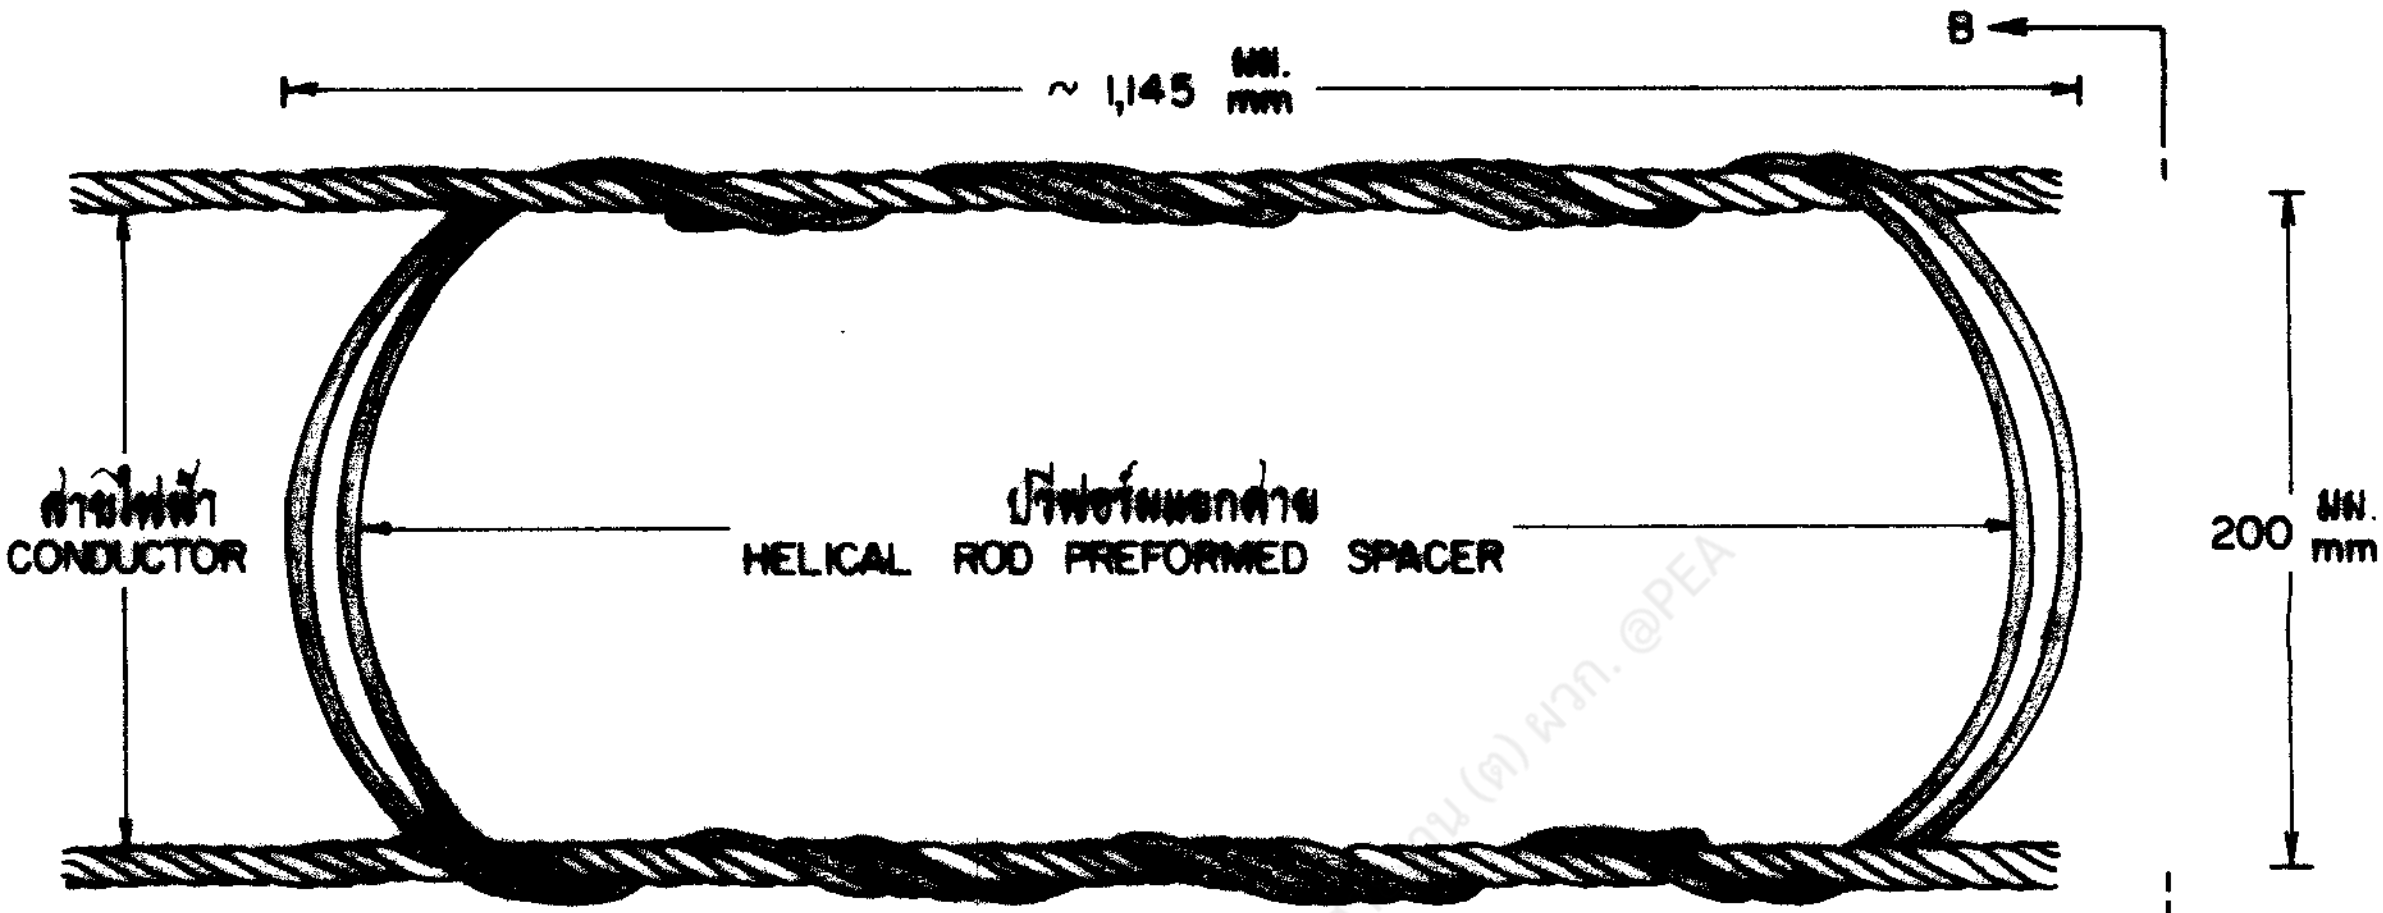

รายละเอียด
DETAIL A



รูปตัด
SECTION B - B

หมายเหตุ
1. ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้าคู่ เท่ากับ 200 มิลลิเมตร
2. ปรีฟอร์มแยกสาย ให้ติดตั้งในสายไฟฟ้าคู่ ทุกช่วงระยะสูงสุดไม่เกิน 50 เมตร
3. ทุกช่วงเสา ให้ติดตั้งปรีฟอร์มแยกสายในสายไฟฟ้าคู่ อย่างน้อย 1 จุด

NOTES
1. THE SPACING BETWEEN CENTERS OF BUNDLE CONDUCTORS SHALL BE 200 mm .
2. PREFORMED SPACER ON BUNDLE CONDUCTOR SHALL BE PLACED AT A MAXIMUM INTERVAL OF 50 METERS.
3. AT LEAST ONE PREFORMED SPACER IS ALWAYS APPLIED IN EACH SPAN OF BUNDLE CONDUCTOR .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ

การประกอบติดตั้งปรีฟอร์มแยกสาย
ที่สายไฟฟ้าคู่

HELICAL ROD PREFORMED SPACER INSTALLATION
ON BUNDLE CONDUCTOR

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนที่โดยแบบ
เริ่มใช้ตั้งแต่ 16 ก.ย. 31
แก้แบบครั้งที่
มิติเป็น —
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SA1-015/31070
แผ่นที่ 1 จากจำนวน 1 แผ่น

15 [illegible] 2532