การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 3 0

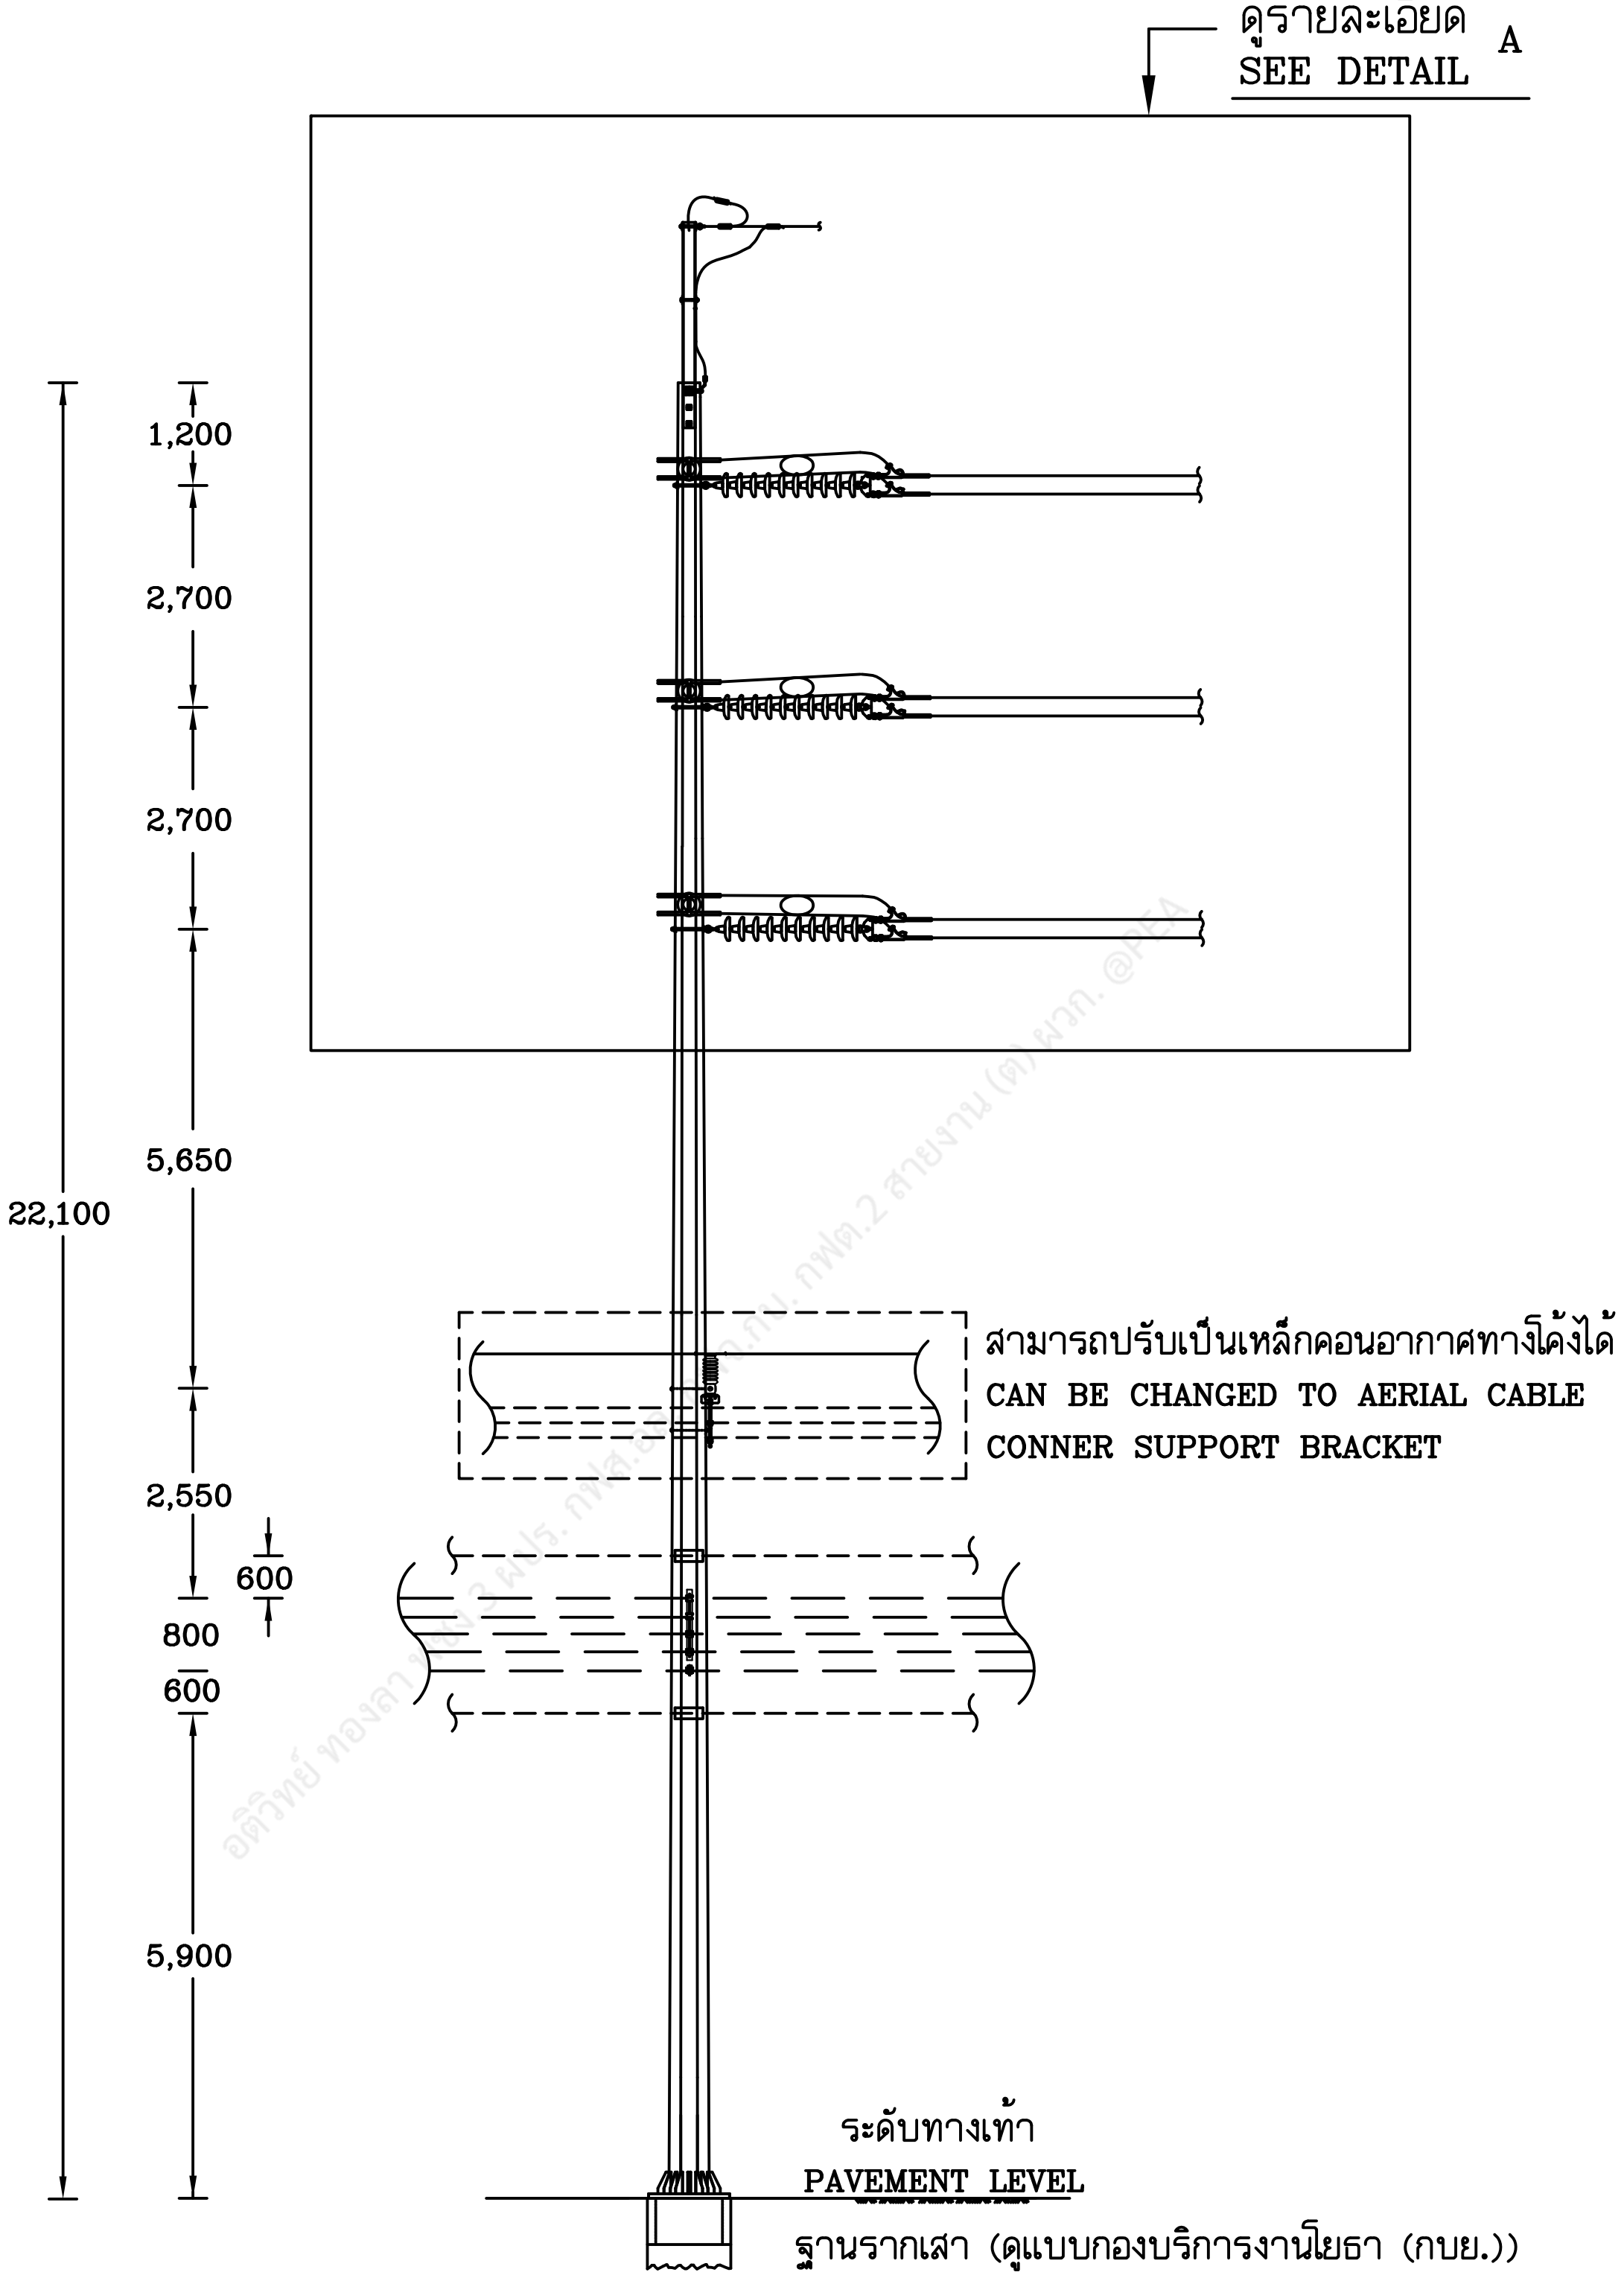
ดูรายละเอียด
SEE DETAIL A
1,200
2,700
2,700
5,650
22,100
2,550
600
800
600
5,900
สามารถปรับเป็นเหล็กคอนอากาศทางโค้งได้
CAN BE CHANGED TO AERIAL CABLE
CONNER SUPPORT BRACKET
ระดับทางเท้า
PAVEMENT LEVEL
ฐานรากเสา (ดูแบบกองบริการงานโยธา (กบย.))
POLE FOUNDATION (SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS))

อดิวิทย์ ทองลา 3 ฝปร. กฟส. กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวภ. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/61003 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน....บุญเสริม......... ผู้สำรวจ ......–.......... วิศวกร....บุญเสริม.......... หัวหน้าแผนก..ธานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.................................... (แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 22.10 ม. ระบบ 115 kV สำหรับมุม 90° SD–LA–1(MP22)	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2564 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น...มิลลิเมตร......... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 22.10 m, 115 kV FOR 90° ANGLE STRUCTURE TYPE SD–LA–1(MP22)	แบบเลขที่ SA1–015/64006 แผ่นที่.1.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5930

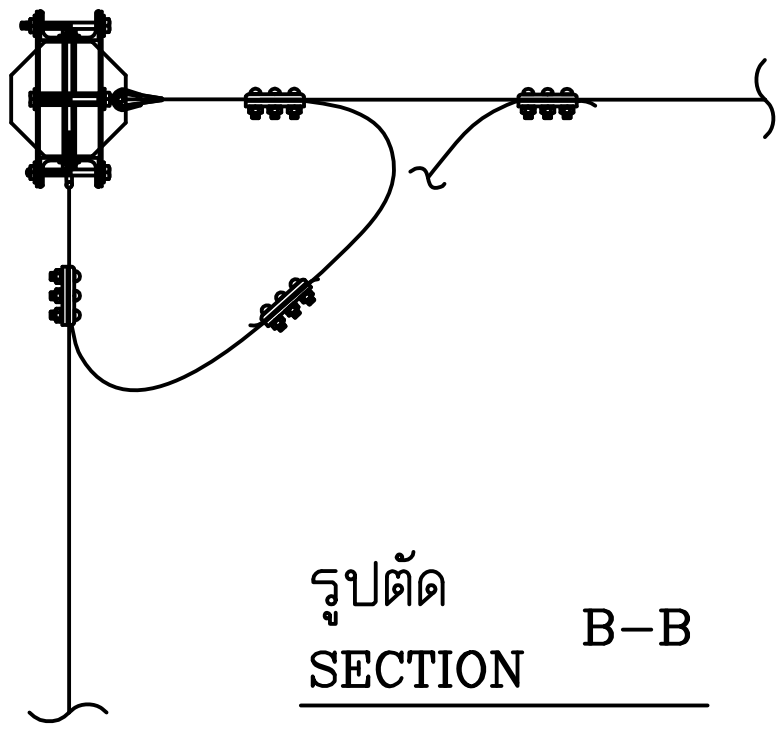

รูปตัด
SECTION B–B

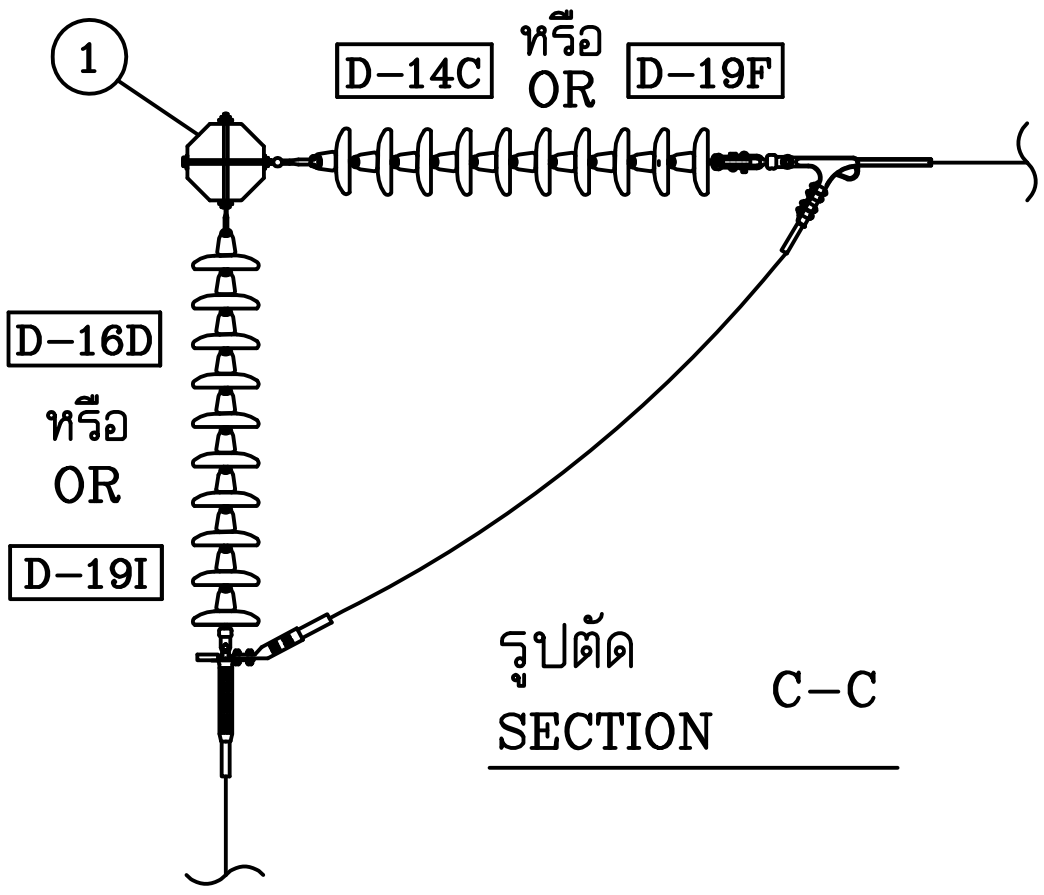

รูปตัด
SECTION C–C

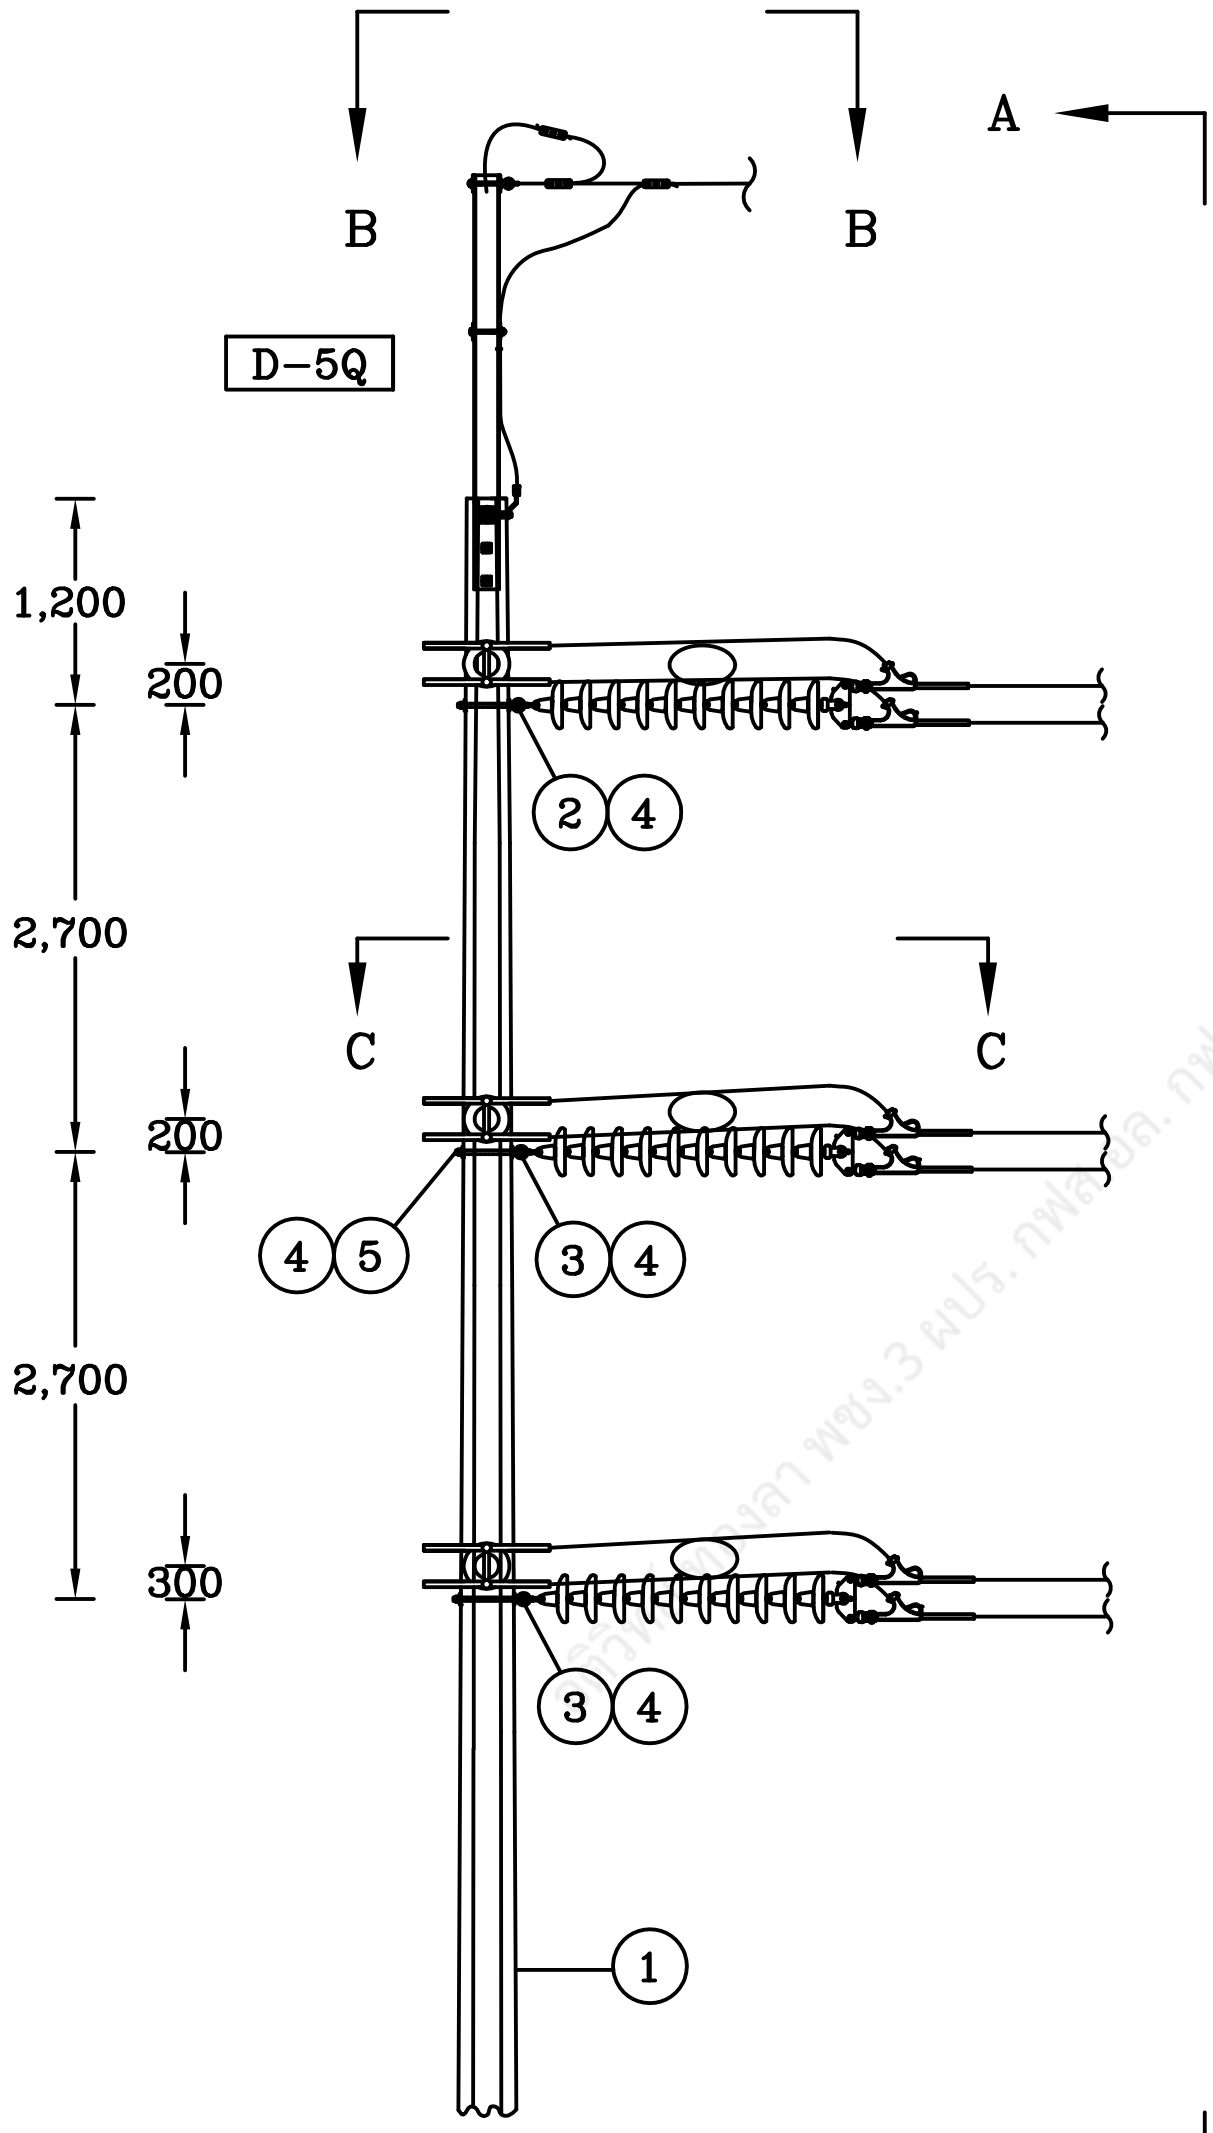

รายละเอียด
DETAIL A

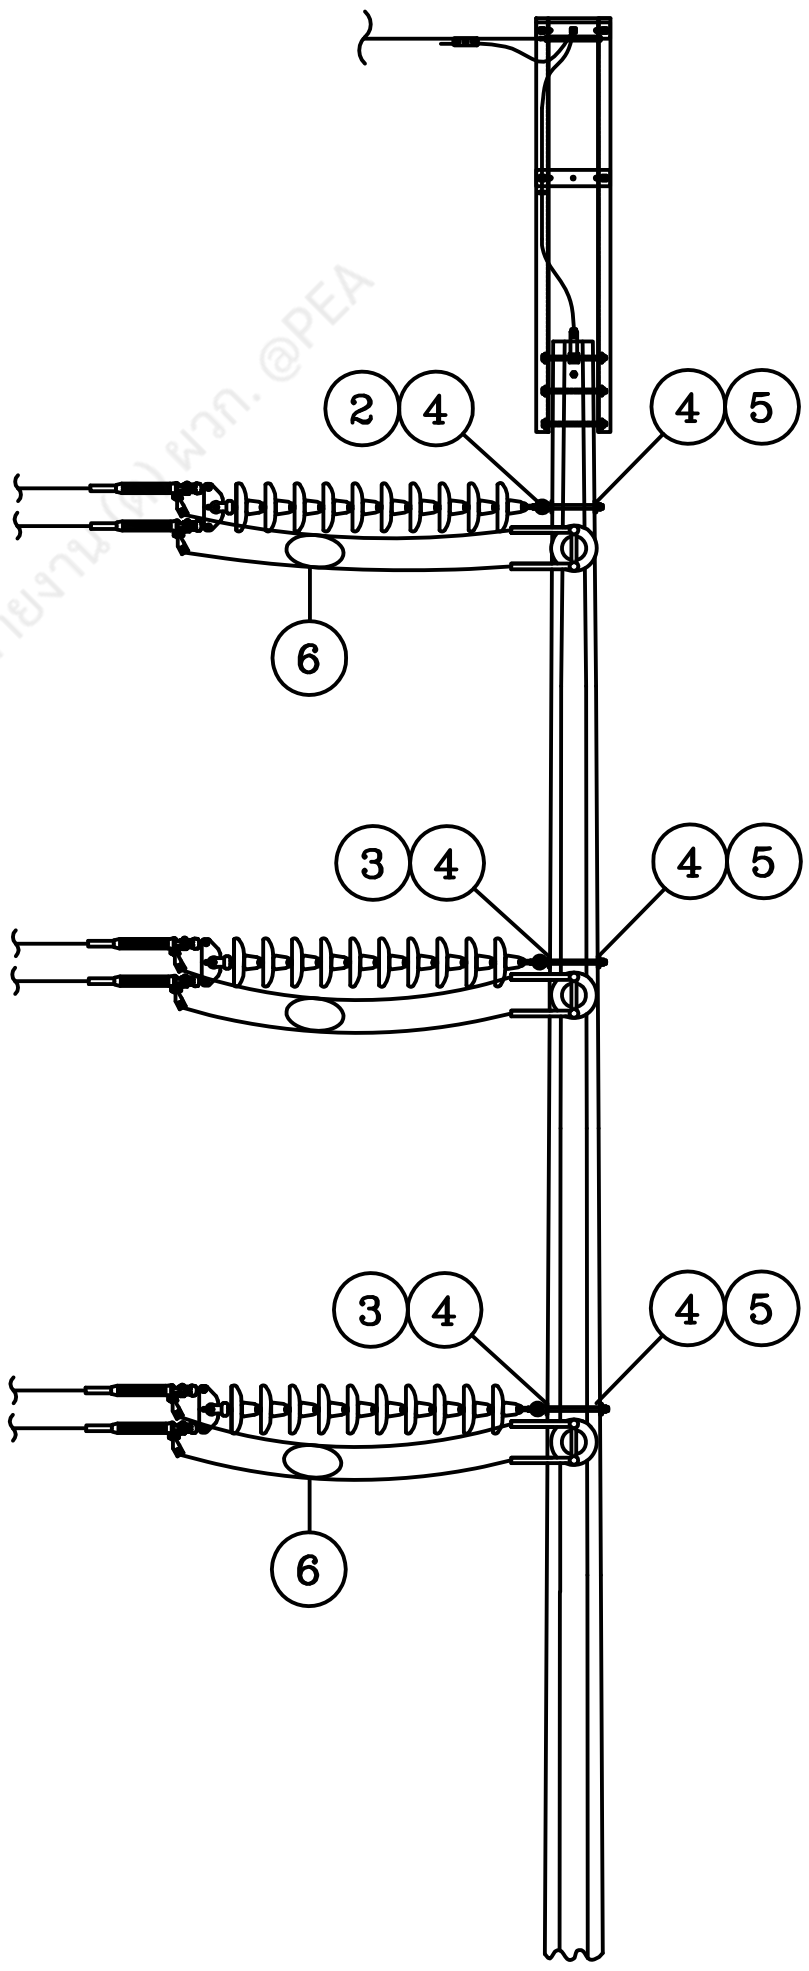

รูปตัด
SECTION A–A

พชง.3 ฝปร. กฟล.ยล. กฟล.กบ. กฟต.2 สายงาน [illegible] ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน....บุญเสริม.........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร .....บุญเสริม.........
หัวหน้าแผนก...ชานนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ.................................(แทน)

โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 22.10 ม. ระบบ 115 kV
สำหรับมุม 90° SD–LA–1(MP22)

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
....

OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 22.10 m, 115 kV
FOR 90° ANGLE STRUCTURE
TYPE SD–LA–1(MP22)

ใช้แทนแบบ SA1–015/61003
ถูกแทนโดยแบบ............
เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2564
แก้แบบวันที่..............
มิติเป็น...มิลลิเมตร.........
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA1–015/64006
แผ่นที่.2.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่ 5930
ASSEMBLY NO. 5930

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 22.10 ม. POLE, STEEL, OCTAGONAL 22.10 m LONG	1	1000060002
2	สลักห่วงโอแวล M 20x350 มม. BOLT, OVAL EYE, M 20x350 mm	2	1010150100
3	สลักห่วงโอแวล M 20x450 มม. BOLT, OVAL EYE, M 20x450 mm	4	1010150101
4	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม. รู ø22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø22 mm, TIS 258	12	1010180101
5	แหวนสปริง M 20 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 20, TIS 259	6	1010180302
6	ปรีฟอร์มแยกสาย (ดูหมายเหตุ 3) SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED (SEE NOTE 3)	3	1020240000
	รายละเอียด DESCRIPTION		
D-14C หรือ/OR D-19F	การประกอบลูกถ้วยแขวน (ดูหมายเหตุ 3) SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY (SEE NOTE 3)	3	
D-16D หรือ/OR D-19I	การประกอบลูกถ้วยแขวน (ดูหมายเหตุ 3) SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY (SEE NOTE 3)	3	
D-5Q	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY	1	
	ฐานรากเสา (ดูแบบที่จัดทำโดยกองบริการงานโยธา (กบย.)) POLE FOUNDATION (SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS))	1	
	การต่อลงดิน (ตามแบบเลขที่ SA1-015/56007 (การประกอบเลขที่ 9706)) GROUNDING (SEE DRAWING NO. SA1-015/56007 (ASSEMBLY 9706))	1	

อดิวิทย์ ทองลา พช.3 [illegible] อล. กฟจ.กบ. กฟฉ.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ SA1-015/61003
ถูกแทนโดยแบบ............

ผู้เขียน....บุญเสริม.........
ผู้สำรวจ ....-........
วิศวกร.......บุญเสริม.......
หัวหน้าแผนก........ชานนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

ผู้ว่าการ...(แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2564
แก้แบบวันที่..............
มิติเป็น.....................
มาตราส่วน ....

โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 22.10 ม. ระบบ 115 kV
สำหรับมุม 90° SD-LA-1(MP22)

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
-
....

OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 22.10 m, 115 kV
FOR 90° ANGLE STRUCTURE
TYPE SD-LA-1(MP22)

แบบเลขที่ SA1-015/64006
แผ่นที่.3.ของจำนวน.4.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 3 0

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดการติดตั้งใช้งานเสาเหล็กให้ดูแบบมาตรฐานเลขที่ SA1–015/63002 (การประกอบเลขที่ 5908)
2. หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงระบบสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1–015/62009 (การประกอบเลขที่ 9510)
3. กรณีเป็นโครงสร้างวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้ตัดวัสดุลำดับที่ 6 ออก พร้อมเปลี่ยนการประกอบลูกถ้วยแขวนแบบดังนี้
   3.1 ชนิดปอร์ซเลนแบบ D–14C เป็น D–4C หรือ D–16D เป็น D–15C
   3.2 ชนิดคอมโพสิตแบบ D–19F เป็น D–19C หรือ D–19I เป็น D–19G

NOTE

1. THE OCTAGONAL STEEL MONOPOLE APPLICATION IN 115 kV IS SPECFIED IN DRAWING NO. SA1–015/63002 (ASSEMBLY NO. 5908)
2. RULES FOR HIGH VOLT INSULATOR IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM IS SPECFIED IN DRAWING NO. SA1–015/62009 (ASSEMBLY NO. 9510)
3. IN CASE THE SYSTEM IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS), MATERIAL ITEM 6 IS NOT REQUIRED FOR THE INSTALLATION AND THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY MUST BE CHANGED AS FOLLOW:
   3.1 PORCELAIN TYPE FROM TYPE D–14C TO D–4C OR D–16D TO D–15C
   3.2 COMPOSITE TYPE FROM TYPE D–19F TO D–19C OR D–19I TO D–19G

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ฝปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 ใช้งาน [illegible] @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1–015/61003 ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน....บุญเสริม......... ผู้สำรวจ ....–.......... วิศวกร ......บุญเสริม......... หัวหน้าแผนก...ชานนท์ (แทน)... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย............	ผู้ว่าการ.................................(แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 22.10 ม. ระบบ 115 kV สำหรับมุม 90° SD–LA–1(MP22)	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2564 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น..................... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 22.10 m, 115 kV FOR 90° ANGLE STRUCTURE TYPE SD–LA–1(MP22)	แบบเลขที่ SA1–015/64006 แผ่นที่.4.ของจำนวน.4.แผ่น