
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 1 9

D–19L

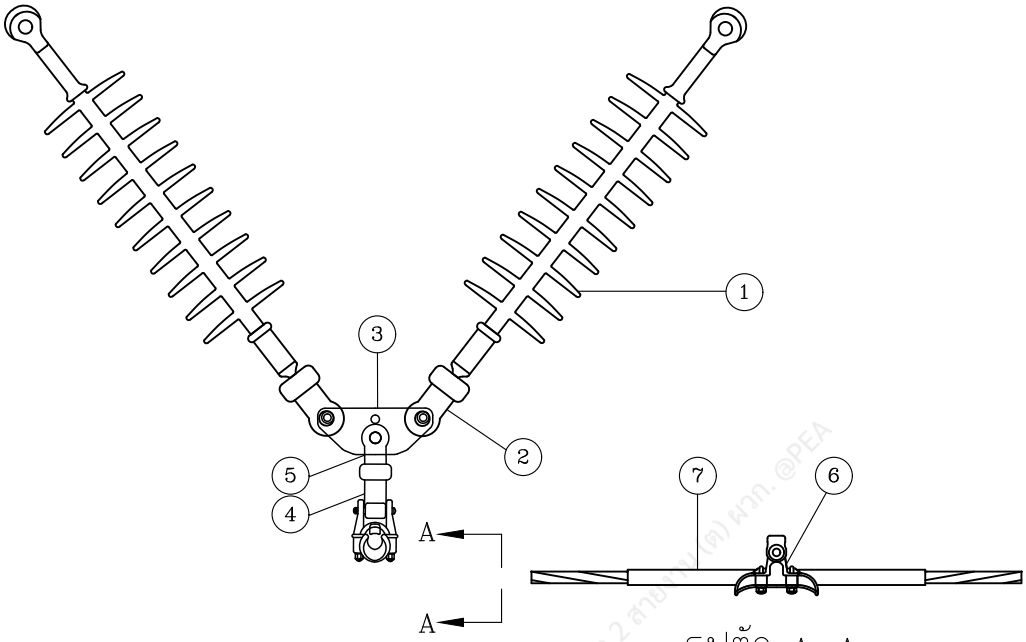

รูปตัด A–A


บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT.NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kV ยาว 1,100–1,200 มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110 กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,100–1,200 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	2	1030020100
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต - เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET – CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-อาย SOCKET – EYE	1	1030140003
5	ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ B BALL – CELVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140005
6	แคล้มป์แขวน สำหรับสายอะลูมิเนียม 400 ตร.มม. CLAMP, SUSPENSION, FOR 400 mm^2 AL CONDUCTOR	1	1030120004
7	ชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์รีอด สำหรับสายอะลูมิเนียมขนาด 400 ตร.มม. ARMOR ROD, PREFORMED, FOR 400 mm^2 AL CONDUCTOR	1	1020220109

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....บุญเสริม..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....(แทน) การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต รูปแบบตัววี สำหรับสายไฟฟ้าเดี่ยว	เขียนเสร็จวันที่ 22 มิ.ย.2564 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY V–STRING TYPE FOR SINGLE CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1–015/64008 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 1 9

D−19L (AGS)

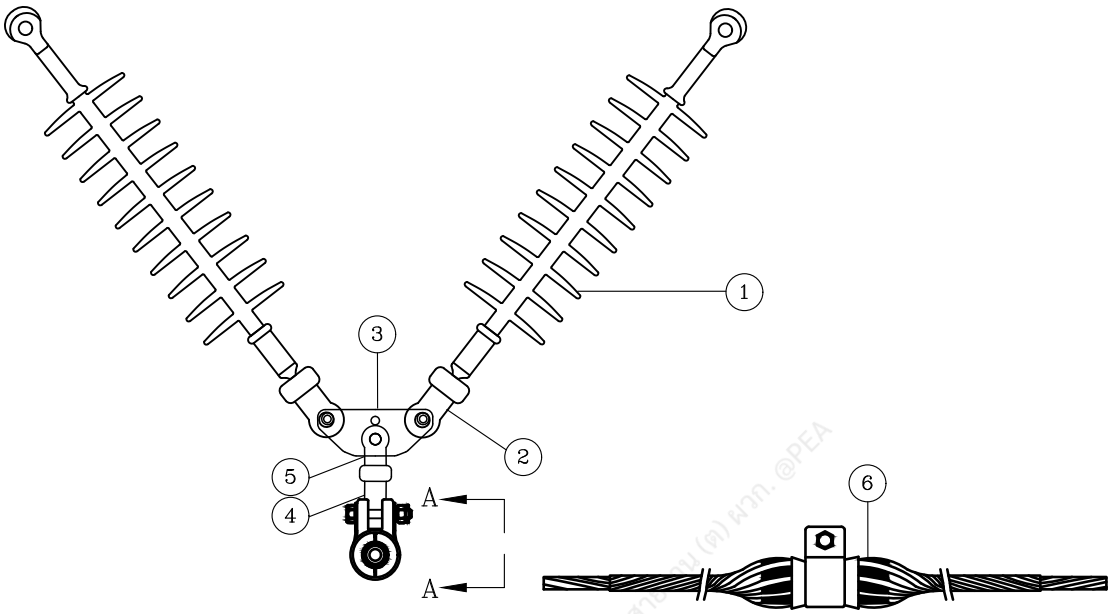

รูปตัด A−A

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL			
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT.NO.
1	ลูกถ้วยแขวนคอมโพสิต 115 kVยาว 1,100−1,200มม. รับแรงดึงไม่น้อยกว่า 110กิโลนิวตัน INSULATOR, SUSPENSION, COMPOSITE, FOR 115 kV, NORMINAL SECTION LENGTH 1,100−1,200 mm, MINIMUM TENSION LOAD 110 kN	2	1030020100
2	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต − เคลวิส ANSI แบบ B SOCKET − CLEVIS, ANSI, TYPE B	2	1030140006
3	แผ่นเหล็กแยกสาย SPACER, PLATE	1	1030140013
4	ข้อต่อแบบ ซ็อคเก็ต-อาย SOCKET − EYE	1	1030140003
5	ข้อต่อแบบ บอล-เคลวิส ANSI แบบ B BALL − CELVIS, ANSI, TYPE B	1	1030140005
6	ชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์กริพ สำหรับสายอะลูมิเนียมขนาด 400 ตร.มม. SUSPENSION, ARMOR−GRIP, PREFORMED, FOR 400 mm² AL CONDUCTOR	1	1020230001

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..... ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ....บุญเสริม..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.....(แทน) การประกอบลูกถ้วยแขวนชนิดคอมโพสิต รูปแบบตัววี สำหรับสายไฟฟ้าเดี่ยว	เขียนเสร็จวันที่ 22 มิ.ย.2564 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น ..... มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม −	COMPOSITE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY V−STRING TYPE FOR SINGLE CONDUCTOR	แบบเลขที่ SA1−015/64008 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น