การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0 8 1 3/4

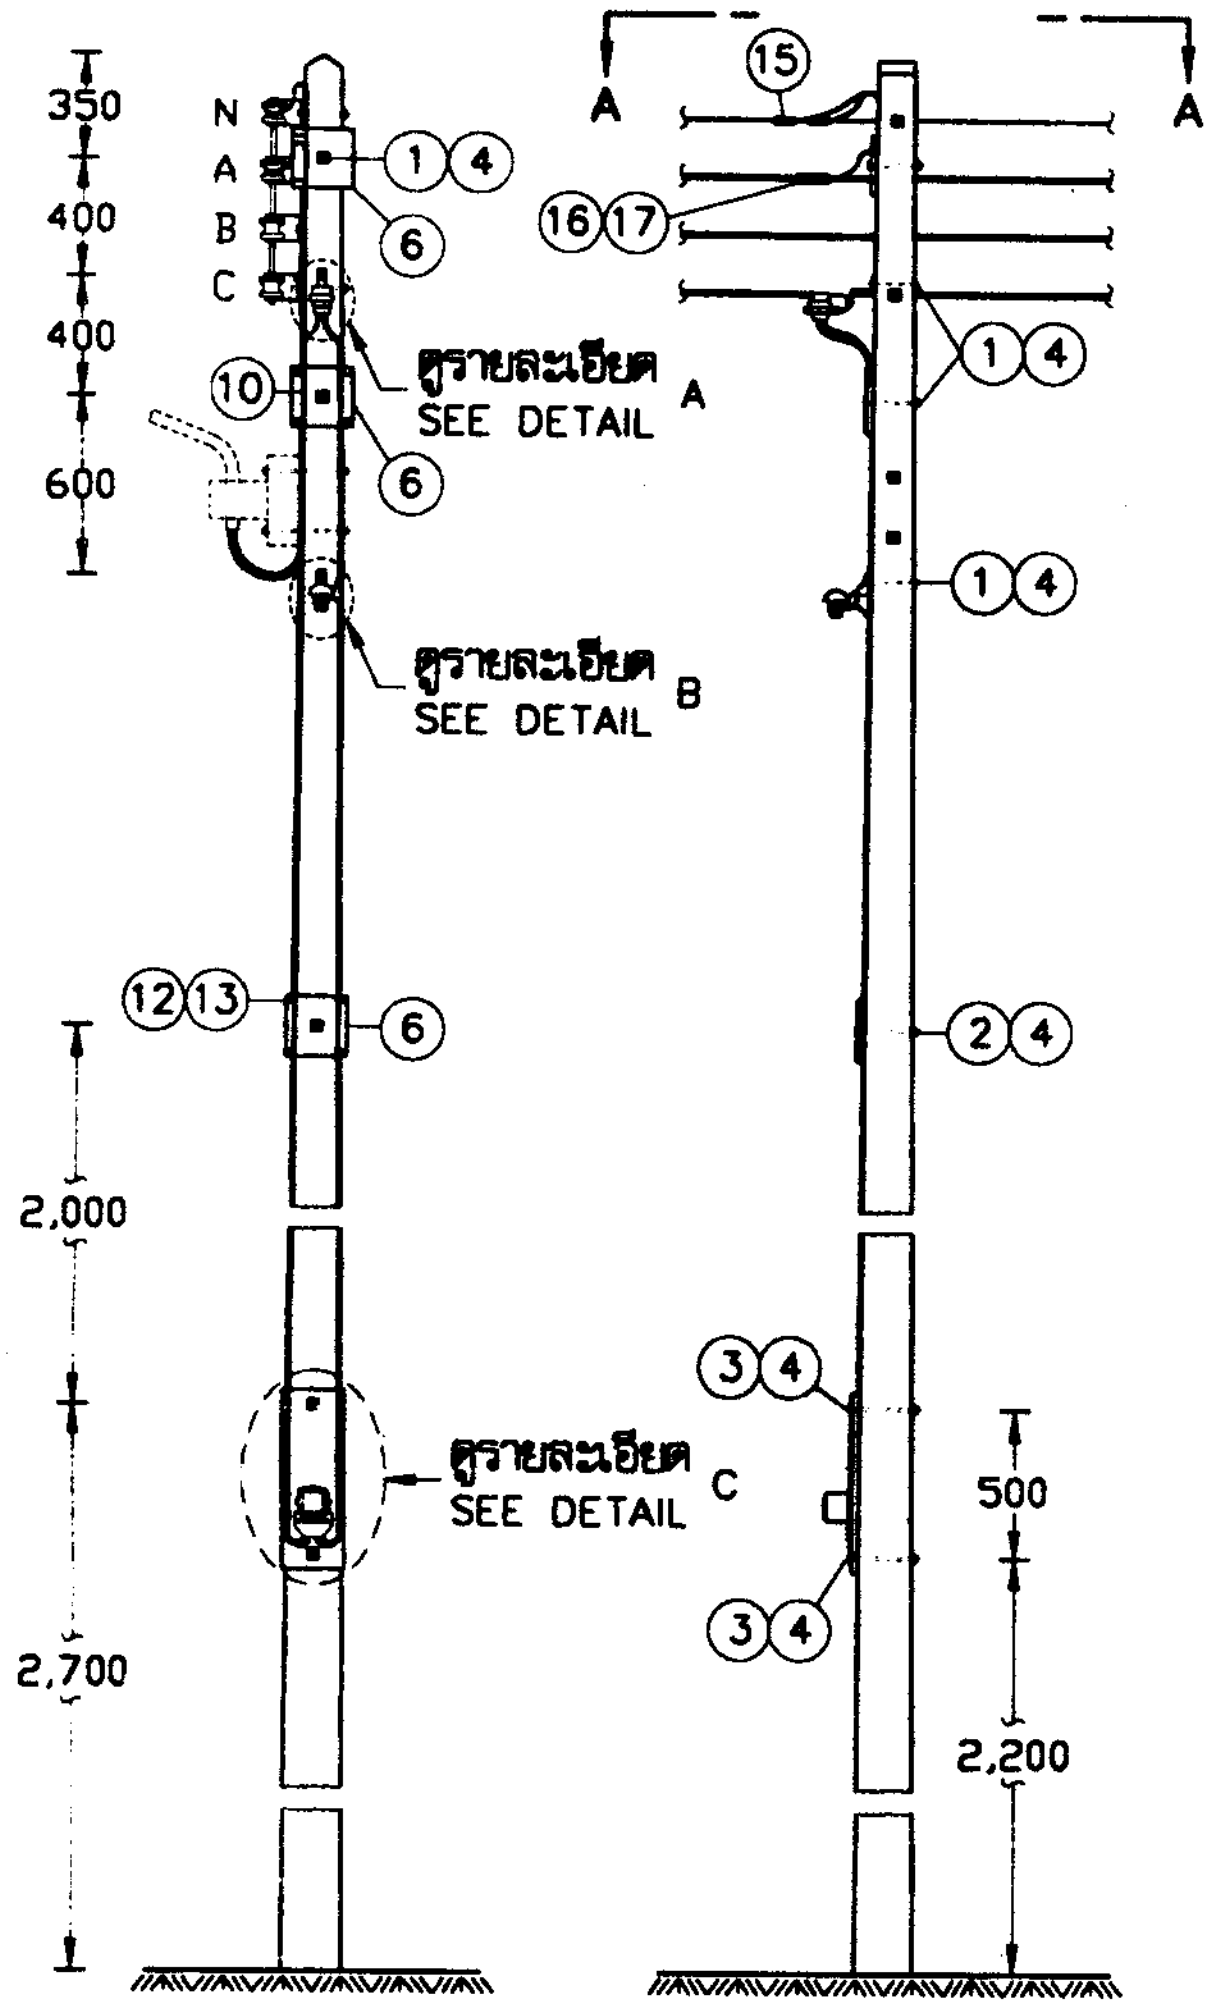
350
400
400
600
2,000
2,700
N
A
B
C
A
A
① ④
⑥
⑩
⑫ ⑬
⑮
⑯ ⑰
② ④
③ ④
ดูรายละเอียด SEE DETAIL A
ดูรายละเอียด SEE DETAIL B
ดูรายละเอียด SEE DETAIL C
500
2,200

ก เสาคอนกรีต 9 ม.
A CONCRETE POLE 9 m

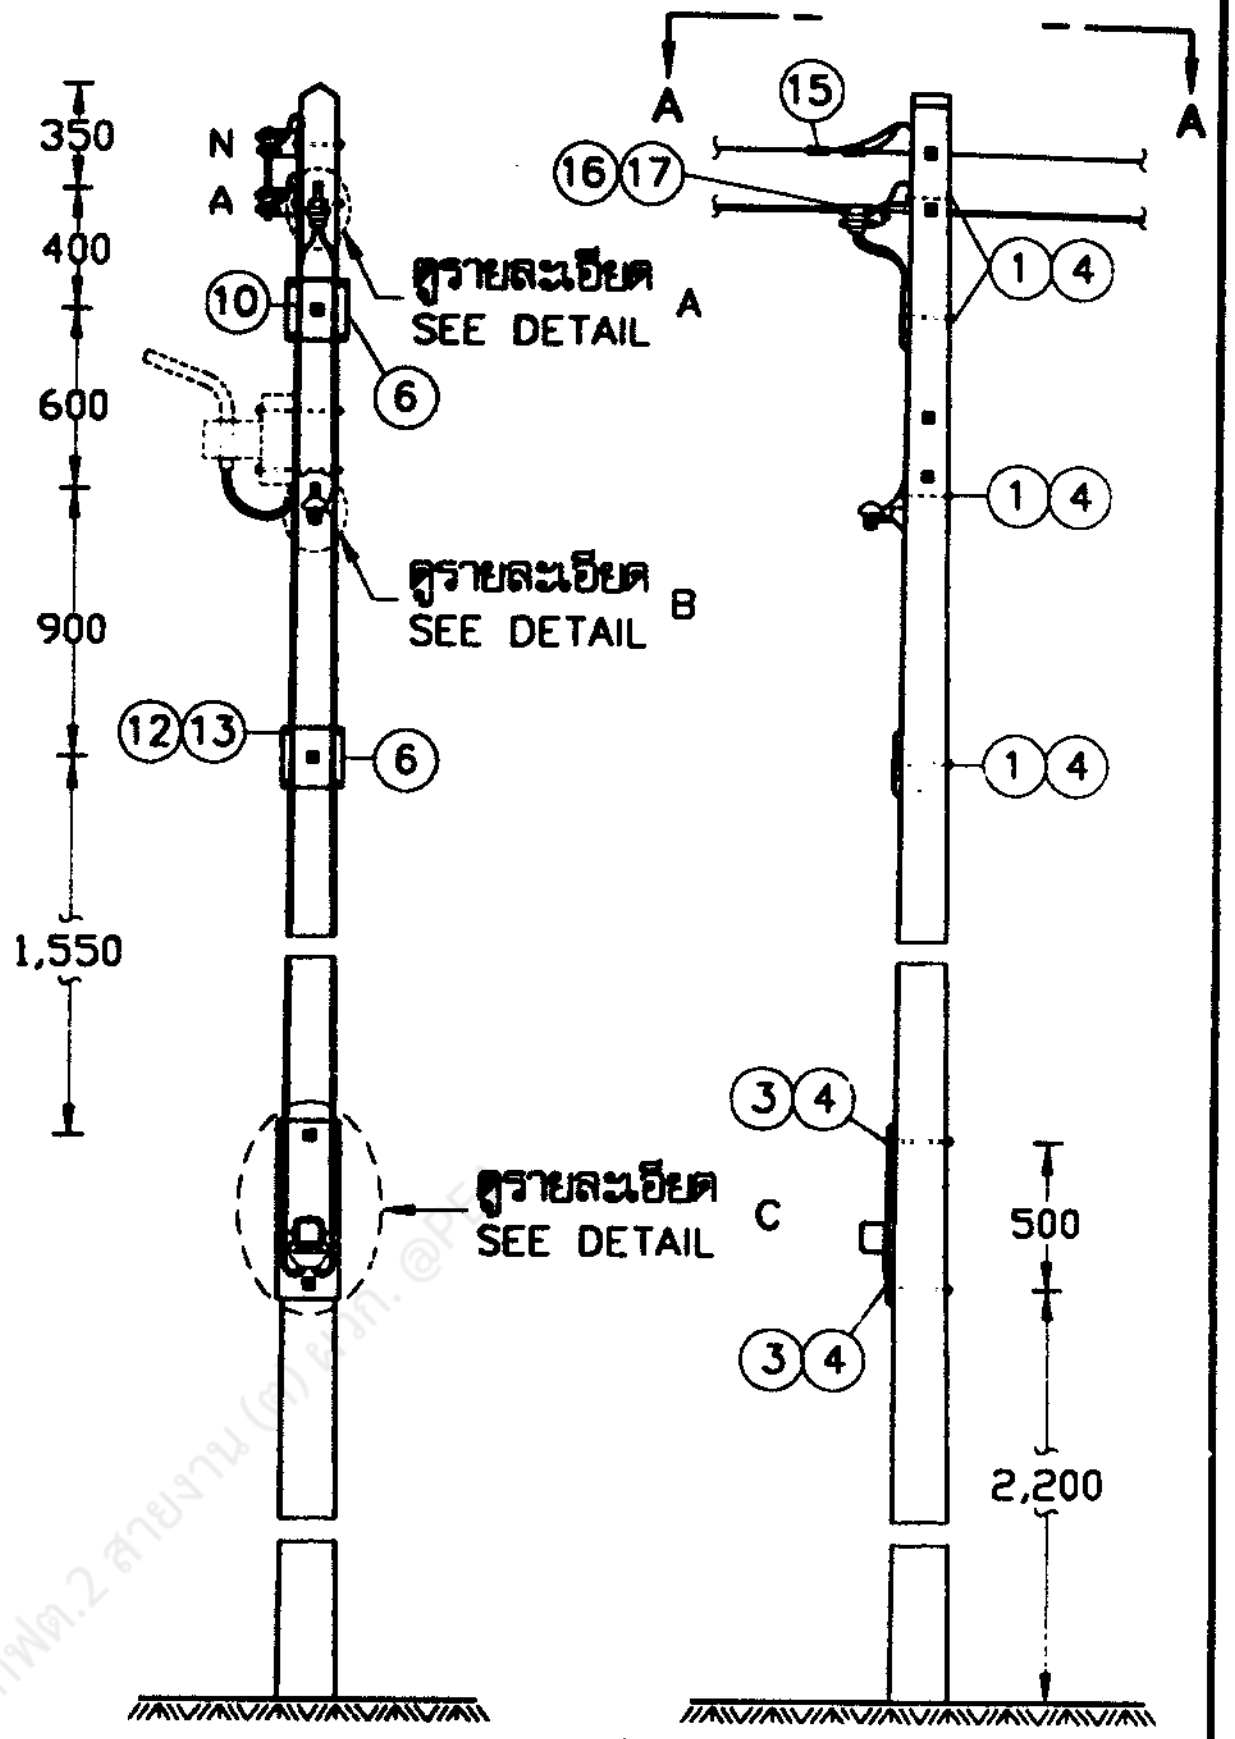
350
400
600
900
1,550
N
A
A
A
① ④
⑥
⑩
⑫ ⑬
⑮
⑯ ⑰
③ ④
ดูรายละเอียด SEE DETAIL A
ดูรายละเอียด SEE DETAIL B
ดูรายละเอียด SEE DETAIL C
500
2,200

ข เสาคอนกรีต 8 ม.
B CONCRETE POLE 8 m

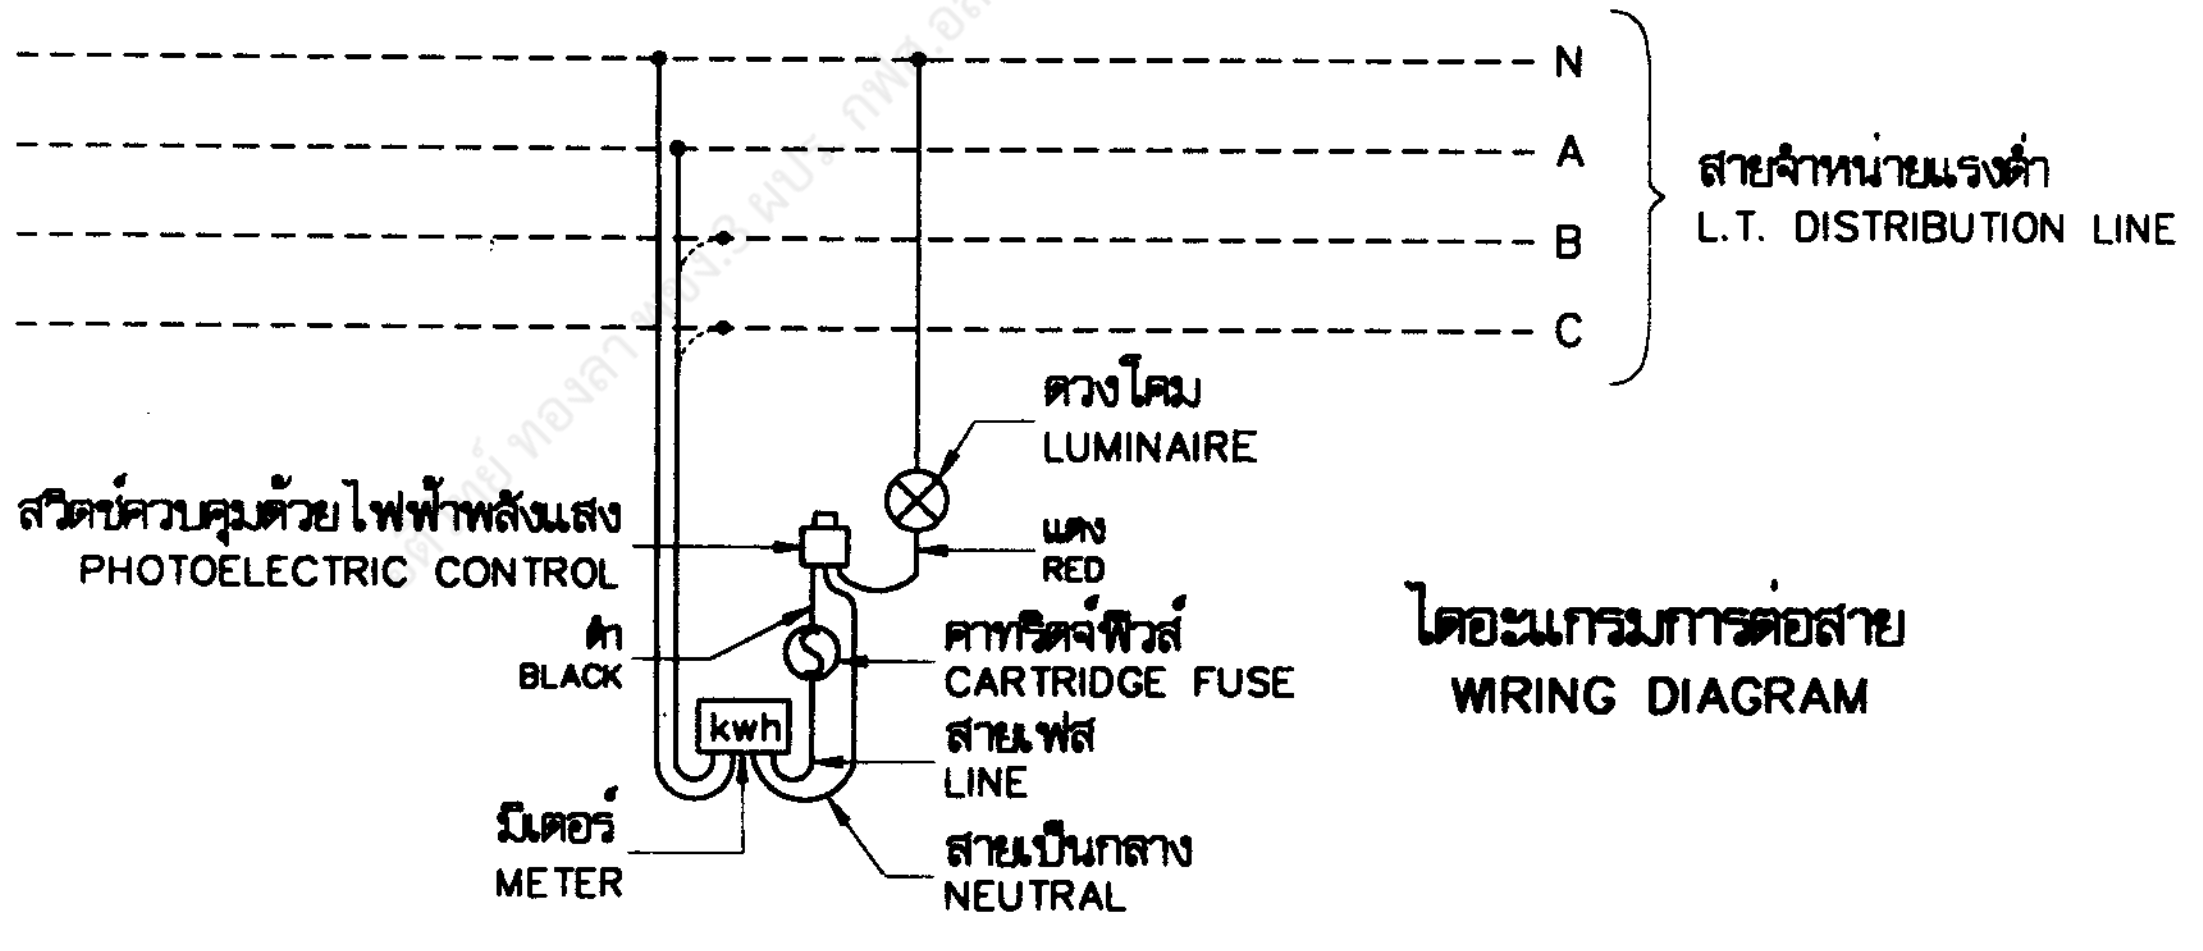

ไดอะแกรมการต่อสาย
WIRING DIAGRAM

กรณี I แบบต่อผ่านกิโลวัตต์ - ชั่วโมงมิเตอร์
CASE I WITH KILOWATT-HOUR METER

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:50
	การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม 25 พ.ย. 2546	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE	แบบเลขที่ SA2-015/46013 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

25 พ.ย. 2546

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 8 1 3/4

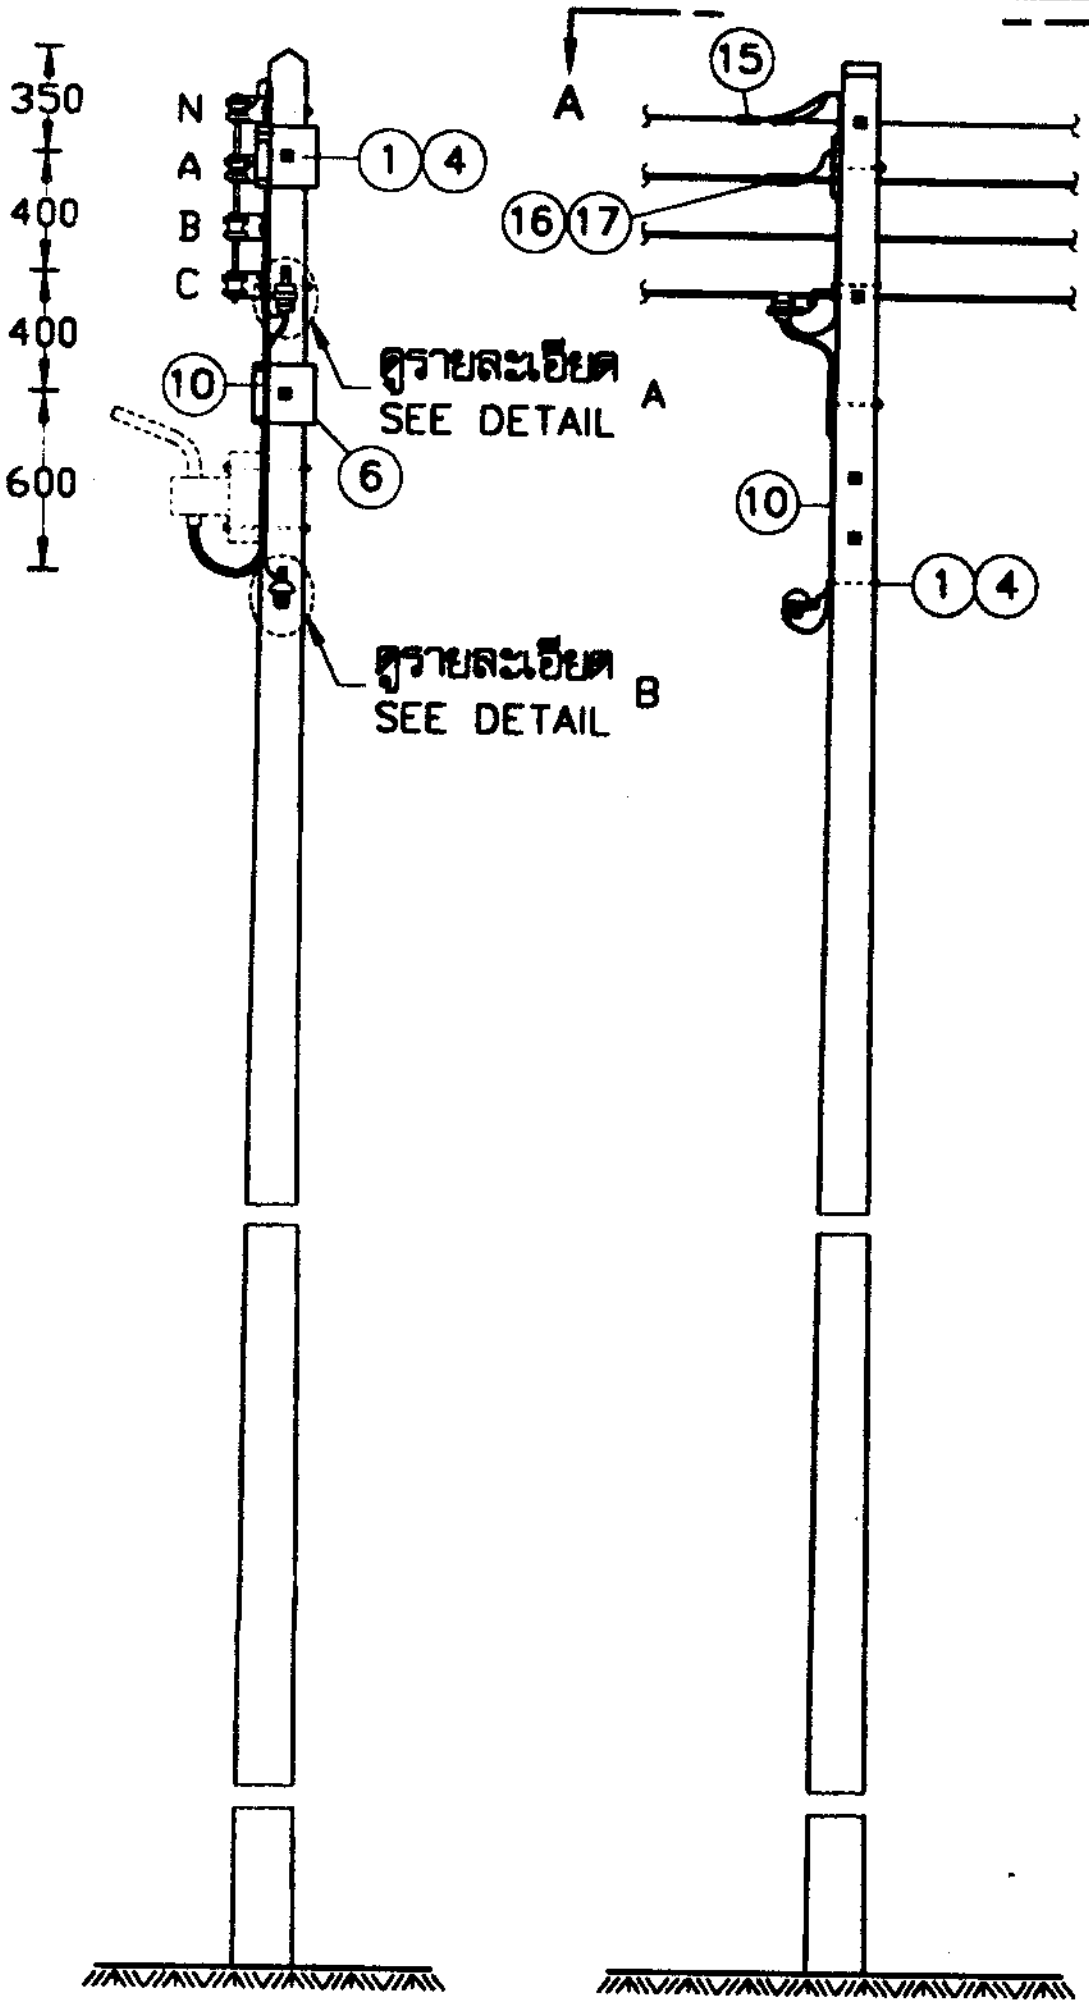

ก เสาคอนกรีต 9 ม.
A CONCRETE POLE 9 m

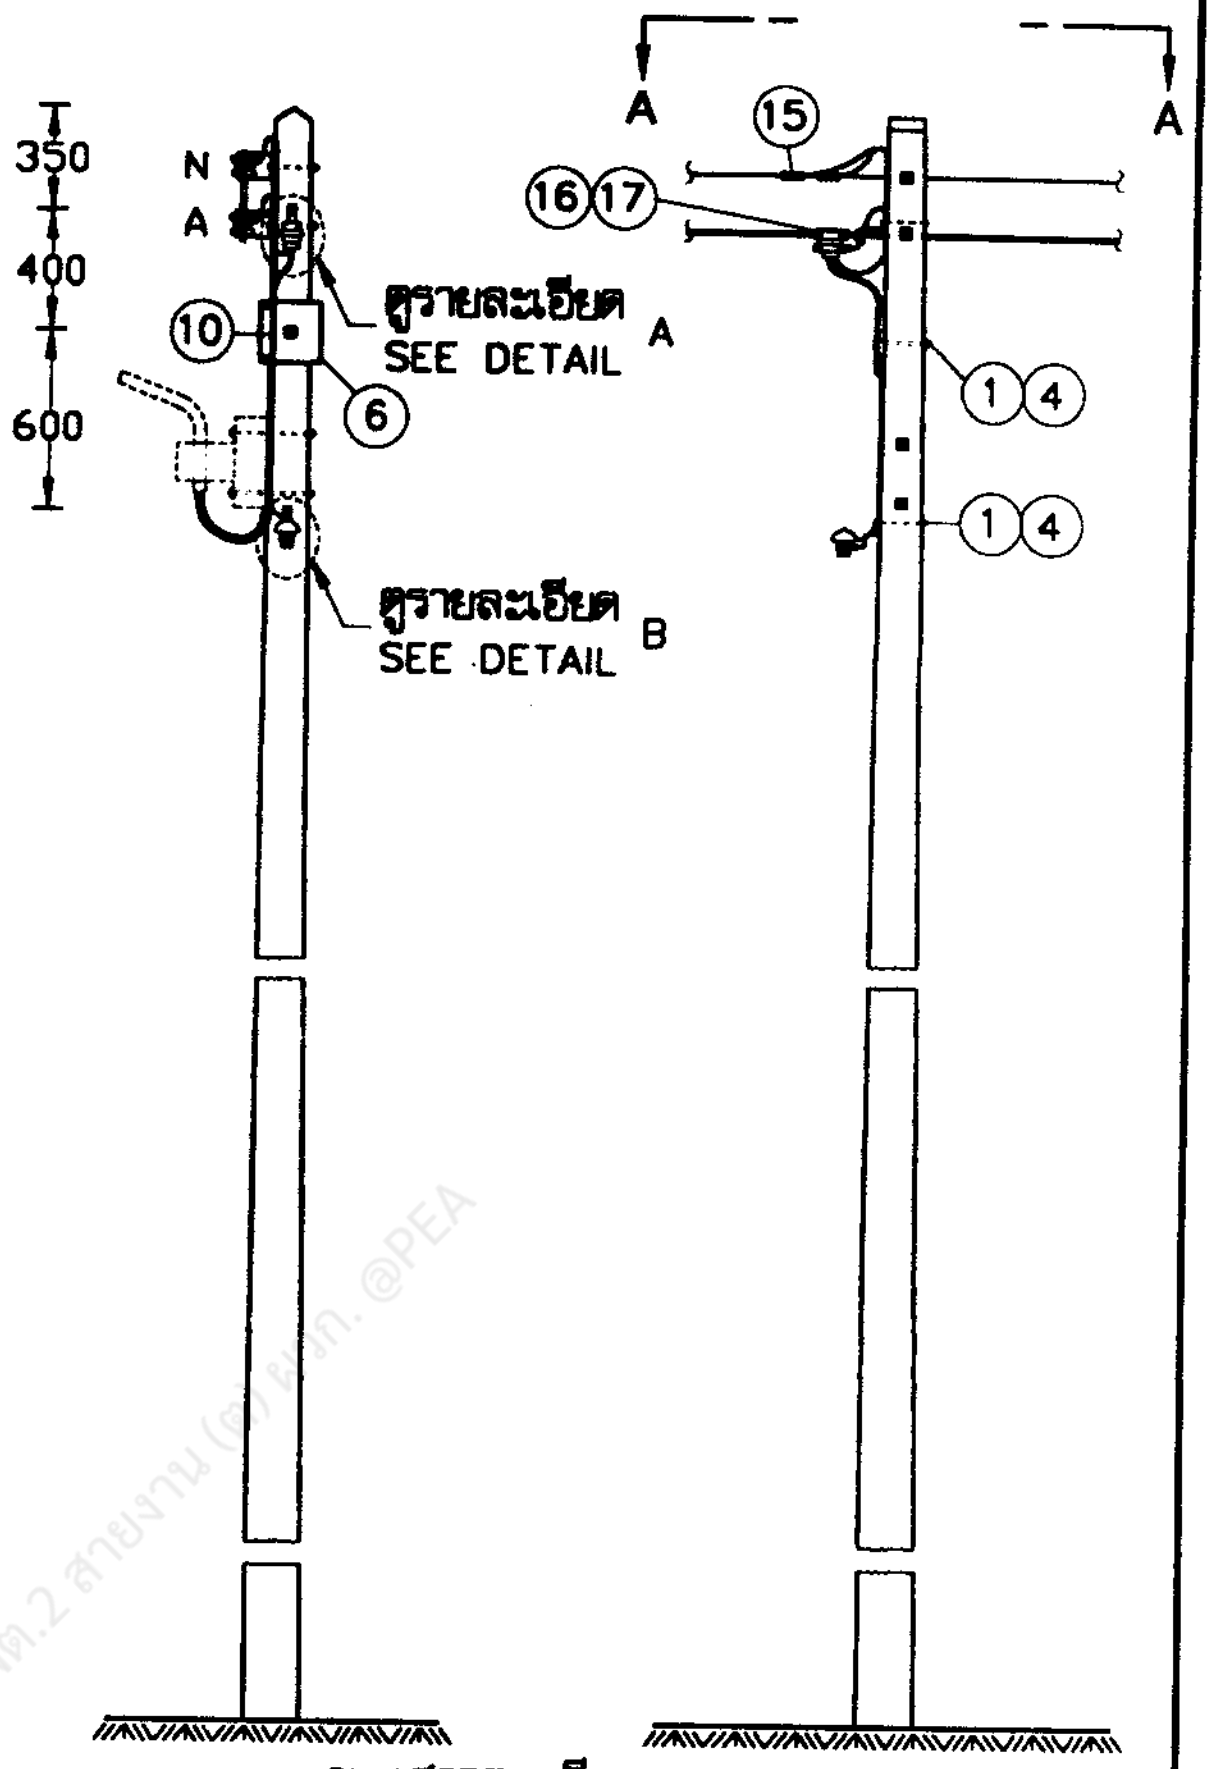

ข เสาคอนกรีต 8 ม.
B CONCRETE POLE 8 m

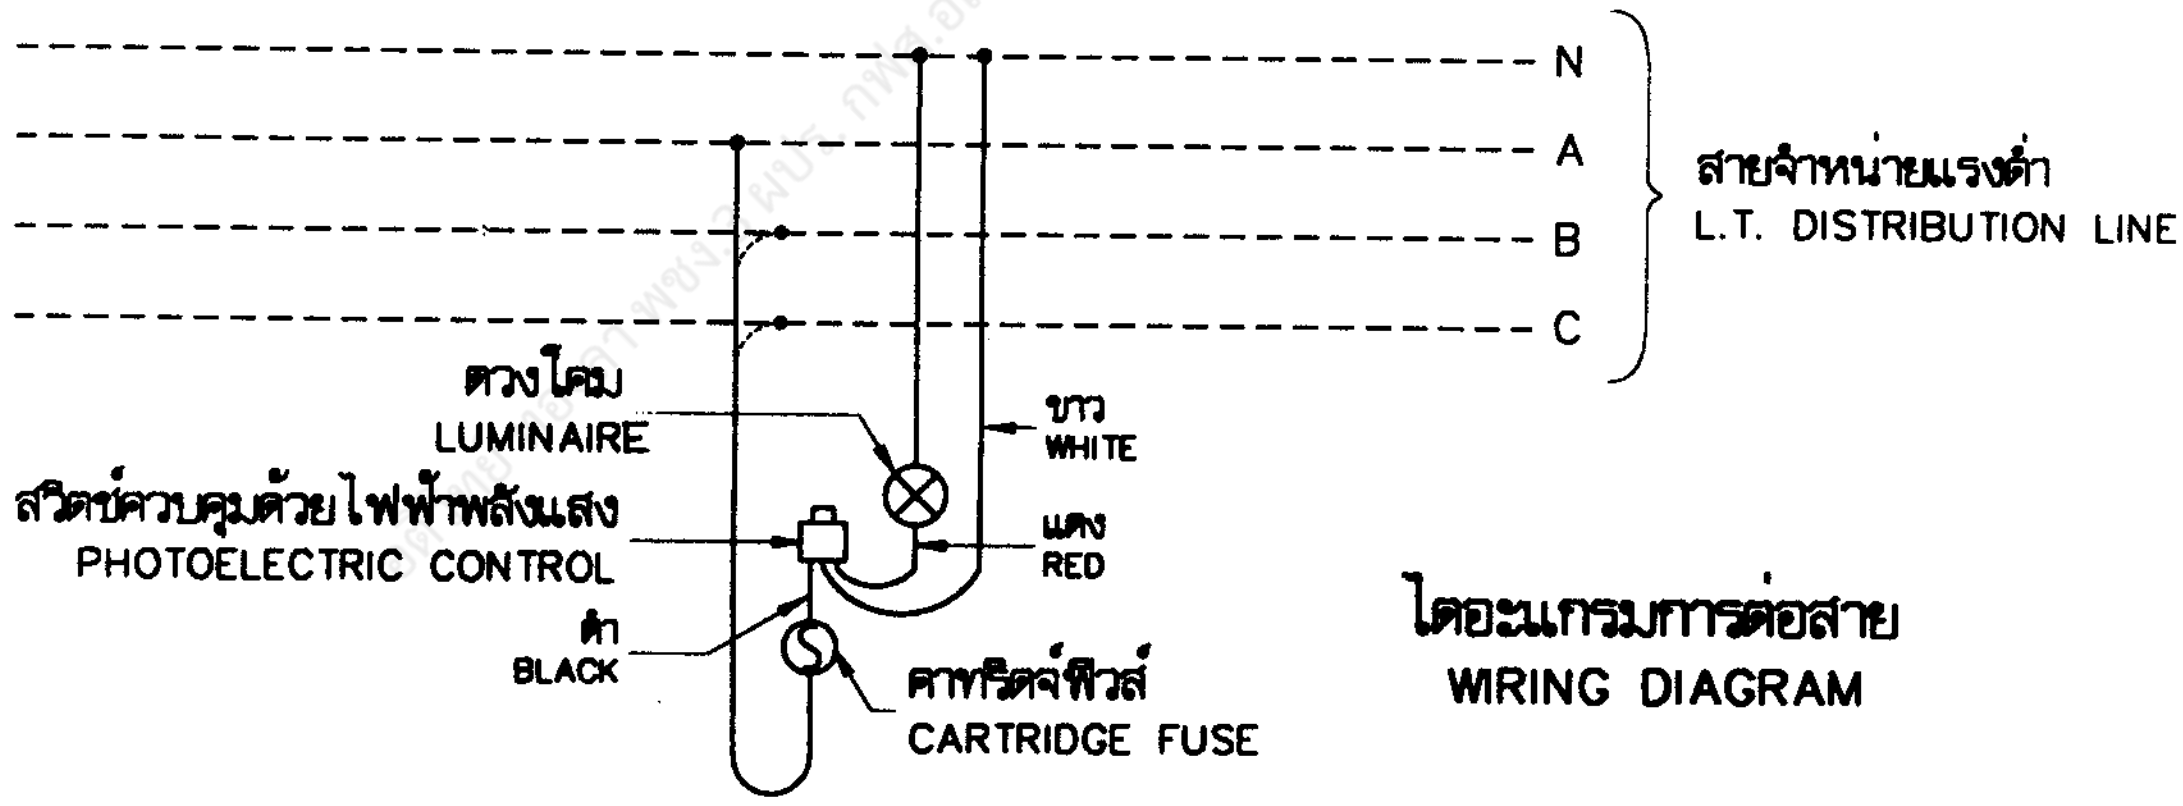

ไดอะแกรมการต่อสาย
WIRING DIAGRAM

กรณี II แบบต่อตรง
CASE II WITHOUT KILOWATT-HOUR METER

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์ ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง 26 พ.ย. 2546 สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม	เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546 แก้แบบวันที่ มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1:50
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE	แบบเลขที่ SA2-015/46013 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 5 แผ่น

สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง ให้ติดตั้งได้ที่ตำแหน่ง 1 หรือ 2 ตามความเหมาะสม
PHOTOELECTRIC CONTROL CAN BE INSTALLED SUITABLY AT POSITION 1 OR 2

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0 8 1 ~~3~~ 4

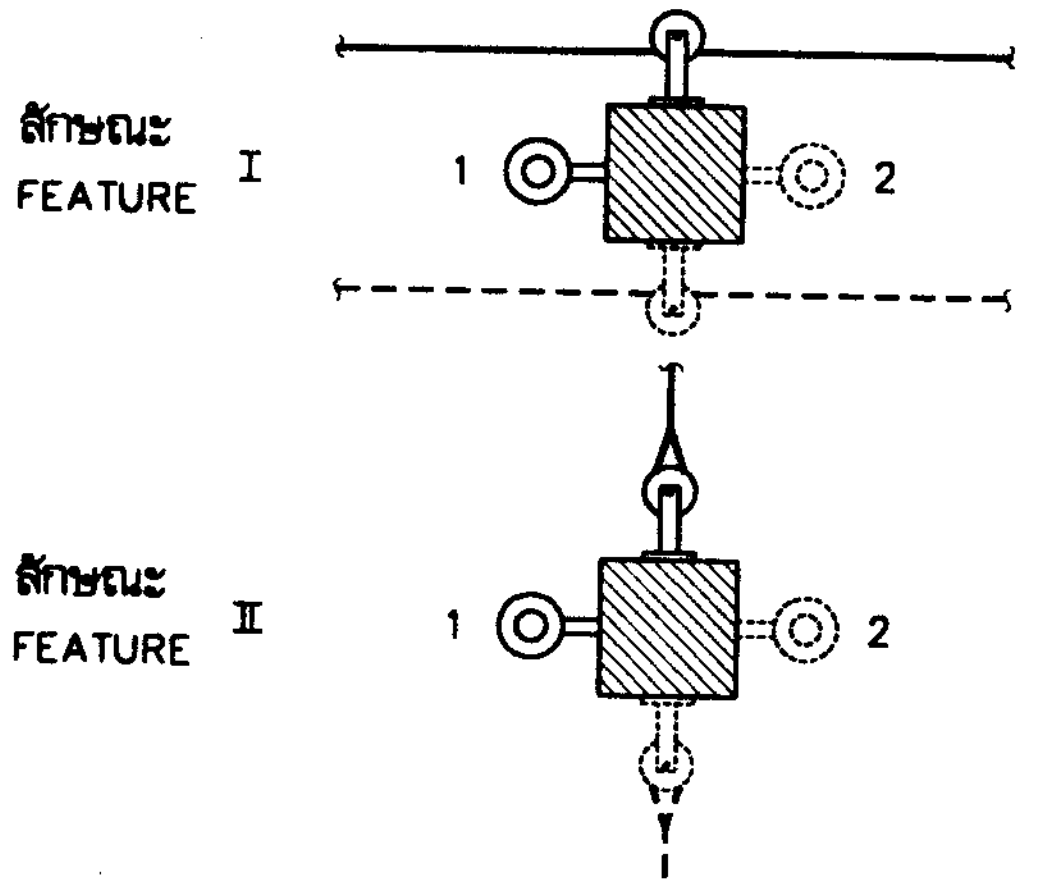

รูปตัด
SECTION A-A

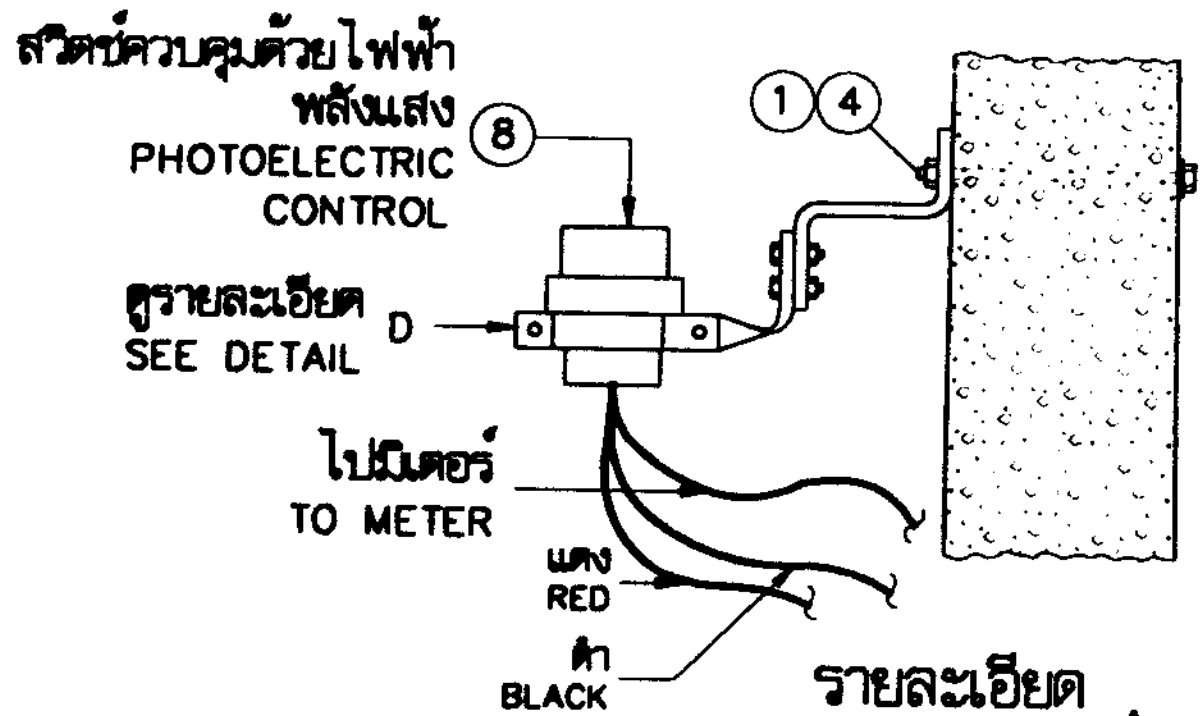

รายละเอียด
DETAIL A

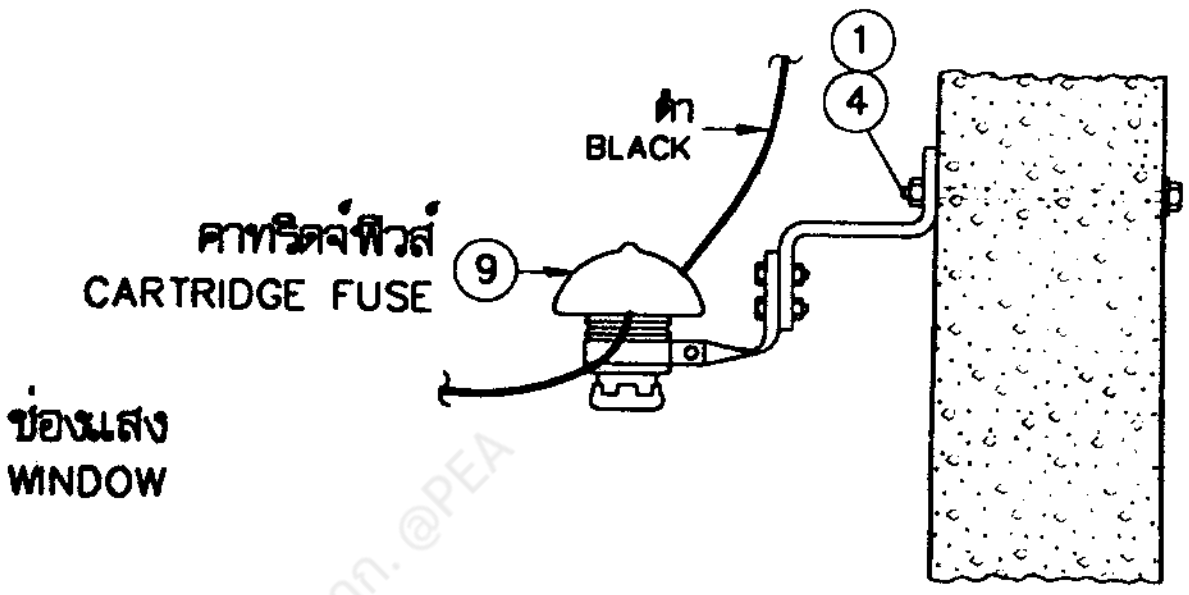

รายละเอียด
DETAIL B

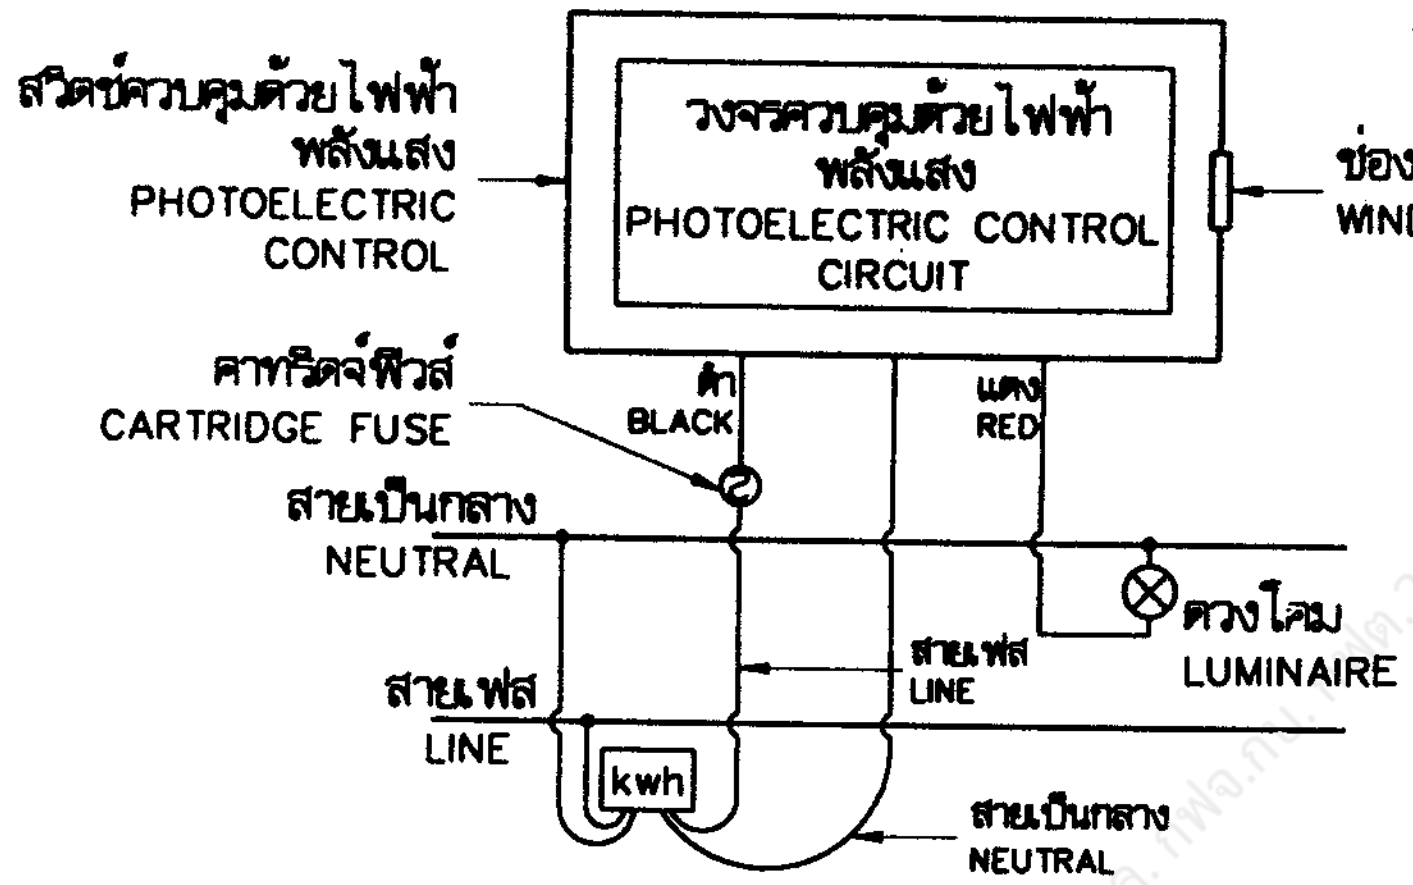

กรณี
CASE I

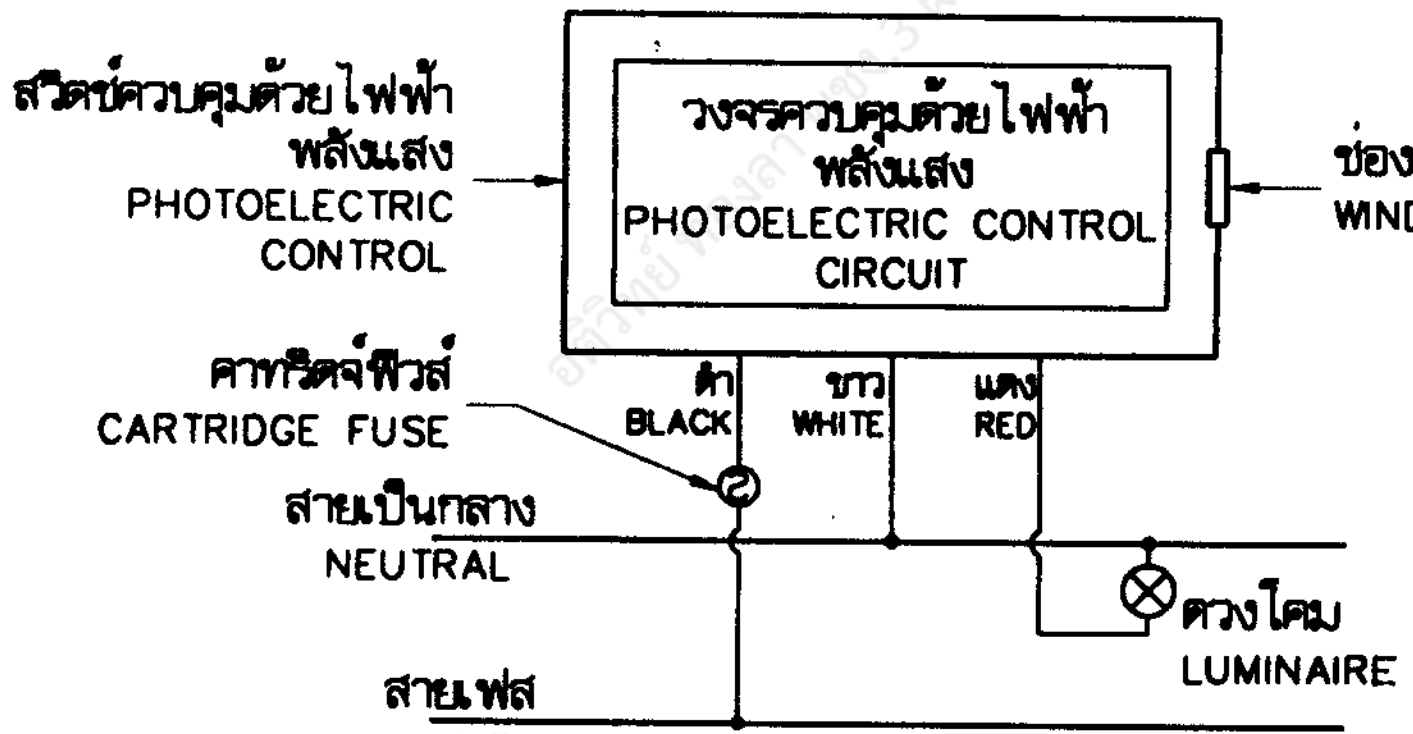

กรณี
CASE II

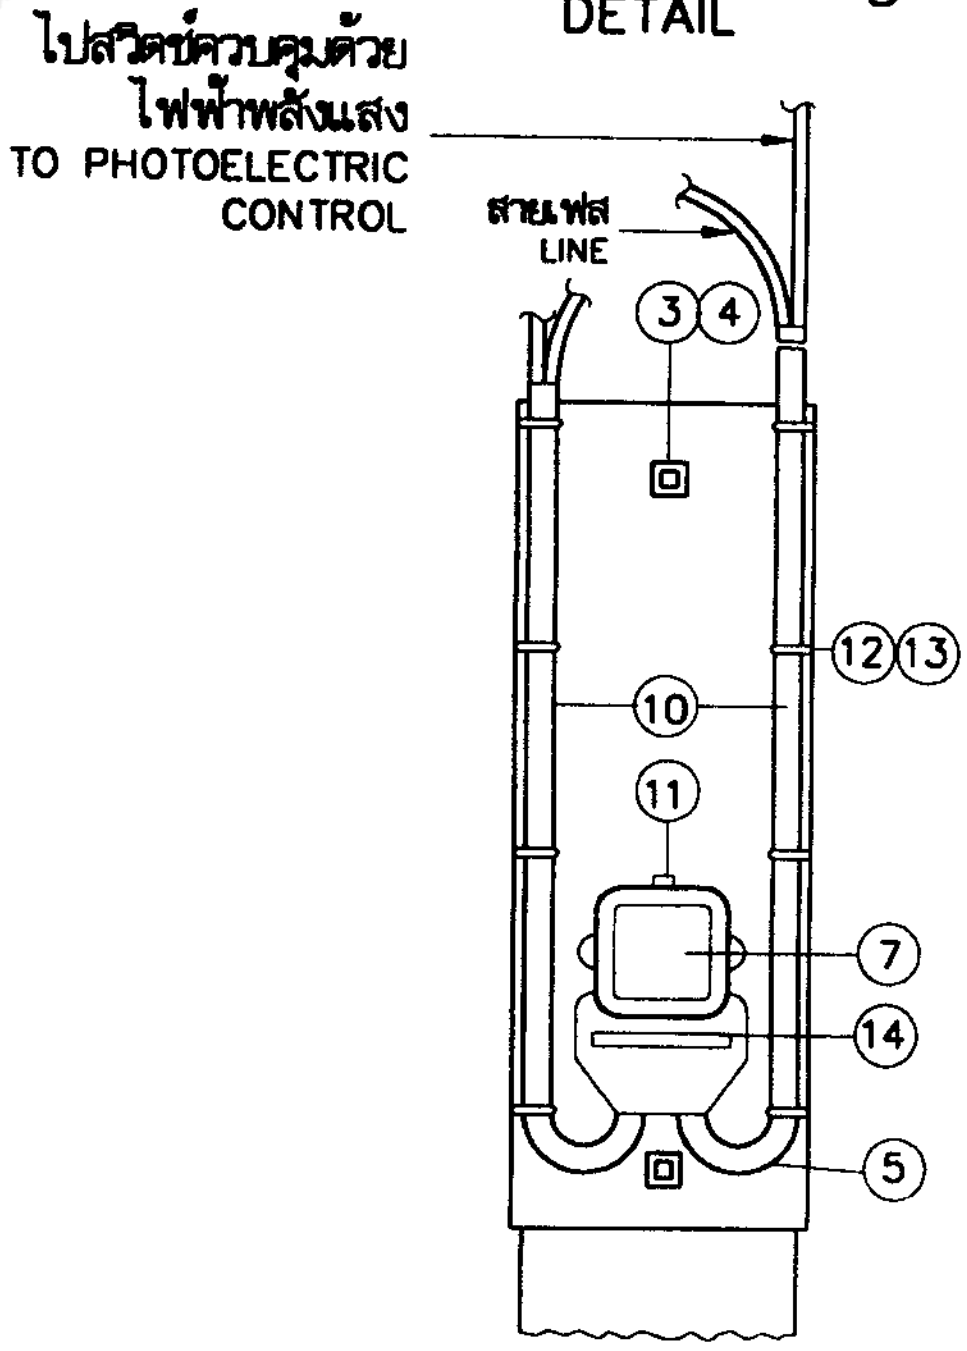

รายละเอียด
DETAIL C

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พนุศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

26 พ.ย. 2546

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม

PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING
CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA2-015/46013
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

2 5 [illegible] 2546

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0 8 1 ~~3~~ 4

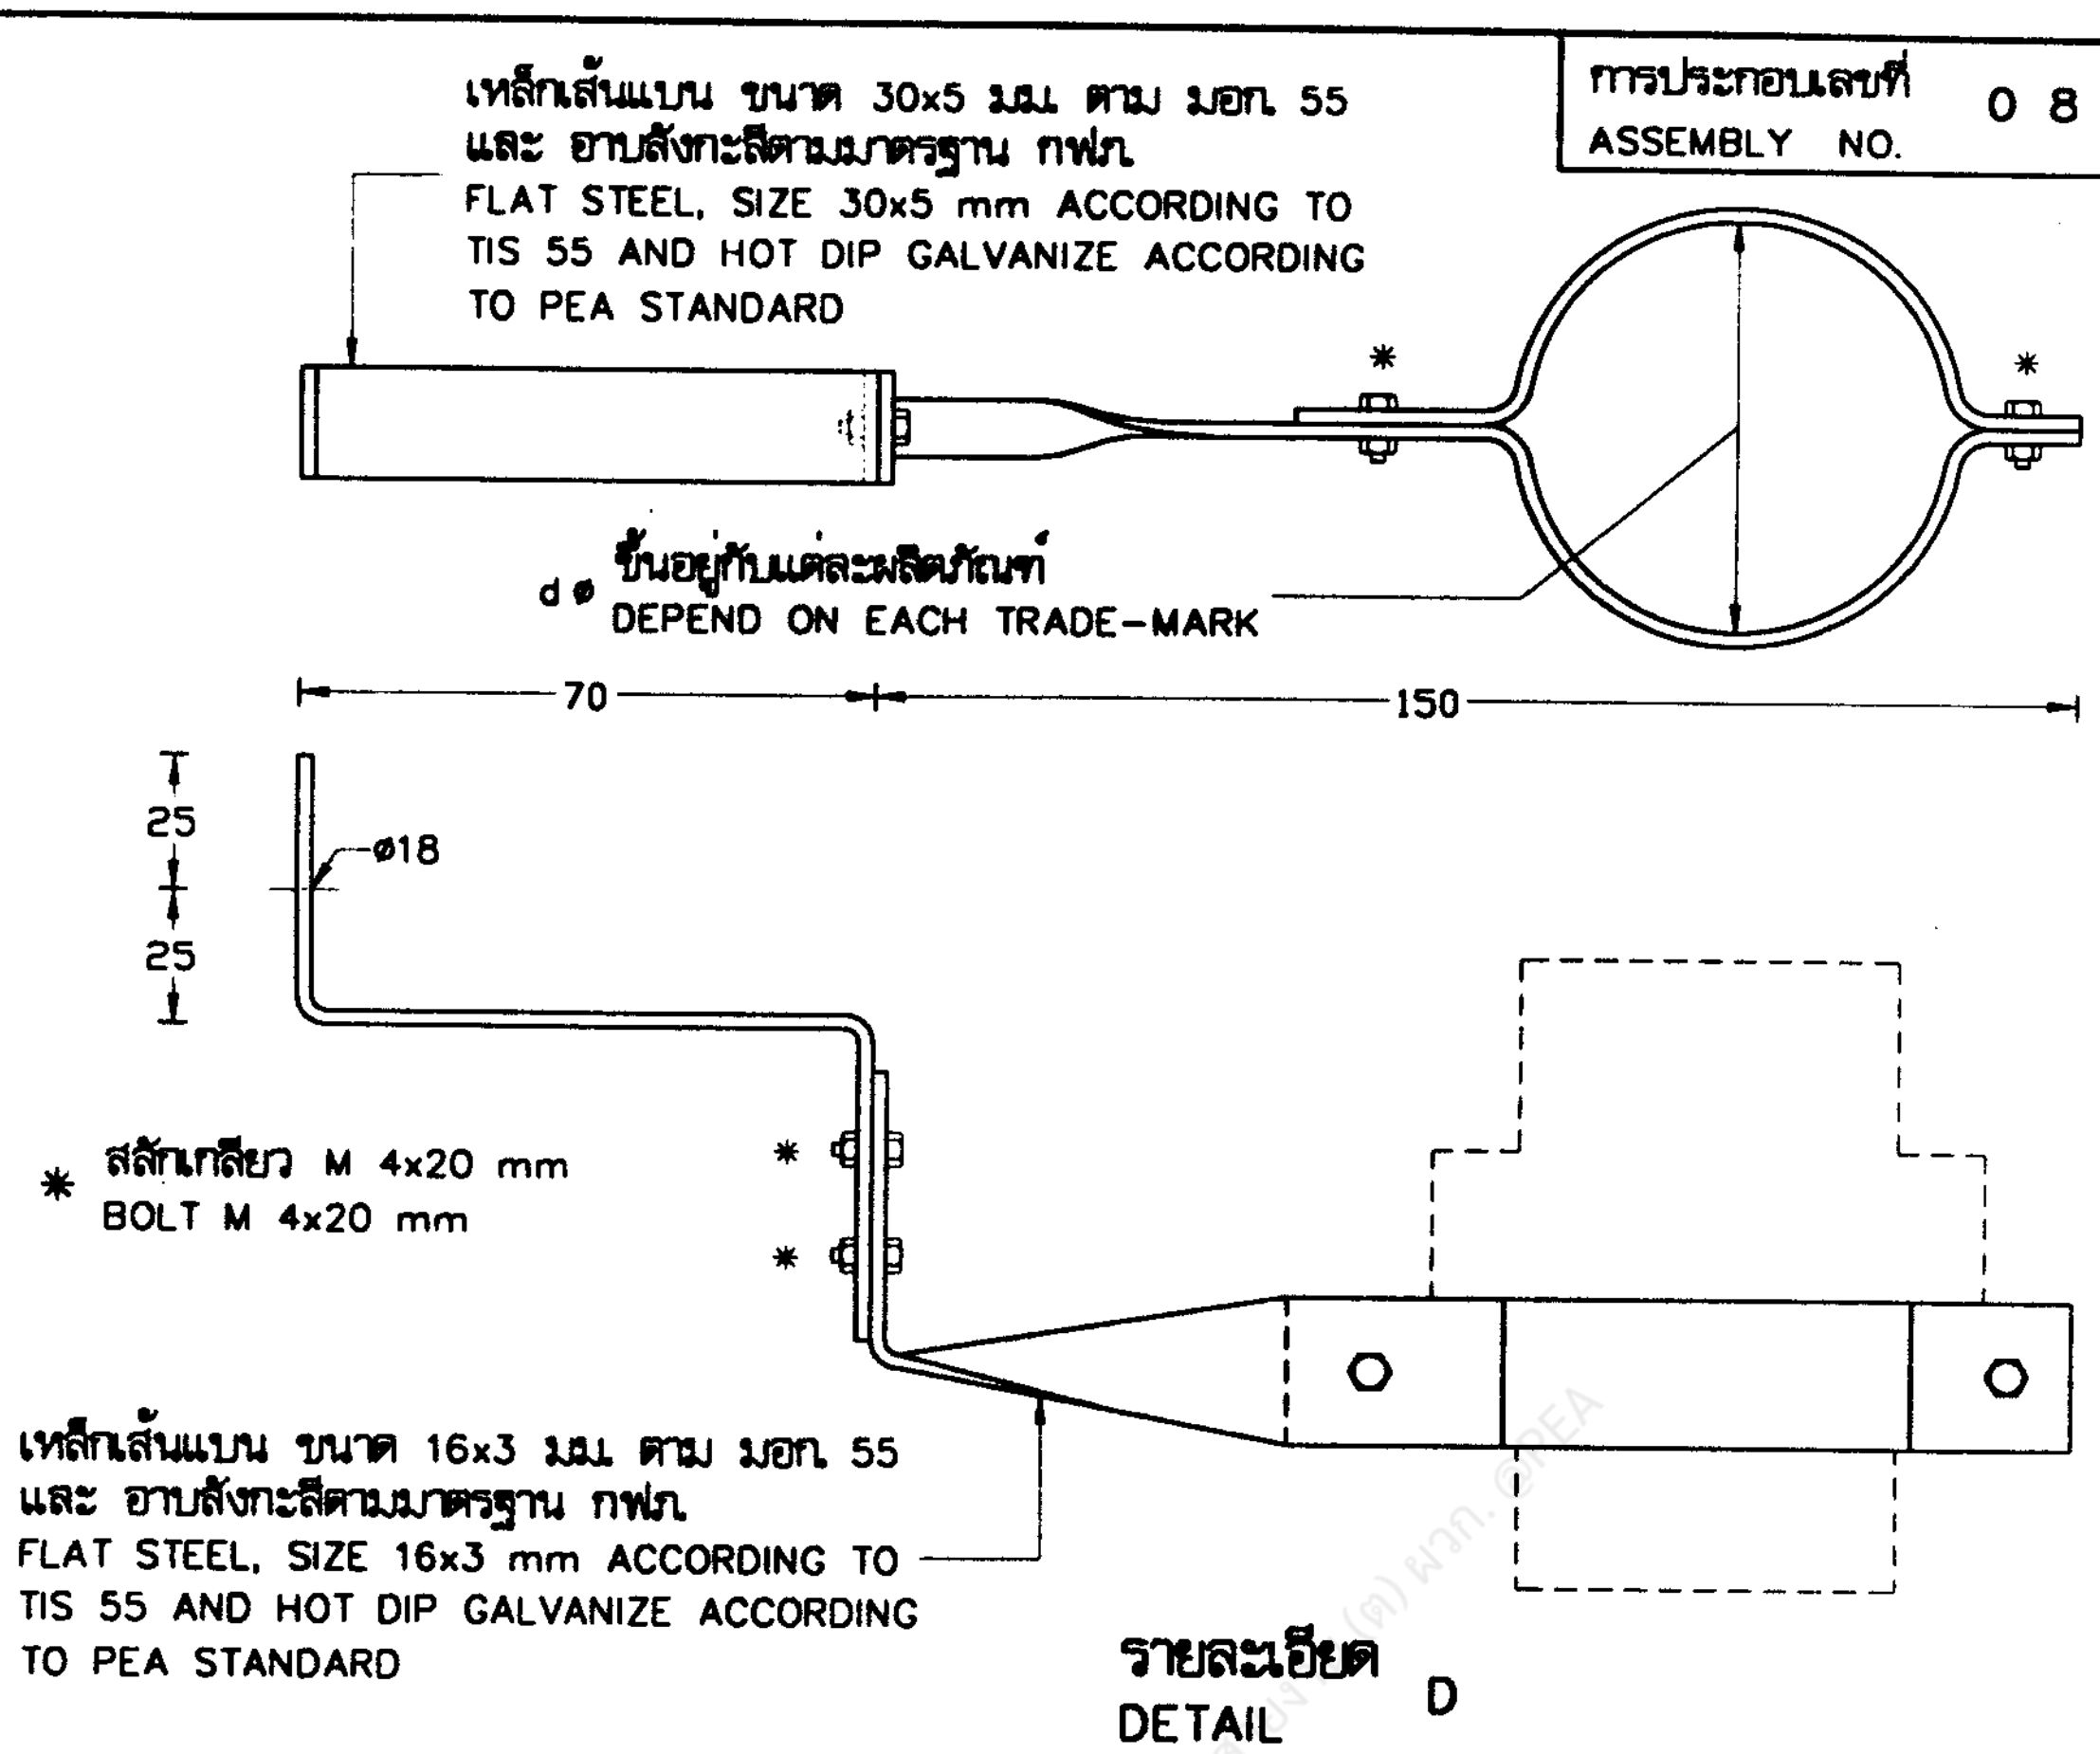
เหล็กเส้นแบน ขนาด 30x5 มม. ตาม มอก. 55
และ อาบสังกะสีตามมาตรฐาน กฟภ.
FLAT STEEL, SIZE 30x5 mm ACCORDING TO
TIS 55 AND HOT DIP GALVANIZE ACCORDING
TO PEA STANDARD
*
*
d ø ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์
DEPEND ON EACH TRADE-MARK
70
150
25
25
ø18
* สลักเกลียว M 4x20 mm
BOLT M 4x20 mm
*
*
เหล็กเส้นแบน ขนาด 16x3 มม. ตาม มอก. 55
และ อาบสังกะสีตามมาตรฐาน กฟภ.
FLAT STEEL, SIZE 16x3 mm ACCORDING TO
TIS 55 AND HOT DIP GALVANIZE ACCORDING
TO PEA STANDARD
รายละเอียด D
DETAIL

ข้อแนะนำการติดตั้งตัวควบคุมชนิดไฟฟ้าพลังแสง

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมชนิดพลังแสง ให้พยายามหันช่องแสงไปทางทิศเหนือให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้มีสิ่งกีดขวางปิดหน้าช่องแสง อันจะทำให้การทำงานควบคุมการ ปิด-เปิด วงจรไฟถนน เกิดคลาดเคลื่อนไป

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D				วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		I		II		
		ก/A	ข/B	ก/A	ข/B	
1	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	4	4	4	3	01110201
2	สลักเกลียว M 16x200 มม. BOLT, MACHINE, M 16x200 mm	1	–	–	–	01110202
3	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm	2	2	–	–	01110203
4	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm HOLE ø 18 mm, TIS 258	12	10	6	4	01180100
5	แป้นไม้ รองรับมิเตอร์ไสแล้ว ขนาด 60x20x2 ซม. METER PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 60x20x2 cm	1	1	–	–	06100001

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน

ผู้เขียน พยุงศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

ผู้ว่าการ

26 พ.ย. 2546

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม

PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING
CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE

แบบเลขที่ SA2-015/46013
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

26 พ.ย. 2546

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0 8 1 ~~3~~ 4

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I ก/A		จำนวน REQ'D II ก/A		วัสดุเลขที่ MAT. NO.
		ก/A	ข/B	ก/A	ข/B	
6	แป้นไม้สำหรับยึดสาย เข้า และออกจากมิเตอร์ ไสแล้ว ขนาด 20x20x2 ซม. CABLE PLATE, HARD WOOD, SURFACE FINISHED, 20x20x2 cm	3	2	2	1	06100000
7	วัตต์อาวร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ 5(15) แอมป์ ใช้ภายนอก METER, WATTHOUR, SINGLE-PHASE, 2-WIRE, 220 V, 5(15) A, WEATHER PROOF	1	1	–	–	06000001
8	สวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง พร้อมอุปกรณ์ยึด ตามรายละเอียด D PHOTOELECTRIC CONTROL WITH FIXING ACCESSORIES AS DETAIL D	1	1	1	1	07030205
9	ฐานฟิวส์ สำหรับ ดี-คาทริดจ์ฟิวส์ 500 โวลต์ 25 แอมป์ พร้อม ดี-คาทริดจ์ฟิวส์ ขนาด 500 โวลต์ 2-6 แอมป์ (ขนาดตามต้องการ) FUSE, FITTING FOR D-CARTRIDGE, 500 V, 25 A WITH D-CARTRIDGE FUSE, 500 V, 2-6 A (SIZE AS REQUIRED)	1	1	1	1	07030000 07030100-1
10	สายทองแดงหุ้มฉนวน เข้ามิเตอร์แรงต่ำ 600 โวลต์ 2x6 ตร.มม. CABLE, FOR SERVICE ENTRANCE, Cu, 600 V, 2x6 mm^2	15 ม. m	12 ม. m	2 ม. m	2 ม. m	02080500
11	ตะปูเกลียวชุบโครเมี่ยม ขนาด 15-20 มม. SCREW, CHROME PLATED, SIZE 15-20 mm	3	3	–	–	
12	ตะปูหัวกลมแบน ø 1 มม. ยาว 15-20 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE ø 1 mm, 15-20 mm, LONG TIS 113	12	12	2	2	
13	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) CABLE, STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm)	1.5 ม. m	1 ม. m	0.5 ม. m	0.5 ม. m	
14	หมายเลขผู้ใช้ไฟ (ทำด้วยแผ่นอะลูมิเนียม 15x100 มม. หนา 0.5 มม.) NUMBER OF CUSTOMER (MADE OF ALUMINIUM PLATE 15x100 mm, 0.5 mm THICKNESS)	1	1	–	–	
15	คอนเน็คเตอร์ชนิดบีบ แบบ H สายเมน Al 25-50 ตร.มม. สายแยก Al หรือ Cu 2.5-6 ตร.มม. CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, MAIN Al 2.5-50 mm^2, TAP OF Al OR Cu 2.5-6 mm^2	2	2	2	2	02320001
16	คอนเน็คเตอร์ชนิดบีบ แบบ H สายเมน Al สายแยกทองแดง ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, COMPRESSION, H-TYPE, MAIN Al,TAP OF Cu,SIZE AS REQ'D	1	1	1	1	02320005 02320006
17	PVC. เทป กว้าง 19 มม. (ใช้ความยาว 2 ม. ต่อ 1 จุด) มอก. 386 PVC. TAPE, 19 mm WIDE (2 m PER POINT) TIS 386	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	02180001 or 02180002

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

ผู้เขียน พนุศักดิ์ ศิริสมบูรณ์
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ

26 พ.ย. 2546

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง
สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟถนน แบบต่อ 1 ดวงโคม

PHOTOELECTRIC CONTROL INSTALLATION IN STREET LIGHTING
CIRCUIT FOR ONE LUMINAIRE

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 21 พ.ย. 2546
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน
แบบเลขที่ SA2-015/46013
แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น

2 6 [illegible] 254