


แบบที่ TYPE I	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ขนาด 900x950 มม. วัสดุเลขที่ 1020440112 BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CORNER SUPPORT, 900x950 mm, MAT.NO. 1020440112	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2304 A 3905 A

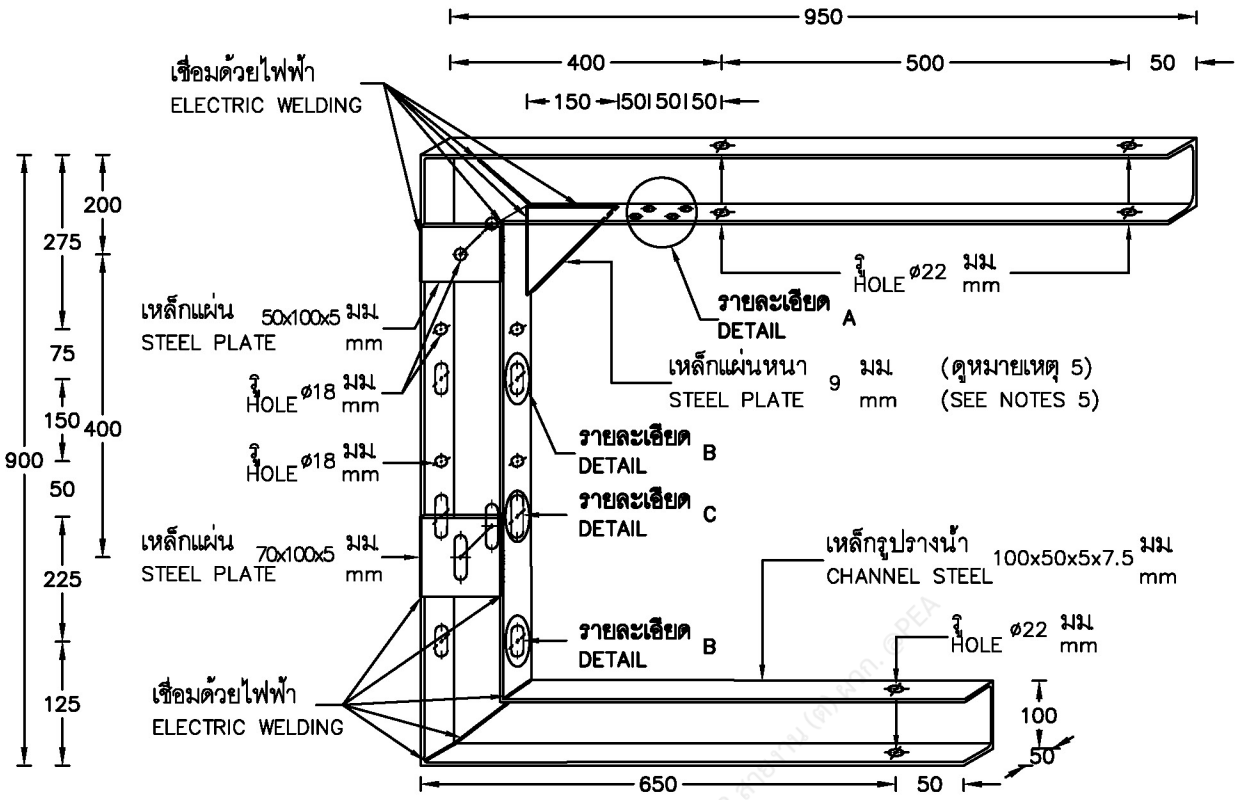





U–Clamp สำหรับจับสายกราวด์
FOR GROUND TERMINAL



ภาพตัด A–A
SECTION



รายละเอียด B
DETAIL



รายละเอียด C
DETAIL


รายละเอียด A ขั้วต่อสายดิน
DETAIL GROUND TERMINAL


หมายเหตุ ; 1. สำหรับระบบจำหน่าย 22 เควี
2. เหล็กรูปรางน้ำเป็นชั้นคุณภาพ SM400 ตาม มอก. 1227 ตารางที่ 4
3. เหล็กแผ่นเป็นชั้นคุณภาพ SM400 ตาม มอก. 1499
4. เหล็กรูปรางน้ำ และ เหล็กแผ่นต้องชุบสังกะสีหลังจากการประกอบ โดยให้มีความหนาเฉลี่ยของแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า 85 ไมครอน
5. เชื่อมเหล็กแผ่น ให้ยึดติดด้านขอบนอกของเหล็กรูปรางน้ำ
6. ลวดเชื่อมต้องเป็นชั้นคุณภาพ E60XX หรือเทียบเท่า

NOTES ; 1. FOR 22 kV DISTRIBUTION SYSTEM.
2. CHANNEL STEEL SHALL BE GRADE SM400 ACCORDING TO TIS 1227, TABLE 4.
3. STEEL PLATE SHALL BE GRADE SM400 ACCORDING TO TIS 1499.
4. CHANNEL STEEL AND STEEL PLATE SHALL BE GALVANIZED WITH ZINC AFTER THE ASSEMBLY. THE AVERAGE THICKNESS OF EACH PIECE IS NOT LESS THAN 85 MICRONS.
5. STEEL PLATE SHOULD BE ELECTRICALLY WELDED TO THE OUTER EDGE OF STEEL CHANNEL.
6. ELECTRODE SHALL BE GRADE E60XX OR EQUIVALENT.


กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2–015/56006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... (แทน) เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 22 มิ.ย. 64 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS	แบบเลขที่ SA2–015/64009 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

แบบที่ TYPE II	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ขนาด 1,000x1,150 มม วัสดุเลขที่ 1020440121 BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CORNER SUPPORT, 1,000x1,150 mm, MAT.NO. 1020440121	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2304 A 3905 A

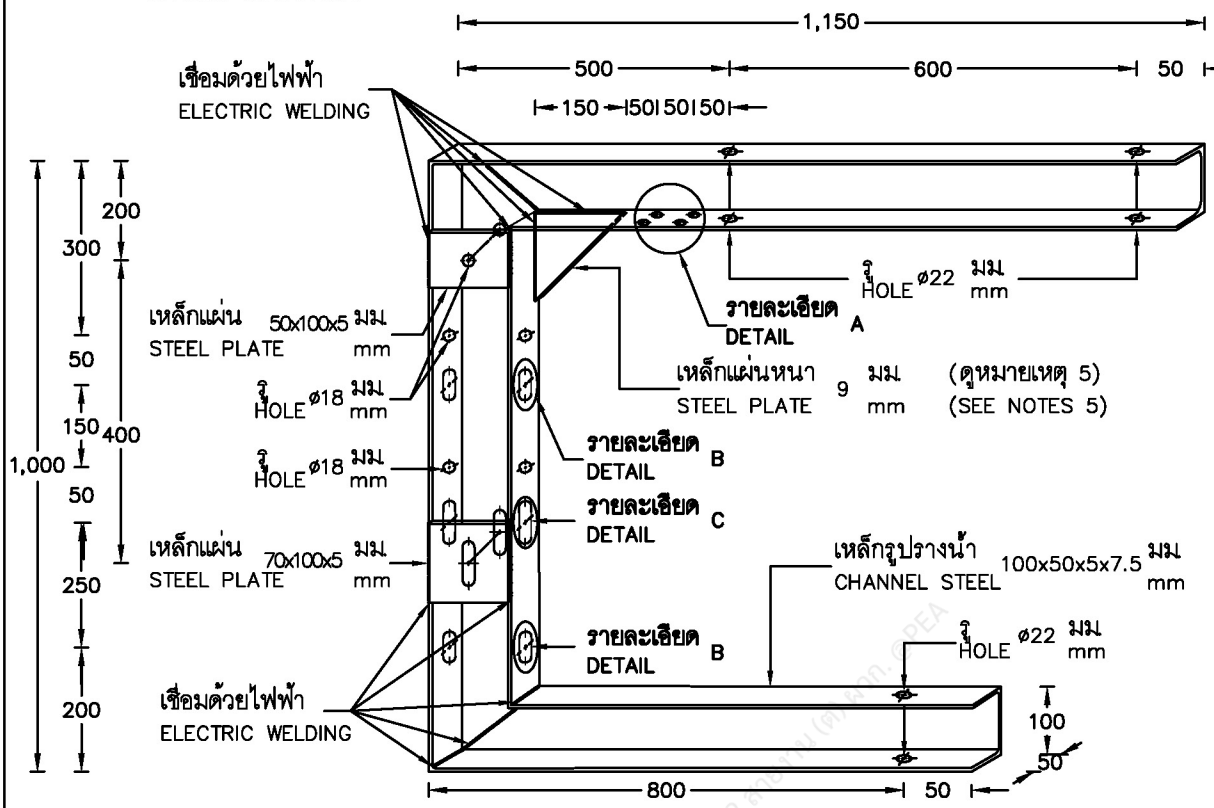





U–Clamp สำหรับจับสายกราวด์
FOR GROUND TERMINAL



ภาพตัด A–A
SECTION



รายละเอียด B
DETAIL



รายละเอียด C
DETAIL


รายละเอียด A ขั้วต่อสายดิน
DETAIL GROUND TERMINAL

หมายเหตุ ;
1. สำหรับระบบจำหน่าย 33 เควี
2. เหล็กรูปรางน้ำเป็นชั้นคุณภาพ SM400 ตาม มอก. 1227 ตารางที่ 4
3. เหล็กแผ่นเป็นชั้นคุณภาพ SM400 ตาม มอก. 1499
4. เหล็กรูปรางน้ำ และ เหล็กแผ่นต้องชุบสังกะสีหลังจากการประกอบ โดยให้มีความหนาเฉลี่ยของแต่ละชิ้นไม่น้อยกว่า 85 ไมครอน
5. เชื่อมเหล็กแผ่น ให้ยึดติดด้านขอบนอกของเหล็กรูปรางน้ำ
6. ลวดเชื่อมต้องเป็นชั้นคุณภาพ E60XX หรือเทียบเท่า

NOTES ;
1. FOR 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM.
2. CHANNEL STEEL SHALL BE GRADE SM400 ACCORDING TO TIS 1227, TABLE 4.
3. STEEL PLATE SHALL BE GRADE SM400 ACCORDING TO TIS 1499.
4. CHANNEL STEEL AND STEEL PLATE SHALL BE GALVANIZED WITH ZINC AFTER THE ASSEMBLY. THE AVERAGE THICKNESS OF EACH PIECE IS NOT LESS THAN 85 MICRONS.
5. STEEL PLATE SHOULD BE ELECTRICALLY WELDED TO THE OUTER EDGE OF STEEL CHANNEL.
6. ELECTRODE SHALL BE GRADE E60XX OR EQUIVALENT.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/56006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... (แทน)	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 22 มิ.ย. 64 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS	แบบเลขที่ SA2-015/64009 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่	2304 A
ASSEMBLY NO.	3905 A

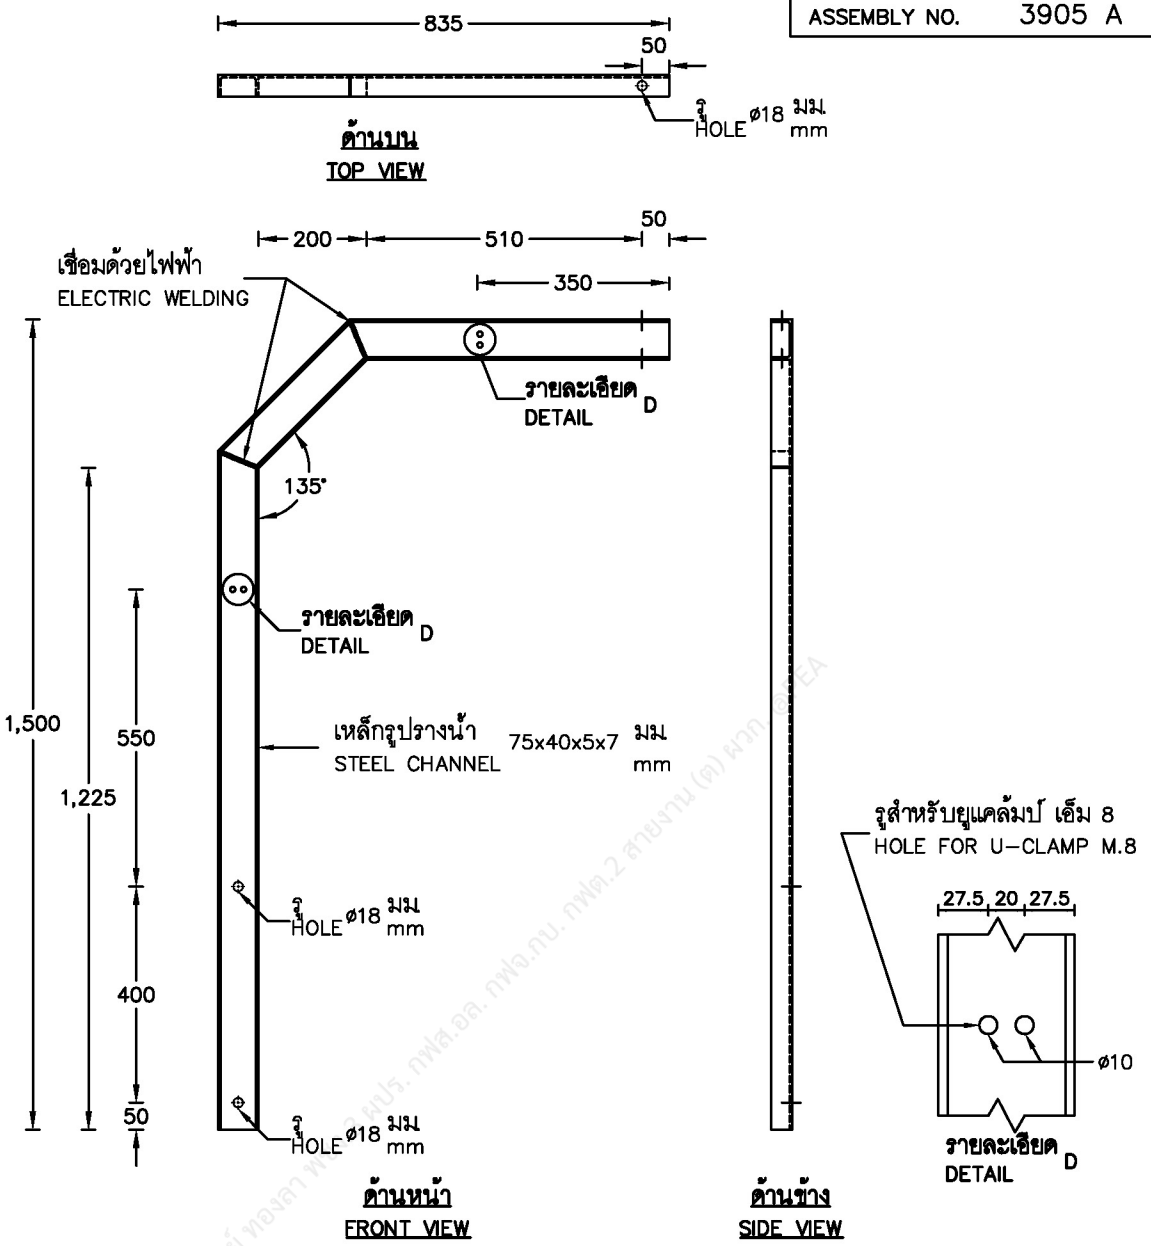

เหล็กคอนจับยึดสายสะพาน สำหรับติดตั้งกับเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง วัสดุเลขที่ 1020440122


MESSENGER GROUND WIRE BAYONET BRACKET FOR AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET MAT.NO. 1020440122

หมายเหตุ ;
1. เหล็กรูปรางน้ำเป็นชั้นคุณภาพ SM400 ตาม มอก. 1227 ตารางที่ 4
2. เหล็กรูปรางน้ำ ต้องชุบสังกะสีให้มีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 ไมครอน
3. ลวดเชื่อมต้องเป็นชั้นคุณภาพ E60XX หรือเทียบเท่า

NOTES ;
1. CHANNEL STEEL SHALL BE GRADE SM400 ACCORDING TO TIS 1227, TABLE 4.
2. CHANNEL STEEL SHALL BE GALVANIZED WITH ZINC, NO LESS THAN 85 MICRON OF AVERAGE THICKNESS.
3. ELECTRODE SHALL BE GRADE E60XX OR EQUIVALENT.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/56006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก นวพงศ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 22 มิ.ย. 64 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS	แบบเลขที่ SA2-015/64009 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่	2304 A
ASSEMBLY NO.	3905 A

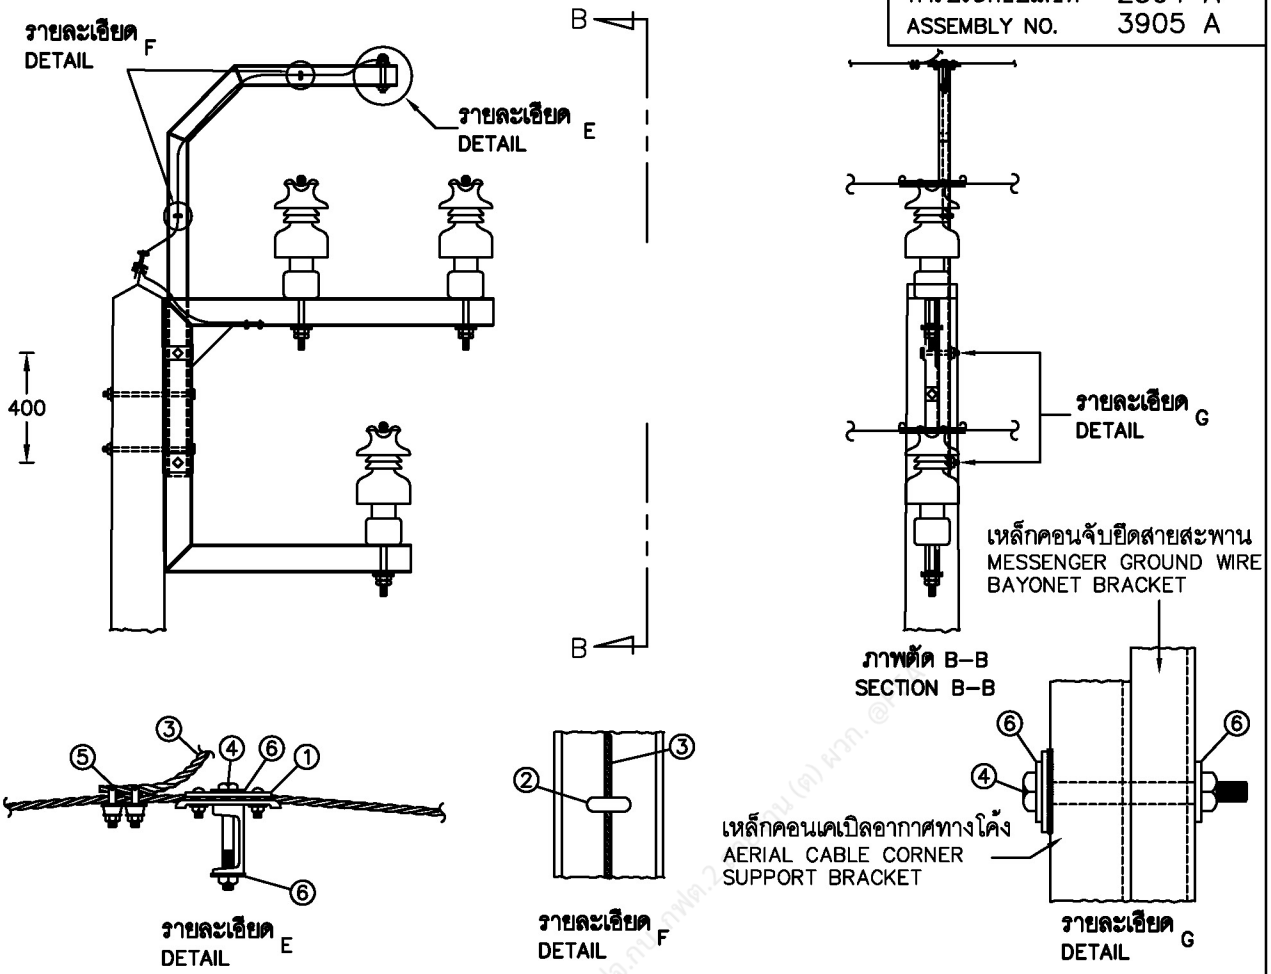

การติดตั้งเหล็กคอนจับยึดสายสะพานกับเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง

MESSENGER GROUND WIRE BAYONET BRACKET INSTALLATION WITH AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	แคล้มป์แขวนเคเบิล CLAMP, CABLE SUSPENSION	1	1020440100
2	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 CLAMP, SINGLE U–BOLT M 8	2	1010230000
3	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED 50/7 mm^2 TIS 404	ม 2.5 m	1010100004
4	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE M 16x130 mm	3	1010110200
5	แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม CLAMP, DOUBLE BOLTS FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	1	1010230012
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	6	1010180100

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2–015/56006 ถูกแทนโดยแบบ .....
ผู้เขียน ณธรรศ พุทธาน ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ..... หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... (แทน)	เขียนแล้วเสร็จวันที่ 22 มิ.ย. 64 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน –
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEMS	แบบเลขที่ SA2–015/64009 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น