
การประกอบเลขที่	2334
ASSEMBLY NO.	3923

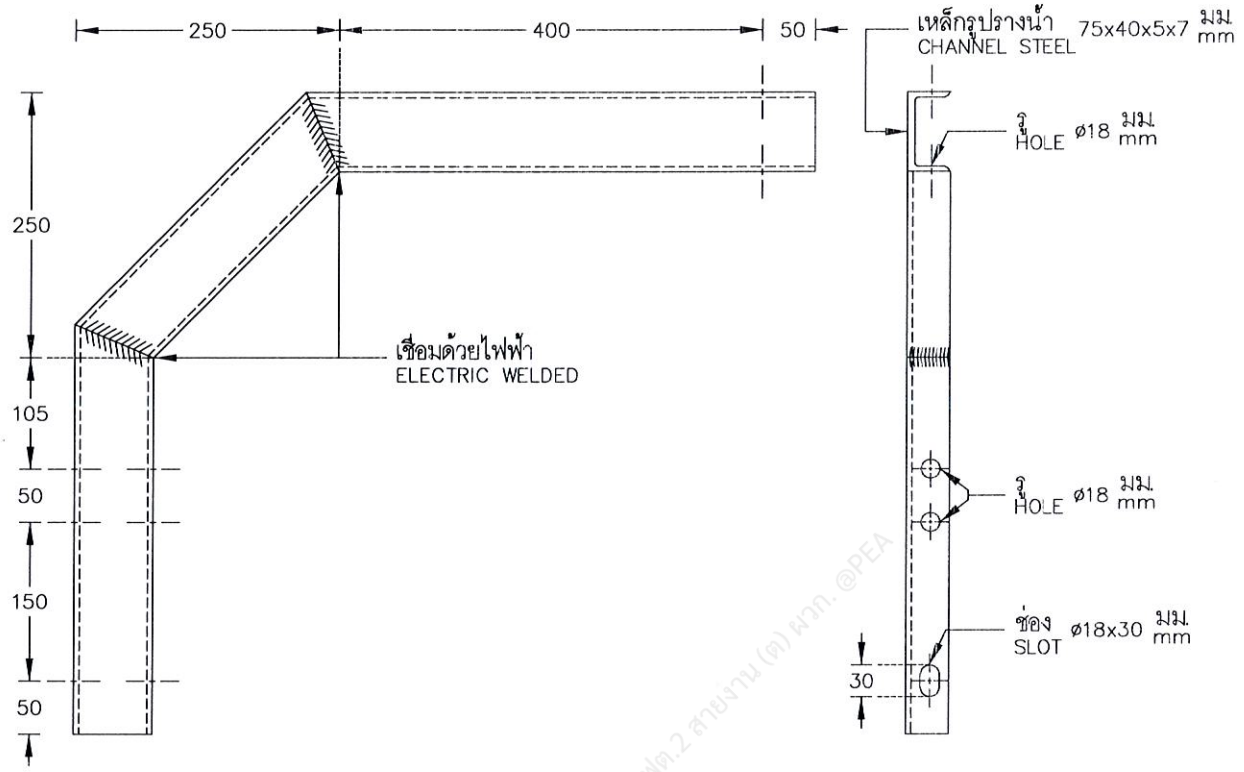

วัสดุเลขที่ 1020440120
MAT. NO.

เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV
SPACE AERIAL CABLE TANGENT SUPPORT BRACKET
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM

หมายเหตุ

1. เหล็กรูปรางน้ำเป็นชั้นคุณภาพ SM400 หรือ SS400 ตาม มอก. 1227
2. เหล็กรูปรางน้ำต้องชุบสังกะสีให้มีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 85 ไมครอน
3. ลวดเชื่อมต้องเป็นชั้นคุณภาพ E60XX หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

NOTE

1. CHANNEL STEEL SHALL BE GRADE SM400 OR SS400 ACCORDING TO TIS 1227 .
2. CHANNEL STEEL SHALL BE GALVANIZED WITH ZINC .THE AVERAGE THICKNESS OF GALVANIZED SHALL BE NOT LESS THAN 85 MICRON .
3. WELDING ELECTRODES SHALL BE GRADE E60XX OR EQUIVALENT OR BETTER .

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA1-015/34028 ถูกแทนโดยแบบ ..-..
ผู้เขียน ...ชณาภัทร์ สว่างศรี..... ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ...ชณาภัทร์ สว่างศรี..... หัวหน้าแผนก นวพงศ์ นุตาดี.... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.....18 ก.ค. 2565.....(แทน)	เขียนเสร็จวันที่ ..23 มิ.ย. 65.. แก้แบบวันที่ .....-..... มิติเป็น .....-..... มาตราส่วน .....-.....
	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	SPACE AERIAL CABLE TANGENT SUPPORT BRACKET FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	แบบเลขที่ SA2-015/65001 แผ่นที่ ..1.. ของจำนวน ..1.. แผ่น