

การประกอบเลขที่	2301
ASSEMBLY NO.	3901

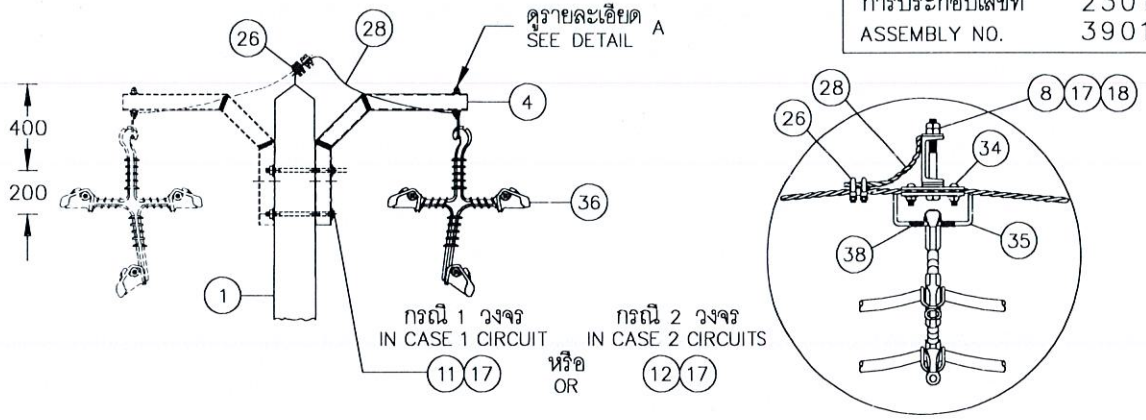


รูปแบบที่ I สำหรับทางตรง 0°–2°
TYPE I FOR TANGENT STRUCTURE 0°–2°

รายละเอียด A
DETAIL A

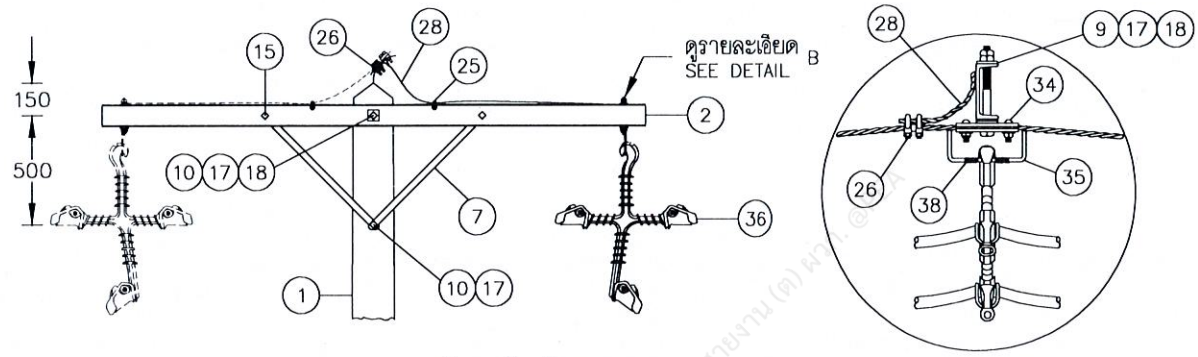

รูปแบบที่ II สำหรับทางตรง 0°–2°
TYPE II FOR TANGENT STRUCTURE 0°–2°


รายละเอียด B
DETAIL B

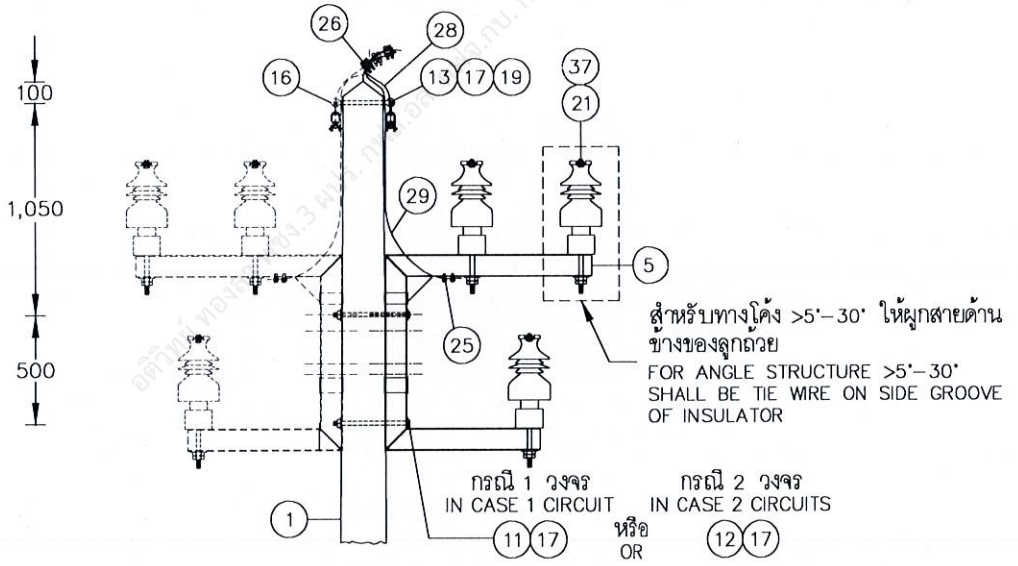

รูปแบบที่ III สำหรับทางโค้ง >2°–5° และ >5°–30°
TYPE III FOR ANGLE STRUCTURE >2°–5° AND >5°–30°


กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี	ผู้ว่าการ ..... (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ ..–..
ผู้สำรวจ	14 มิ.ย. 2567	เขียนเสร็จวันที่ 30 พ.ค. 67
วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี	การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์	แก้แบบวันที่ ..–..
หัวหน้าแผนก	ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1–2 วงจร	มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ..–..
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM 1–2 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA2-015/67003 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 9 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2301 3901

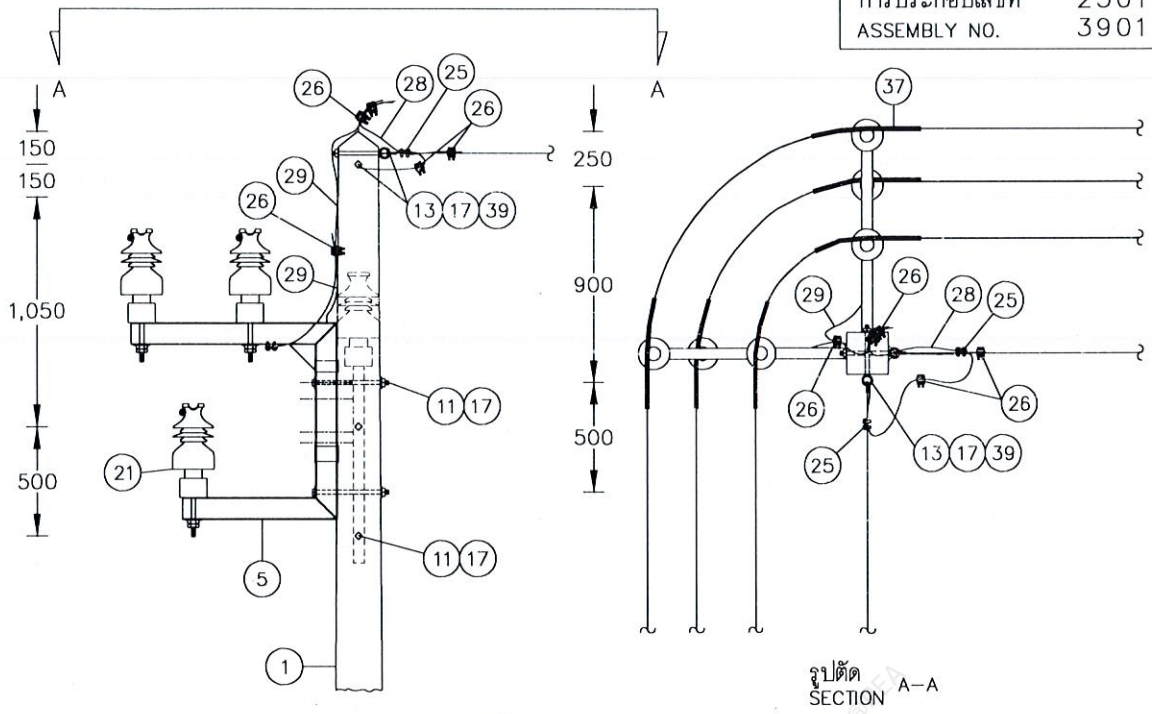

รูปตัด SECTION A–A

รูปแบบที่ TYPE IV สำหรับทางโค้ง 90° ช่วงไม่รับแรงดึง 1 วงจร
FOR ANGLE STRUCTURE 90°, SLACK SPAN, 1 CIRCUIT

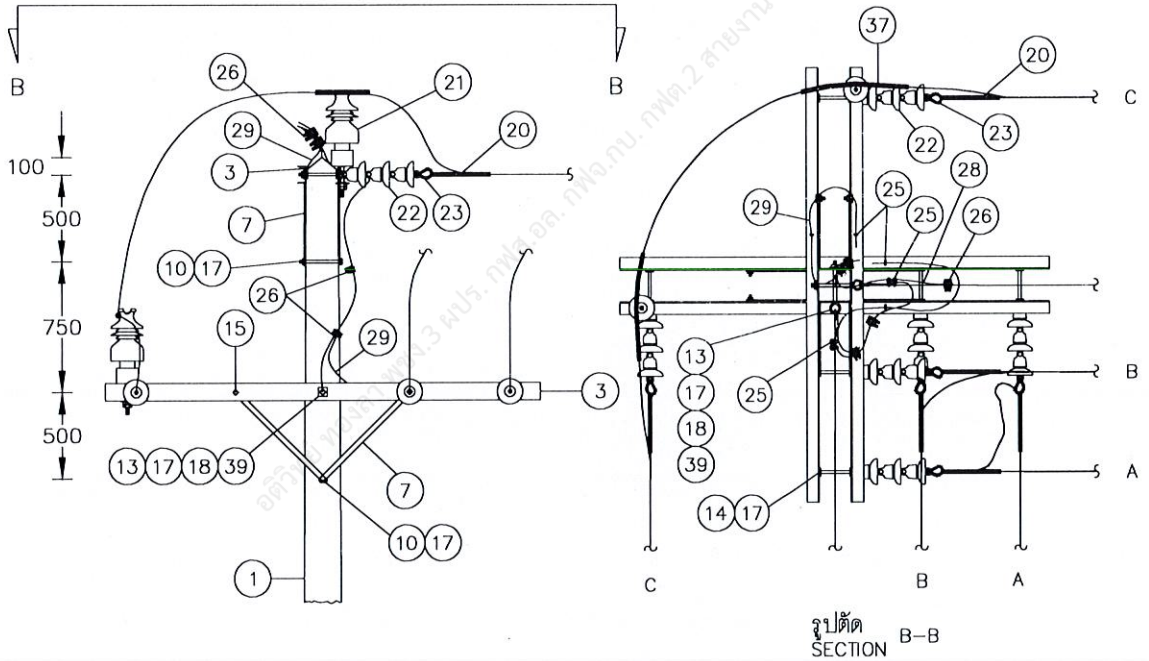


รูปตัด SECTION B–B


รูปแบบที่ TYPE V สำหรับทางโค้ง 90° ช่วงไม่รับแรงดึง 1 วงจร
FOR ANGLE STRUCTURE 90°, SLACK SPAN, 1 CIRCUIT

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... 17 มิ.ย. 2567 (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ ..–.. เขียนเสร็จวันที่ 30 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ ..–.. มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ..–..
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์ ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1–2 วงจร SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM 1–2 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA2-015/67003 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 9 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2301 3901

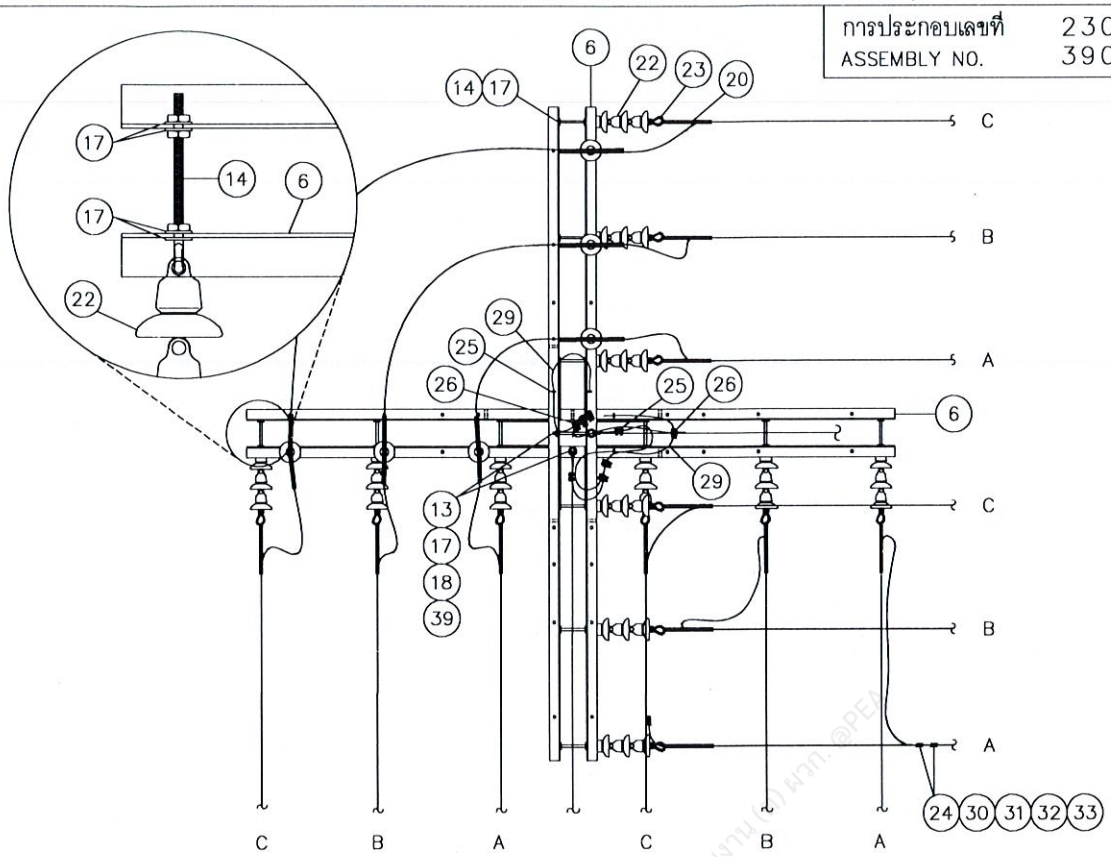


รูปตัด C–C
SECTION

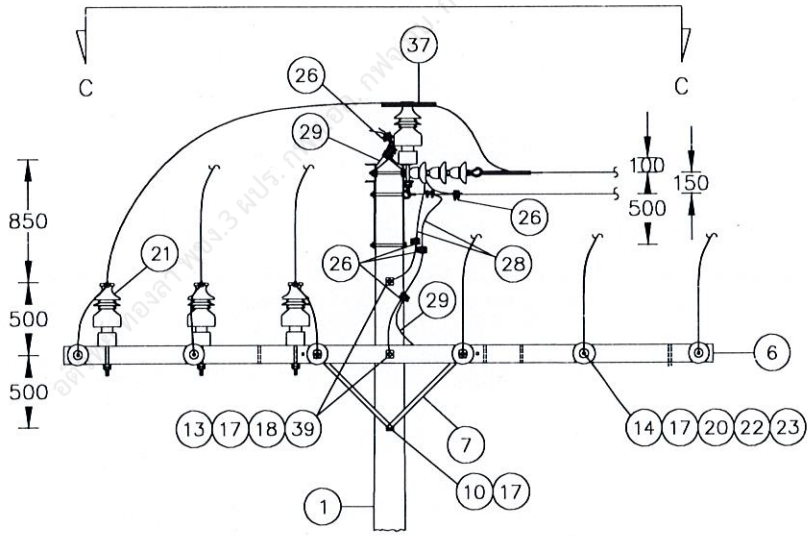


รูปแบบที่ VI สำหรับทางโค้ง 90° ช่วงไม่รับแรงดึง 2 วงจร
TYPE FOR ANGLE STRUCTURE 90°, SLACK SPAN, 2 CIRCUIT

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... 14 มิ.ย. 2567 (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ ..–.. เขียนแล้วเสร็จวันที่ 30 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ ..–.. มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ..–..
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์ ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1–2 วงจร SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM 1–2 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA2–015/67003 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 9 แผ่น


การประกอบเลขที่	2301
ASSEMBLY NO.	3901

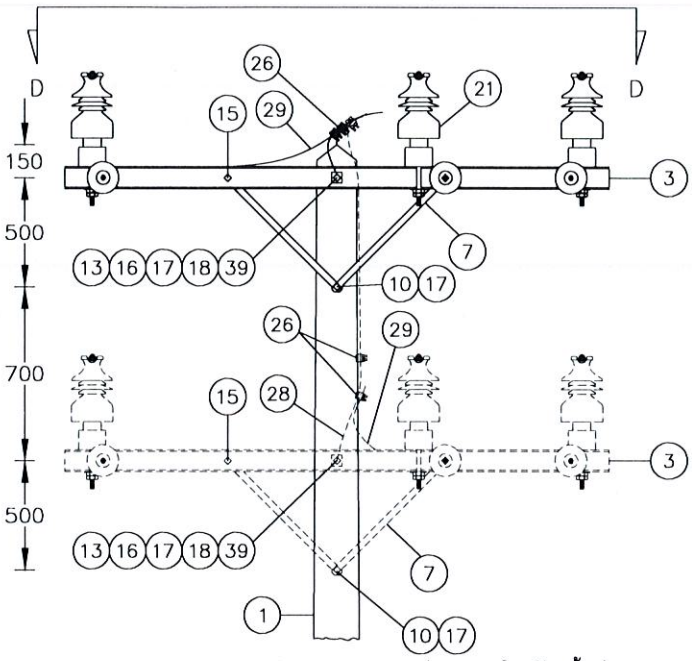


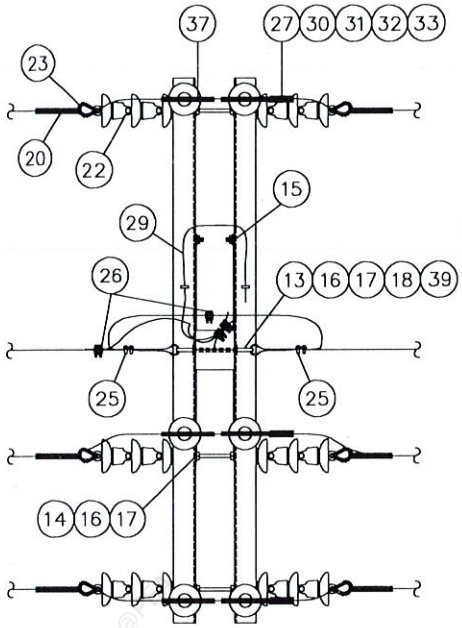

รูปแบบที่ VII สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง
TYPE FOR DOUBLE DEAD-END STRUCTURE

รูปตัด D-D
SECTION

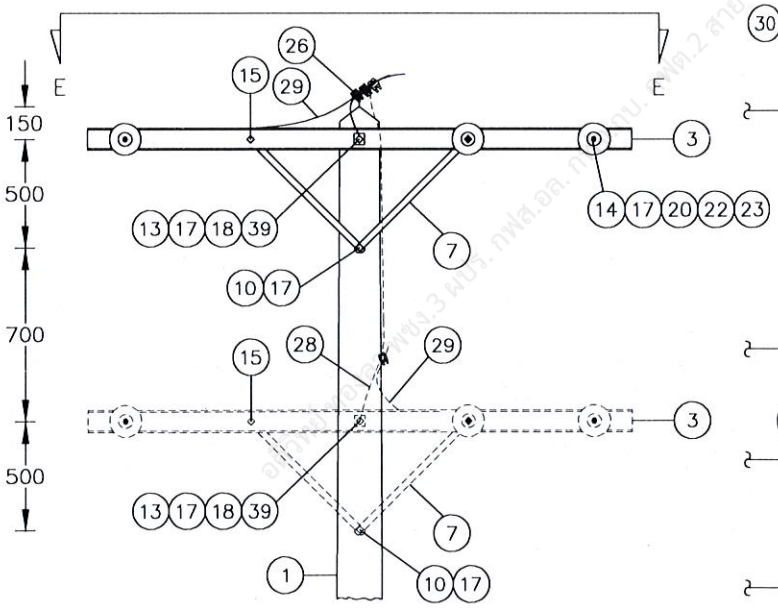

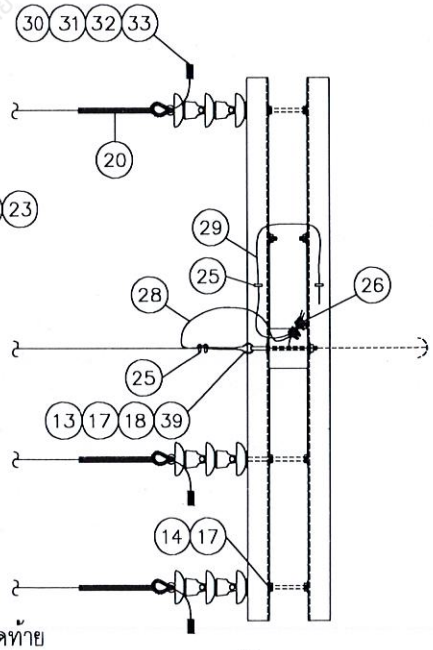

รูปแบบที่ VIII สำหรับเข้าปลายสายต้นสุดท้าย
TYPE FOR DEAD-END STRUCTURE

รูปตัด E-E
SECTION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... 14 มิ.ย. 2567 (แทน)	ถูกแทนโดยแบบ ..–.. เขียนเสร็จวันที่ 30 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ ..–.. มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ..–..
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์ ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1–2 วงจร SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM 1–2 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA2-015/67003 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 9 แผ่น

การประกอบเลขที่	2301
ASSEMBLY NO.	3901

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	สำหรับการติดตั้ง 1 วงจร FOR 1 CIRCUIT INSTALLATION									
1	เสาคอนกรีต 12.20 เมตร POLE, CONCRETE, 12.20 m LONG	1	1	1	1	1	–	1	1	1000010012
2	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,500 มม. CROSSARM, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm 2,500 mm LONG	–	1	–	–	–	–	–	–	1010000106
3	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125x65x6 มม. ยาว 2,500 มม. CROSSARM, CHANNEL STEEL, 125x65x6 mm 2,500 mm LONG	–	–	–	–	4	–	2	2	1010000202
4	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV BRACKET, FOR AERIAL CABLE, TANGENT SUPPORT FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	1	–	–	–	–	–	–	–	1020440120
5	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CONNER SUPPORT, FOR 22 kV DISTRIBUTION	–	–	1	2	–	–	–	–	1020440112
	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CONNER SUPPORT, FOR 33 kV DISTRIBUTION									1020440121
6	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4.5 ม. มอก. 116 STEEL CHANNEL, 150x75x6.5 mm, 4.5 m LONG (TIS 116)	–	–	–	–	–	–	–	–	1010000302
7	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm LONG	–	2	–	–	8	–	4	4	1010200001
8	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	1	–	–	–	–	–	–	–	1010110200
9	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	–	1	–	–	–	–	–	–	1010110201
10	สลักเกลียว M 16x250 มม. BOLT, MACHINE M 16x250 mm	–	2	–	–	2	–	1	1	1010110203
11	สลักเกลียว M 16x350 มม. BOLT, MACHINE M 16x350 mm	2	–	2	4	–	–	–	–	1010110205
12	สลักเกลียว M 16x450 มม. BOLT, MACHINE M 16x450 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	1010110207
13	สลักห่วงกลม M 16x250 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x250 mm	–	–	1	2	2	–	1	1	1010140002
14	สลักห่วงโอแวล M 16x250 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, OVAL EYE, M 16x250 mm	–	–	–	–	6	–	3	3	1010150050
15	สลักเกลียว M 16x50 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE, M 16x50 mm COMP. WITH 2 ROUND WASHERS	–	2	–	–	2	–	2	2	1010110404
16	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	–	–	–	–	–	–	4	–	1010180001
17	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	6	6	6	8	32	–	16	13	1010180100
18	แหวนรองสปริง ขนาด 16 มม. มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259	1	2	–	–	2	–	1	1	1010180301

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–.. ถูกแทนโดยแบบ ..–..
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... (แทน) 14 มิ.ย. 2567	เขียนเสร็จวันที่ 30 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ ..–.. มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ..–..
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์ ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1–2 วงจร SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM 1–2 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA2–015/67003 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 9 แผ่น

การประกอบเลขที่	2301
ASSEMBLY NO.	3901

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	สำหรับการติดตั้ง 1 วงจร (ต่อ) FOR 1 CIRCUIT INSTALLATION (CON'T)									
19	กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP, FOR CONCRETE POLE	–	–	1	–	–	–	–	–	1010230201
20	ปริฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ ขนาดตามต้องการ PREFORMED DEADEND, FOR AERIAL CABLE : SIZE AS REQUIRED	–	–	–	–	6	–	6	3	1020260202-9
21	ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยก้านตรง 22 หรือ 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 22 OR 33 kV, TYPE AS REQUIRED	–	–	3	6	2	–	6	–	1030010002-3 or 1030010101-3
22	ลูกถ้วยแขวน มอก 354 แบบ ก หรือ แบบ ง (แบบ 52-1 หรือ 52-4) หรือ คอมโพสิท INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE A OR D (CLASS 52-1 OR 52-4) OR COMPOSITE	–	–	–	–	18	–	18	9	1030020000 or 1030020002
	ลูกถ้วยแขวน ชนิด COMPOSITE ระบบ 22 kV และ 33 kV COMPOSITE,SUSPENSION,INSULATOR, 22 KV AND 33 kV	–	–	–	–	6	–	6	3	1030020004-5
23	ทิมบิลเคลวิส สำหรับปริฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEADEND	–	–	–	–	6	–	6	3	1030140011
24	พี.จี. คอนเนคเตอร์ 2 สลัก หรือ 3 สลัก CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT OR TRIPLE BOLT	–	–	–	–	–	–	–	–	1020300102-3
25	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	–	1	2	4	8	–	4	2	1010230000
26	แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. CLAMP, DOUBLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm^2	2	2	3	5	5	–	3	1	1010230012
27	หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึง สายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS, Al; SIZE AS REQUIRED	–	–	–	–	–	–	3	–	1020410022 or 1020410027
28	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm^2, TIS 404	ม 1 m	ม 1.5 m	ม 1 m	ม 1 m	ม 1 m	–	ม 0.5 m	–	1010100004
29	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm^2, TIS 404	–	–	ม 2 m	ม 3 m	ม 1 m	–	ม 1 m	ม 1 m	1010100002
30	เทปไฟฟ้า พี.วี.ซี. ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม. ยาว 10 ม. TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm, 10 m LONG	–	–	–	–	–	–	ม้วน 3 roll	ม้วน 3 roll	1020180001
31	พุตตี้เทป หรือฟิลเลอร์เทป ม้วน ขนาด 38 มม x 1.5 ม. PUTTY OR FILLER TAPE, ROLL SIZE 38 mm x 1.5 m	–	–	–	–	–	–	ม้วน 0.5 roll	ม้วน 0.5 roll	1020180005
32	เทปกึ่งตัวนำไฟฟ้า ม้วนขนาด 19 มม. x 4.5 ม สำหรับพันหลอดต่อสายชนิดไม่รับแรงดึง ELECTRICAL SEMI-CONDUCTIVE TAPE ROLL SIZE 19mmx4.5m FOR WRAPPING TENSIONLESS COMPRESSION SLEEVE	–	–	–	–	–	–	ม. 6 m	ม. 6 m	1020180007
33	เทปพันสายเคเบิลอากาศแรงสูง EPR, HIGH VOLTAGE INSULATING TAPE	–	–	–	–	–	–	ม้วน 3 roll	ม้วน 3 roll	1020180008
34	กายแคล้มป์ สลัก 3 ตัว CLAMP, GUY TRIPLE BOLT	1	1	–	–	–	–	–	–	1020440102
35	ห่วงแขวนสเปเซอร์ LINK CABLE SPACER	1	1	–	–	–	–	–	–	1020440103

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .....–..... ถูกแทนโดยแบบ .....–.....
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ..... (แทน) 11 มิ.ย. 2567 การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์ ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1-2 วงจร	เขียนเสร็จวันที่ 30 พ.ค 67 แก้แบบวันที่ .....–..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน .....–.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM 1-2 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA2-015/67003 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 9 แผ่น

การประกอบเลขที่ 2301
ASSEMBLY NO. 3901

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	สำหรับการติดตั้ง 1 วงจร (ต่อ) FOR 1 CIRCUIT INSTALLATION (CON'T)									
36	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดพอร์ซเลน 22–33 kV SPACER, CABLE, PORCELAIN, 22–33 kV	1	1	–	–	–	–	–	–	1020440006-7
	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลีเอทีลีน พร้อมตะขอเหล็ก SPACER, CABLE, POLYETHYLENE WITH IRON HOOK									1020440008
37	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 4.0 มม. COVERED, TIE, WIRE, Al, 4.0 mm	–	–	ม. 10 m	ม. 20 m	ม. 7 m	–	ม. 10 m	–	1020200003
38	ลวดอะลูมิเนียมกลม ø 4.0 มม. TIE, WIRE, Al, ø 4.0 mm	กก. 0.04 kg	กก. 0.04 kg	–	–	–	–	–	–	1020200002
39	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50–95 ตร.มม THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	–	–	–	2	2	–	2	1	1010210304
B	สำหรับการติดตั้ง 2 วงจร FOR 2 CIRCUIT INSTALLATION									
1	เสาคอนกรีต 12.20 เมตร POLE, CONCRETE, 12.20 m LONG	1	1	1	–	–	1	1	1	1000010012
2	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,500 มม. CROSSARM, CHANNEL STEEL, 100x50x5 mm 2,500 mm LONG	–	1	–	–	–	–	–	–	1010000106
3	คอนเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 125x65x6 มม. ยาว 2,500 มม. CROSSARM, CHANNEL STEEL, 125x65x6 mm 2,500 mm LONG	–	–	–	–	–	–	4	4	1010000202
4	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV BRACKET, FOR AERIAL CABLE, TANGENT SUPPORT FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM	2	–	–	–	–	–	–	–	1020440120
5	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 22 kV BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CONNER SUPPORT, FOR 22 kV DISTRIBUTION	–	–	2	–	–	–	–	–	1020440112
	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง สำหรับระบบจำหน่าย 33 kV BRACKET, FOR AERIAL CABLE, CONNER SUPPORT, FOR 33 kV DISTRIBUTION									1020440121
6	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4.5 ม. มอก. 116 STEEL CHANNEL, 150x75x6.5 mm, 4.5 m LONG (TIS 116)	–	–	–	–	–	4	–	–	1010000302
7	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm LONG	–	2	–	–	–	8	8	8	1010200001
8	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE M 16x130 mm	2	–	–	–	–	–	–	–	1010110200
9	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE M 16x170 mm	–	2	–	–	–	–	–	–	1010110201
10	สลักเกลียว M 16x250 มม BOLT, MACHINE M 16x250 mm	–	2	–	–	–	2	2	2	1010110203
11	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE M 16x350 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	1010110205
12	สลักเกลียว M 16x450 มม. BOLT, MACHINE M 16x450 mm	2	–	2	–	–	–	–	–	1010110207
13	สลักห่วงกลม M 16x250 มม BOLT, ROUND EYE, M 16x250 mm	–	–	1	–	–	4	2	2	1010140002

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี
ผู้สำรวจ .....
วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี
หัวหน้าแผนก .....
ผู้อำนวยการกอง .....
ผู้อำนวยการฝ่าย .....

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–
.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ ..... (แทน)
14 มิ.ย. 2567

การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์
ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1–2 วงจร

SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION
FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM
1–2 CIRCUIT

ใช้แทนแบบ .....–.....
ถูกแทนโดยแบบ .....–.....
เขียนเสร็จวันที่ 30 พ.ค. 67
แก้แบบวันที่ .....–.....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน .....–.....

แบบเลขที่ SA2-015/67003
แผ่นที่ 7 ของจำนวน 9 แผ่น

การประกอบเลขที่	2301
ASSEMBLY NO.	3901

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
B	สำหรับการติดตั้ง 2 วงจร (ต่อ) FOR 2 CIRCUIT INSTALLATION (CON'T)									
14	สลักห่วงโอแวล M 16x250 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, OVAL EYE, M 16x250 mm	–	–	–	–	–	12	6	6	1010150050
15	สลักเกลียว M 16x50 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน BOLT, MACHINE, M 16x50 mm COMP. WITH 2 ROUND WASHERS	–	2	–	–	–	–	4	4	1010110404
16	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	–	–	1	–	–	–	8	–	1010180001
17	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	8	8	6	–	–	60	32	26	1010180100
18	แหวนรองสปริง ขนาด 16 มม. มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259	2	3	–	–	–	4	2	2	1010180301
19	กราวด์วายร์แคล้มป์ สำหรับเสาคอนกรีต GROUND WIRE SUPPORT AND CLAMP, FOR CONCRETE POLE	–	–	2	–	–	–	–	–	1010230201
20	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ ขนาดตามต้องการ PREFORMED DEADEND, FOR AERIAL CABLE : SIZE AS REQUIRED	–	–	–	–	–	12	12	6	1020260202-9
21	ลูกถ้วยแท่งหรือลูกถ้วยก้านตรง 22 หรือ 33 kV ชนิดตามต้องการ INSULATOR, LINE POST TYPE OR PIN POST TYPE, 22 OR 33 kV, TYPE AS REQUIRED	–	–	6	–	–	6	12	–	1030010002-3 or 1030010101-3
22	ลูกถ้วยแขวน มอก 354 แบบ ก หรือ แบบ ง (แบบ 52-1 หรือ 52-4) หรือ คอมโพสิท INSULATOR, SUSPENSION TYPE, TIS 354, TYPE A OR D (CLASS 52-1 OR 52-4) OR COMPOSITE	–	–	–	–	–	36	36	18	1030020000 or 1030020002
	ลูกถ้วยแขวน ชนิด COMPOSITE ระบบ 22 kV และ 33 kV COMPOSITE, SUSPENSION, INSULATOR, 22 KV AND 33 kV	–	–	–	–	–	12	12	6	1030020004-5
23	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย CLEVIS, THIMBLE, FOR PREFORMED DEADEND	–	–	–	–	–	12	12	6	1030140011
24	พี.จี. คอนเนคเตอร์ 2 สลัก หรือ 3 สลัก CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT OR TRIPLE BOLT	–	–	–	–	–	2	–	–	1020300102-3
25	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	–	2	4	–	–	12	8	4	1010230000
26	แคล้มป์สลัก 2 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. CLAMP, DOUBLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 25 mm²	4	4	6	–	–	8	5	2	1010230012
27	หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึง สายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS, Al; SIZE AS REQUIRED	–	–	–	–	–	–	6	–	1020410022 or 1020410027
28	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404	ม 2 ม	ม 3 ม	ม 1 ม	–	–	ม 2 ม	ม 3 ม	ม 3 ม	1010100004
29	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ตร.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm², TIS 404	–	–	ม 3 ม	–	–	ม 3 ม	ม 3 ม	ม 3 ม	1010100002
30	เทปไฟฟ้า พี.วี.ซี. ใช้ภายนอก ม้วนขนาด 19 มม. ยาว 10 ม. TAPE, ELECTRICAL, PVC PLASTIC OUTDOOR TYPE, ROLL SIZE 19 mm, 10 m LONG	–	–	–	–	–	ม้วน 1 rol	ม้วน 6 rol	ม้วน 6 rol	1020180001
31	พุตตี้เทป หรือฟิลเลอร์เทป ม้วน ขนาด 38 มม x 1.5 ม PUTTY OR FILLER TAPE, ROLL SIZE 38 mm x 1.5 m	–	–	–	–	–	ม้วน 1 rol	ม้วน 1 rol	ม้วน 1 rol	1020180005

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ..–..
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี ผู้สำรวจ ..... วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี หัวหน้าแผนก ..... ผู้อำนวยการกอง ..... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 11 มิ.ย. 2567	ถูกแทนโดยแบบ ..–.. เขียนเสร็จวันที่ 30 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ ..... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ..–..
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์ ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1–2 วงจร SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM 1–2 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA2-015/67003 แผ่นที่ 8 ของจำนวน 9 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	2301 3901

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
B	สำหรับการติดตั้ง 2 วงจร (ต่อ) FOR 2 CIRCUIT INSTALLATION (CON'T)									
32	เทปกึ่งตัวนำไฟฟ้า ม้วนขนาด 19 มม. x 4.5 ม สำหรับพันหลอดต่อสายชนิดไม่รับแรงดึง ELECTRICAL SEMI-CONDUCTIVE TAPE ROLL SIZE 19mmx4.5m FOR WRAPPING TENSIONLESS COMPRESSION SLEEVE	–	–	–	–	–	น. 2 m	น. 12 m	น. 12 m	1020180007
33	เทปพันสายเคเบิลอากาศแรงสูง EPR, HIGH VOLTAGE INSULATING TAPE	–	–	–	–	–	ม้วน 1 roll	ม้วน 6 roll	ม้วน 6 roll	1020180008
34	กายแคล้มป์ สลัก 3 ตัว CLAMP, GUY TRIPLE BOLT	2	2	–	–	–	–	–	–	1020440102
35	ห่วงแขวนสเปเซอร์ LINK CABLE SPACER	2	2	–	–	–	–	–	–	1020440103
36	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดพอร์ซเลน 22–33 kV SPACER, CABLE, PORCELAIN, 22–33 kV	2	2	–	–	–	–	–	–	1020440006-7
	เคเบิลสเปเซอร์ ชนิดโพลิเอทิลีน พร้อมตะขอเหล็ก SPACER, CABLE, POLYETHYLENE WITH IRON HOOK									1020440008
37	ลวดอะลูมิเนียมกลมหุ้มฉนวน 4.0 มม. COVERED, TIE, WIRE, Al, 4.0 mm	–	–	ม 20 m	–	–	–	ม. 20 m	–	1020200003
38	ลวดอะลูมิเนียมกลม ø 4.0 มม. TIE, WIRE, Al, ø 4.0 mm	nn.nn 0.08 kg	nn.nn 0.08 kg	–	–	–	–	–	–	1020200002
39	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50–95 ตร.มม THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	–	–	–	–	–	–	4	2	1010210304

หมายเหตุ NOTE: รูปแบบที่ IV V และ VI ต้องมีการลดแรงดึงในสาย ทั้งสองด้านของเสาต้นทางโค้ง 90 องศา
IV V AND VI TYPE INSTALLATION, MUST HAVE BREAK LINE BOTH SIDE OF 90 DEGREE ANGLE STRUCTURE.

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ –
ผู้เขียน ชณาภัทร์ สว่างศรี	ผู้ว่าการ ..... (แทน) 14 มิ.ย. 2567	ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 30 พ.ค. 67
วิศวกร ชณาภัทร์ สว่างศรี	การติดตั้งเคเบิลอากาศกับเคเบิลสเปเซอร์ ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV 1–2 วงจร	แก้แบบวันที่ –
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน –
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	SPACE AERIAL CABLE WITH CABLE SPACER INSTALLATION FOR 22 kV AND 33 kV DISTRIBUTION SYSTEM 1–2 CIRCUIT	แบบเลขที่ SA2-015/67003
		แผ่นที่ 9 ของจำนวน 9 แผ่น