การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 2 9 6

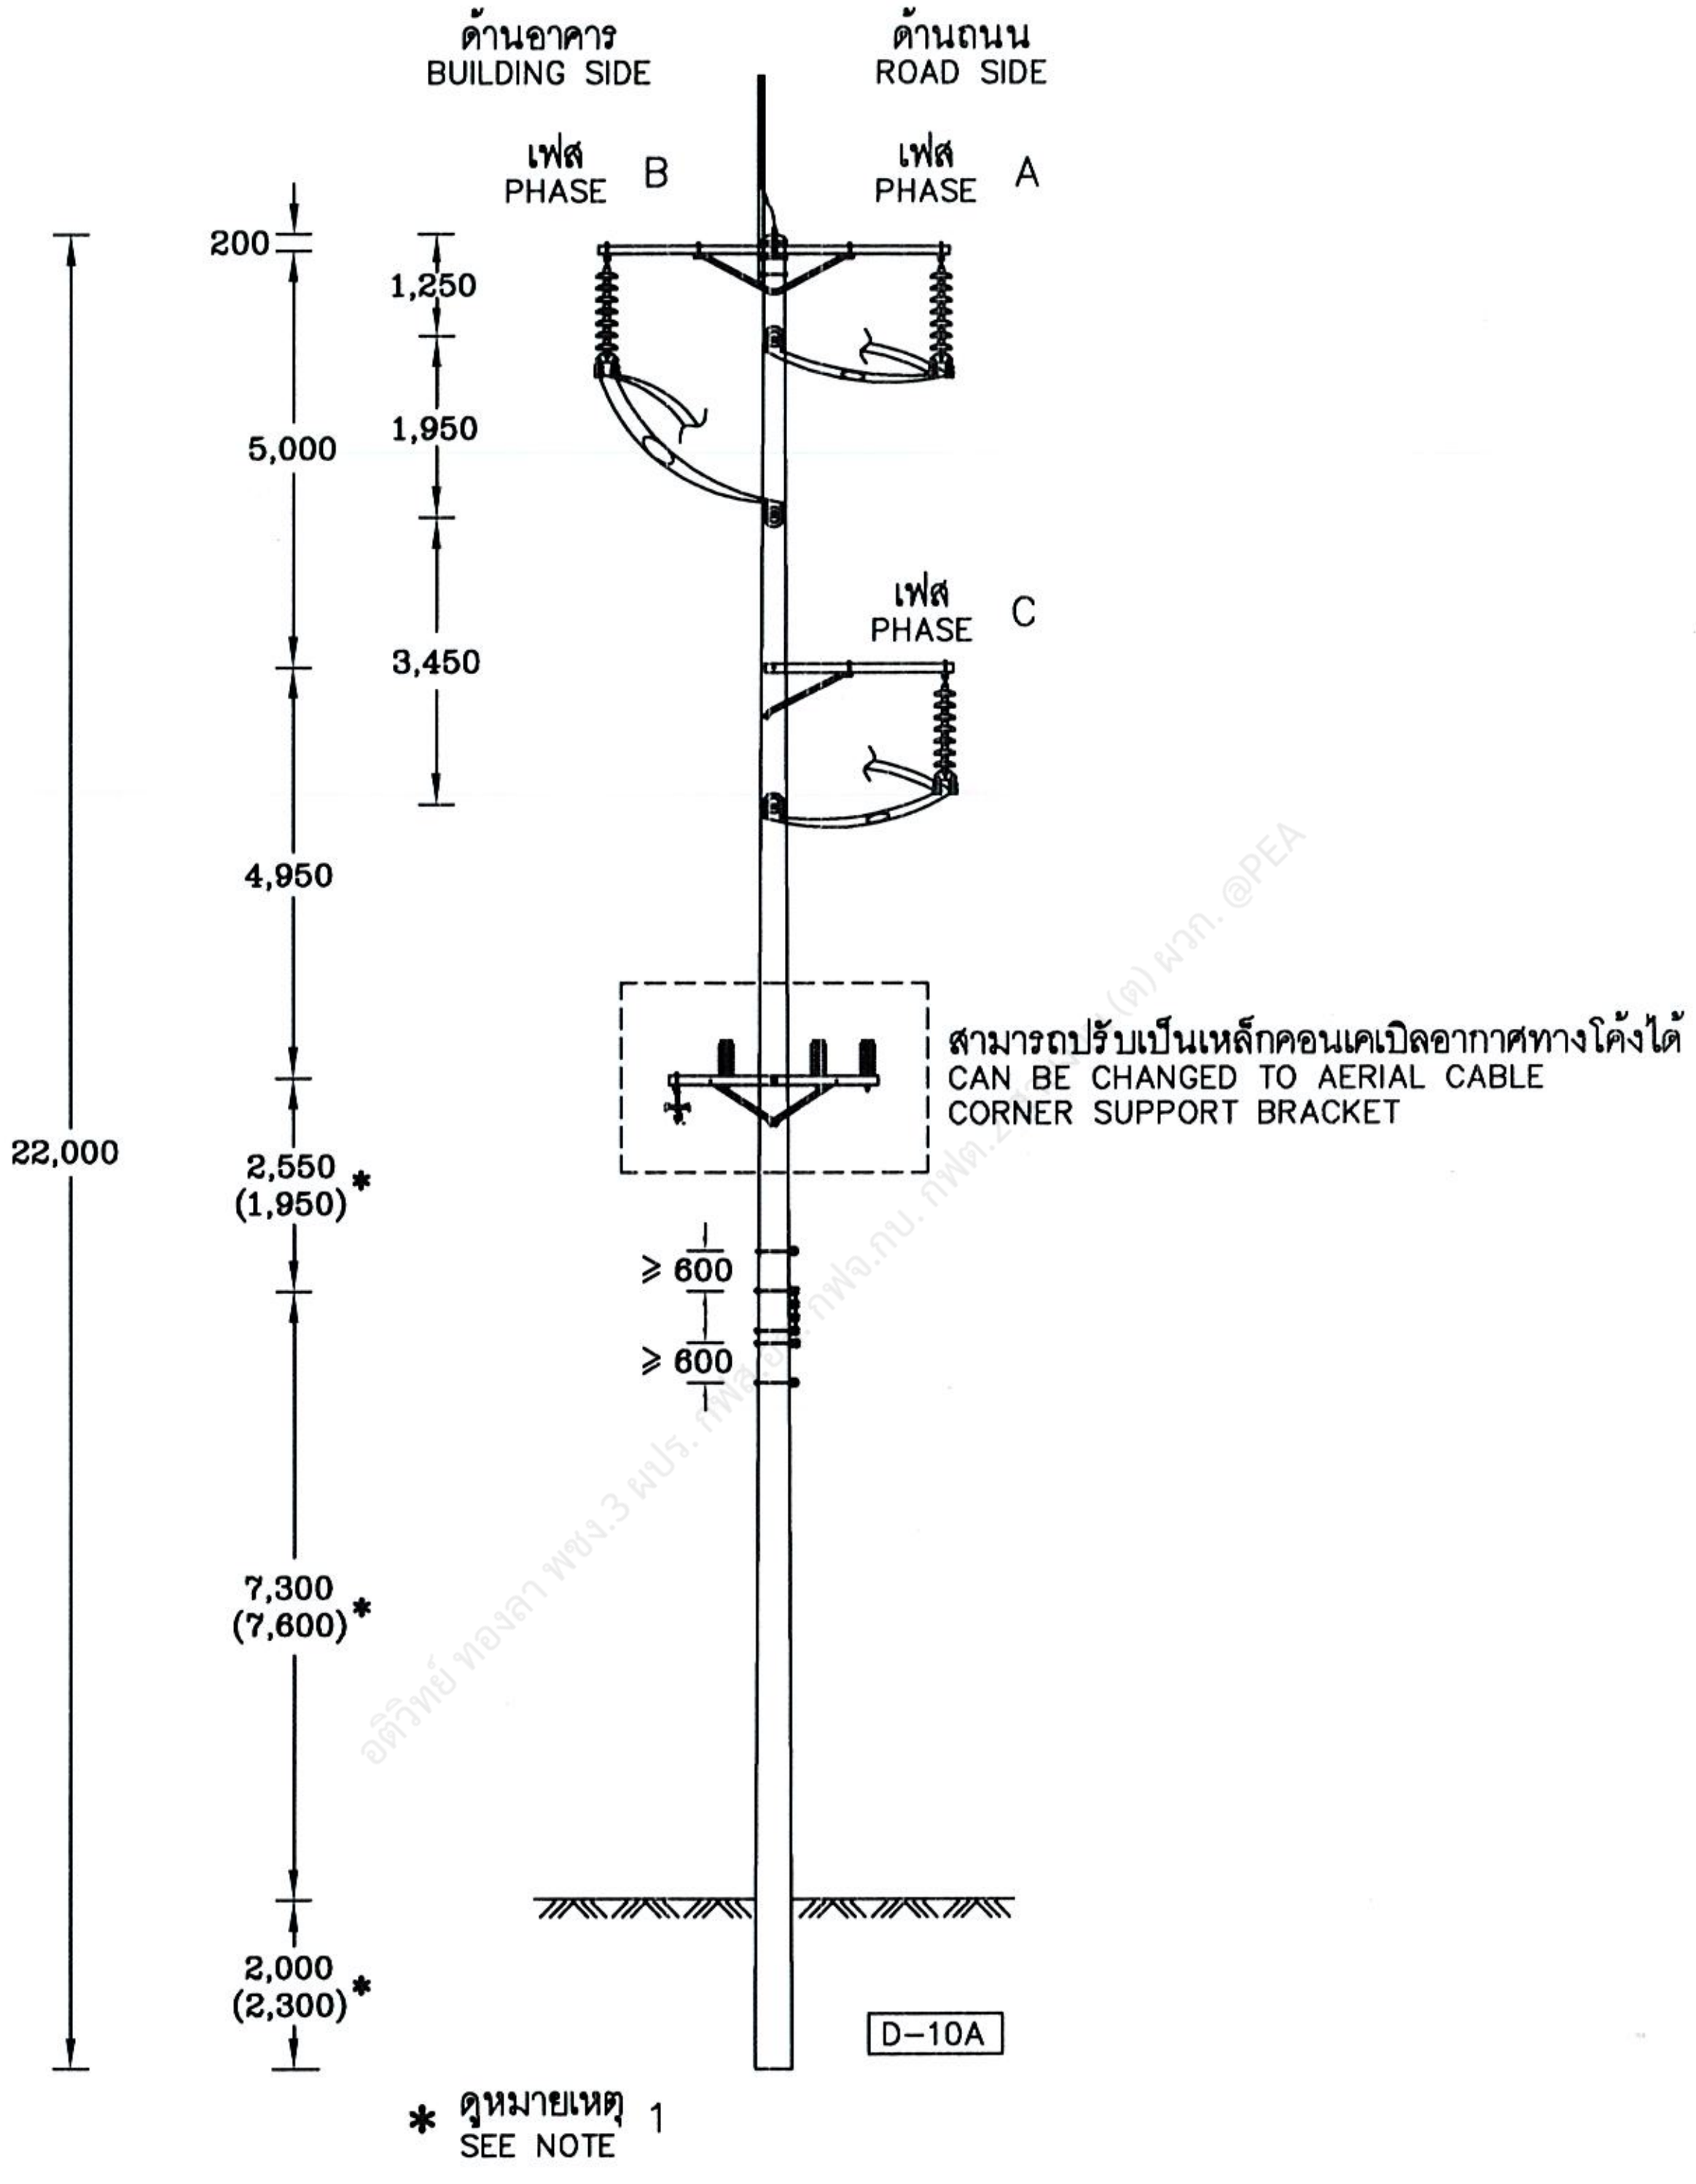

สามารถปรับเป็นเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งได้
CAN BE CHANGED TO AERIAL CABLE CORNER SUPPORT BRACKET

* ดูหมายเหตุ 1
SEE NOTE

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. [illegible] กฟจ.กบ. กฟต.2 [illegible] (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน....กมลเนตร.........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร........................
หัวหน้าแผนก....................
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
....

ผู้ว่าการ........................ 16 มี.ค. 2565 (แทน)

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา)
สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง
แบบ SD–DD–5

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS
CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE)
DOUBLE DEADEND STRUCTURE
TYPE SD–DD–5

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ............
เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565
แก้แบบวันที่.............
มิติเป็น...มิลลิเมตร........
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่.SA1–015/65005
แผ่นที่.1.ของจำนวน.5.แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 2 9 6

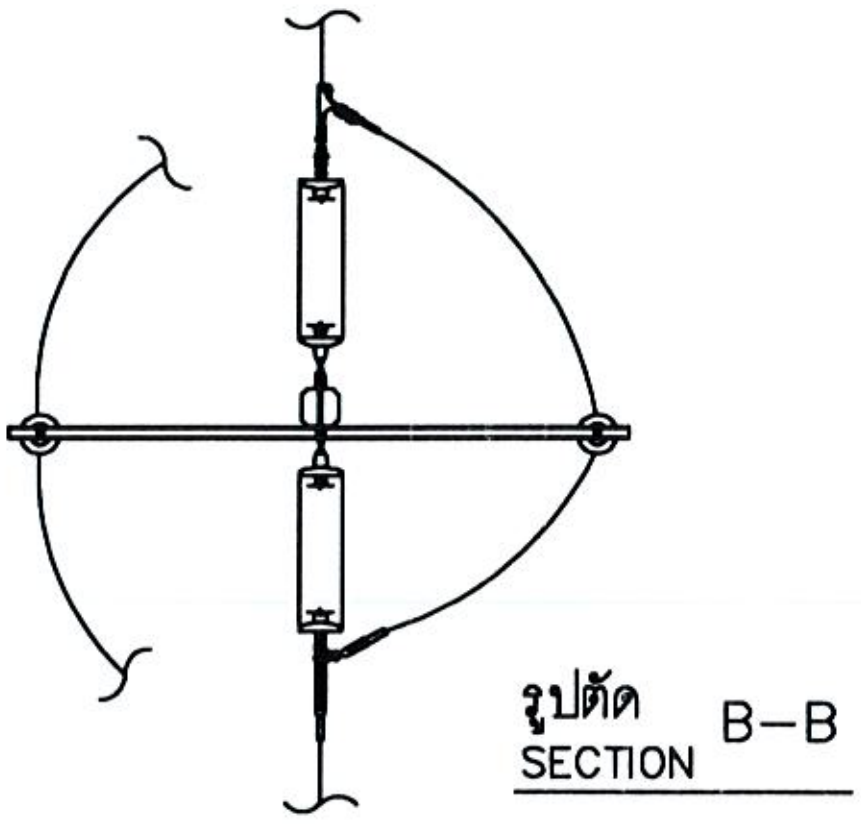

รูปตัด
SECTION B–B

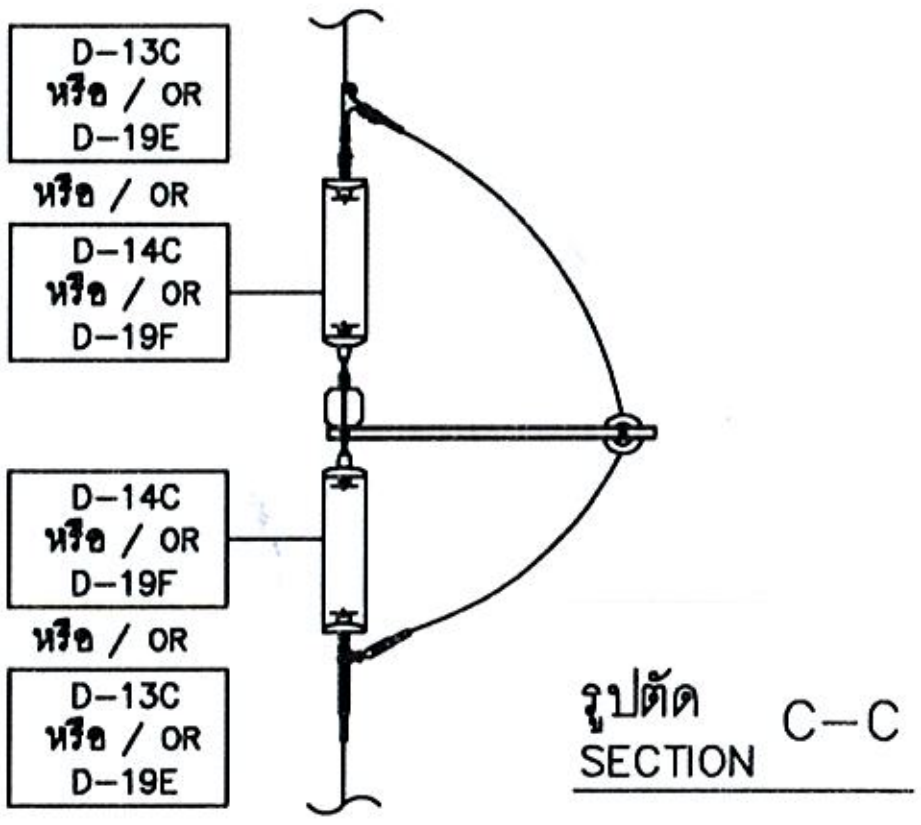

รูปตัด
SECTION C–C

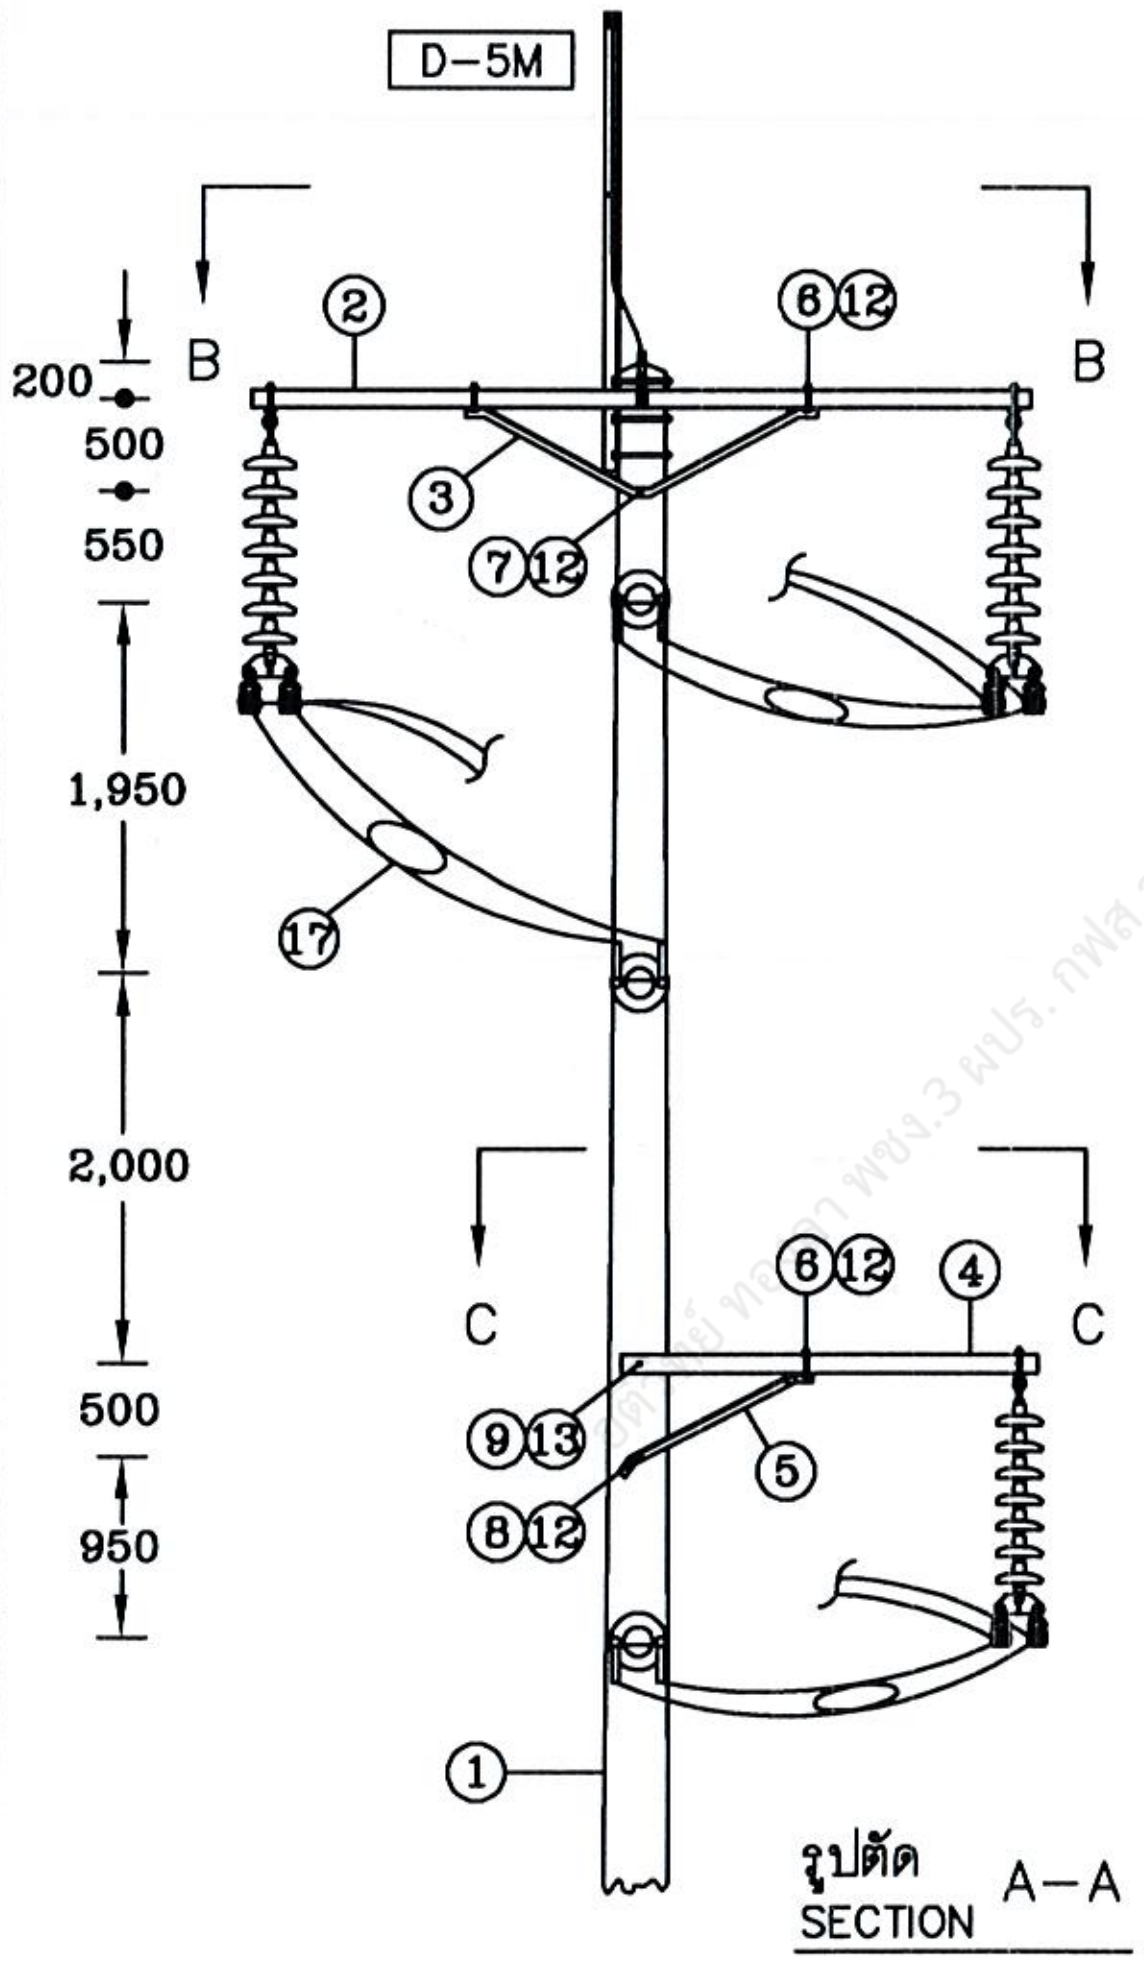

รูปตัด
SECTION A–A

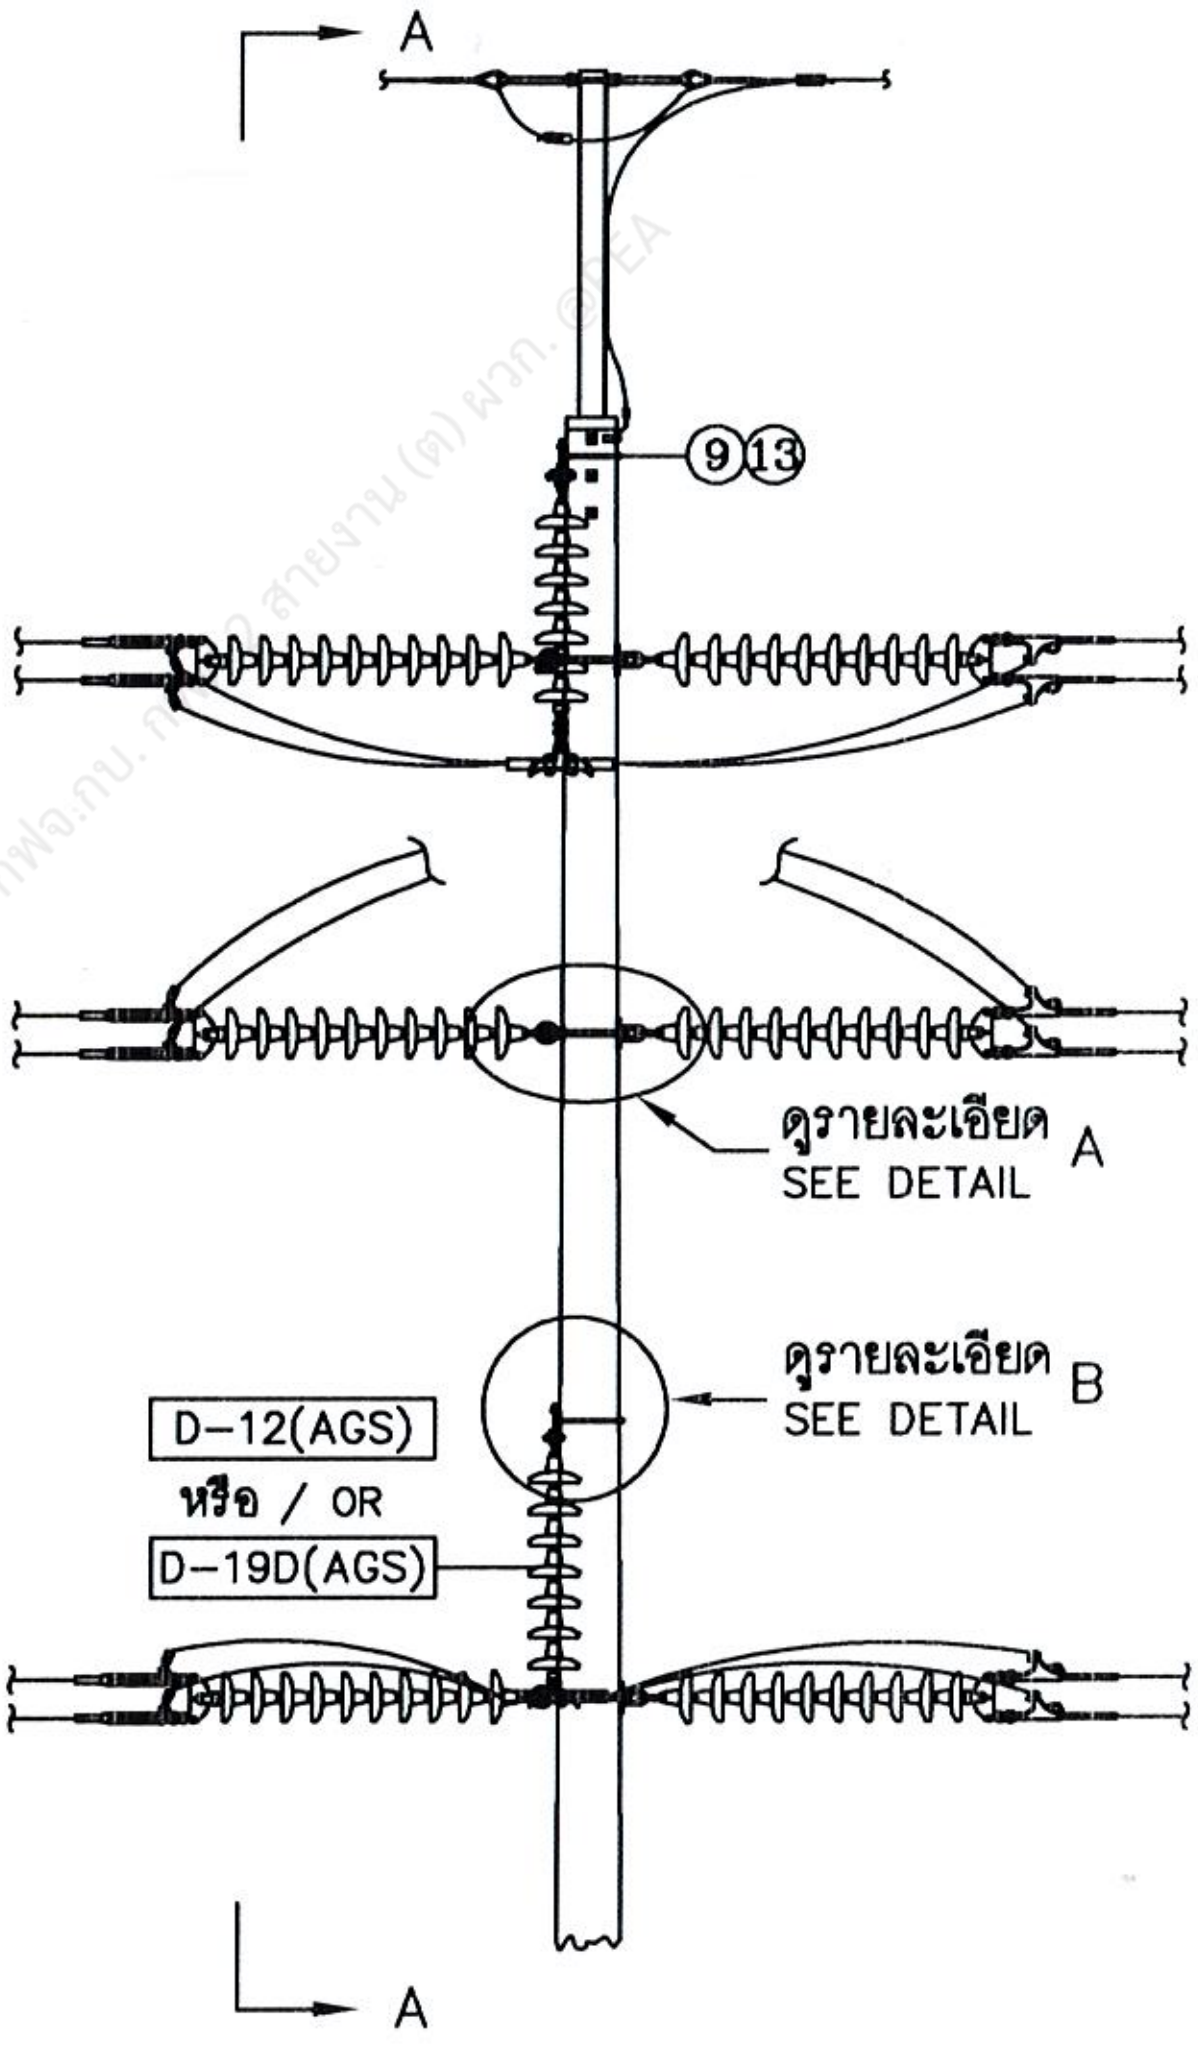

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ...........
ผู้เขียน....กมลเนตร........ ผู้สำรวจ .... วิศวกร...................... หัวหน้าแผนก............... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.............................. 16 มี.ค. 2565 (แทน)	เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น...มิลลิเมตร........ มาตราส่วน ....:....
	115 kV วงจรเดียว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SD–DD–5	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE DEADEND STRUCTURE TYPE SD–DD–5	แบบเลขที่.SA1–015/65005 แผ่นที่.2.ของจำนวน.5.แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5296

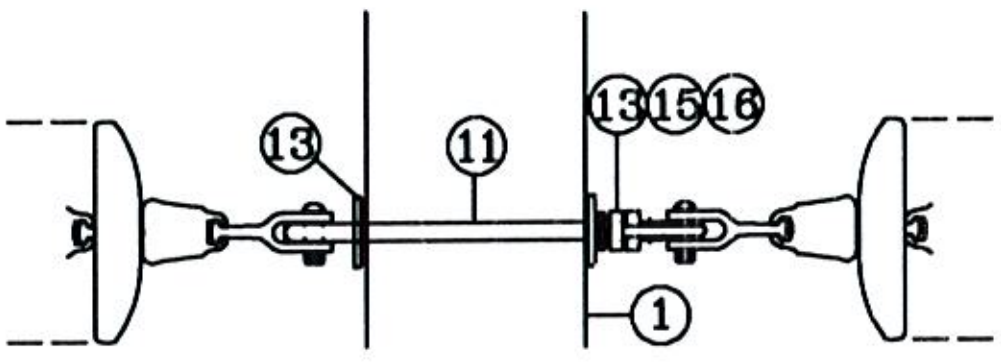

รายละเอียด DETAIL A



รายละเอียด DETAIL B

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสา คอร. ยาว 22 ม ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE 22 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	1	1000010016
2	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 4,200 มม STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 4,200 mm LONG	1	1010000103
3	เหล็กฉากรับคอนสาย 50x50x6 มม ช่วงกว้าง 1,800 มม ดรอพ 450 มม BRACE, ST. ANG, 50x50x6 mm. 1,800 mm WIDE 450 mm DROP	1	1010200007
4	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG	1	1010000100
5	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm. 1,000 mm LONG	1	1010200009
6	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	3	1010110200
7	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1	1010110204
8	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE, M 16x350 mm	1	1010110205
9	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20x350 mm	2	1010110300
10	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม BOLT, OVAL EYE, M 16x150 mm	3	1010150000
11	สลักห่วงโอแวล M 20x350 มม BOLT, OVAL EYE, M 20x350 mm	3	1010150100
12	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู Ø 18 มม มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE Ø 18 mm, TIS 258	16	1010180100
13	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม รู Ø 22 มม มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 62x62x6 mm, HOLE Ø 22 mm, TIS 258	10	1010180101
14	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3	1010180301
15	แหวนสปริง M 20 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 20, TIS 259	3	1010180302

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน กมลเนตร
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร กมลเนตร
หัวหน้าแผนก ปานุนท์
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 16 มี.ค. 2565 (แทน)

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา)
สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง
แบบ SD-DD-5

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS
CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE)
DOUBLE DEADEND STRUCTURE
TYPE SD-DD-5

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA1-015/65005
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 2 9 6

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
16	อายเล็ท สำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	3	1010180002
17	ปรีฟอร์มแยกสาย สำหรับสายอลูมิเนียม 400 ตร.มม SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED, FOR AL 400 mm^2	6	1020240000

รายละเอียด
DETAIL

D−12(AGS) หรือ/OR D−19D(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	3	
D−13C หรือ/OR D−19E	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	3	
D−14C หรือ/OR D−19F	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY	3	
D−5M	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY	1	
D−10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D−25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	

หมายเหตุ

1.* กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวงให้ใช้ค่าระยะห่างตามแนวดิ่งในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1−015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)
2. โครงสร้างนี้กำหนดให้ออกแบบใช้งานในช่วงทางตรงที่ต้องการเข้าปลายสายสองข้าง (แรงดึงสองฝั่งเท่ากัน) หรือสามารถใช้งานในช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยน เช่น ทางโค้งรูปตัวเอส เป็นต้น
3. โครงสร้างนี้ กรณีติดตั้งด้วยรูปแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เรียกชื่อว่า SS−DD−5
4. กรณีติดตั้งด้วยรูปแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วย คือ
   จากการประกอบ D−12(AGS) หรือ D−19D(AGS) เป็น D−2(AGS) หรือ D−19A(AGS)
   จากการประกอบ D−13C หรือ D−19E เป็น D−3C หรือ D−19B
   จากการประกอบ D−14C หรือ D−19F เป็น D−4C หรือ D−19C
   โดยการเลือกใช้ชนิดลูกถ้วย อ้างอิงตามแบบเลขที่ SA1−015/62009 (การประกอบเลขที่ 9510)
5. โครงสร้างนี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับป้องกันปัญหาการเกิดไฟฟ้าขัดข้องจากนกปากห่าง หากมีความจำเป็นสามารถนำโครงสร้างนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานประเภทอื่นๆ ได้ ตามความเหมาะสมของผู้ออกแบบ

กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน....กมลเนตร......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร....กมลเนตร....... หัวหน้าแผนก....ชาญณ์.... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ.......... 16 มี.ค. 2565 (แทน) 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา) สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง แบบ SD−DD−5	เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565 แก้แบบวันที่............ มิติเป็น............ มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม −	115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE) DOUBLE DEADEND STRUCTURE TYPE SD−DD−5	แบบเลขที่.SA1−015/65005 แผ่นที่.4.ของจำนวน.5.แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5296

NOTES

1.* IN CASE OF CONSTRUCTING IN HIGHWAY AREA, USE THE VERTICAL CLEARANCE IN THE PARENTHESIS. FOR ADDITIONAL DETAIL, SEE DWG NO. SA1–015/43012 (ASSEMBLY NO. 5687).
2. THIS STRUCTURE CAN BE DESIGNED IN TENGENT SPAN WITH DOUBLE DEADEND STURECTURE (BALANCE TENSION IS BOTH) OR CAN BE DESIGNED AT CHANGEABLE CURVE LOCATION (S–CURVE).
3. SS–DD–5 IS CALLED WHEN THIS STRUCTURE IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR.
4. IN CASE SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR(SS) , INSULATOR ASSEMBLYS ARE CHANGED FROM
   ASSEMBLY D–12(AGS) OR D–19D(AGS) TO D–2(AGS) OR D–19A(AGS).
   ASSEMBLY D–13C OR D–19E TO D–3C OR D–19B
   ASSEMBLY D–14C OR D–19F TO D–4C OR D–19C
   BY TYPE OF INSULATOR CAN BE CHOOSED ACCORDING TO SA1–015/62009 (ASSEMBLY NO.9510)
5. THIS STRUCTURE IS INTENDED TO BE USED TO PREVENT BIRD PROBLEM. IF NECESSARY THIS STRUCTURE CAN BE USED IN OTHER SUITABLE DESIGNS.

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน....กมลเนตร.........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร.....กมลเนตร..........
หัวหน้าแผนก....ฟ้าเนตร......
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ..............................16 มี.ค. 2565 (แทน)

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
เสา คอร. (ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา)
สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง
แบบ SD–DD–5

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS
CONCRETE POLE (WITH GROUND PLATE IN POLE)
DOUBLE DEADEND STRUCTURE
TYPE SD–DD–5

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ............
เขียนเสร็จวันที่ 21 ก.พ. 2565
แก้แบบวันที่..............
มิติเป็น....................
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่.SA1–015/65005
แผ่นที่.5.ของจำนวน.5.แผ่น