การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 5

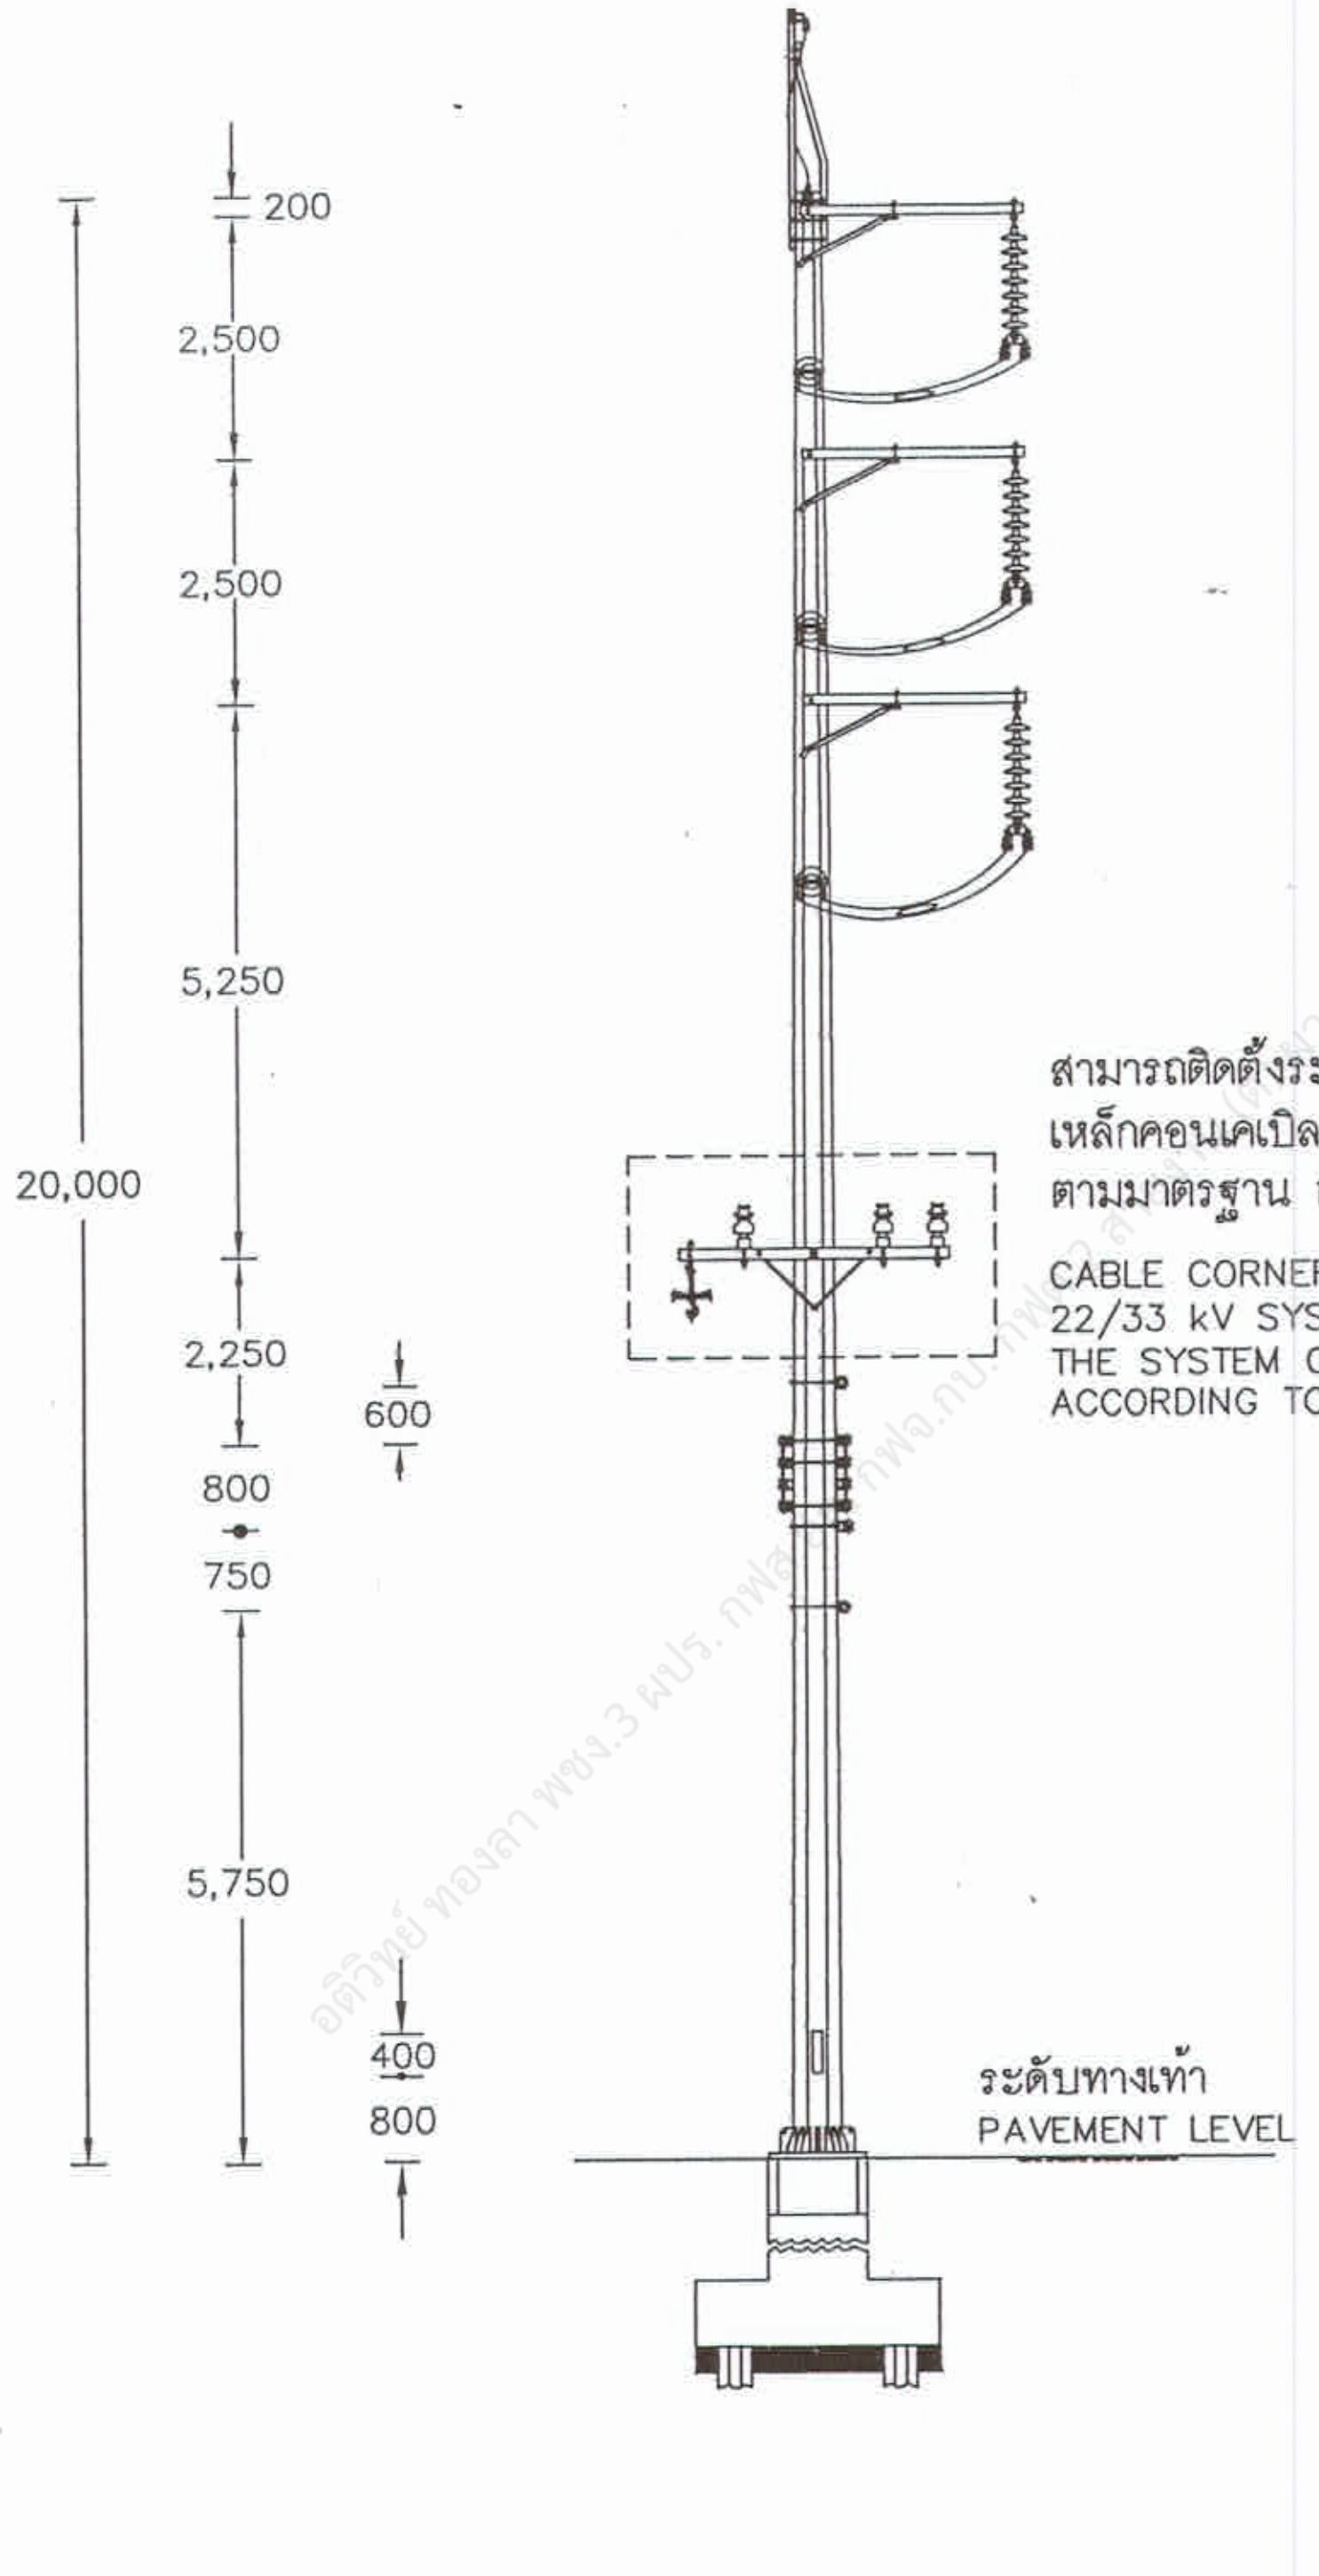

สามารถติดตั้งระบบจำหน่าย 22/33 kV โดยใช้
เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้งได้ 2 วงจร
ตามมาตรฐาน กฟภ.

CABLE CORNER BRACKET CAN BE USED FOR
22/33 kV SYSTEM INSTALLATION,
THE SYSTEM CAN BE INSTALLED UP TO 2 CIRCUITS
ACCORDING TO PEA STANDARD.

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส. [illegible] กฟจ.กบ. กฟก.2 [illegible] @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน....ชานนท์..........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร...ชานนท์.........
หัวหน้าแผนก...ชานนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
-
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

02 ก.ย. 2562

ผู้ว่าการ....................................(แทน)

โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV
สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง SD-DD-1(MP)

OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV
FOR DOUBLE DEAD END STRUCTURE
TYPE SD-DD-1(MP)

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
แก้แบบวันที่..............
มิติเป็น ...มิลลิเมตร........
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SA1-015/62006

แผ่นที่ 1 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 5

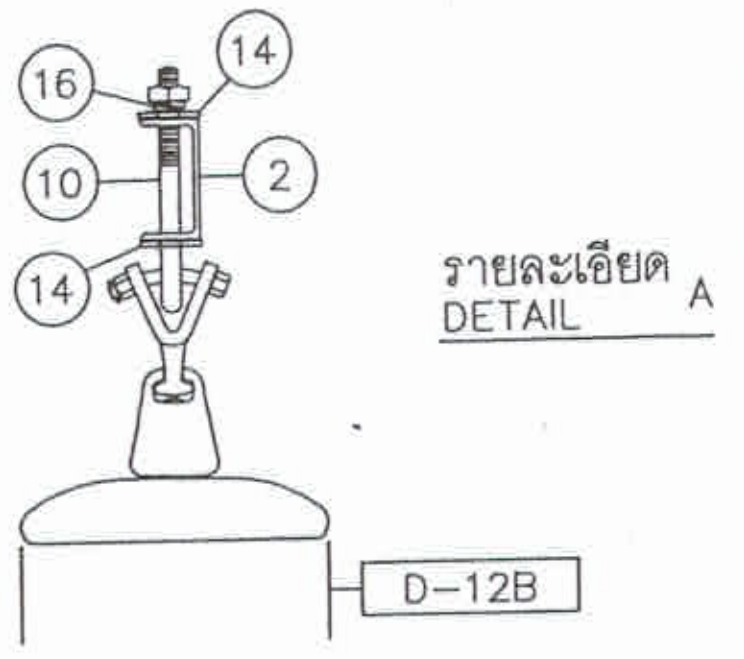

รายละเอียด A
DETAIL

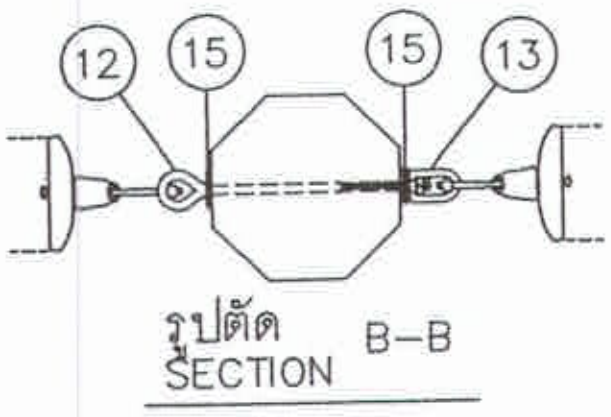

รูปตัด B-B
SECTION

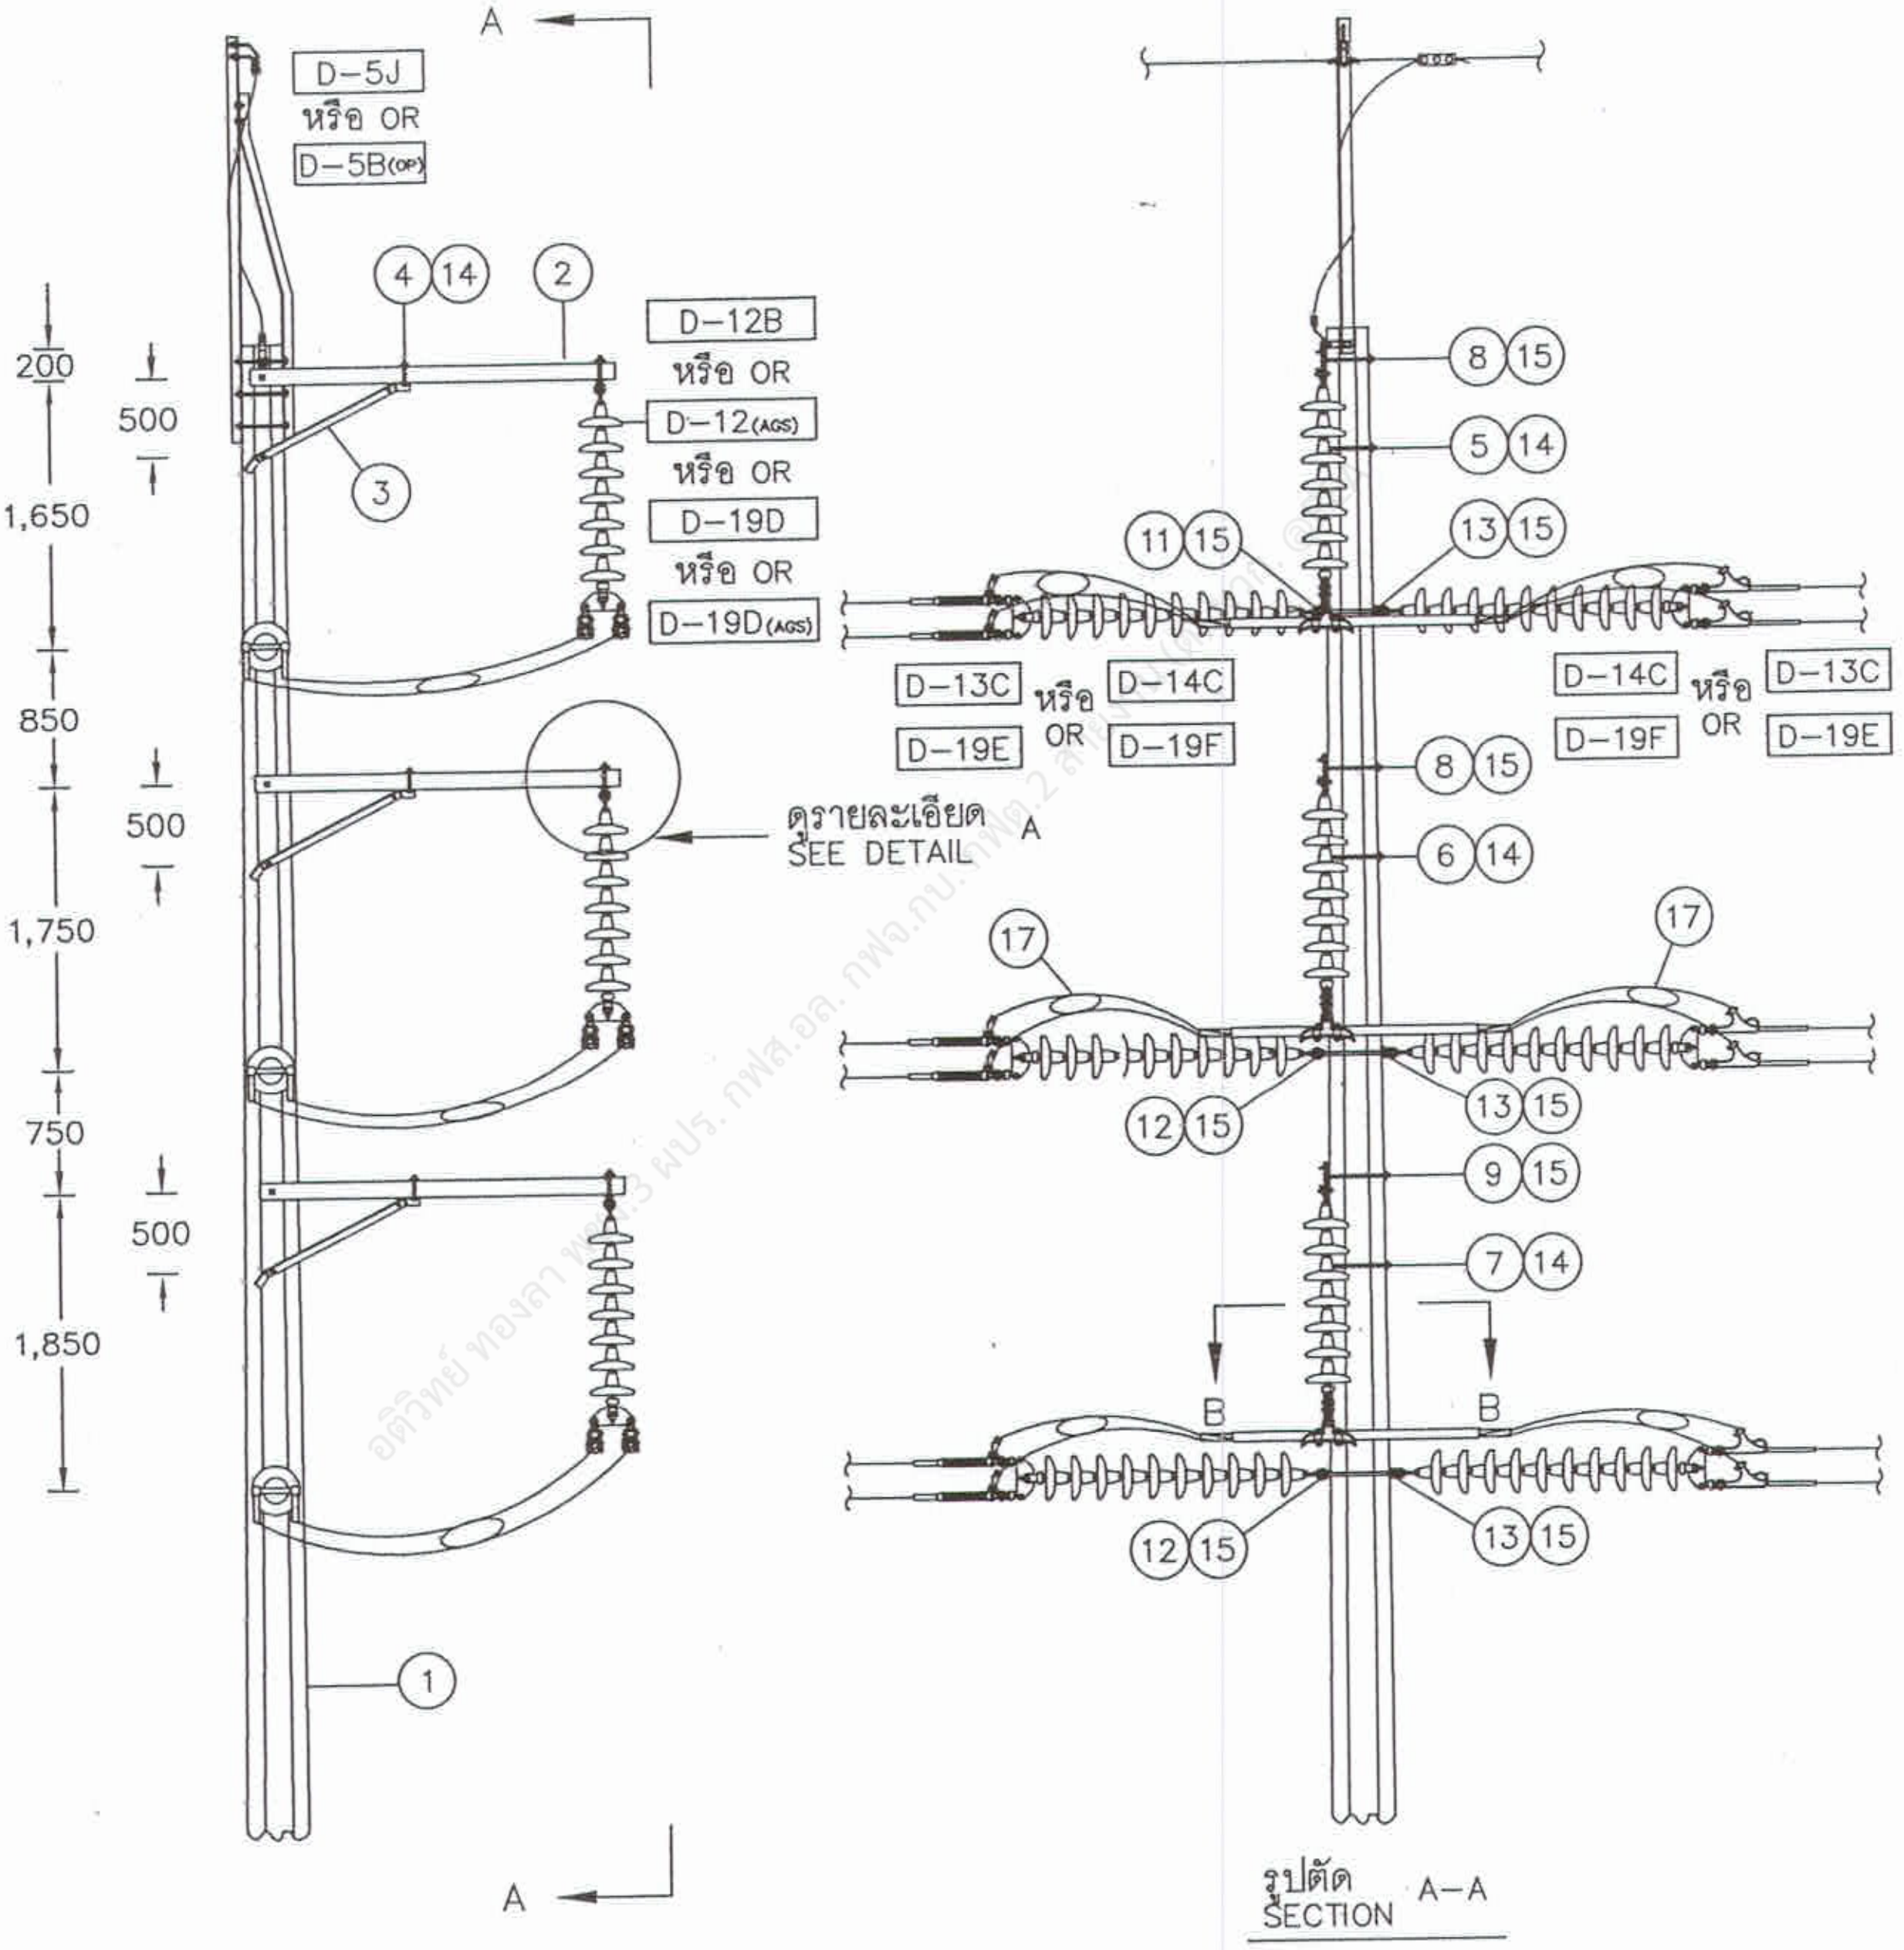

รูปตัด A-A
SECTION

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 ก.ค. 2562	ใช้แทนแบบ................ ถูกแทนโดยแบบ............
ผู้เขียน....ชานนท์.......... ผู้สำรวจ..................... วิศวกร....ชานนท์.......... หัวหน้าแผนก..ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง.............. ผู้อำนวยการฝ่าย..............	ผู้ว่าการ.................................(แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง SD-DD-1(MP)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่.............. มิติเป็น...มิลลิเมตร......... มาตราส่วน................
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE SD-DD-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62006 แผ่นที่.2.ของจำนวน .5. แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 9 0 5

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ,D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม POLE, STEEL, OCTAGONAL 20.00 m LONG	1	1000060001
2	เหล็กรูปรางน้ำ 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม มอก 1227 STEEL CHANNEL, 100X50X5 mm, 2,250 mm LONG, TIS 1227	3	1010000100
3	เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม ยาว 1,000 มม BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 1,000 mm LONG	3	1010200009
4	สลักเกลียว M 16x130 มม BOLT, MACHINE, M 16X130 mm	3	1010110200
5	สลักเกลียว M 16x300 มม BOLT, MACHINE, M 16X300 mm	1	1010110204
6	สลักเกลียว M 16x350 มม BOLT, MACHINE, M 16X350 mm	1	1010110205
7	สลักเกลียว M 16x400 มม BOLT, MACHINE, M 16X400 mm	1	1010110206
8	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20X350 mm	2	1010110300
9	สลักเกลียว M 20x400 มม BOLT, MACHINE, M 20X400 mm	1	1010110301
10	สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม BOLT, OVAL EYE, M 16X150 mm	3	1010150000
11	สลักเกลียว M 20x350 มม BOLT, MACHINE, M 20X350 mm	1	1010150100
12	สลักเกลียว M 20x450 มม BOLT, MACHINE, M 20X450 mm	2	1010150101
13	อายเล็ท สำหรับสลักเกลียว M 20 EYELET FOR BOLT, M 20	3	1010180002
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø 18 mm, TIS 258	18	1010180100
15	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 62x62x6 mm, HOLE ø 22 mm, TIS 258	12	1010180101
16	แหวนสปริง M 16 มอก 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	3	1010180301
17	ปรีฟอร์มแยกสาย SPACER, HELICAL ROD, PREFORMED	6	1020240000

กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ฝวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน....ชานนท์..........
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร....ชานนท์.........
หัวหน้าแผนก.ชานนท์ (แทน)
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....

รองผู้ว่าการวิศวกรรม
–
....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12 ก.ย. 2562

ผู้ว่าการ...(แทน)

โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV
สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง SD-DD-1(MP)

OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV
FOR DOUBLE DEAD END STRUCTURE
TYPE SD-DD-1(MP)

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
แก้แบบวันที่.............
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....
แบบเลขที่ SA1-015/62006
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 9 0 5

รายละเอียด DESCRIPTION			
D-13C หรือ OR D-19E	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-14C หรือ OR D-19F	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-12B หรือ OR D-12(AGS) หรือ OR D-19D หรือ OR D-19D(AGS)	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	3	
D-5J	การประกอบสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
	ฐานรากเสา (ดูแบบที่จัดทำโดยกองบริการงานโยธา (กบย)) POLE FOUNDATION (SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS))	1	
	การต่อลงดิน (ตามแบบเลขที่ SA1-015/56007 (การประกอบ 9706) และ SA1-015/62002 (การประกอบ 5901)) GROUNDING (SEE DRAWING NO. SA1-015/56007 (ASSEMBLY NO. 9706 AND SA1-015/62002 (ASSEMBLY NO. 5901))	1	

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/62002 (การประกอบเลขที่ 5901)
2. หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูงระบบสายส่ง 115 kV ให้ดูแบบเลขที่ SA1-015/59010 (การประกอบเลขที่ 9510)
3. กรณีเป็นโครงสร้างวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้ตัดวัสดุลำดับที่ 17 ออก พร้อมเปลี่ยนการประกอบลูกถ้วยดังนี้
    - 3.1 ชนิดปอร์ซเลน (ติดตั้งแนวนอน) แบบ D-13C หรือ D-14C เป็น D-3C หรือ D-4C ตามลำดับ
    - 3.2 ชนิดปอร์ซเลน (ติดตั้งแนวดิ่ง) แบบ D-12B หรือ D-12(AGS) เป็น D-2B หรือ D-2(AGS)
    - 3.3 ชนิดคอมโพสิต (ติดตั้งแนวนอน) แบบ D-19E หรือ D-19F เป็น D-19B หรือ D-19C ตามลำดับ
    - 3.4 ชนิดคอมโพสิต (ติดตั้งแนวดิ่ง) แบบ D-19D หรือ D-19D(AGS) เป็น D-19A หรือ D-19A (AGS)
4. การติดตั้ง COMPOSITE FIBRE OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) ให้ดูแบบสำหรับการประกอบ OPGW แบบ D-5B(OP) แบบเลขที่ SA-015/54010

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก ค 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ..........
ผู้เขียน....ชานนท์........ ผู้สำรวจ .... วิศวกร ชานนท์......... หัวหน้าแผนก..ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ........................(แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม. ระบบ 115 kV สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง SD-DD-1(MP)	เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562 แก้แบบวันที่........... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม -	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE SD-DD-1(MP)	แบบเลขที่ SA1-015/62006 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 5 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 9 0 5

NOTE

1. THE OCTAGONAL STEEL MONOPOLE APPLICATION IN 115 kV IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1–015/62002 (ASSEMBLY NO. 5901).
2. RULES FOR H.V. INSULATOR APPLICATION IN 115 kV TRANSMISSION SYSTEM IS SPECIFIED IN DRAWING NO. SA1–015/59010 (ASSEMBLY NO. 9510).
3. IN CASE THE MAIN LINE STRUCTURE IS SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS), MATERIAL ITEM 17 ARE NOT REQUIRED FOR THE INSTALLATION AND THE SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY MUST BE CHANGED AS FOLLOW:

3.1 PORCELAIN TYPE (HORIZONTAL INSTALLATION)	FROM TYPE D–13C OR D–14C	TO D–3C OR D–4C RESPECTIVELY.
3.2 PORCELAIN TYPE (VERTICAL INSTALLATION)	FROM TYPE D–12B OR D–12(AGS)	TO D–2B OR D–2B(AGS).
3.3 COMPOSITE TYPE (HORIZONTAL INSTALLATION)	FROM TYPE D–19E OR D–19F	TO D–19B OR D–19C RESPECTIVELY.
3.4 COMPOSITE TYPE (VERTICAL INSTALLATION)	FROM TYPE D–19D OR D–19D(AGS)	TO D–19A OR D–19A(AGS).

4. COMPOSITE FIBER OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) INSTALLATION, SEE DRAWING NO. SA1–015/54010 FOR INSTALLATION TYPE D–5B(OP).

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก.ย. 2562	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ .... เขียนเสร็จวันที่ 1 ส.ค. 2562
ผู้เขียน....ชานนท์.......... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ...ชานนท์......... หัวหน้าแผนก..ชานนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ........................ (แทน) โครงสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม ยาว 20.00 ม ระบบ 115 kV สำหรับเข้าปลายสายสองข้าง SD–DD–1(MP)	แก้แบบวันที่............. มิติเป็น.................... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม –	OCTAGONAL STEEL MONOPOLE, 20.00 m, 115 kV FOR DOUBLE DEAD END STRUCTURE TYPE SD–DD–1(MP)	แบบเลขที่ SA1–015/62006 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 5 แผ่น