การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 3 1

D - 5

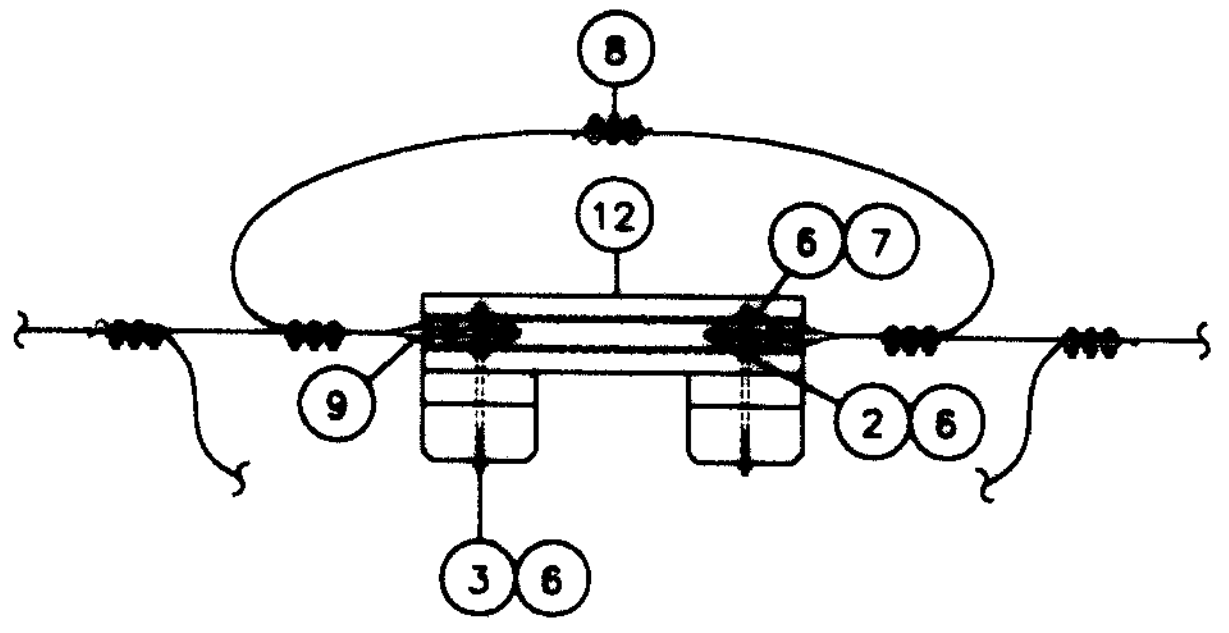

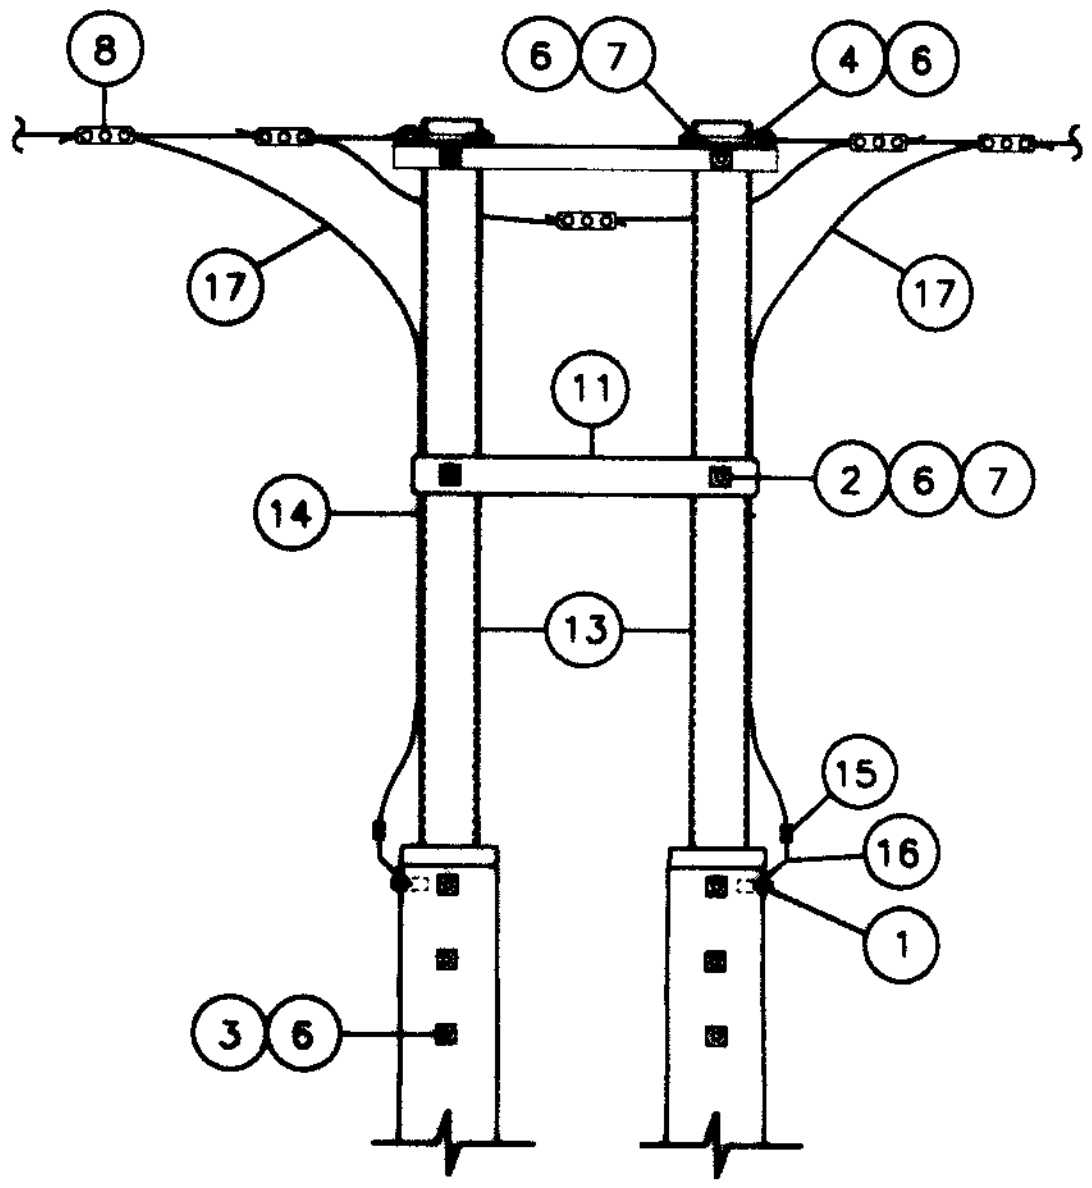

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง

APPLICATION

FOR DOUBLE DEADEND STRUCTURE .

D - 5 S

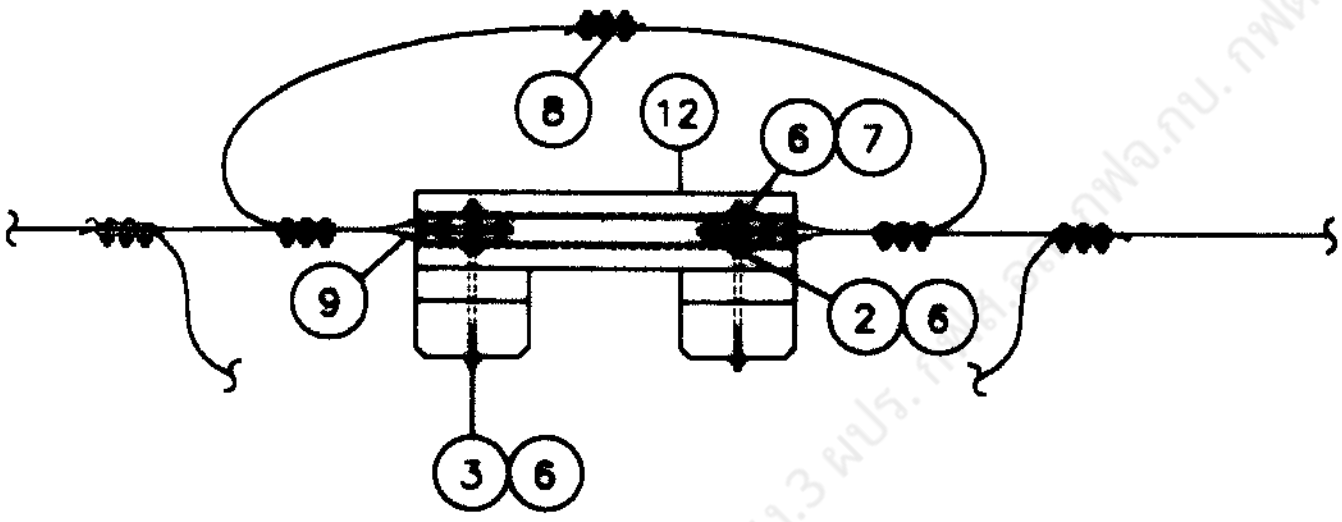

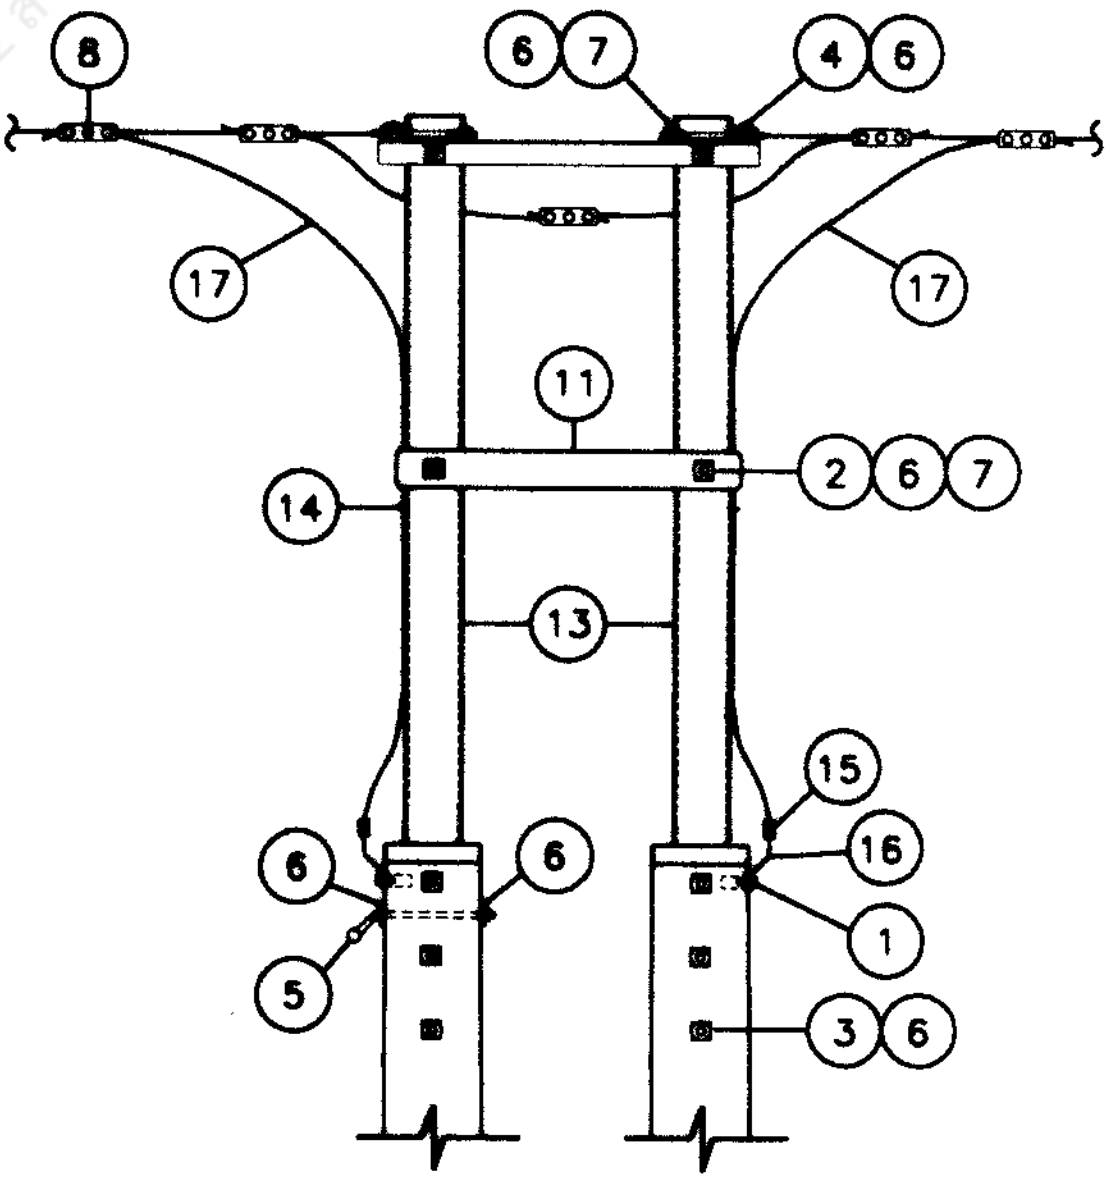

ทองลา พชง.3 ผบร. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

ลักษณะการใช้งาน

1. สำหรับโครงสร้างเสาต้นเข้าปลายสายสองข้าง ก่อนเสาช่วงทางโค้ง
2. สำหรับโครงสร้างเสา ช่วงระยะไม่เกิน 200 ม.

APPLICATION

1. FOR DOUBLE DEADEND STRUCTURE, ADJACENT POLE TO ANGLE .
2. FOR SPAN ≤ 200 m STRUCTURE .

D - 5 T

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..สมชาย.......... ผู้ตรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 22 มี.ค. 2547
	รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547 การประกอบสายล่อฟ้า สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา	แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น มิลลิเมตร.......... มาตราส่วน.....1:40..........
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL. NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แบบเลขที่. SA1-015/47003. แผ่นที่ .1. ของจำนวน .4. แผ่น

20 พ.ค. 2547

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5 6 3 1

D - 5

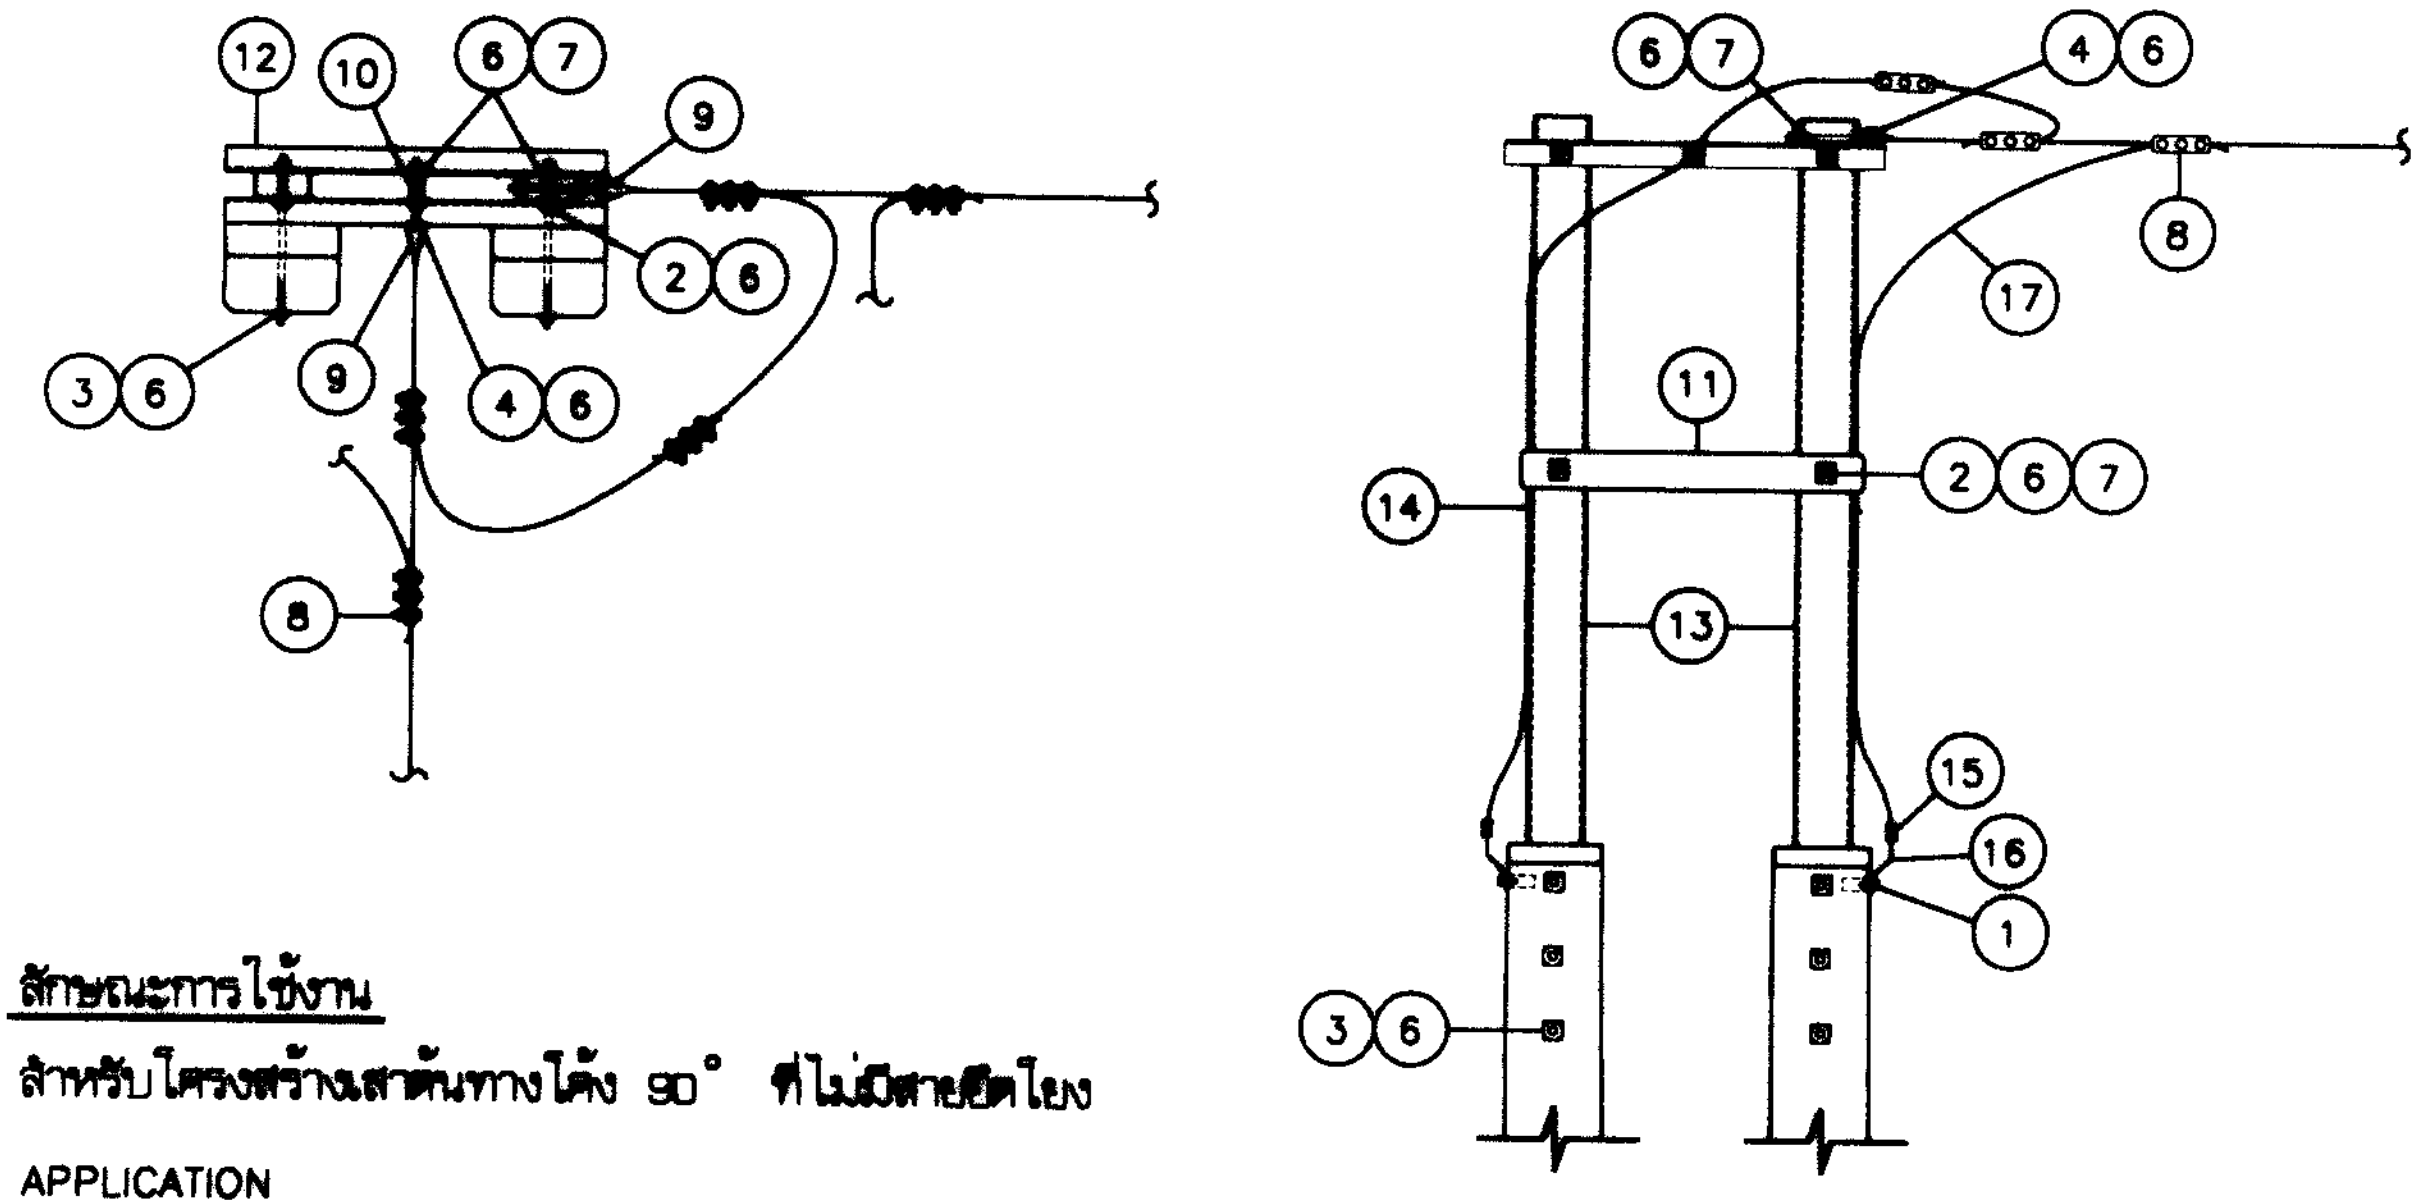

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางโค้ง 90° ที่ไม่มีสายยึดโยง

APPLICATION

FOR 90° ANGLE STRUCTURE, WITHOUT GUY .

D - 5 U

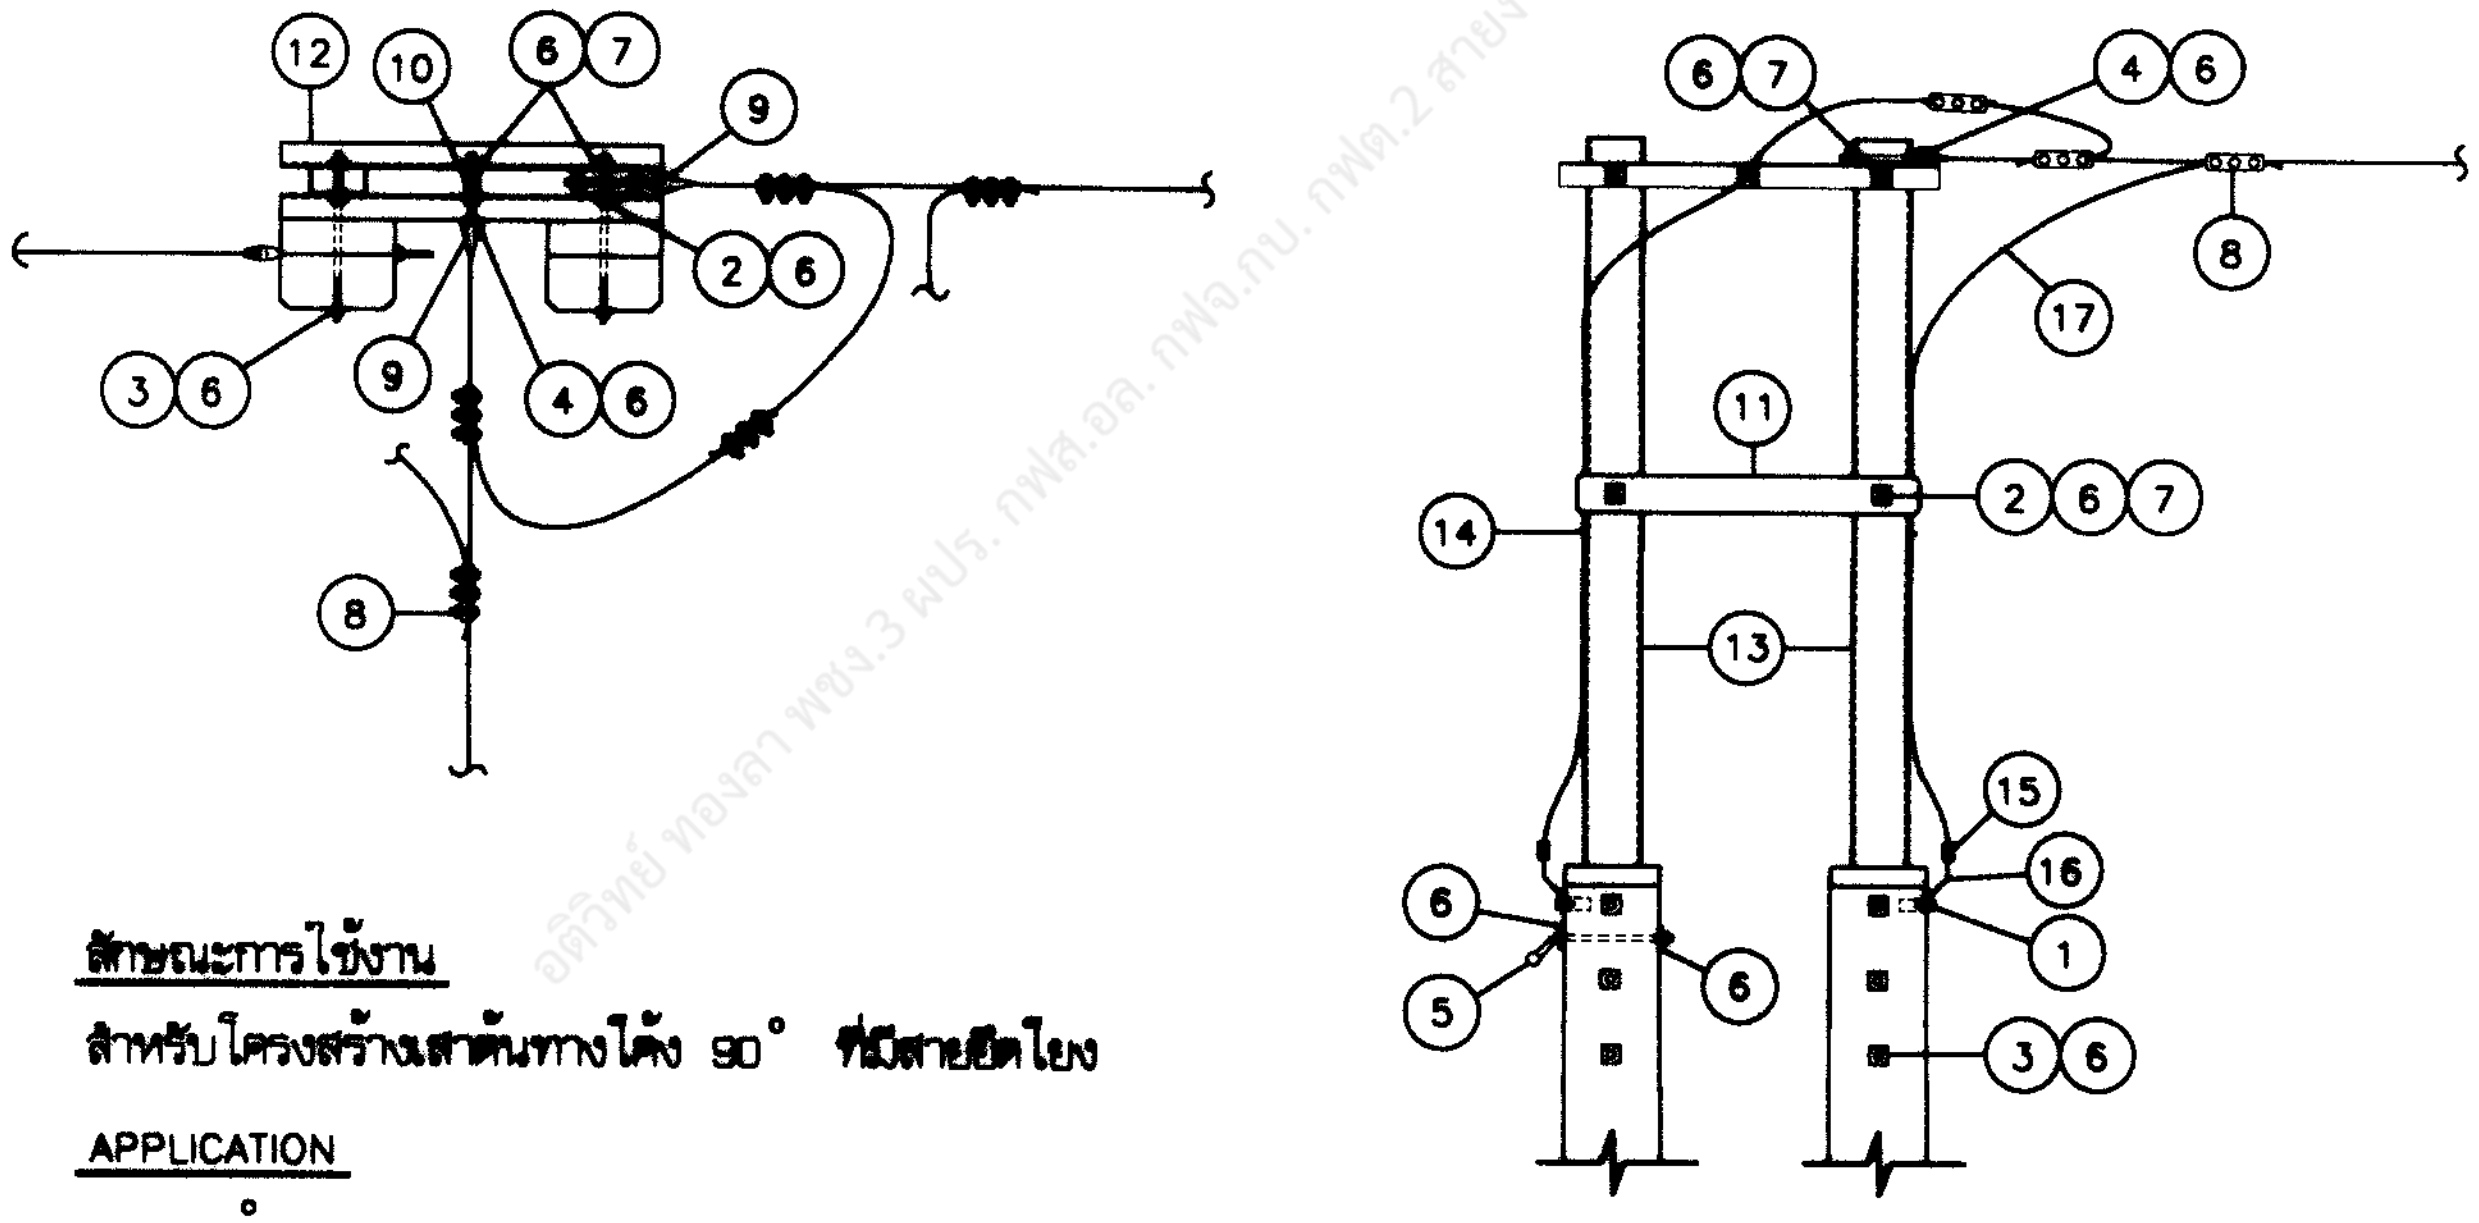

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นทางโค้ง 90° ที่มีสายยึดโยง

APPLICATION

FOR 90° ANGLE STRUCTURE, WITH GUY .

D - 5 V

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า
ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...สมชาย............
ผู้สำรวจ ....
วิศวกร ....
หัวหน้าแผนก ....
ผู้อำนวยการกอง ....
ผู้อำนวยการฝ่าย ....
ผู้ว่าการ ....
เขียนเสร็จวันที่ 22 มี.ค. 2547
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน .....1:40.........

รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547
การประกอบสายล่อฟ้า
สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา

รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า
....

DETAIL. NO. 5
OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY
FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE

แบบเลขที่ SA1-015/47003
แผ่นที่ .2. ของจำนวน .4. แผ่น

20 พ.ค. 2547

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 3 1

D – 5

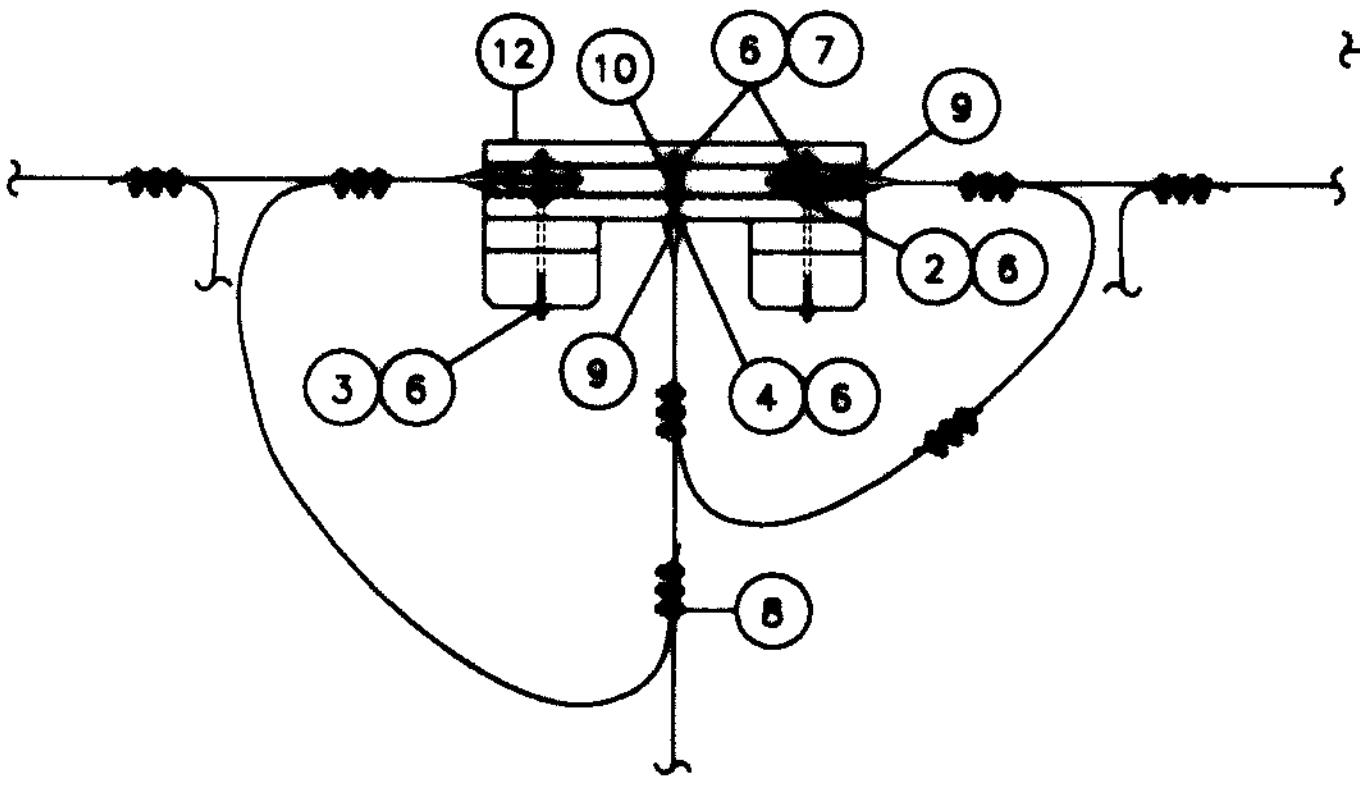

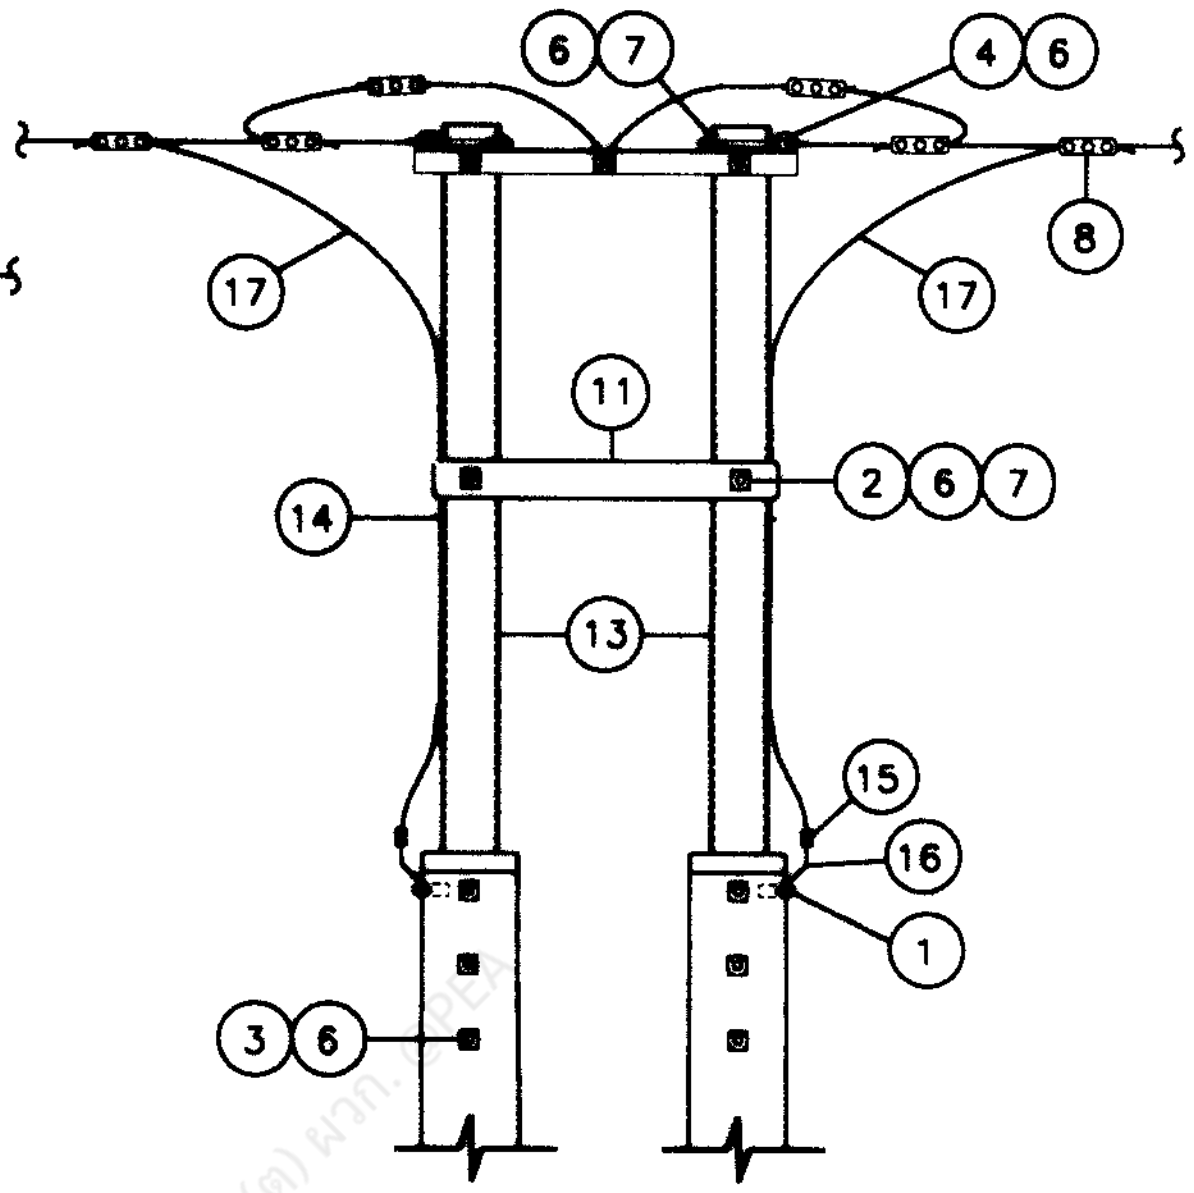

สักษณะการใช้งาน

สำหรับโครงสร้างเสาต้นแยกสาย

APPLICATION

FOR TAP LINE STRUCTURE .

D – 5 W

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. ©PEA

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..สมชาย.......... ผู้ตรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 22 มี.ค. 2547 แก้แบบวันที่ ....
	รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547 การประกอบสายล่อฟ้า สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา	มิติเป็น ..มิลลิเมตร.......... มาตราส่วน .....1:40..........
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL. NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แบบเลขที่ SA1-015/47003 แผ่นที่ .3. ของจำนวน .4. แผ่น

20 พ.ค. 2547

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 6 3 1

D – 5

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D S	 T	 U	 V	 W	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1 *	สลักเกลียว M 12x50 มม. BOLT, MACHINE, M 12x50 mm	2	2	2	2	2	01110101
2	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	4	4	4	4	4	01110200
3	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	6	6	6	6	6	01110204
4	สลักห่วงกลม M 16x200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm	2	2	2	2	3	01140001
5	สลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว 45° M 16x350 mm BOLT, STRANDED EYE, SINGLE 45°, M 16x350 mm	–	1	–	1	–	01210202
6	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	24	26	24	26	26	01180100
7	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16 mm, TIS 259	6	6	6	6	7	01180301
8	แคล้มป์ สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 35 ตร.มม. CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 35 mm^2	5	5	5	5	7	01230003
9	กายทิมเบิล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ตร.มม. GUY THIMBLE, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	2	2	2	2	3	01210304
10	ท่อเหล็ก ขนาดระบุ 20 ยาว 75 มม. มอก. 277 ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย PIPE, STEEL, SIZE 20, 75 mm LONG, TIS 277, TYPE 2, BUT WITHOUT THREADED END	–	–	1	1	1	01050009
11	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100 มม. ยาว 900 มม. PLATE,STEEL, 6x100 mm, 900 mm LONG	2	2	2	2	2	01030005
12	เหล็กฉาก ขนาด 65x65x6 มม. ยาว 1,000 มม. ANGLE STEEL, 65x65x6 mm, 1,000 mm LONG	2	2	2	2	2	01010000
13	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 2,500 มม. STEEL CHANNEL, OVERHEAD GROUND WIRE, 150x75x6.5 mm 2,500 mm LONG	2	2	2	2	2	01110304
14	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	2	2	2	2	2	01230000
15 *	จุดต่อสายดินกับแผ่นเหล็ก แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND STEEL PLATE	2	2	2	2	2	——
16 *	แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา PLATE, STEEL, FOR OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	2	2	2	2	2	01030006
17 *	ลวดเหล็กตีเกลียว 35 ตร.มม. มอก. 404 ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE, 35 mm^2, TIS 404, LENGTH AS REQ'D	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	ม. m	01100003

หมายเหตุ

* กรณีเป็นเสา คอร. 22 ม. รุ่นเก่าที่ไม่มีกราวด์เพลทในเสา ให้ตัดรายการที่ 1 , 15 , 16 และ 17 ออก

NOTE

* IN CASE OF 22 m CONCRETE POLE WITHOUT GROUND PLATE IN POLE, ITEM NO.1, 15, 16 AND 17 SHALL BE OMITTED .

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..สมชาย............ ผู้ตรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... รายละเอียดที่ 5 20 พ.ค. 2547 การประกอบสายล่อฟ้า สำหรับเสา คอร. 22 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา	เขียนเสร็จวันที่ 22 มี.ค. 2547 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	DETAIL. NO. 5 OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR 22 m CONCRETE POLE, WITH GROUND PLATE IN POLE	แบบเลขที่ SA1-015/47003 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น

20 พ.ค. 2547