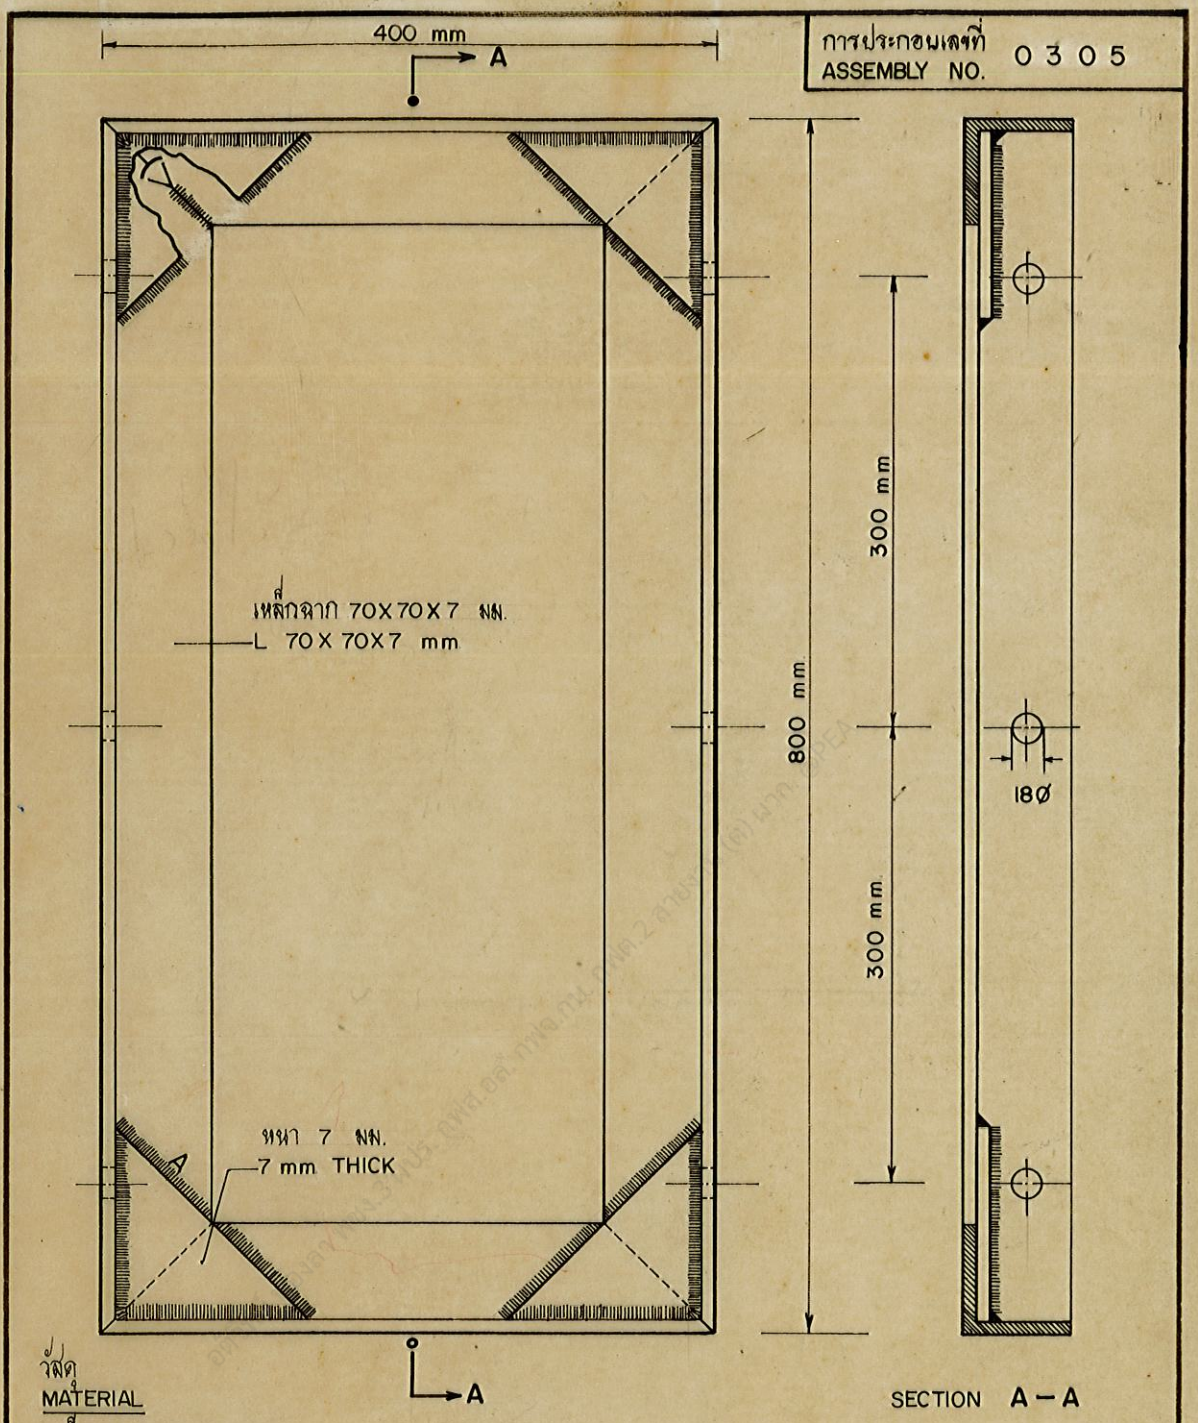


การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0305

SECTION A–A

วัสดุ MATERIAL

เหล็กฉาก 70X70X7 มม. L 70X70X7 mm : 2 X 800 mm, 2 X 400 mm.

หนา 7 มม. 7 mm THICK : 4 X 1/2 [120 X 120 mm]

น้ำหนัก. : 19 กก.
WEIGHT : 19 Kg.


GERMAN ADVISORY TEAM — PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

มาตราส่วน SCALE 1:5	วันที่ DATE 19/2/70	การติดตั้งเหล็กชนิดโครงยื่นสำหรับแรงต่ำ 400/230 โวลต์
FOR G. A. T.	FOR P. E. A. Drw. by Rapin	400/230 V RACK INSTALLATION CANTILEVER ARRANGEMENT AUXILIARY FRAME
16/3/70		
		Z 00 | 13006 | SHEET NO. 1 OF 3


C–6

แบบ A
TYPE A

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 0305

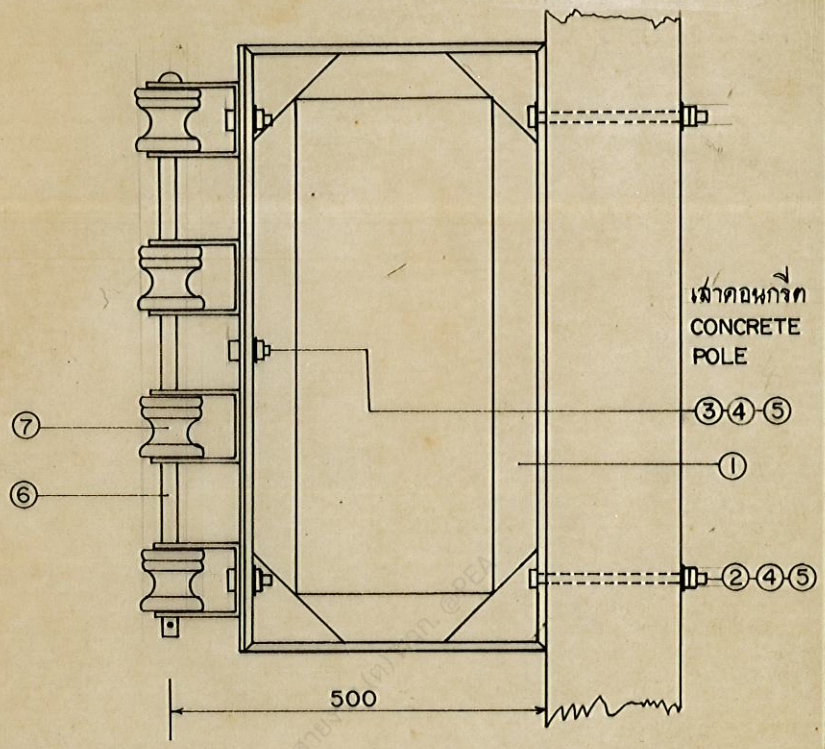

แบบ B.
TYPE B.

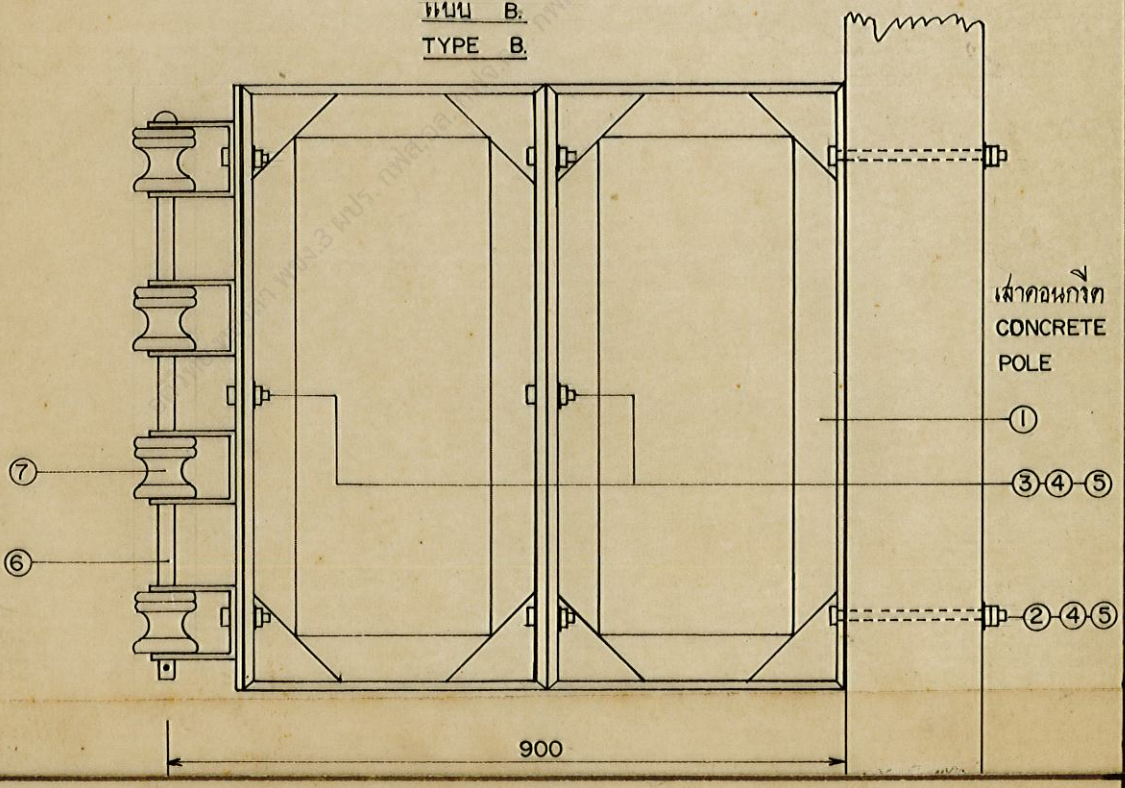

GERMAN ADVISORY TEAM - PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

มาตราส่วน SCALE 1:10	วันที่ DATE 18/2/70	การติดตั้งแขนเอียงยึดสำหรับแรงต่ำ 400/230 โวลท์
FOR G. A. T.	FOR P. E. A. Drw. by Rapin	
		400/230V RACK INSTALLATION CANTILEVER ARRANGEMENT
		Z 00 | 13006 | SHEET NO. 2 OF 3

C-7

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 0305

BILL OF MATERAIL

ITEM	DESCRIPTION	REQ'D TYPE A	REQ'D TYPE B	MAT. NO.
1	โครงเหล็กยึด 400X800 มม. (เหล็กฉาก 70.7มม.) น้ำหนัก 19 กก. AUXILIARY FRAME, 400 X 800 mm, (L 70.7 STEEL), WEIGHT 19 Kg	1	2	—
2	สลักเกลียว M 16X250 มม. พร้อมน็อทเหลี่ยม BOLT, MACHINE, M 16X 250 mm COMPLETE WITH SQUARE NUT	2	2	01110203
3	สลักเกลียว M 16 X 30 มม. พร้อมน็อทเหลี่ยม BOLT, MACHINE, M16 X 30 mm COMPLETE WITH SQUARE NUT	3	6	—
4	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE FLAT 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	2	2	01180100
5	แหวนล็อปปิ้ง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16 TIS 259	5	8	01180301
6	แร็ค 4 X 200 มม. แบบหลังยื่น RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL, 4 X 200 mm EXT. BACK	1	1	03130002
7	ลูกรอกแรงต่ำ มอก. 227 แบบ ซ (แบบ 53-2) INSULATOR, SPOOL TYPE, L.T. TIS 227 TYPE B (CLASS 53-2)	4	4	03030000

GERMAN ADVISORY TEAM – PROVINCIAL ELETRICITY AUTHORITY

มาตราส่วน SCALE	วันที่ DATE 24/2/70	การติดตั้งแร็คชนิดโครงยื่นสำหรับแรงต่ำ 400/230 โวลต์		
FOR G. A. T.	FOR P. E. A. Drw. by Rapin			
		400/230V RACK INSTALLATION CANTILEVER ARRANGEMENT		
		Z 00	13006	SHEET NO. 3 OF 3

C-8