การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0806A

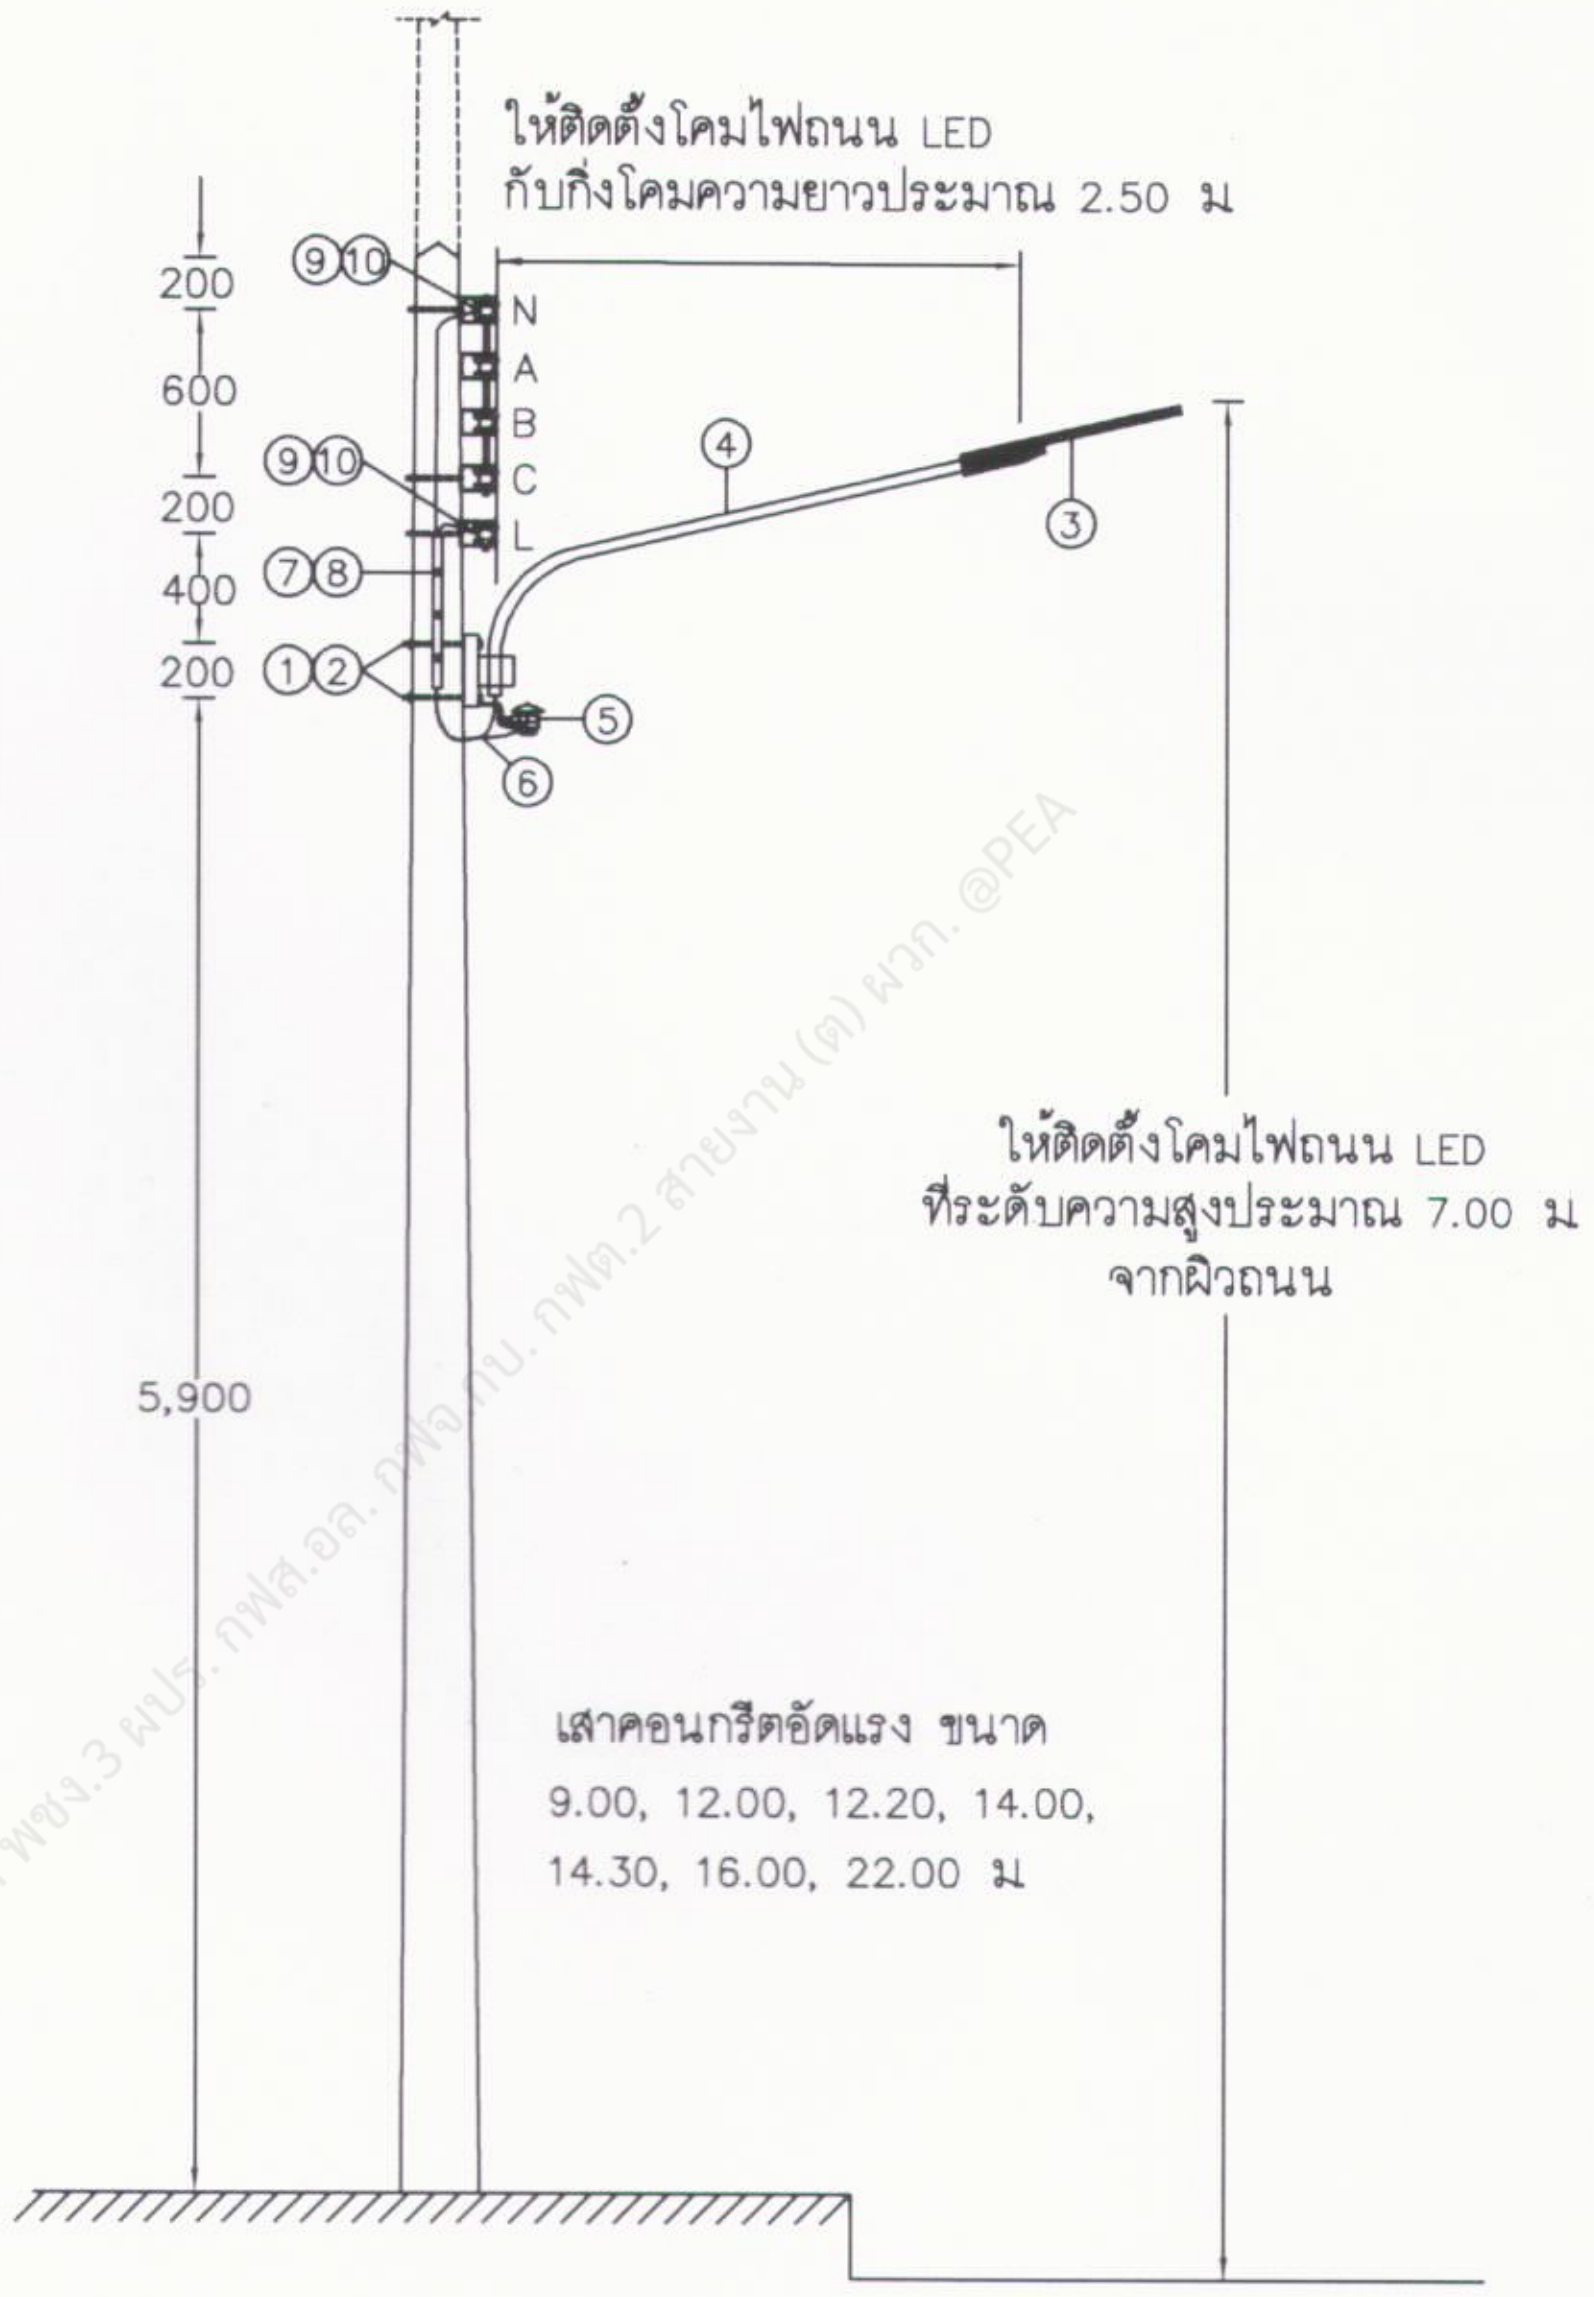

รูปแบบที่ 1 ติดตั้งใต้ระบบจำหน่ายแรงต่ำ

TYPE 1 UNDER LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.......–....... ถูกแทนโดยแบบ.....–.....
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ.......–....... วิศวกร.......... หัวหน้าแผนก.....อนุวัตร..... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ..........(แทน) 13 มิ.ย. 2567 การติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบรับไฟจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ	เขียนเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่.......–....... มิติเป็น.......มม....... มาตราส่วน.....1 : 50.....
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	ON GRID LED STREET LIGHT INSTALLATION	แบบเลขที่ SA4–015/67005 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0806 A

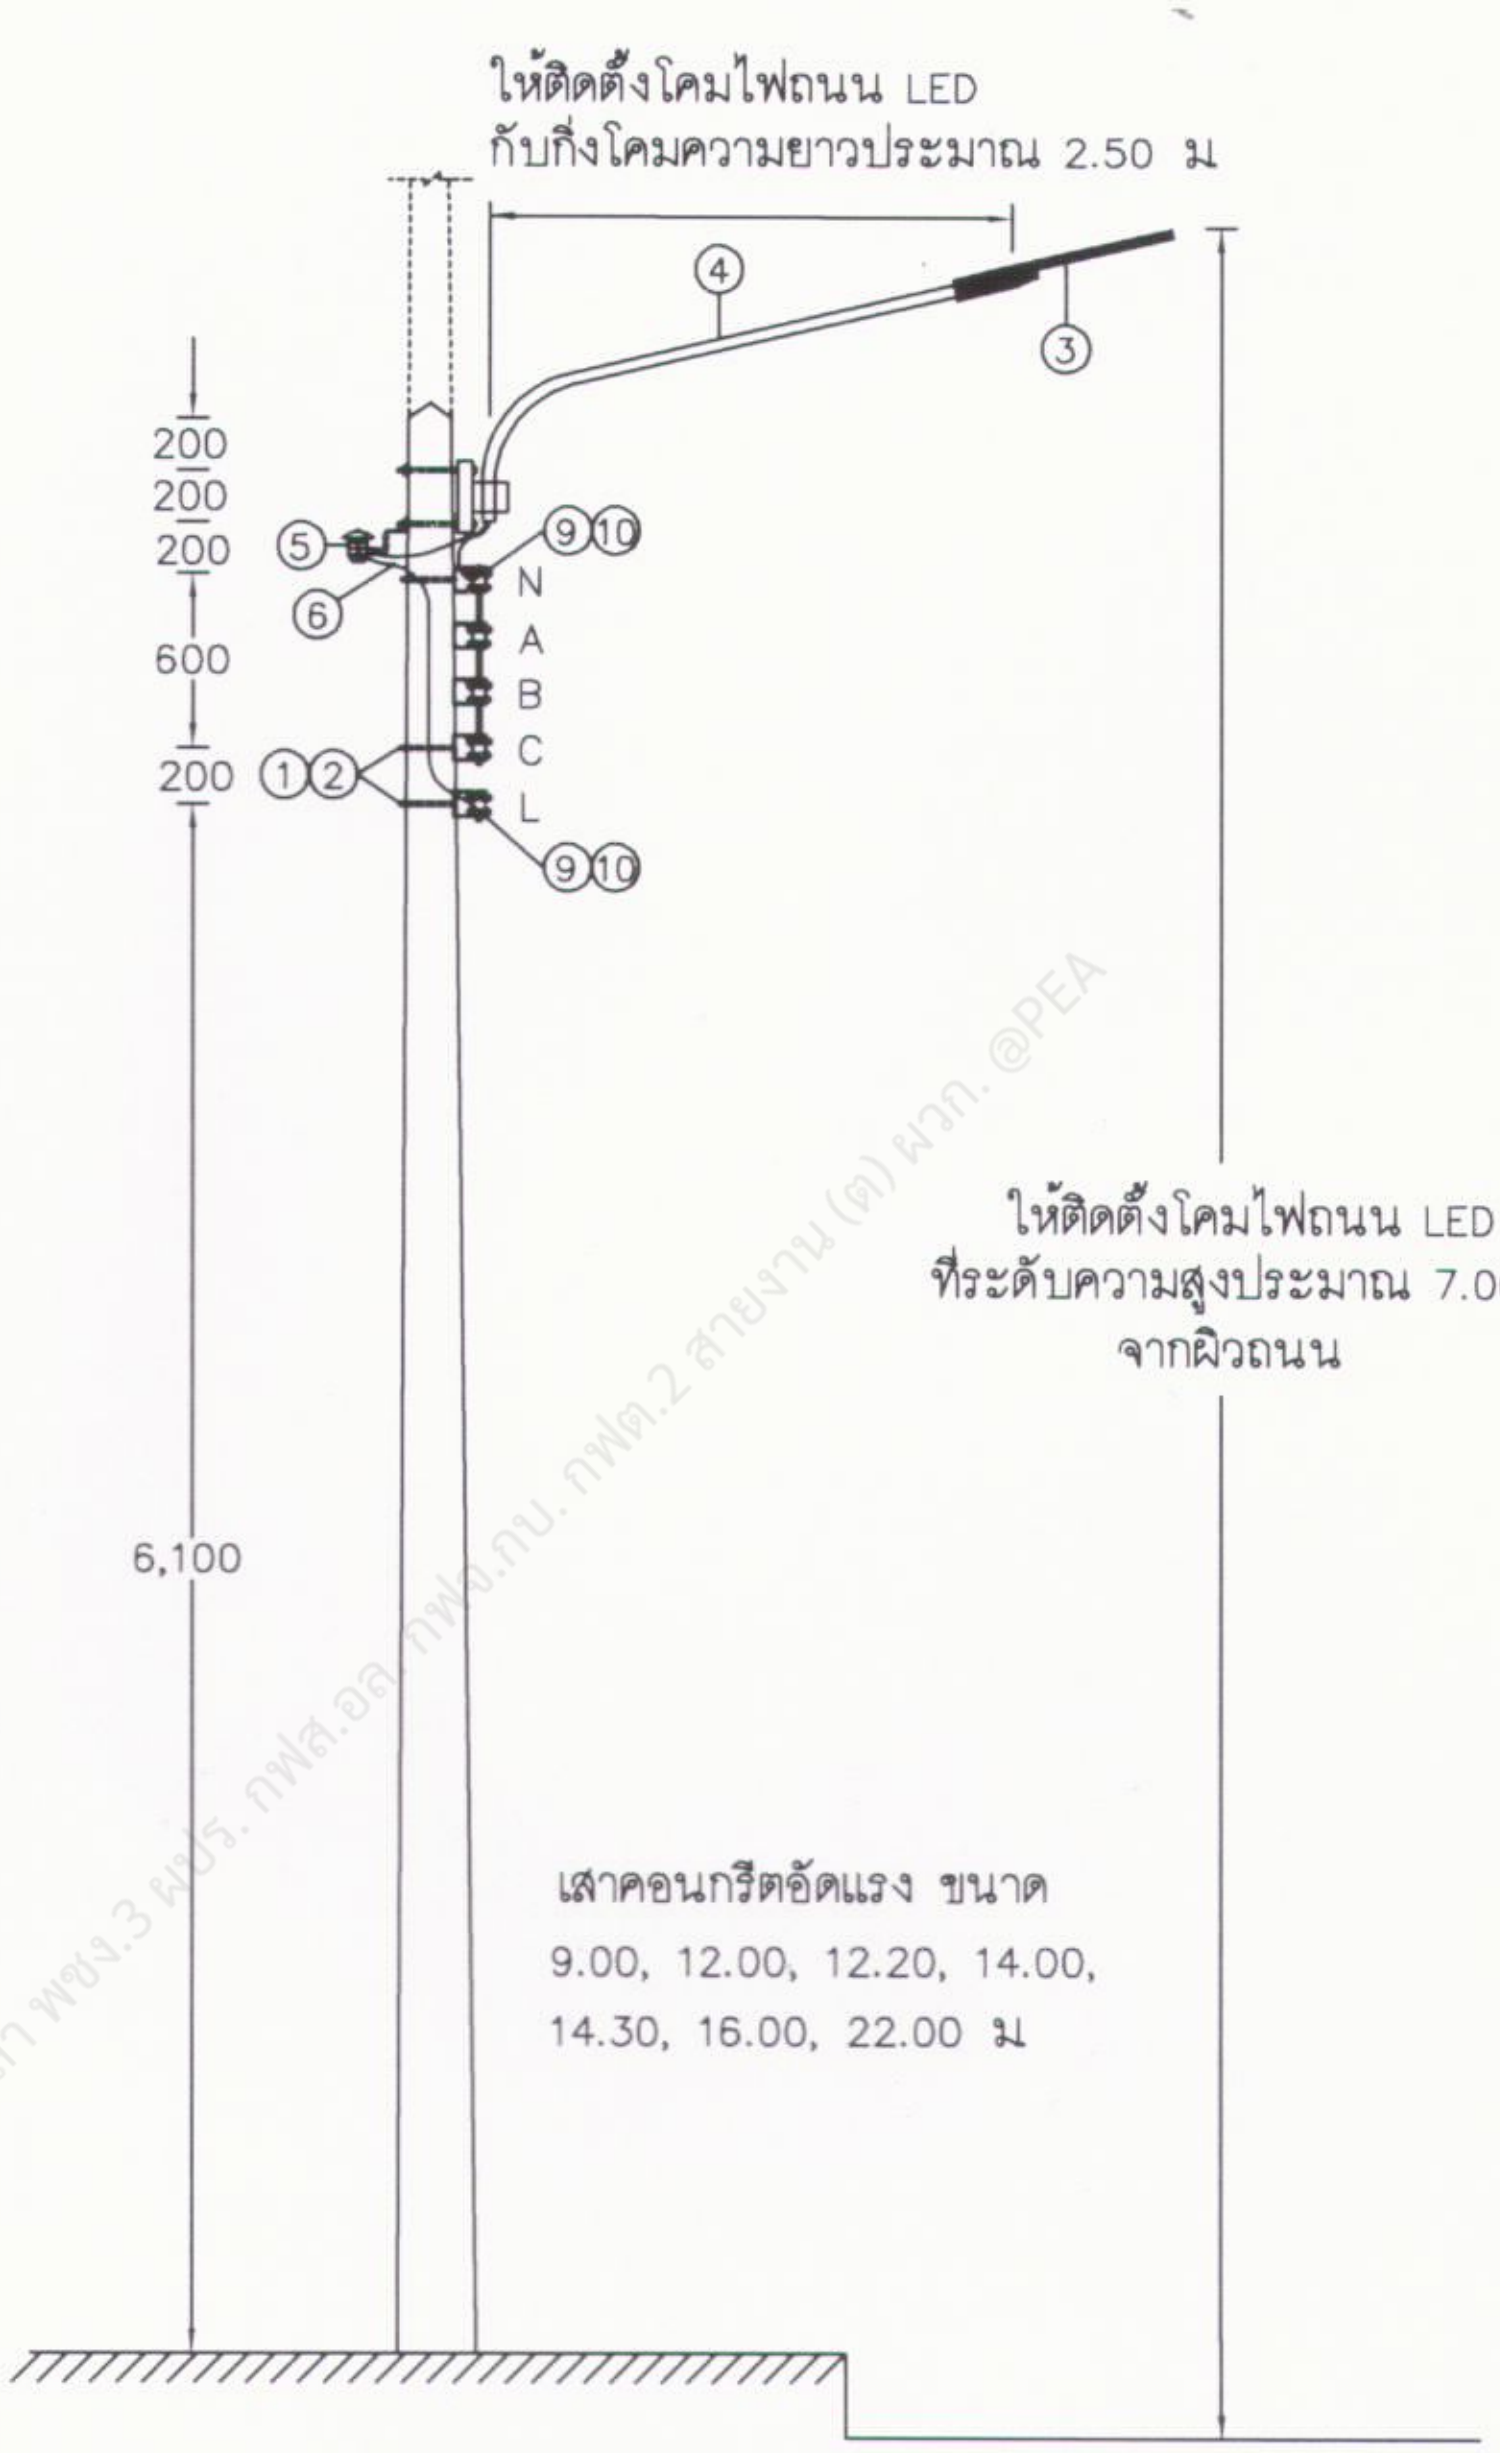

ให้ติดตั้งโคมไฟถนน LED
กับกิ่งโคมความยาวประมาณ 2.50 ม

ให้ติดตั้งโคมไฟถนน LED
ที่ระดับความสูงประมาณ 7.00 ม
จากผิวถนน

เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
9.00, 12.00, 12.20, 14.00,
14.30, 16.00, 22.00 ม

รูปแบบที่ 2 ติดตั้งเหนือระบบจำหน่ายแรงต่ำ

TYPE 2 OVER LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ‒ ถูกแทนโดยแบบ ‒
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ ‒ วิศวกร หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ (แทน) 1 3 มิ.ย. 2567	เขียนเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ ‒
	การติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบรับไฟจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ	มิติเป็น มม มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม ‒	ON GRID LED STREET LIGHT INSTALLATION	แบบเลขที่ SA4‒015/67005 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0806 A

ให้ติดตั้งโคมไฟถนน LED
กับกิ่งโคมความยาวประมาณ 2.50 ม

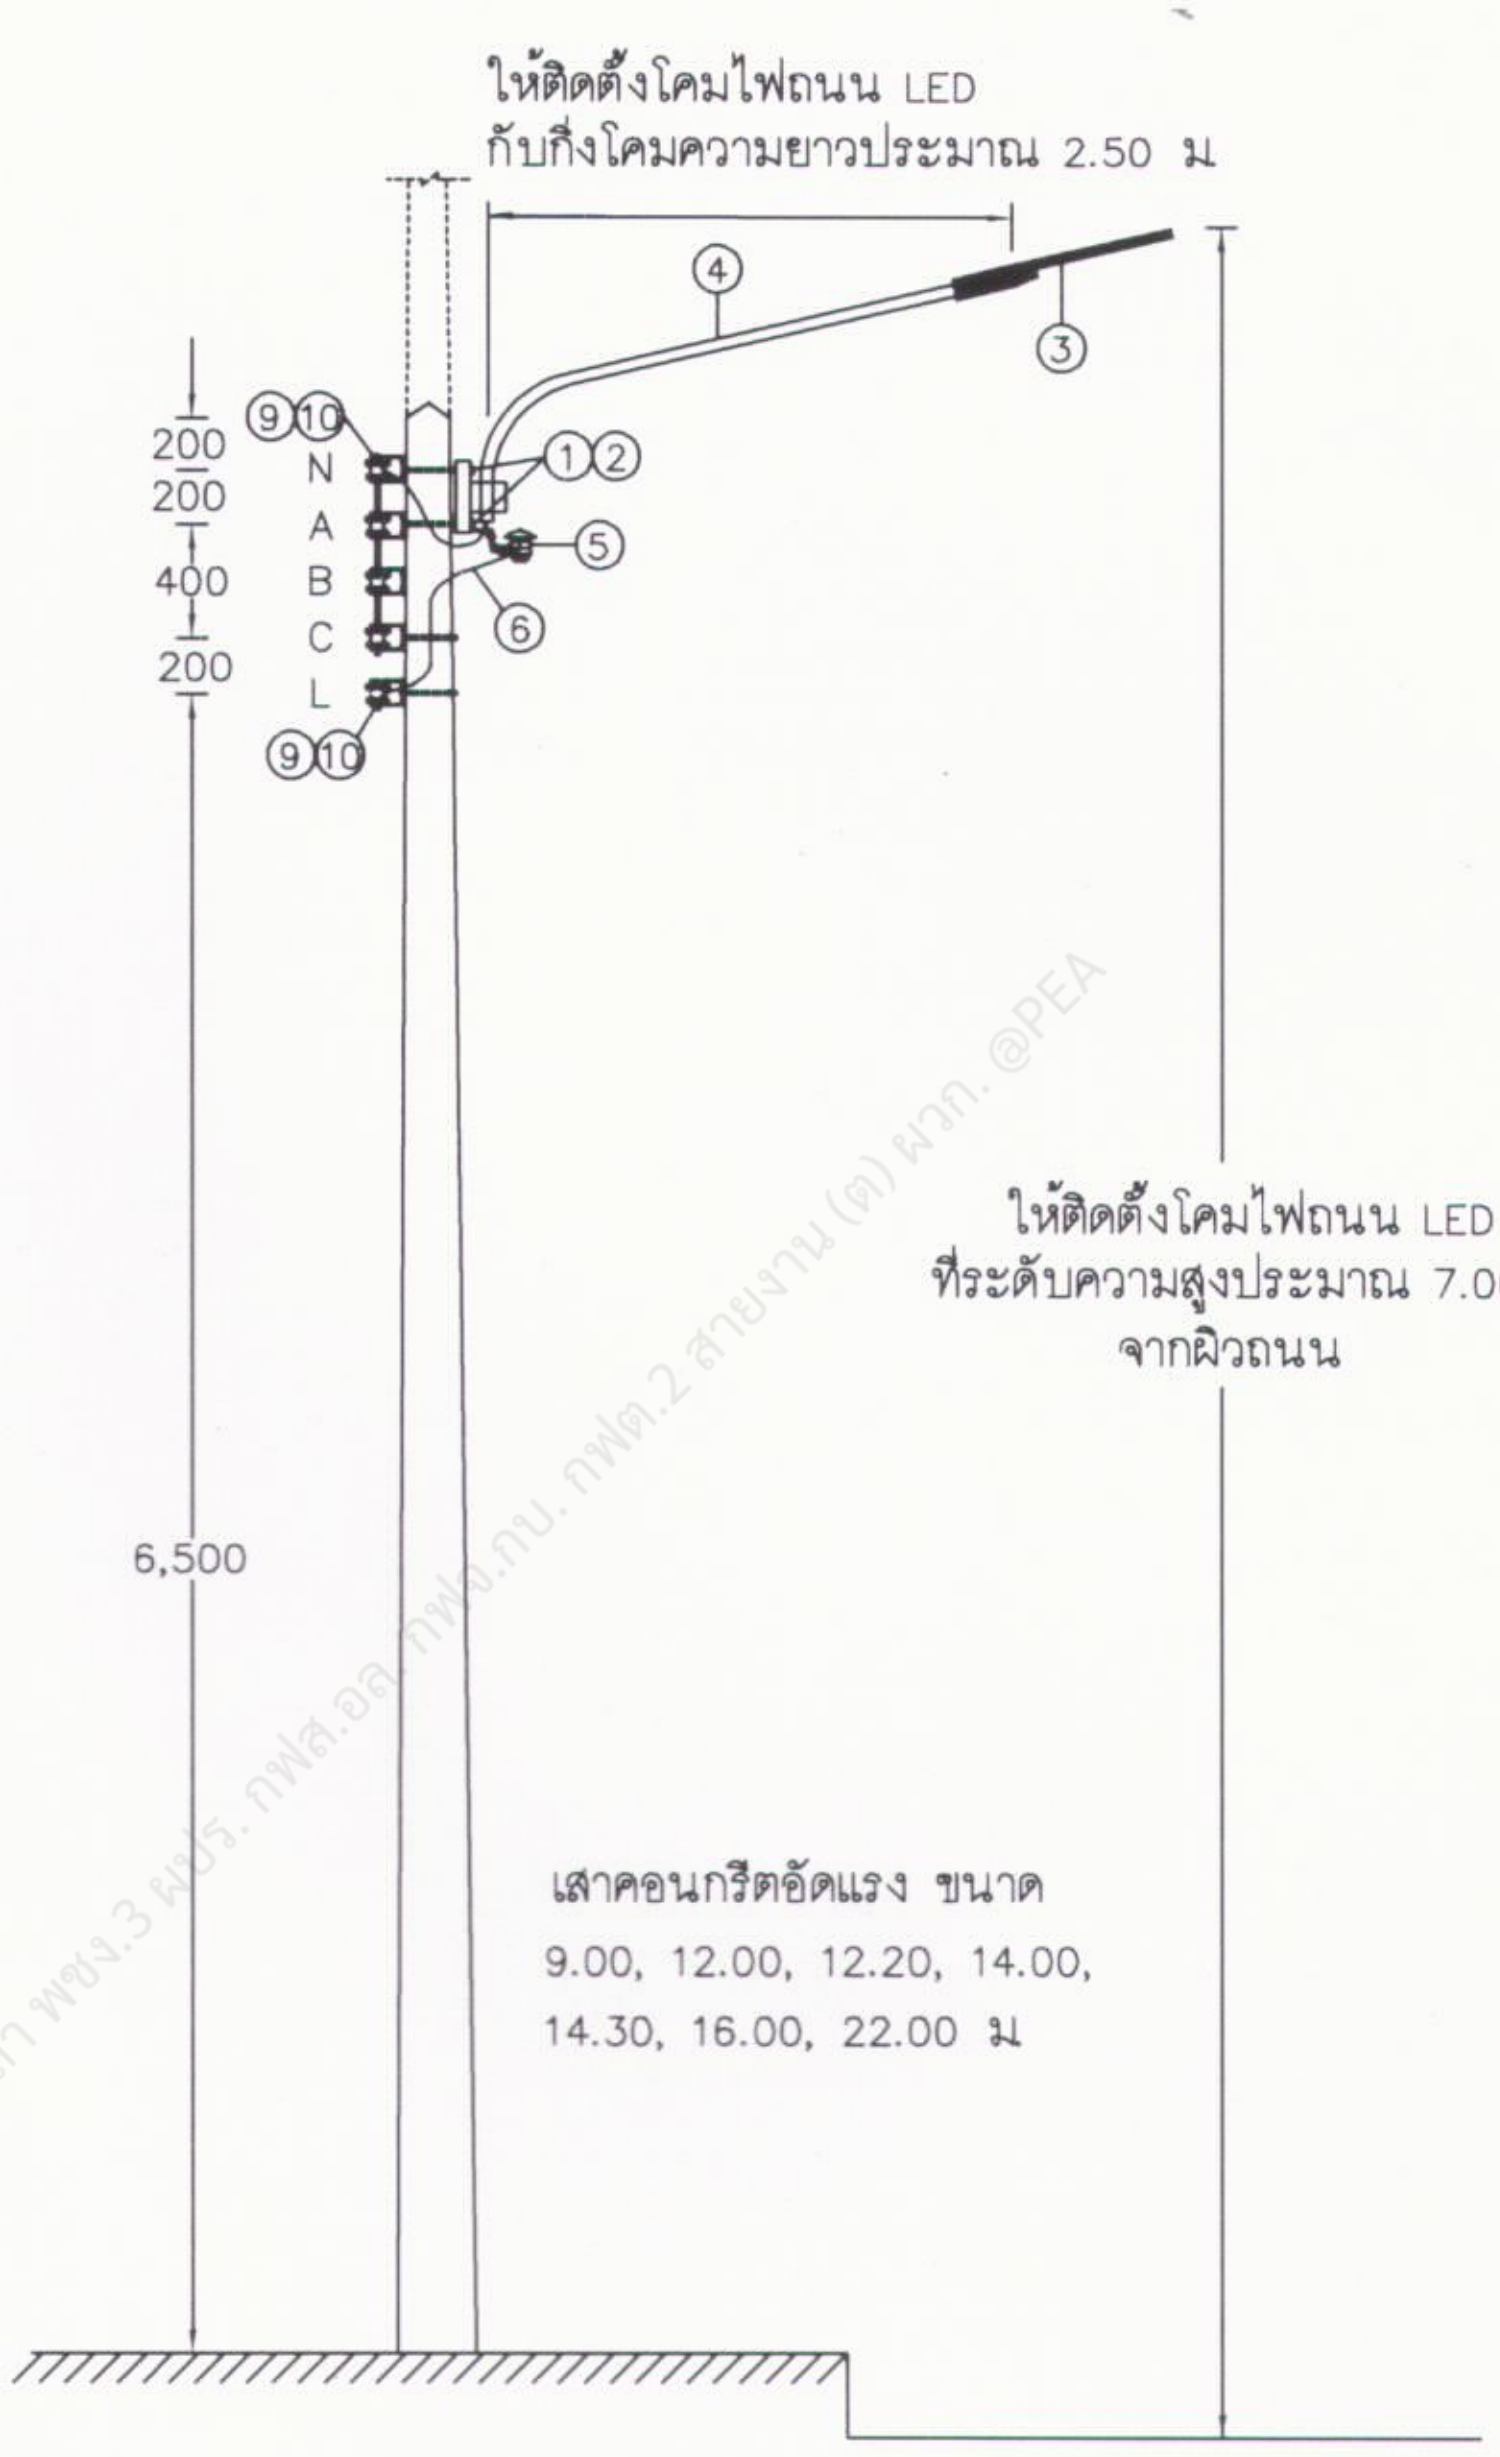

ให้ติดตั้งโคมไฟถนน LED
ที่ระดับความสูงประมาณ 7.00 ม
จากผิวถนน

เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
9.00, 12.00, 12.20, 14.00,
14.30, 16.00, 22.00 ม

รูปแบบที่ 3 ติดตั้งตรงข้ามกับระบบจำหน่ายแรงต่ำ

TYPE 3 OPPOSITE LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM INSTALLATION

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ – ถูกแทนโดยแบบ –
ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์ ผู้สำรวจ – วิศวกร ณัฐดนัย หัวหน้าแผนก อนุวัตร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ ปองพล (แทน) 13 มิ.ย. 2567 การติดตั้งโคมไฟถนน LED แบบรับไฟจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ	เขียนเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 67 แก้แบบวันที่ – มิติเป็น มม มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม –	ON GRID LED STREET LIGHT INSTALLATION	แบบเลขที่ SA4–015/67005 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	0806A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
	บัญชีวัสดุในส่วนของผู้ใช้ไฟ BILL OF MATERIAL FOR CUSTOMER		
1	สลักเกลียว M 16 X 200 มม สำหรับเสาคอนกรีต 9.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 200 mm FOR 9.00 m CONCRETE POLE	2	1010110202
	สลักเกลียว M 16 X 250 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 250 mm FOR 12.00 m CONCRETE POLE		1010110203
	สลักเกลียว M 16 X 300 มม สำหรับเสาคอนกรีต 12.20, 14.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 300 mm FOR 12.20, 14.00 m CONCRETE POLE		1010110204
	สลักเกลียว M 16 X 350 มม สำหรับเสาคอนกรีต 14.30, 16.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 350 mm FOR 14.30, 16.00 m CONCRETE POLE		1010110205
	สลักเกลียว M 16 X 400 มม สำหรับเสาคอนกรีต 22.00 ม BOLT, MACHINE M 16 X 400 mm FOR 22.00 m CONCRETE POLE		1010110206
2	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม รู ø 18 มม มอก 258 WASHER, SQUARE FLAT 52X52X4.5 mm HOLE ø 18 mm, TIS 258	2	1010180100
3	โคมไฟถนน LED STREET LIGHTING, LED	1	
4	ชุดกิ่งโคม และแป้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ROD BRACKET AND SUPPORT BRACKET WITH ACCESSORIES	1	1070000003
5	ฐานฟิวส์สำหรับระบบจำหน่าย 500 โวลต์ พร้อม ดี–คาทริดจ์ฟิวส์ 2 แแอมป์ FUSE FITTING FOR OVERHEAD LINE 500 V COMPLETE WITH D–CARTRIDGE FUSE 2 A	1	1070030000 1070030100
6	สายทองแดงหุ้มฉนวนใช้ภายนอก 0.6/1 kV 2.5 ตร.มม ความยาวตามต้องการ CU CONDUCTOR, INSULATED WEATHER PROOF 0.6/1 kV 2.5 mm^2 LENGTH AS REQUIRED	ม m	1020089954
7	ท่อ PVC แข็ง ขนาด ø 20 ยาว 500 มม (ทำจากวัสดุ 1080040001 หรือ 1080040002) CONDUIT, PVC, RIGID, ø 20X500 MM. (MADE OF MAT. NO. 1080040001 OR 1080040002)	1	
8	ลวดยึดท่อ PVC (ทำด้วยลวดเหล็ก ø 3 มม ยาว 320 มม ตามแบบการประกอบเลขที่ 9704A) WIRE TO FIX PIPE (MADE OF STEEL WIRE ø 3 mm, 320 mm LONG, ASSEMBLY NO. 9704A)	3	
9	คอนเนคเตอร์ ชนิดบีบ สำหรับสายเมนอะลูมิเนียม 25–50 ตร.มม สายแยกทองแดง 2.5–6 ตร.มม CONNECTOR, COMPRESSION TYPE, MAIN AL 25–50 mm^2, TAP CU 2.5–6 mm^2	2	1020320001
10	PVC เทป กว้าง 19 มม (ใช้ความยาว 2 ม ต่อจุด) มอก 386 PVC TAPE 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	ม m	1020180001
11	อุปกรณ์ต่อแยกสายแรงต่ำแบบหุ้มฉนวน สายเมน 16–95 ตร.มม สายแยก 2.5 ตร.มม INSULATION PIERCING CONNECTOR (IPC), MAIN 16–95 mm^2, TAP 2.5 mm^2	2	

หมายเหตุ : 1. ให้พิจารณาความสว่างเฉลี่ย (ลักซ์) สำหรับไฟถนน ตามข้อกำหนด/มาตรฐานของกรมทางหลวงฉบับล่าสุด
2. ให้พิจารณาระยะห่างระหว่างโคมไฟถนน LED กับระบบจำหน่ายแรงสูงหรือระบบจำหน่ายแรงต่ำ ทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ ตามแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 9301
3. สามารถใช้วัสดุหมายเลข 11 แทนวัสดุหมายเลข 9 และ 10 ได้ ตามแบบมาตรฐานการประกอบเลขที่ 9531

NOTES : 1. AVERAGE ILLUMINANCE FOR STREET LIGHT INSTALLATION SHALL BE ACCORDING TO LATEST VERSION OF REGULATION/STANDARD OF DEPARTMENT OF HIGHWAYS.
2. MINIMUM HORIZONTAL AND VERTICAL CLEARANCES BETWEEN LED STREET LIGHT AND POWER LINES SHALL BE ACCORDING TO ASSEMBLY NO. 9301
3. ITEM 11 CAN BE INTERCHANGEABLE WITH ITEM 9 AND 10 WHICH ACCORDING TO ASSEMBLY NO. 9531

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ –
ถูกแทนโดยแบบ –

ผู้เขียน ณัฐดนัย คงถวิลวงศ์
ผู้สำรวจ –
วิศวกร
หัวหน้าแผนก อนุวัตร
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

ผู้ว่าการ 13 มิ.ย. 2567 (แทน)

เขียนเสร็จวันที่ 31 พ.ค. 67
แก้แบบวันที่ –
มิติเป็น –
มาตราส่วน –

การติดตั้งโคมไฟถนน LED
แบบรับไฟจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–

ON GRID LED STREET LIGHT INSTALLATION

แบบเลขที่ SA4–015/67005
แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น