การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5351

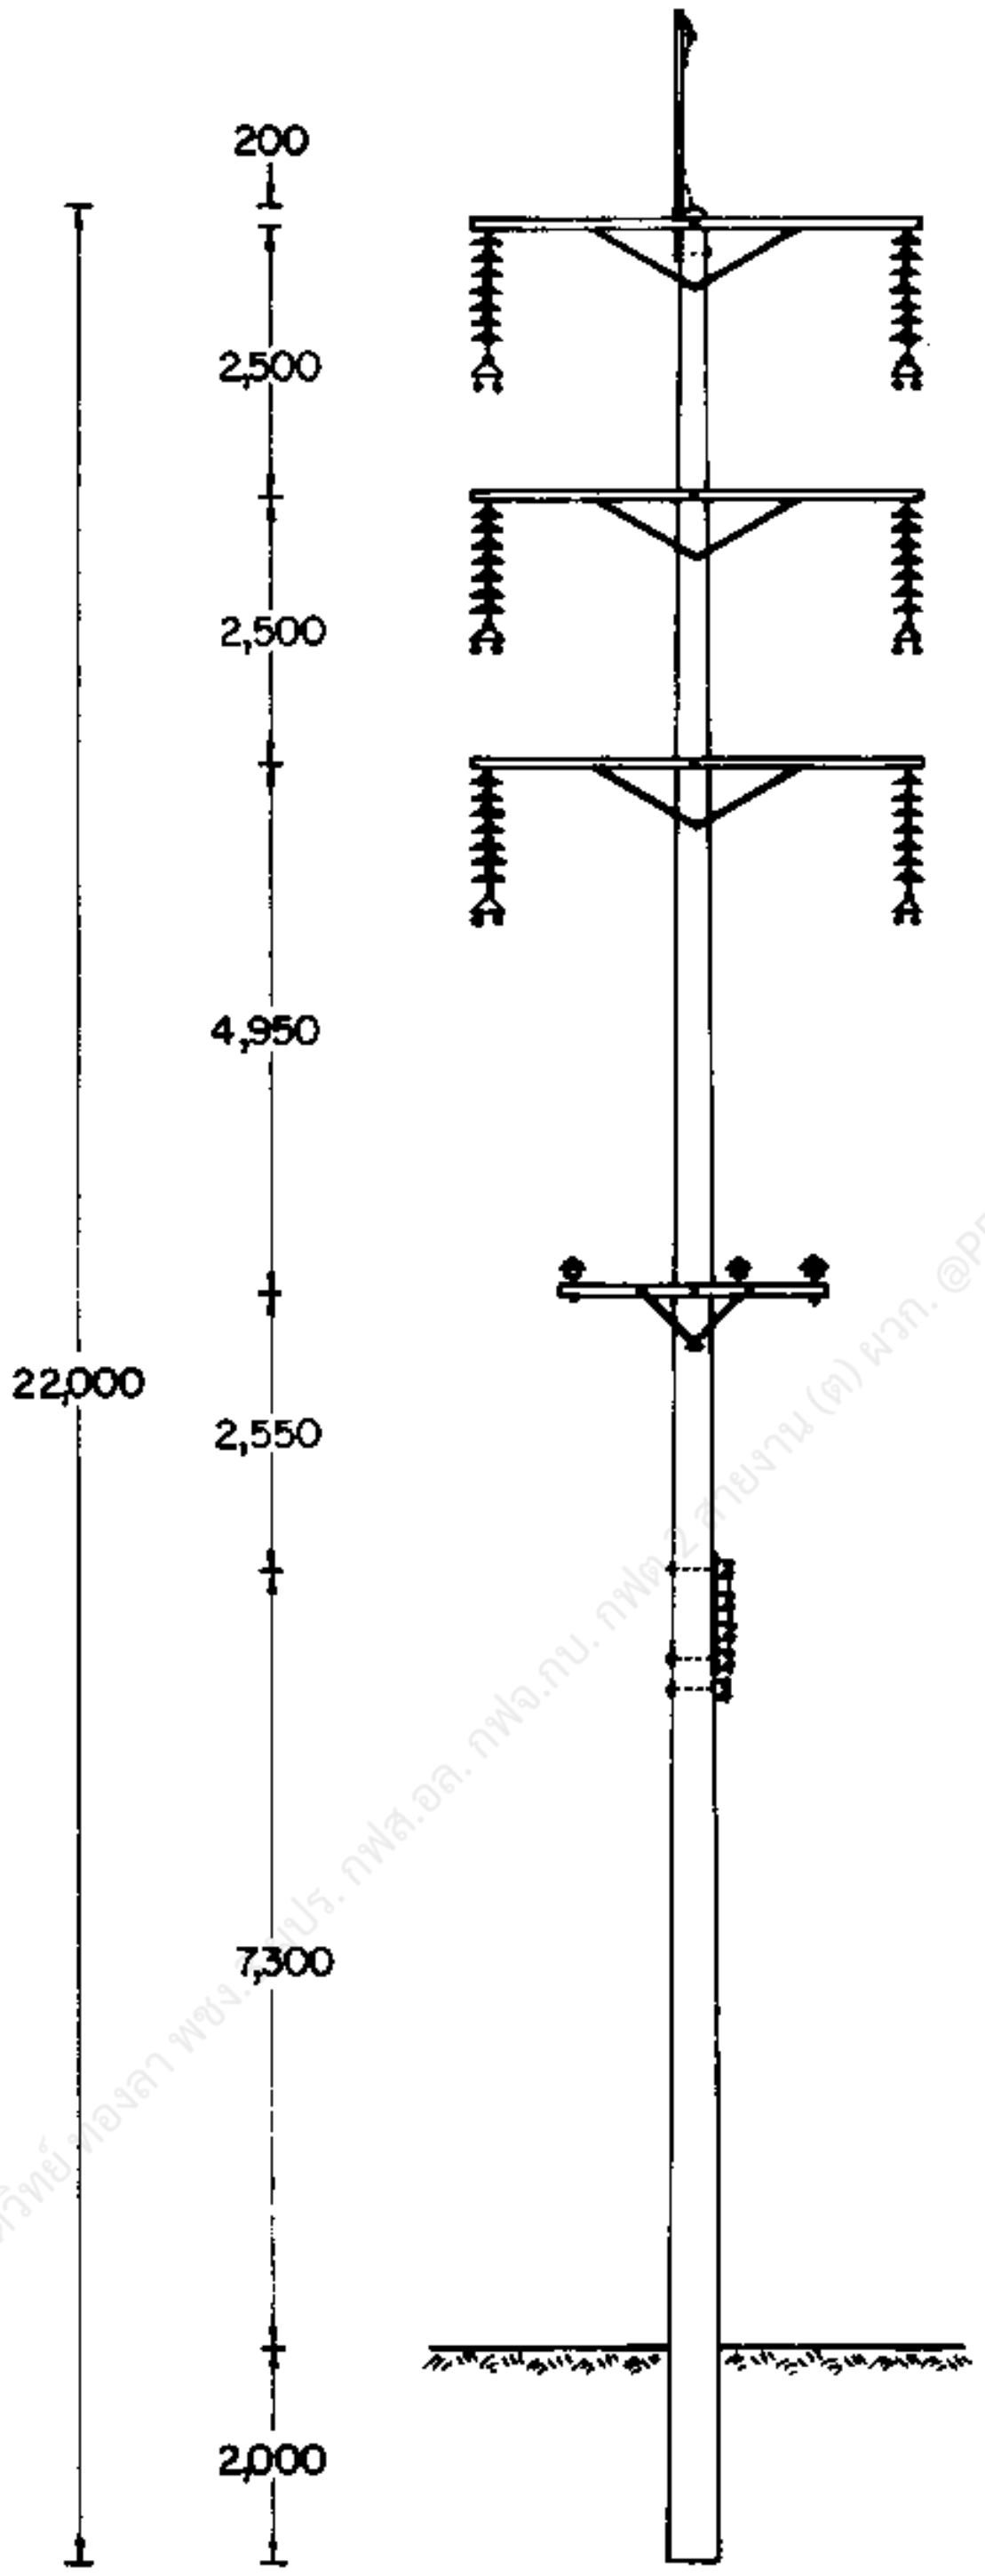

อติวิทย์ ทองลา พชง. [illegible] ปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
125 23
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 24 มี.ค. 23

115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่
เสาสำหรับทางตรง
แบบ DD-TG-1

115 kV DOUBLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TANGENT STRUCTURE
TYPE DD-TG-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 3 ม.ค.23
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 125
แบบเลขที่ SAI-015/23017
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5351

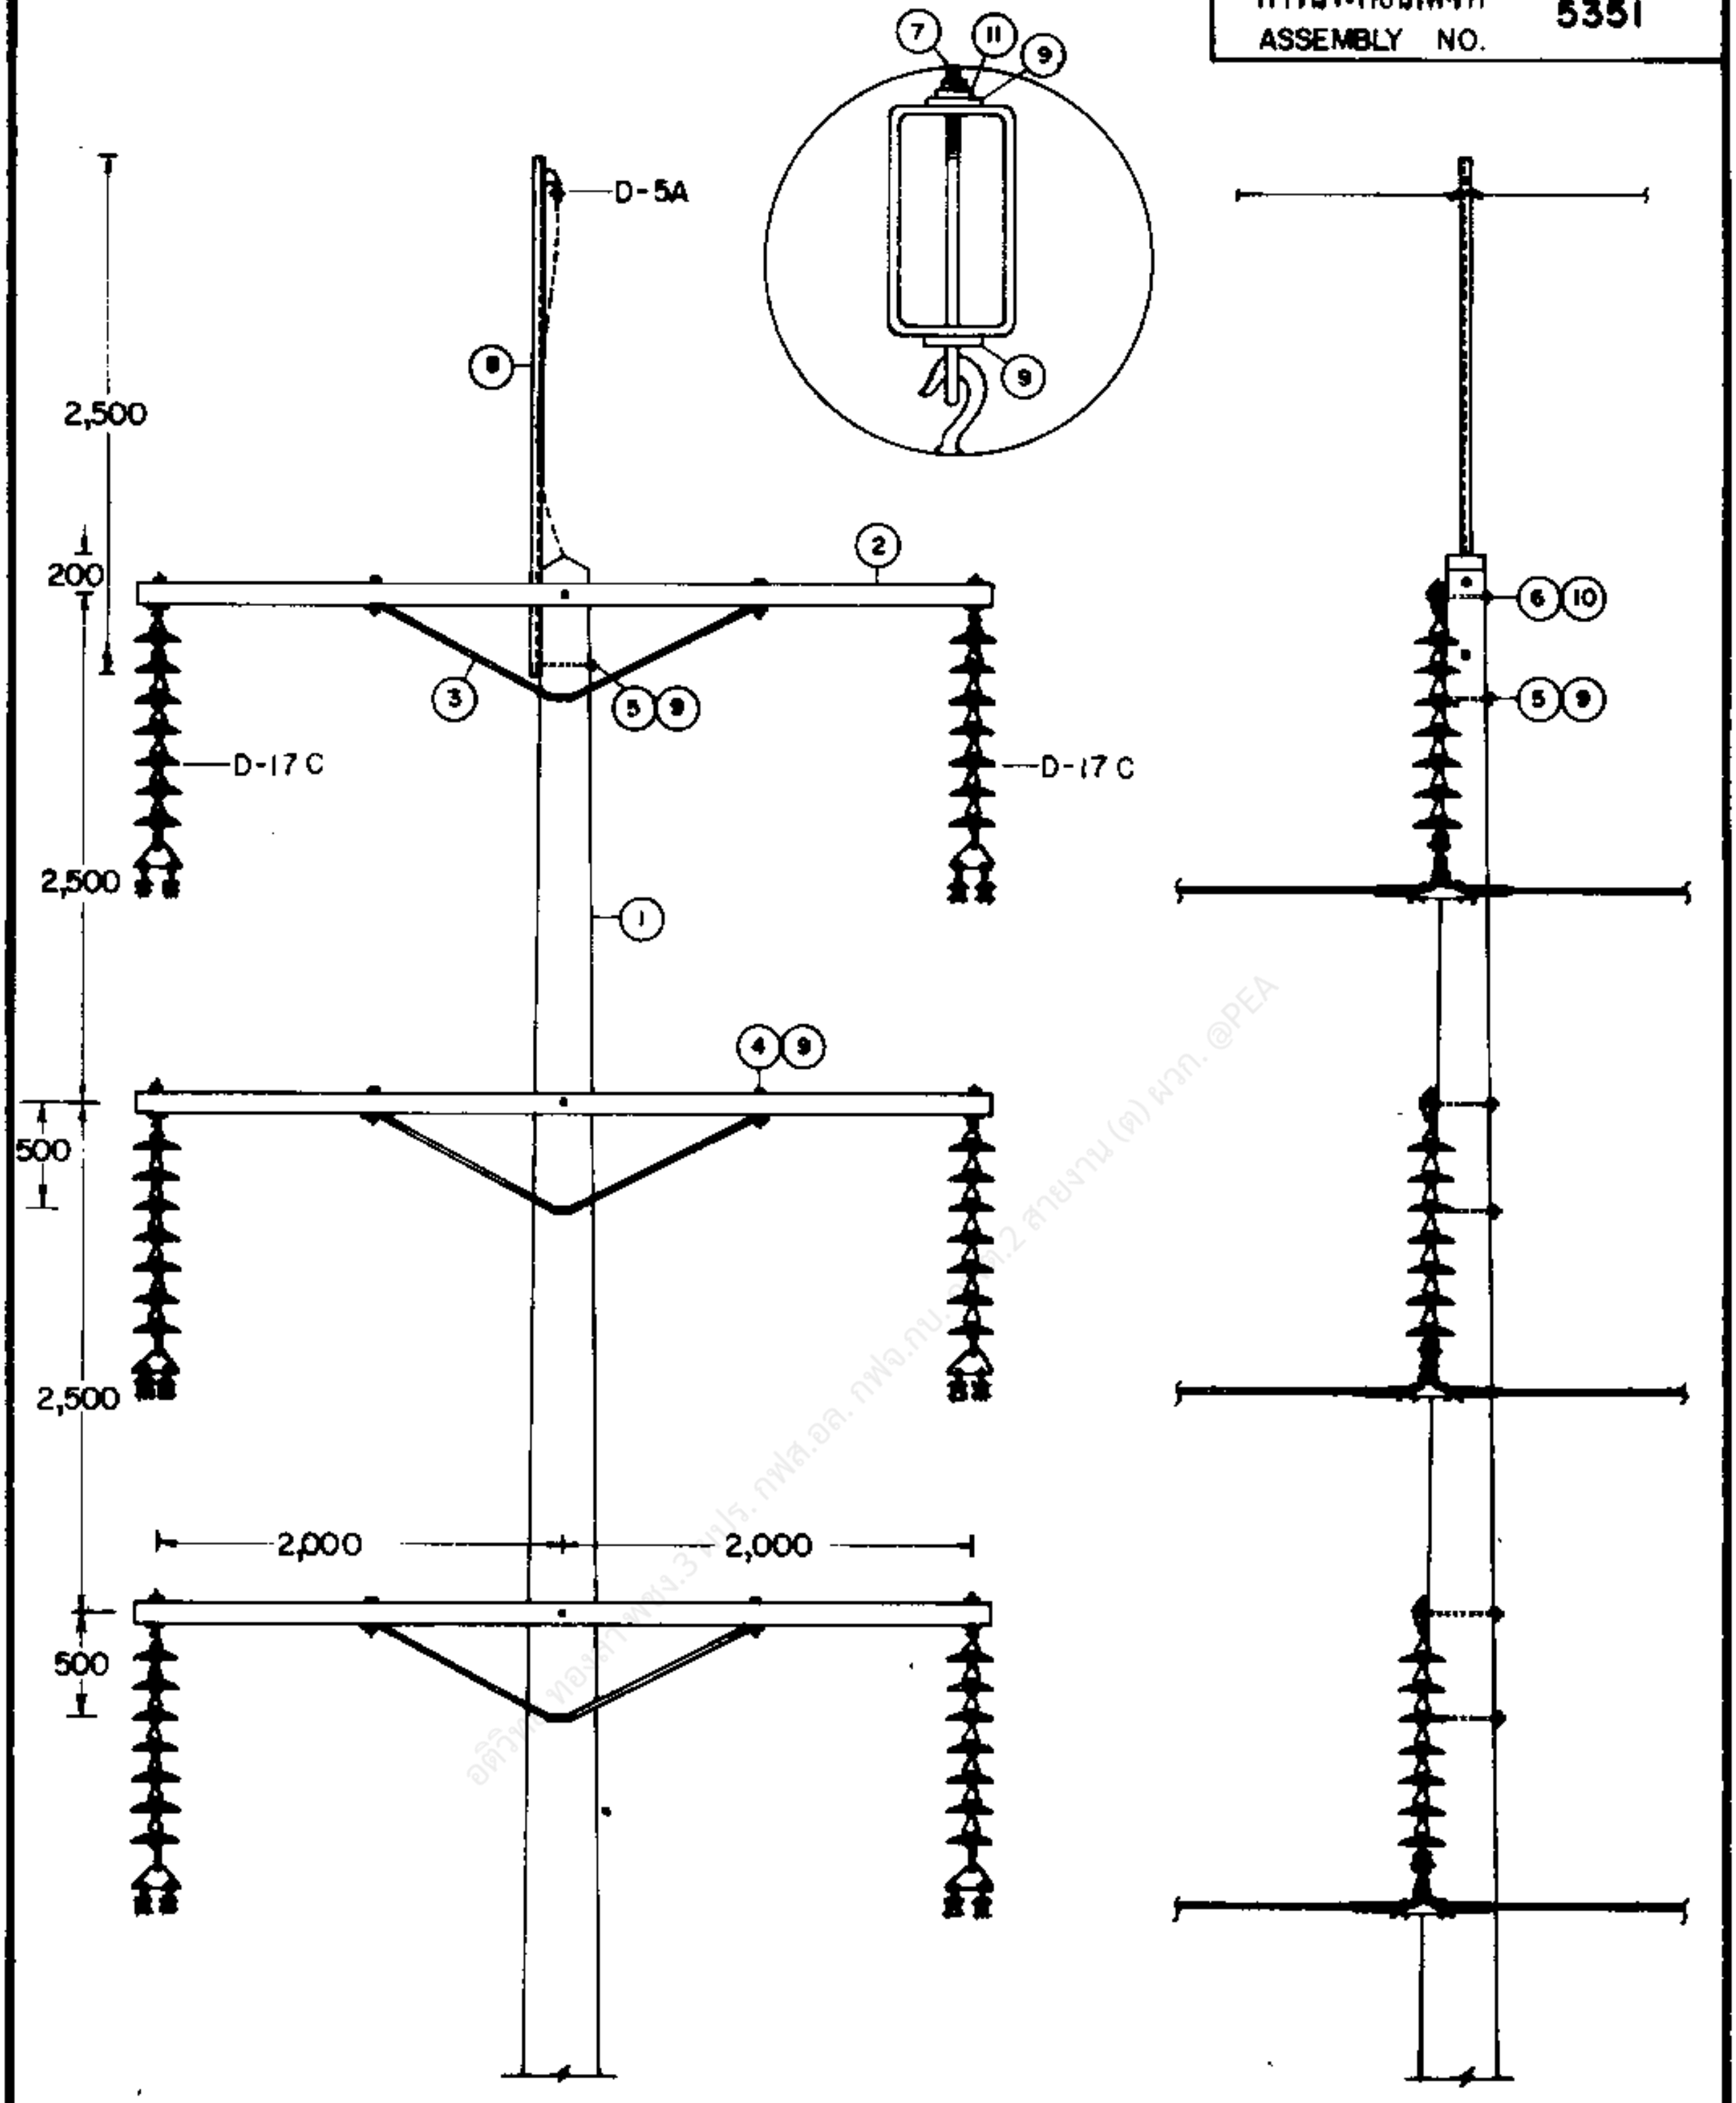
7
11
9
9
D-5A
8
2,500
200
2
D-17 C
D-17 C
3
5 9
6 10
5 9
2,500
1
4 9
500
2,500
2,000
2,000
500

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 24 มี.ค. 23

115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่
เสาสำหรับทางตรง
แบบ DD-TG-1

115 KV DOUBLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TANGENT STRUCTURE
TYPE DD-TG-1

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 3 ม.ค. 23
แก้แบบครั้งที่
มิติเป็น มม.
มาตราส่วน 1 : 50

แบบเลขที่ SAI-015/23017
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3 แผ่น

ปี พ.ศ. 2523

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5351

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต 22 ม. POLE, CONCRETE 22 m LONG	1	00010011 (0041)
2	คอนสายแบบเหล็ก ขนาด 100 X 50 X 3.2 มม. ยาว 4.20 ม. CROSSARM, STEEL 100 X 50 X 3.2 mm, 4.20 m LONG	3	00120001 (0116)
3	เหล็กฉากรับคอนสาย ขนาด 50 X 50 X 6 มม. ช่วงกว้าง 1,800 มม. ดรอป 450 มม. BRACE, ANGLE STEEL, 50 X 50 X 6 mm, 1,800 mm WIDE 450 mm DROP	3	00120007 (0119)
4	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	6	01110200 (0220) *
5	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	5	01110205 (0225)
6	สลักเกลียว M 20 X 400 มม. BOLT, MACHINE, M 20 X 400 mm	3	01110301 (0233)
7	สลักห่วงโอแวล M 16 X 150 มม. BOLT, OVAL EYE M 16 X 150 mm	6	01150000 (0257)
8	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ยาว 2.50 ม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET 2.50 m LONG	1	01010004 (0135)
9	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52X52X4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE FLAT 52X52X4.5 mm HOLE Ø 18 mm, TIS 258	23	01180100 (0355)
10	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 62 X 62 X 6 มม. รู Ø 22 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE FLAT 62 X 62 X 6 mm HOLE Ø 22 mm, TIS 258	6	01180101 (0356)
11	แหวนสปริง M 16 มอก. 259 WASHER, LOCK M 16, TIS 259	6	01180301 (0365)

รายละเอียด
DETAIL

D-17C	การประกอบลูกถ้วยแขวน SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY	6	
D-5A	การต่อสายล่อฟ้า OVERHEAD GROUND WIRE CONNECTION	1	
D-10A	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
หัวหน้ากอง
ผู้อำนวยการฝ่าย 23
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 24 มี.ค.23

115 kV วงจรคู่ สายไฟฟ้าคู่
เสาสำหรับทางตรง
แบบ DD-TG-1

115 kV DOUBLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
TANGENT STRUCTURE
TYPE DD-TG-1

ใช้แทนแบบ ....
ถูกแทนโดยแบบ ....
เขียนเสร็จวันที่ 3 ม.ค.23
แก้แบบวันที่ ....
มิติเป็น ....
มาตราส่วน ....

แบบเลขที่ SAI-015/23017
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น