การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0544**

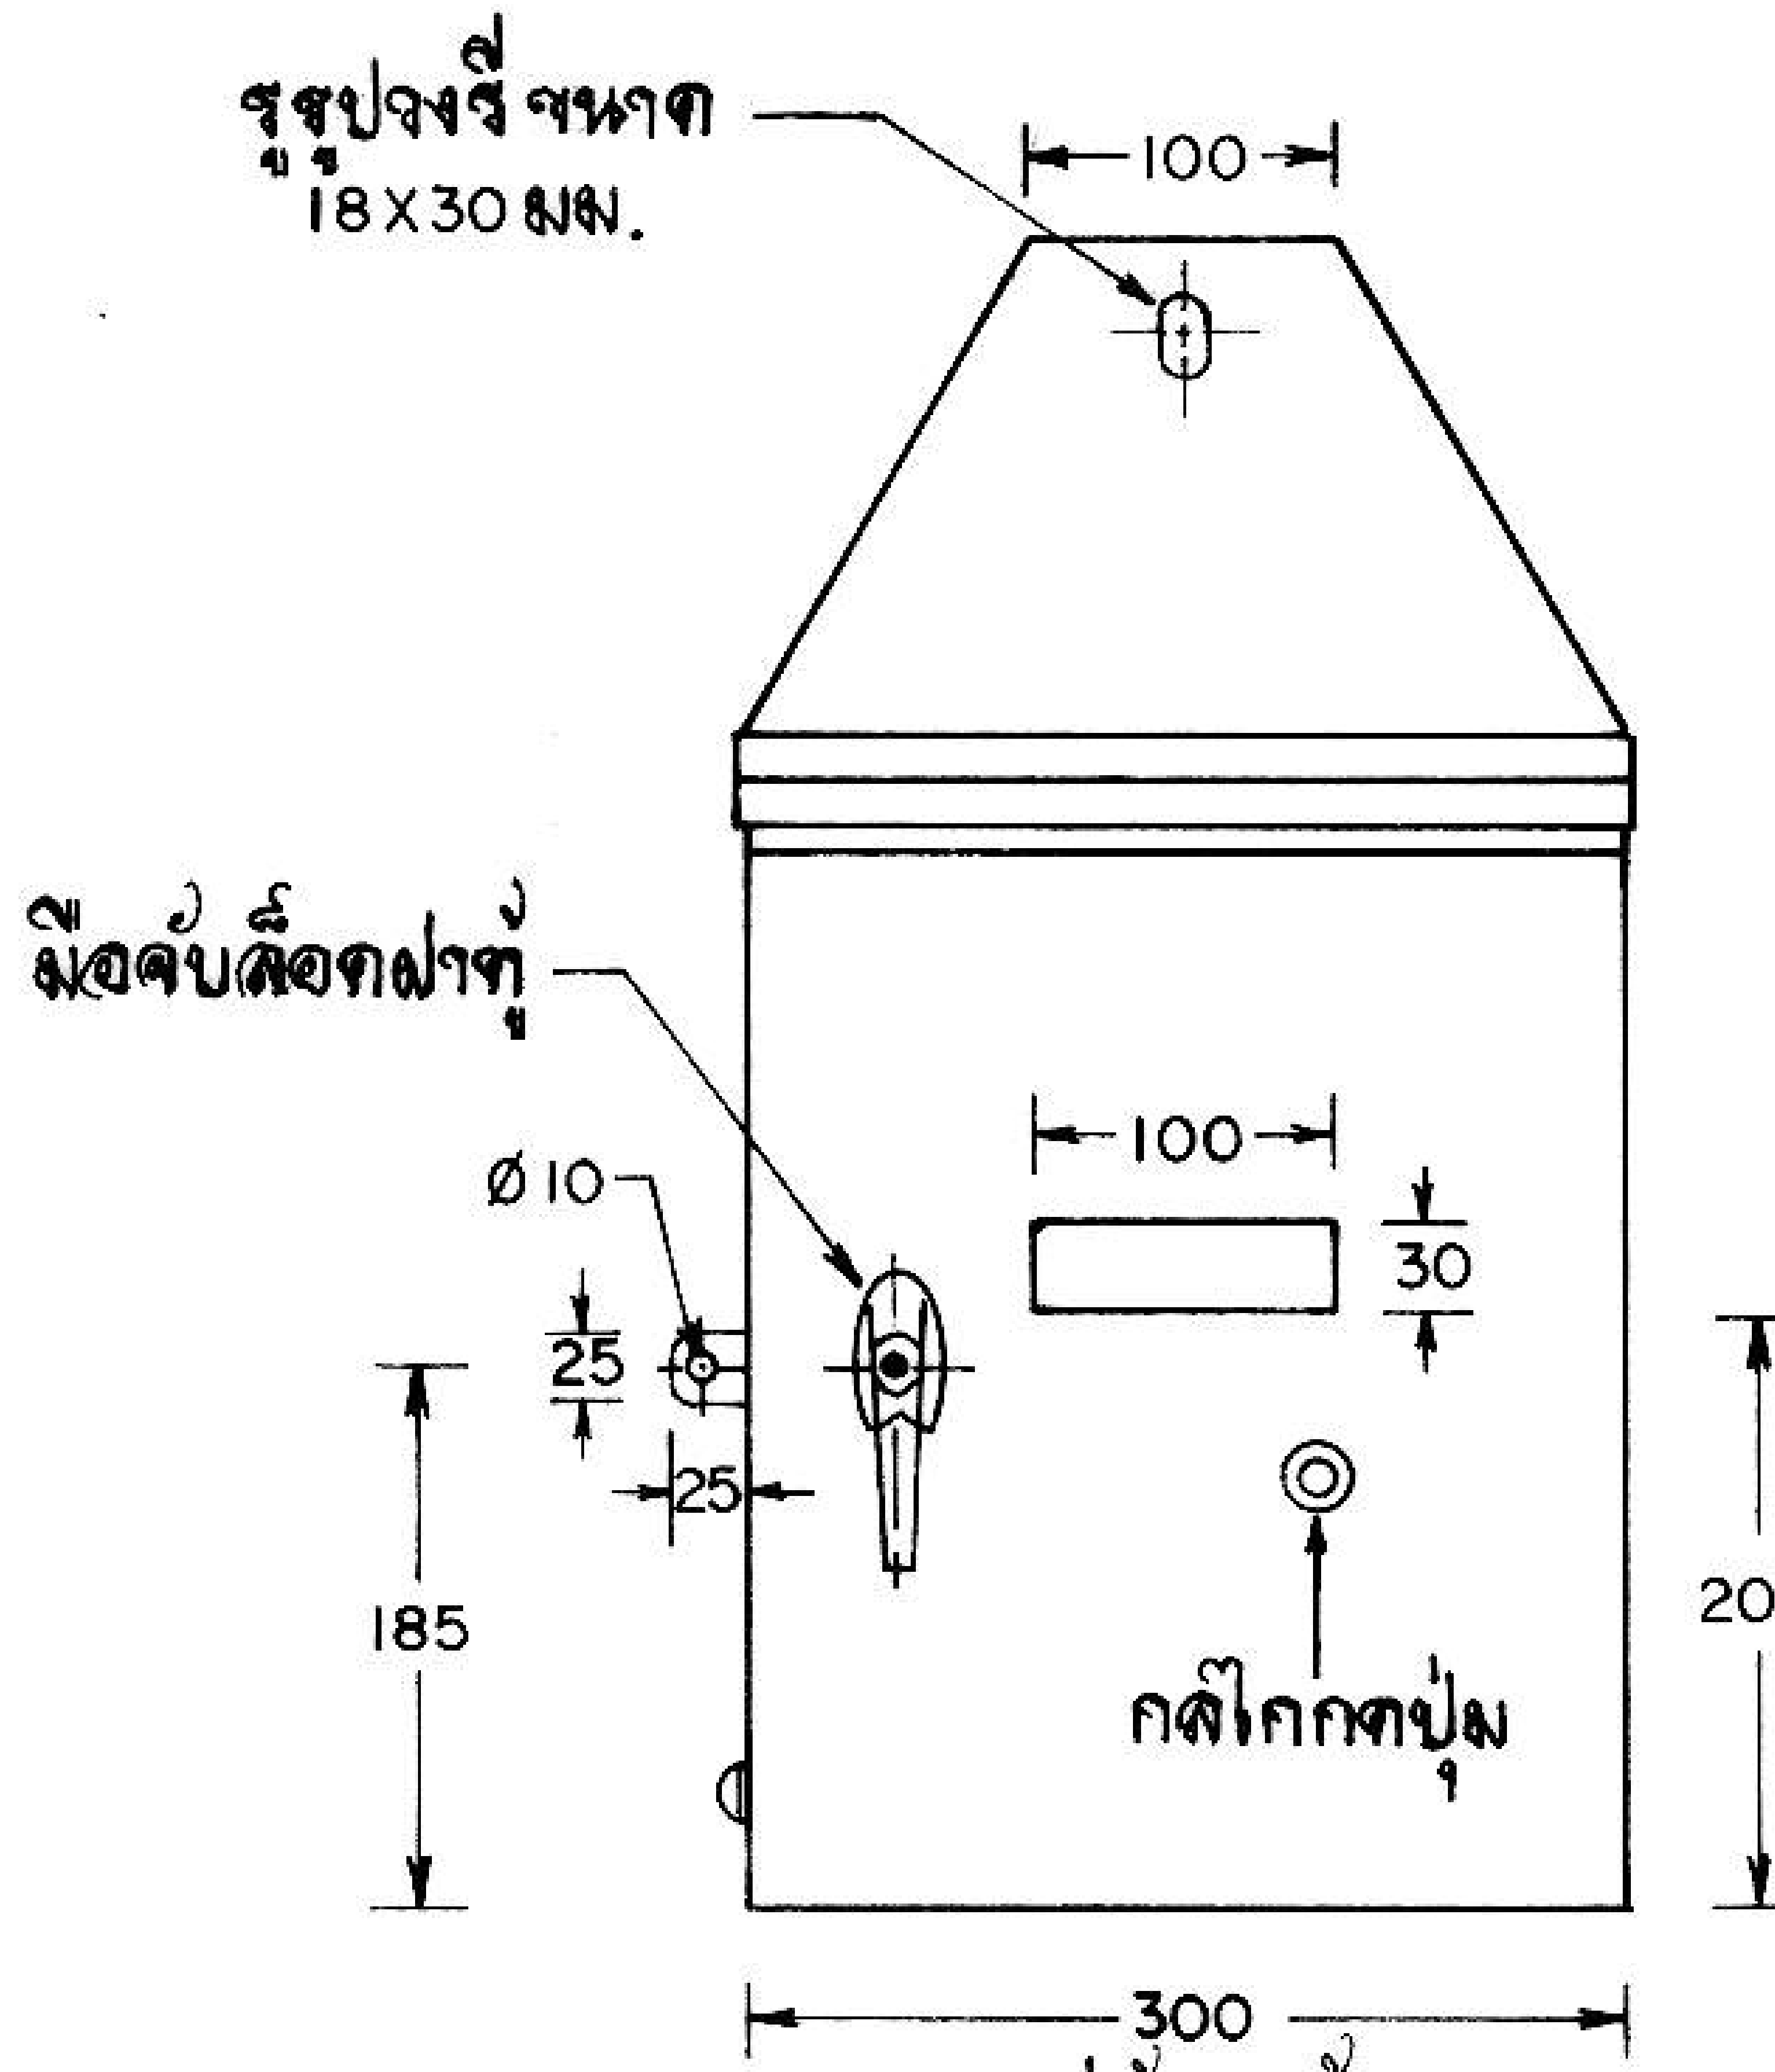

รูปด้านหน้า

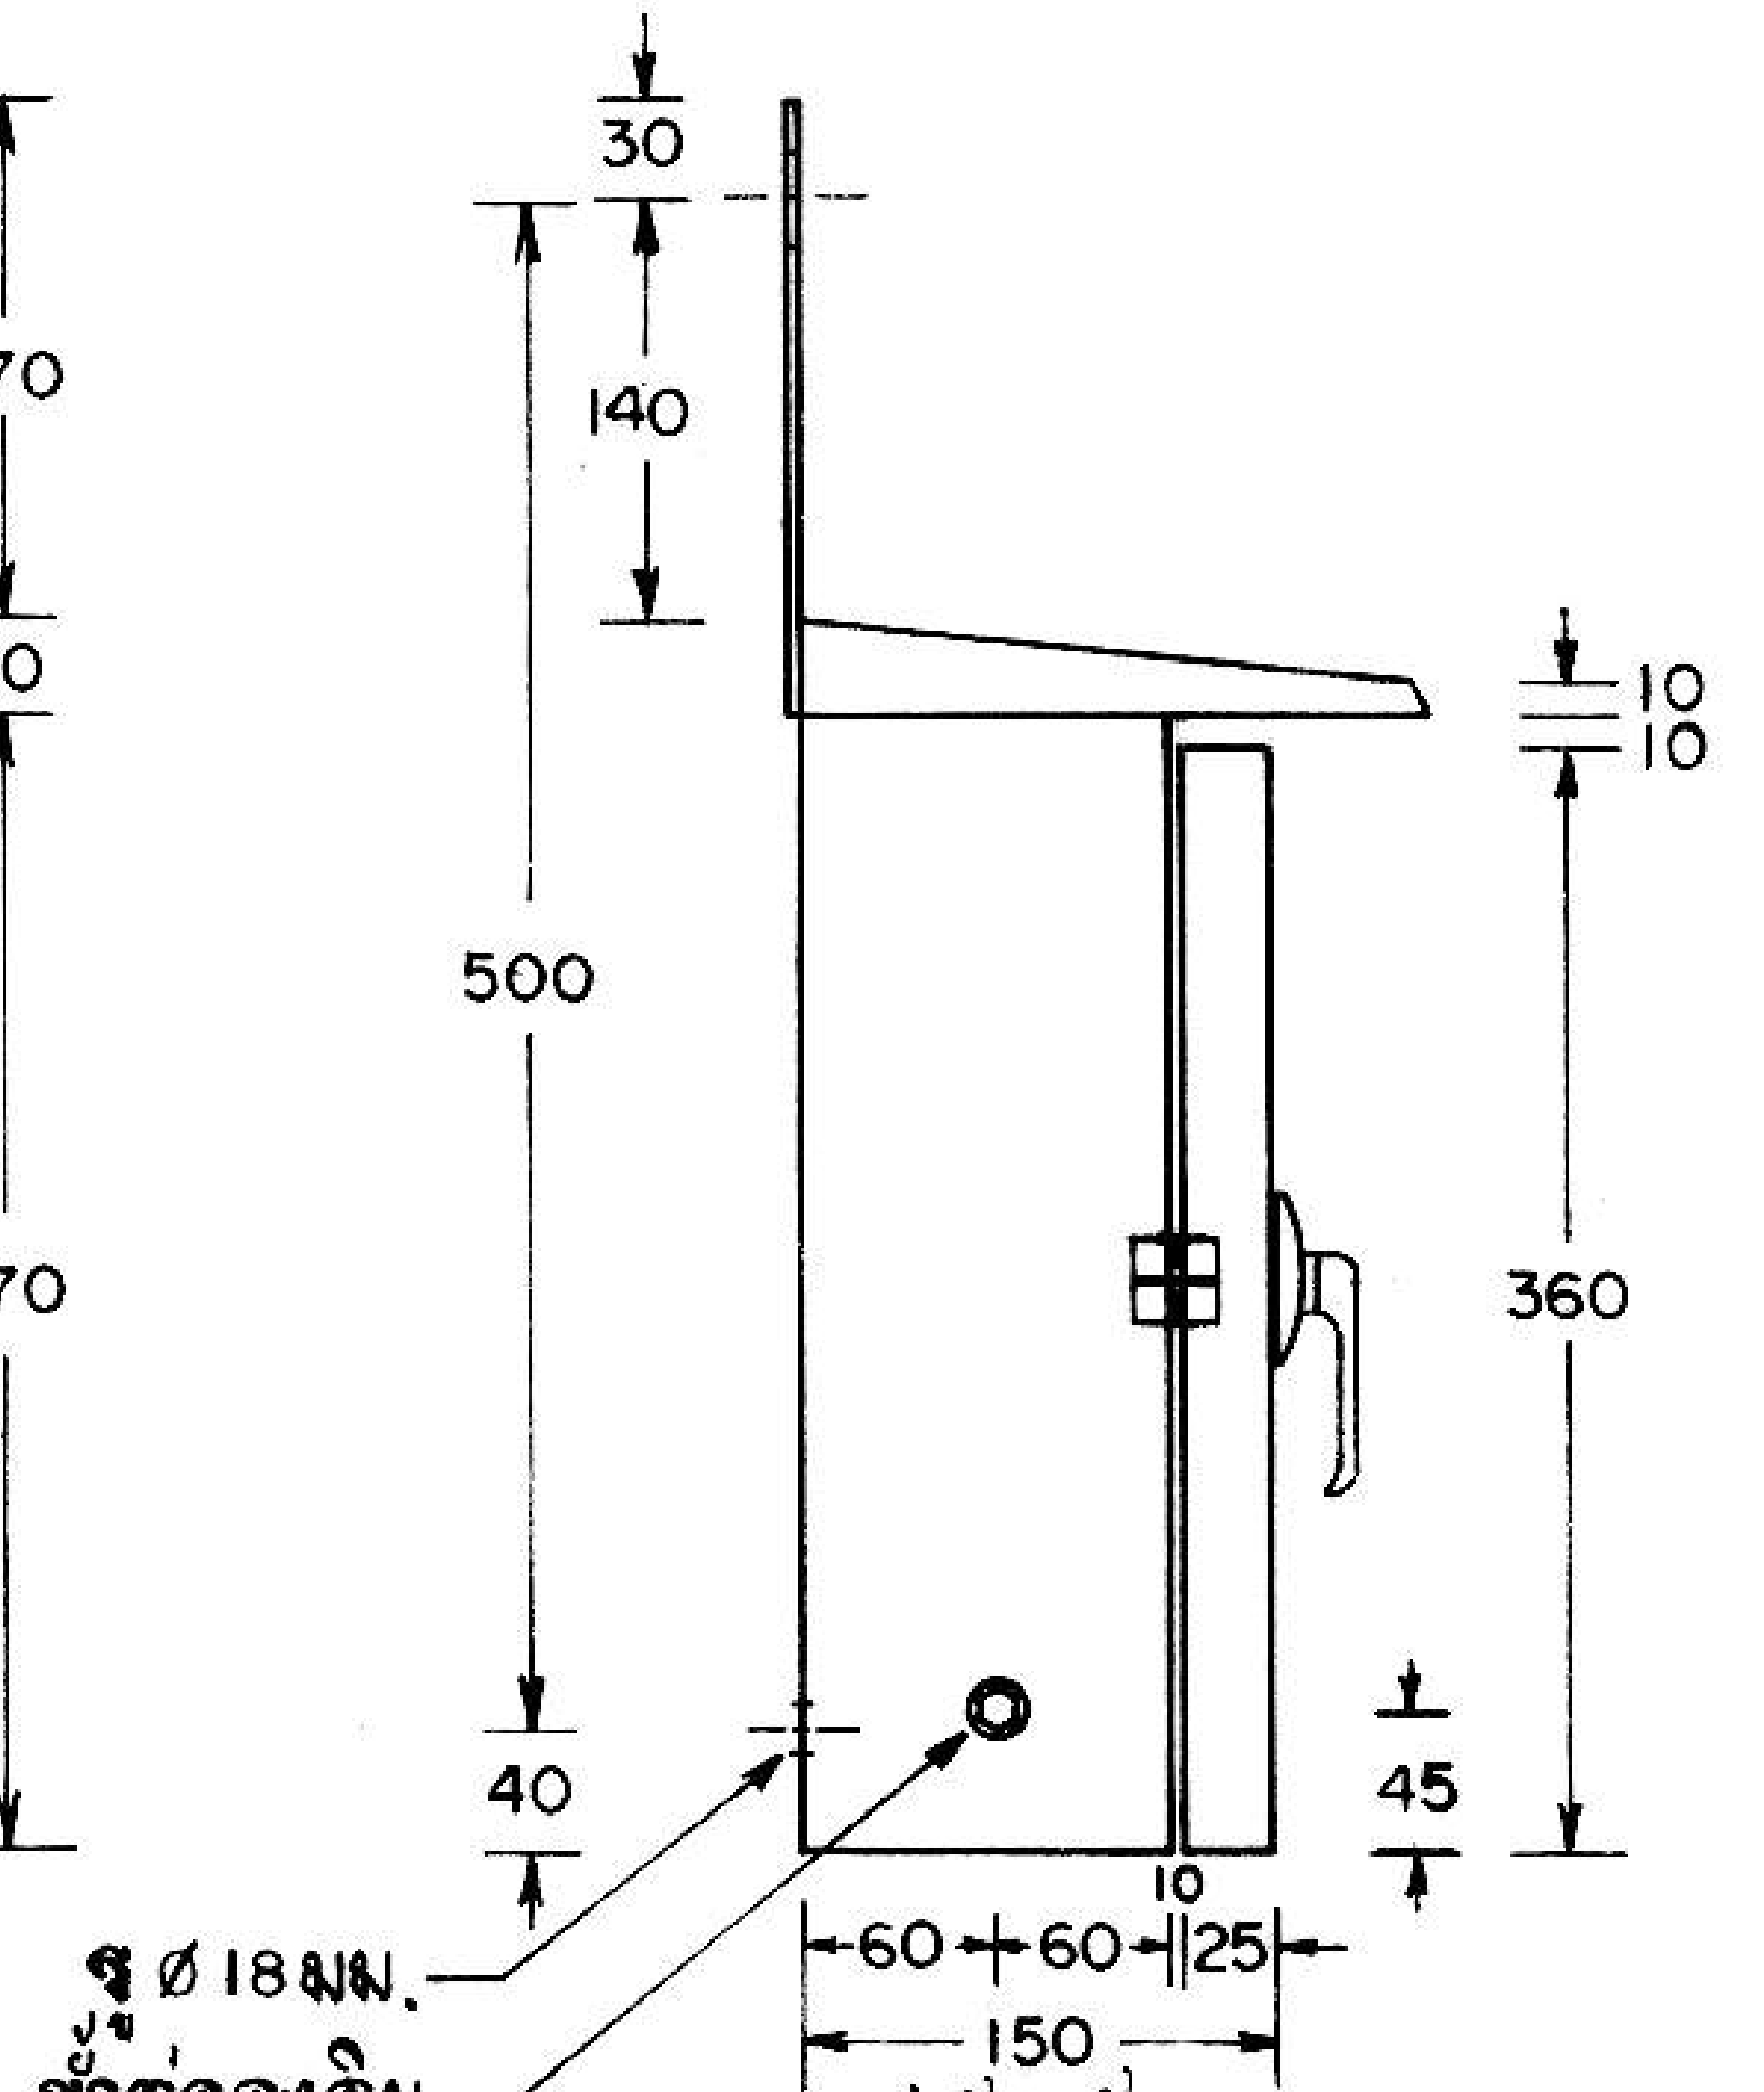

รูปด้านข้าง

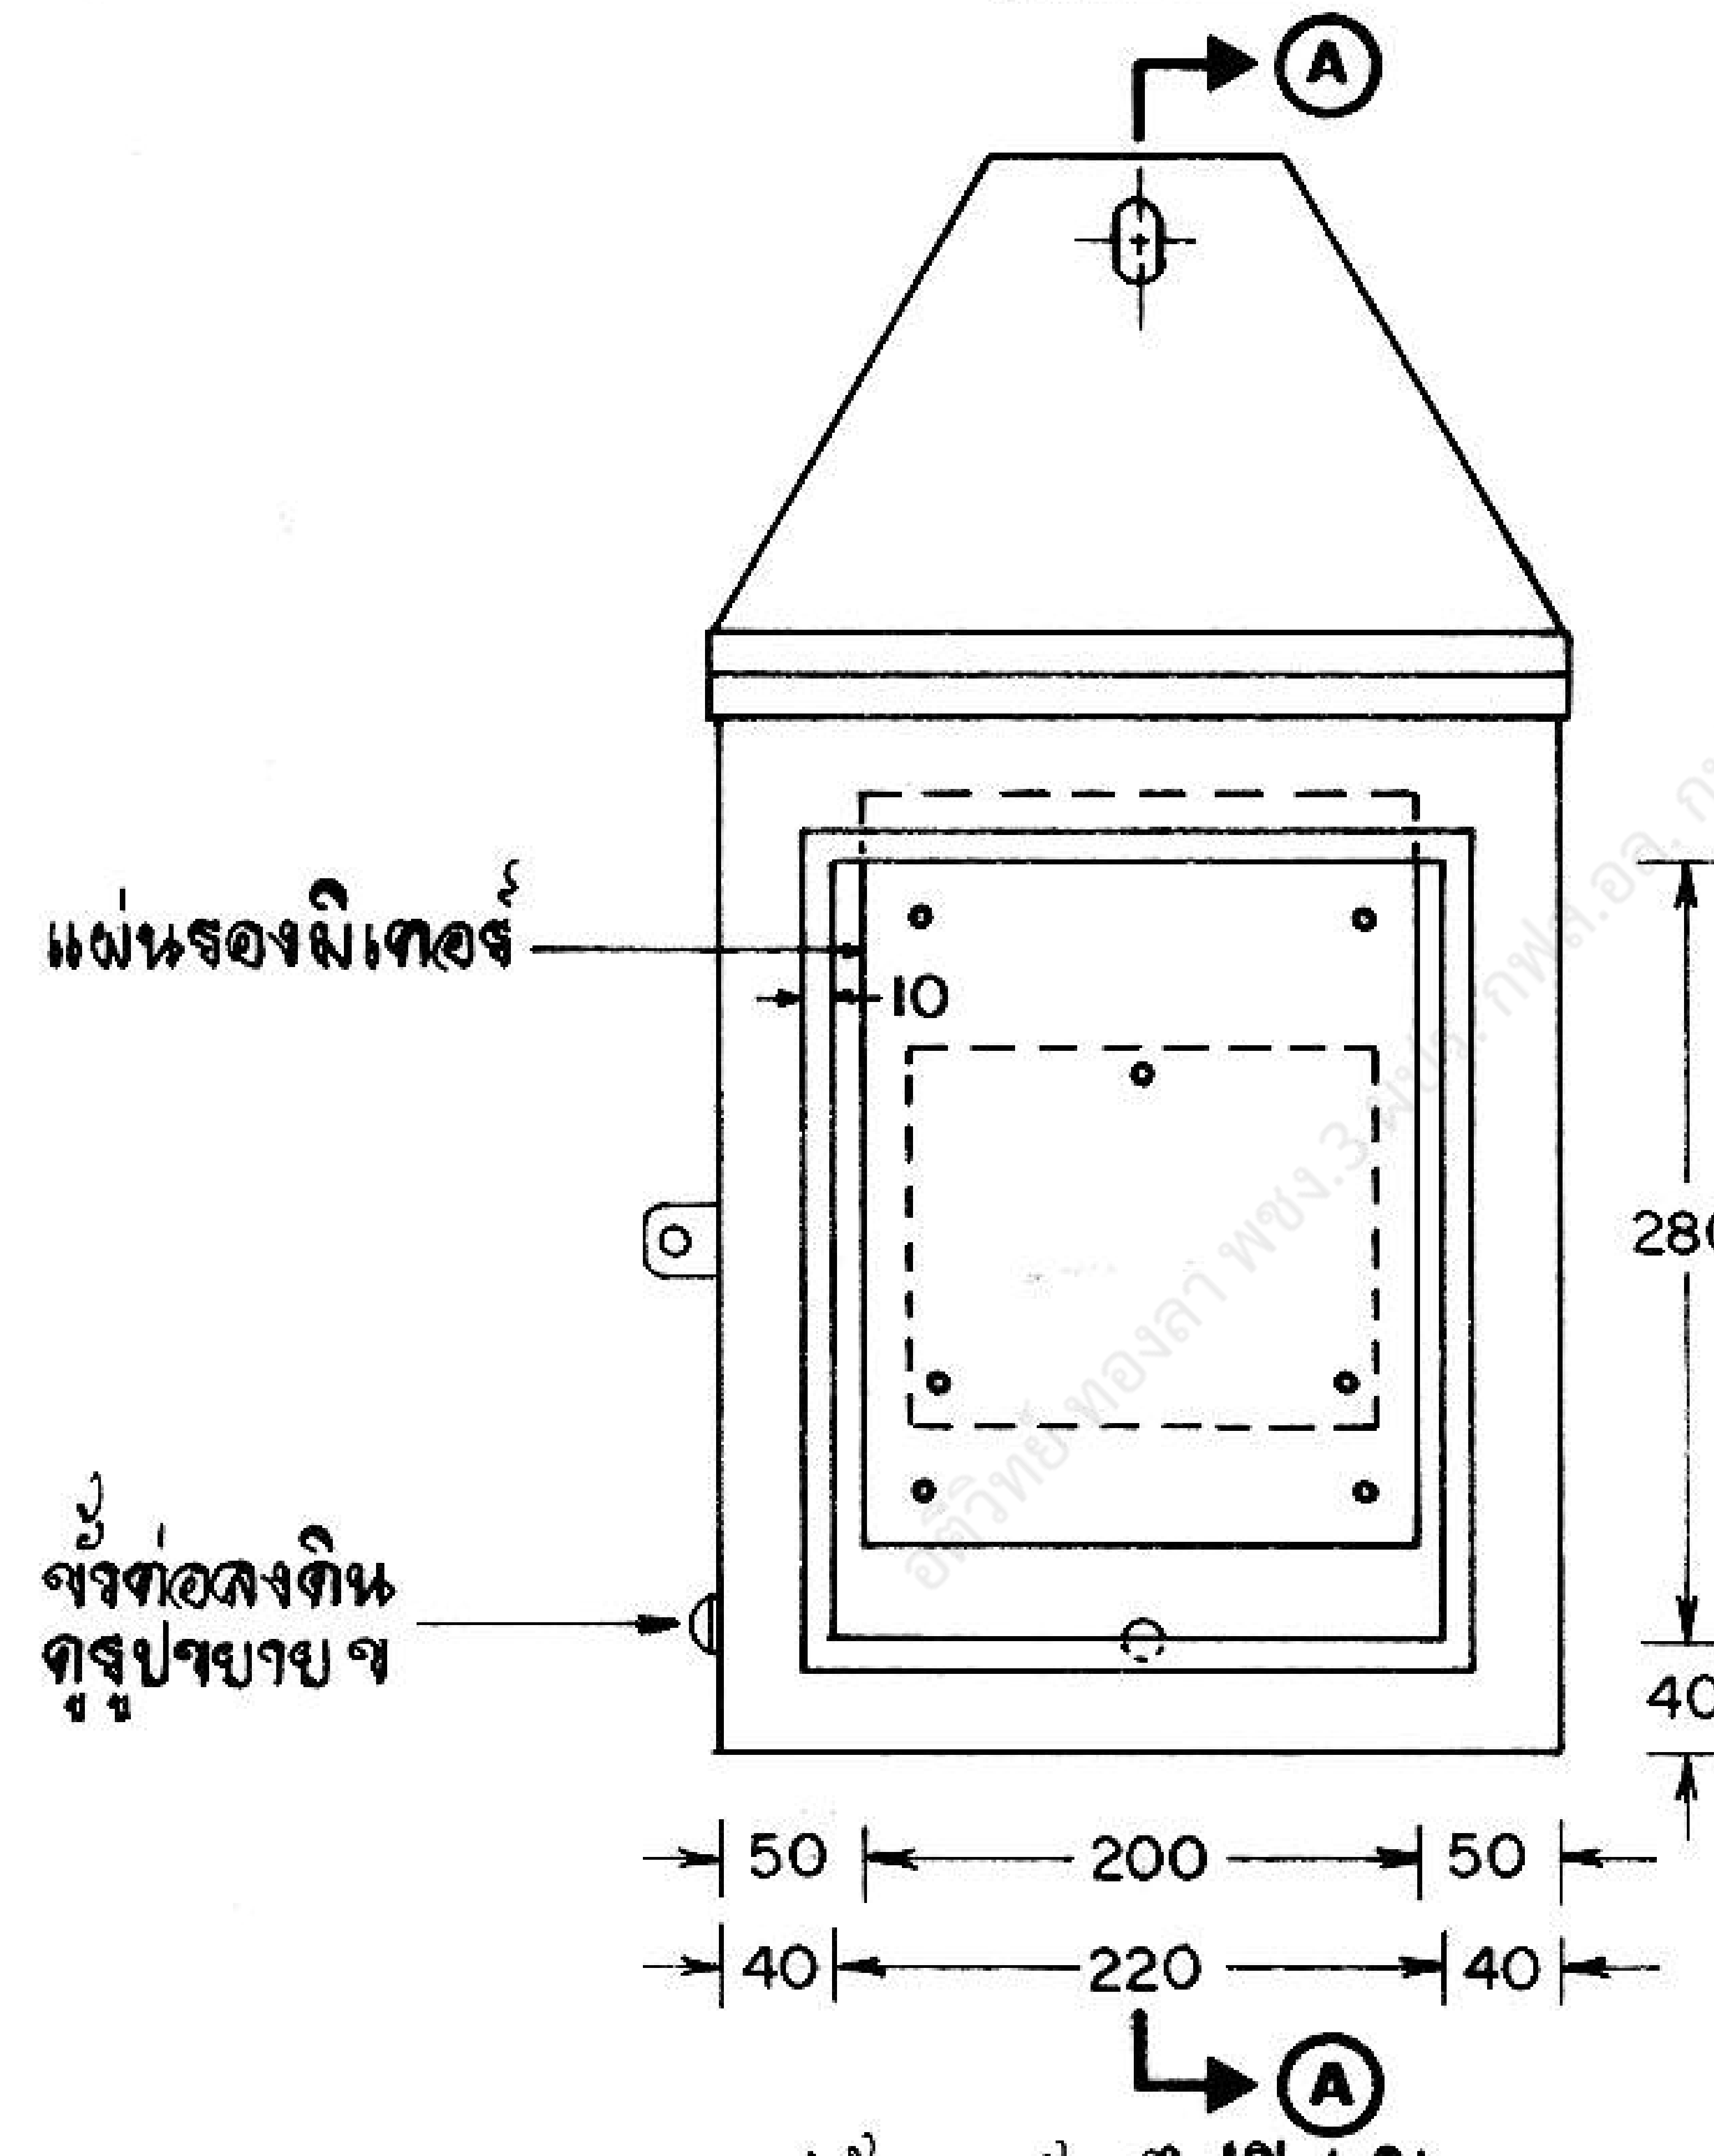

รูปด้านหน้า ไม่มีฝาปิด

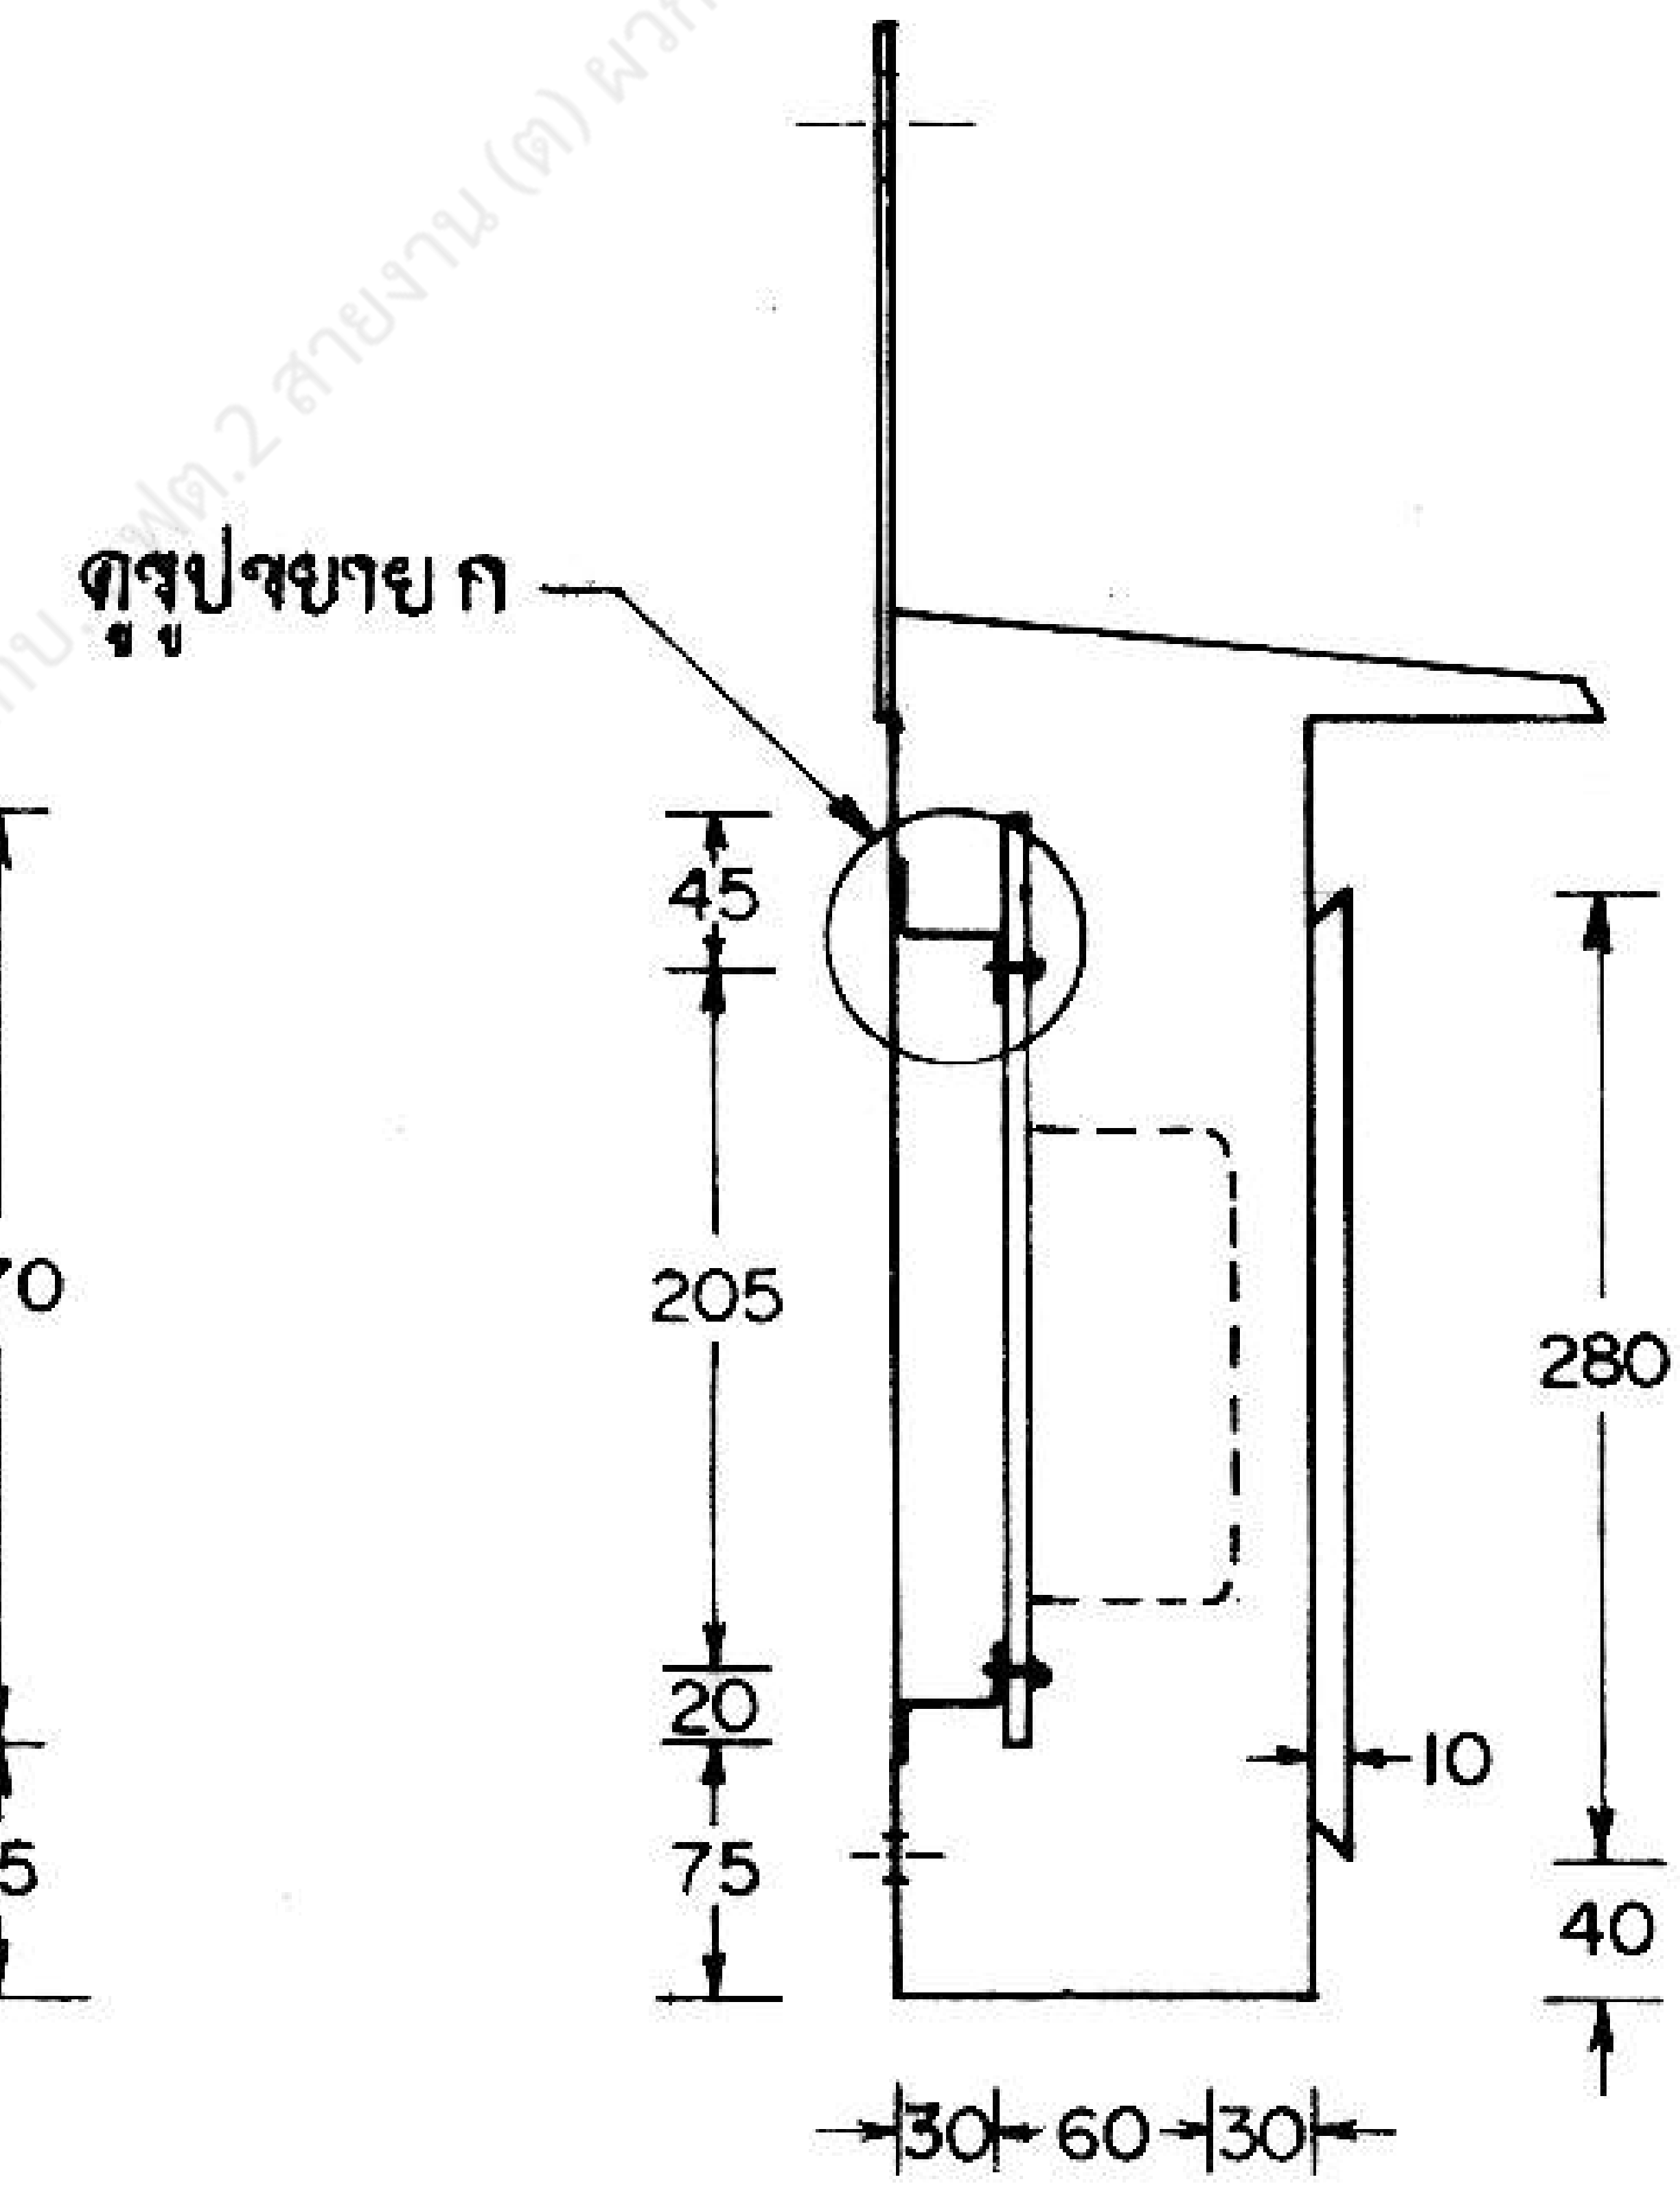

รูปตัด Ⓐ-Ⓐ

อธิวัฒน์ ทองลา พชง.3 กฟส.อล. กฟจ.กบ. ฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

หมายเหตุ มิติ ของทั้งตู้ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ ไม่เกิน ±3 มม.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน สมหวง.
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 27 ธ.ค. 32

แบบตู้มิเตอร์ T.O.U. ใช้ภายนอกอาคาร

OUTDOOR CABINET FOR T.O.U. METER

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 14 ธ.ค.32
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 7.5
แบบเลขที่ SAI-015/32045
แผ่นที่ 1 ของจำนวน 3 แผ่น

20 ธ.ค. 2532

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0544**

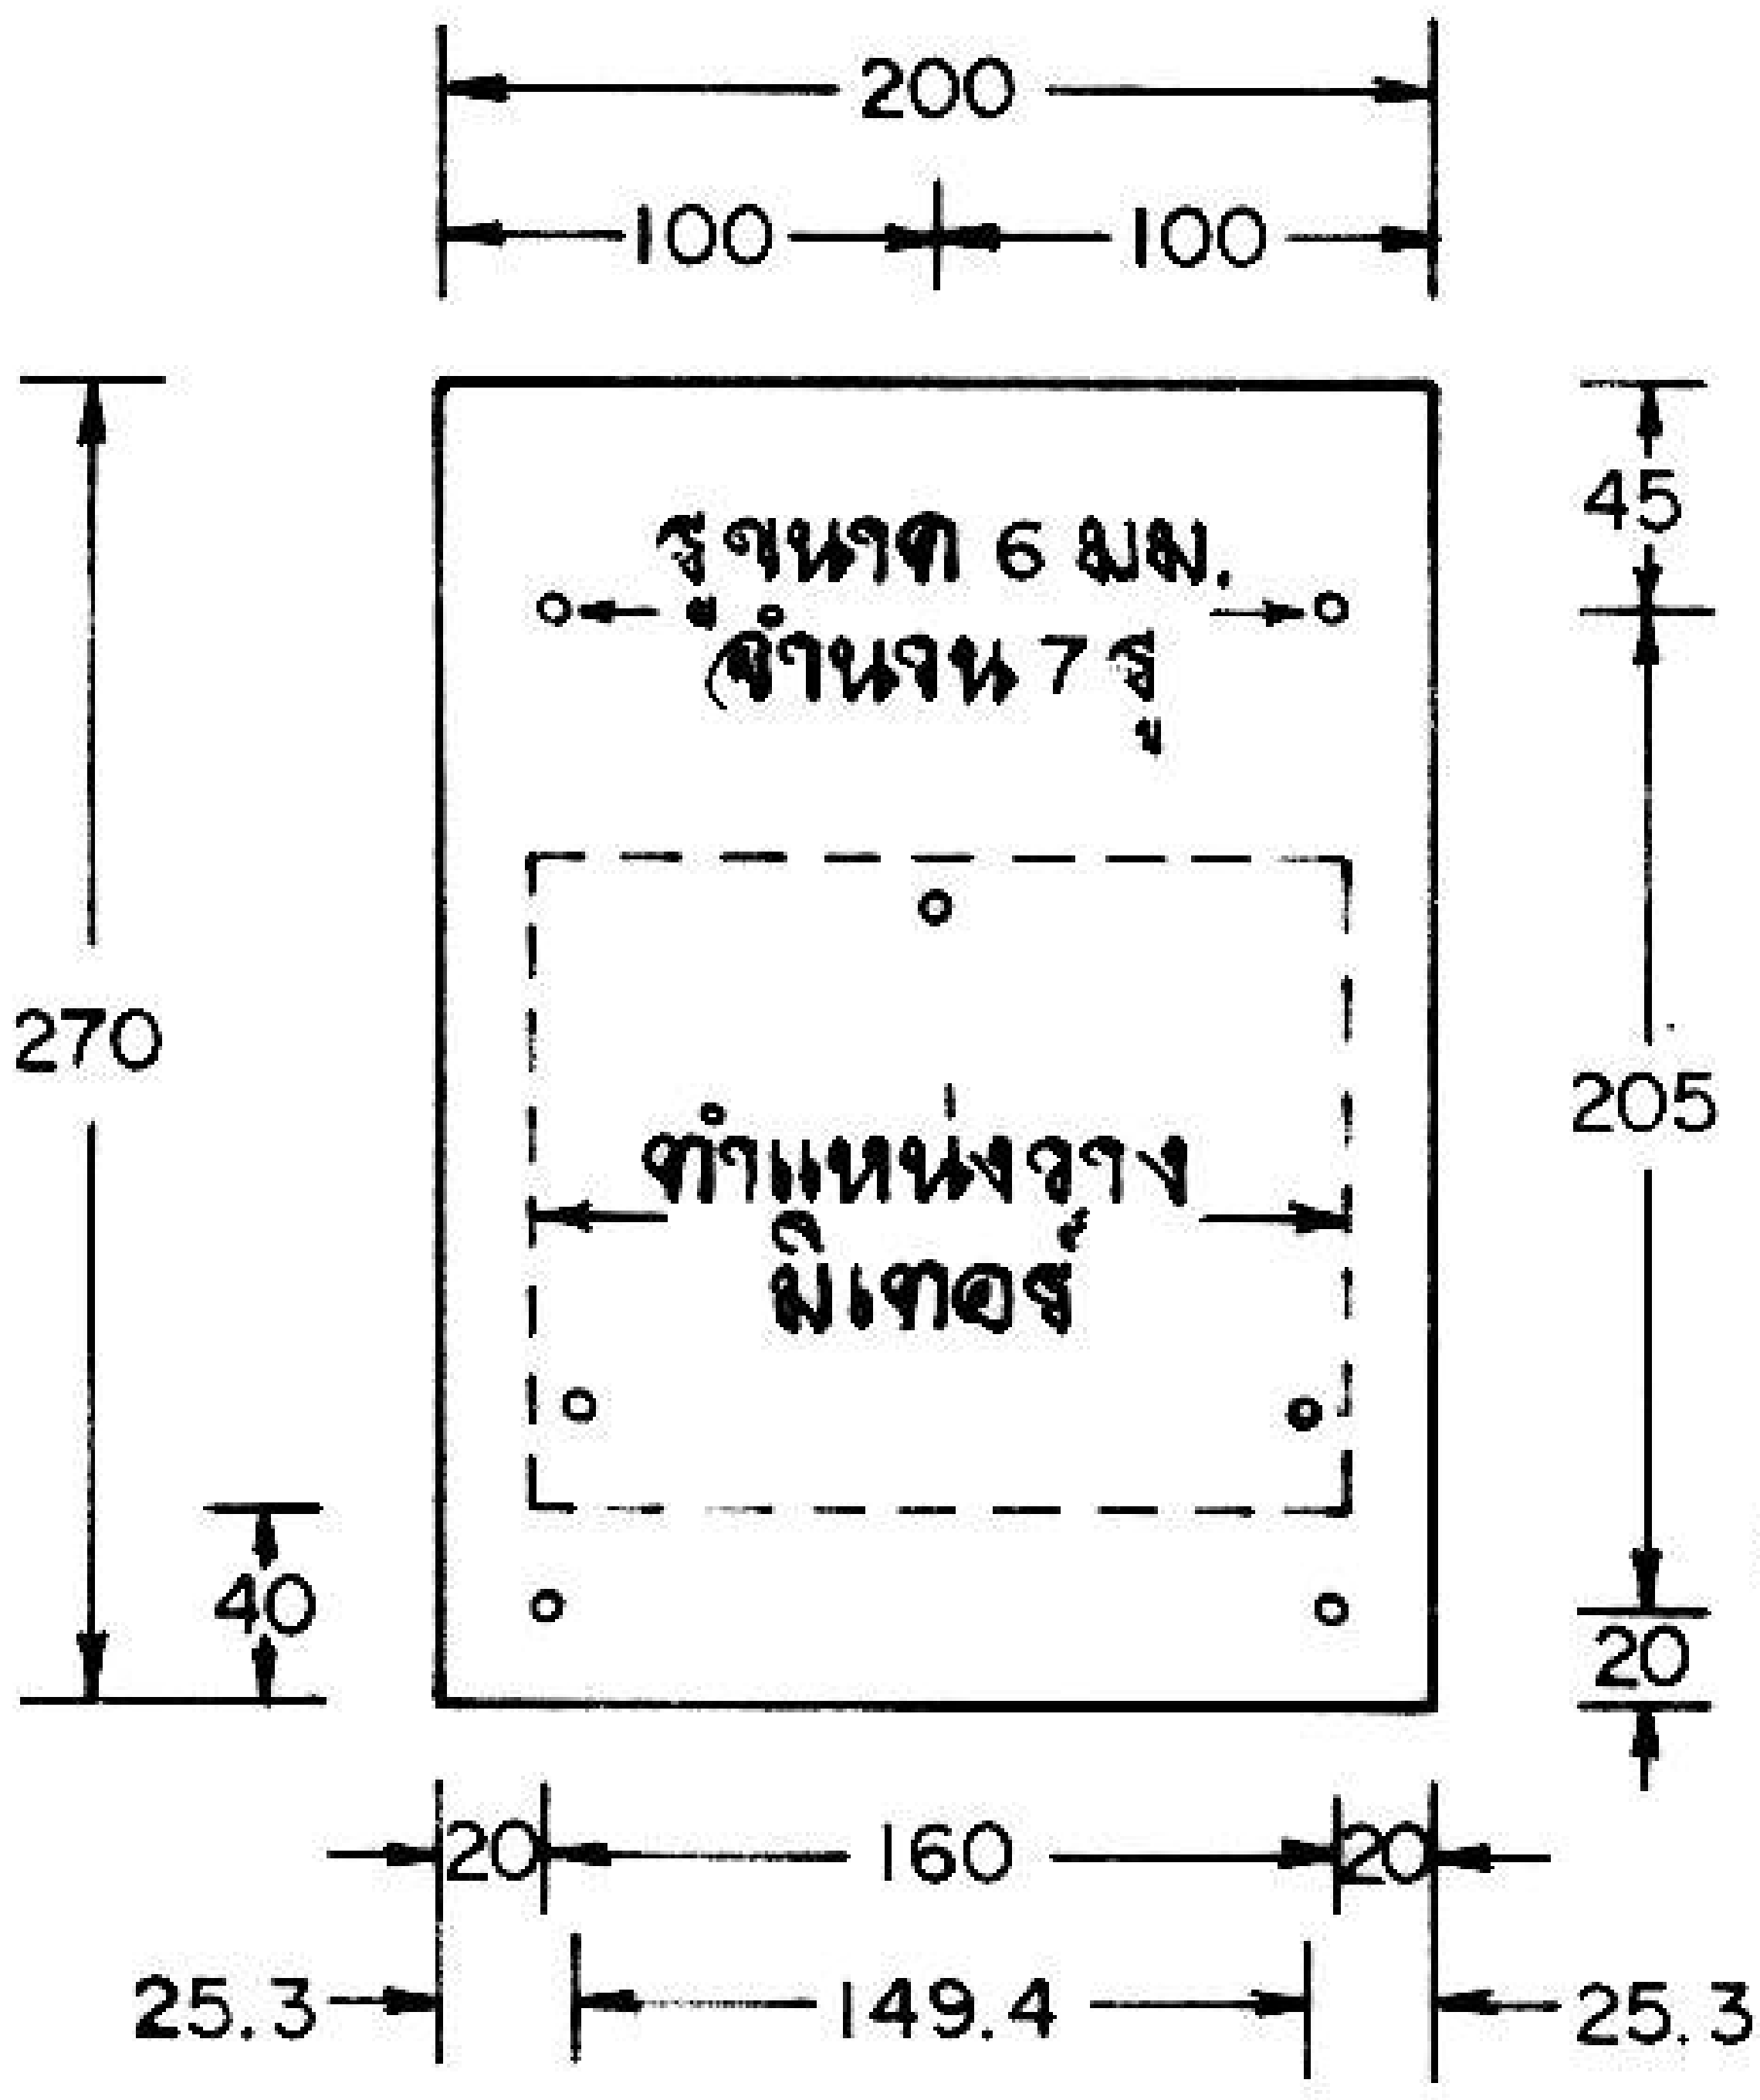

แผ่นรองมิเตอร์

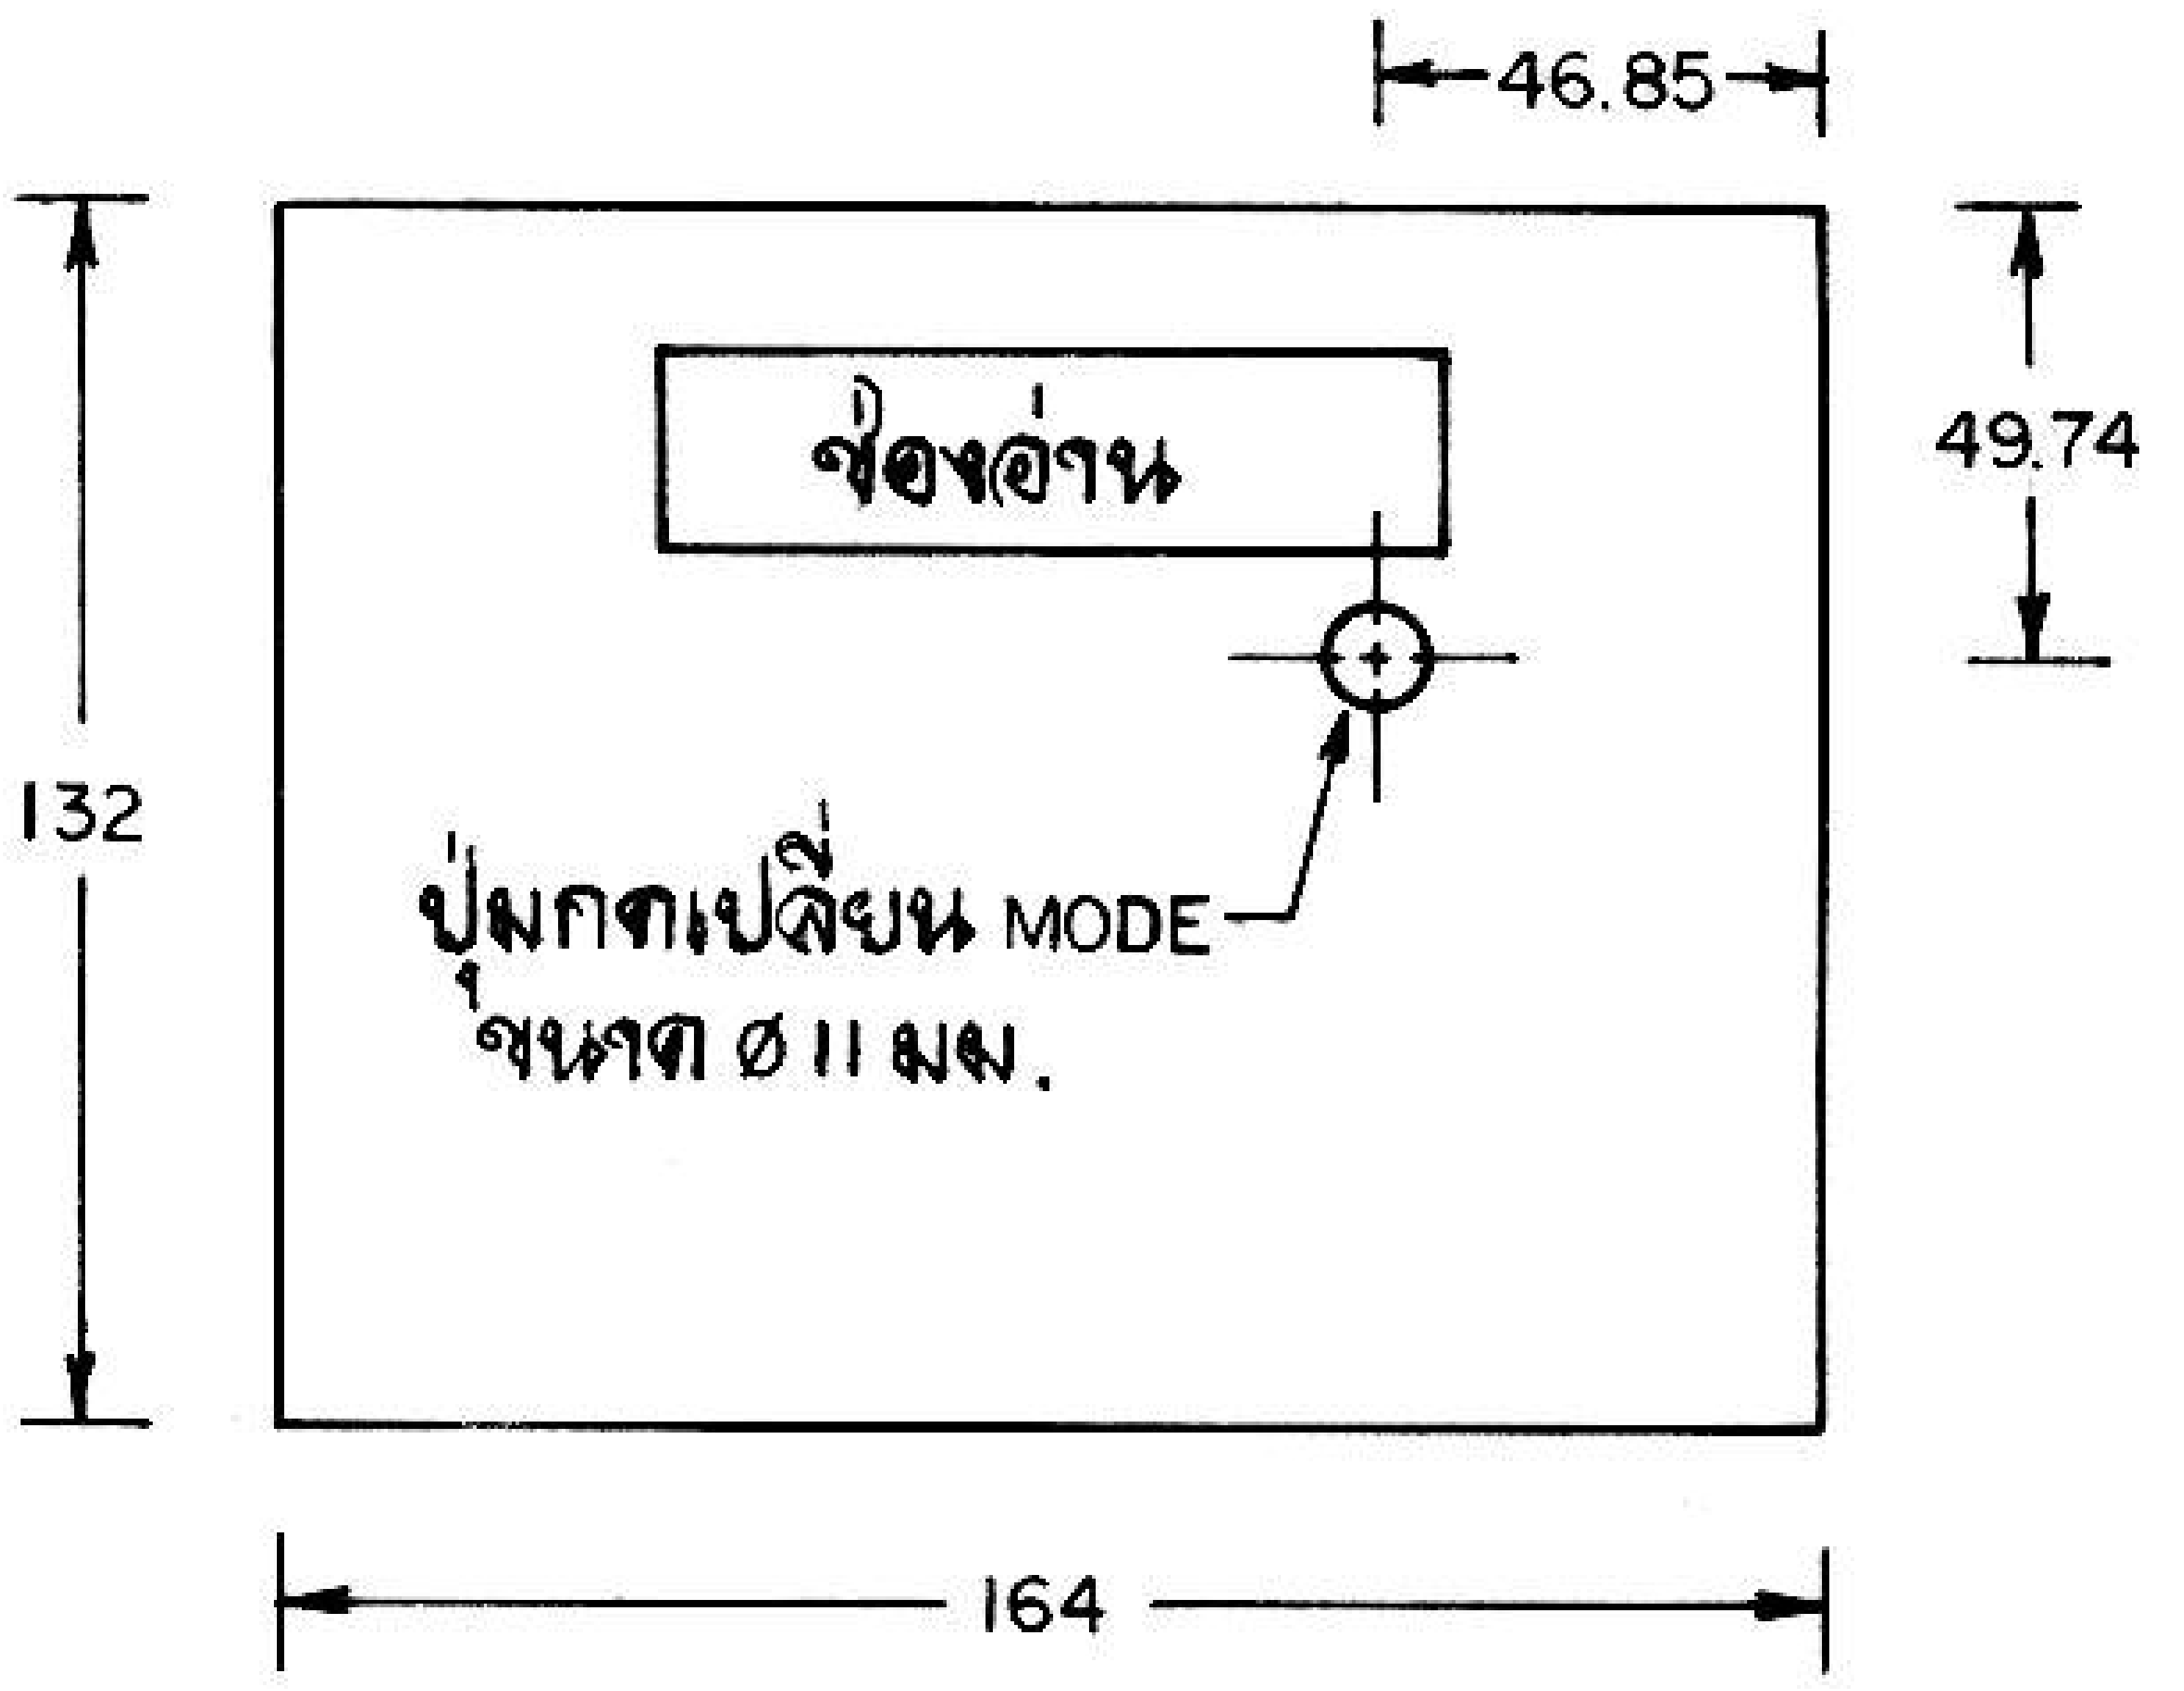

มิติของตู้มิเตอร์ T.O.U.

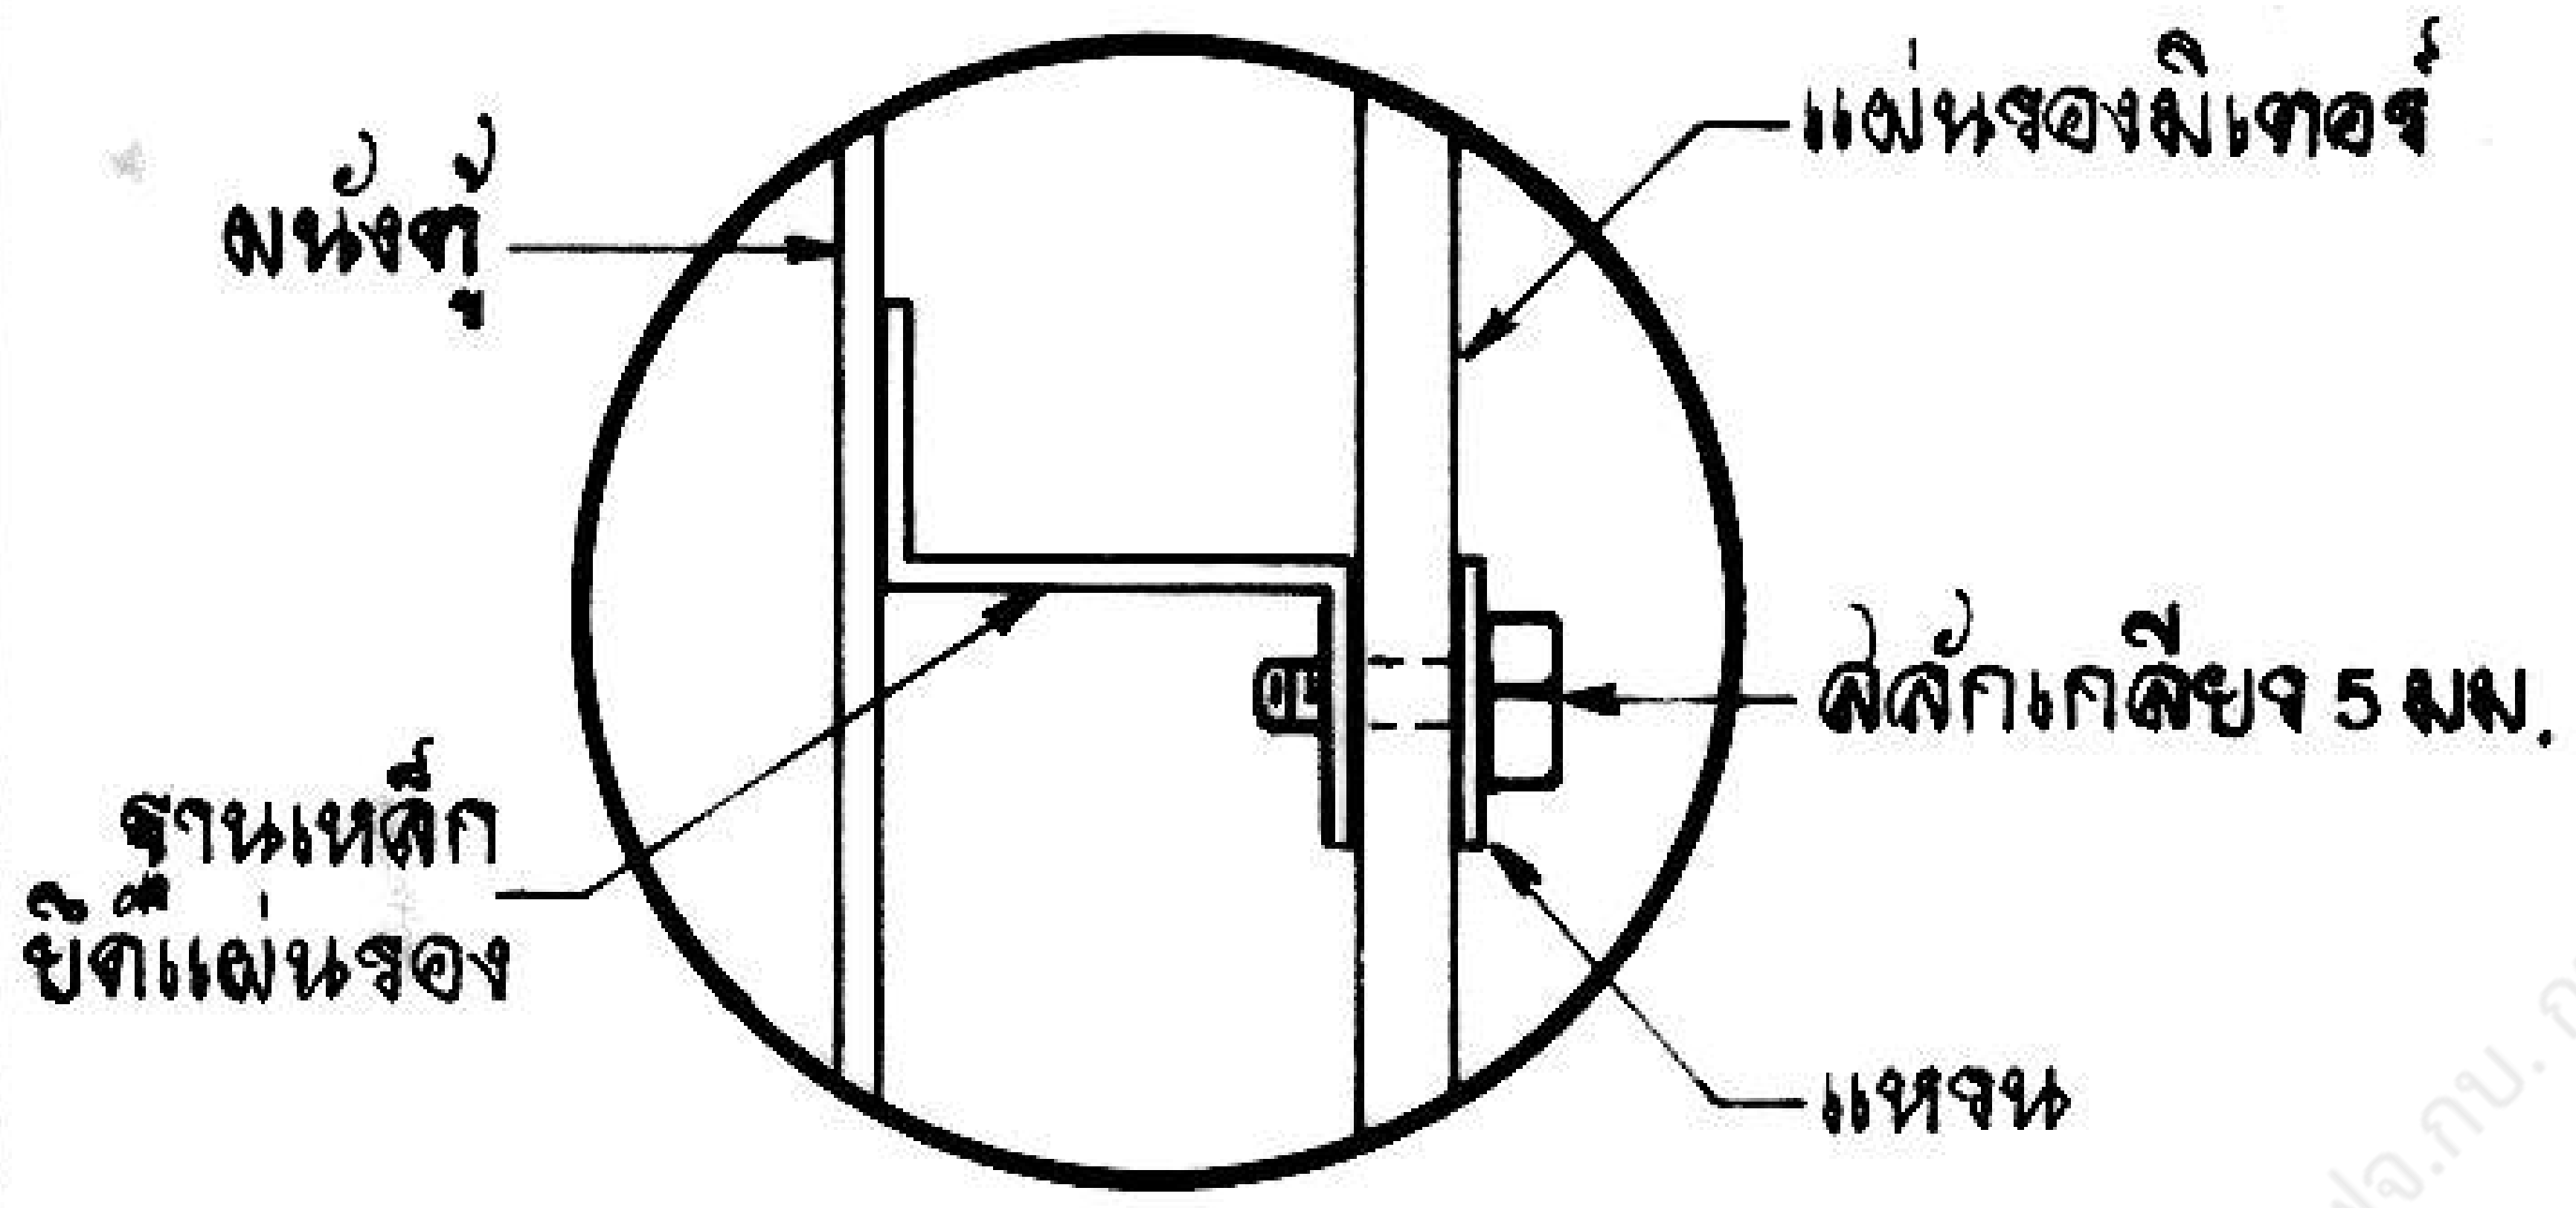

รูปขยาย ค

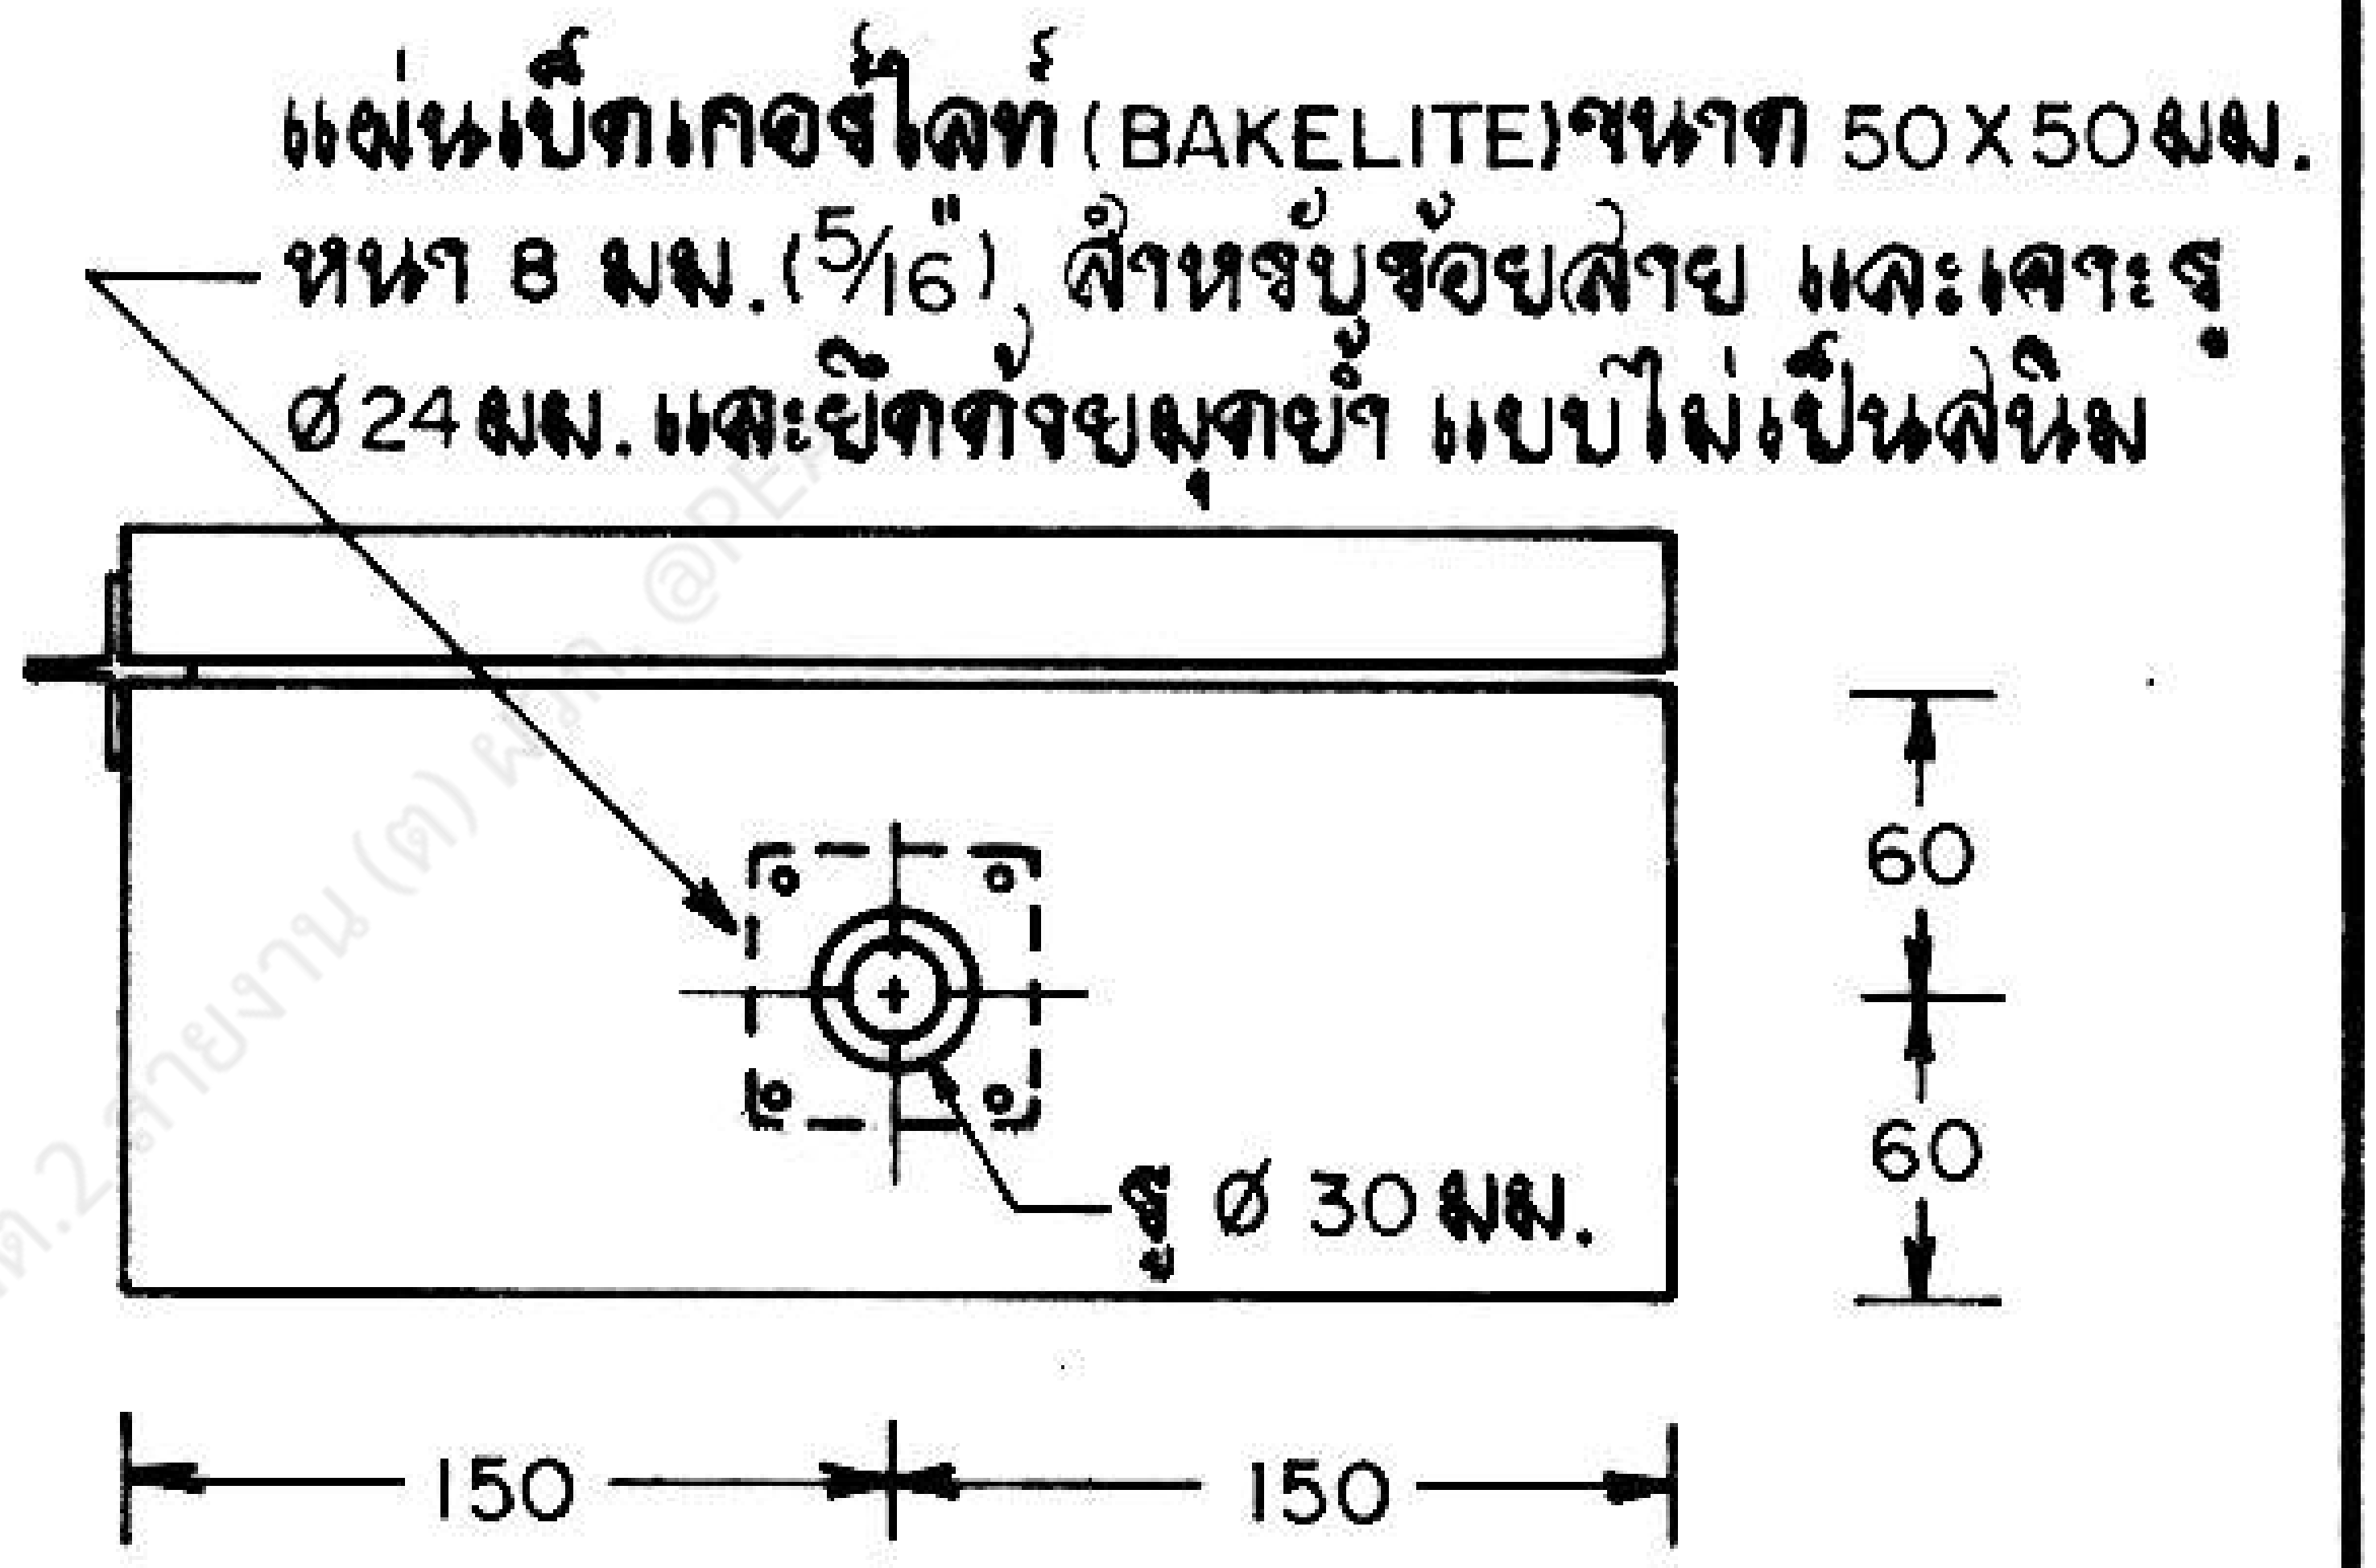
แผ่นเบ็กเกอร์ไลท์ (BAKELITE) ขนาด 50X50 มม.
หนา 8 มม. (5/16") สำหรับร้อยสาย และเจาะรู
Ø 24 มม. และยึดด้วยหมุดย้ำ แบบไม่เป็นสนิม
60
60
รู Ø 30 มม.
150
150

รูปด้านล่าง

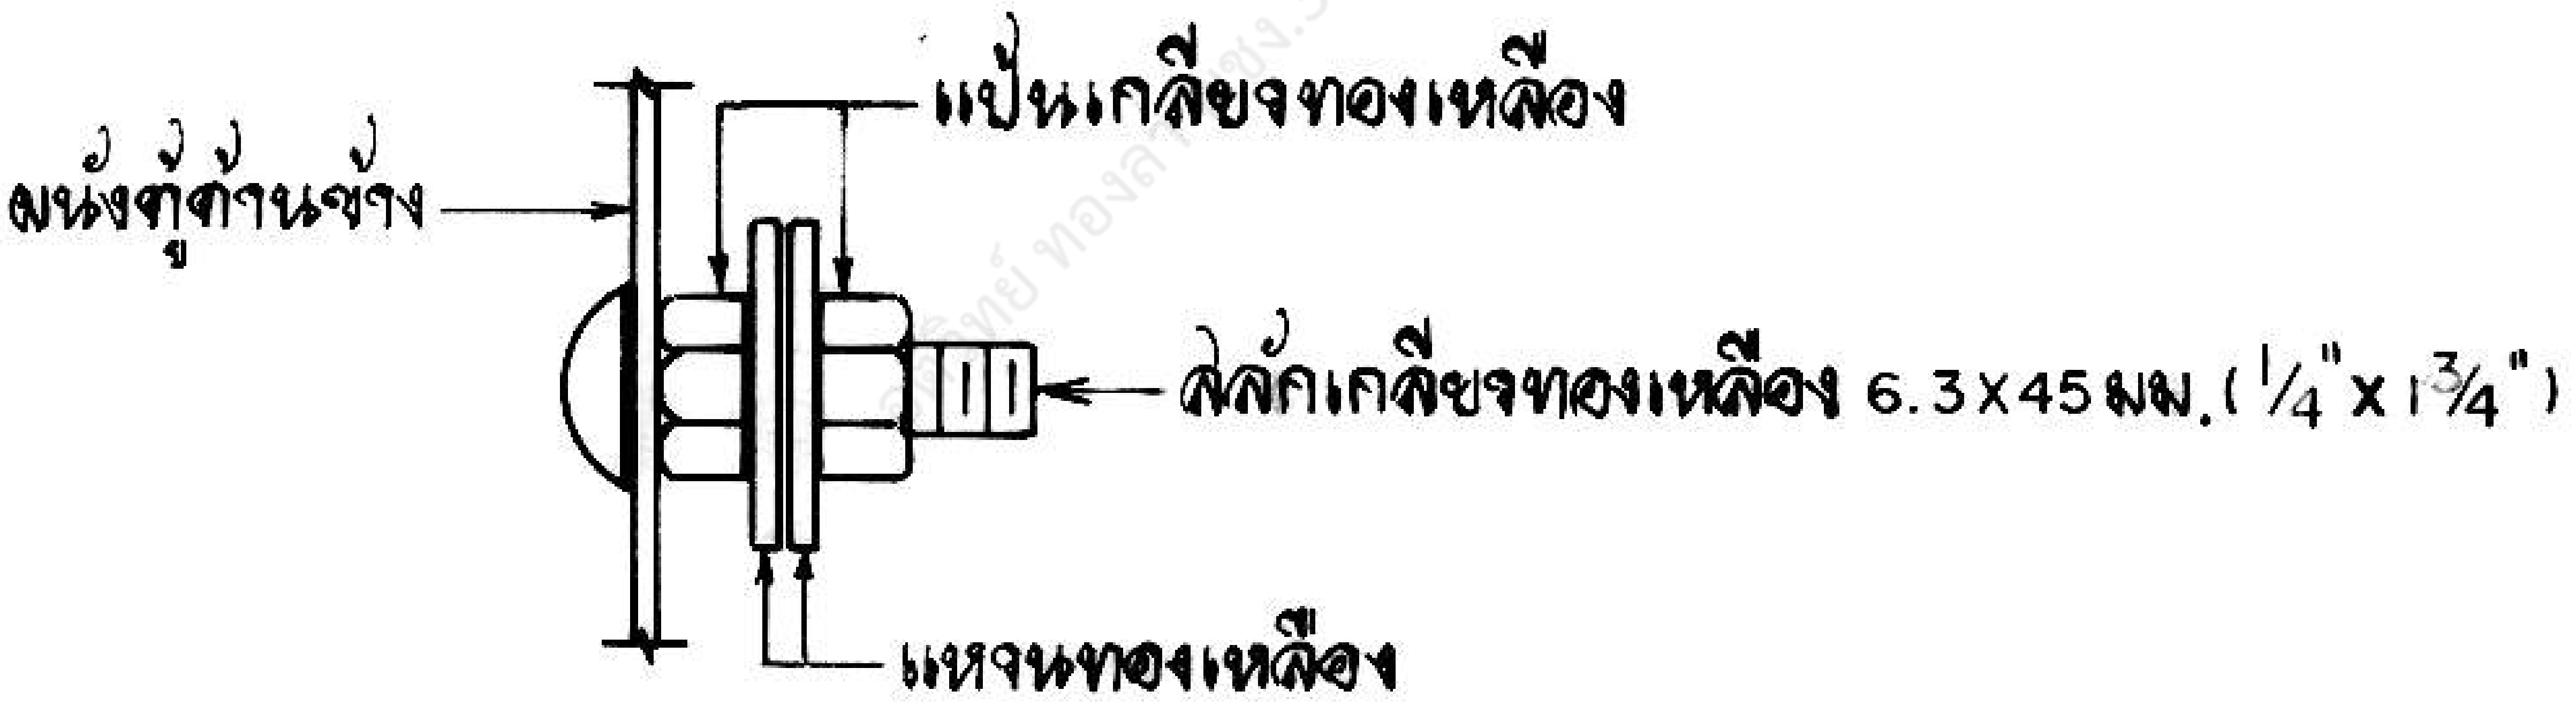

รูปขยาย ข

ค.32
2045
3 แผ่น

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม
ผู้เขียน ฉมาย.
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 27 ต.ค.32

แบบตู้มิเตอร์ T.O.U. ใช้ภายนอกอาคาร

OUTDOOR CABINET FOR T.O.U. METER

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 14 ธ.
แก้แบบวันที่
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 6
แบบเลขที่ SAI-015/3
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 3

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **0544**

ข้อกำหนดรายละเอียดตู้ใส่มิเตอร์ T.O.U.

1. ตู้ใส่มิเตอร์ T.O.U. ต้องเป็นชนิดใช้งานภายนอกอาคาร (OUTDOOR TYPE) สีเทา
2. แผ่นเหล็กที่ใช้ทำตู้ ต้องเป็นชนิดเหล็กแผ่นอาบสังกะสี แบบอีเล็กโตรไลท์ติค (ELECTROLYTIC ZINC COATED STEEL SHEET) มีขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.
3. ฝาตู้ด้านหน้า เป็นชนิดมีบานพับ ปิด-เปิด ด้วยมือจับซึ่งมีกุญแจล็อคในตัวชนิดกันน้ำเข้าได้พร้อมลูกกุญแจ แบบ MASTER KEY และมีช่อง ขนาด 30×100 มม. สำหรับอ่านค่า ซึ่งด้านในของช่องปิดด้วยกระจกใส ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และปิดผนึก กรณีที่กระจกชำรุดต้องสามารถถอดเปลี่ยนได้
4. ภายในตู้ด้านหน้า ทำเป็นขอบขึ้นรูปสูง 10 มม. และฝาตู้ด้านหน้าหุ้มด้วยซีลยางสำหรับกันน้ำเข้าตู้
5. แผ่นรองมิเตอร์ขนาด 200×270 มม.ทำด้วยแผ่น BAKELITE ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.
6. รูที่เจาะบนฐานเหล็กยึดแผ่นรองต้องทำเกลียวในเพื่อใช้ยึดแผ่นรองมิเตอร์ ด้วยสลักเกลียว ขนาด M 5 (ø 5 มม.) ตัวฐานทำด้วยแผ่นเหล็ก ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ยาว 200 มม.
7. ตัวตู้และพื้นผิวที่เป็นเหล็ก ต้องผ่านกรรมวิธีขจัดความสกปรกและคราบน้ำมัน ให้สะอาด จากนั้นพ่นด้วยสีฝุ่นอีป๊อกซี่สีเทาผสมโพลีเอสเตอร์ ด้วยกรรมวิธีอีเล็คโตรสแตติกส์ทั้งภายในและภายนอก แล้วเข้าอบด้วยอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส; หรือวิธีอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. ส่วนหลังด้านบนตู้ มีแผ่นเหล็กขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. เชื่อมติดกับตัวตู้และเจาะรูรูปวงรี (SLOT) ขนาด 18×30 มม. สำหรับเป็นที่แขวน
9. กลไกกดปุ่มเปลี่ยน MODE ที่ฝาตู้ต้องเป็นชนิดกันน้ำ และส่วนที่สัมผัสกับปุ่มกดต้องหุ้มด้วยยาง
10. รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามแบบแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2
11. ผู้ทำต้องทำตู้ตัวอย่างตามแบบ และรายละเอียดดังกล่าวให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการผลิต

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 27 ธ.ค. 32.

แบบตู้มิเตอร์ T.O.U. ใช้ภายนอกอาคาร

OUTDOOR CABINET FOR T.O.U. METER

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 14 ธ.ค. 32
แก้แบบวันที่
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/32045
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 3 แผ่น