

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3212

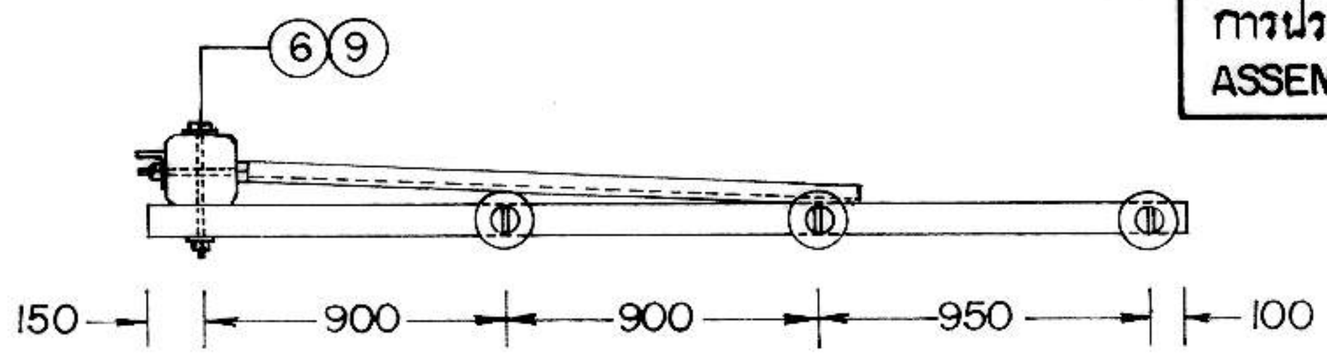


ก การประกอบไม้คอนเดี่ยว

A SINGLE CROSSARM ASSEMBLY

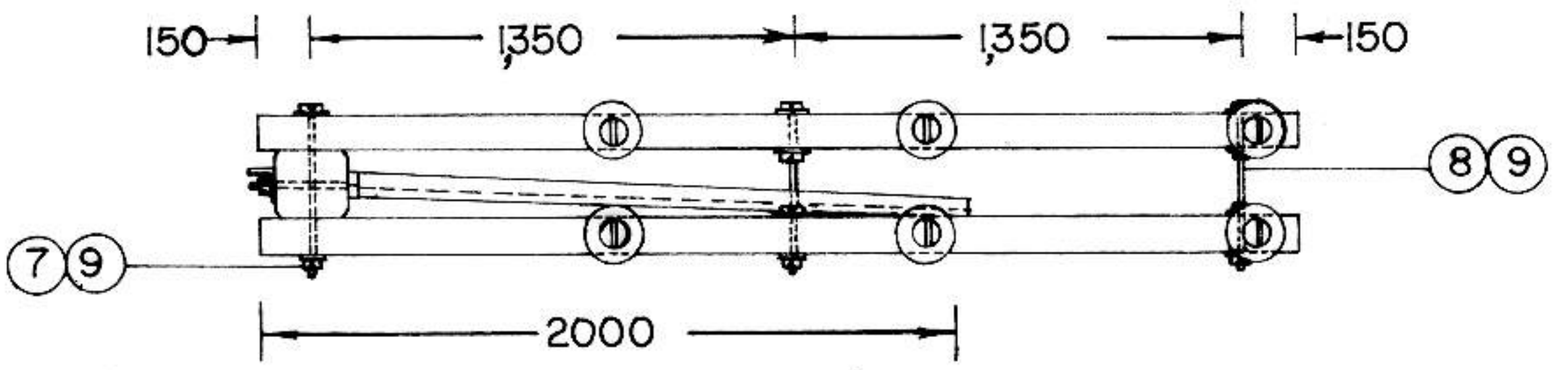

ข การประกอบไม้คอนคู่

B DOUBLE CROSSARM ASSEMBLY

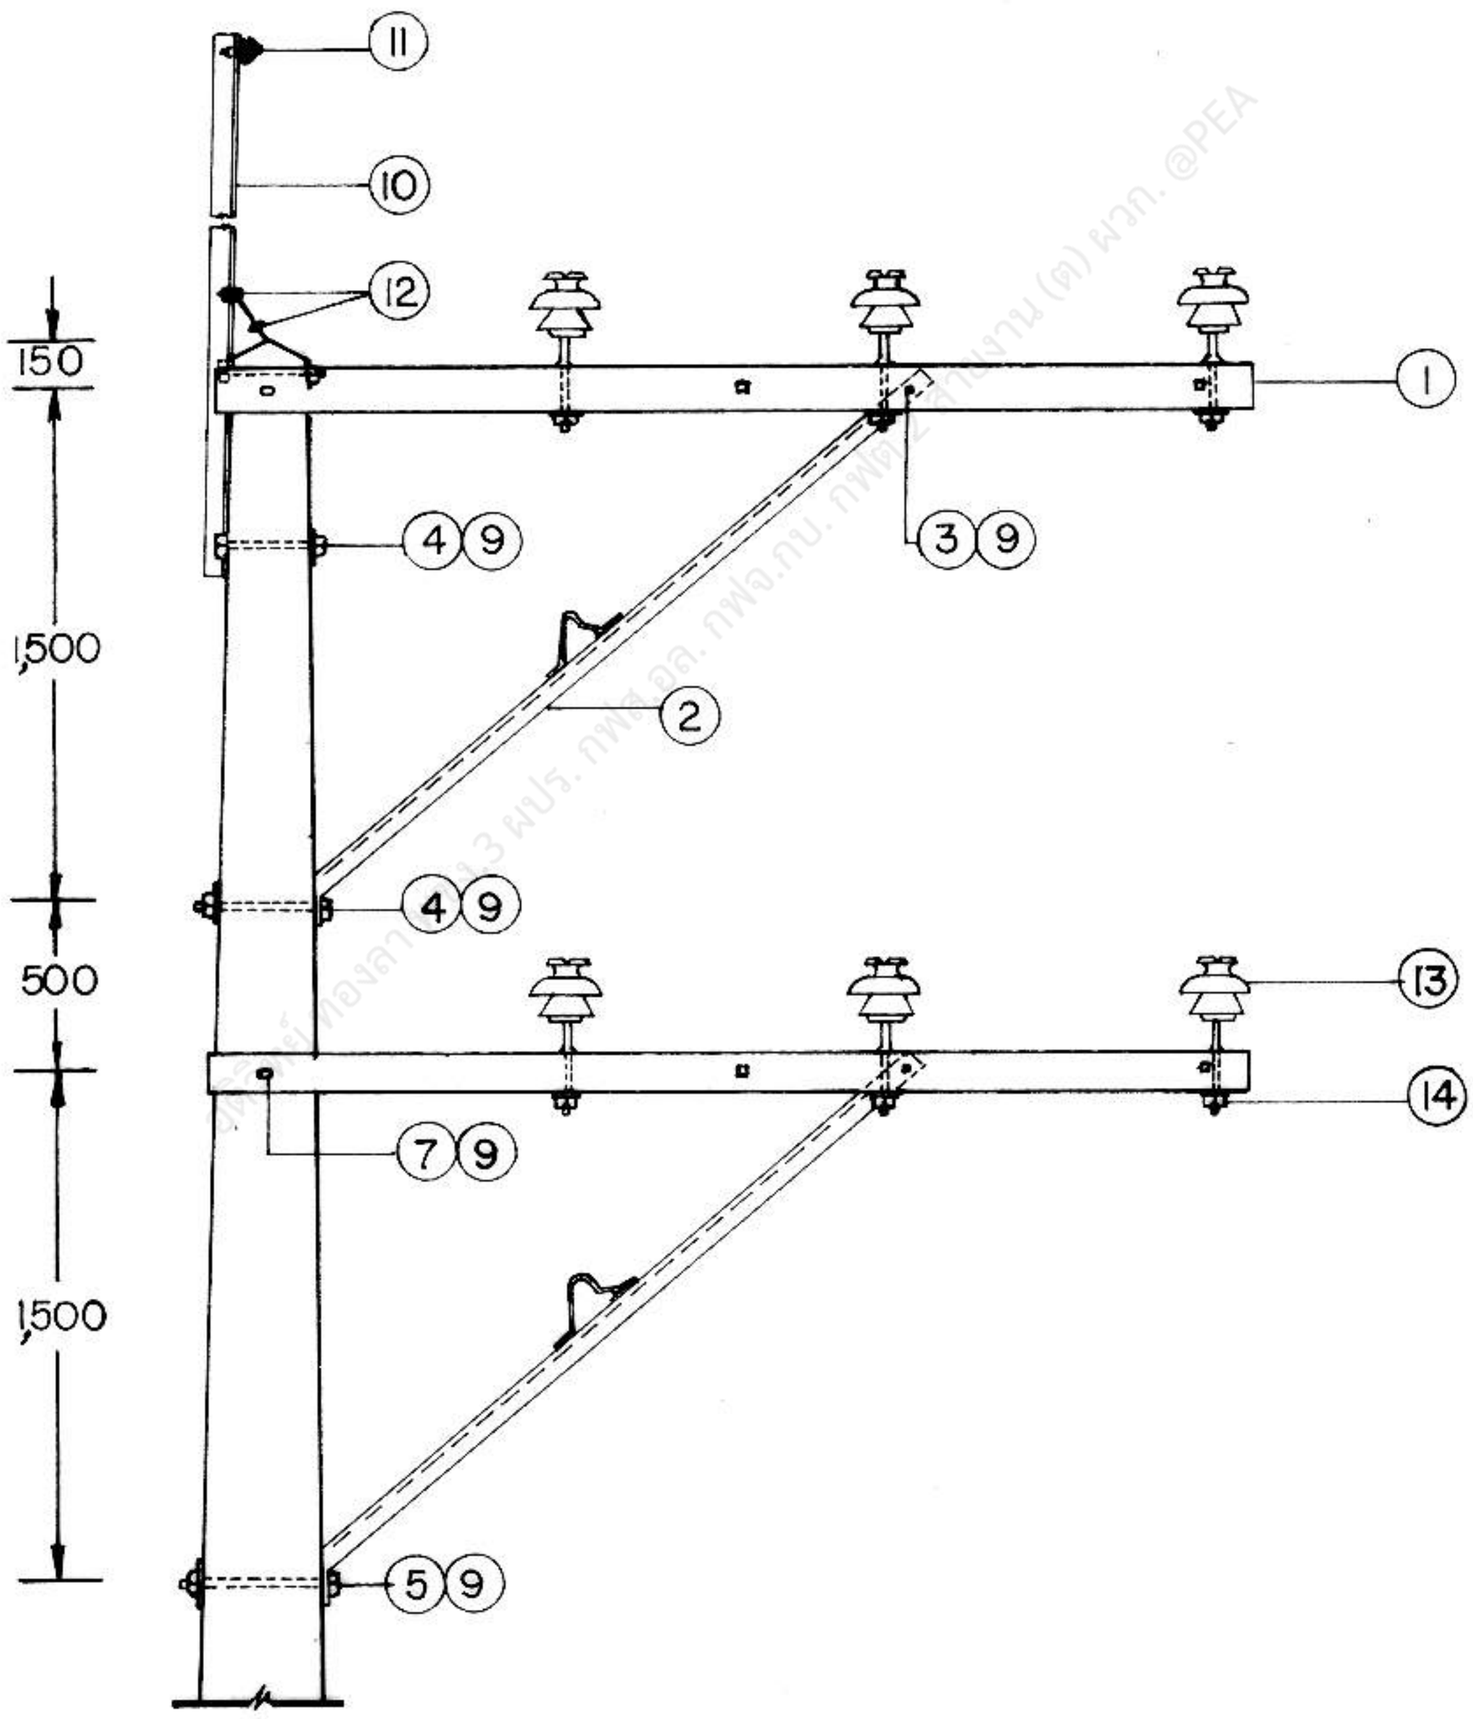

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่ 26 พ.ย. 17 แก้แบบวันที่..... มิติเป็น..... ม.ม. มาตราส่วน 1 : 40 แบบเลขที่ S02-015/17081 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 2 แผ่น
ผู้เขียน..... สถาปนิก..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง.....	ผู้ว่าการ.....	
	การประกอบเหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน ระบบ 33 kV 2 วงจร ไม้คอนเดี่ยวและไม้คอนคู่	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค.....	ALLEY ARM ASSEMBLY 33 kV 2 CIRCUIT SINGLE CROSSARM & DOUBLE CROSSARM	

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3212

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D ก/A	จำนวน REQ'D ข/B	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	ไม้คอนสายแรงสูง 100 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM WOOD, H.T. 100 X 120 X 3,000 mm	2	4	00100003 (0101)
2	เหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน 50 X 50 X 5 มม. ยาว 2,350 มม. BRACE, ALLEY ARM 50 X 50 X 5 mm 2,350 mm LONG	2	2	01200005 (0125)
3	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	2	2	01110200 (0220)
4	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	3	3	01110203 (0223)
5	สลักเกลียว M 16 X 300 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 300 mm	1	1	01110204 (0224)
6	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	2	–	01110205 (0225)
7	สลักเกลียว M 16 X 450 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 450 mm	–	2	01110207 (0227)
8	สลักเกลียวตลอด M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING M 16 X 450 mm	–	4	01120001 (0244)
9	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	10	26	01180100 (0355)
10	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า 60 X 60 X 6 มม. ยาว 3,000 มม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET 60 X 60 X 6 mm 3,000 mm LONG	1	1	01010006 (0128)
11	กราวด์ไวร์แคล้มป์แผน J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	01230205 (0296)
12	ยูแคล้มป์ สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์โรปคลิ้ป) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	2	2	01230000 (0165)
13	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV มอก. 279 แบบ ค (แบบ 56-3) INSULATOR, PIN TYPE 33 kV TIS 279 TYPE C (CLASS 56-3)	6	12	03000002 (0409)
14	ก้านลูกถ้วย 33 kV PIN, INSULATOR	6	12	03100001 (0422)

ก การประกอบไม้คอนเดี่ยว
ข การประกอบไม้คอนคู่

A SINGLE CROSSARM ASSEMBLY
B DOUBLE CROSSARM ASSEMBLY

กองวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ.....
ผู้เขียน.....	ผู้ว่าการ..... 6 ธ.ค. 17	ถูกแทนโดยแบบ.....
สถาปนิก.....		เขียนเสร็จวันที่ 27 พ.ย. 17
วิศวกร.....	การประกอบเหล็กประกับไม้คอนแบบท้าวแขน	แก้แบบวันที่.....
หัวหน้าแผนก.....	ระบบ 33 kV 2 วงจร ไม้คอนเดี่ยวและไม้คอนคู่	มิติเป็น มม.
ผู้อำนวยการกอง.....		มาตราส่วน.....
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	ALLEY ARM ASSEMBLY 33 kV 2 CIRCUIT	แบบเลขที่ S02-015/17081
.....	SINGLE CROSSARM & DOUBLE CROSSARM	แผ่นที่ 2 ของจำนวน 2 แผ่น